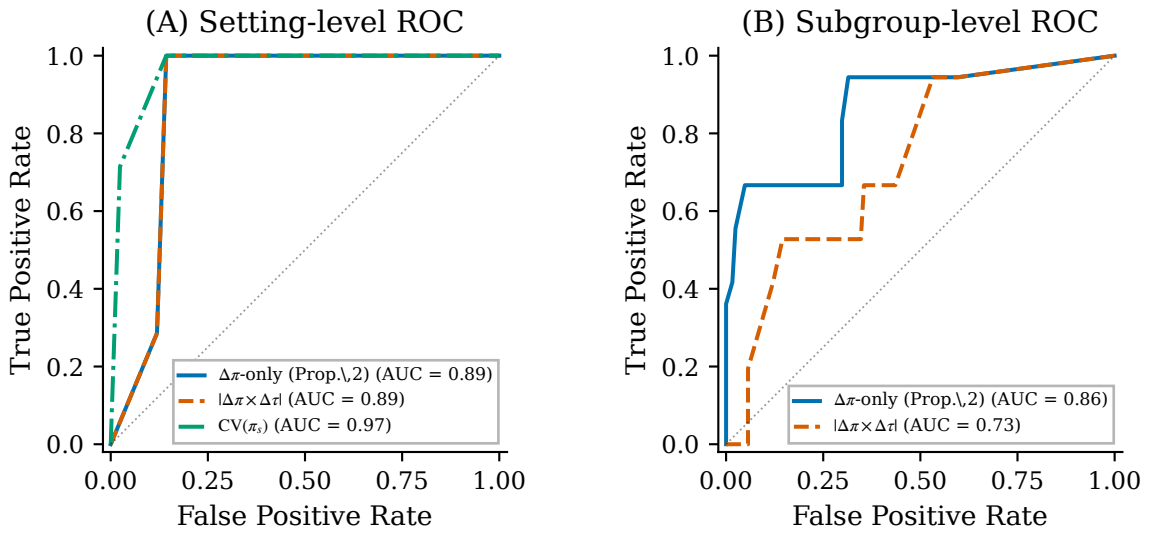
(A) Setting-level ROC
True Positive Rate
False Positive Rate
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
0.00
0.25
0.50
0.75
1.00
Δπ-only (Prop.\,2) (AUC = 0.89)
|Δπ×Δτ| (AUC = 0.89)
CV(πs) (AUC = 0.97)
(B) Subgroup-level ROC
True Positive Rate
False Positive Rate
Δπ-only (Prop.\,2) (AUC = 0.86)
|Δπ×Δτ| (AUC = 0.73)