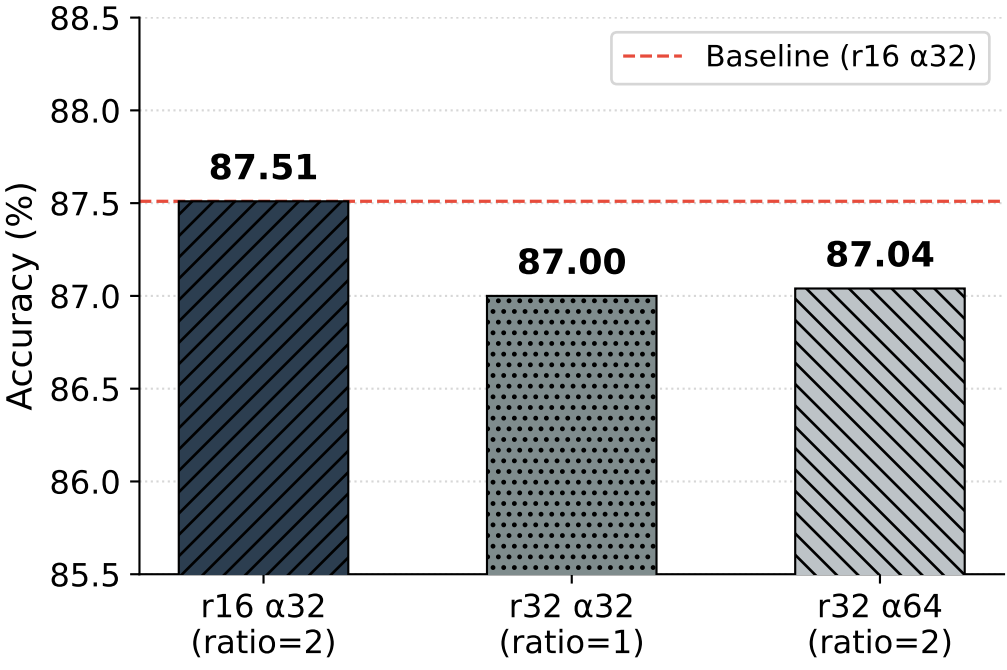
LoRA Rank Ablation on CWM 4B (Function-level)
Baseline (r16 α32)
Accuracy (%)
88.5
88.0
87.5
87.0
86.5
86.0
85.5
87.51
87.00
87.04
r16 α32
(ratio=2)
r32 α32
(ratio=1)
r32 α64
(ratio=2)