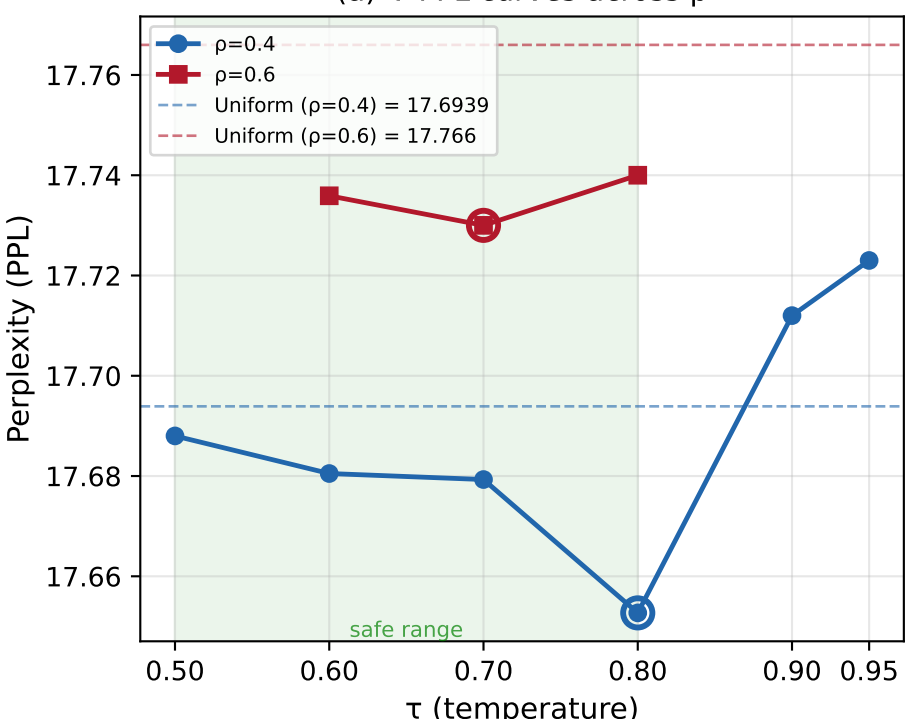
(a) τ–PPL curves across ρ
ρ=0.4
ρ=0.6
Uniform (ρ=0.4) = 17.6939
Uniform (ρ=0.6) = 17.766
safe range
Perplexity (PPL)
17.76
17.74
17.72
17.70
17.68
17.66
0.50
0.60
0.70
0.80
0.90
0.95
τ (temperature)

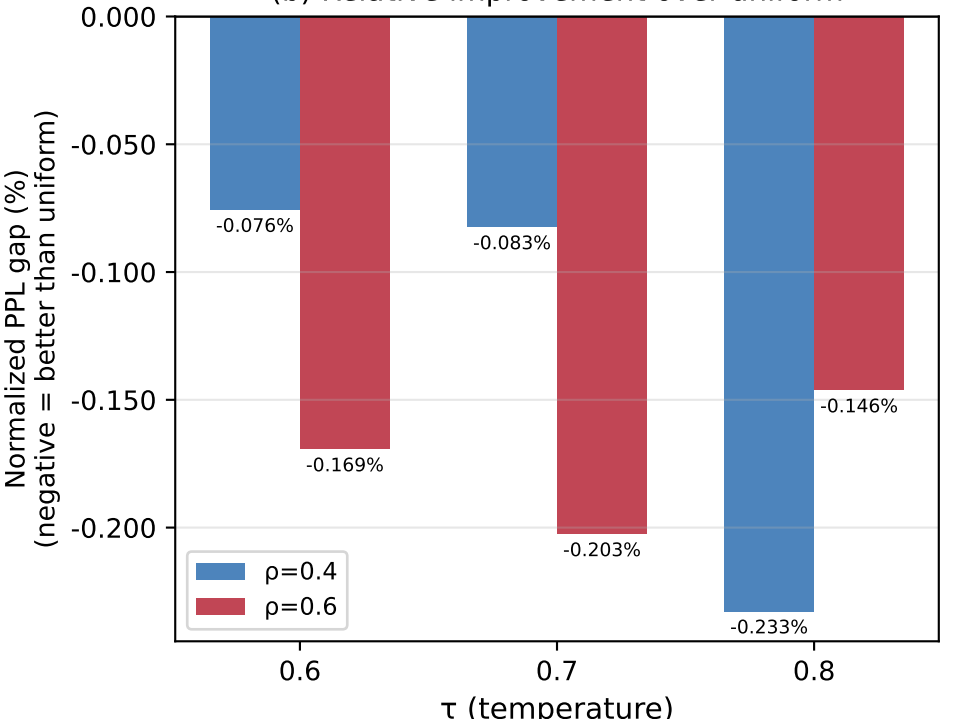
(b) Relative improvement over uniform
Normalized PPL gap (%)
(negative = better than uniform)
0.000
-0.050
-0.100
-0.150
-0.200
-0.076%
-0.169%
-0.083%
-0.203%
-0.233%
-0.146%
ρ=0.4
ρ=0.6
0.6
0.7
0.8
τ (temperature)