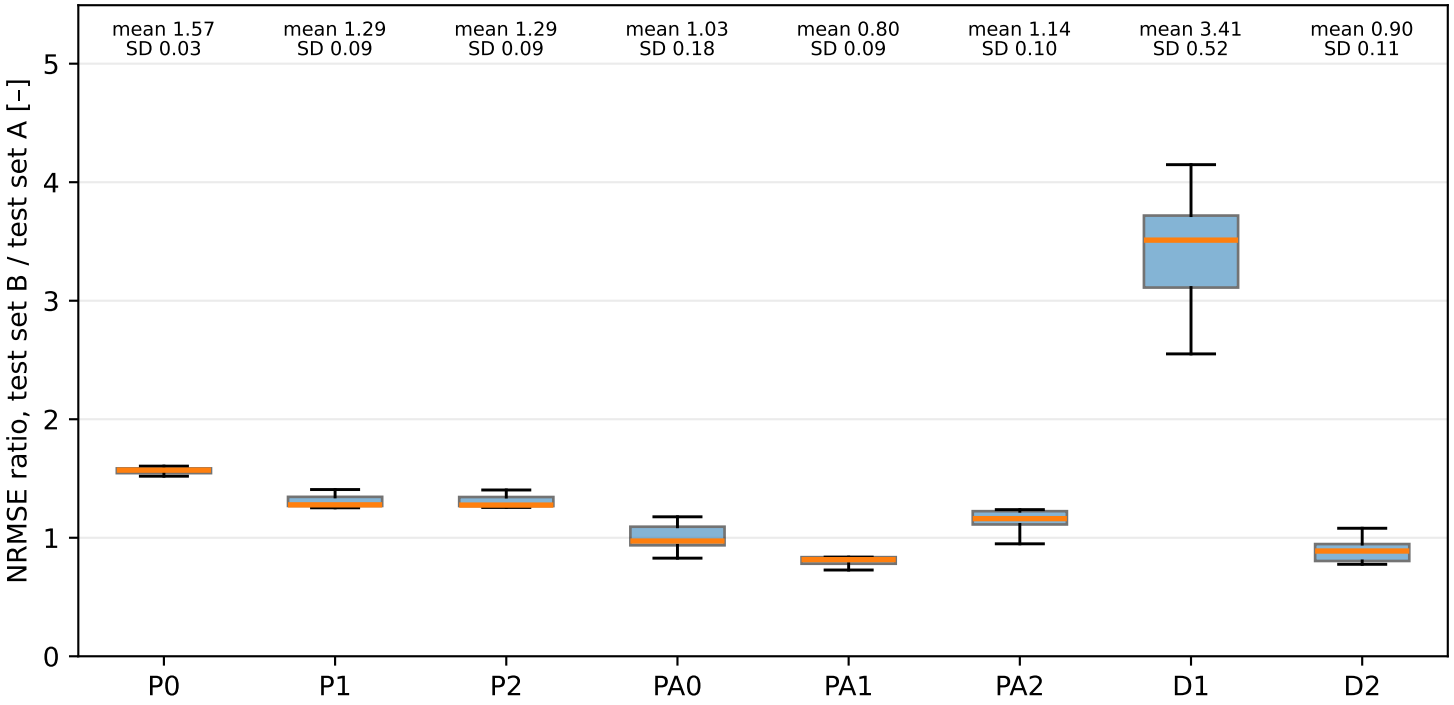
mean 1.57
SD 0.03
mean 1.29
SD 0.09
mean 1.29
SD 0.09
mean 1.03
SD 0.18
mean 0.80
SD 0.09
mean 1.14
SD 0.10
mean 3.41
SD 0.52
mean 0.90
SD 0.11
NRMSE ratio, test set B / test set A [–]
0
1
2
3
4
5
P0
P1
P2
PA0
PA1
PA2
D1
D2