

LAPORAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN PT. PLN NUSANTARA POWER



**OLEH
RIFAN TRI WICAKSONO
NISN 0075548785**

SMK NEGERI 2 KRAKSAAN
Jl. Diponegoro No. 05 Sidomukti – Kraksaan – Probolinggo 67282
Telp/Fax : (0335) 846407
Website : www.smkn2kraksaan.sch.id Email : smkn2kraksaan@gmail.com
Tahun Pelajaran 2025/2026



**LAPORAN PRAKTEK KERJA INDUSTRI
PT. PLN NUSANTARA POWER UNIT 9
CONTROL DAN INSTRUMENT**



LEMBAR PERSETUJUAN INDUSTRI

PELAKSANAAN PRAKTIK KERJA INDUSTRI

DI PT PLN NUSANTARA POWER UP PAITON UNIT 9

Ds.Bhinor, Kec.Paiton, Kab.Probolinggo

Pada Tanggal 10 November - 13 Maret 2026

KOMPETENSI KEAHLIAN TEKNIK ELEKTRONIKA INDUSTRI

MEMELIHARA PERALATAN INSTRUMENT

**Disusun untuk memenuhi dan melengkapi pelaksanaan praktik kerja industri
(PRAKERIN)**

SMK NEGERI 2 KRAKSAAN

Probolinggo, 13 Maret 2026

Pembimbing Lapangan

Assistant Manager

Pemeliharaan Instrument

Pemeliharaan Instrument

ARDI PANDU PRATAMA

NID : 8411457 1D

FAIZAL RIZA

NID : 8609065 JA

**LEMBAR PENGESAHAN SEKOLAH PELAKSANAAN
PRAKTIK KERJA LAPANGAN**

DI PT. PLN NUSANTARA POWER UP PAITON UNIT 9

Pada tanggal 10 November 2025 – 13 Maret 2026

PROGRAM KEAHLIAN TEKNIK ELEKTRONIKA INDUSTRI

TAHUN PELAJARAN 2025/2026

PEMELIHARAAN PERALATAN INSTRUMENT

Disusun untuk memenuhi Laporan Akhir Kegiatan Praktik Kerja Lapangan

(PKL) SMK Negeri 2 Kraksaan

Laporan ini disetujui oleh:

Ketua Kompetensi Keahlian
Teknik Elektronika Industri



AGUNG SISWANTO, S.Pd., Gr
NIP. 19801024 202221 1 005

Kraksaan, 13 Maret 2026
Guru pembimbing



FAIZATUL AFIFAH, S.Pd, Gr
NIP. 19930428 202221 2 011

Mengetahui
Wakil Kepala Sekolah Hubungan Masyarakat



SHOLEHUDDIN, S.Kom., Gr
NIP. 19821118 202221 1 011

**LEMBAR PENGESAHAN SEKOLAH PELAKSANAAN
PRAKTIK KERJA LAPANGAN**

DI PT. PLN NUSANTARA POWER UP PAITON UNIT 9

Pada tanggal 10 November 2025 – 13 Maret 2026

PROGRAM KEAHLIAN TEKNIK ELEKTRONIKA INDUSTRI

TAHUN PELAJARAN 2025/2026

PEMELIHARAAN PERALATAN INSTRUMENT

**Disusun untuk memenuhi Laporan Akhir Kegiatan Praktik Kerja Lapangan
(PKL) SMK Negeri 2 Kraksaan**

Laporan ini disetujui oleh:

Kepala
SMK Negeri 2 Kraksaan



Rr. HEKEMATI WULANSARI, S.Pd. MM
NIP. 19750507 199802 2 001



KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunianya sehingga laporan Praktek Kerja Lapangan (PKL) ini dapat disusun dengan baik. Laporan ini disusun sebagai bentuk pertanggung jawaban atas kegiatan PKL yang telah dilaksanakan di PLTU Paiton Unit 9 serta sebagai salah satu syarat penilaian akademik di SMKN 2 Kraksaan, khususnya pada kompetensi keahlian Teknik Elektronika Industri (TEI).

Selama melaksanakan PKL, penulis mendapatkan banyak pengalaman dan wawasan terkait sistem pembangkitan tenaga listrik serta penerapan pembangkit tenaga listrik di lingkungan kerja. Penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Allah SWT yang telah memberikan berkat, kasih dan karunia-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan laporan praktek kerja industri dengan baik.
2. Bapak dan Ibu yang telah memberi dukungan, motivasi dan kasih sayang selama kami melakukan kegiatan prakerin.
3. Ibu Rr. Herlina Wulansari, S.Pd., M.M selaku kepala sekolah SMKN 2 Kraksaan.
4. Bapak Sholehuddin selaku Humas dan Prakerin SMKN 2 Kraksaan.
5. Bapak Agung Siswanto, S.Pd (Ketua Kompetensi Keahlian Teknik Elektronika Industri)
6. Ibu Faizatul Afifah, S.Pd selaku pembimbing kami selama melaksanakan prakerin di PLTU UP.Paiton.
7. Ibu Faiza Afifah, S.Pd selaku wali kelas XII Teknik Elektronika Industri SMKN 2 Kraksaan.
8. Bapak dan Ibu Guru yang telah memberikan ilmu selama berada di sekolah.
9. Ibu Enggar Rani Pratiwi dan Bapak Dedy Andriyanto selaku Officer Sumber Daya Manusia PLTU Paiton yang telah menerima kami untuk melakukan kegiatan Prakerin di PLTU Paiton.
10. Bapak Faizal Riza selaku Assistant Manager Pemeliharaan Control dan

v



**LAPORAN PRAKTEK KERJA INDUSTRI
PT. PLN NUSANTARA POWER UNIT 9
CONTROL DAN INSTRUMENT**



Instrument PLTU Paiton Unit 9.

11. Teknisi dan Karyawan bidang control dan instrument PLTU Paiton atas semua ilmu yang telah diberikan kepada kami selama mengikuti prakerin di PLTU Paiton Unit 9 mendoakan dalam tiap langkah serta terus memberikan semangat selama Praktek Kerja Lapangan dan terselesaikan laporan ini.

12. Seluruh teman dekat yang telah memberikan dukungan dan motivasi, serta semangat kepada kami.

Penulis menyadari bahwa laporan ini masih memiliki kekurangan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan saran dan kritik yang membangun demi perbaikan di masa mendatang. Semoga laporan ini bermanfaat bagi pembaca serta menjadi referensi bagi siswa lainnya.

Paiton, 13 Maret 2026

PENULIS

Rifan Tri Wicaksono



DAFTAR ISI

COVER

IDENTITAS SISWA.....	i
LEMBAR PERSETUJUAN INDUSTRI	ii
LEMBAR PERSETUJUAN SEKOLAH	iii
LEMBAR PENGESAHAN SEKOLAH.....	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR GAMBAR	viii

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang	1
1.2 Tujuan.....	2
1.2.1 Tujuan Umum	2
1.2.2 Tujuan Khusus	2
1.3 Manfaat Prakerin :	
1.3.1 Tujuan Umum	2
1.3.2 Tujuan Khusus	2

BAB II PROFIL PERUSAHAAN

2.1 Sejarah PT PLN Nusantara Power	4
2.2 Struktur Organisasi.....	5
2.3 Visi dan Misi Perusahaan	6

BAB III PELAKSANAAN PRAKERIN

3.1 Waktu dan Tempat Prakerin.....	7
3.2 Kegiatan Prakerin	7

BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan.....	24
4.2 Saran	24

LAMPIRAN	25
----------------	----



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Denah PT. PLN Nusantara Power Unit 9	4
Gambar 2.2 Struktur Organisasi PT. PLN Nusantara Power Unit 9	6
Gambar 3.1 Pemasangan Tubing.....	7
Gambar 3.2 Penormalan Level Collection.....	8
Gambar 3.3 Penggantian Komponen Smart Valve Positioner	8
Gambar 3.4 Kalibrasi Conductivity Mixbed B	9
Gambar 3.5 Penggantian Pressure Indicator Screw Air Compressor.....	10
Gambar 3.6 Reset Alarm Kompresor Portable.....	10
Gambar 3.7 Penggantian Tubing Supply Chemical CPP	11
Gambar 3.8 Controlling Wind Detector Di Su I	12
Gambar 3.9 Perbaikan Belt Missalignment Di Conveyor 5.....	12
Gambar 3.10 Dissassembly Kabel Sensor Temperatur Motor.....	13
Gambar 3.11 Kalibrasi Dan Pengecekan Suhu Temperatur Oil Dan Winding Di Trafo Sst	14
Gambar 3.12 Pematerian Sistem Compressor Air	15
Gambar 3.13 PM Panel Control Dan Field Instrumen Conveyor 3	16
Gambar 3.14 Perbaikan Belt Missalignment Conveyor 3a.....	16
Gambar 3.15 Setting Inverter Motor Drive.....	17
Gambar 3.16 Pelepasan Kabel Sensor Temperatur	18
Gambar 3.17 Penggantian Actuator Control Valve	18
Gambar 3.18 Penggantian Selang Sample Co Analyzer	19
Gambar 3.19 Setting Mode Bulldozer Dan Grab Su 1.....	20
Gambar 3.20 Pergantian Relay Feedback Stop Motor Conveyor 5	20
Gambar 3.21 Ycontinuity Kabel Tarikan Baru Untuk Analyzer Boiler Dan Turbin.....	21
Gambar 3.21 Penggantian Sensor Proximity Swtch Posisi 1 Telescopic Mechanism	



BAB I

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang

Pusat Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Paiton, yang terletak di desa Binor, Kecamatan Paiton, Kabupaten Probolinggo, Provinsi Jawa Timur, adalah salah satu Pusat Pembangkit terbesar di Asia Tenggara dengan kapasitas pembangkit listrik yang sangat besar mencapai 4,7 Giga Watt (GW) terdiri dari 8 unit yang dikelola oleh PT PLN Nusantara Power dan IPP (Independent Power Producer) atau swasta.

Salah satu pembangkit besar di pusat pembangkit tersebut adalah PLTU unit 9 dengan kapasitas terpasang 660 MW yang saat ini dikelola oleh PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkitan Paiton. PLTU Paiton unit 9 dibangun pada tahun 2009 dan mulai beroperasi secara komersial pada tahun 2012, sehingga sampai dengan tahun 2025 usia pakainya telah mencapai lebih dari 14 tahun.

Keberadaan PLTU Paiton unit 9 adalah untuk mendukung kelistrikan Jawa-Bali melalui saluran udara tegangan ekstra tinggi (SUTET) 500 KV. Karena keberadaannya tersebut maka PLTU Paiton unit 9 dikelola secara profesional yang didukung oleh sumber daya manusia sesuai kompetensinya dan system kontrol instrument yang canggih sehingga *reliability*, *availability*, dan efisiensi harus tetap terjaga seoptimal mungkin.

Pengoperasian pembangkit yang dirumuskan dalam tata Kelola Pembangkit tersebut adalah untuk memujudkan tujuan operasi sistem Tenaga Listrik yang mencakup tiga hal berikut ini, yaitu

1. Ekonomi (economy) berarti listrik harus dioperasikan secara ekonomis, tetapi dengan tetap memperhatikan keandalan dan kualitasnya.
2. Keandalan (security) merupakan tingkat keamanan sistem terhadap kemungkinan terjadinya gangguan. Sedapat mungkin gangguan di



pembangkit maupun transmisi dapat diatasi tanpa mengakibatkan pemadaman di sisi konsumen.

3. Kualitas (quality) tenaga listrik yang diukur dengan kualitas tegangan dan frekuensi yang dijaga sedemikian rupa sehingga tetap pada kisaran yang ditetapkan.

Dengan mempertimbangkan peran penting di kelistrikan dan dikendalikan dengan teknologi yang canggih tersebut dan penerapan K2 dan K3 yang konsisten maka PT PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 9 dipilih sebagai lokasi Kerja Praktik. Teknologi ini tidak hanya membantu menjaga stabilitas operasional, tetapi juga memberikan kesempatan bagi siswa untuk mendapatkan pengalaman penerapan teknologi secara langsung dalam pengelolaan proses industri energi yang kompleks. Melalui praktik langsung, siswa akan mendapatkan wawasan mengenai cara mengelola proses industri yang kompleks.

1.2 Tujuan

1.2.1 Tujuan Umum :

Tujuan umum pelaksanaan kegiatan magang di PT PLN NUSANTARA POWER UP 9 adalah untuk memberikan pengalaman kerja secara langsung kepada peserta magang agar memahami proses pembangkitan listrik tenaga uap, mengenal sistem dan peralatan utama PLTU, serta mampu mengaplikasikan pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh selama masa pendidikan ke dalam dunia industri secara nyata.

1.2.2 Tujuan Khusus :

Tujuan khusus pelaksanaan magang di PT PLN NUSANTARA POWER UP 9 adalah untuk mempelajari sistem dan peralatan pembangkit listrik tenaga uap secara lebih mendalam, khususnya pada bidang operasi, pemeliharaan, serta sistem kelistrikan dan instrumentasi. Selain itu, magang ini bertujuan untuk memahami prosedur keselamatan dan kesehatan kerja (K3), meningkatkan keterampilan teknis melalui



keterlibatan langsung dalam kegiatan lapangan, serta menambah wawasan mengenai standar kerja dan budaya industri di lingkungan PLTU Unit 9.

1.3 Manfaat Prakerin :

Manfaat pelaksanaan di PT. PLN NUSANTARA POWER 9 Paiton dapat dibagi menjadi 2 bagian, yakni manfaat bagi siswa dan manfaat bagi perusahaan.

1.3.1 Manfaat bagi siswa :

Manfaat pelaksanaan magang di PT PLN NUSANTARA POWER UP 9 bagi siswa adalah memperoleh pengalaman kerja secara nyata di lingkungan industri pembangkit listrik, menambah wawasan dan pengetahuan mengenai proses pembangkitan listrik tenaga uap, serta meningkatkan keterampilan teknis dan nonteknis. Selain itu, siswa dapat memahami penerapan prosedur keselamatan dan kesehatan kerja (K3), melatih kedisiplinan dan tanggung jawab, serta membangun sikap profesional sebagai bekal untuk memasuki dunia kerja di masa mendatang.

1.1.2 Manfaat bagi perusahaan :

Manfaat kegiatan magang di PT PLN NUSANTARA POWER UP 9 bagi perusahaan adalah terbantunya pelaksanaan kegiatan operasional dan pemeliharaan melalui dukungan tenaga magang sesuai arahan pembimbing. Selain itu, program magang dapat menjadi sarana berbagi pengetahuan dan pengalaman antara perusahaan dan siswa, serta membantu perusahaan dalam menyiapkan calon tenaga kerja yang memiliki pemahaman awal mengenai sistem, prosedur kerja, dan budaya kerja di lingkungan PLTU. Kegiatan magang juga mendukung terciptanya hubungan kerja sama yang baik antara dunia industri dan dunia pendidikan.



BAB II

PROFIL PERUSAHAAN

2.1 Sejarah PT PLN Nusantara Power



Gambar 2.1 Denah PT. PLN Nusantara Power Unit 9

PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkitan (UP) Paiton Unit 9 merupakan bagian integral dari kompleks Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Paiton yang terletak di Desa Binor, Kecamatan Paiton, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur. PLTU Paiton dikenal sebagai salah satu fasilitas pembangkit listrik terbesar di Indonesia, berperan penting dalam memenuhi kebutuhan energi di wilayah Jawa dan Bali.

Bermula dari Pembangunan Proyek Percepatan Pembangkit Tenaga Listrik berbahan bakar batubara berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 71 Tahun 2006 pada 5 Juli 2006 tentang penugasan kepada PT. PLN (Persero) untuk melakukan Percepatan Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik yang menggunakan batubara. Perpres ini menjadi dasar bagi pembangunan 10 PLTU di Jawa dan 25 PLTU di Luar Jawa Bali atau yang dikenal dengan nama Proyek Percepatan PLTU 10.000 MW.

Sejarah Unit 9 dimulai pada 12 Maret 2007 ketika PT PLN (Persero) menandatangani kontrak Engineering, Procurement, and Construction (EPC) untuk pembangunan unit ini dengan kapasitas 660 MW. Proyek



tersebut dikerjakan oleh konsorsium yang terdiri dari Harbin Power Engineering Co. Ltd. dari Tiongkok dan perusahaan lokal PT Mitra Selaras Utama Energi. setelah adanya kontrak tersebut, PLTU Paiton Unit 9 ini resmi beroperasi pada tahun 2012 dan dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap pasokan listrik nasional.

Pada tahun 2022, seiring dengan proses transformasi yang tengah dilakukan oleh PT PLN Nusantara Power (sebelumnya bernama PT PJB, anak perusahaan PT PLN (Persero)) dalam rangka menuju *strategic holding*, mereka juga melakukan beberapa perubahan strategis dari sisi organisasi. Salah satu yang dilakukan adalah penggabungan PLTU Paiton 1&2 (yang tergabung sebagai Unit Pembangkit) dengan PLTU Paiton 9 (yang tergabung pada Unit Bisnis Jasa Operational & Maintenance/UBJOM). Penggabungan Organisasi ini dilakukan berdasarkan Peraturan Direksi Nomor 0013.P/019/DIR/2022 tentang Organisasi Unit Pembangkitan.


Paiton tanggal 12 April 2022 yang bertujuan untuk mengoptimalkan pengelolaan pembangkit listrik di kompleks Paiton, sehingga dapat meningkatkan kinerja operasional secara keseluruhan. Dengan kapasitas besar dan teknologi yang diterapkan, PLTU Paiton Unit 9 memiliki peran strategis dalam memastikan pasokan listrik yang andal dan berkelanjutan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Indonesia.

2.2 Struktur Organisasi

Untuk mendukung proses serta dinamika bisnis perusahaan, sekaligus menyelaraskan pengembangan bisnis, pada tahun 2022 dilakukan penyesuaian terhadap struktur organisasi perusahaan. Struktur organisasi PT PLN Nusantara Power diatur melalui Perdir 0026.P/019/DIR/2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja PT PLN Nusantara Power, sebagaimana ditampilkan pada gambar berikut :



LAPORAN PRAKTEK KERJA INDUSTRI PT. PLN NUSANTARA POWER UNIT 9 CONTROL DAN INSTRUMENT

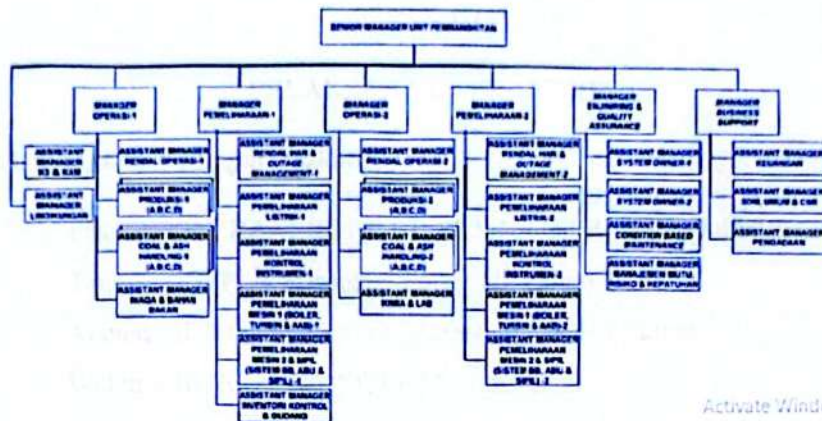

Gambar 2.2 Struktur Organisasi PT. PLN Nusantara Power Unit 9

2.3 Visi dan Misi Perusahaan

Visi : “Menjadi Perusahaan Pembangkitan yang Terdepan dan Terpercaya untuk Energi Berkelanjutan di Indonesia dan Pasar Global.”

Misi :

- Menjaga Kinerja Pembangkit Listrik yang Unggul Sebagai Kompetensi Inti.
- Membangun Bisnis Inovatif yang terdepan untuk melakukan Diversifikasi dan Pertumbuhan yang Berkelanjutan.
- Mengakselerasi Portofolio Bisnis EBT Untuk Mendukung Tercapainya Nol Emisi Karbon.
- Mengakuisisi dan Membangun Talenta Terbaik Untuk Menjalankan Organisasi yang Responsif dan Adaptif.



BAB III

PELAKSANAAN PRAKERIN

3.1 Waktu dan Tempat Prakerin

Pelaksanaan PRAKERIN di PT. PLN NP UP PAITON 9 dilaksanakan :

Tempat : PT. PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 9

Alamat : Jl. Raya Surabaya – Situbondo Km.142 Paiton

Waktu : 10 November 2025 – 13 Maret 2026

3.2 Kegiatan Prakerin

a) Pemasangan Tubing LOW di CWP



Gambar 3.1 Pemasangan Tubing Low Di CWP

Pada kegiatan Praktik Kerja Lapangan (PKL), penulis melaksanakan pekerjaan pemasangan tubing di PLTU PT PLN Nusantara Power. Kegiatan ini meliputi persiapan alat dan bahan, perawatan permukaan lantai, serta pemasangan tubin dengan memperhatikan kerapian dan kerataan. Melalui kegiatan ini, penulis memperoleh pengalaman kerja langsung serta memahami proses pemasangan tubin yang sesuai dengan standar kerja di lingkungan industri.



b) Penormalan Level Collection Pit Tidak Terbaca



Gambar 3.2 Penormalan Level Collection Pit Tidak Terbaca

Pada kegiatan Praktik Kerja Lapangan (PKL), penulis melaksanakan penormalan level collection pit yang tidak terbaca di PLTU PT PLN Nusantara Power. Kegiatan ini meliputi pemeriksaan, pembersihan, dan pengujian sistem level agar dapat berfungsi kembali dengan normal. Melalui kegiatan ini, penulis memperoleh pemahaman mengenai pentingnya perawatan sistem pendukung operasional PLTU.

c) Penggantian Komponen Smart Valve Positioner



Gambar 3.3 Penggantian Komponen Smart Valve Positioner

Pada kegiatan Praktik Kerja Lapangan (PKL), penulis melaksanakan penggantian komponen smart valve positioner di PLTU PT PLN Nusantara Power. Kegiatan ini meliputi pemeriksaan kondisi komponen, pelepasan komponen yang rusak, pemasangan komponen baru,



serta pengujian fungsi valve. Melalui kegiatan ini, penulis memperoleh pemahaman mengenai sistem kontrol valve dan pentingnya perawatan peralatan instrumentasi di lingkungan PLTU.

d) Kalibrasi Conductivity Mixed Bed B



Gambar 3.4 Kalibrasi Conductivity Mixed Bed B

Pada kegiatan Praktik Kerja Lapangan (PKL), penulis melaksanakan kalibrasi conductivity Mixed Bed B di PLTU PT PLN Nusantara Power. Kegiatan ini meliputi pemeriksaan sistem, pengecekan nilai conductivity, serta penyesuaian agar parameter kembali sesuai standar operasional. Melalui kegiatan ini, penulis memperoleh pemahaman mengenai pengendalian kualitas air dan pentingnya pemeliharaan sistem pengolahan air di PLTU.



e) Penggantian Pressure Indicator Screw Air Compressor



Gambar 3.5 Penggantian Pressure Indicator Screw Air Compressor

Pada kegiatan Praktik Kerja Lapangan (PKL), penulis melaksanakan penggantian pressure indicator di PLTU PT PLN Nusantara Power. Kegiatan ini meliputi pemeriksaan alat, pelepasan indikator yang rusak, pemasangan unit baru, serta pengecekan kembali pembacaan tekanan. Melalui kegiatan ini, penulis memahami pentingnya keakuratan alat ukur dan pemeliharaan instrumentasi dalam mendukung operasional PLTU.

f) Reset Alarm Kompresor Portable



Gambar 3.6 Reset Alarm Kompresor Portable

Pada kegiatan Praktik Kerja Lapangan (PKL), penulis melaksanakan reset alarm kompresor portable di PLTU PT PLN Nusantara Power. Kegiatan ini meliputi pemeriksaan penyebab alarm, pengecekan



kondisi unit, serta proses reset agar kompresor dapat beroperasi kembali secara normal. Melalui kegiatan ini, penulis memahami pentingnya monitoring dan penanganan gangguan pada peralatan pendukung operasional PLTU.

g) Penggantian Tubing Supply Chemical CPP



Gambar 3.7 Penggantian Tubing Supply Chemical CPP

Pada kegiatan Praktik Kerja Lapangan (PKL), penulis melaksanakan Penggantian Tubing Supply Chemical CPP di PLTU PT PLN Nusantara Power. Kegiatan ini meliputi pelepasan tubin yang rusak, pemasangan tubin baru, serta pengecekan kerapian dan keamanan panel. Melalui kegiatan ini, penulis memperoleh pemahaman tentang perawatan panel serta pentingnya menjaga kondisi peralatan pendukung operasional.



h) Controlling Wind Detector Di Su I



Gambar 3.8 Controlling Wind Detector Di Su I

Pada kegiatan Praktik Kerja Lapangan (PKL), penulis melaksanakan controlling wind detector di SU I PLTU PT PLN Nusantara Power. Kegiatan ini meliputi pengecekan kondisi alat, memastikan sensor berfungsi dengan baik, serta pengujian pembacaan data. Melalui kegiatan ini, penulis memperoleh pemahaman tentang pentingnya sistem deteksi angin untuk mendukung keselamatan dan keandalan operasional PLTU.

i) Perbaikan Belt Missalignment Di Conveyor 5



Gambar 3.9 Perbaikan Belt Missalignment Di Conveyor 5

Pada kegiatan Praktik Kerja Lapangan (PKL), penulis melaksanakan perbaikan belt missalignment pada Conveyor 5 di PLTU PT PLN Nusantara Power. Kegiatan ini meliputi pemeriksaan kondisi belt,



penyetelan ulang posisi belt, serta pengujian agar conveyor dapat beroperasi normal kembali. Melalui kegiatan ini, penulis memperoleh pemahaman tentang sistem kerja conveyor dan pentingnya perawatan peralatan penunjang operasional PLTU.

j) Dissassembly Kabel Sensor Temperatur Motor



Gambar 3.10 Dissassembly Kabel Sensor Temperatur Motor

Pada kegiatan Praktik Kerja Lapangan (PKL), penulis melaksanakan dissassembly kabel sensor temperatur motor di CWP di PLTU PT PLN Nusantara Power. Kegiatan ini meliputi persiapan kerja, pelepasan kabel sensor, serta pemeriksaan kondisi instalasi. Melalui kegiatan ini, penulis memperoleh pemahaman mengenai sistem sensor temperatur dan prosedur pemeliharaan peralatan di lingkungan PLTU.



**k) Kalibrasi Dan Pengecekan Suhu Temperatur Oil Dan Winding Di
Trafo SST**



Gambar 3.11 Kalibrasi Dan Pengecekan Suhu Temperatur Oil Dan Winding

Pada kegiatan Praktik Kerja Lapangan (PKL), penulis melaksanakan kalibrasi dan pengecekan suhu temperatur oil dan winding pada Trafo SST di PLTU PT PLN Nusantara Power. Kegiatan ini meliputi pemeriksaan sensor suhu, proses kalibrasi, serta pengujian hasil pembacaan agar sesuai standar operasional. Melalui kegiatan ini, penulis memahami pentingnya pemantauan temperatur trafo untuk menjaga keandalan dan keselamatan peralatan listrik di PLTU.

l) Pematerian Sisitem Compressor Air



Gambar 3.12 Pematerian Sisitem Compressor Air

Pada kegiatan Praktik Kerja Lapangan (PKL), penulis melaksanakan pematerian sistem compressor air di PLTU PT PLN Nusantara Power. Kegiatan ini meliputi pemeriksaan titik kebocoran,



- proses pematerian, serta pengujian kembali sistem agar berfungsi dengan baik. Melalui kegiatan ini, penulis memperoleh pemahaman mengenai perawatan sistem udara bertekanan dan pentingnya ketelitian dalam pekerjaan pemeliharaan peralatan.

m) PM Panel Control Dan Field Instrumen Conveyor 3



Gambar 3.13 PM Panel Control Dan Field Instrumen Conveyor 3

Pada kegiatan Praktik Kerja Lapangan (PKL), penulis melaksanakan PM panel control dan field instrument Conveyor 3 di PLTU PT PLN Nusantara Power. Kegiatan ini meliputi pemeriksaan kondisi panel, pembersihan, pengecekan sambungan kabel, serta pengecekan fungsi instrumen di lapangan. Melalui kegiatan ini, penulis memahami pentingnya pemeliharaan sistem kontrol dan instrumentasi untuk menjaga kelancaran operasional conveyor.



n) Perbaikan Belt Missalignment Conveyor 3a



Gambar 3.14 Perbaikan Belt Missalignment Conveyor 3a

Pada kegiatan Praktik Kerja Lapangan (PKL), penulis melaksanakan perbaikan belt misalignment Conveyor 3A di PLTU PT PLN Nusantara Power. Kegiatan ini meliputi pemeriksaan kondisi belt, penyetelan posisi roller dan pulley, serta pengujian kembali agar belt berjalan lurus dan stabil. Melalui kegiatan ini, penulis memperoleh pemahaman mengenai perawatan sistem conveyor dan pentingnya ketelitian dalam menjaga keandalan peralatan.

o) Setting Inverter Motor Drive



Gambar 3.15 Setting Inverter Motor Drive

Pada kegiatan Praktik Kerja Lapangan (PKL), penulis melaksanakan setting inverter motor drive di PLTU PT PLN Nusantara Power. Kegiatan ini meliputi pemeriksaan kondisi inverter, pengecekan



parameter kerja, serta memastikan sistem penggerak motor berfungsi dengan baik. Melalui kegiatan ini, penulis memperoleh pemahaman tentang sistem pengendalian motor dan pentingnya pemeliharaan peralatan kelistrikan di lingkungan PLTU.

p) Pelepasan Kabel Sensor Temperatur Di Ruang Crosher House



Gambar 3.16 Pelepasan Kabel Sensor Temperatur

Pada kegiatan Praktik Kerja Lapangan (PKL), penulis melaksanakan pelepasan kabel sensor temperatur di ruang Crusher House PLTU PT PLN Nusantara Power. Kegiatan ini meliputi persiapan kerja, pelepasan kabel sensor, serta pengecekan kondisi instalasi. Melalui kegiatan ini, penulis memperoleh pemahaman mengenai sistem sensor temperatur dan prosedur pemeliharaan peralatan di lingkungan PLTU.



q) Penggantian Actuator Control Valve Di Ruangan Boyler



Gambar 3.17 Penggantian Actuator Control Valve

Pada kegiatan Praktik Kerja Lapangan (PKL), penulis melaksanakan penggantian actuator control valve di ruangan boiler PLTU PT PLN Nusantara Power. Kegiatan ini meliputi persiapan kerja, pelepasan actuator dari control valve, serta pemeriksaan kondisi komponen. Melalui kegiatan ini, penulis memperoleh pemahaman mengenai sistem kontrol valve dan prosedur pemeliharaan peralatan di lingkungan PLTU.

r) Penggantian Selang Sample Co Analyzer



Gambar 3.18 Penggantian Selang Sample Co Analyzer

Pada kegiatan Praktik Kerja Lapangan (PKL), penulis melaksanakan penggantian selang sample CO Analyzer di PLTU PT PLN Nusantara Power. Kegiatan ini meliputi pelepasan selang lama,



pemasangan selang baru, serta pengecekan kebocoran dan fungsi alat. Melalui kegiatan ini, penulis memperoleh pemahaman mengenai pentingnya perawatan sistem monitoring gas untuk menjaga keakuratan pembacaan dan kelancaran operasional.

s) Setting Mode Bulldozer Dan Grab Su 1



Gambar 3.19 Setting Mode Bulldozer Dan Grab Su 1

Pada kegiatan Praktik Kerja Lapangan (PKL), penulis melaksanakan setting mode Bulldozer dan Grab SU 1 di PLTU PT PLN Nusantara Power. Kegiatan ini meliputi pengecekan sistem kontrol, penyesuaian mode operasi, serta pengujian fungsi alat agar dapat bekerja sesuai kebutuhan operasional. Melalui kegiatan ini, penulis memperoleh pemahaman mengenai sistem pengoperasian alat berat dan pentingnya ketelitian dalam proses setting peralatan di lingkungan PLTU.



t) Pergantian Relay Feedback Stop Motor Conveyor 5



Gambar 3.20 Pergantian relay Feedback Stop Motor

Pada kegiatan Praktik Kerja Lapangan (PKL), penulis melaksanakan pergantian relay pada Conveyor 5 di PLTU PT PLN Nusantara Power. Kegiatan ini meliputi pemeriksaan relay yang mengalami gangguan, pelepasan komponen yang rusak, pemasangan relay baru, serta pengujian sistem conveyor. Melalui kegiatan ini, penulis memperoleh pemahaman tentang sistem kontrol kelistrikan dan pentingnya perawatan peralatan penunjang operasional PLTU.

u) Ycontinuity Kabel Tarikan Baru Untuk Analyzer Boiler Dan Turbin



Gambar 3.21 Ycontinuity Kabel Tarikan Baru Untuk Analyzer Boiler Dan Turbin

Pada kegiatan Praktik Kerja Lapangan (PKL), penulis melaksanakan Ycontinuity Kabel Tarikan Baru Untuk Analyzer Boiler Dan Turbin kabel di PLTU PT PLN Nusantara Power. Kegiatan ini bertujuan



untuk memastikan jalur kabel atau rangkaian listrik dalam kondisi baik dan tidak terputus. Proses dilakukan menggunakan alat ukur untuk memeriksa sambungan kabel agar sistem dapat berfungsi dengan normal. Melalui kegiatan ini, penulis memperoleh pemahaman tentang pentingnya pemeriksaan kelistrikan dalam menjaga keandalan peralatan di lingkungan PLTU.

v) Penggantian Sensor Proximity Swtten Posisi 1 Telescopic Mechanism



Gambar 2.22 Penggantian Sensor Proximity Sweten Posisi 1 Telescopic Mechanism

Pada kegiatan Praktik Kerja Lapangan (PKL), penulis melaksanakan penggantian sensor proximity posisi 1 telescopic mechanism di PLTU PT PLN Nusantara Power. Kegiatan ini meliputi pemeriksaan sensor, pelepasan komponen yang rusak, pemasangan sensor baru, serta pengujian fungsi untuk memastikan sistem bekerja dengan normal. Melalui kegiatan ini, penulis memperoleh pemahaman mengenai pentingnya sensor dalam mendukung kinerja peralatan mekanis di lingkungan PLTU.



BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan pelaksanaan kegiatan magang di PLTU Unit 9, dapat disimpulkan bahwa program magang memberikan pengalaman dan pembelajaran yang sangat bermanfaat. Selama magang, peserta memperoleh pemahaman mengenai proses pembangkitan listrik tenaga uap, sistem kelistrikan, instrumentasi, serta sistem kontrol yang digunakan di PLTU Unit 9. Selain itu, peserta juga memahami penerapan prosedur keselamatan dan kesehatan kerja (K3) serta budaya kerja di lingkungan industri. Kegiatan magang ini mampu meningkatkan keterampilan, kedisiplinan, dan tanggung jawab, sehingga dapat menjadi bekal yang berguna bagi peserta dalam menghadapi dunia kerja di masa mendatang.

4.2 Saran

Berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan magang di PLTU Unit 9, penulis memberikan beberapa saran, antara lain perusahaan diharapkan dapat terus meningkatkan pembinaan dan pendampingan kepada peserta magang agar pemahaman terhadap sistem dan peralatan pembangkit dapat lebih optimal. Selain itu, kerja sama antara pihak PLTU Unit 9 dengan institusi pendidikan diharapkan dapat terus ditingkatkan guna mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia. Bagi peserta magang selanjutnya, disarankan untuk lebih aktif, disiplin, serta mematuhi prosedur keselamatan dan kesehatan kerja (K3) agar pelaksanaan magang dapat berjalan dengan baik dan aman.



LAPORAN PRAKTEK KERJA INDUSTRI PT. PLN NUSANTARA POWER UNIT 9 CONTROL DAN INSTRUMENT



LAMPIRAN

The images show four pages of handwritten attendance sheets (Absensi Kehadiran Siswa PPL di Industri) from PT. PLN Nusantara Power Unit 9. Each page is a table with columns for No, Hari/Tanggal, Absensi Kerja (Jam, Pagi, Siang, Malam), and other details. The sheets are dated from December 11, 2017, to January 1, 2018. The names of the students are listed in the first column, and their attendance status is recorded in the subsequent columns. The sheets are signed by the supervisor (Supervisor Orang Tua) at the bottom.

No	Hari/Tanggal	Absensi Kerja	Min. Tengg.	Peny.
		Jam	Pagi	Malam
1	11 Desember 2017	08.00 - 16.00	08.00	16.00
2	12 Desember 2017	08.00 - 16.00	08.00	16.00
3	13 Desember 2017	08.00 - 16.00	08.00	16.00
4	14 Desember 2017	08.00 - 16.00	08.00	16.00
5	15 Desember 2017	08.00 - 16.00	08.00	16.00
6	16 Desember 2017	08.00 - 16.00	08.00	16.00
7	17 Desember 2017	08.00 - 16.00	08.00	16.00
8	18 Desember 2017	08.00 - 16.00	08.00	16.00
9	19 Desember 2017	08.00 - 16.00	08.00	16.00
10	20 Desember 2017	08.00 - 16.00	08.00	16.00
11	21 Desember 2017	08.00 - 16.00	08.00	16.00
12	22 Desember 2017	08.00 - 16.00	08.00	16.00
13	23 Desember 2017	08.00 - 16.00	08.00	16.00
14	24 Desember 2017	08.00 - 16.00	08.00	16.00
15	25 Desember 2017	08.00 - 16.00	08.00	16.00
16	26 Desember 2017	08.00 - 16.00	08.00	16.00
17	27 Desember 2017	08.00 - 16.00	08.00	16.00
18	28 Desember 2017	08.00 - 16.00	08.00	16.00
19	29 Desember 2017	08.00 - 16.00	08.00	16.00
20	30 Desember 2017	08.00 - 16.00	08.00	16.00
21	31 Desember 2017	08.00 - 16.00	08.00	16.00
22	1 Januari 2018	08.00 - 16.00	08.00	16.00
23	2 Januari 2018	08.00 - 16.00	08.00	16.00
24	3 Januari 2018	08.00 - 16.00	08.00	16.00
25	4 Januari 2018	08.00 - 16.00	08.00	16.00
26	5 Januari 2018	08.00 - 16.00	08.00	16.00
27	6 Januari 2018	08.00 - 16.00	08.00	16.00
28	7 Januari 2018	08.00 - 16.00	08.00	16.00
29	8 Januari 2018	08.00 - 16.00	08.00	16.00
30	9 Januari 2018	08.00 - 16.00	08.00	16.00
31	10 Januari 2018	08.00 - 16.00	08.00	16.00



LAPORAN PRAKTEK KERJA INDUSTRI PT. PLN NUSANTARA POWER UNIT 9 CONTROL DAN INSTRUMENT



LAPORAN PRAKTEK KERJA INDUSTRI
PT. PLN NUSANTARA POWER UNIT 9
CONTROL DAN INSTRUMENT

No	Waktu	Tempat	Isi	Hasil
1	08.00 - 08.30	08.00	Penyusunan laporan awal	
2	08.30 - 09.00	08.30	Penyusunan laporan awal	
3	09.00 - 09.30	09.00	Penyusunan laporan awal	
4	09.30 - 10.00	09.30	Penyusunan laporan awal	
5	10.00 - 10.30	10.00	Penyusunan laporan awal	
6	10.30 - 11.00	10.30	Penyusunan laporan awal	
7	11.00 - 11.30	11.00	Penyusunan laporan awal	
8	11.30 - 12.00	11.30	Penyusunan laporan awal	
9	12.00 - 12.30	12.00	Penyusunan laporan awal	
10	12.30 - 13.00	12.30	Penyusunan laporan awal	
11	13.00 - 13.30	13.00	Penyusunan laporan awal	
12	13.30 - 14.00	13.30	Penyusunan laporan awal	
13	14.00 - 14.30	14.00	Penyusunan laporan awal	
14	14.30 - 15.00	14.30	Penyusunan laporan awal	
15	15.00 - 15.30	15.00	Penyusunan laporan awal	
16	15.30 - 16.00	15.30	Penyusunan laporan awal	
17	16.00 - 16.30	16.00	Penyusunan laporan awal	
18	16.30 - 17.00	16.30	Penyusunan laporan awal	
19	17.00 - 17.30	17.00	Penyusunan laporan awal	
20	17.30 - 18.00	17.30	Penyusunan laporan awal	
21	18.00 - 18.30	18.00	Penyusunan laporan awal	
22	18.30 - 19.00	18.30	Penyusunan laporan awal	
23	19.00 - 19.30	19.00	Penyusunan laporan awal	
24	19.30 - 20.00	19.30	Penyusunan laporan awal	
25	20.00 - 20.30	20.00	Penyusunan laporan awal	
26	20.30 - 21.00	20.30	Penyusunan laporan awal	
27	21.00 - 21.30	21.00	Penyusunan laporan awal	
28	21.30 - 22.00	21.30	Penyusunan laporan awal	
29	22.00 - 22.30	22.00	Penyusunan laporan awal	
30	22.30 - 23.00	22.30	Penyusunan laporan awal	
31	23.00 - 23.30	23.00	Penyusunan laporan awal	
32	23.30 - 24.00	23.30	Penyusunan laporan awal	
33	24.00 - 24.30	24.00	Penyusunan laporan awal	
34	24.30 - 25.00	24.30	Penyusunan laporan awal	
35	25.00 - 25.30	25.00	Penyusunan laporan awal	
36	25.30 - 26.00	25.30	Penyusunan laporan awal	
37	26.00 - 26.30	26.00	Penyusunan laporan awal	
38	26.30 - 27.00	26.30	Penyusunan laporan awal	
39	27.00 - 27.30	27.00	Penyusunan laporan awal	
40	27.30 - 28.00	27.30	Penyusunan laporan awal	
41	28.00 - 28.30	28.00	Penyusunan laporan awal	
42	28.30 - 29.00	28.30	Penyusunan laporan awal	
43	29.00 - 29.30	29.00	Penyusunan laporan awal	
44	29.30 - 30.00	29.30	Penyusunan laporan awal	
45	30.00 - 30.30	30.00	Penyusunan laporan awal	
46	30.30 - 31.00	30.30	Penyusunan laporan awal	
47	31.00 - 31.30	31.00	Penyusunan laporan awal	
48	31.30 - 32.00	31.30	Penyusunan laporan awal	
49	32.00 - 32.30	32.00	Penyusunan laporan awal	
50	32.30 - 33.00	32.30	Penyusunan laporan awal	
51	33.00 - 33.30	33.00	Penyusunan laporan awal	
52	33.30 - 34.00	33.30	Penyusunan laporan awal	
53	34.00 - 34.30	34.00	Penyusunan laporan awal	
54	34.30 - 35.00	34.30	Penyusunan laporan awal	
55	35.00 - 35.30	35.00	Penyusunan laporan awal	
56	35.30 - 36.00	35.30	Penyusunan laporan awal	
57	36.00 - 36.30	36.00	Penyusunan laporan awal	
58	36.30 - 37.00	36.30	Penyusunan laporan awal	
59	37.00 - 37.30	37.00	Penyusunan laporan awal	
60	37.30 - 38.00	37.30	Penyusunan laporan awal	
61	38.00 - 38.30	38.00	Penyusunan laporan awal	
62	38.30 - 39.00	38.30	Penyusunan laporan awal	
63	39.00 - 39.30	39.00	Penyusunan laporan awal	
64	39.30 - 40.00	39.30	Penyusunan laporan awal	
65	40.00 - 40.30	40.00	Penyusunan laporan awal	
66	40.30 - 41.00	40.30	Penyusunan laporan awal	
67	41.00 - 41.30	41.00	Penyusunan laporan awal	
68	41.30 - 42.00	41.30	Penyusunan laporan awal	
69	42.00 - 42.30	42.00	Penyusunan laporan awal	
70	42.30 - 43.00	42.30	Penyusunan laporan awal	
71	43.00 - 43.30	43.00	Penyusunan laporan awal	
72	43.30 - 44.00	43.30	Penyusunan laporan awal	
73	44.00 - 44.30	44.00	Penyusunan laporan awal	
74	44.30 - 45.00	44.30	Penyusunan laporan awal	
75	45.00 - 45.30	45.00	Penyusunan laporan awal	
76	45.30 - 46.00	45.30	Penyusunan laporan awal	
77	46.00 - 46.30	46.00	Penyusunan laporan awal	
78	46.30 - 47.00	46.30	Penyusunan laporan awal	
79	47.00 - 47.30	47.00	Penyusunan laporan awal	
80	47.30 - 48.00	47.30	Penyusunan laporan awal	
81	48.00 - 48.30	48.00	Penyusunan laporan awal	
82	48.30 - 49.00	48.30	Penyusunan laporan awal	
83	49.00 - 49.30	49.00	Penyusunan laporan awal	
84	49.30 - 50.00	49.30	Penyusunan laporan awal	
85	50.00 - 50.30	50.00	Penyusunan laporan awal	
86	50.30 - 51.00	50.30	Penyusunan laporan awal	
87	51.00 - 51.30	51.00	Penyusunan laporan awal	
88	51.30 - 52.00	51.30	Penyusunan laporan awal	
89	52.00 - 52.30	52.00	Penyusunan laporan awal	
90	52.30 - 53.00	52.30	Penyusunan laporan awal	
91	53.00 - 53.30	53.00	Penyusunan laporan awal	
92	53.30 - 54.00	53.30	Penyusunan laporan awal	
93	54.00 - 54.30	54.00	Penyusunan laporan awal	
94	54.30 - 55.00	54.30	Penyusunan laporan awal	
95	55.00 - 55.30	55.00	Penyusunan laporan awal	
96	55.30 - 56.00	55.30	Penyusunan laporan awal	
97	56.00 - 56.30	56.00	Penyusunan laporan awal	
98	56.30 - 57.00	56.30	Penyusunan laporan awal	
99	57.00 - 57.30	57.00	Penyusunan laporan awal	
100	57.30 - 58.00	57.30	Penyusunan laporan awal	
101	58.00 - 58.30	58.00	Penyusunan laporan awal	
102	58.30 - 59.00	58.30	Penyusunan laporan awal	
103	59.00 - 59.30	59.00	Penyusunan laporan awal	
104	59.30 - 60.00	59.30	Penyusunan laporan awal	
105	60.00 - 60.30	60.00	Penyusunan laporan awal	
106	60.30 - 61.00	60.30	Penyusunan laporan awal	
107	61.00 - 61.30	61.00	Penyusunan laporan awal	
108	61.30 - 62.00	61.30	Penyusunan laporan awal	
109	62.00 - 62.30	62.00	Penyusunan laporan awal	
110	62.30 - 63.00	62.30	Penyusunan laporan awal	
111	63.00 - 63.30	63.00	Penyusunan laporan awal	
112	63.30 - 64.00	63.30	Penyusunan laporan awal	
113	64.00 - 64.30	64.00	Penyusunan laporan awal	
114	64.30 - 65.00	64.30	Penyusunan laporan awal	
115	65.00 - 65.30	65.00	Penyusunan laporan awal	
116	65.30 - 66.00	65.30	Penyusunan laporan awal	
117	66.00 - 66.30	66.00	Penyusunan laporan awal	
118	66.30 - 67.00	66.30	Penyusunan laporan awal	
119	67.00 - 67.30	67.00	Penyusunan laporan awal	
120	67.30 - 68.00	67.30	Penyusunan laporan awal	
121	68.00 - 68.30	68.00	Penyusunan laporan awal	
122	68.30 - 69.00	68.30	Penyusunan laporan awal	
123	69.00 - 69.30	69.00	Penyusunan laporan awal	
124	69.30 - 70.00	69.30	Penyusunan laporan awal	
125	70.00 - 70.30	70.00	Penyusunan laporan awal	
126	70.30 - 71.00	70.30	Penyusunan laporan awal	
127	71.00 - 71.30	71.00	Penyusunan laporan awal	
128	71.30 - 72.00	71.30	Penyusunan laporan awal	
129	72.00 - 72.30	72.00	Penyusunan laporan awal	
130	72.30 - 73.00	72.30	Penyusunan laporan awal	
131	73.00 - 73.30	73.00	Penyusunan laporan awal	
132	73.30 - 74.00	73.30	Penyusunan laporan awal	
133	74.00 - 74.30	74.00	Penyusunan laporan awal	
134	74.30 - 75.00	74.30	Penyusunan laporan awal	
135	75.00 - 75.30	75.00	Penyusunan laporan awal	
136	75.30 - 76.00	75.30	Penyusunan laporan awal	
137	76.00 - 76.30	76.00	Penyusunan laporan awal	
138	76.30 - 77.00	76.30	Penyusunan laporan awal	
139	77.00 - 77.30	77.00	Penyusunan laporan awal	
140	77.30 - 78.00	77.30	Penyusunan laporan awal	
141	78.00 - 78.30	78.00	Penyusunan laporan awal	
142	78.30 - 79.00	78.30	Penyusunan laporan awal	
143	79.00 - 79.30	79.00	Penyusunan laporan awal	
144	79.30 - 80.00	79.30	Penyusunan laporan awal	
145	80.00 - 80.30	80.00	Penyusunan laporan awal	
146	80.30 - 81.00	80.30	Penyusunan laporan awal	
147	81.00 - 81.30	81.00	Penyusunan laporan awal	
148	81.30 - 82.00	81.30	Penyusunan laporan awal	
149	82.00 - 82.30	82.00	Penyusunan laporan awal	
150	82.30 - 83.00	82.30	Penyusunan laporan awal	
151	83.00 - 83.30	83.00	Penyusunan laporan awal	
152	83.30 - 84.00	83.30	Penyusunan laporan awal	
153	84.00 - 84.30	84.00	Penyusunan laporan awal	
154	84.30 - 85.00	84.30	Penyusunan laporan awal	
155	85.00 - 85.30	85.00	Penyusunan laporan awal	
156	85.30 - 86.00	85.30	Penyusunan laporan awal	
157	86.00 - 86.30	86.00	Penyusunan laporan awal	
158	86.30 - 87.00	86.30	Penyusunan laporan awal	
159	87.00 - 87.30	87.00	Penyusunan laporan awal	
160	87.30 - 88.00	87.30	Penyusunan laporan awal	
161	88.00 - 88.30	88.00	Penyusunan laporan awal	
162	88.30 - 89.00	88.30	Penyusunan laporan awal	
163	89.00 - 89.30	89.00	Penyusunan laporan awal	
164	89.30 - 90.00	89.30	Penyusunan laporan awal	
165	90.00 - 90.30	90.00	Penyusunan laporan awal	
166	90.30 - 91.00	90.30	Penyusunan laporan awal	
167	91.00 - 91.30	91.00	Penyusunan laporan awal	
168	91.30 - 92.00	91.30	Penyusunan laporan awal	
169	92.00 - 92.30	92.00	Penyusunan laporan awal	
170	92.30 - 93.00	92.30	Penyusunan laporan awal	
171	93.00 - 93.30	93.00	Penyusunan laporan awal	
172	93.30 - 94.00	93.30	Penyusunan laporan awal	
173	94.00 - 94.30	94.00	Penyusunan laporan awal	
174	94.30 - 95.00	94.30	Penyusunan laporan awal	
175	95.00 - 95.30	95.00	Penyusunan laporan awal	
176	95.30 - 96.00	95.30	Penyusunan laporan awal	
177	96.00 - 96.30	96.00	Penyusunan laporan awal	
178	96.30 - 97.00	96.30	Penyusunan laporan awal	
179	97.00 - 97.30	97.00	Penyusunan laporan awal	
180	97.30 - 98.00	97.30	Penyusunan laporan awal	
181	98.00 - 98.30	98.00	Penyusunan laporan awal	
182	98.30 - 99.00	98.30	Penyusunan laporan awal	
183	99.00 - 99.30	99.00	Penyusunan laporan awal	
184	99.30 - 100.00	99.30	Penyusunan laporan awal	
185	100.00 - 100.30	100.00	Penyusunan laporan awal	
186	100.30 - 101.00	100.30	Penyusunan laporan awal	
187	101.00 - 101.30	101.00	Penyusunan laporan awal	
188	101.30 - 102.00	101.30	Penyusunan laporan awal	
189	102.00 - 102.30	102.00	Penyusunan laporan awal	
190	102.30 - 103.00	102.30	Penyusunan laporan awal	
191	103.00 - 103.30	103.00	Penyusunan laporan awal	
192	103.30 - 104.00	103.30	Penyusunan laporan awal	
193	104.00 - 104.30	104.00	Penyusunan laporan awal	
194	104.30 - 105.00	104.30	Penyusunan laporan awal	
195	105.00 - 105.30	105.00	Penyusunan laporan awal	
196	105.30 - 106.00	105.30	Penyusunan laporan awal	
197	106.00 - 106.30	106.00	Penyusunan laporan awal	
198	106.30 - 107.00	106.30	Penyusunan laporan awal	
199	107.00 - 107.30	107.00	Penyusunan laporan awal	
200	107.30 - 108.00	107.30	Penyusunan laporan awal	
201	108.00 - 108.30	108.00	Penyusunan laporan awal	
202	108.30 - 109.00	108.30	Penyusunan laporan awal	
203	109.00 - 109.30	109.00	Penyusunan laporan awal	
204	109.30 - 110.00	109.30	Penyusunan laporan awal	
205	110.00 - 110.30	110.00	Penyusunan laporan awal	
206	110.30 - 111.00	110.30	Penyusunan laporan awal	
207	111.00 - 111.30	111.00	Penyusunan laporan awal	
208	111.30 - 112.00	111.30	Penyusunan laporan awal	
209	112.00 - 112.30	112.00	Penyusunan laporan awal	
210	112.30 - 113.00	112.30	Penyusunan laporan awal	
211	113.00 - 113.30	113.00	Penyusunan laporan awal	
212	113.30 - 114.00	113.30	Penyusunan laporan awal	
213	114.00 - 114.30	114.00	Penyusunan laporan awal	
214	114.30 - 115.00	114.30	Penyusunan laporan awal	
215	115.00 - 115.30	115.00	Penyusunan laporan awal	
216	115.30 - 116.00	115.30	Penyusunan laporan awal	
217	116.00 - 116.30	116.00	Penyusunan laporan awal	
218	116.30 - 117.00	116.30	Penyusunan laporan awal	
219	117.00 - 117.30	117.00	Penyusunan laporan awal	
220	117.30 - 118.00	117.30	Penyusunan laporan awal	
221	118.00 - 118.30	118.00	Penyusunan laporan awal	
222	118.30 - 119.00	118.30	Penyusunan laporan awal	
223	119.00 - 119.30	119.00	Penyusunan laporan awal	
224	119.30 - 120.00	119.30	Penyusunan laporan awal	
225	120.00 - 120.30	120.00	Penyusunan laporan awal	
226	120.30 - 121.00	120.30	Penyusunan laporan awal	
227	121.00 - 121.30	121.00	Penyusunan laporan awal	
228	121.30 - 122.00	121.30	Penyusunan laporan awal	
229	122.00 - 122.30			



LAPORAN PRAKTEK KERJA INDUSTRI PT. PLN NUSANTARA POWER UNIT 9 CONTROL DAN INSTRUMENT



Survei Lapangan Industri (PLI)

LAPORAN PRAKTEK KERJA INDUSTRI
BAGIAN INSTRUMENTASI
DIPTK : Instrumentasi, TUGAS 2.2.2
(10/05/2023)

No	Tanggal	Waktu		Uraian Kegiatan	Catatan
		Start	End		
1	05-05-2023	08.30	10.30	Maintenance instrumentasi pada sistem kontrol	OK
2	05-05-2023	09.00	10.00	Pengaturan ulang alarm dan indikator	OK
3	05-05-2023	09.30	10.00	Pelatihan pemeliharaan sistem kontrol	OK
4	05-05-2023	09.00	10.00	Salah satu indikator dan alarm rusak	OK
5	05-05-2023	09.00	10.00	Pengaturan ulang di komputer PLC	OK
6	05-05-2023	09.00	10.00	Pengaturan ulang alarm dan indikator	OK
7	05-05-2023	09.00	10.00	Pengaturan ulang alarm dan indikator	OK
8	05-05-2023	09.00	10.00	Pengaturan ulang alarm dan indikator	OK
9	05-05-2023	09.00	10.00	Pengaturan ulang alarm dan indikator	OK
10	05-05-2023	09.00	10.00	Pengaturan ulang alarm dan indikator	OK
11	05-05-2023	09.00	10.00	Pengaturan ulang alarm dan indikator	OK

Keterangan : Dilakukan oleh siswa dan instruktur.

RUMAH KECANTIKAN PKL 10

DOKUMENTASI PKL





**LAPORAN PRAKTEK KERJA INDUSTRI
PT. PLN NUSANTARA POWER UNIT 9
CONTROL DAN INSTRUMENT**

