

23
6

Vergebücht mit EUR 10,80
Gemäß § 14 LV mit § 3
Abs. 2 Gebührengesetz 1957



DIPL. ING. ANDRZEJ GLOGOWSKI

STAATLICH BEFUGTER UND BEEIDETER ZIVILINGENIEUR FÜR BAUWESEN

1230 WIEN, OTHELLOG. 1/7/19

TEL / FAX: 61 53 993

EMAIL: dipl.ing.glogowski@teleweb.at

STATISCHE VORBEMESSUNG

FÜR DAS BAUVORHABEN

Gilt nicht als Ausführungsstatik

Dachgeschoßausbau

Landesgerichtsstr. 16, 1010 Wien



GZ: 2004/33

Statik Seiten: 24-31

Wien, im Juni 2004



6. ERDBEREWACHSEN

6.1. LASTEN

a) REGELDECKE

v. TRIMDECKE

$$= 2,30 \text{ kN/m}^2$$

v. NL

$$\sim 2,00 \text{ --}$$

6.2. AUFLAST AUF DIE DECKE Ü. EG

a) AUSSENMAUER

v. DACH

$$\frac{1}{6,0} \times 18,45 = 3,08 \text{ kN/m}^2$$

v. DECKE Ü. 4 OG

$$0,38 \times 6,40 \times 77,30 = 27,18 \text{ --}$$

v. DECKEN EG - 3 OG

$$\sqrt{\times 0,5 \times 6,0 \times 4,30} = 64,50 \text{ --}$$

v. MUR

$$0,45 \times (5,60 \times 8,50 + 3,6 \times 77,20 + 9,50 \times 13,9 + 4,50 \times 16,60) = 190,43 \text{ --}$$

$$\Sigma 285,49 \text{ kN/m}^2$$

b) MITTELMAUER

i. Seite 21

$$g_1 = 6,97 + 22,50 + 90,40 + \frac{129,0 \times 11,3}{12,0} + 0,3 \times 7,6 \times 8,50 + 0,90 \times 27,50 \times 8,50 = 425,20 \text{ kN}$$

- GESAMTAUFLAST AUF DIE ZWISCHENSTÄBE

$$G = (285,49 + 0,5 \times 425,20) \times 0,5 \times 10,2 + \\ + 21,70 \times 6,0 \times 3,10 = 2944,0 \text{ kJ}$$

- HORIZONTALKRAFT

$$H = 0,08 \times 2944,0 = 235,5 \text{ kJ}$$

$$G_{\text{vorh}} = \frac{235500}{15 \times 600} = 26,2 \text{ N/cm}^2 > G_{\text{zul}}$$

ES WIRD STÄHLRAHMEN EINGEBAUT. S. SEITE 26-

6.3. DECKE Ü. 109

AM

$$g = 285,49 - \frac{64,50}{5} - 4,50 \times 16,60 = 197,9 \text{ kJ/L}$$

MM

$$g = 425,20 - \frac{129,0 \times 11,3}{12} \times \frac{1}{5} - 4,50 \times 9,9 \times 8,50 = \\ = 366,48 \text{ kJ/L}$$

$$G = (197,9 + 366,48 \times 0,5) \times 0,5 \times 10,2 + \\ + 17,40 \times 6,0 \times 3,10 = 2264,0 \text{ kJ}$$

$$H = 0,08 \times 2264,0 = 181,1 \text{ kJ}$$

$$G = \frac{181100}{15 \times 600} = 20 \text{ N/cm}^2 > G_{\text{zul}}$$

STÄHLRAHMEN S. 26/27


SYSTEMDATEN

Anzahl Knoten: 4
Anzahl Stäbe: 3
Bandbreite: 6

KNOTENDATEN

V-Phi, V-y, V-x: leer = frei, *** = gesperrt, sonst Feder

Nr	X	Y	V-Phi [rad/1000]	V-y [mm]	V-x [mm]
1	0.000	0.000		***	***
2	0.000	4.500			
3	6.000	4.500			***
4	6.000	0.000		***	***

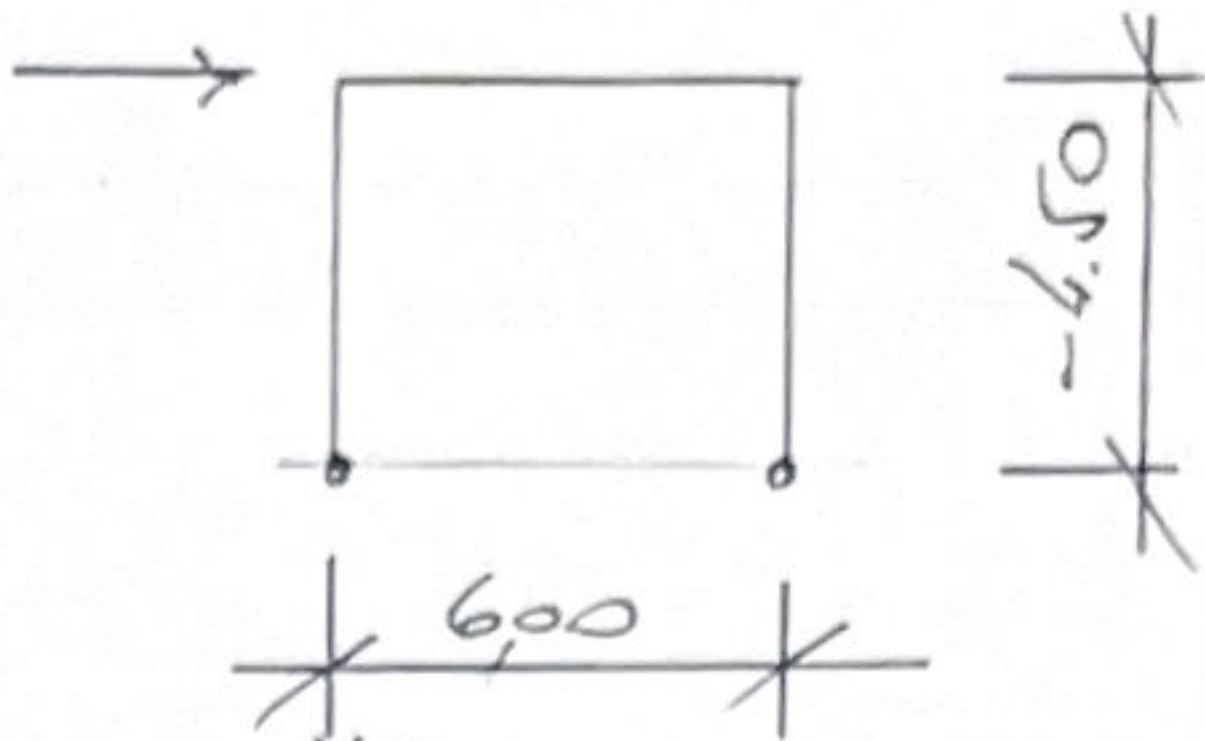

STABTABELLE

Stab	A-Kn	E-Kn	L [m]	Alpha [°]
1	1	2	4.500	90.000
2	2	3	6.000	0.000
3	3	4	4.500	-90.000

QUERSCHNITTSDATEN

Nr.	Type	F	I
1	HE-B 220	0.0091	0.00008090

STABDATEN

Stab	E-Modul [kN/m2]	F [m2]	J [m4]	A	D	V	H	E	D	V	H	Q-A	Q-E
1	2.100000E+008	0.0091	0.00008090									1	1
2	2.100000E+008	0.0091	0.00008090									1	1
3	2.100000E+008	0.0091	0.00008090									1	1

LASTFALL 1 - Ständige Last

KNOTENLASTEN

KNr	M [kNm]	P-y [kN]	P-x [kN]
2	0.0	0.0	235.5

KNOTENVERFORMUNGEN

Nr	V-Phi [rad/1000]	V-y [mm]	V-x [mm]
1	-0.2	0.0	0.0

LASTFALL 1 - Ständige Last

KNOTENVERFORMUNGEN

Nr	V-Phi [rad/1000]	V-y [mm]	V-x [mm]
2	-0.1	0.0	0.7
3	0.0	-0.0	0.0
4	-0.0	0.0	0.0
Min	-0.2	-0.0	0.0
Max	0.0	0.0	0.7

STABVERFORMUNGEN

Stab		V-Phi [rad/1000]	V-y [mm]	V-x [mm]
1	0	-0.2	0.0	0.0
	1	-0.2	0.0	0.1
	2	-0.2	0.0	0.2
	3	-0.2	0.0	0.3
	4	-0.2	0.0	0.4
	5	-0.2	0.0	0.4
	6	-0.2	0.0	0.5
	7	-0.1	0.0	0.6
	8	-0.1	0.0	0.6
	9	-0.1	0.0	0.7
	10	-0.1	0.0	0.7
2	0	-0.1	0.0	0.7
	1	-0.1	-0.0	0.7
	2	-0.0	-0.1	0.6
	3	-0.0	-0.1	0.5
	4	0.0	-0.1	0.4
	5	0.0	-0.1	0.4
	6	0.0	-0.1	0.3
	7	0.0	-0.1	0.2
	8	0.0	-0.0	0.1
	9	0.0	-0.0	0.1
	10	0.0	-0.0	0.0
3	0	0.0	-0.0	0.0
	1	0.0	-0.0	0.0
	2	0.0	-0.0	0.0
	3	0.0	-0.0	0.0
	4	0.0	-0.0	0.0
	5	-0.0	-0.0	0.0
	6	-0.0	-0.0	0.0
	7	-0.0	-0.0	0.0
	8	-0.0	-0.0	0.0
	9	-0.0	-0.0	0.0
	10	-0.0	0.0	0.0
Min		-0.2	-0.1	0.0
Max		0.0	0.0	0.7

LASTFALL 1 - Ständige Last

SCHNITTKRÄFTE [kN]

Stab		M	Q	N	M	Q	N
1	0	0.0	0.2	0.2			
	1	0.1	0.2	0.2			
	2	0.2	0.2	0.2			
	3	0.3	0.2	0.2			
	4	0.3	0.2	0.2			
	5	0.4	0.2	0.2			
	6	0.5	0.2	0.2			
	7	0.6	0.2	0.2			
	8	0.7	0.2	0.2			
	9	0.8	0.2	0.2			
2	10	0.9	0.2	0.2			
	0	0.9	0.2	0.2			
	1	0.8	-0.2	-235.3			
	2	0.6	-0.2	-235.3			
	3	0.5	-0.2	-235.3			
	4	0.4	-0.2	-235.3			
	5	0.3	-0.2	-235.3			
	6	0.2	-0.2	-235.3			
	7	0.1	-0.2	-235.3			
	8	-0.0	-0.2	-235.3			
3	9	-0.1	-0.2	-235.3			
	10	-0.2	-0.2	-235.3			
	0	-0.2	-0.2	-235.3			
	1	-0.2	0.1	-0.2			
	2	-0.2	0.1	-0.2			
	3	-0.2	0.1	-0.2			
	4	-0.1	0.1	-0.2			
	5	-0.1	0.1	-0.2			
	6	-0.1	0.1	-0.2			
	7	-0.1	0.1	-0.2			
	8	-0.0	0.1	-0.2			
	9	-0.0	0.1	-0.2			
	10	-0.0	0.1	-0.2			
Min		-0.2	-0.2	-235.3			
Max		0.9	0.2	0.2			

AUFLAGERREAKTIONEN


Nr	M [kNm]	P-y [kN]	P-x [kN]
1	-0.0	-0.2	-0.2
3	0.0	0.0	-235.3
4	-0.0	0.2	-0.1
Summe	0.0	0.0	-235.5
Min	-0.0	-0.2	-235.3
Max	0.0	0.2	-0.1


Lastsumme Y: 0.0
X: 235.5

17.3



W. STOCK

REGELGESCH.

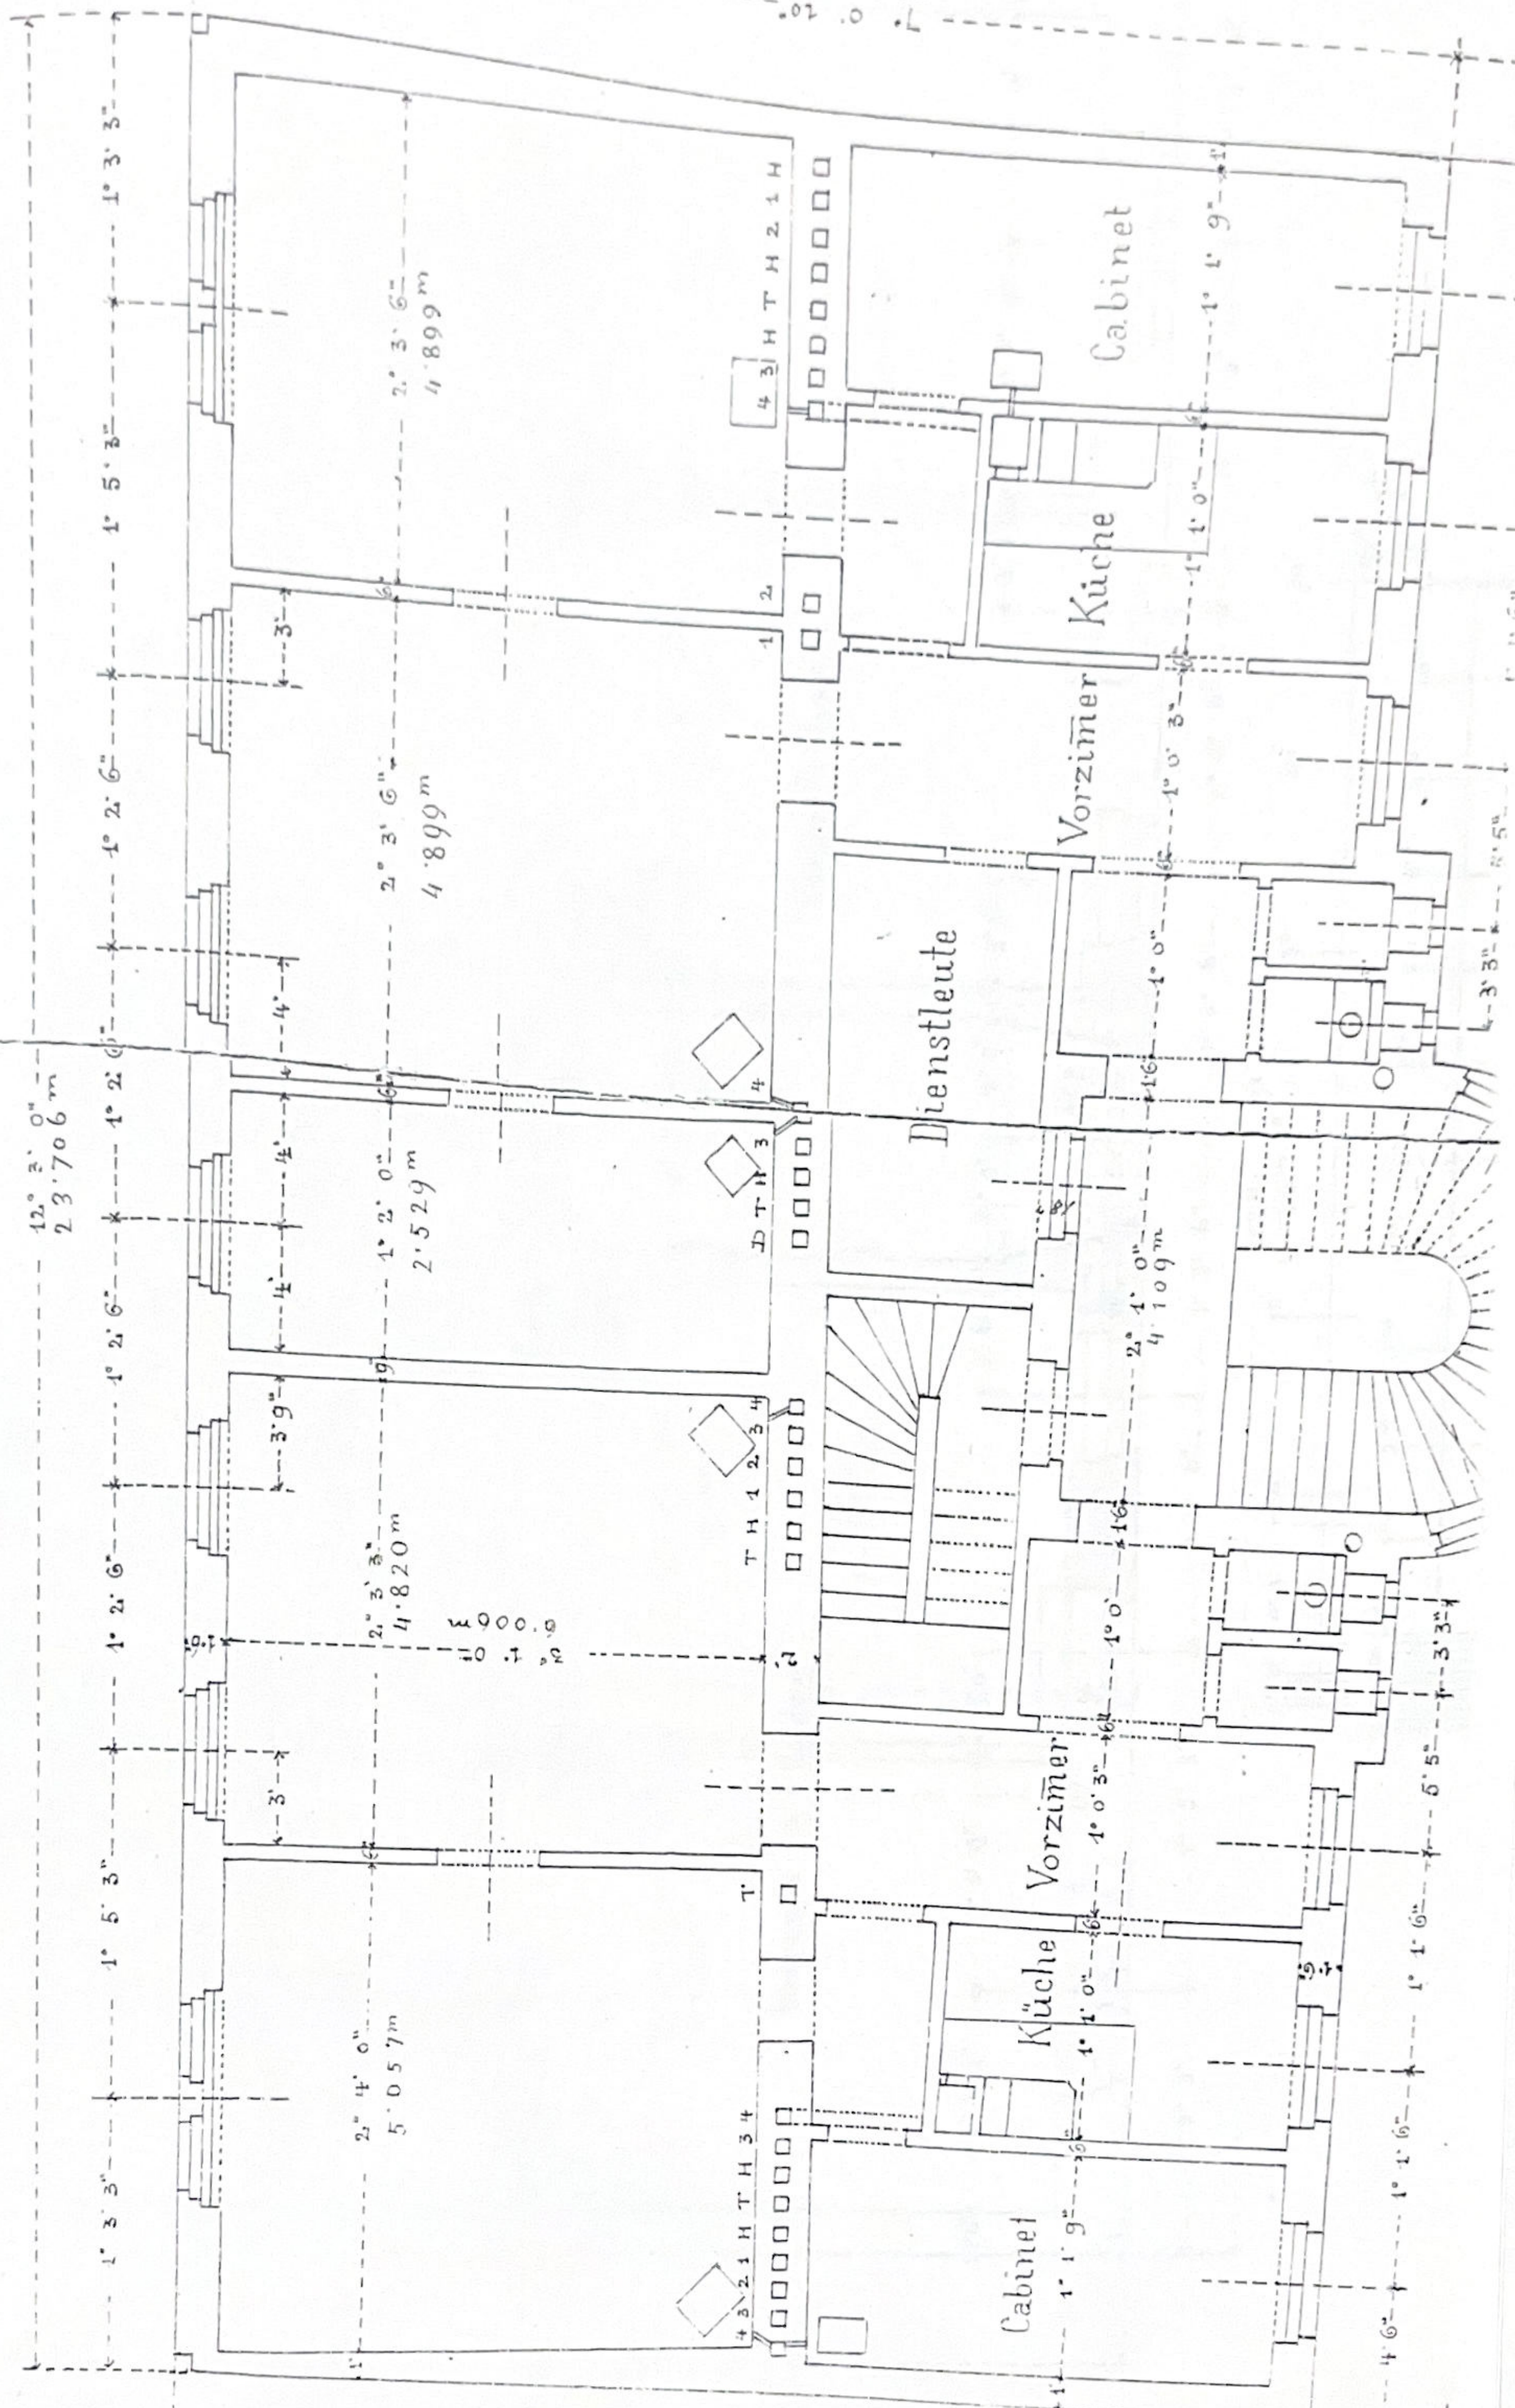

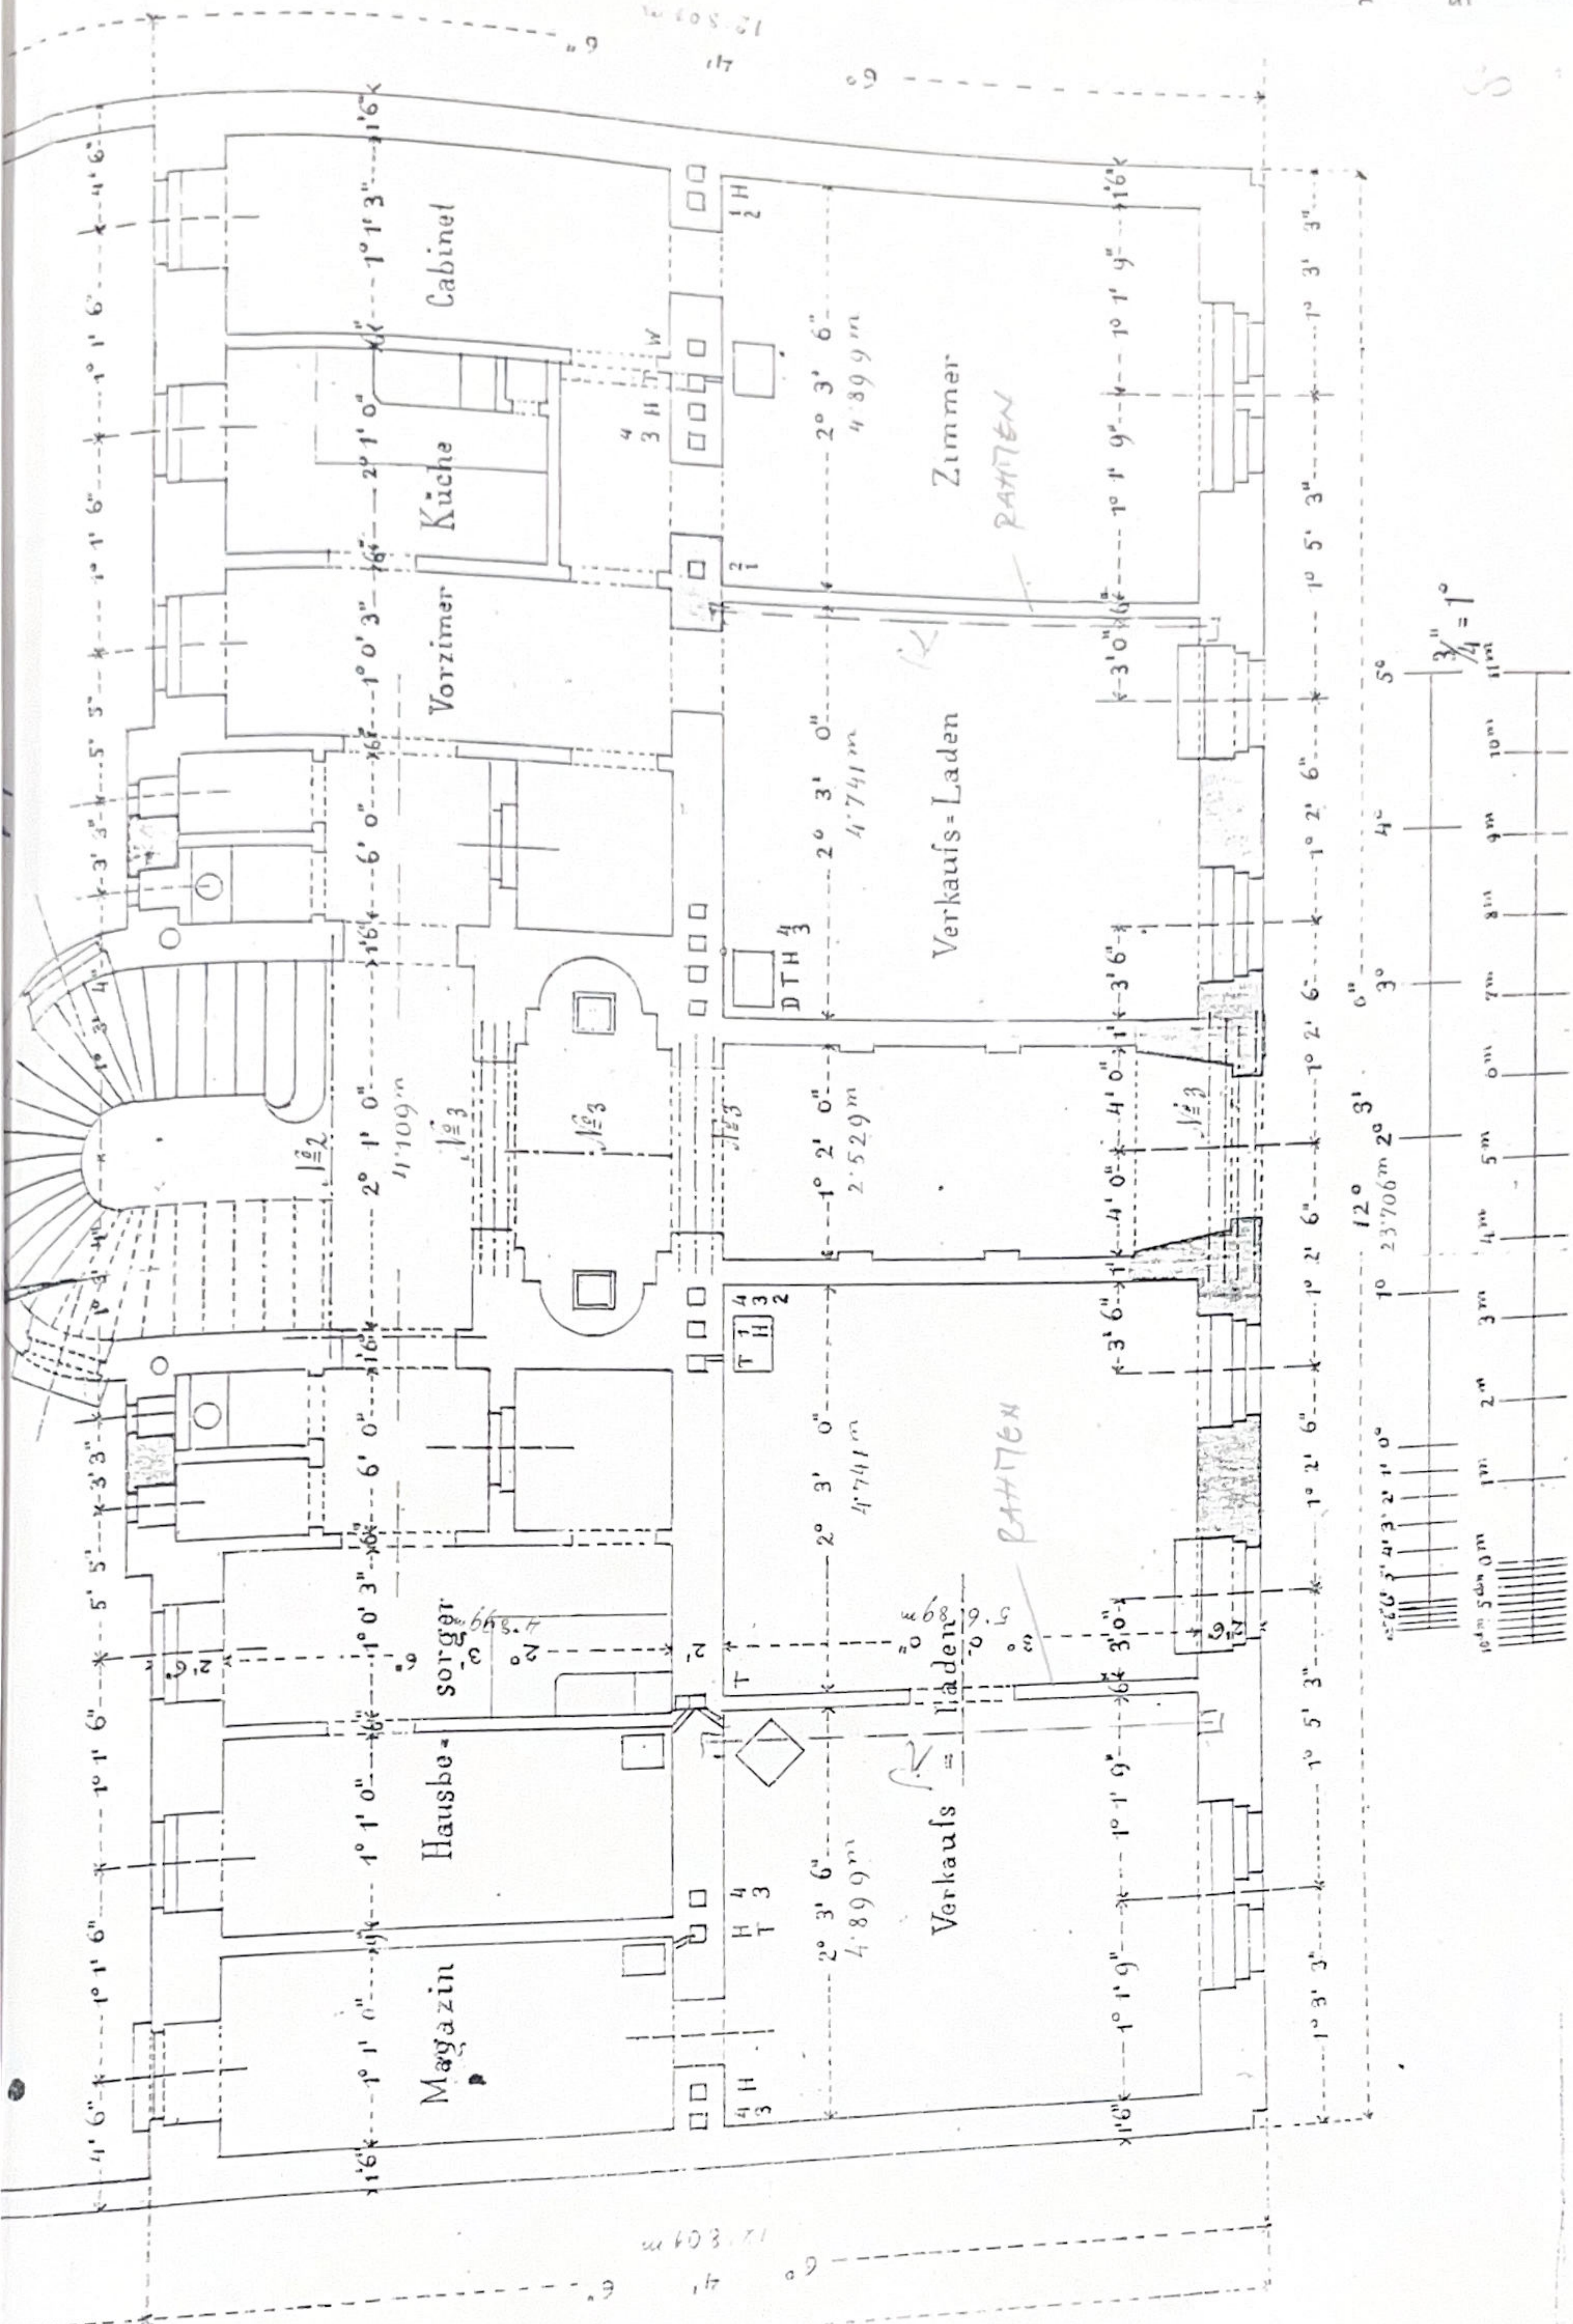

BAYENSTEIN STRASSE

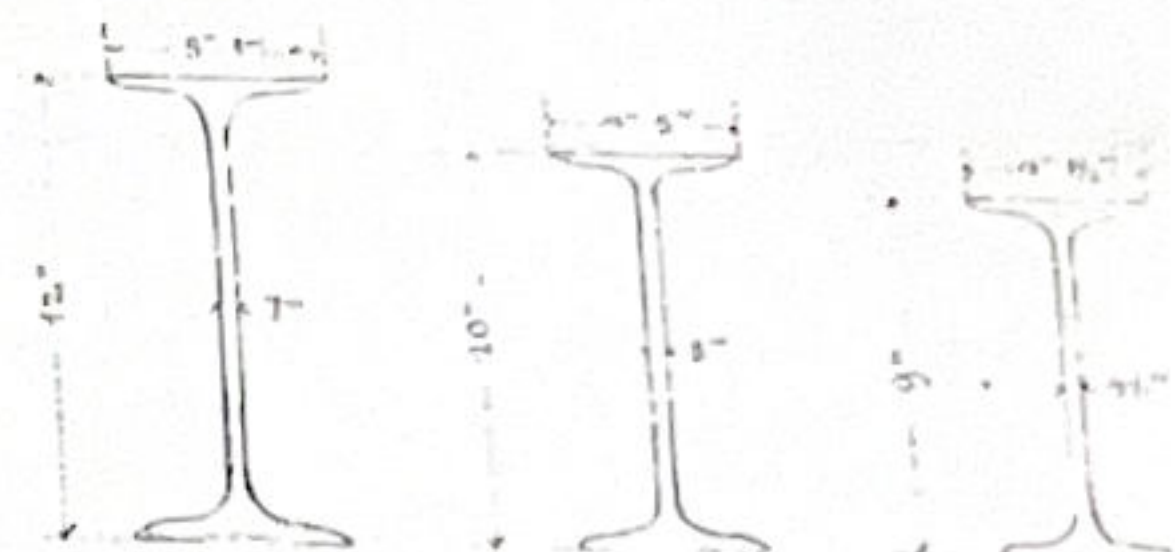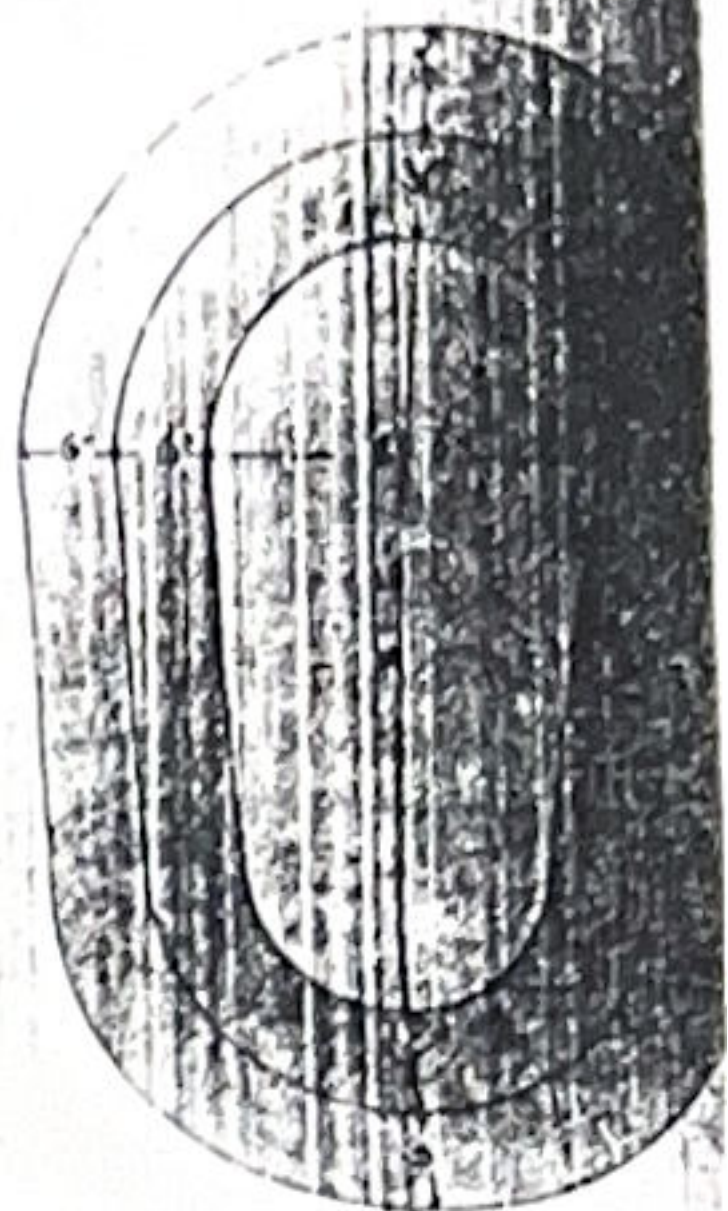

251 182 187
 No 1-15" h. of

In der Gegend des hiesigen Straßens 12° 5' 30"

MAGISTRAT DER STADT WIEN
Magistratsabteilung 37

Eingel. - 8. JULI 2004

Zahl: Zu B, S/A-22695-2/04Air**DIPL. ING. ANDRZEJ GLOGOWSKI**STAATLICH BEFUGTER UND BEEIDETER ZIVILINGENIEUR FÜR BAUWESEN
1230 WIEN, OTHELLOG. 1/7/19

TEL / FAX: +43 53 993

EMAIL: dipl.ing.glogowski@chello.at**TELEFAX-DECKBLATT**

AN:	VON:
Pr.D.I. Aigner	D. I. Glogowski
FIRMA:	DATUM:
MA 378	7.07.04
FAXNUMMER:	GESAMTSEITEN / EINSCHL. DIESER SEITE:
4000/ 99 92260	1
TELEFAXNUMMER:	UNSERE ZEICHEN:
BETREFF:	IHRE ZEICHEN:
Landesgerichtsstr.6	

☐ DRINGEND
☐ ZUR BEWERTUNG
☐ ZUR STELLUNGNAHME
☐ ZUR KENNNTNIS
☐ MIT DANK ZURÜCK

Sehr geehrter Herr Aigner!

Anbei, wie versprochen, die Ergänzung zum Erdbebennachweis in der Landesgerichtsstr.6
(Seite 32) betreffend 2 OG (im Konsensplan 1 OG).

Mit freundlichen Grüßen.

Handwritten notes:

- AL*
- unvollständig*
- Identifizierung*
- Seite 32*
- ergänzung*
- Glogowski*
- 12.7.04*

$$2.7 \text{ Decke } \overset{\text{Plan}}{U. 209 = 109}$$

$$g = 17,9 - \frac{64,50}{5} - 40 \times 13,90 = 129,40 \text{ kW/L}$$

MA

$$g = 26,58 - \frac{129,40 \times 11,3}{12} \times \frac{1}{5} - 40 \times 0,9 \times 8,50 =$$

$$= 311,58 \text{ kW/L}$$

$$g = (940 + 95 \times 311,58) \times 0,5 \times 10,20 +$$

$$+ 10,20 \times 60 \times 5,10 = 1700,0 \text{ kW}$$

$$H = 13600 \times 1700,0 = 136,0 \text{ kW}$$

$$p_{\text{var}} = \frac{136000}{600 \times 15} = 15,0 \text{ N/cm}^2$$

25 (10/04) RAHMEN - ANALOG ZUM EG u 109 -

Ansch. 1. Art.

MA 37 - Baupolizei	
Die Gebührenschuld	
gem. § 4 in Verb. m. § 3 Abs. 2	
Gebührengesetz 1957 in der Höhe	
von EUR	3,60 wurde
☐	entrichtet
☒	bekanntgegeben, siehe Akt
Wien,	06. OKT. 2004
U.:	Uen

$$\text{G.Y. DETRE Ü. 209} = 109 \quad \text{TRAN}$$

AM

$$g = 197,9 - \frac{64,50}{5} - 4,0 \times 13,90 = 129,40 \text{ kJ/L}$$

MM

$$g = 366,58 - \frac{129,0 \times 17,3}{12} \times \frac{1}{5} - 4,0 \times 0,9 \times 8,50 =$$

$$= 317,58 \text{ kJ/L}$$

$$G = (129,40 + 0,5 \times 317,58) \times 0,5 \times 10,20 +$$

$$+ 13,20 \times 6,0 \times 3,10 = 1700,0 \text{ kJ}$$

$$H = 0,08 \times 1700,0 = 136,0 \text{ kJ}$$

$$G_{\text{vory}} = \frac{136000}{600 \times 15} = 15,0 \text{ N/cm}^2$$

ES WERDEN RAYMOND - ANALOG ZUM EG U. 109 -
AUSGEFÜHRT.

