


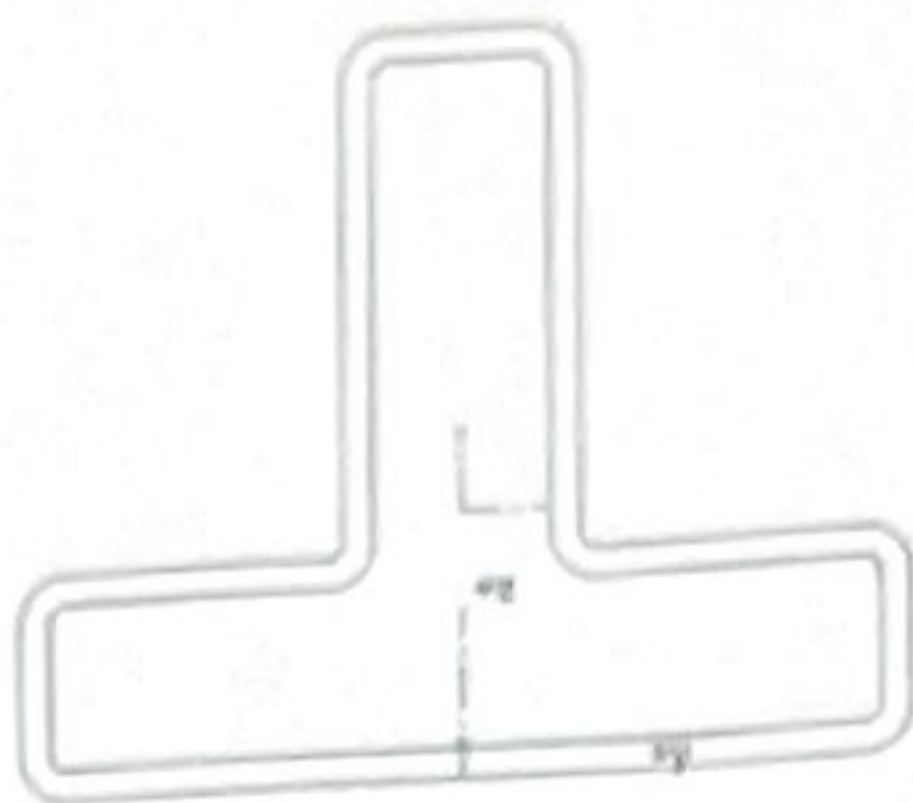


HT 60

Querschnitt Nr. 2 - HT 60
Material : 12 - S 235

A :	4.104973e+000 cm^2		
Ay/A :	0.534	Az/A :	0.436
Iy :	1.037786e+001 cm^4	Iz :	1.095589e+001 cm^4
Iyz :	0.000000e+000 cm^4	It :	6.005262e+000 cm^4
Iw :	0.000000e+000 cm^6		
Wely :	3.211675e+000 cm^3	Welz :	3.651963e+000 cm^3
Wply :	5.143810e+000 cm^3	Wplz :	5.606725e+000 cm^3
cy :	-0.00 cm	cz :	1.77 cm
iy :	1.59 cm	iz :	1.63 cm
dy :	0.00 cm	dz :	0.00 cm
Kontur :		42.05 cm	

Nachweistyp: Atypischer Querschnitt

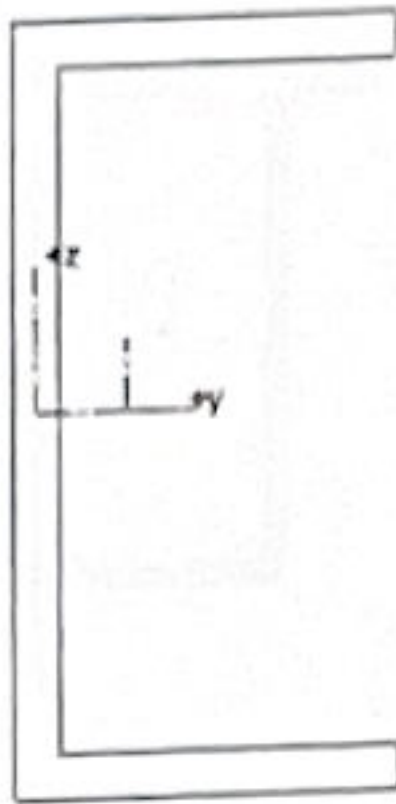


C40/80/40/5

Querschnitt Nr. 3 - C40/80/40/5
Material : 12 - S 235

A :	8.000000e+000 cm^2		
Ay/A :	0.309	Az/A :	0.417
Iy :	8.566666e+001 cm^4	Iz :	1.347904e+001 cm^4
Iyz :	0.000000e+000 cm^4	It :	6.666666e-001 cm^4
Iw :	1.504851e+002 cm^6		
Wely :	2.015686e+001 cm^3	Welz :	4.487172e+000 cm^3
Wply :	2.403125e+001 cm^3	Wplz :	8.120282e+000 cm^3
cy :	1.00 cm	cz :	0.00 cm
iy :	3.27 cm	iz :	1.30 cm
dy :	-2.50 cm	dz :	-0.00 cm
Kontur :		43.31 cm	

Nachweistyp: Atypischer Querschnitt

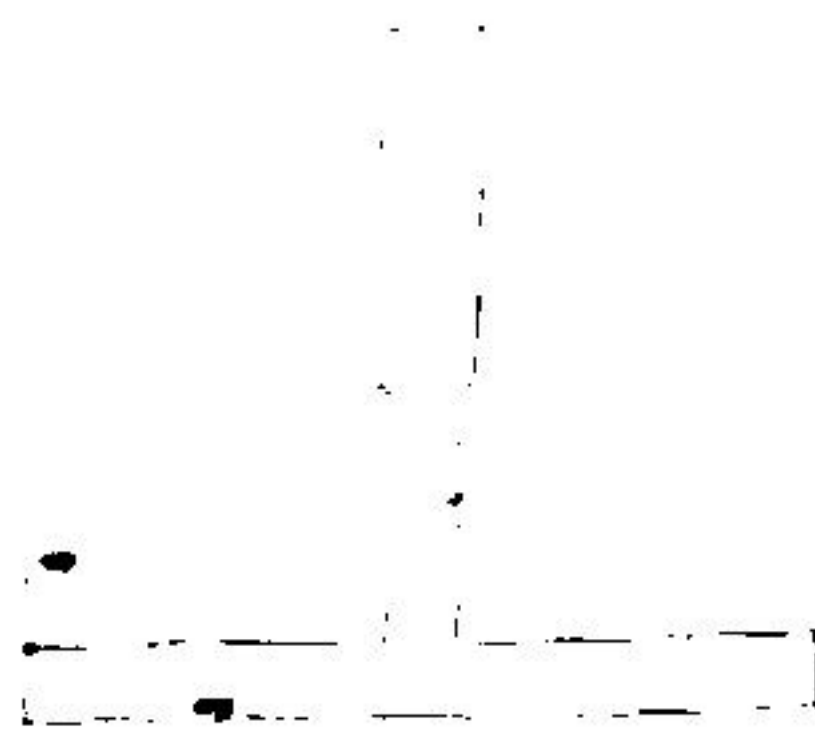


Schiene T 70/65/9

Querschnitt Nr. 4 - Schiene T 70/65/9
Material 12 - S 235

A	9 400000e+000 cm^2		
Ay/A	1.000	Az/A :	1 000
Iy	4.117191e+001 cm^4	Iz :	2.025808e+001 cm^4
Iyz	7.876796e-007 cm^4	It :	6.142999e+001 cm^4
Iw	0.000000e+000 cm^6		
Wely	9 223230e+000 cm^3	Welz :	5.788024e+000 cm^3
Wply	1.601053e+001 cm^3	Wplz :	9 479500e+000 cm^3
cy	3.50 cm	cz :	2 04 cm
iy	2.09 cm	iz :	1.47 cm
dy	0.00 cm	dz :	0.00 cm
Kontur :		27.60 cm	

achweistyp: Atypischer Querschnitt

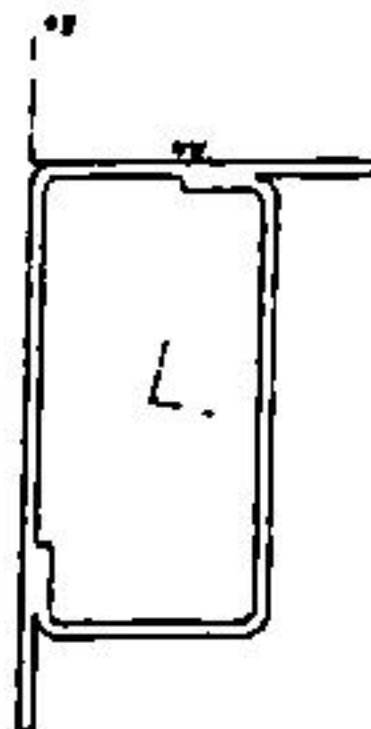

Stiele 100/50/3 (Allgemein)

Querschnitt Nr. 5 - Stiele 100/50/3 (Allgemein)
Material : 12 - S 235

A :	1.064610e+001 cm^2		
ay/A :	0.039	Az/A :	0.158
I :	1.672015e+002 cm^4	Iz :	4.475504e+001 cm^4
I0 :	1.614833e+002 cm^4	Iz0 :	5.040511e+001 cm^4
Ipha :	-12.453 deg		
Iz :	2.578663e+001 cm^4	It :	8.778346e+001 cm^4
Iw :	0.000000e+000 cm^6		
Vely :	2.317407e+001 cm^3	Welz :	1.297347e+001 cm^3
Vply :	3.801918e+001 cm^3	Wplz :	2.122668e+001 cm^3
y :	2.53 cm	cz :	-5.03 cm
x :	3.96 cm	iz :	2.05 cm
y :	-0.32 cm	dz :	0.41 cm
Kontur :		0.00 cm	

achweistyp: Atypischer Querschnitt

entworfen für DI Peter RICHTER




Querriegel 90/45/3 (Allgemein)

Querschnitt Nr. 6 - Querriegel 90/45/3 (Allgemein)
Material : 12 - S 235

A	9.744194e+000 cm^2		
Ay/A	0.068	Az/A	0.658
Iy	1.253051e+002 cm^4	Iz	3.264797e+001 cm^4
Iyz	7.034873e-005 cm^4	It	6.196346e+001 cm^4
Iw	0.000000e+000 cm^6		
Wely	1.927758e+001 cm^3	Welz	1.211827e+001 cm^3
Wply	3.144723e+001 cm^3	Wplz	1.560982e+001 cm^3
cy	1.81 cm	cz	6.50 cm
ly	3.59 cm	iz	1.83 cm
dy	0.30 cm	dz	0.00 cm
Kontur		0.00 cm	

Nachweistyp: Atypischer Querschnitt

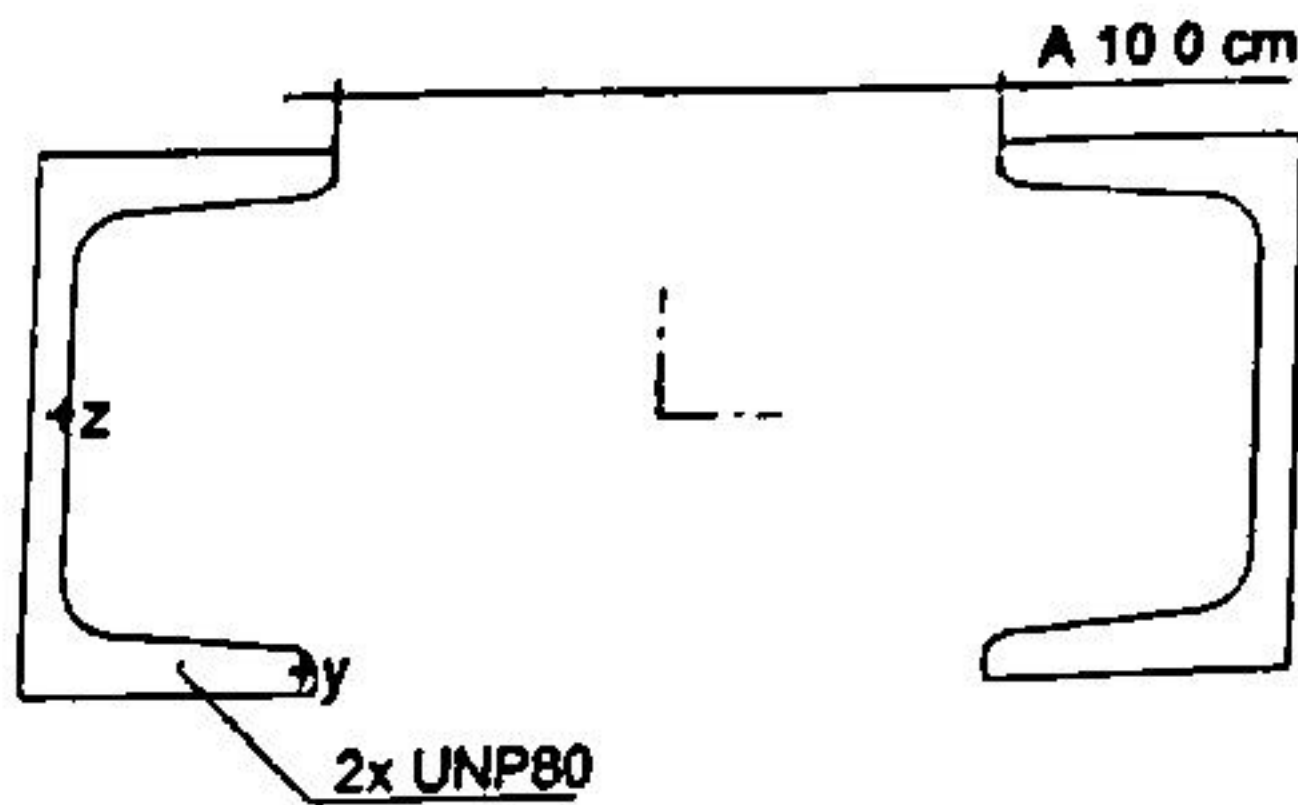

2 U geschl. (UNP80,10.0)

Querschnitt Nr. 7 - 2 U geschl. (UNP80,10.0)
Material : 12 - S 235

1	UNP80 - S 235
2	UNP80 - S 235

A	2.242304e+001 cm^2		
Ay/A	0.404	Az/A	0.327
Iy	2.156933e+002 cm^4	Iz	1.485422e+003 cm^4
Iyz	-2.761751e-010 cm^4	It	4.223077e+000 cm^4
Iw	4.080527e+002 cm^6		
Wely	5.392332e+001 cm^3	Welz	1.563602e+002 cm^3
Wply	6.499576e+001 cm^3	Wplz	1.800529e+002 cm^3
cy	9.50 cm	cz	4.00 cm
ly	3.10 cm	iz	8.14 cm
dy	0.00 cm	dz	0.00 cm
Kontur		65.60 cm	

Nachweistyp: Atypischer Querschnitt

gezeichnet für DI Peter RICHTER

Gelenke

Stab	Typ	Pos
46	uzfixfiy	Anf
47	uzfixfiy	Anf
48	uzfixfiy	Anf
49	uzfixfiy	Anf
50	uzfixfiy	Anf
51	uzfixfiy	Anf
58	uzfixfiy	Anf
59	uzfixfiy	Anf
60	uzfixfiy	Anf
67	uzfixfiy	Anf
68	uzfixfiy	Anf
69	uzfixfiy	Anf
76	uzfixfiy	Anf
77	uzfixfiy	Anf
78	uzfixfiy	Anf
85	uzfixfiy	Anf
86	uzfixfiy	Anf
87	uzfixfiy	Anf
94	uzfixfiy	Anf
95	uzfixfiy	Anf
96	uzfixfiy	Anf
103	uzfixfiy	Anf
104	uzfixfiy	Anf
105	uzfixfiy	Anf
112	uzfixfiy	Anf
113	uzfixfiy	Anf
114	uzfixfiy	Anf
121	uzfixfiy	Anf
122	uzfixfiy	Anf
123	uzfixfiy	Anf
130	uzfixfiy	Anf
131	uzfixfiy	Anf
132	uzfixfiy	Anf
139	uzfixfiy	Anf
140	uzfixfiy	Anf
141	uzfixfiy	Anf
148	uzfixfiy	Anf
149	uzfixfiy	Anf
150	uzfixfiy	Anf
157	uzfixfiy	Anf
158	uzfixfiy	Anf
159	uzfixfiy	Anf
166	uzfixfiy	Anf
167	uzfixfiy	Anf
168	uzfixfiy	Anf

Auflager

Auflager	Knoten	Typ	Größe cm
1	1	XYZ	20.00
2	17	XYZ	20.00
3	33	XYZ	20.00
4	49	XYZRxRyRz	20.00
5	50	XYZRxRyRz	20.00
6	51	XYZRxRyRz	20.00
7	154	XYZ	20.00
8	155	XYZ	20.00
9	156	XYZ	20.00
10	157	XYZ	20.00
11	158	XY	20.00
12	159	XY	20.00
13	160	XY	20.00
14	161	XY	20.00
15	162	XY	20.00
16	163	XY	20.00
17	164	XY	20.00
18	165	XY	20.00
19	166	XY	20.00
20	167	XY	20.00
21	168	XY	20.00
22	169	XY	20.00
23	170	XY	20.00
24	171	XY	20.00
25	172	XY	20.00
26	173	XY	20.00

Lastfälle

Lastfall	Name	Beschreibung
1	EG	Ständig - Lasten
2	Wind	Ständig - Lasten
3	Aufzug 1	Variabel - Kabine Exkl.
4	Aufzug 2	Variabel - Kabine Exkl.
5	Aufzug 3	Variabel - Kabine Exkl.
6	Aufzug 4	Variabel - Kabine Exkl.
7	Aufzug 5	Variabel - Kabine Exkl.
8	Aufzug 6	Variabel - Kabine Exkl.
9	Aufzug 7	Variabel - Kabine Exkl.
10	Aufzug 8	Variabel - Kabine Exkl.
11	Aufzug 9	Variabel - Kabine Exkl.
12	Aufzug 10	Variabel - Kabine Exkl.
13	Aufzug 11	Variabel - Kabine Exkl.
14	Aufzug 12	Variabel - Kabine Exkl.
15	Aufzug 13	Variabel - Kabine Exkl.
16	Aufzug 14	Variabel - Kabine Exkl.
17	Aufzug 15	Variabel - Kabine Exkl.
18	Aufzug 16	Variabel - Kabine Exkl.
19	Aufzug 17	Variabel - Kabine Exkl.
20	Aufzug 18	Variabel - Kabine Exkl.
21	Aufzug 19	Variabel - Kabine Exkl.
22	Aufzug 20	Variabel - Kabine Exkl.
23	Aufzug 21	Variabel - Kabine Exkl.
24	Aufzug 22	Variabel - Kabine Exkl.
25	Aufzug 23	Variabel - Kabine Exkl.
26	Aufzug 24	Variabel - Kabine Exkl.
27	Lastfaktor	Ständig - Lasten
28	Montagehaken	Ständig - Lasten

F-Kombinationen

F-Komb.	Norm	Lastfall	Beiw.
1.	Benutzer - GZT	1 EG	1.00
		2 Wind	1.00
		3 Aufzug 1	1.00
		4 Aufzug 2	1.00
		5 Aufzug 3	1.00
		6 Aufzug 4	1.00
		7 Aufzug 5	1.00
		8 Aufzug 6	1.00
		9 Aufzug 7	1.00
		10 Aufzug 8	1.00
		11 Aufzug 9	1.00
		12 Aufzug 10	1.00
		13 Aufzug 11	1.00
		14 Aufzug 12	1.00
		15 Aufzug 13	1.00
		16 Aufzug 14	1.00
		17 Aufzug 15	1.00
		18 Aufzug 16	1.00
		19 Aufzug 17	1.00
		20 Aufzug 18	1.00
		21 Aufzug 19	1.00

LF-Komb	Norm	Lastfall	Beiw.
		22 Aufzug 20	1 00
		23 Aufzug 21	1 00
		24 Aufzug 22	1 00
		25 Aufzug 23	1 00
		26 Aufzug 24	1 00
2		28 Montagehaken	1 00

Generierungsvorschrift für GZT-Lastfallkombinationen:
1: 1.00*LF1 / 1.00*LF2 / 1.00*LF3 / 1.00*LF4 / 1.00*LF5 / 1.00*LF6 / 1.00*LF7
1.00*LF8 / 1.00*LF9 / 1.00*LF10 / 1.00*LF11 / 1.00*LF12 / 1.00*LF13 / 1.00*LF14
1.00*LF15 / 1.00*LF16 / 1.00*LF17 / 1.00*LF18 / 1.00*LF19 / 1.00*LF20 / 1.00*LF21
1.00*LF22 / 1.00*LF23 / 1.00*LF24 / 1.00*LF25 / 1.00*LF26
2: 1.00*LF28

Liste kritischer GZT-Lastfallkombinationen:

- 1/ 2: +1.00*LF28
- 2/ 1: +1.00*LF1+1.00*LF2
- 3/ 1: +1.00*LF1+1.00*LF2+1.00*LF3
- 4/ 1: +1.00*LF1+1.00*LF2+1.00*LF4
- 5/ 1: +1.00*LF1+1.00*LF2+1.00*LF5
- 6/ 1: +1.00*LF1+1.00*LF2+1.00*LF6
- 7/ 1: +1.00*LF1+1.00*LF2+1.00*LF7
- 8/ 1: +1.00*LF1+1.00*LF2+1.00*LF8
- 9/ 1: +1.00*LF1+1.00*LF2+1.00*LF9
- 10/ 1: +1.00*LF1+1.00*LF2+1.00*LF10
- 11/ 1: +1.00*LF1+1.00*LF2+1.00*LF11
- 12/ 1: +1.00*LF1+1.00*LF2+1.00*LF12
- 13/ 1: +1.00*LF1+1.00*LF2+1.00*LF13
- 14/ 1: +1.00*LF1+1.00*LF2+1.00*LF14
- 15/ 1: +1.00*LF1+1.00*LF2+1.00*LF15
- 16/ 1: +1.00*LF1+1.00*LF2+1.00*LF16
- 17/ 1: +1.00*LF1+1.00*LF2+1.00*LF17
- 18/ 1: +1.00*LF1+1.00*LF2+1.00*LF18
- 19/ 1: +1.00*LF1+1.00*LF2+1.00*LF19
- 20/ 1: +1.00*LF1+1.00*LF2+1.00*LF20
- 21/ 1: +1.00*LF1+1.00*LF2+1.00*LF21
- 22/ 1: +1.00*LF1+1.00*LF2+1.00*LF22
- 23/ 1: +1.00*LF1+1.00*LF2+1.00*LF23
- 24/ 1: +1.00*LF1+1.00*LF2+1.00*LF24
- 25/ 1: +1.00*LF1+1.00*LF2+1.00*LF25
- 26/ 1: +1.00*LF1+1.00*LF2+1.00*LF26

astfall Nr. 1 - Knotenlasten

Knoten	Fx kN	Fy kN	Fz kN	Mx kNm	My kNm	Mz kNm
15	1.90	-0.35	-8.40	0.00	0.00	0.00
16	-1.90	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00
32	0.00	0.00	-2.40	0.00	0.00	0.00
48	0.00	0.00	-4.10	0.00	0.00	0.00
150	0.00	0.00	-18.00	0.00	0.00	0.00
151	0.00	0.00	-18.00	0.00	0.00	0.00
152	0.00	0.00	-18.00	0.00	0.00	0.00
153	0.00	0.00	-18.00	0.00	0.00	0.00

Lastfall Nr. 27 – Knotenlasten (Lastfaktor)

Knoten	Fx kN	Fy kN	Fz kN	Mx kNm	My kNm	Mz kNm
16	0.00	0.00	-17.70	0.00	0.00	0.00
32	0.00	0.00	-11.70	0.00	0.00	0.00
48	0.00	0.00	-4.10	0.00	0.00	0.00
150	0.00	0.00	-18.00	0.00	0.00	0.00
151	0.00	0.00	-18.00	0.00	0.00	0.00
152	0.00	0.00	-18.00	0.00	0.00	0.00
153	0.00	0.00	-18.00	0.00	0.00	0.00

Lastfall Nr. 28 – Knotenlasten (Montagehaken)

Knoten	Fx kN	Fy kN	Fz kN	Mx kNm	My kNm	Mz kNm
150	0.00	0.00	-18.00	0.00	0.00	0.00
151	0.00	0.00	-18.00	0.00	0.00	0.00
152	0.00	0.00	-18.00	0.00	0.00	0.00
153	0.00	0.00	-18.00	0.00	0.00	0.00
176	0.00	0.00	-20.00	0.00	0.00	0.00

Lastfall Nr. 3 - Einzellasten

Teil	Typ	dx cm	exY cm	exZ cm		X	Y	Z
1	Kraft kN	55.00 abs	0.00	0.00	glo	-0.40	0.35	-9.30
	Kraft kN	347.00 abs	0.00	0.00	glo	0.00	-0.35	0.00
2	Kraft kN	55.00 abs	0.00	0.00	glo	0.00	0.35	-9.30
	Kraft kN	347.00 abs	0.00	0.00	glo	0.40	-0.35	0.00

Lastfall Nr. 4 - Einzellasten

Teil	Typ	dx cm	exY cm	exZ cm		X	Y	Z
1	Kraft kN	140.00 abs	0.00	0.00	glo	-0.40	0.35	-9.30
	Kraft kN	432.00 abs	0.00	0.00	glo	0.00	-0.35	0.00
2	Kraft kN	140.00 abs	0.00	0.00	glo	0.00	0.35	-9.30
	Kraft kN	432.00 abs	0.00	0.00	glo	0.40	-0.35	0.00

Lastfall Nr. 5 - Einzellasten

Teil	Typ	dx cm	exY cm	exZ cm		X	Y	Z
1	Kraft kN	225.00 abs	0.00	0.00	glo	-0.40	0.35	-9.30
	Kraft kN	517.00 abs	0.00	0.00	glo	0.00	-0.35	0.00
2	Kraft kN	225.00 abs	0.00	0.00	glo	0.00	0.35	-9.30
	Kraft kN	517.00 abs	0.00	0.00	glo	0.40	-0.35	0.00

Lastfall Nr. 6 - Einzellasten

Teil	Typ	dx cm	exY cm	exZ cm		X	Y	Z
1	Kraft kN	350.00 abs	0.00	0.00	glo	-0.40	0.35	-9.30
	Kraft kN	642.00 abs	0.00	0.00	glo	0.00	-0.35	0.00
2	Kraft kN	350.00 abs	0.00	0.00	glo	0.00	0.35	-9.30
	Kraft kN	642.00 abs	0.00	0.00	glo	0.40	-0.35	0.00

Lastfall Nr. 7 - Einzellasten

Teil	Typ	dx cm	exY cm	exZ cm		X	Y	Z
1	Kraft kN	475.00 abs	0.00	0.00	glo	-0.40	0.35	-9.30
	Kraft kN	767.00 abs	0.00	0.00	glo	0.00	-0.35	0.00
2	Kraft kN	475.00 abs	0.00	0.00	glo	0.00	0.35	-9.30
	Kraft kN	767.00 abs	0.00	0.00	glo	0.40	-0.35	0.00

Lastfall Nr. 8 - Einzellasten

Teil	Typ	dx cm	exY cm	exZ cm		X	Y	Z
1	Kraft kN	600.00 abs	0.00	0.00	glo	-0.40	0.35	-9.30
	Kraft kN	892.00 abs	0.00	0.00	glo	0.00	-0.35	0.00
2	Kraft kN	600.00 abs	0.00	0.00	glo	0.00	0.35	-9.30
	Kraft kN	892.00 abs	0.00	0.00	glo	0.40	-0.35	0.00

Lastfall Nr. 9 - Einzellasten

Teil	Typ	dx cm	exY cm	exZ cm		X	Y	Z
1	Kraft kN	725.00 abs	0.00	0.00	glo	-0.40	0.35	-9.30
	Kraft kN	1017.00 abs	0.00	0.00	glo	0.00	-0.35	0.00
2	Kraft kN	725.00 abs	0.00	0.00	glo	0.00	0.35	-9.30
	Kraft kN	1017.00 abs	0.00	0.00	glo	0.40	-0.35	0.00

Lastfall Nr. 10 - Einzellasten

Teil	Typ	dx cm	exY cm	exZ cm		X	Y	Z
1	Kraft kN	850.00 abs	0.00	0.00	glo	-0.40	0.35	-9.30
	Kraft kN	1142.00 abs	0.00	0.00	glo	0.00	-0.35	0.00
2	Kraft kN	850.00 abs	0.00	0.00	glo	0.00	0.35	-9.30
	Kraft kN	1142.00 abs	0.00	0.00	glo	0.40	-0.35	0.00

Lastfall Nr. 11 - Einzellasten

Teil	Typ	dx cm	exY cm	exZ cm		X	Y	Z
1	Kraft kN	975.00 abs	0.00	0.00	glo	-0.40	0.35	-9.30
	Kraft kN	1267.00 abs	0.00	0.00	glo	0.00	-0.35	0.00
2	Kraft kN	975.00 abs	0.00	0.00	glo	0.00	0.35	-9.30
	Kraft kN	1267.00 abs	0.00	0.00	glo	0.40	-0.35	0.00

Lastfall Nr. 12 - Einzellasten

Teil	Typ	dx cm	exY cm	exZ cm		X	Y	Z
1	Kraft kN	1100.00 abs	0.00	0.00	glo	-0.40	0.35	-9.30
	Kraft kN	1392.00 abs	0.00	0.00	glo	0.00	-0.35	0.00
2	Kraft kN	1100.00 abs	0.00	0.00	glo	0.00	0.35	-9.30
	Kraft kN	1392.00 abs	0.00	0.00	glo	0.40	-0.35	0.00

Lastfall Nr. 13 - Einzellasten

Teil	Typ	dx cm	exY cm	exZ cm		X	Y	Z
1	Kraft kN	1225.00 abs	0.00	0.00	glo	-0.40	0.35	-9.30
	Kraft kN	1517.00 abs	0.00	0.00	glo	0.00	-0.35	0.00
2	Kraft kN	1225.00 abs	0.00	0.00	glo	0.00	0.35	-9.30
	Kraft kN	1517.00 abs	0.00	0.00	glo	0.40	-0.35	0.00

Lastfall Nr. 14 - Einzellasten

Teil	Typ	dx cm	exY cm	exZ cm		X	Y	Z
1	Kraft kN	1350.00 abs	0.00	0.00	glo	-0.40	0.35	-9.30
	Kraft kN	1642.00 abs	0.00	0.00	glo	0.00	-0.35	0.00
2	Kraft kN	1350.00 abs	0.00	0.00	glo	0.00	0.35	-9.30
	Kraft kN	1642.00 abs	0.00	0.00	glo	0.40	-0.35	0.00

Lastfall Nr. 15 - Einzellasten

Teil	Typ	dx cm	exY cm	exZ cm		X	Y	Z
1	Kraft kN	1475.00 abs	0.00	0.00	glo	-0.40	0.35	-9.30
	Kraft kN	1767.00 abs	0.00	0.00	glo	0.00	-0.35	0.00
2	Kraft kN	1475.00 abs	0.00	0.00	glo	0.00	0.35	-9.30
	Kraft kN	1767.00 abs	0.00	0.00	glo	0.40	-0.35	0.00

Lastfall Nr. 16 - Einzellasten

Teil	Typ	dx cm	exY cm	exZ cm		X	Y	Z
1	Kraft kN	1600.00 abs	0.00	0.00	glo	-0.40	0.35	-9.30
	Kraft kN	1892.00 abs	0.00	0.00	glo	0.00	-0.35	0.00
2	Kraft kN	1600.00 abs	0.00	0.00	glo	0.00	0.35	-9.30
	Kraft kN	1892.00 abs	0.00	0.00	glo	0.40	-0.35	0.00

Lastfall Nr. 17 - Einzellasten

Teil	Typ	dx cm	exY cm	exZ cm		X	Y	Z
1	Kraft kN	1725.00 abs	0.00	0.00	glo	-0.40	0.35	-9.30
	Kraft kN	2017.00 abs	0.00	0.00	glo	0.00	-0.35	0.00
2	Kraft kN	1725.00 abs	0.00	0.00	glo	0.00	0.35	-9.30
	Kraft kN	2017.00 abs	0.00	0.00	glo	0.40	-0.35	0.00

astfall Nr. 18 - Einzellasten

Teil	Typ	dx cm	exY cm	exZ cm		X	Y	Z
1	Kraft kN	1850.00 abs	0.00	0.00	glo	-0.40	0.35	-9.30
	Kraft kN	2142.00 abs	0.00	0.00	glo	0.00	-0.35	0.00
2	Kraft kN	1850.00 abs	0.00	0.00	glo	0.00	0.35	-9.30
	Kraft kN	2142.00 abs	0.00	0.00	glo	0.40	-0.35	0.00

astfall Nr. 19 - Einzellasten

Teil	Typ	dx cm	exY cm	exZ cm		X	Y	Z
1	Kraft kN	1975.00 abs	0.00	0.00	glo	-0.40	0.35	-9.30
	Kraft kN	2267.00 abs	0.00	0.00	glo	0.00	-0.35	0.00
2	Kraft kN	1975.00 abs	0.00	0.00	glo	0.00	0.35	-9.30
	Kraft kN	2267.00 abs	0.00	0.00	glo	0.40	-0.35	0.00

astfall Nr. 20 - Einzellasten

Teil	Typ	dx cm	exY cm	exZ cm		X	Y	Z
1	Kraft kN	2100.00 abs	0.00	0.00	glo	-0.40	0.35	-9.30
	Kraft kN	2392.00 abs	0.00	0.00	glo	0.00	-0.35	0.00
2	Kraft kN	2100.00 abs	0.00	0.00	glo	0.00	0.35	-9.30
	Kraft kN	2392.00 abs	0.00	0.00	glo	0.40	-0.35	0.00

astfall Nr. 21 - Einzellasten

Teil	Typ	dx cm	exY cm	exZ cm		X	Y	Z
1	Kraft kN	2225.00 abs	0.00	0.00	glo	-0.40	0.35	-9.30
	Kraft kN	2517.00 abs	0.00	0.00	glo	0.00	-0.35	0.00
2	Kraft kN	2225.00 abs	0.00	0.00	glo	0.00	0.35	-9.30
	Kraft kN	2517.00 abs	0.00	0.00	glo	0.40	-0.35	0.00

astfall Nr. 22 - Einzellasten

Teil	Typ	dx cm	exY cm	exZ cm		X	Y	Z
1	Kraft kN	2350.00 abs	0.00	0.00	glo	-0.40	0.35	-9.30
	Kraft kN	2642.00 abs	0.00	0.00	glo	0.00	-0.35	0.00
2	Kraft kN	2350.00 abs	0.00	0.00	glo	0.00	0.35	-9.30
	Kraft kN	2642.00 abs	0.00	0.00	glo	0.40	-0.35	0.00

astfall Nr. 23 - Einzellasten

Teil	Typ	dx cm	exY cm	exZ cm		X	Y	Z
1	Kraft kN	2475.00 abs	0.00	0.00	glo	-0.40	0.35	-9.30
	Kraft kN	2767.00 abs	0.00	0.00	glo	0.00	-0.35	0.00
2	Kraft kN	2475.00 abs	0.00	0.00	glo	0.00	0.35	-9.30
	Kraft kN	2767.00 abs	0.00	0.00	glo	0.40	-0.35	0.00

Lastfall Nr. 24 - Einzellasten

Teil	Typ	dx cm	exY cm	exZ cm		X	Y	Z
1	Kraft kN	2575 00 abs						
	Kraft kN	2867 00 abs	0 00	0 00	glo	-0 40	0 35	-9 30
2	Kraft kN	2575 00 abs	0 00	0 00	glo	0 00	-0 35	0 00
	Kraft kN	2867 00 abs	0 00	0 00	glo	0 00	0 35	-9 30
			0 00	0 00	glo	0 40	-0 35	0 00

Lastfall Nr. 25 - Einzellasten

Teil	Typ	dx cm	exY cm	exZ cm		X	Y	Z
1	Kraft kN	2675 00 abs						
	Kraft kN	2967 00 abs	0 00	0 00	glo	-0 40	0 35	-9 30
2	Kraft kN	2675 00 abs	0 00	0 00	glo	0 00	-0 35	0 00
	Kraft kN	2967 00 abs	0 00	0 00	glo	0 00	0 35	-9 30
			0 00	0 00	glo	0 40	-0 35	0 00

Lastfall Nr. 26 - Einzellasten

Teil	Typ	dx cm	exY cm	exZ cm		X	Y	Z
1	Kraft kN	2775 00 abs						
	Kraft kN	3067 00 abs	0 00	0 00	glo	-0 40	0 35	-9 30
2	Kraft kN	2775 00 abs	0 00	0 00	glo	0 00	-0 35	0 00
	Kraft kN	3067 00 abs	0 00	0 00	glo	0 00	0 35	-9 30
			0 00	0 00	glo	0 40	-0 35	0 00



Staatlich befugter und beordeter Zivilingenieur für Maschinenbau

PROF. DIPL. ING. PETER RICHTER

Ständig gerichtlich beordeter Sachverständiger für Krane, Elevatoren, Aufzüge, Hebezeuge, Förderanlagen und Stapelgeräte - Maschinen zur mechanischen Kraftübertragung - Fahrzeuge, Schienenfahrzeuge, Seilbahnen, Sessel- und Schlepplifte - Wassertechnische Bauten im allgemeinen - Wasserkraftwerksbauten - Vergnügungsunternehmen (Veranstaltungsgelände, Volksvergnügungsgelände usw.)

(0222)

512 40 53
513 38 93
Fax -21

Eingetragene Versuchsanstalt der österr. Arbeitsgemeinschaft zur Förderung der Qualitätsarbeit zur Verleihung des AUSTRIA-GÜTEZEICHENS
Aufgenommen in das Verzeichnis der Sachverständigen bei der MA 35 für die Überprüfung von Aufzügen
Österreichische Prüfstelle nach ÖNORM M 7812 zur Sicherung der Güte von Schweißarbeiten
A-1010 Wien, Krügerstraße 4

Allgemeiner Spannungsnachweis

Stab - Spannung Globale Extremwerte

Kritische bzw. alle linearen LF-Kombinationen

Stab-Gruppe: 1/258

Gruppe von GZT-Kombinationen: 1/26

Stab	St.Nr	LF-Komb	dx cm	Normalspannung - / + kN/cm ²	Schubspannung kN/cm ²	von Mises - / + kN/cm ²
176	6	1	0.00	-13.09 12.37	2.00	13.09
175	6	1	82.50	-13.08 12.37	2.00	13.08

$$\max \sigma = 13,09 \text{ kN/cm}^2 < 14,5 \text{ kN/cm}^2$$

Schienenstützen:

Stab - Spannung Globale Extremwerte

Kritische bzw. alle linearen LF-Kombinationen

157/159,166/168

Gruppe von GZT-Kombinationen: 1/26

Stab	St.Nr	LF-Komb	dx cm	Normalspannung - / + kN/cm ²	Schubspannung kN/cm ²	von Mises - / + kN/cm ²
157	1	26	31.00	-1.40 1.94	0.18	1.94
157	1	26	0.00	-0.10 0.65	0.18	0.65

$$\max \sigma = 1,94 \text{ kN/cm}^2 < 14,5 \text{ kN/cm}^2$$

STABILITÄTSNACHWEISE

Stabilitäts-Kombination

LF-Komb.	Lastfall	Beiw.
1	27 Lastfaktor	1.00

Liste der kritischen Lastbeiwerte

Stabilitäts-LFK: SC1

n	Beiwert
1	4.81



KABINENFÜHRUNG

Querschnitt

T 70 65 9

S 237

$$A = 9,4 \text{ cm}^2$$

$$I_y = 41,17 \text{ cm}^4$$

$$I_z = 20,26 \text{ cm}^4$$

$$i_y = \sqrt{\frac{I_y}{A}} = 2,09 \text{ cm} \quad i_z = \sqrt{\frac{I_z}{A}} = 1,47 \text{ cm}$$

max. Druckkraft F_D aus Lastfall für die Berechnung des Laststeigerungsfaktors:

Stab	St.Nr.	LF	dx [cm]	N [kN]	Vy [kN]	Vz [kN]	Mx [kNm]	My [kNm]	Mz [kNm]
1	4	27	0,00	-17,70	-0,00	-0,00	0,00	0,00	-0,00

Laststeigerungsfaktor $f = 4,81$

$$N_G = F_D \cdot f = 56,28 \text{ kN}$$

$$N_G = \frac{\pi^2 \cdot E \cdot I}{l_{eff}^2} \Rightarrow l_{eff} = \sqrt{\frac{\pi^2 \cdot E \cdot I}{N_G}}$$

$$l_{eff,y} = \sqrt{\frac{\pi^2 \cdot E \cdot I_y}{N_G}} = 389 \text{ cm}; \lambda_y = \frac{l_{eff,y}}{i_y} = 186$$

$$l_{eff,z} = \sqrt{\frac{\pi^2 \cdot E \cdot I_z}{N_G}} = 273 \text{ cm}; \lambda_z = \frac{l_{eff,z}}{i_z} = 186$$

$$\left. \begin{array}{l} \sigma_{kzul} = 2,50 \text{ kN/cm}^2 \\ + 15 \% = 2,88 \text{ kN/cm}^2 \end{array} \right\}$$

Stab	St.Nr.	LF-Komb	dx cm	Normalspannung - / + kN/cm ²
21	4	12	125,00	-4,42 1,60
18	4	3	122,00	-2,56 3,16

Stab	St.Nr.	LF-Komb	dx [cm]	N [kN]	Vy [kN]	Vz [kN]	Mx [kNm]	My [kNm]	Mz [kNm]
21	4	12	125,00	-11,70	-0,20	-0,03	0,00	-0,04	-0,17

Biegespannungsanteil: $\sigma_B = \sigma_{ges} - \frac{N}{A} = 3,18 \text{ kN/cm}^2$

$$\sigma_{vorh} = \frac{\sigma_{zul} \cdot N}{\sigma_{kzul} \cdot A} + 0,9 \cdot \sigma_B = \underline{\underline{9,14 \text{ kN/cm}^2}} < \underline{\underline{14,5 \text{ kN/cm}^2}}$$

GEGENGEWICHTSFÜHRUNG

Querschnitt:

HT 60

St 37

$$A = 4.1 \text{ cm}^2$$

$$I_y = 10.38 \text{ cm}^4$$

$$i_y = \sqrt{\frac{I_y}{A}} = 1.59 \text{ cm}$$

$$I_z = 10.96 \text{ cm}^4$$

$$i_z = \sqrt{\frac{I_z}{A}} = 1.63 \text{ cm}$$

max. Druckkraft F_D aus Lastfall für die Berechnung des Laststeigerungsfaktors:

Stab	St.Nr	LF	dx [cm]	N [kN]	Vy [kN]	Vz [kN]	Mx [kNm]	My [kNm]	Mz [kNm]
31	2	27	0.00	-4.10	0.00	-0.00	0.00	0.00	-0.00

Laststeigerungsfaktor $f = 4.81$

$$N_{ki} = F_D \cdot f = 19.72 \text{ kN}$$

$$N_{ki} = \frac{\pi^2 \cdot E \cdot I}{l_{ki}^2} \Rightarrow l_{ki} = \sqrt{\frac{\pi^2 \cdot E \cdot I}{N_{ki}}}$$

$$l_{ky} = \sqrt{\frac{\pi^2 \cdot E \cdot I_y}{N_{ki}}} = 330 \text{ cm}$$

$$\lambda_y = \frac{l_{ky}}{i_y} = 208$$

$$l_{kz} = \sqrt{\frac{\pi^2 \cdot E \cdot I_z}{N_{ki}}} = 339 \text{ cm}$$

$$\lambda_z = \frac{l_{kz}}{i_z} = 208$$

$$\left. \begin{array}{l} \sigma_{kzul} = 2.00 \text{ kN/cm}^2 \\ + 15 \% = 2.30 \text{ kN/cm}^2 \end{array} \right\}$$

Stab	St.Nr	LF-Komb	dx cm	Normalspannung - / + kN/cm ²
44	2	26	160.00	-1.96 0.00

Stab	St.Nr	LF-Komb	dx [cm]	N [kN]	Vy [kN]	Vz [kN]	Mx [kNm]	My [kNm]	Mz [kNm]
44	2	26	160.00	-4.10	0.03	0.00	-0.00	0.00	0.04

Biegespannungsanteil: $\sigma_B = \sigma_{ges} - \frac{N}{A} = 0.96 \text{ kN/cm}^2$

$$\sigma_{vorh} = \frac{\sigma_{zul} \cdot N}{\sigma_{kzul} \cdot A} + 0.9 \cdot \sigma_B = \underline{\underline{7.17 \text{ kN/cm}^2}} < \underline{\underline{14.5 \text{ kN/cm}^2}}$$

STIELEQuerschnitt:
Stiele 100/50/3
St 37

$$A = 10.65 \text{ cm}^2$$
$$I_y = 167.2 \text{ cm}^4$$
$$I_z = 44.76 \text{ cm}^4$$
$$i_y = \sqrt{\frac{I_y}{A}} = 3.96 \text{ cm}$$
$$i_z = \sqrt{\frac{I_z}{A}} = 2.05 \text{ cm}$$

max. Druckkraft F_D aus Lastfall für die Berechnung des Laststeigerungsfaktors:

Stab	St.Nr	LF	dx [cm]	N [kN]	Vy [kN]	Vz [kN]	Mx [kNm]	My [kNm]	Mz [kNm]
181	5	27	0.00	-18.00	0.00	-0.00	0.00	0.00	0.00

Laststeigerungsfaktor $f = 4.81$

$$N_{ki} = F_D * f = 86.58 \text{ kN}$$

$$N_{ki} = \frac{\pi^2 * E * I}{l_{ki}^2} \Rightarrow l_{ki} = \sqrt{\frac{\pi^2 * E * I}{N_{ki}}}$$

$$l_{ky} = \sqrt{\frac{\pi^2 * E * I_y}{N_{ki}}} = 633 \text{ cm}; \lambda_y = \frac{l_{ky}}{i_y} = 160$$
$$l_{kz} = \sqrt{\frac{\pi^2 * E * I_z}{N_{ki}}} = 327 \text{ cm}; \lambda_z = \frac{l_{kz}}{i_z} = 160$$
$$\left. \begin{array}{l} \sigma_{kzul} = 3.40 \text{ kN/cm}^2 \\ + 15 \% = 3.91 \text{ kN/cm}^2 \end{array} \right\}$$

Stab	St.Nr	LF-Komb	dx cm	Normalspannung - / + kN/cm ²
220	5	23	50.00	-4.03 0.81

Stab	St.Nr	LF-Komb	dx [cm]	N [kN]	Vy [kN]	Vz [kN]	Mx [kNm]	My [kNm]	Mz [kNm]
220	5	23	0.00	-17.40	0.52	-1.37	-0.12	0.43	-0.02

Biegespannungsanteil: $\sigma_B = \sigma_{ges} - \frac{N}{A} = 2.4 \text{ kN/cm}^2$

$$\sigma_{vorh} = \frac{\sigma_{zul} * N}{\sigma_{kzul} * A} + 0.9 * \sigma_B = \underline{\underline{8.22 \text{ kN/cm}^2}} < \underline{\underline{14.5 \text{ kN/cm}^2}}$$

Urkunden Nr.: 06/289R
Wien, am 29.03.2006





3
22
4

Beschreibung der Aufzugsanlage

Betriebsort:

Bürohaus
1010 Wien, Landesgerichtsstrasse 6

Aufzugseigentümer:

Zentralverband der Hauseigentümer Hilfswerk
1010 Wien, Landesgerichtsstrasse 6

Typ des Aufzuges:

Personenaufzug, und dient hauptsächlich der Personenbeförderung

Nennlast: 400 kg, oder 5 Personen Baujahr: 2006

Nenngeschwindigkeit: 1,00 m/s Förderhöhe: 27,31 m

Aufzugserichter: KONE Aktiengesellschaft Anlagennummer: 29357

Notrufeinrichtung:

KoneXion

Art des Kommunikationssystems Fahrkorb-Notdienst: KoneXion

Ausführung nach:

ÖNORM EN81-1 - ausgenommen Punkt 6 - Ausgabe April 1999 und ASV 1996 BGBl. Nr. 780/1996. In Verkehr gebracht nach Anhang 10 (Modul G).

Die Schutzeinrichtung für den aufwärts fahrenden Fahrkorb gegen Übergeschwindigkeit ist gemäß EN81 Ausg. 04-1999 Punkt 9.10.4d (Treibscheibe) ausgeführt. Prüfnr.: 02213/1 FIMTEKNO (MX05)

Die Aufzugsanlage ist nicht behindertengerecht ausgeführt.

Sonstiges:

Brandfallsteuerung

Der Bauwerber:

IMMOBILIENVERW. / MAKLER
Dr. FRIEDRICH NOSZEK GmbH
1030 Wien, Unt. Viaduktg. 11/6

Der Haus-/ Grundeigentümer:

IMMOBILIENVERW. / MAKLER
Dr. FRIEDRICH NOSZEK GmbH
1030 Wien, Unt. Viaduktg. 11/6

Der Bauführer für die Baumeisterarbeiten:

Jäger Gesellschaft m.b.H.
Kremser Landstrasse 24
3100 St. Pölten
JÄGER GESSELLSCHAFT m.b.H.
LEHRBACHGASSE 4
120 WIEN, 1020 SEITE 120
BAULEITUNG

Der Planverfasser und befugte Aufzugserichter:

KONE Aktiengesellschaft
1231 WIEN, Forchheimergasse 34

Fahrbahn:

Führt von Halt "EG"

bis Halt "2D"

8 Haltestellen

8 Ladestellen

Baustoff : Stahl / Glas (VSG)

2 Stk. Fahrkorbpuffer

08/208/AP 006/E2

1 Stk. Gegengewichtspuffer 08/208/AP 006/E2

Triebwerksraum:

Lage: kein Triebwerksraum

Baustoff: nicht zutreffend

Zugang: Triebwerk im Schachtkopf

Zulässige Temperatur im Schachtkopfbereich: 40°

Art der Überwachung: Kaltleiter

Rollenraum:

Lage: kein Rollenraum

Baustoff: nicht zutreffend

Zugang: nicht zutreffend

Fahrschachttüren:

Betätigung mit: Kabinentür

Art: zweiblättrig seitlich öffnende Teleskopschiebetür

Verriegelungstyp: Hakenriegel

Baustoff: Stahlblech

Brandschutz: nicht zutreffend

EG- Prüfnummer: TÜV-A-AT-1/99/004 CETV/3

Triebwerk:

Antrieb: MX05

Steuerblock: nicht zutreffend

Anzahl der Heber: nicht zutreffend

Kolbendurchmesser: nicht zutreffend

Antriebsmotor: 2,8 kW

Feineinstellung: Spannungs- und Frequenzregelung

Nennstrom: 8,9 A

Motorspannung: 3 x 400 V AC

Übersetzungsverhältnis: 1/1

Nenn Drehzahl: 115 U/min

Bremslüftspannung: 200 V DC

Steuerung:

Sammelsteuerung richtungsempfindlich aufwärts und abwärts, Innen und Außen Druckknöpfe

Abschalten der Außensteuerung durch: Vollast

Art der Brandfallsteuerung: Brandfallrückholung durch potentialfreien Kontakt

Geschwindigkeitskontroll- und steuereinrichtung: nicht zutreffend

Gruppensteuerung mit Anlagennummer: nicht zutreffend

Steuerspannung: 230 V AC

Tragmittel:

Anzahl: 4 Stk.

Durchmesser: 8 mm

Art: PAWO F3

Fahrkorb:

Nutzfläche: 1,01 m²

Baustoff: Stahlblech/VSG

1 Stk. Tür; masch. betätigt; 1 Lichtschränke; Schürze 0,75m; Kabinentürverriegelung

Baustoff d. Türen: Stahlblech

Dachausstieg: Nicht zutreffend

Schutz beim Bewegen der Schacht- und Kabinentür durch Schließkraftbegrenzer

Funktionsdauer von Notbeleuchtung und Kommunikationssystem bei Stromausfall mindestens 1 Stunde für mindestens 1 Watt Verbrauch.

Art der Vorrichtung zu Notbefreiung: Bremslüfthebel

Fangvorrichtung: Art: Bremsfangvorrichtung

Type: SGB08

EG-Prüfnummer: 978/3

Geschwindigkeitsbegrenzer: Typ 80420, Baumusterprüfnummer TÜV-A-AT-1/98/001/1 CEGB

Gegengewicht:

Baustoff: Stahlplatten

Führt bis zum gewachsenen Erdboden

Fangvorrichtung: Art: nicht zutreffend

Type: nicht zutreffend

EG-Prüfnummer: nicht zutreffend

Geschwindigkeitsbegrenzer: nicht zutreffend

Maßnahmen gegen den freien Fall und die Abwärtsfahrt mit Übergeschwindigkeit:

Geschwindigkeitsbegrenzer mit Fernauslösung im Schachtkopf und Fangvorrichtung

Maßnahme gegen das Absinken aus der Haltestelle:

elektrische Absinkkorrektur



Gepprüft
14. April 2006

Wien, am

TÜV Österreich
Sachverständiger:



[Signature]

Magistrat der Stadt Wien
Magistratsabteilung 37
Baupolizei

Hierauf bezieht sich der Bescheid

MA 37- A/ 1 60 5 9 - 01 / 2006
12 MAI 2006

Wien,

Für den Abteilungsleiter:



[Signature]

Dipl.-Ing. Dr. Eder
Oberstadtbaurat

Magistrat der Stadt Wien
Magistratsabteilung 37
Baupolizei
Hierauf bezieht sich der Bescheid

Vergebührt mit 7,20 EUR
gemäß § 14 i.V. mit § 3
Abs. 2 Gebührengesetz 1957

MA 37- A/ 16059-01/2006

12 MAI 2006

Wien,

Für den Abteilungsleiter:



Dipl.-Ing. Dr. Eder
Oberstadtbaurat

EINREICHPLAN

EINREICHUNG UND GENEHMIGUNG

DER BAUWERBER:

IMMOBILIENVERW. / MAKLER
Dr. FRIEDRICH NOSZEK GmbH
1030 Wien, Unt. Viaduktg. 11/6

DER PLANVERFASSER UND
BEFUGTE AUFZUGSERRICHTER:

KONE Aktiengesellschaft
1231 WIEN, Forchheimergasse 34

DER HAUS- UND
GRUNDEIGENTÜMER:

IMMOBILIENVERW. / MAKLER
Dr. FRIEDRICH NOSZEK GmbH
1030 Wien, Unt. Viaduktg. 11/6

DER BAUFÜHRER FÜR DIE
BAUMEISTERARBEITEN:

Jäger Gesellschaft m.b.H.
Kremsier Landstrasse 24
3100 St. Pölten

INDEX

ART DER ÄNDERUNG

DATUM

GEZ. U. GEPR.

KONE

KONE Aktiengesellschaft
Forchheimergasse 34
1231 WIEN, Postfach 140

BETRIEBSORT:

BÜROHAUS
LANDESGERICHTSSTRASSE 6
1010 WIEN

AUFZUGSEIGENTÜMER:

ZENTRALVERBAND DER HAUSEIGENTÜMER HILFSWERK
LANDESGERICHTSSTRASSE 6
1010 WIEN

AUFZUGSTYPE

FPW05/10-19

PLANINHALT

LAGEPLAN,
UMGEBUNGEN IN DEN GESCHOSSEN

DATUM

NAME

ERZEUGERWERKNUMMER

ANLAGENNUMMER

PLANNUMMER (CAD)

ERSTELLT
VON
GEPR.
FREIG.

20.02.2006

Gr

29357

29357.LAGE

DIE KRÄFTE F1,F2,F3 SOWIE F4 + F5 TRETEN NIE GLEICHZEITIG AUF	F1 (PUFFER KABINE)	18600 N	$F_{x1} = 400 \text{ N}$	22
	F2 (PUFFER GGW)	29200 N	$F_y = 350 \text{ N}$	
	F3 (SCHIENE BEIM FANGEN)	11700 N	ACHTUNG BEI DER STÜTZE	
	F4 (SCHIENE BEIM FANGEN)	17700 N	! UNTER DEM ANTRIEB !	
	F5 (SCHIENE GGW)	4100 N	! IST $F_{x2} = 1900 \text{ N}$!	

FAHRKORBFÜHRUNGSSCHIENEN: T70/65/9 GEZOGEN, GEGENGEWICHTSFÜHRUNGSSCHIENEN: HT60/50/16 KALT GEWALZT			
		Vergebuhr mit 7,20	EUR
		gemäß § 14 i.V. mit § 3	
		Abs. 2 Gebührengesetz 1957	
INDEX	ART DER ÄNDERUNG	DATUM	GEZ. U. GEPR.

GEPRÜFT UND ZUR AUSFÜHRUNG FREIGEgeben: EINREICHPLAN	JEDE ÄNDERUNG IN BAULICHER HINSICHT STELLT DEN AUFZUGSEINBAU IN FRAGE UND KANN NUR NACH VORHER- GEHENDER KONTAKTAUFNAHME MIT DEM ZUSTÄNDIGEN SACHBEARBEITER HERRN PENCs TELEFON: 01/86 367 DW 326 DURCHGEFÜHRT WERDEN.
--	--

EINREICHUNG UND GENEHMIGUNG	DER BAUWERBER: IMMOBILIENVERW. / MAKLER Dr. FRIEDRICH NOSZEK GmbH 1030 Wien, Unt. Viaduktg. 11/6	DER PLANVERFASSER UND BEFUGTE AUFZUGSERRICHTER: KONE Aktiengesellschaft 1231 Wien, Forchheimergasse 34
	DER HAUS- UND GRUNDEIGENTUMER: / MAKLER Dr. FRIEDRICH NOSZEK GmbH 1030 Wien, Unt. Viaduktg. 11/6	DER BAUFÜHRER FÜR DIE BAUMEISTERARBEITEN: Jäger Gesellschaft m.b.H. JÄGER GESELLSCHAFT m.b.H. 3100 St. Pölten 1120 WIEN, Tel. 0222/813 48 72-0

ANLAGEN- NUMMER:	NENNLAST Q (N)	PERS.	FAHRKORBGEWICHT N (N)	GEGENGEW. G (N)	NENNGESCHW. (m/s)	FAHRTEN (F/h)	VERLUSTLEIST. (kW)
29357	4000	5	5300	7300	1,0	180	0,5

KONE KONE Aktiengesellschaft Forchheimergasse 34 1230 WIEN, Postfach 140			BETRIEBSORT: BÜROHAUS LANDESGERICHTSSTRASSE 6 1010 WIEN		
			AUFZUGSEIGENTÜMER: ZENTRALVERBAND DER HAUSEIGENTÜMER HILFSWERK LANDESGERICHTSSTRASSE 6 1010 WIEN		
AUFZUGSTYPE FPW05/10-19			TYP DES AUFZUGES: PERSONENAUFZUG		
	DATUM	NAME	ERZEUGERWERKNUMMER	ANLAGENNUMMER 29357	PLANNUMMER (CAD) 29357.0PO
GEZEICHNET	09.02.2006	UL			
GEPR. FREIG.	09.02.2006				