

3.4. PLANUNGSRICHTWERTE

Der Planungsrichtwert ist gem. ÖAL 3/1 das Minimum aus Beurteilungspegel der ortsüblichen Schallimmission (Schallmessung bzw. Umgebungslärmkarten) und dem Richtwert gem. der Flächenwidmungskategorie. Die Ableitung der Richtwerte ist in folgender Tabelle dargestellt:

Zeitraum	Planungsrichtwerte am Tag		
	Planungsrichtwert Flächenwidmung $L_{r,FW}$ [dB]	Ortsübliche Schallimmission Messung Innenhof 6.OG ¹ $L_{r,o}$ [dB]	Planungswert $L_{r,PW}$ [dB]
Tag 6-19 Uhr	60	44	44
Abend 19-22 Uhr	55	44	44

Tabelle 8: Ermittlung vom Planungsrichtwert

4. SCHALLTECHNISCHE AUSBREITUNG

4.1. GRUNDLAGEN

Zur Ermittlung der durch die neue Anlage zu erwartenden Schallimmissionen, wurde eine Berechnung mit dem Programmsystem Cadna/A durchgeführt. Die Ausbreitungsberechnung für die angeführten Nachbarschaftspunkte erfolgte durch Berechnung nach ÖN ISO 9613-2. Dabei errechnet sich die Schallimmission in der Nachbarschaft als energetische Summe der durch die Einzelschallquelle verursachten Teilimmissionen.

Für die Schallausbreitungsberechnung wurde ein dreidimensionales Gelände- und Gebäudemodell über den Untersuchungsraum erstellt, wobei Projektpläne zur Modellbildung herangezogen wurden. Die Gebäude der Umgebung wurden als senkrechte Flächen dargestellt, deren Oberflächenbeschaffenheit durch die Zuordnung entsprechender Reflexionskoeffizienten berücksichtigt wurden. Die schallabschirmende Wirkung durch die Gebäude zwischen Schallquellen und Immissionspunkten, sowie die an den Schallhindernissen (Gebäuden) auftretenden Reflexionen (bis zur 3. Ordnung) und Beugungen, wurden nach ÖNORM ISO 9613-2 berücksichtigt. Die Bodenbeschaffenheit wurde durch die Zuordnung der akustischen Eigenschaften ($G=0,2$) berücksichtigt. Die projektrelevanten Schallquellen wurden als Flächenschallquellen dargestellt, denen die quellenspezifische Schallleistung zugeordnet wurde. Die Berechnungen wurden über Oktavbänder mit Mittenfrequenzen von 63 Hz bis 8 kHz durchgeführt.

4.2. SCHALLEMISSIONEN

Die Messung des Schallleistungspegels der bestehenden Anlage Thermocold Miniexcel E 138 ZH SE ergab einen Wert von $L_{WA} = 80 \text{ dB} \pm 3 \text{ dB}$.

Um die erforderliche Minderung der Immissionen zu erreichen wird ein Austausch des Gerätes am Dach vorgenommen. Es wird ein Kombi-Klima-Heizgerät der Fa. Maxa Air Conditioning als Sonderanfertigung mit zusätzlichen Schallminderungsmaßnahmen

¹ Der Messort befindet sich im innerstädtischen Bereich in dem den Umgebungslärmpegel hauptsächlich durch den Verkehr bestimmt. Mit einem signifikanten Abfall des Umgebungslärms ist erst ab ca. 22:00 zu rechnen. Daher wird der zwischen 16:30 und 17:30 gemessene Umgebungslärmpegel auch für die Abendzeit herangezogen.

eingebaut. Lt. Angaben KTB Klima und Sonnenschutztechnik GmbH wird der Schalldruckpegel $L_{pA,1m} = 50$ dB betragen. Der Schallleistungspegel beträgt $L_{WA} = 65$ dB. Für die Oberseite des Gerätes (Ventilatoren) wurde ein Faktor von +5 dB berücksichtigt. Die genauen Berechnungen des Schallleistungspegels sind im Anhang Kap. 6.2 angeführt. Die Zusammenfassung der Daten für das bestehende und das neue Gerät s. Tabelle 9.

Bezeichnung	Bestand	Prognose
Anzahl der Geräte	1	1
Aufstellungsort	Dach	Dach
Marke	Thermocold (Italy)	Maxa Air Conditioning (Italy)
Type	Miniexcel E 138 ZH SE	HWA-A 0133
Kälte-/ Heizleistung [kW]	35,3 / 39,5	32,7 / 41,2
Länge/Breite/Höhe [mm]	1647/583/1630	1850/1000/1300
Schalldruckpegel $L_{pA,1m}$ [dB]	-	50
Schallleistungspegel L_{WA} [dB]	80	65
Betriebszeit	6-19 Uhr	6-22 Uhr

Tabelle 9: Schallemissionen Bestand und Prognose

4.3. SCHALLIMMISSIONEN

Ansichten des 3-D Rechenmodell welche die Lage der Emittenten, Gebäude und Immissionspunkte sind im Anhang enthalten. Es wurden folgende Beurteilungspegel an den exponiertesten Anrainerpunkten ermittelt.

ID	Adresse	Dauerschall- pegel $L_{A,eq}$	Beurteilungs- pegel $L_{A,r}$
		Tag	Tag
		[dB]	[dB]
IP1	Rathausstr. 5/Terrasse Nord	33	38
IP2	Rathausstraße 5/Hof 6.OG	32	37
IP3	Rathausstr. 5/Dachterrasse	33	38

Tabelle 10: Ergebnisse

5. SCHALLTECHNISCHE BEURTEILUNG

Die schalltechnische Beurteilung gem. ÖAL-Richtlinie 3/1 ist in Tabelle 11 ersichtlich.

ID	Adresse	Dauerschall- pegel $L_{A,eq}$	Beurteilungs- Pegel L_r	Planungs- wert L_{PW}	PTG ($L_{PW}-5dB$)
		Tag/Abend	Tag/Abend	Tag/Abend	Tag/Abend
		[dB]	[dB]	[dB]	[dB]
IP1	Rathausstr. 5/Terrasse Nord	33	38	44	ja
IP2	Rathausstraße 5/Hof 6.OG	32	37	44	ja
IP3	Rathausstr. 5/Dachterrasse	33	38	44	ja

Tabelle 11: Schalltechnische Beurteilung am Tag (06:00-19:00) und Abend (19:00-22:00)

Aus den Ergebnissen geht hervor, dass der planungstechnische Grundsatz in exponierten Punkten sowohl am Tag als auch am Abend eingehalten wird. Weiter liegen die Schallimmissionen durch die geplante Kälte-/Heizanlage rd. 7 dB unter dem gemessenen Basispegel von $L_{A,95} = 40$ dB. Somit ist der Betrieb der Anlage aus schalltechnischer Sicht ohne zusätzliche Maßnahmen in der Zeit von 6:00 – 22:00 Uhr genehmigungsfähig.

Wien, am 03.03.2015



iC consulenten Ziviltechniker GesmbH
a member of iC group
A-1120 Wien, Schönbrunner Strasse 297
T +43 1 521 69-0

Mag. Božena Gabriel

6. ANHANG

6.1. DATENBLATT DER GEPLANTEN KÜHLANLAGE



HWA-A 0125÷0142

ALLGEMEINE TECHNISCHE DATEN

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES GENERALES

MODELL		0125	0128	0133	0142	MODÈLE
Kälteleistung:						Refroidissement:
Nennleistung	kW	24,2	27,9	32,7	41,3	Puissance nominale
Heizleistung:						Chauffage:
Nennleistung	kW	30,1	36,1	41,2	55,3	Puissance nominale
Verdichter:						Compresseur:
Anzahl	n°	1	1	1	1	Nombre
Leist.-Aufn. Kühlb.	kW	8,6	11,1	12,1	14,9	Puissance absorbée froid
Leist.-Aufn. Heizb.	kW	9,8	11,9	12,9	17,3	Puissance absorbée chaud
Lüfter:						Ventilateurs:
Anzahl	n°	1	2	2	2	Nombre
Luftmenge	m³/s	2,13	4,4	4,4	4,4	Débit d'air
Luftleistung	n°x kW	0,52	1,04	1,04	1,04	Puissance installée
Kältemittelfüllung:						Charge réfrigérant
Nur zur Kühlung	kg	6,5	9,5	9,7	9,9	Version froid seul
Wärmepumpe-Ausf.	kg	7,8	10,8	11,0	12,4	Version pompe à chaleur
Schalldruckpegel - DIN (1)	dB(A)	60,5	61,5	61,5	61,5	Pression sonore - DIN (1)
Schalldruckpegel - ISO (2)	dB(A)	51,5	52,5	52,5	52,5	Pression sonore - ISO (2)
Ölfüllung	kg	2,3	2,3	2,9	3,7	Charge d'huile
Wärmetauscher-Wasservol.	dm³	1,71	1,9	2,28	2,66	Volume d'eau échangeur
Wassermenge	l/s	1,18	1,37	1,60	2,02	Débit d'eau
Liefergewicht*	kg	220	235	265	279	Poids à l'expédition *
SP Ausführung:						Version SP:
Pumpennennleistung	kW	0,55	0,55	0,55	0,75	Puissance nominale pompe
Ext. statische Pressung	kPa	212	169	178	161	Pression disponible pompe
Expansionsgefäß	l	8	8	8	8	Vase d'expansion
Speicherbehälter	l	300	300	300	300	Ballon tampon
Liefergewicht*	kg	310	325	355	369	Poids à l'expédition *
SD Ausführung:						Version SD:
Pumpennennleistung	kW	0,55	0,55	0,75	0,75	Puissance nominale pompe
Ext. statische Pressung	kPa	221	181	250	181	Pression disponible pompe
Ext. stat. Press. mit zusätz. Pumpe	kPa	5	5	5	5	Pres. utile avec pompe addit.
Liefergewicht*	kg	230	245	280	294	Poids à l'expédition *

6.2. SCHALLLEISTUNGSPEGEL DER GEPLANTEN ANLAGE

Bestimmung des Schallleistungspegels				
Kühlanlage				
Flächenschallquelle:				
Geräteabmessungen:	Länge	L	m	1,85
	Breite	B	m	1,00
	Höhe	H	m	1,3
Messentfernung d			m	1
Messfläche (Quader)			m ²	43,1
Mittelwert Messflächenschalldruckpegel LA,eq			dB	50
Messfläche über 1 refl. Ebene			m ²	32
Schallleistungspegel LA,W,Gesamt			dB	65
Gerätefläche:	Seite lang		m ²	2,41
	Seite kurz		m ²	1,30
	Seite oben		m ²	1,85
	Oberfläche		m ²	9,26
Schallleistungspegel LA,W", pro Seite			dB	55,3
Schallleistungspegel LA,W", Oberseite			dB	60

Abbildung 6: Berechnung der Schallleistungspegel

6.3. RECHENMODELL

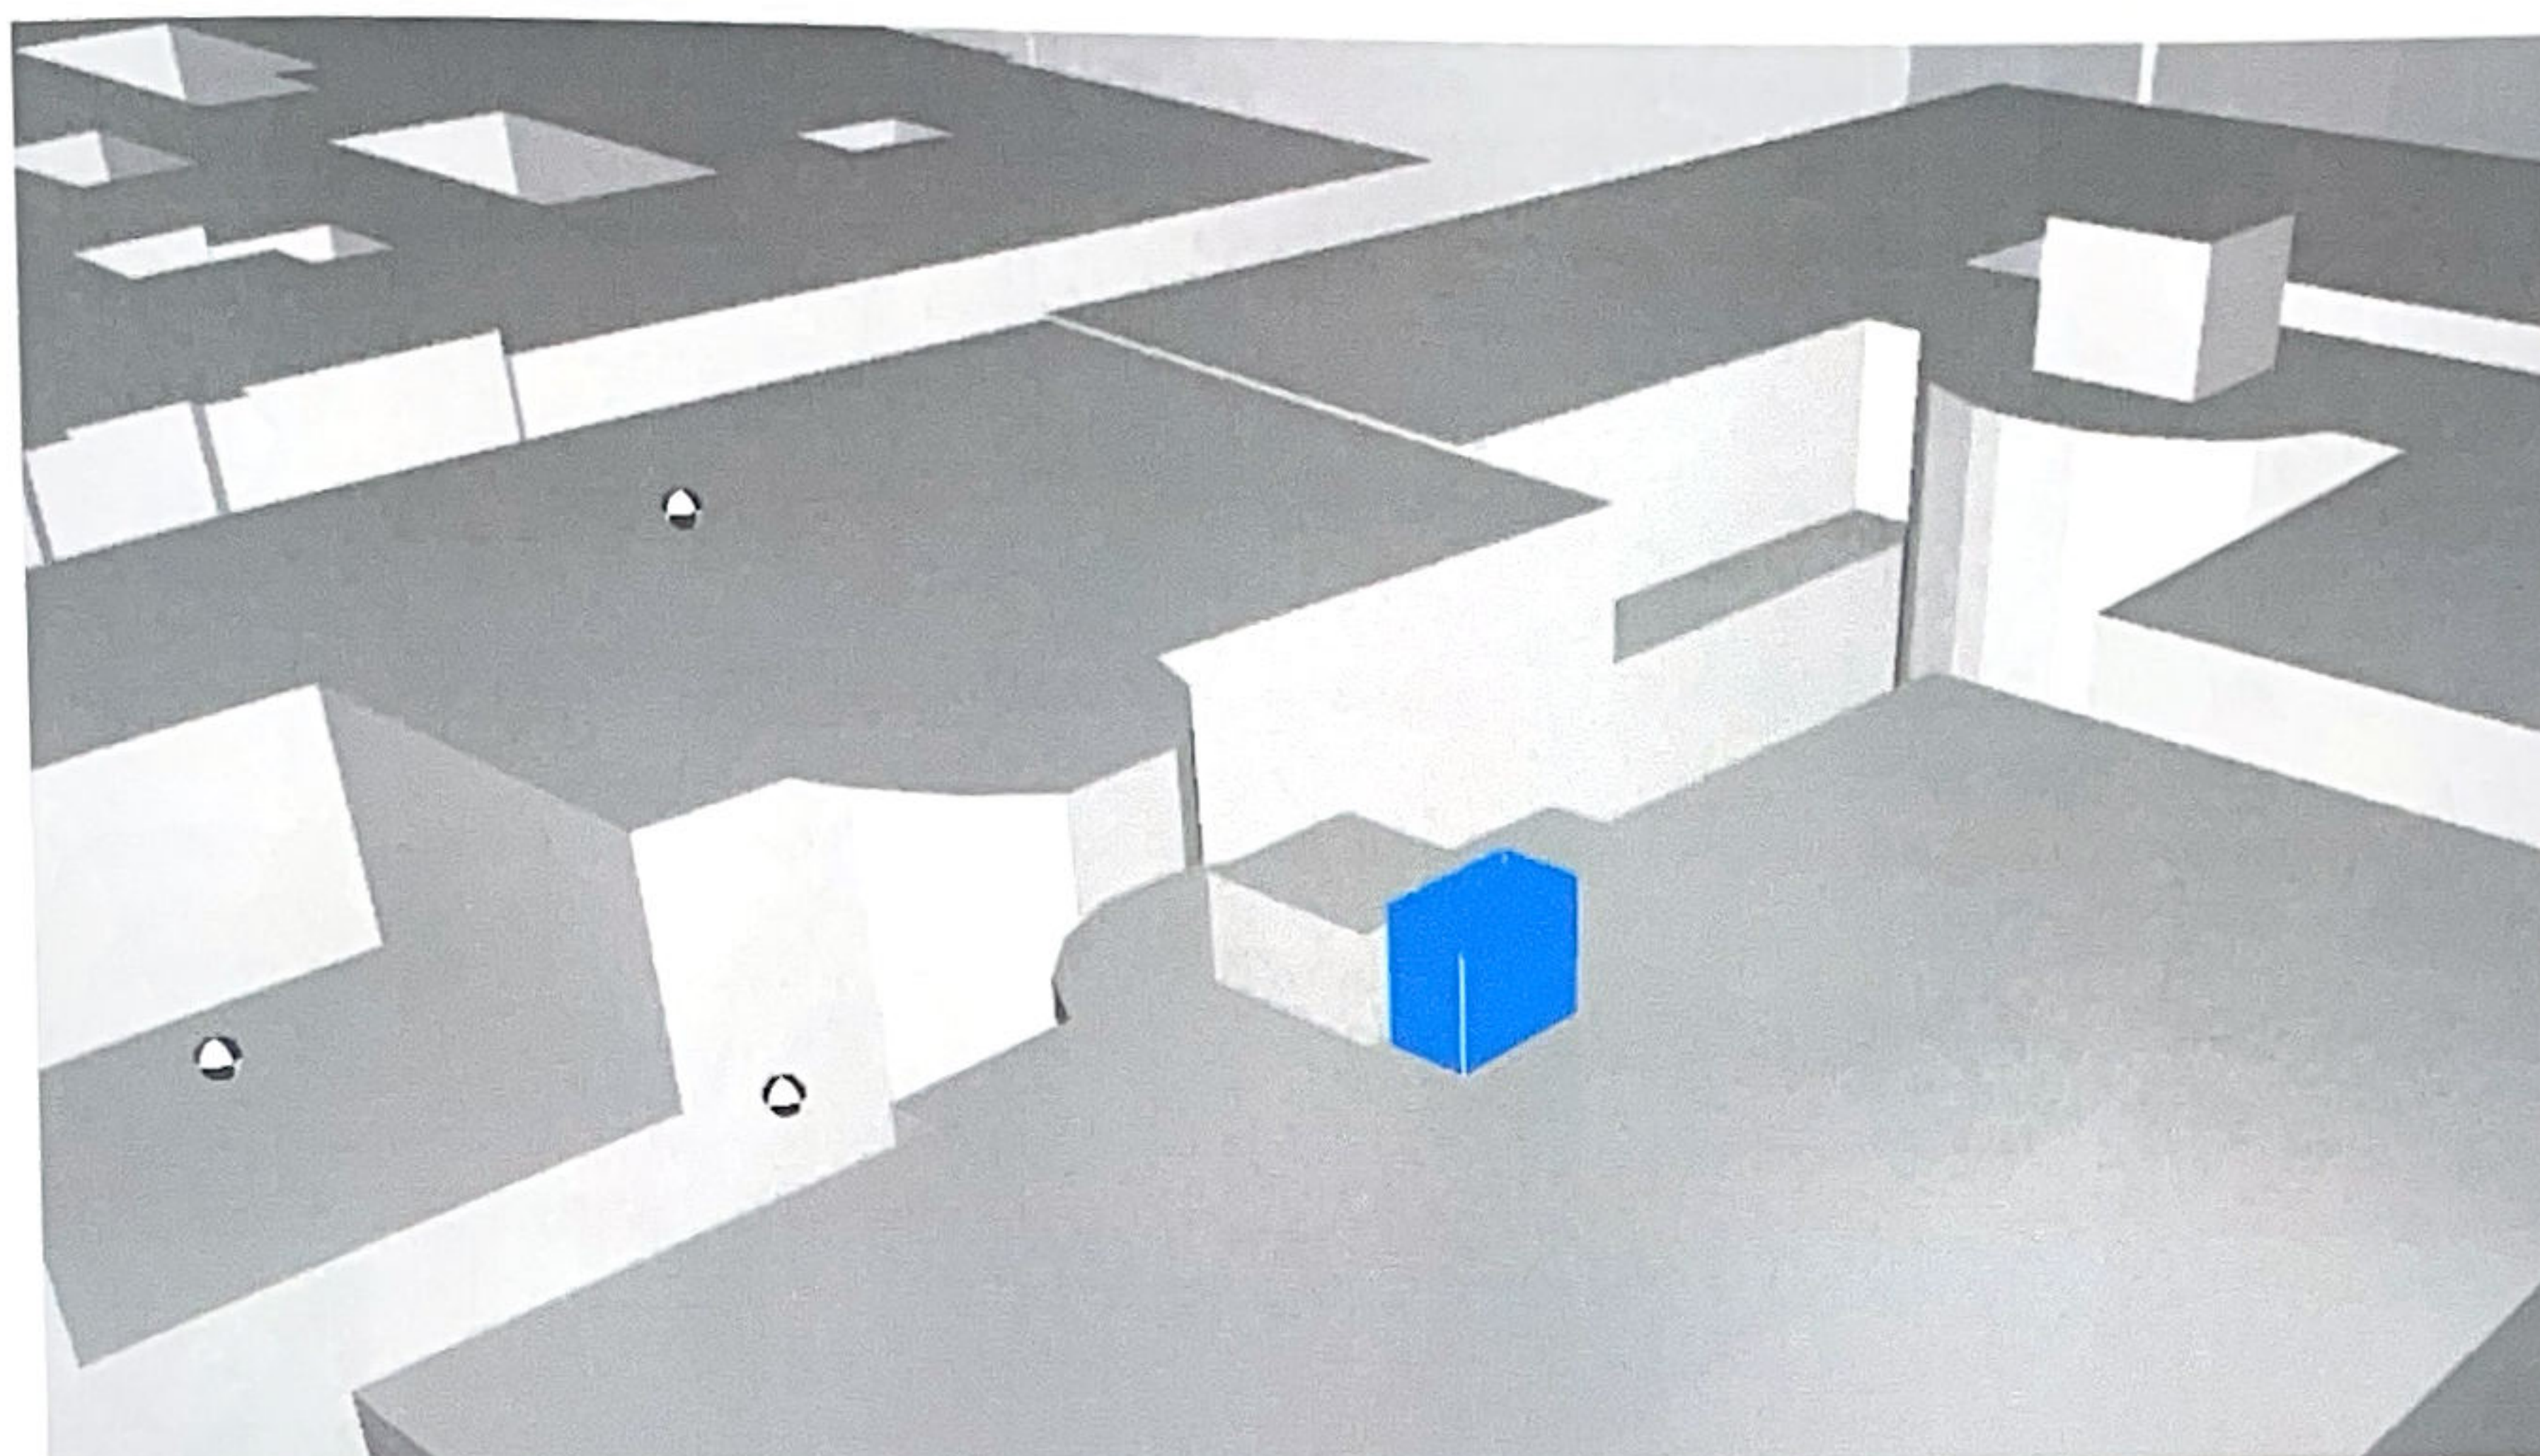


Abbildung 7: Ansicht Rechenmodell

6.4. LÄMRASTERKARTE

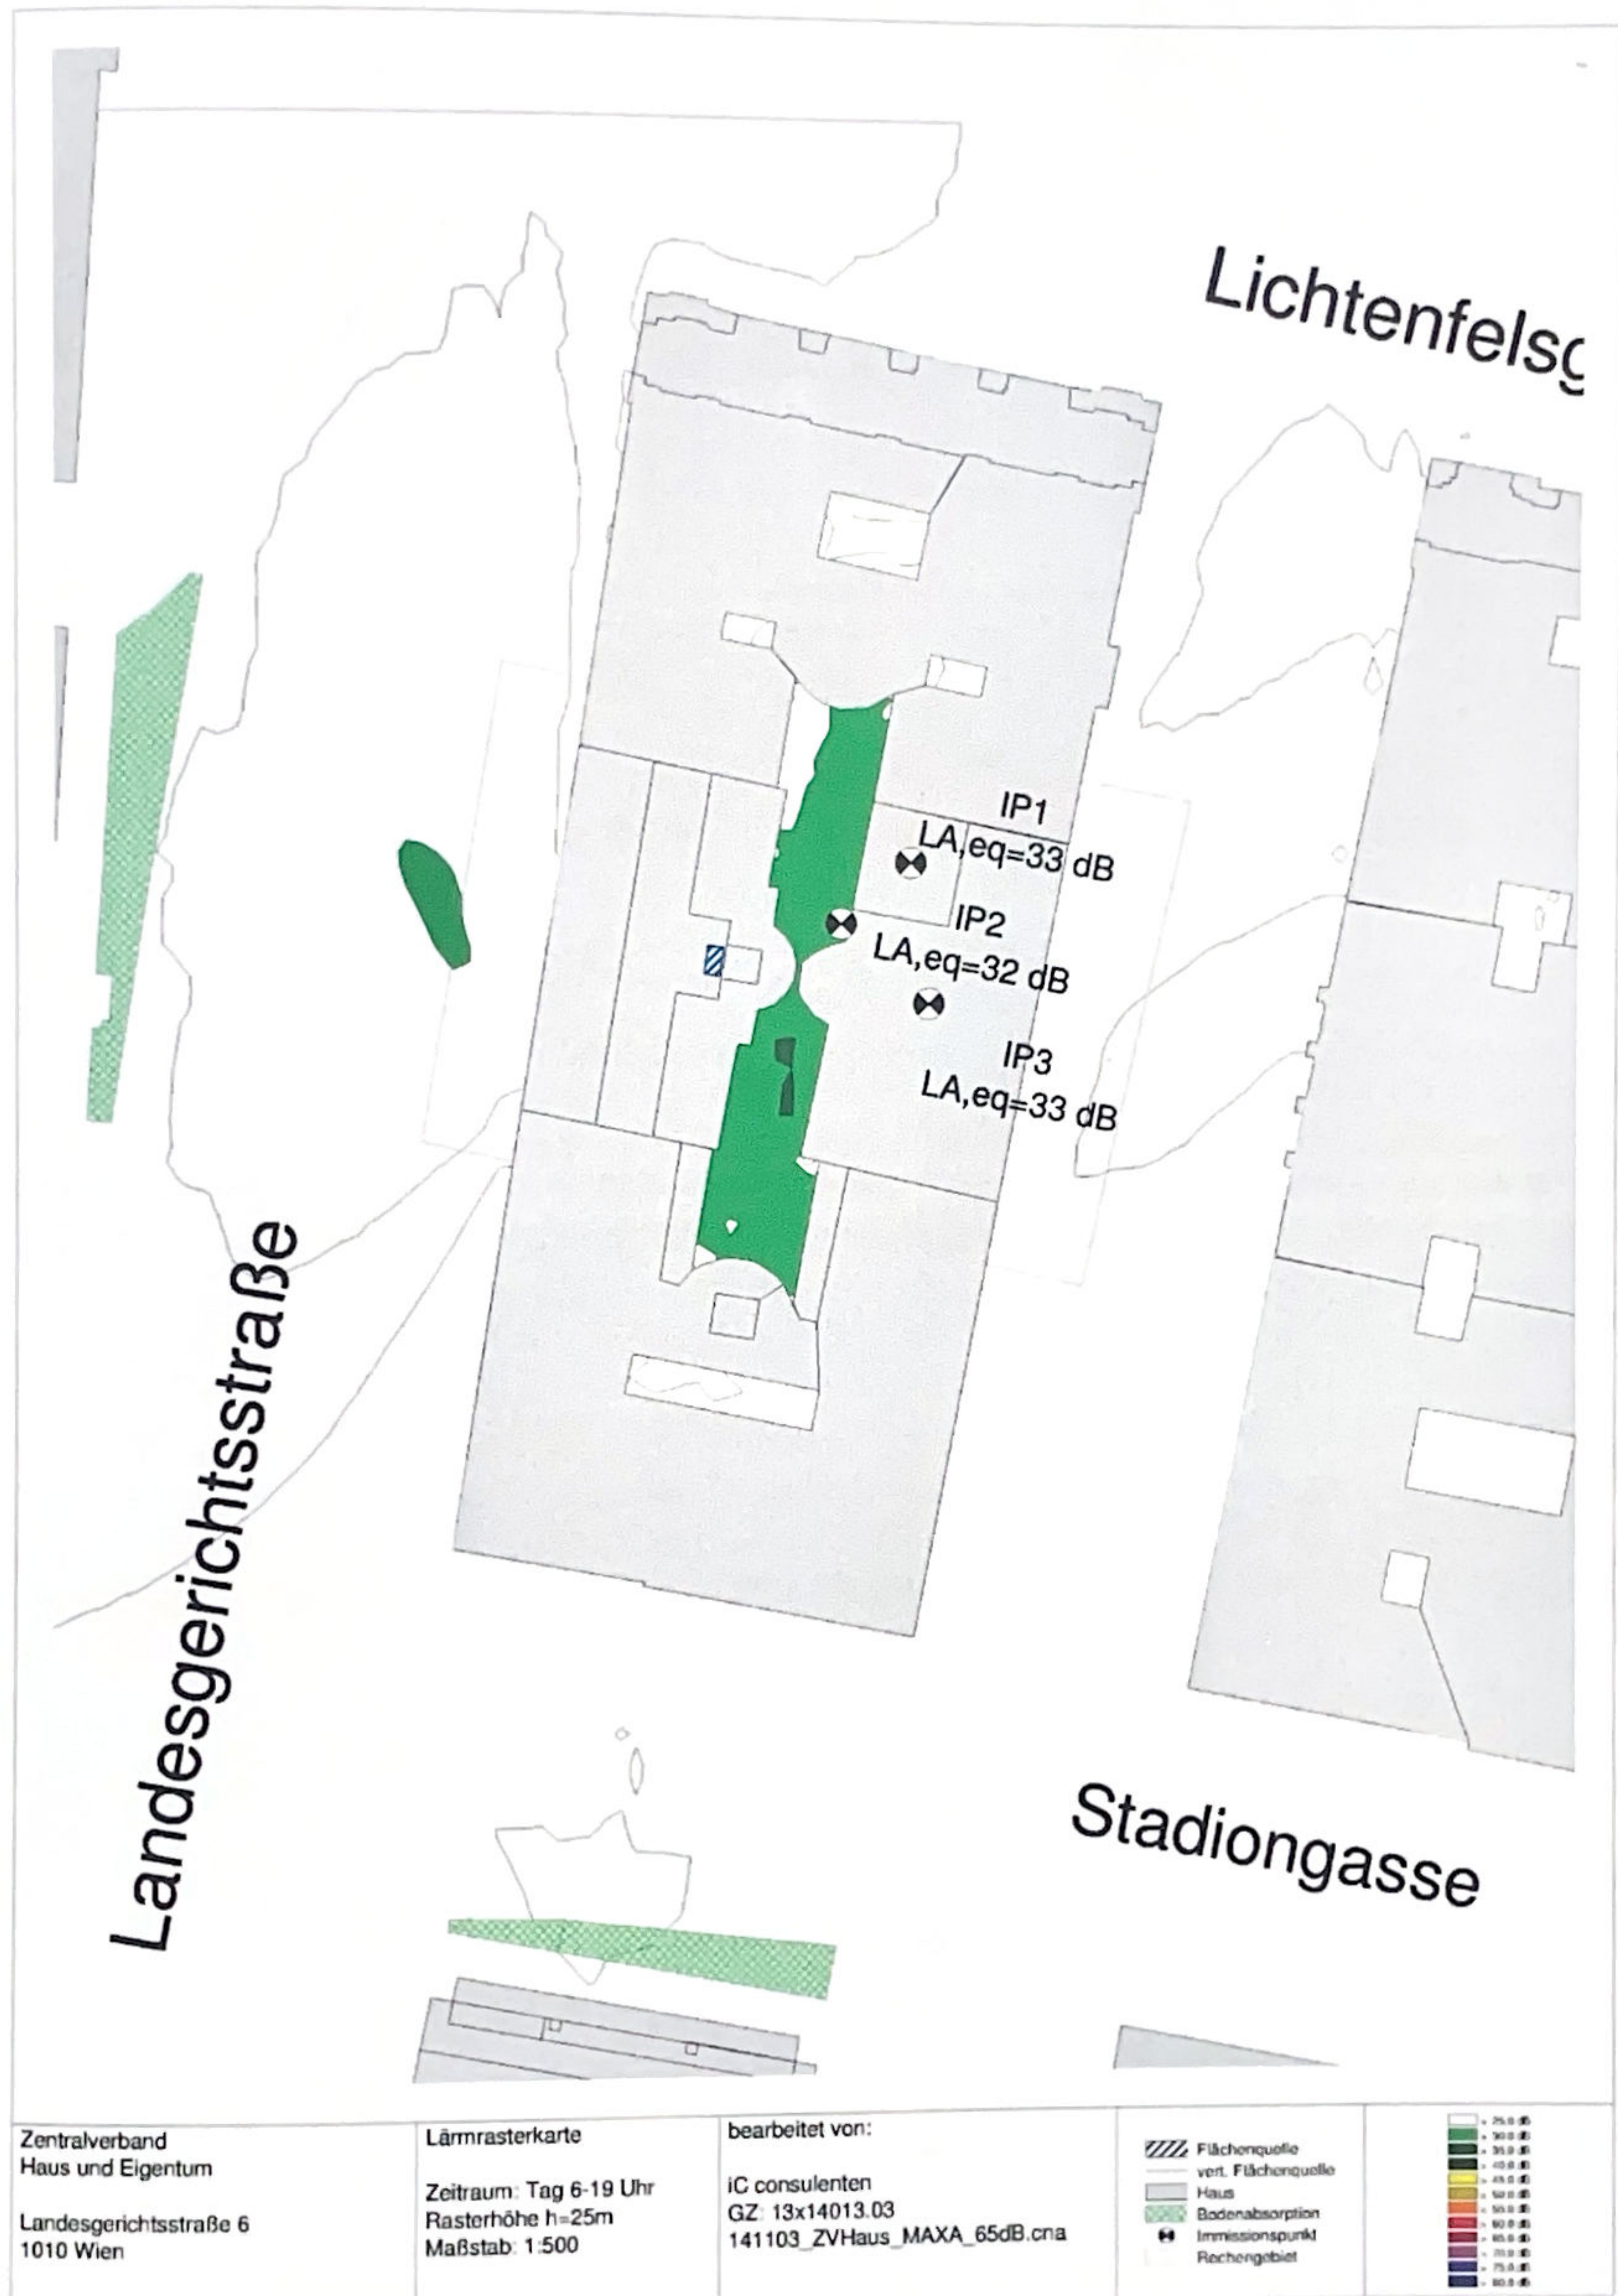


Abbildung 8: Lärmrasterkarte Tag 6-19Uhr, Abend 19-22 Uhr, h=25m üGOK

RK: 26.08.2015

1. Bezirk, Landesgerichtsstraße ONr. 6

EZ 894 der Kat. Gem. Innere Stadt

erhalten am.
13.10.15

(Fritz Lamm)
Fa. KTB

MA37
BAUPOLIZEI
STADTERNEUERUNG
SICHER BAUEN

StoDtWien

Magistrat der Stadt Wien
Magistratsabteilung 37
Baupolizei – Gebietsgruppe Ost
Stadterneuerung I
Dresdner Straße 82, 1. Stock
A – 1200 Wien
Telefon: (+43 1) 4000-37410
Telefax: (+43 1) 4000-99-37410
E-Mail: ggg.stadterneuerung1@ma37.wien.gv.at
www.bauen.wien.at

Aktenzahl	Sachbearbeiter/in:	Durchwahl	Datum
MA37/191161-2015-1	DI Schinner Bsc.	01/4000-37414	Wien, 22. Juli 2015

Herstellung einer mechanischen Lüftungsanlage

Baubewilligung

B E S C H E I D

Nach Maßgabe der mit dem amtlichen Sichtvermerk versehenen Pläne und Beschreibungen, die einen wesentlichen Bestandteil dieses Bescheides bilden, wird gemäß § 61 der Bauordnung für Wien (BO) die Bewilligung erteilt, auf der im Betreff genannten Liegenschaft die nachstehend beschriebene Bauführung vorzunehmen:

Für die bestehenden Büroräumlichkeiten des Zentralverbands Haus und Eigentum wird eine Klimaanlage hergestellt, wobei die Außenanlage auf dem hofseitigen Dach aufgestellt wird.

Die Bauführung wird in öffentlich-rechtlicher Beziehung für zulässig erklärt.

Vorgeschrieben wird:

- 1.) Die Klimaanlage darf ausschließlich während des Tages (06:00 – 22:00 Uhr) betrieben werden.
- 2.) Die Bauwerberin bzw. der Bauwerber hat sich gemäß § 124 Abs. 1 BO zur Ausführung einer befugten Bauführerin bzw. eines Bauführers zu bedienen, die bzw. der nach den für die Berufsausübung maßgeblichen Vorschriften zur erwerbsmäßigen Vornahme dieser Tätigkeit berechtigt ist. Diese bzw. dieser hat gem. § 65 Abs. 1 BO spätestens vor Beginn der Bauführung die genehmigten Baupläne bei der Baubehörde zu unterfertigen.
- 3.) Der/Die Bauführer/in hat gemäß § 124 Abs. 2 BO den Beginn der Bauführung mindestens drei Tage vorher der MA 37/Bauinspektion und weiters dem Arbeitsinspektorat für Bauarbeiten (Fichtegasse 11, 1010 Wien) anzuzeigen.
- 4.) Der Bauwerber der mechanischen Lüftungsanlage hat bei Baubeginn eine von der öffentlichen Verkehrsfläche bzw. dem Aufschließungsweg deutlich und dauernd sicht- und lesbare Tafel an der von der Bauführung betroffenen Liegenschaft anzubringen, aus der hervorgeht,

1. um welches Bauvorhaben es sich handelt,
2. das Datum des Baubeginns und
3. die zuständige Behörde.

Diese Tafel muss mindestens drei Monate ab Baubeginn belassen werden. Grenzt die von der Bauführung betroffene Liegenschaft an mehrere öffentliche Verkehrsflächen oder Aufschließungswege, ist an jeder dieser Verkehrsflächen eine solche Tafel anzubringen.

- 5.) Nach Fertigstellung der mechanischen Lüftungsanlage ist gem. § 128 Abs. 1 BO bei der Baubehörde vom/von der BauwerberIn, vom/von der EigentümerIn (einem/einer MiteigentümerIn) der Baulichkeit oder vom/von der GrundeigentümerIn (einem/einer GrundeigentümerIn) eine Fertigstellungsanzeige zu erstatten, der gemäß § 128 Abs. 2 BO folgende Unterlagen anzuschließen sind:

- eine Erklärung der/des BauführerIn/s über die bewilligungsgemäße und den Bauvorschriften entsprechende Bauausführung
- wenn während der Bauausführung Abänderungen erfolgt sind, ungeachtet der hierfür erwirkten Bewilligung oder Kenntnisnahme, ein der Ausführung entsprechender Plan, der von einem/r hierzu Berechtigten verfasst und von ihm/ihr sowie vom/von der BauführerIn unterfertigt sein muss.

Auf die Vorlage der übrigen im § 128 Abs. 2 BO genannten Unterlagen wird gemäß § 128 Abs. 3 BO verzichtet.

B e g r ü n d u n g

Der dem Bescheid zu Grunde gelegte Sachverhalt ist den eingereichten Plänen und technischen Beschreibungen und dem Ergebnis des durchgeführten Ermittlungsverfahrens entnommen. Die Bauführung ist nach den bestehenden Rechtsvorschriften zulässig. Die vorgeschriebenen Auflagen sind in der BO für Wien und den einschlägigen Nebengesetzen begründet. Etwaige privatrechtliche Vereinbarungen waren im Baubewilligungsverfahren nicht zu prüfen.

Gemäß § 134a BO in der geltenden Fassung werden subjektiv-öffentliche Nachbarrechte, deren Verletzung die Eigentümer (Miteigentümer) benachbarter Liegenschaften (§ 134 Abs. 3) im Baubewilligungsverfahren geltend machen können, durch folgende Bestimmungen, sofern sie ihrem Schutz dienen, begründet:

- a) Bestimmungen über den Abstand eines Bauwerks zu den Nachbargrundgrenzen, jedoch nicht bei Bauführung unterhalb der Erdoberfläche;
- b) Bestimmungen über die Gebäudehöhe;
- c) Bestimmungen über die flächenmäßige Ausnützbarkeit von Bauplätzen, Baulosen und Kleingärten;
- d) Bestimmungen des Bebauungsplanes hinsichtlich der Fluchtlinien;
- e) Bestimmungen, die den Schutz vor Immissionen, die sich aus der widmungsmäßigen Benützung eines Bauwerks ergeben können, zum Inhalt haben. Die Beeinträchtigung durch Immissionen, die sich aus der Benützung eines Bauwerks zu Wohnzwecken oder für Stellplätze im gesetzlich vorgeschriebenen Ausmaß ergibt, kann jedoch nicht geltend gemacht werden.
- f) Bestimmungen, die den Nachbarn zu Emissionen berechtigen.

Vom Eigentümer der Anrainerliegenschaft Wien 1., Rathausstraße ONr. 5, EZ 1535, Herrn Mag. Kiskan wurde während der Bauverhandlung Einwand gegen die Klimaanlage mit der Begründung erhoben, dass diese zu laut sei und die Vermutung vorgebracht, dass die Immissionspunkte im technischen Bericht falsch gewählt wurden.

Laut Stellungnahme der MA 22 vom 01.04.2015 kommt es bei Betrieb der Klima-/Heizungsanlage in den geplanten Betriebszeiten (06:00 – 22:00 Uhr) an den relevanten Immissionspunkten der Wohnnachbarschaft zu keiner messtechnisch nachweisbaren Veränderung der vorherrschenden örtlichen akustischen Situation. Es wurde festgestellt, dass bei projektgemäßer Ausführung an den für die Nachbarschaft relevanten Immissionspunkten der planungstechnische Grundsatz gemäß ÖAL – Richtlinie Nr. 3 Blatt 1 eingehalten wird. Eine lärmmedizinische Beurteilung ist sohin richtliniengemäß nicht erforderlich.

Laut Stellungnahme der MA 22 vom 20.04.2015 konnte festgestellt werden, dass unter Zugrundelegung des angegebenen Schallimmissionswertes des Klimaaußengerätes sowie der angegebenen mittleren Entfernung zwischen dem Klimaaußengerät zu den nächstgelegenen Liegenschaftsgrenzen bzw. Fassadenflächen und der gemessenen örtlichen akustischen Umgebungssituation gefährdende oder unzumutbare Belästigungen gemäß § 6 Abs. 6 BO für die Nachbarschaft nicht zu erwarten sind.

Der Einwand war daher nicht weiter zu berücksichtigen. .

R e c h t s m i t t e l b e l e h r u n g

Sie haben das Recht gegen diesen Bescheid Beschwerde an das Verwaltungsgericht zu erheben.

Die Beschwerde ist innerhalb von vier Wochen nach Zustellung dieses Bescheides schriftlich bei uns einzubringen. Sie hat den Bescheid, gegen den sie sich richtet, und die Behörde, die den Bescheid erlassen hat, zu bezeichnen. Weiters hat die Beschwerde die Gründe, auf die sich die Behauptung der Rechtswidrigkeit stützt, das Begehren und die Angaben, die erforderlich sind, um zu beurteilen, ob die Beschwerde rechtzeitig eingebracht ist, zu enthalten. Bewilligungswerber/innen (Antragsteller/innen) haben die Beschwerde mit EUR 30,00 Bundesgebühr zu vergebühren. Die Gebühr ist auf das Konto des Finanzamtes für Gebühren, Verkehrsteuern und Glücksspiel (IBAN: AT83 0100 0000 0550 4109, BIC: BUNDATWW) zu entrichten, wobei als Verwendungszweck das jeweilige Beschwerdeverfahren (Geschäftszahl des Bescheides) anzugeben ist, und der Eingabe - als Nachweis der Entrichtung der Gebühr - der Zahlungsbeleg oder ein Ausdruck über die erfolgte Erteilung einer Zahlungsanweisung anzuschließen ist. Für jede gebührenpflichtige Eingabe ist vom Beschwerdeführer (Antragsteller) ein gesonderter Beleg vorzulegen.

Die Beschwerde samt Einzahlungsnachweis kann in jeder technisch möglichen Form übermittelt werden. Bitte beachten Sie, dass die Absenderin bzw. der Absender die mit jeder Übermittlungsart verbundenen Risiken (z. B. Übertragungsverlust, Verlust des Schriftstückes) trägt.

Die telefonische oder mündliche Einbringung der Beschwerde ist nicht zulässig.

H i n w e i s a u f R e c h t s v o r s c h r i f t e n

Es wird darauf aufmerksam gemacht, dass die einschlägigen baurechtlichen Vorschriften (Gesetze, Verordnungen und die darin verbindlich erklärten Normen), sofern im Baubewilligungsbescheid nicht anders bestimmt, auch dann auf den Bau Anwendung finden, wenn sie im Bescheid nicht angeführt oder in den Einreichunterlagen anders dargestellt sind. Im Einzelnen wird auf die Bestimmungen der BO und auf die Richtlinien des Österreichischen Instituts für Bautechnik (OIB) verwiesen. Weiters stellen grundsätzlich die ÖNORMen den Stand der Technik im Sinne des § 88 Abs. 1 BO dar.

Ausstehende Gebühren und Abgaben werden gesondert vorgeschrieben. Sie erhalten in den nächsten Tagen einen Zahlschein. Sie können aber auch unter Vorlage des Zahlscheines bei einer Kassa der Stadt Wien bar oder mittels Bankomat einzahlen. Weiters haben Sie die Möglichkeit die Bezahlung mittels Internet, über das „Bezahlservice“ der Stadt Wien (www.wien.at/bezahlen) vorzunehmen.

Ergeht als Bescheid an:

- 1.) Zentralverband der Hausbesitzer, Hausbesitzerhilfsverein, Landesgerichtsstraße 6, 1010 Wien, als Bauerberin und Grundeigentümerin, unter Anschluss der Pläne A und B und des schalltechnischen Berichts A / B
- 2.) Wiener Umweltschutzgesellschaft
- 3.) Herrn Mag. Andre Kiskan, Rathausstraße 5, 1010 Wien, als Anrainer

In Abschrift an:

- 4.) Herrn Architekt DI Andrzej Glogowski, Othelloasse 1/7/19, 1230 Wien, als Planverfasser
- 5.) MA 37/Bauinspektion unter Anschluss der Planparie C und der technischen Beschreibung C
- 6.) Finanzamt für Gebühren, Verkehrsteuern und Glücksspiel
- 7.) zum Akt

Für den Abteilungsleiter:

DI Fischer
Oberstadtbaurat

Wichtige Informationen und Formulare im Internet:

www.bauen.wien.at



Dieses Dokument wurde amtssigniert.

Informationen zur Prüfung der elektronischen
Signatur und des Ausdrucks finden Sie unter:
<https://www.wien.gv.at/amtssignatur/>

EINREICHPLAN

GRUNDRISS, SCHNITT, ANSICHTEN, LAGEPLAN

BAUVORHABEN

AUSTAUSCH EINER KLIMA/HEIZANLAGE
AM DACH DES HAUSES
1010 WIEN, LANDESGERICHTSSTRASSE 6

EZ. 894

GST.NR. 1526/2


KAT. GEM. INNERE STADT

BAUWERBER UND GRUNDEIGENTÜMER

**ZENTRALVERBAND DER HAUSBESITZER
HAUSBESITZERHILFSVEREIN**

LANDESGERICHTSSTRASSE 6
1010 WIEN

Zentralverband der Hausbesitzer
Hausbesitzerhilfsverein
1010 Wien, Landesgerichtsstraße 6
Tel. 01 406 33 18 Fax 53 49
ZVR 187843163 AIC 39082708

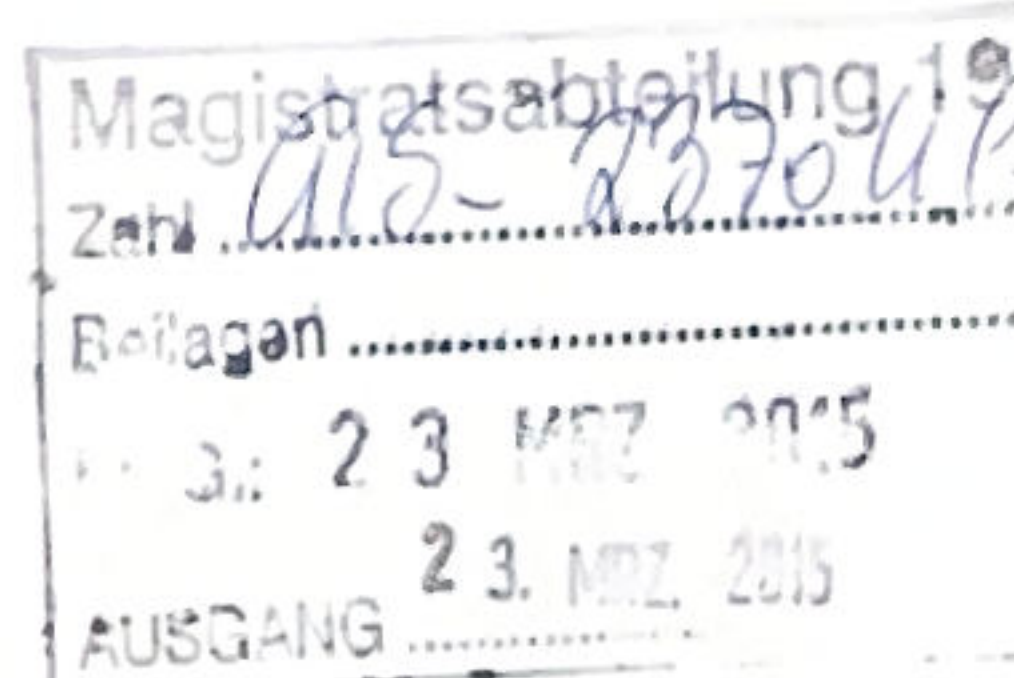

BEHÖRDE

Magistrat der Stadt Wien
Magistratsabteilung 37 - Baupolizei
Gebietsgruppe Ost, Stadterneuerung 1

Zl.: MA37/191161-2015-1

Hierauf bezieht sich der Bescheid

MA37
BAUPOLIZEI
SICHER BAUEN

Stadt Wien

Wien, 22.07.2015

Für den Abteilungsleiter
Dipl.-Ing. Fischer
Oberstadtbaurat



PLANVERFASSER

D.I. ANDRZEJ GLOGOWSKI

OTHELLOGASSE 17/19
A-1230 WIEN
TELEFON +43 (0)1-615 39 93
MAIL zt.glogowski@inode.at

Büro: KOHLGASSE 16/2
A-1050 WIEN

BAUFÜHRER

*KTB - Klima- und Sonnenschutz-
Technik GmbH
Aredo 16-18
2744 LEDBERSDORF*

DATUM 26.02.2015

PLANGR. 0,51 M2

GZ. 2014/043