

Magistrat der Stadt Wien
Stadtbauamt, Magistratsabteilung 36
Bau-, Feuer- u. Gewerbe Polizei f.d. Bez. 1-9 u. 20
Im selbständigen Wirkungsbereiche.

M. Abt. 36 - 3., Kegelgasse 4
3/53

E.Z. 2339 des Grdb.d.Kat.Gem.Landstraße

30. Nov. 1955

Bauliche Abänderungen.

Wien, am 10. August 1953.

Erledigt mit Planwechsel

M. Abt. 36 - 2/54

Benützungsbewilligung M. Abt. 36 -

Plankammer zur Einlage E.Z. 2339

B e s c h e i d

Abteilungsleiter:

Gemäß § 70 der Bauordnung für Wien wird nach dem mit dem Genehmigungsvermerk versehenen Plan Herrn Hausverw. Hermann Streiff in Vollmachtsnamen des Hauseigentümers die Bewilligung erteilt, auf der Liegenschaft E.Z. 2339 des Grundbuches der Kat. Gemeinde Landstraße im 3. Bezirk Kegelgasse Or.Nr.4 nachstehende bauliche Abänderungen durchzuführen:

Die gassenseitige Hauptmauer und die Mittelmauer soll durch eine Plattengründung unterfangen werden.

Die Erlaubnis zum Gebrauch der in Verwaltung der Stadt Wien stehenden Verkehrsfläche wird gemäß § 1, Abs.1, des Gebrauchsgebührengesetzes vom 12. Dezember 1947, L.G.Bl. Nr.4/1948 erteilt.

Auf diese Ausführung finden die Bestimmungen der Bauordnung für Wien und die damit im Zusammenhang stehenden Vorschriften Anwendung.

Bedungen wird:

- 36 - 1/54
v. 6.4.54
- 1.) Der Baubeginn ist der M. Abt. 36 und dem Arbeitsinspektorat Wien, 1., Fichtegasse 11 anzuzeigen.
 - 2.) Wegen Vornahme der Eisenbeschau ist der M. Abt. 36 rechtzeitig schriftlich die Anzeige zu erstatten.
 - 3.) Die Aufgrabungsarbeiten im öffentlichen Gut sind der M. Abt. 28 anzuzeigen.
 - 4.) Das Rinnsal ist während der Bauarbeiten mit Pfosten abzudecken.
 - 5.) Der Gehsteig ist durch einen befugten Gewerbetreibenden nach Weisung der M. Abt. 28 wieder herzustellen.
 - 6.) Für die Erlaubnis zur Benützung der Verkehrsfläche ist gemäß Post 1 des Tarifes A des Gebrauchsgebührengesetzes eine einmalige Gebühr von S 339.- zu entrichten, die binnen 8 Tagen nach Erhalt des Bescheides bei der Stadtkasse für den 3. Bezirk zu entrichten ist.

B e g r ü n d u n g :

Die Bedingungen sind in der B.O. für Wien begründet.

Der Bemessung der Gebühr liegt gemäß Post 1 des Tarifes A der Ansatz von S 15.- je m² zu Grunde.

Gegen diesen Bescheid steht die Berufung offen, die binnen 2 Wochen, hinsichtlich der Bemessung der Gebrauchsgebühr aber binnen einer Frist von einem Monat nach Zustellung bei der M. Abt. 36

OC JdA M

Plan- und Bauamt
Vermerk im Bescheid

1.

110/53

17., Parhamerplatz 18 schriftlich oder telegraphisch eingebracht werden kann. Es wird aufmerksam gemacht, daß einer allfälligen Berufung gegen die Bemessung der Gebrauchsgebühr gemäß § 1, Abs. 4, der Verordnung vom 28. Juni 1934, LGBI. für Wien Nr. 36 eine aufschiebende Wirkung nicht zukommt.

Erght an:

1.) Ferdinand Brauchbar, zu Hd. Herrn Geb. Verw. Hermann Streiff, Wien, 3., Fasangasse 20 als Bauwerber und Grundeigentümer, unter Anschluß des Planes A und B, der Standberechnung A,

in Abschrift an:

2.) den Bauführer: Herrn Bmstr. Josef Tscherringer, Wien, 14., Breitenfurterstraße 37,

3.) die M. Abt. 36 unter Anschluß des Planes C und der Standberechnung.

4.) die M. Abt. 35 Gebrauchsgebühren,

5.) die M. Abt. 4 Referat 5,

6.) die Finanzlandesdirektion für Wien, N.O. und Burgenland, Wirtschaftl. Inform.-Dienst, 3., Vordere Zollamtsstraße 7.

Für die Richtigkeit
der Ausfertigung.
Der Kanzleileiter:



Der Abteilungsleiter:

Dipl. Ing. Skolaut

Oberstadtbaurat.

M. Abt. 20

Plan- und Schriftenkammer
Vergemerkt im Baubewilligungsbuch



M. Abt. 20

Wien, den 5.6.1954

Städtl. bef. u. beeld. Ing. Konsulent f. Bauwesen

Dipl.-Ing. Engelbert Bock

Wien III, Dannebergplatz 15 / Tel. B-51-0-93

Plan- und Schriftenkammer

EZ. Bezirk

Archivstück

zu 110/53

An die
Magistrats-Abteilung 35

W i e n XVII.
Parhamerplatz 18

Betr.: Prot.Nr. 5411
Wien III., Kegelgasse 4

Bericht zur Eisenbeschau (Unterfangung der strassenseit. Aussenmauer)

der mit der Baubewilligung M.A.36 III., Kegelgasse 4
3/53

vom 10.8.1953 genehmigten Bauführung.

Ansuchen M.A. 35 ZL. 3260/54

Zeit der Überprüfung: 1.6.1954 9 Uhr

Baustelle III., Kegelgasse 4

Anwesend: Im Auftrag der M.A. 35 Dipl.-Ing. Engelbert Bock
Ing. Konsulent f. Bauwesen

Bauführer: Bmstr. Tschersinger, persönlich anwesend

Bauherr: Hausverw. H. Streit, III., Fasangasse 20

Die Baubewilligung wurde bei der ersten Beschau am 14.5.54 eingesehen, die von Ziv.-Ing.-Dr. Armbruster verfassten Berechnungen und Pläne sind in Kopie vorhanden.

Gegenstand der Beschau ist ein Ring der Unterfangung der strassen-seitigen Aussenmauern.

Die Bodenverhältnisse erfahren in diesem Bereich eine Veränderung gegenüber den im ersten Bericht beschriebenen, dadurch dass eine Schottererschicht von unbekannter Mächtigkeit beginnt. Der Schotter ist augenscheinlich von der Wien abgelagertes Geschiebe.

Die Bewehrung ist plan- und sachgemäß verlegt, gegen die Betonierung bestehen keine Einwände und Bedenken.



Befund mit Antriebsleistungsdaten in Stat. Berechnung verglichen.

Befund am Konsens MA $\frac{3. \text{Kglg. } 4}{3/53}$, Nr. 110/53 anschließen.

Wyskramm

Der Abteilungsleiter:

M.:

Wagner

Obstschadtkontrollrat



32110/53

Wien, den 20. Mai 1954

An die

Magistrats-Abteilung 35,

W i e n XVII.,
=====
Parhamerplatz 18

Betrifft: Prot.Nr.5411
Wien III., Kegelgasse 4
FZ. 2339 / E.

Bericht
zur Eisenbeschau (*Bewehrung v. Betonfundamenten*)

der mit der Baubewilligung Mag.Abt.36 III., Kegelgasse 4
vom 10.8.1953 genehmigten Bauführung.Planwechsel eingereicht am 3/53
27.4.1954.

Ansuchen Mag.Abt.35, Zl.2795/54

Zeit der Überprüfung: 14.5.1954, 9.30 Uhr und
19.5.1954, 9.00 Uhr.

Baustelle III., Kegelgasse 4

Anwesend: Im Auftrag der Mag.Abt.35 Dipl.Ing.Engelbert Bock,
Ing.Konsulent für Bauwesen

Bauführer: Bmstr.Tscherfing persönlich anwesend

Bauherr: Hausverwaltung Hermann Streit, Wien III., Fasangasse 20

Die Baugenehmigung liegt im Original vor, die von Ziv.Ing.Dr.Armbruster verfaßten Berechnungen und Pläne in Kopie.

Gegenstand der Beschau ist die Bewehrung von Betonfundamenten, mit welchen die bestehenden Mauerfundamente unterfangen werden.

Da eine Fundamentbeschau nicht stattgefunden hat, wird festgehalten, daß der Boden von Wellsand gebildet wird. Das Haus war ursprünglich auf Holzpiloten gegründet, die, offenbar als Folge einer Grundwassersenkung, vollkommen vermorscht und verfault sind. Die in der Standberechnung ausgewiesene Bodenpressung ist augenscheinlich richtig gewählt und ausreichend. Die Bewehrung ist plangemäß verlegt und ausgeführt.

Nach Angabe des Bauunternehmers wurden Bodenuntersuchungen vorgenommen, deren Ergebnisse der Berechnung zugrunde liegen und auch zu dem erwähnten Planwechsel Anlaß gegeben haben.

Gegen die Betonierung des Fundaments bestehen keine Einwände oder Bedenken.

MA36 - 3. Kegelgasse 4
3/54

31. 7. 54.

Befund mit Ausweichungsplan u. Stat. Berechnung
verglichen, in Ordnung befunden.
Befund am Konsens MA36 3. Kegelgasse 4, Nr. 110/53
3/53
anschließen.



Drehturm

Der Abteilungsleiter:

Handwritten signature

Obstbauwart.

Nachtrag zu Staudberechnung Zähl 3577/53

Staudberechnung für geänderte Ausrichtung der
Fundamente des Hauses Wien III., Kegelgasse 4.

M. Abt. 20

Plan- und Schriftenkammer

Bezirk

Archivstück

Belastung d. Fundamente in der strassen-seitigen

Mauerwerk, entnommen der bauseitigen Berechnung

von der MA 35 überprüft
vom 16. VII. 53 - Zähl 3577/53

MA 35	
Stadtbauamt Allgemeine Baupolizeidirektion technischer Dienst	
12. Mai 1954	Dr. ...




I. Mauerwerk (strassen-seitig)
Mauerdicke des alten Fundamentkörpers 90 cm
statt 75 cm auf 1,20 m Höhe.

Staudber. 3577 53 eik 1 $\gamma = 73,5$
Einheitsbreite 2,65 m somit $\frac{73,5}{2,65}$

27,7 t/m

Nichtbelastung d. Verbrennung:
9,15 · 1,20 · 1,7

0,3 t/m
28,0 t/m

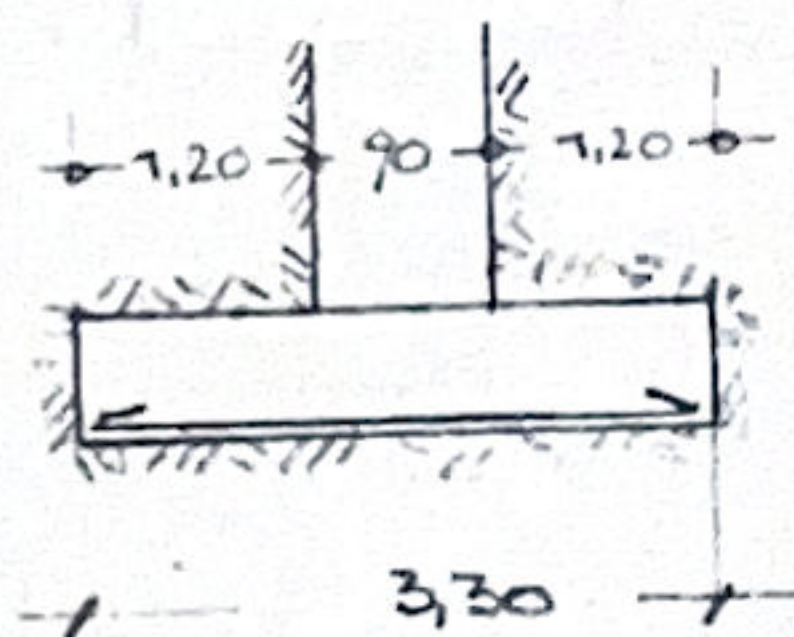

Fundamentbreite

3,30 · 1,00 · 0,60 · 2,5

4,95 t/m

Einfluss aus Erdkörper

$(1,20 · 3,50 + 1,20 · 2,10) · 1,6$

10,75 t/m

43,70 t/m

$$\sigma = \frac{43,70}{330 \cdot 100} = 1,32 \text{ kg/cm}^2 \text{ Bodenpressung}$$

$\sigma_{zul} = 2,00 \text{ kg/cm}^2$

Berechnung der Bodenplatte

$$\sigma_A = \frac{28000}{330 \cdot 100} = 0,85 \text{ kg/cm}^2 = 8500 \text{ kg/m}^2$$

$$M_{\text{Kop}} = \frac{8500 \cdot 1,2^2}{2} = 6120 \text{ kgm} = 612 \text{ tm}$$

$$b/h = 100/55, \quad \sigma_e/\sigma_0 = 2400/230$$

$$f_e = \frac{612}{2,4 \cdot 0,94\% \cdot 55} = 4,9 \text{ m}^2$$

aus = 1 4 $\Phi 14$ 6,15 m²

$$Q = 8500 \cdot 1,20 \cdot 1,00 = 10200 \text{ kg}$$

$$z = \frac{10200}{100 \cdot 55 \cdot 0,9} = 2,06 \text{ kg/m}^2$$

II. Mittelmauer

Belastung s. Auflager. 3577/53 Seite 3

$$p = 97,8 \text{ t} / 2,65 \text{ m}$$


$$\frac{97,8}{2,65}$$

$$36,9 \text{ t/m}$$

Mehrbelastung durch Fundamentverbreiterung: 0,15 · 1,20 · 77

$$0,3 \text{ t/m}$$

$$37,2 \text{ t/m}$$

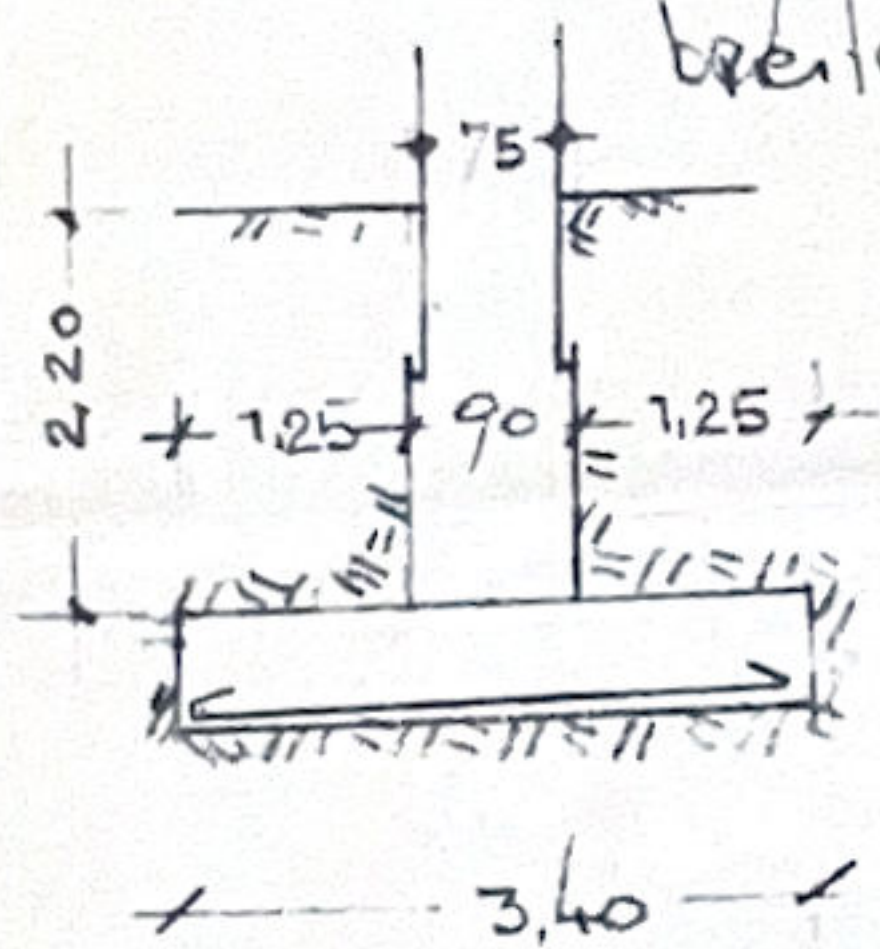

Fundament:

$$3,40 \cdot 1,00 \cdot 0,60 \cdot 2,5$$

$$5,1 \text{ t/m}$$

Anlauf durch Erdreich:

$$2 \cdot 1,25 \cdot 2,20 \cdot 1,60$$

$$8,8 \text{ t/m}$$

$$51,1 \text{ t/m}$$

Bodenpressung " $\sigma = \frac{51100}{340 \cdot 100} = 1,5 \text{ kg/m}^2 < \sigma_{zul} = 200 \text{ kg/m}^2$

Berechnung der Hölz: $\sigma_A = \frac{3 \cdot 200}{340 \cdot 100} = 1,09 \text{ kg/m}^2$

$$p = 10900 \text{ kg/m}^2$$

$$M_{Krag} = \frac{10900 \cdot 1,25^2}{2} = 8550 \text{ kgm} = 855 \text{ km}$$

$$b/h = 100/55, \quad \sigma_e/\sigma_0 = 2400/34$$

$$f_e = \frac{855}{0,942 \cdot 55 \cdot 2,4} = 6,9 \text{ m}^2 \quad \text{aus } 5 \Phi 14 \quad 7,70 \text{ m}^2$$

ING. J. TSCHERNING
WIRTSCHAFTS-
UNIVERSITÄT
WIEN
ELEITENSEESTRASSE 37



Wien, 27. IV. 54

Magistrat der Stadt Wien

Magistratsabteilung 36

Bau-, Feuer- und Gewerbe Polizei

Bezirke 1-9 u 20

Genehmigt gemäß § 70 B. O.

M. Abt. 36 - 3. Kogel - 4

Wien, am 26. Mai 54 2/54

Der Abteilungsleiter:

Kraut



M. Abt. 20
Plan- und Schriftenkammer
EZ. 2339 Bezirk III
Archivstück

2
7
2

C.



Magistrat der Stadt Wien
Stadtbauamt, M. Abt. 36
Bau-, Feuer- u. Gewerbepolizei
Bezirke 1-9 u. 20

Genehmigt gemäß § 30 B.O.

M. Abt. 36

Wien, am

Der Abteilungsleiter:



Kauer

