


¿Qué descubrimos mediante el análisis?

Calidad de vida y de acceso a los servicios básicos

La vida cotidiana: entre la humedad y el hacinamiento

PRESIÓN DEL AGUA

Distribución de la calidad de presión de agua declarada en los barrios relevados

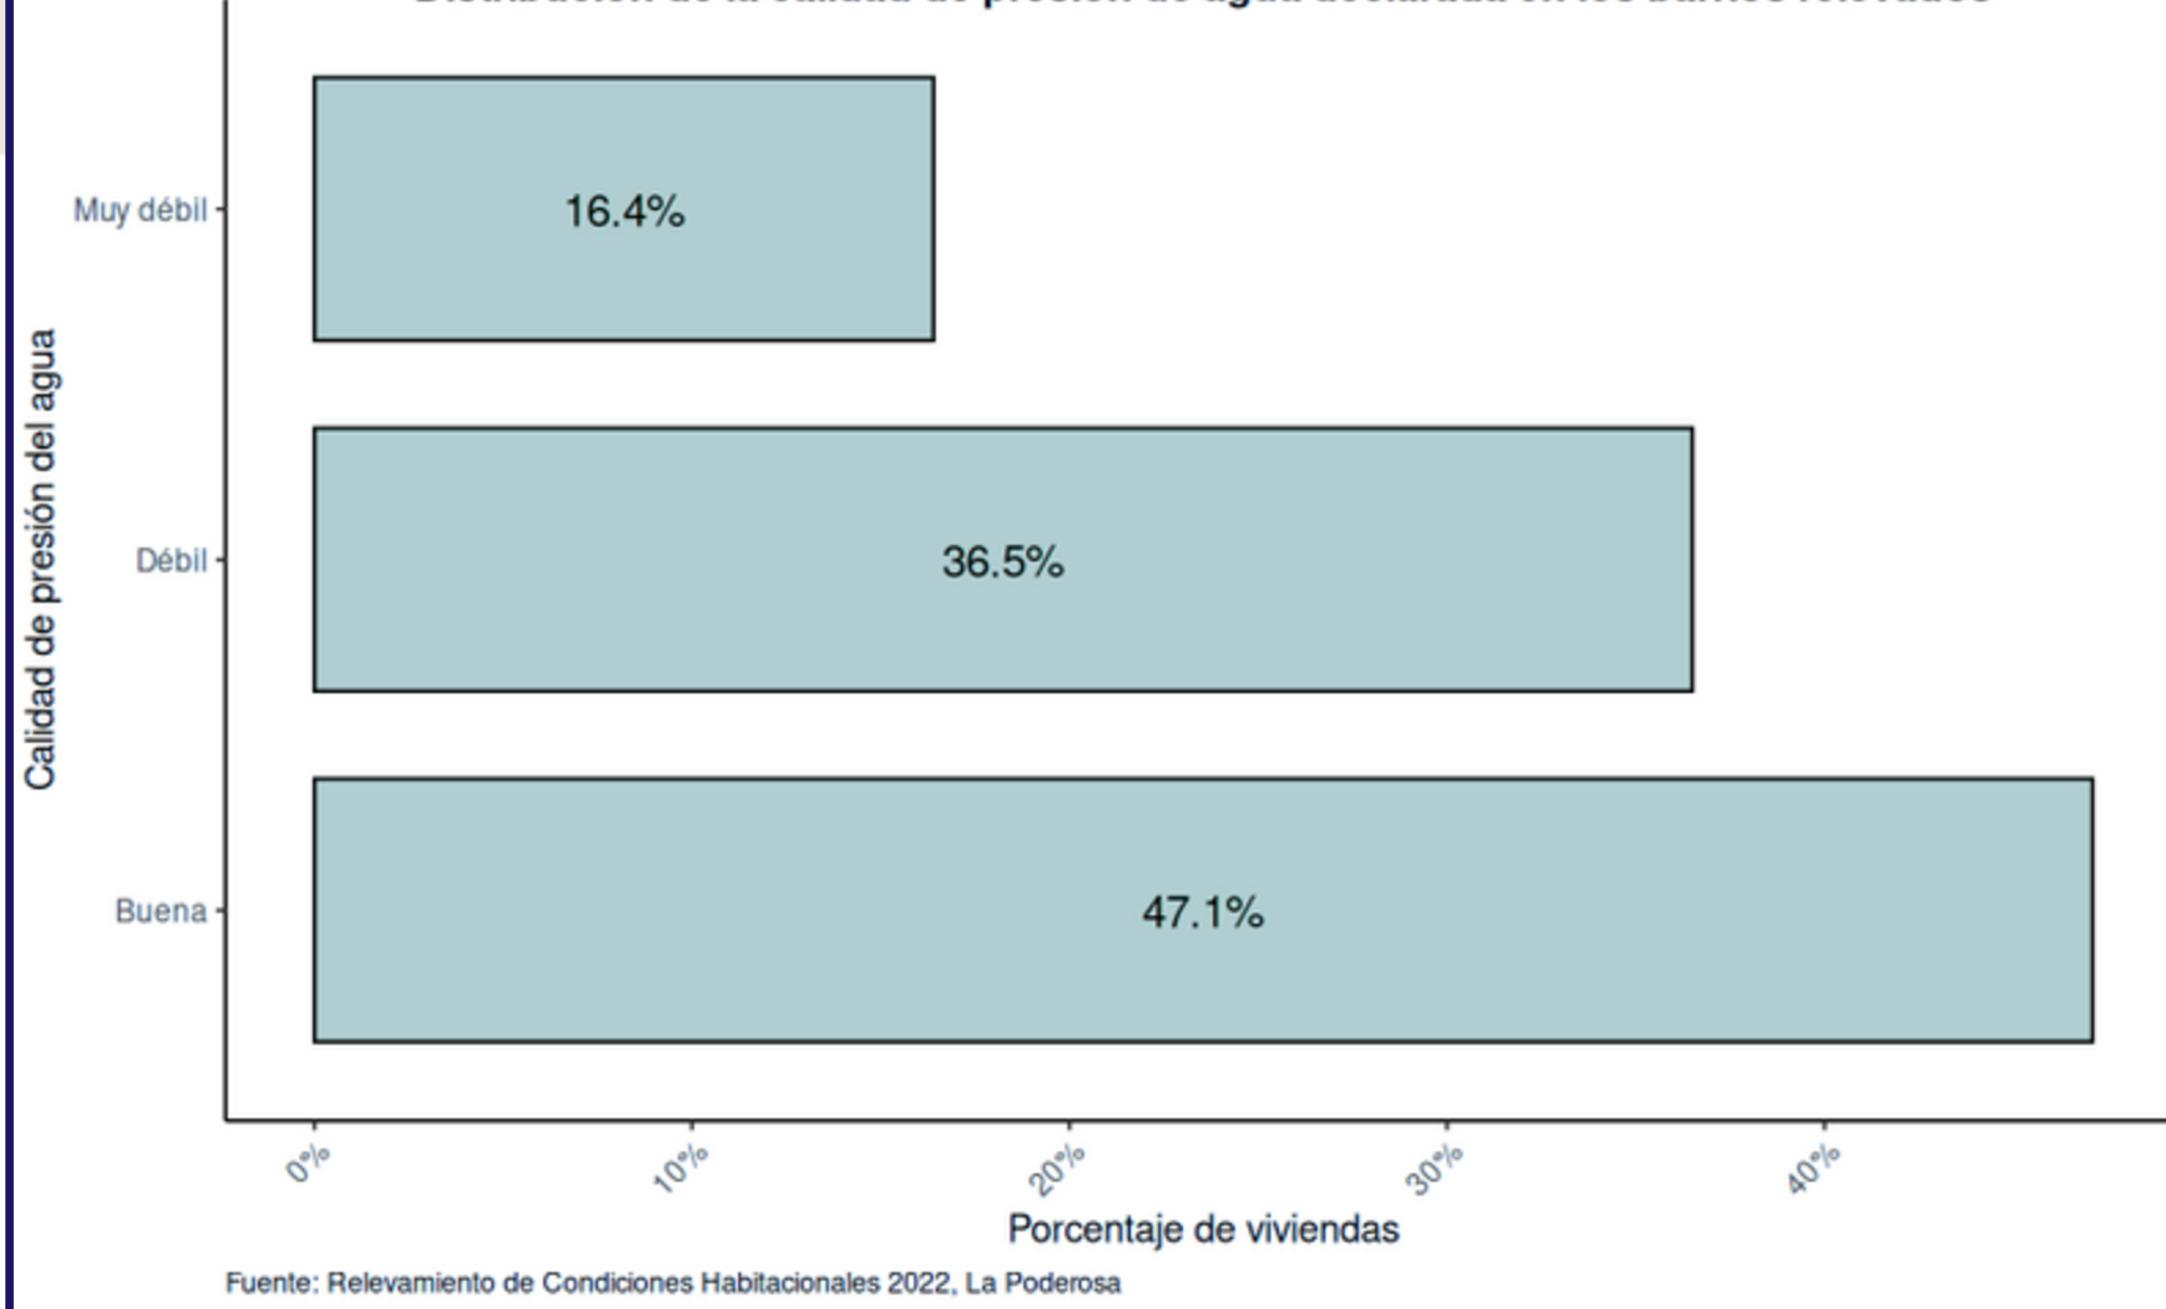

Mediana: Presión del agua **débil**

Gran parte de las personas en estos barrios enfrentan una condición precaria del suministro del agua, afectando su calidad de vida negativamente.


Esta situación, además de limitar el acceso a un recurso esencial, puede generar o agravar problemas de humedad dentro de las viviendas.

¿Qué descubrimos mediante el análisis?

Calidad de vida y de acceso a los servicios básicos

La vida cotidiana: entre la humedad y el hacinamiento

HUMEDAD A NIVEL ESTRUCTURAL

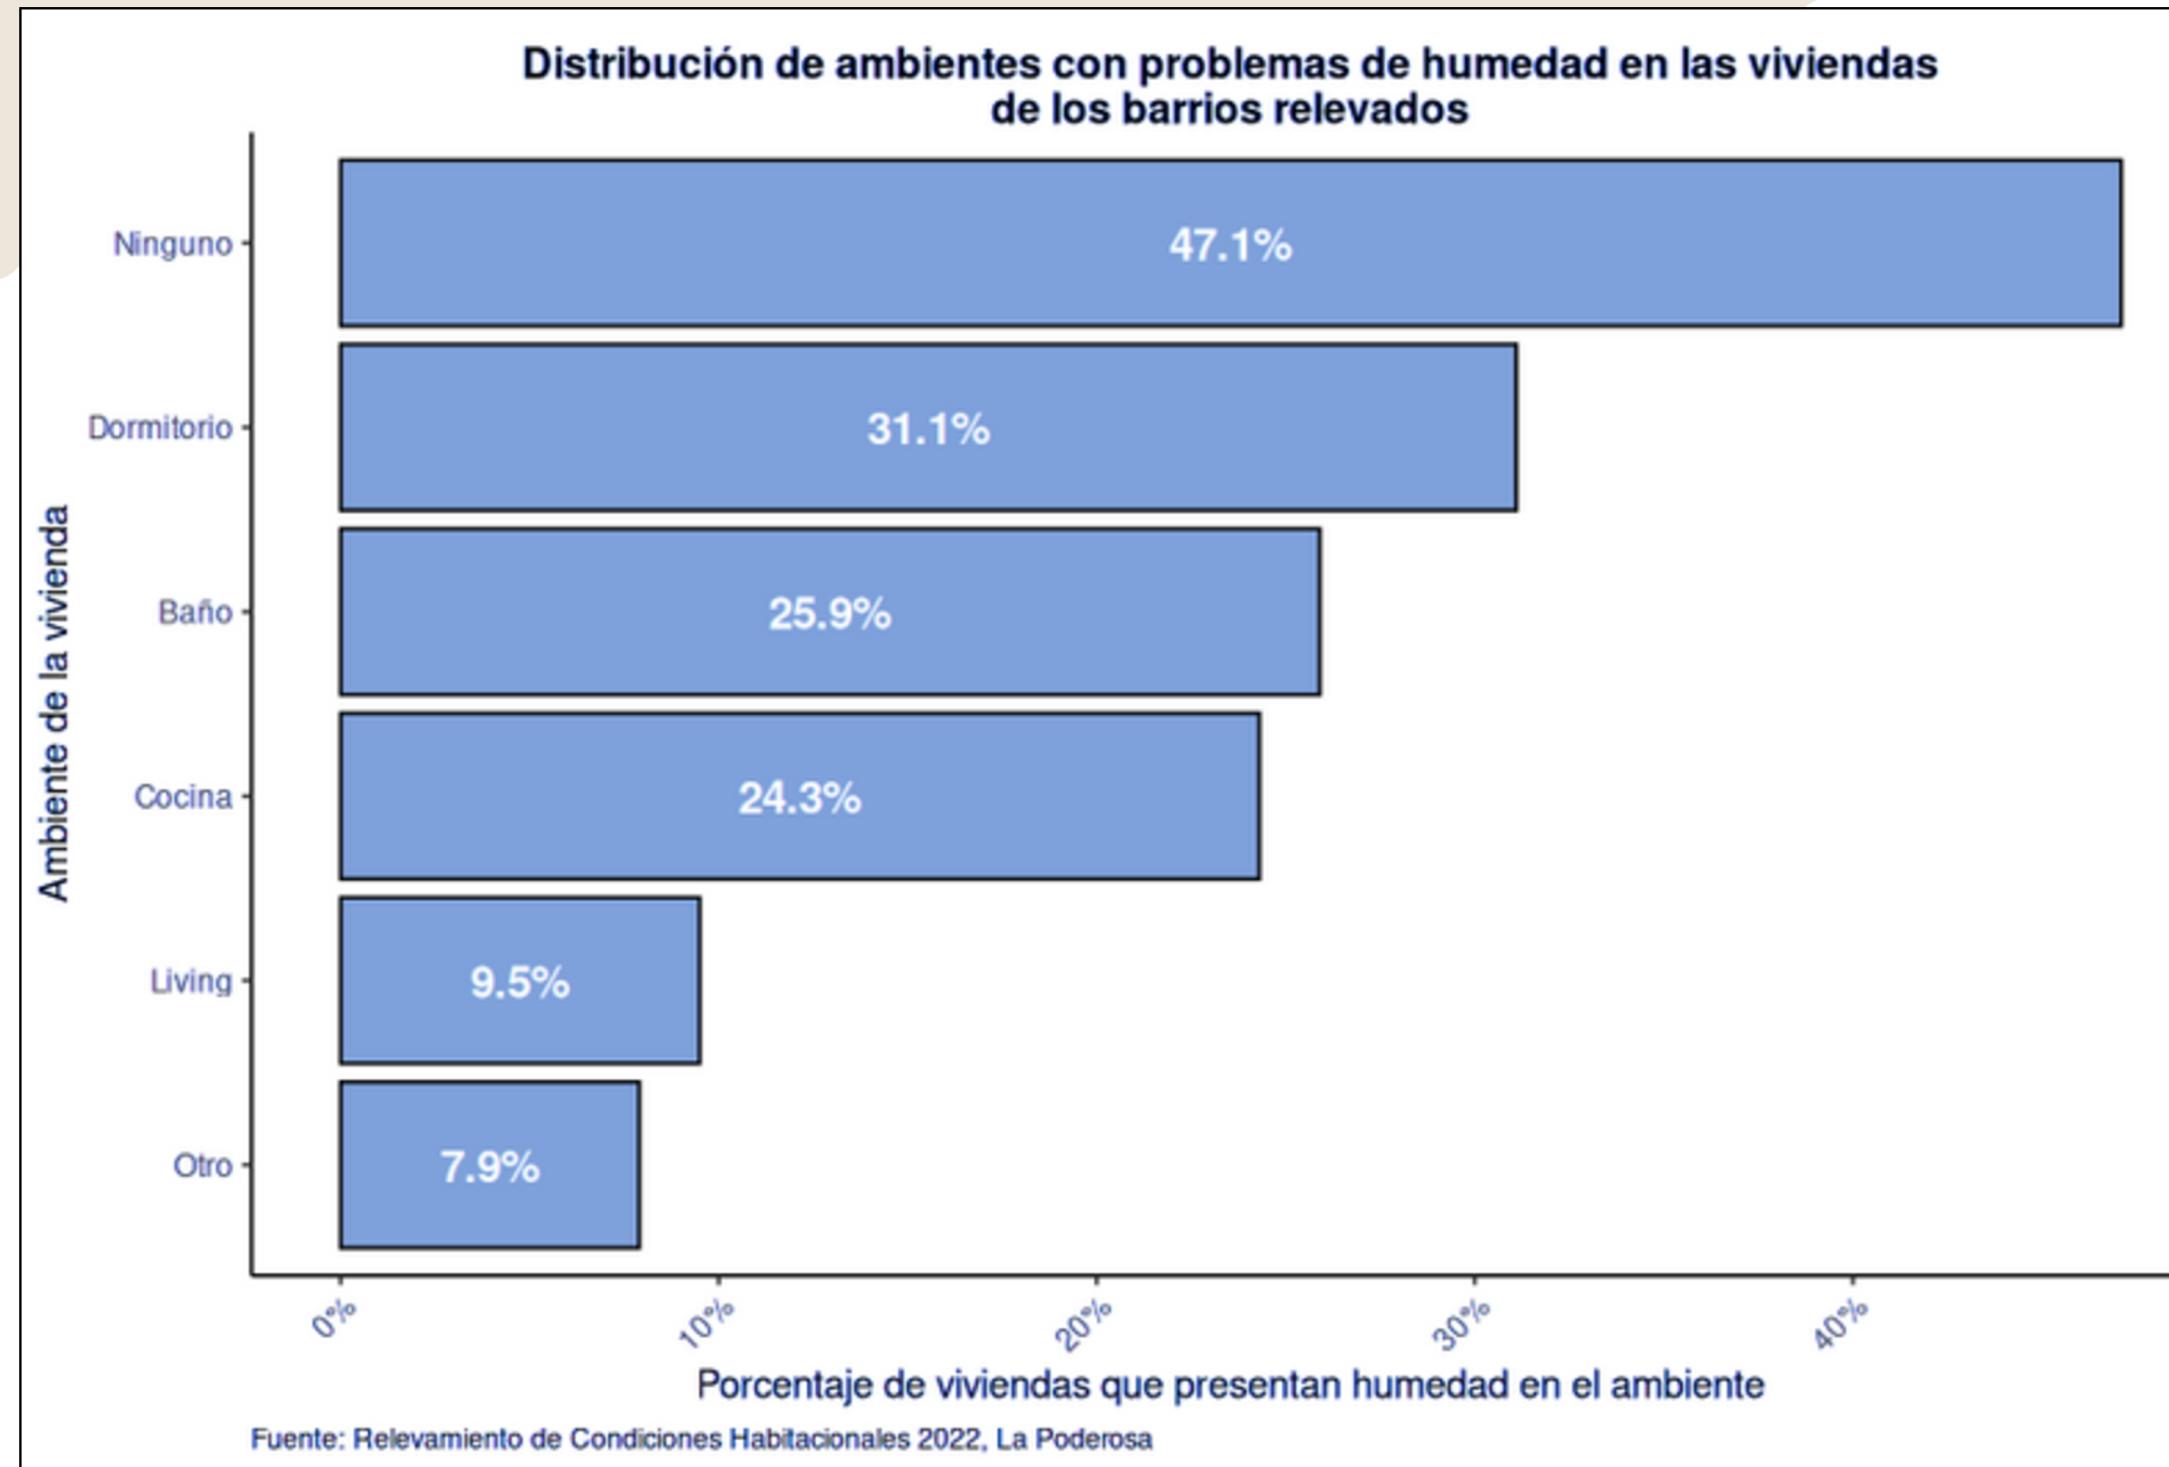

El ambiente **más afectado** es el **dormitorio**, con una presencia del **31.1%** de humedad, seguido por el **baño** con un **25.9%**.

El ambiente con **menor proporción** de humedad es **otro no especificado**.

¿Qué descubrimos mediante el análisis?


Calidad de vida y de acceso a los servicios básicos

La vida cotidiana: entre la humedad y el hacinamiento

TIPO DE TENDIDO

ELÉCTRICO EN LA VIVIENDA

Distribución de los hogares según calidad del tendido eléctrico en los barrios relevados

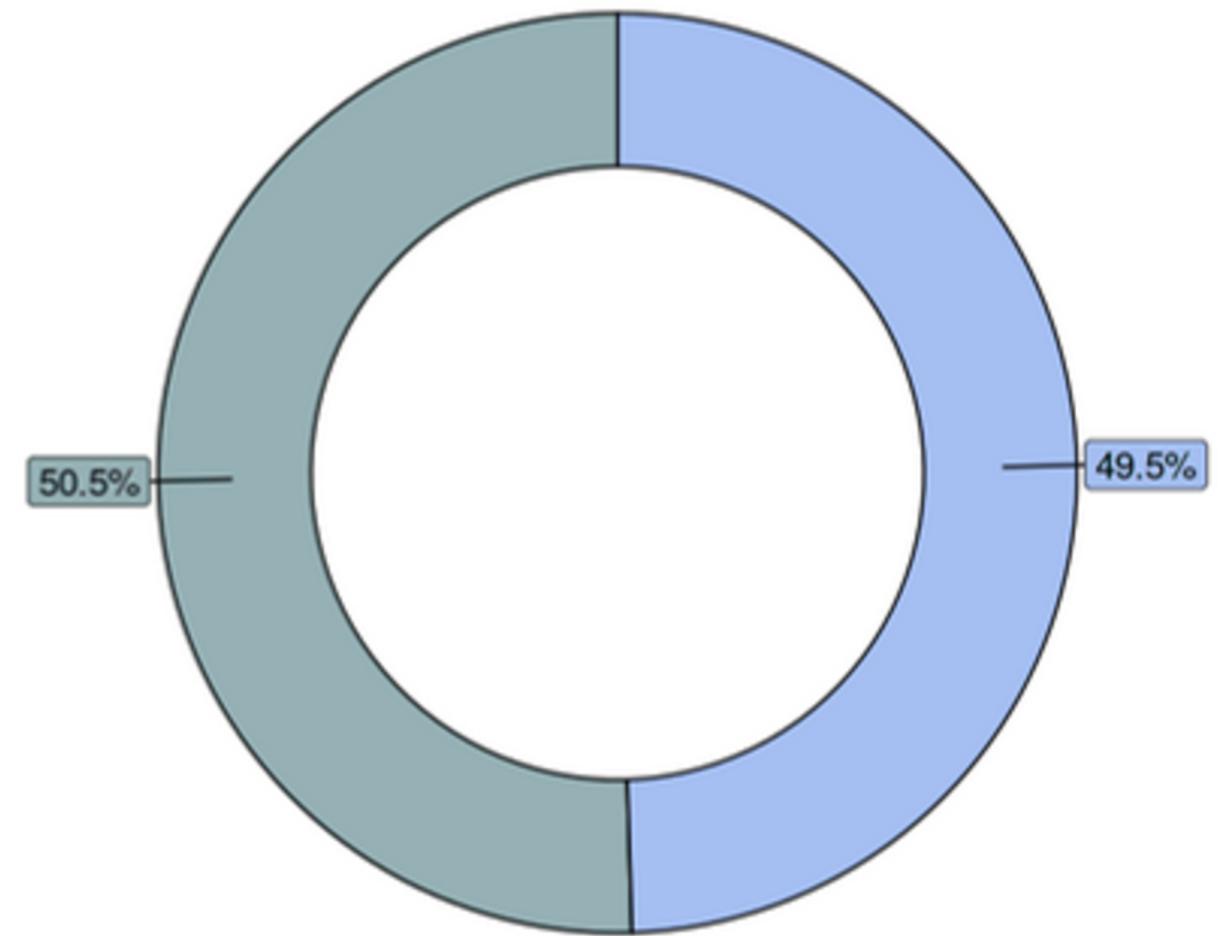

Un **50,5%** tiene el tendido **fuera o parcialmente fuera** de las paredes, lo que puede implicar una **menor calidad o seguridad** en la instalación.

Un **49,5%** tiene todo el tendido eléctrico **dentro** de las paredes, indicando una **instalación segura**