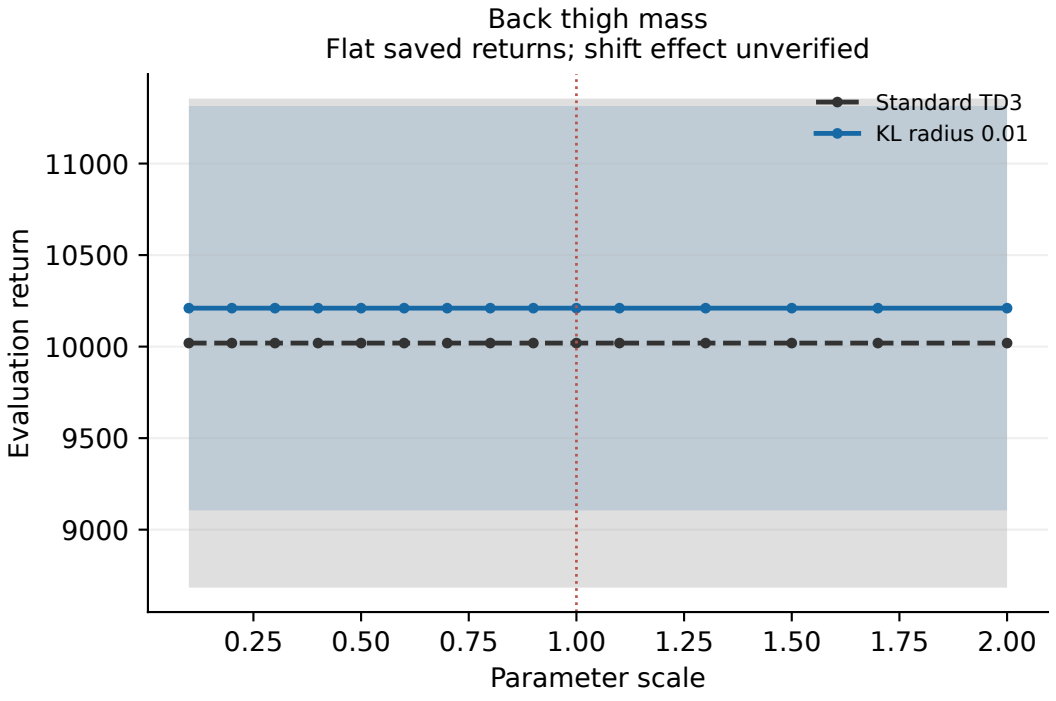
Back thigh mass
Flat saved returns; shift effect unverified
Standard TD3
KL radius 0.01
Evaluation return
11000
10500
10000
9500
9000
0.25
0.50
0.75
1.00
1.25
1.50
1.75
2.00
Parameter scale