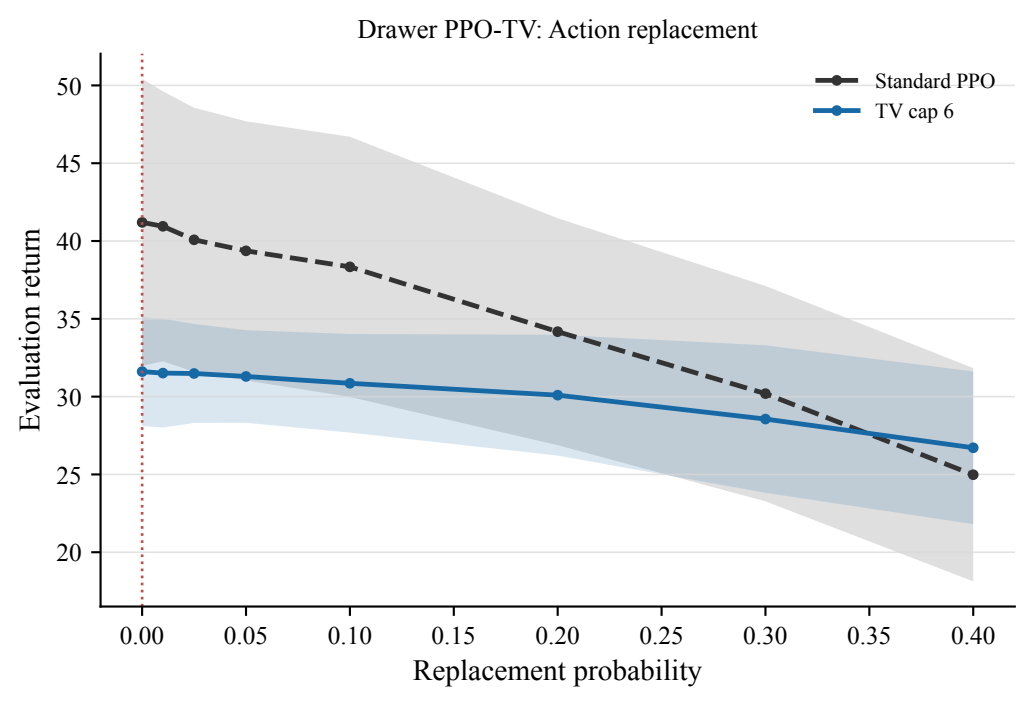
Drawer PPO-TV: Action replacement
Standard PPO
TV cap 6
Evaluation return
50
45
40
35
30
25
20
0.00
0.05
0.10
0.15
0.20
0.25
0.30
0.35
0.40
Replacement probability