


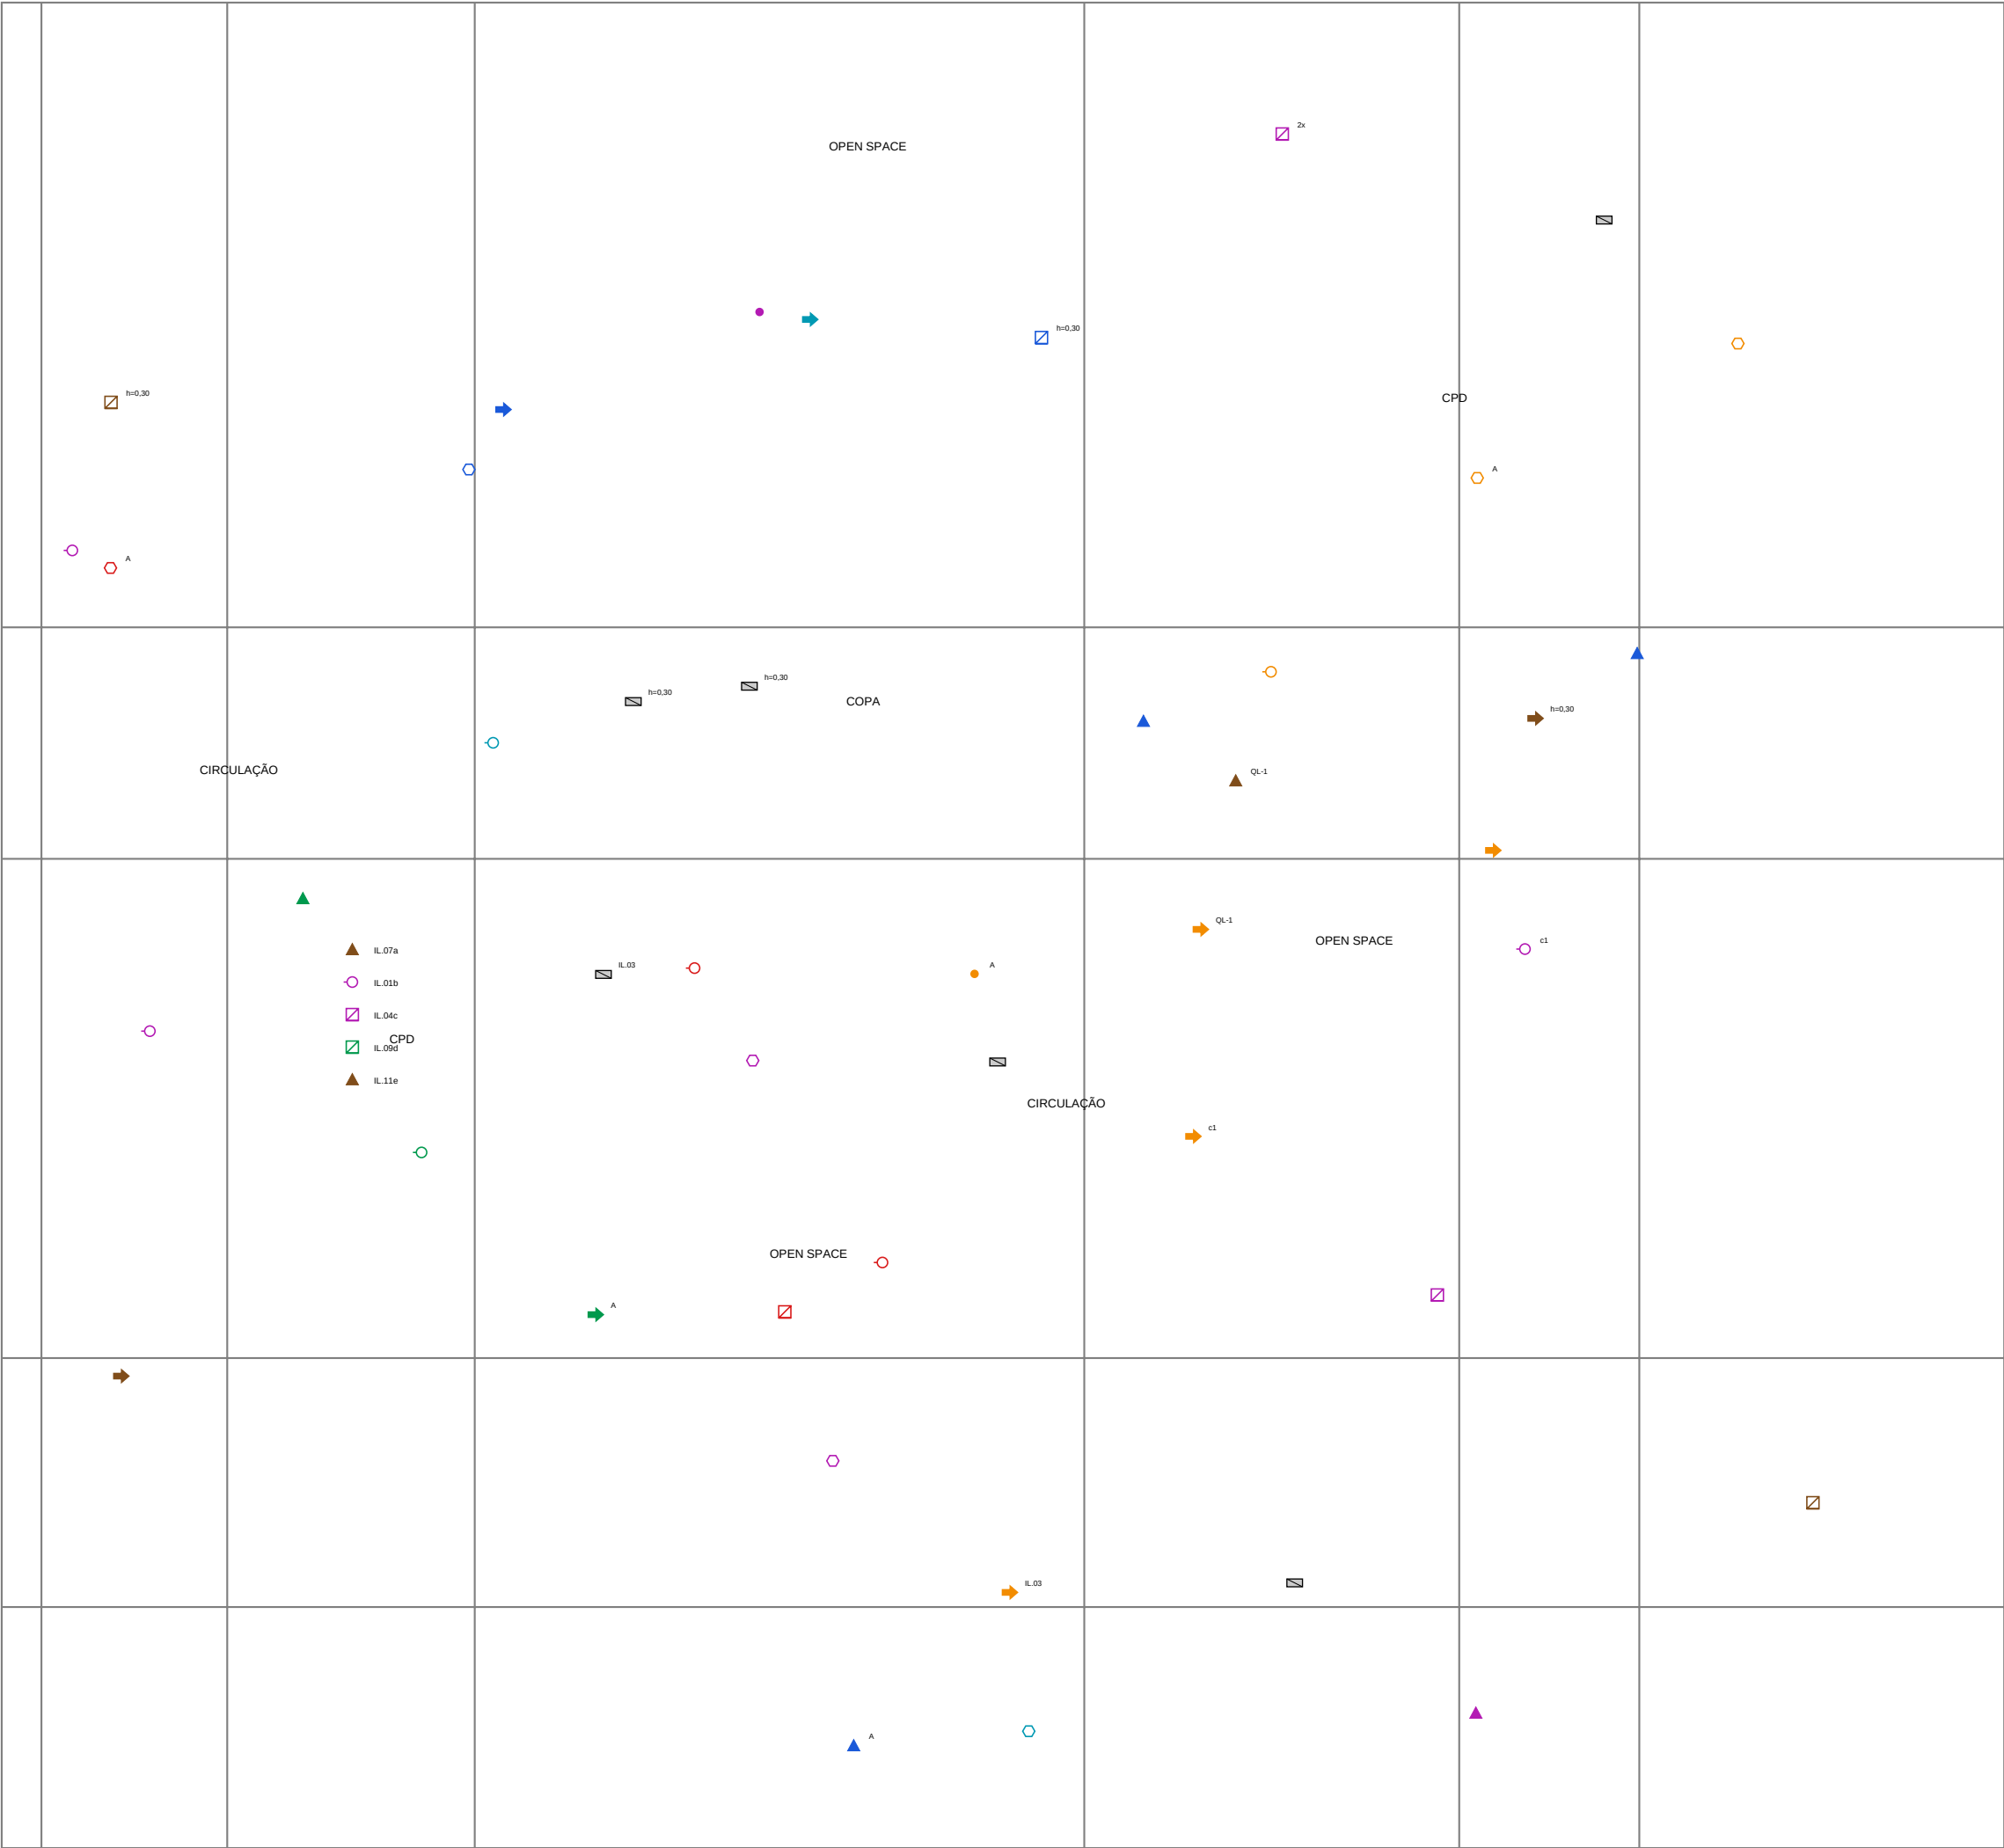

| LEGENDA |                                                                           |
|---------|---------------------------------------------------------------------------|
| SÍMBOLO | DESCRIÇÃO                                                                 |
|         | TOMADA DE USO GERAL 2P+T 10A, H=0,30m DO PISO ACABADO, COM ESPELHO BRANCO |
|         | BLOCO AUTÔNOMO DE EMERGÊNCIA 30 LEDs                                      |
|         | DETECTOR DE FUMAÇA ÓPTICO                                                 |
|         | INTERRUPTOR SIMPLES 10A                                                   |
|         | RECEPTACLE 2P+E 20A WALL MOUNTED                                          |
|         | TOMADA BAIXA 2P+T 10A - 127V                                              |
|         | INTERRUPTOR PARALELO 10A                                                  |
|         | ELETRODUTO PVC Ø3/4" EMBUTIDO NO PISO                                     |

- NOTAS
- TODAS AS COTAS EM CENTÍMETROS, SALVO INDICAÇÃO.
  - ALTURAS CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO.
  - VERIFICAR COMPATIBILIZAÇÃO COM AR CONDICIONADO.
  - ELETRODUTOS NÃO COTADOS: Ø3/4".

| QUADRO DE CARGAS - QL-1 |      |      |     |
|-------------------------|------|------|-----|
| C1                      | 300W | 127V | 10A |
| C2                      | 400W | 127V | 10A |
| C3                      | 500W | 127V | 10A |
| C4                      | 600W | 127V | 10A |
| C5                      | 700W | 127V | 10A |
| C6                      | 800W | 127V | 10A |

|                                            |
|--------------------------------------------|
| PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |
| PLANTA BAIXA - PAVIMENTO TIPO              |
| ESCALA 1:50                                |
| FOLHA EL-02                                |
| REVISÃO R00                                |