

NOTAS

1. TODAS AS COTAS EM CENTÍMETROS, SALVO INDICAÇÃO.


2. ALTURAS CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO.

3. VERIFICAR COMPATIBILIZAÇÃO COM AR CONDICIONADO.

4. ELETRODUTOS NÃO COTADOS: Ø3/4".

SIMBOLOGIA ELÉTRICA

- ILUMINAÇÃO
- CABLE TRAY 100X50MM CEILING
 - ACCESS POINT WIRELESS TETO
 - LEITORA DE CONTROLE DE ACESSO
 - ARANDELA LED 12W SOBREPOR
 - LEITO PARA CABOS 300mm
 - TOMADA BAIXA 2P+T 10A - 127V
 - INFRAESTRUTURA
 - TOMADA MÉDIA 2P+T 20A - 220V
 - BLOCO AUTÔNOMO DE EMERGÊNCIA 30 LEDs
 - CAIXA DE PASSAGEM 20x20x10cm
 - CABO PP 3x2,5mm²
 - PONTO DE FORÇA PARA AR CONDICIONADO
 - CONDULETE DE ALUMÍNIO 3/4"

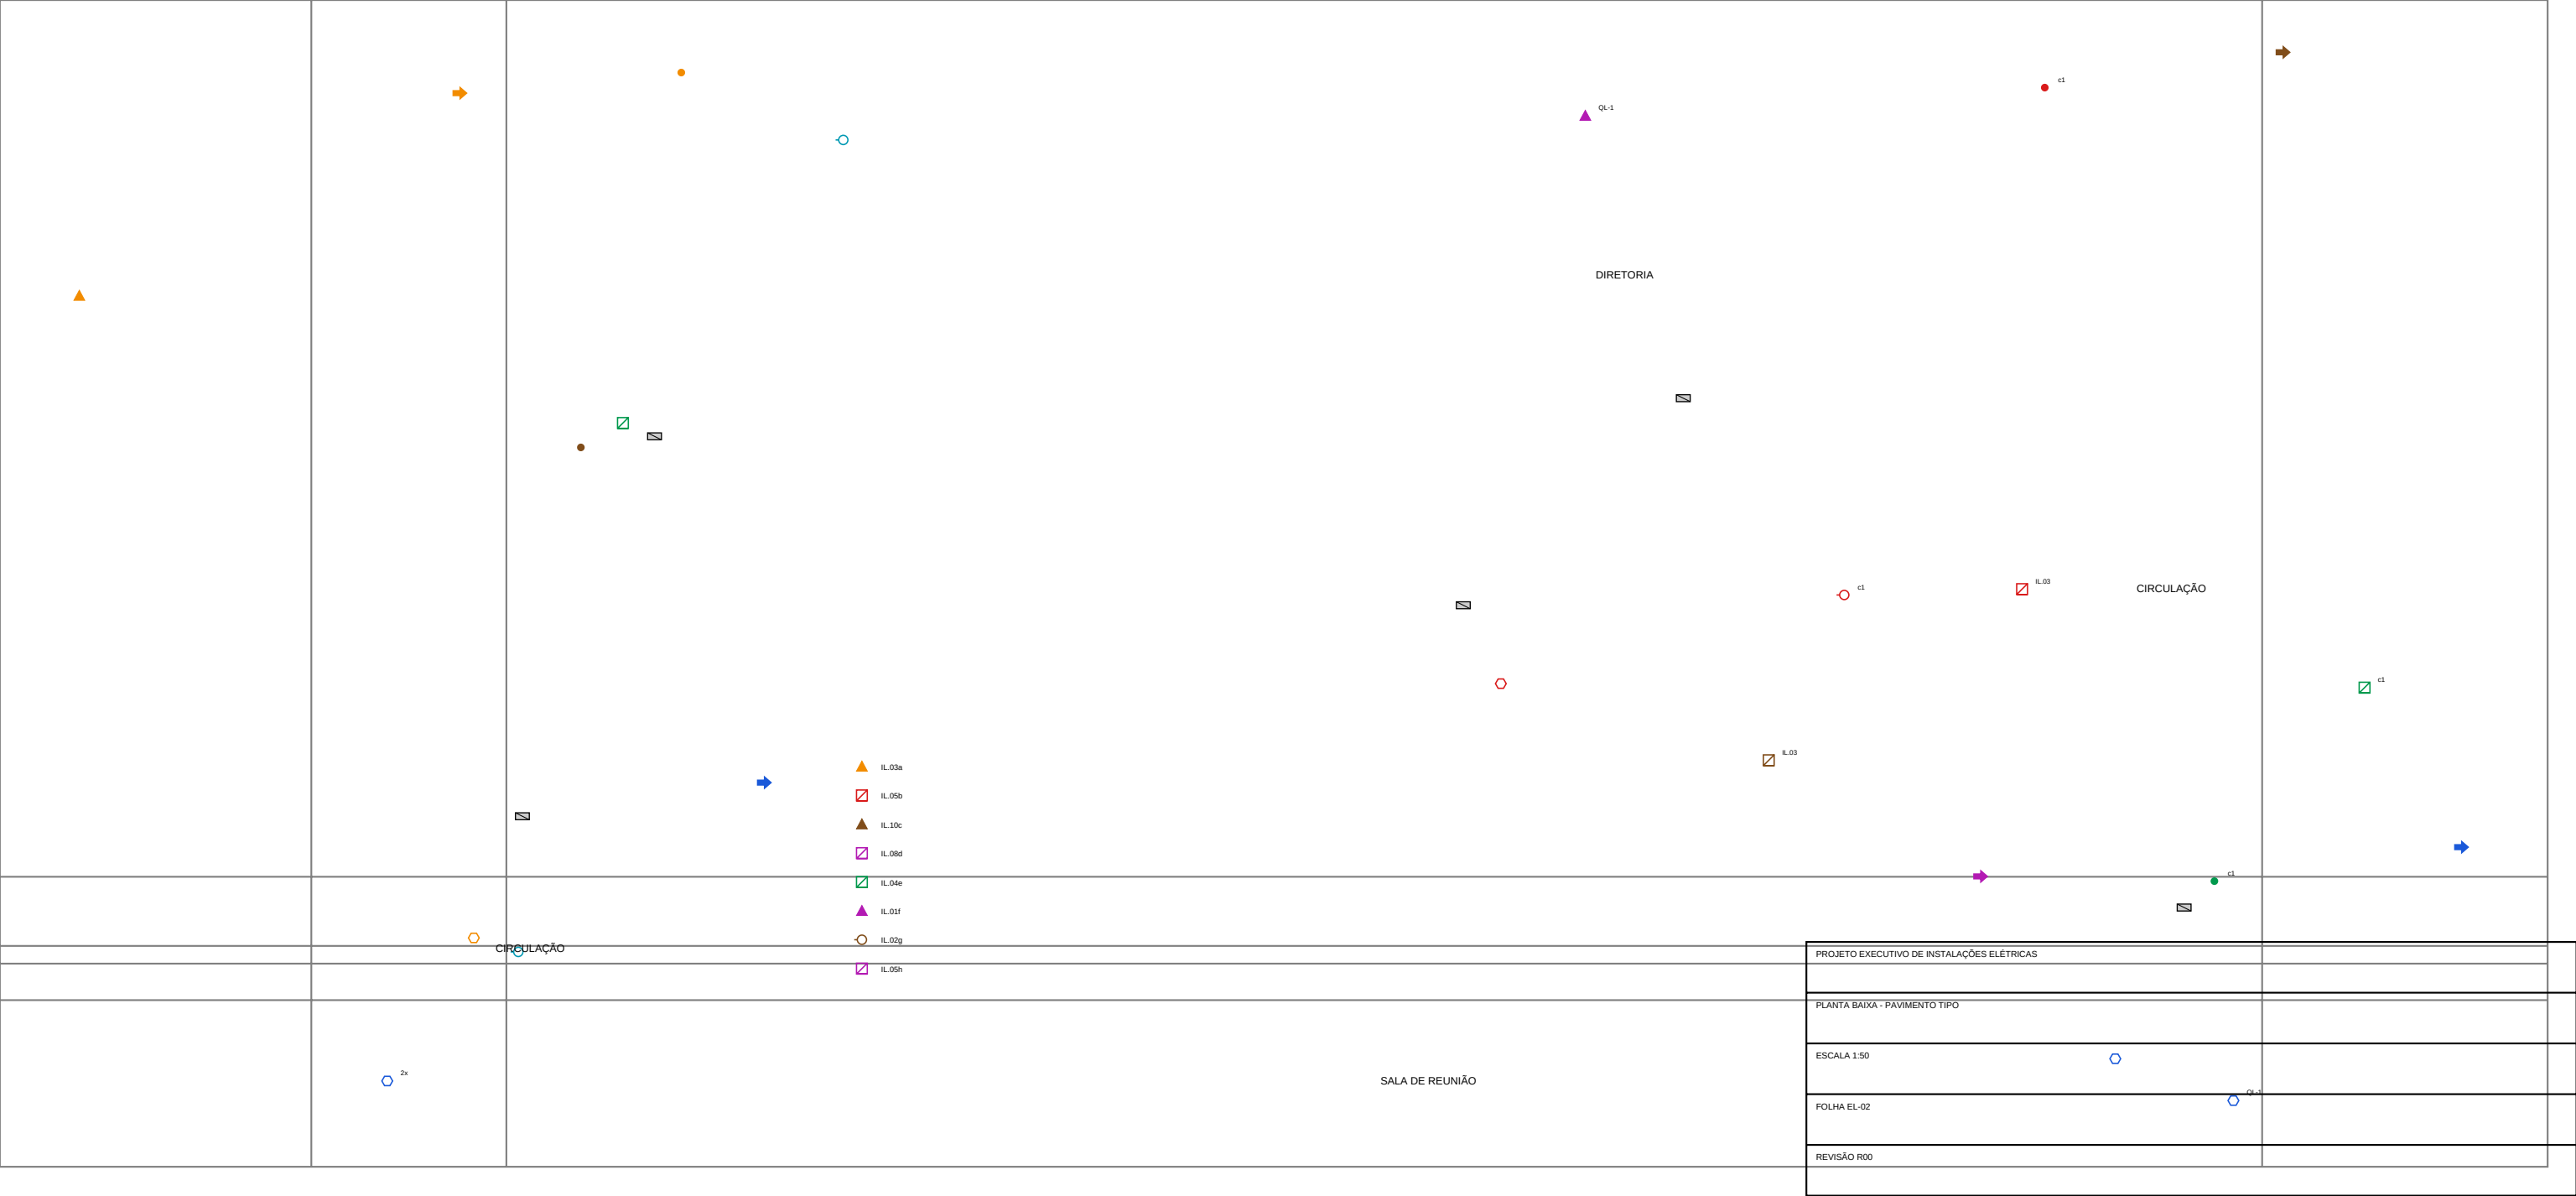

PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	
PLANTA BAIXA - PAVIMENTO TIPO	
ESCALA 1:50	
FOLHA EL-02	
REVISÃO R00	