


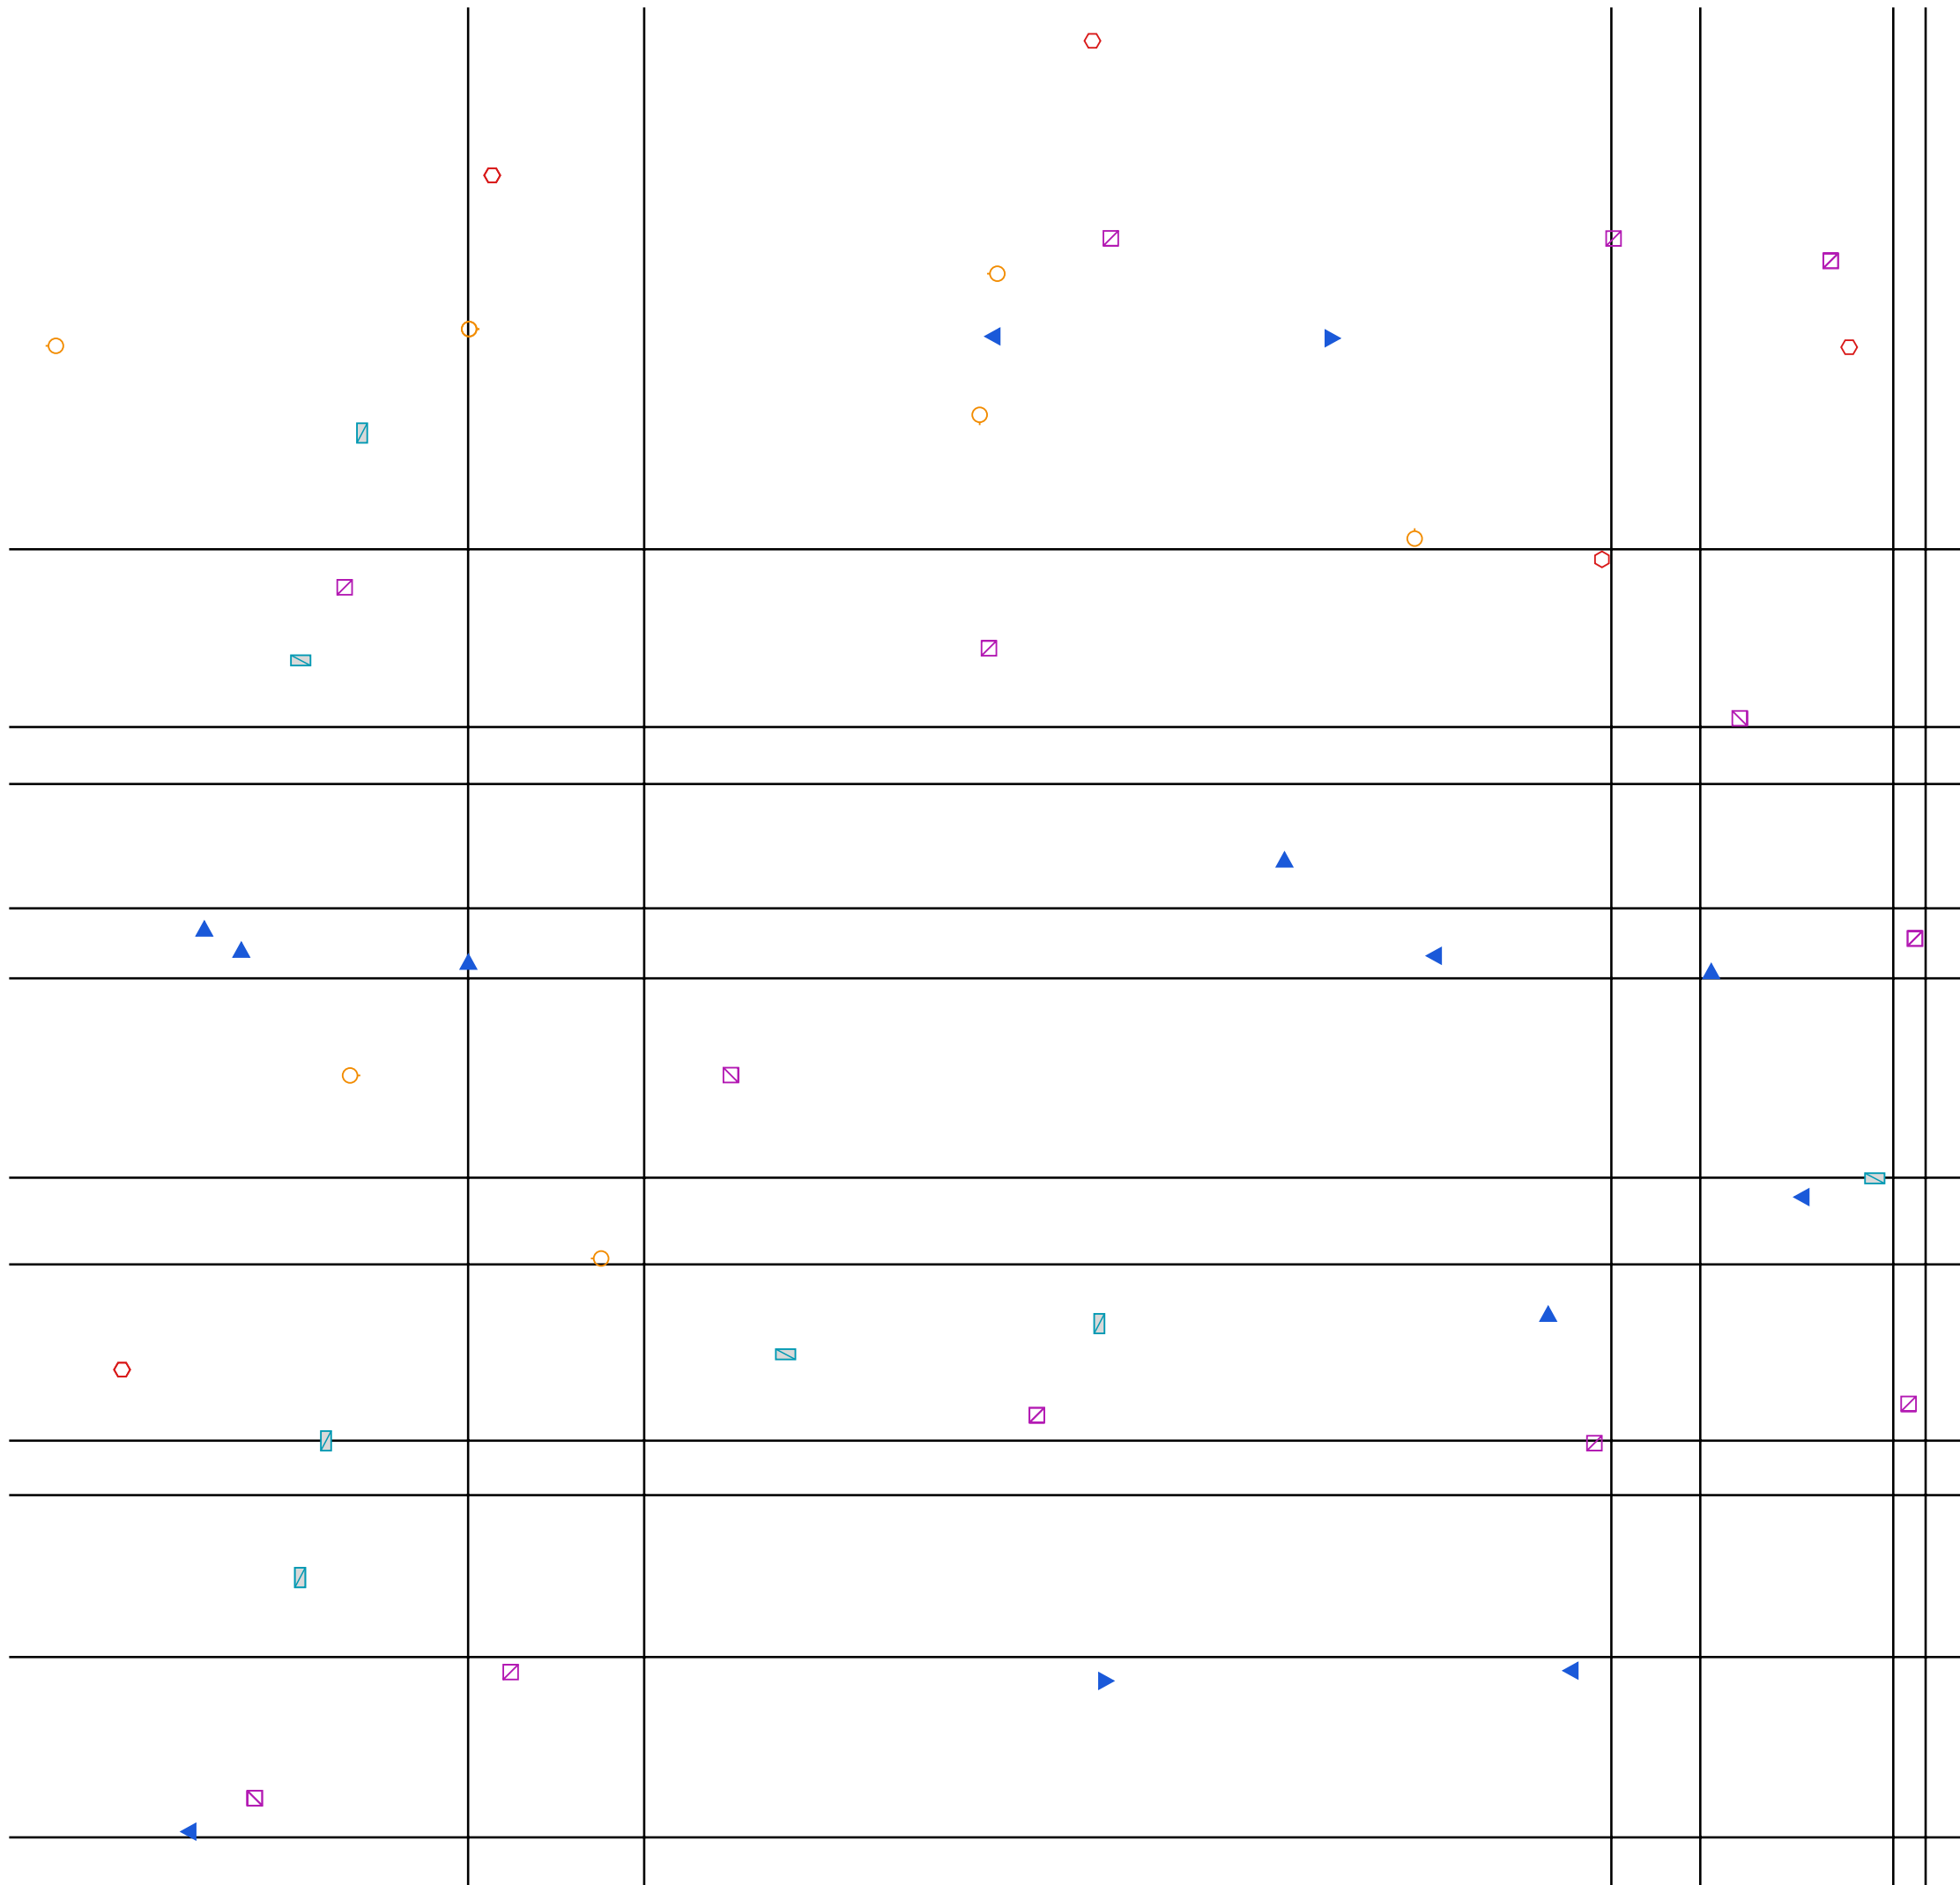

SIMBOLOGIA ELÉTRICA

- | | |
|---|--|
|  | RECEPTACLE 2P+E 20A WALL MOUNTED |
|  | SENSOR DE PRESEÇA DE TETO 360° |
|  | PONTO DE FORÇA PARA AR CONDICIONADO |
|  | TOMADA BAIXA 2P+T 10A - 127V |
|  | TOMADA DE PISO 4 POSTOS (2 ELÉTRICA + 2 DADOS) |

NOTAS

1. TODAS AS COTAS EM CENTÍMETROS, SALVO INDICAÇÃO.
2. ALTURAS CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO.
3. VERIFICAR COMPATIBILIZAÇÃO COM AR CONDICIONADO.
4. ELETRODUTOS NÃO COTADOS: Ø3/4".

PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
PLANTA BAIXA - PAVIMENTO TIPO
ESCALA 1:50
FOLHA EL-02
REVISÃO R00