


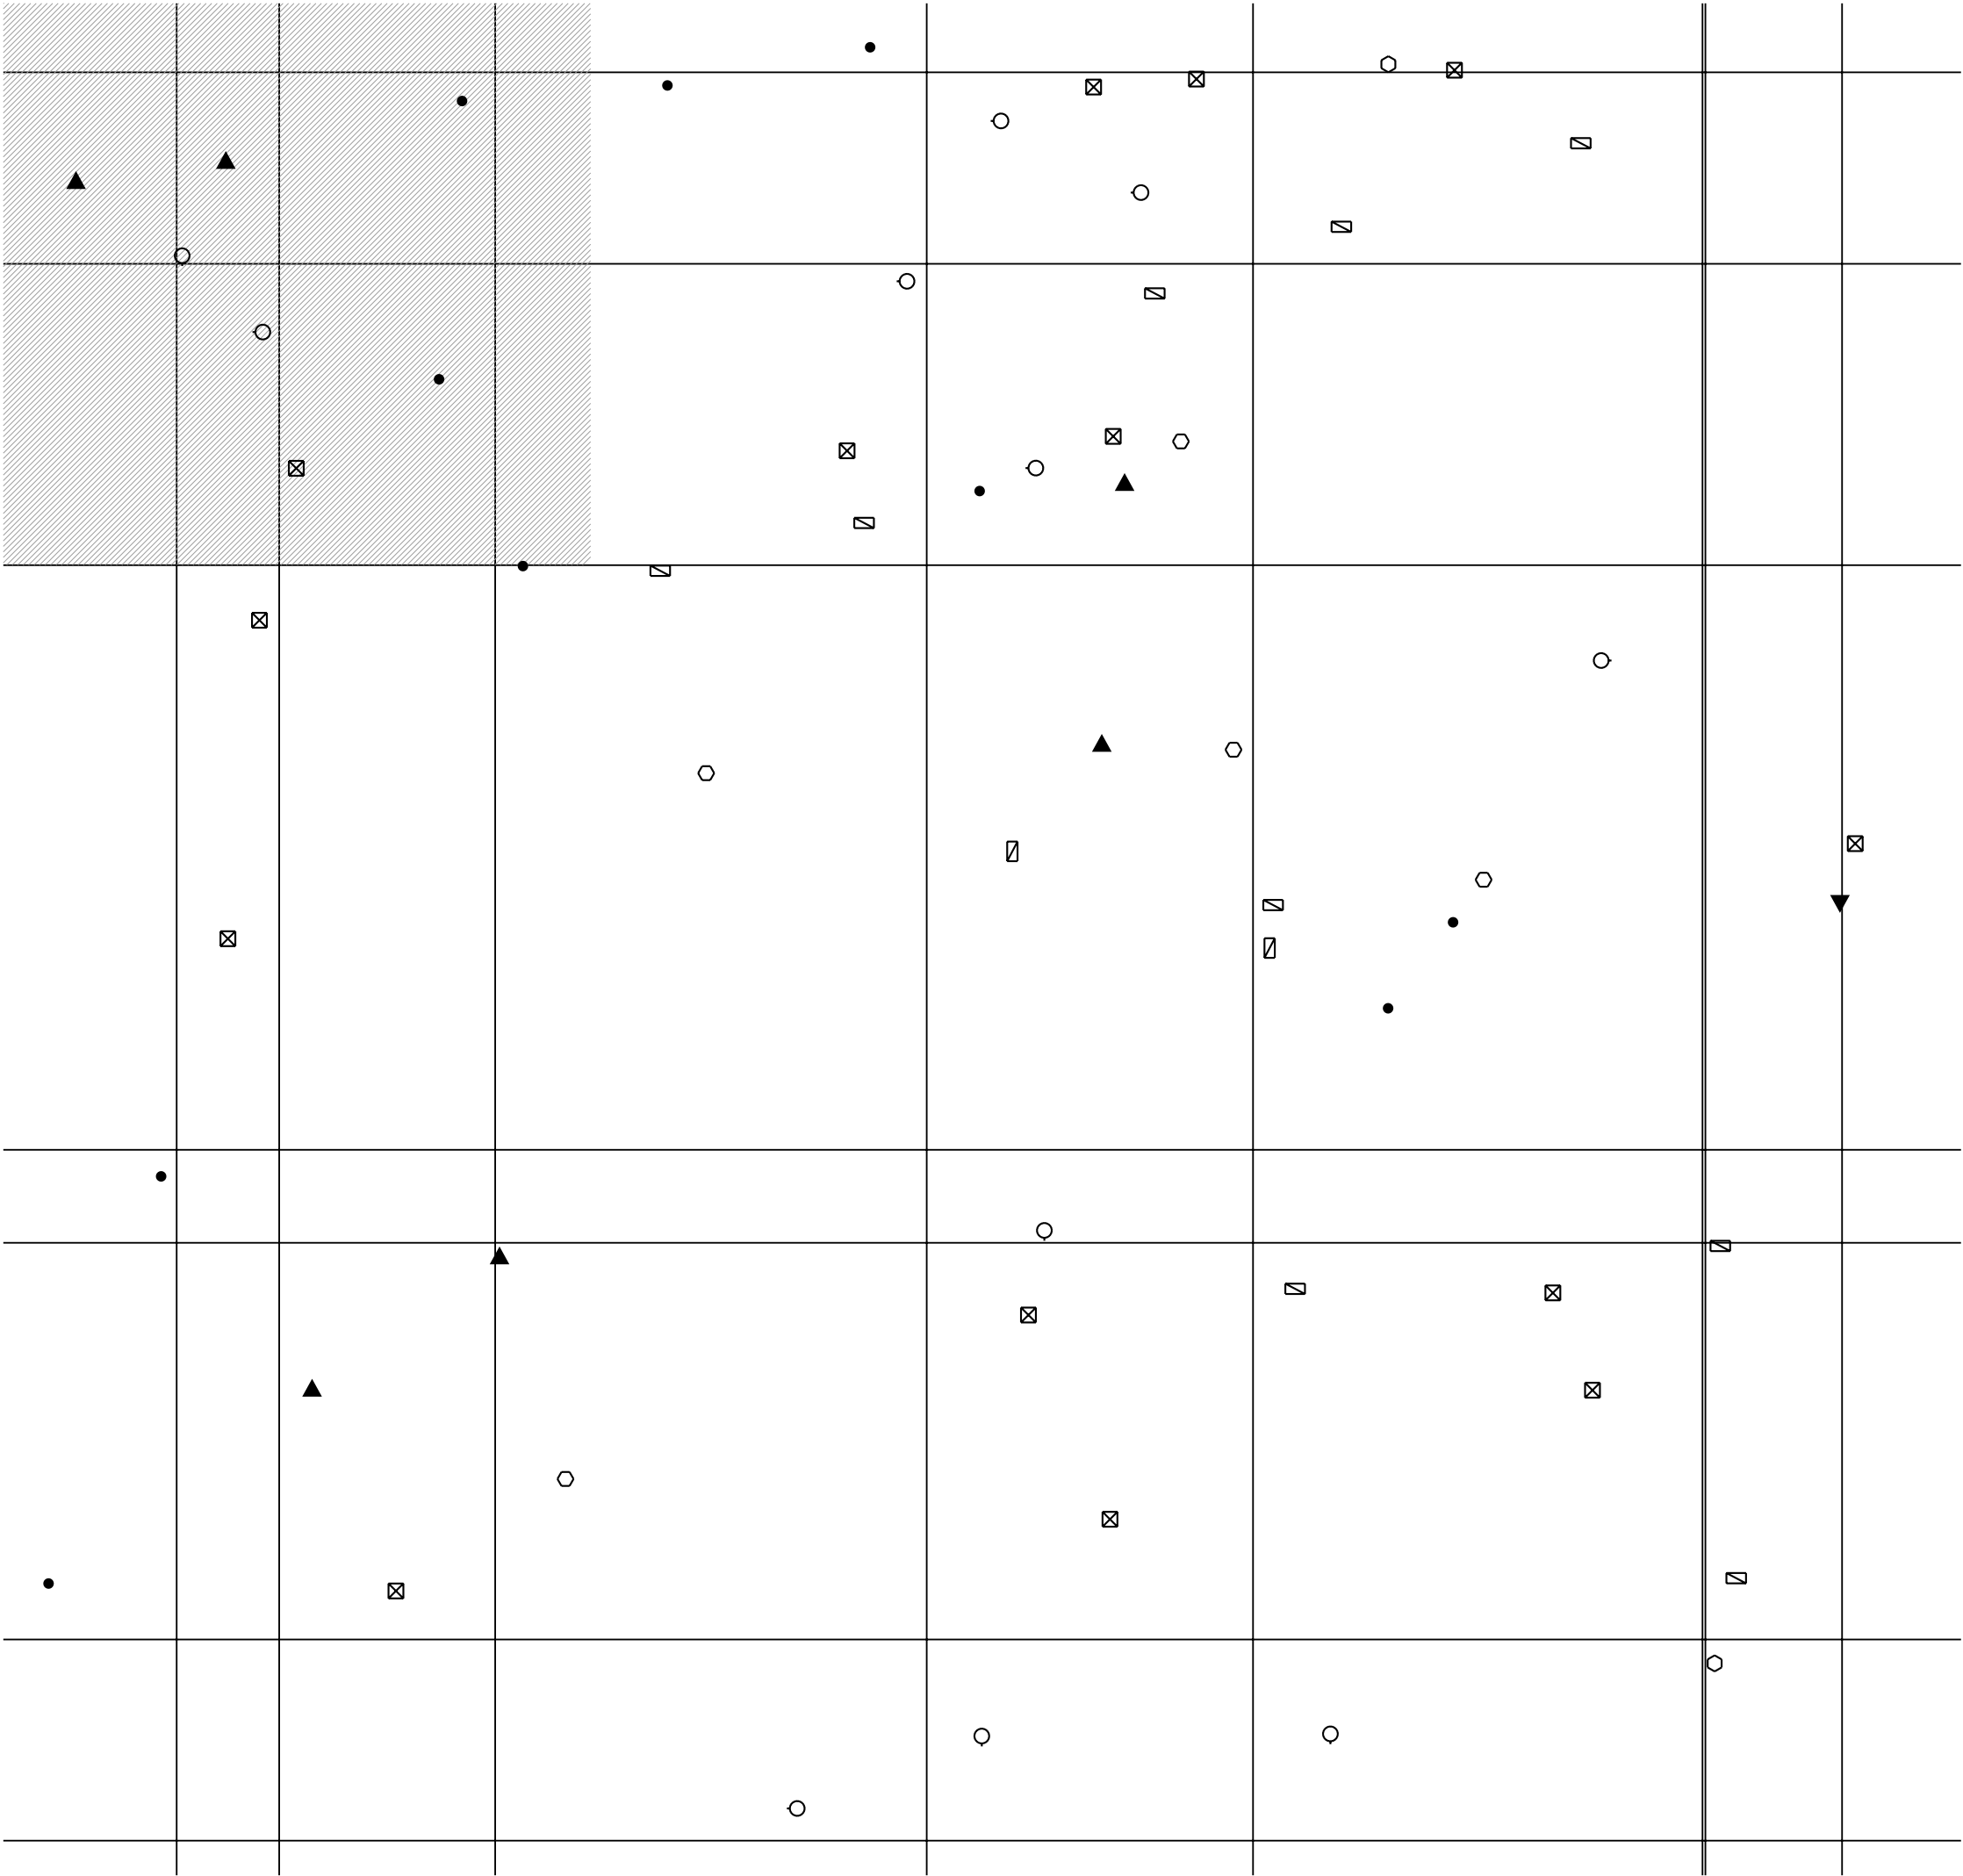

| CONVENÇÕES |                                |
|------------|--------------------------------|
|            | SENSOR DE PRESEÇA DE TETO 360° |
|            | ARANDELA LED 12W SOBREPOR      |
|            | PONTO DE DADOS/VOZ RJ45 CAT6   |
|            | CAIXA DE PASSAGEM 20x20x10cm   |
|            | ACCESS POINT WIRELESS TETO     |
|            | TOMADA MÉDIA 2P+T 20A - 220V   |

- NOTAS
1. TODAS AS COTAS EM CENTÍMETROS, SALVO INDICAÇÃO.
  2. ALTURAS CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO.
  3. VERIFICAR COMPATIBILIZAÇÃO COM AR CONDICIONADO.
  4. ELETRODUTOS NÃO COTADOS: Ø3/4".

|                                            |
|--------------------------------------------|
| PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |
| PLANTA BAIXA - PAVIMENTO TIPO              |
| ESCALA 1:50                                |
| FOLHA EL-02                                |
| REVISÃO R00                                |