JV “Uz-Kor Gas Chemical” LLC
СП ООО «Uz-Kor Gas Chemical»

BIDDING DOCUMENTS

For participation in bid No. T-47/2026

for the supply of chemicals for U&O plant
according to the technical assignment

ПАКЕТ
ТЕНДЕРНЫХ ДОКУМЕНТОВ

для участия в тендере № Т-47/2026

на поставку химических реагентов для
установок цеха ОЗХ согласно тех. заданию

Tashkent - 2026

CONTENT

1.Invitation to Bidders

2.Instructions to Bidder on preparation and submission of bid proposals

- General information
- Bidding documents
- Preparation of bidding proposals
- Submission of bidding proposals
- Opening of envelopes and evaluation of bidding proposals
- Announcement of successful bid proposal, awarding of the contract

- Appendices:
  Appendix 1: Form of letter of consent to the terms of holding of a bidding;
  Appendix 2: Form of commercial proposal;
  Appendix 3: Form of Bidder of Application;
  Appendix 4: Technical Assignment;
  Appendix 4.1: Commercial terms;
  Appendix 5: Form of contract;
  Appendix 6: Form of the Technical Performances table;
  Appendix 7: Power of attorney from the manufacturer.

СОДЕРЖАНИЕ

1. Приглашение Участника тендера

2.Инструкция Участника тендера по подготовке и предоставлению тендерных предложений

- Общие сведения
- Тендерная документация
- Подготовка тендерных предложений
- Подача тендерных предложений
- Вскрытие конвертов и оценка тендерных предложений
- Объявление тендерного предложения, выигравшего Тендер, присуждение контракта
- Приложения:
  Приложение 1: Форма письма о согласии с условиями проведения тендера;
  Приложение 2: Форма коммерческого предложения;
  Приложение 3: Форма Анкеты Участника;
  Приложение 4: Техническое задание;
  Приложение 4.1: Коммерческие условия предложение;
  Приложение 5: Форма контракта;
  Приложение 6: Форма Таблицы технических характеристик;
  Приложение 7: Доверенность от завода изготовителя.

INVITATION TO BID

No. T-47/2026

JV «Uz-Kor Gas Chemical» LLC hereinafter referred to as the Bid Holder (also - "JV") has announced an open bidding **No. T-47/2026** for a period of **30 days starting from November 2nd**, **2026** for the supply of chemicals for U&O plant according to the technical assignment.

For participation in the bidding a company should meet the following minimum criteria:

- Company must not be under reorganization, liquidation or bankruptcy;

- Companies should not be registered in the States or territories that provide preferential tax treatment and / or do not consider disclosure of information during financial transactions (offshore zones), or which have accounts at banks located in offshore zones according to the legislation of Republic of Uzbekistan;

- Company must have been established at least 6 (six) months before announcement of the bidding (submit notarized copies of the certificate of state registration, foundation agreement of the company, charter of the company).

Company must provide bidding proposal in English and Russian.

Participation in bidding and submission of necessary documents (instruction to Bidders) will be provided free of charge upon receipt of an official letter requesting bidding documentation with indication of recipient's e-mail address. Such letter shall be signed by an authorized person and certified with the stamp (if available) of a Bidder.

When submitting an official letter, in a mandatory manner, please indicate your bank details and full legal address as per the following form:

ПРИГЛАШЕНИЕ К ТЕНДЕРУ

№ Т-47/2026

СП ООО «Uz-Kor Gas Chemical», именуемое в дальнейшем Заказчик (также – «СП»), объявляет открытый тендер **№Т-47/2026** сроком на **30 дней с «02» ноября 2026 г.** на поставку химических реагентов для установок цеха ОЗХ согласно тех. заданию.

Для участия в тендере компания должна соответствовать следующим минимальным критериям:

- Компания не должна находиться в стадии реорганизации, ликвидации или банкротства;

- Компания не должна быть зарегистрирована в государствах или территориях, предоставляющих льготный налоговый режим и/или не предусматривающих раскрытие и предоставление информации при проведении финансовых операций (оффшорные зоны), или имеющих счета в банках, находящихся в оффшорных зонах согласно законодательству Республики Узбекистан;

- Компания должна быть учреждена не менее, чем за 6 (шесть) месяцев до объявления тендера (представить нотариально заверенные копии учредительного договора предприятия, устава предприятия).

Компания должна предоставить тендерное предложение на английском и русском языках.

Участие в тендере и представление необходимой документации (инструкция Участника) предоставляются бесплатно при условии получения официального письма на запрос тендерной документации с указанием электронного адреса получателя документации. Данное письмо должно быть подписано руководителем и заверено печатью (при наличии) Участника.

При представлении официального письма, в обязательном порядке, просим указать банковские реквизиты и полный юридический адрес, по нижеуказанной форме:

Bidder:
Address:
Telephone:
Acc.:
Currency account:
In bank:
City:
MFO code:
Tax ID:
e-mail
bank corr.acc.

Provision of bidding documents shall be stopped 5 days prior to the deadline of the Bid announcement.

Package of bidding documents must be delivered in due time by courier mail or express messenger in a sealed envelope with the contact details of the sender, name of subject and number of bidding.
After 3 pm by Tashkent time on **November 27th, 2026**, the documents submitted by the companies for participation in bidding No. T-47/2026 **will not be accepted**.

Companies (organizations and other legal entities) intending to participate in the biding may receive further information thereon, and also receive a full package of bidding documentation at the following address:

The Bid Holder:

JV «UZ-KOR GAS CHEMICAL» LLC

121, Turtkul Guzari str., 230100 Nukus, Republic of Karakalpakstan, Republic of Uzbekistan

Bidding proposals will be accepted at 112, Zulfiyahonim str., 100128 Shaykhantahur district Tashkent, Uzbekistan.

Phone / Fax: +99878 – 129-29-00 (222)
Web site: **www.uz-kor.com**
E-mail: a.kasimov@uz-kor.com

Участник:
Адрес:
Телефон:
Р/сч:
Валютный счет:
В банке:
Город:
МФО:
ИНН:
e-mail:
банк корр/счет:

Выдача тендерных документов прекращается за 5 дней до завершения срока объявления тендера.

Пакет с тендерными документами должен быть своевременно доставлен курьерской почтой или нарочным в опечатанном конверте с реквизитами отправителя, наименованием предмета и номером тендера.
После 15:00 ташкентского времени **«2» декабря 2026 г.** документы, представляемые Компаниями для участия в тендере №Т-47/2026 **не принимаются**.

Компании (организации и др. юридические лица) изъявившие желание принять участие в тендере могут получить дальнейшую информацию по нему, а также получить полный пакет тендерной документации по адресу:

Заказчик:

СП ООО «UZ-KOR GAS CHEMICAL»

ул. Турткуль Гузари, 121, 230100 г. Нукус, Республика Каракалпакстан, Республика Узбекистан

Тендерные предложения принимаются по адресу: Республика Узбекистан, г. Ташкент, 100128, Шайхантахурский район ул. Зульфияхоним 112.

Телефон / Факс: +998 (78) 129-29-00 (222)
Web site: **www.uz-kor.com**
E-mail: a.kasimov@uz-kor.com

INSTRUCTION TO BIDDERS

FOR PREPARATION AND SUBMISSION OF BID PROPOSALS

(hereinafter - “Instruction”)

ИНСТРУКЦИЯ УЧАСТНИКА ТЕНДЕРА

ПО ПОДГОТОВКЕ И ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ТЕНДЕРНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ

(далее - “Инструкция”)

1. GENERAL INFORMATION

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1. Subject of bidding

JV «UZ-KOR GAS CHEMICAL» LLC, a legal entity registered in accordance with the legislation of the Republic of Uzbekistan (hereinafter - “Bid Holder”) is holding biding No. T-47/2026 for the supply of chemicals for U&O plant according to the technical assignment.

1.1. Предмет тендера

СП ООО «UZ-KOR GAS CHEMICAL» юридическое лицо, зарегистрированное в соответствии с законодательством Республики Узбекистан (далее - “Заказчик”) проводит тендер № Т-47/2026 на поставку химических реагентов для установок цеха ОЗХ согласно тех. заданию.

1.2. Eligibility of potential suppliers – Bidders

The bidding is open for companies which have supply experience relevant to the tender (hereinafter - “Bidders”).

1.2. Правомочность потенциальных поставщиков – Участников тендера

В тендере могут участвовать компании, имеющие опыт по поставке, соответствующей предмету тендера (далее по тексту - “Участники”).

1.3. Qualification of Bidders

1.3.1. All the Bidders must incorporate in their bid proposals the documents listed in clause 3.3. hereof. If Bidder does not provide information, which has a significant importance for determination of its qualification, or if the Bidder fails to provide explanations or justifications of provided information, such Bidder may be disqualified by the decision of the Bid Holder.

1.3. Квалификация Участников

1.3.1. Все Участники должны включить в свои тендерные предложения документы, перечисленные в п. 3.3. настоящей Инструкции. Если Участник не предоставляет информацию, имеющую существенное значение для определения его квалификации, или своевременно не представляет разъяснения или обоснования предоставленных сведений, такой Участник по решению Заказчика, может быть отстранен от участия в тендере.

1.3.2. The Bid Holder will disqualify the potential Bidders and their affiliated companies from participation in bidding:

a) which are under reorganization (amalgamation, joining, separation, restructuring), liquidation or bankruptcy;

b) which didn’t submit all the necessary bidding documents within set timeframe;

c) which have not fulfilled their commitments undertaken on previously concluded contracts including contracts

1.3.2. Заказчик не допускает к участию в тендере следующих потенциальных Участников и их аффилированных компаний:

а) находящихся на стадии реорганизации (слияния, присоединения, разделения, выделения, преобразования), ликвидации или банкротства;

б) не предоставивших в установленный срок все необходимые документы для тендера;

в) не надлежаще исполнявших принятые обязательства по ранее заключенным контрактам, в том числе заключенные с

with affiliated companies;

d) established less than 6 **(six) months** before announcement of the bidding;

e) which have pending litigation with the Bid Holder;

f) which do not meet the requirements of the Bid Holder on commercial and financial performance.

g) registered in the States or territories that provide preferential tax treatment and / or do not consider disclosure of information during financial transactions (offshore zones), or which have accounts at banks located in offshore zones according to the legislation of Republic of Uzbekistan.

1.3.3. The Bid Holder reserves the right to request additional information or documents concerning the Bidder's qualification.

1.4. Conflict of interests

1.4.1. Tender participants (Bidders) may be disqualified in revealing availability of conflicts of interests.

Availability of conflict of interests is considered identified, if particular Bidder meet any or some of the following conditions:

a) have joint shareholders owning the controlling block of shares of such Bidders;

b) receive or have received direct or indirect allotments from any of the Bidders;

c) have the same representative with regard to the Bid;

d) have mutual relations, direct or through the joint third parties that put them into the situation when they have an access to the information on the bid proposal of any other Bidder or may have an effect on such proposal or influence on JV decisions connected with the bidding.

1.5. Costs of participation in bidding

афишированными компаниями;

г) учрежденных менее чем за 6 **(шесть) месяцев** до объявления тендера;

д) находящихся в состоянии судебного разбирательства с Заказчиком;

е) не отвечающих требованиям Заказчика по коммерческим и финансовым показателям.

ж) зарегистрированных в государствах или территориях, предоставляющих льготный налоговый режим и/или не предусматривающих раскрытие и предоставление информации при проведении финансовых операций (оффшорные зоны), или имеющих счета в банках, находящихся в оффшорных зонах согласно законодательству Республики Узбекистан.

1.3.3. Заказчик оставляет за собой право затребовать дополнительную информацию, либо документы, касающиеся квалификации Участника.

1.4. Конфликт интересов

1.4.1. Участники тендера могут быть дисквалифицированы при обнаружении наличия конфликта интересов.

Наличие конфликта интересов считается установленным в случае, если отдельные Участники Тендера отвечают одному или нескольким из нижеперечисленных условий:

а) имеют общих акционеров, владеющих контрольными пакетами этих Участников;

б) получают или получили прямые или непрямые денежные ассигнования у любого из Участников;

в) по данному тендеру имеют одного и того же представителя;

г) имеют друг с другом такие взаимоотношения, прямые или через общих третьих сторон, которые ставят их в положение, когда они имеют доступ к информации о тендерном предложении другого Участника или могут оказывать влияние на такое предложение, или воздействовать на решения СП, связанные с данными торгами.

1.5. Затраты на участие в тендере

1.5.1. Necessary bidding documents are submitted by the Bid Holder free of charge.

1.5.2. Bidder shall bear all the costs related to preparation and submission of bid proposal. The Bid Holder shall in no case bear responsibility and will not have any obligation to redeem such costs, irrespective of the result of the bidding.

1.5.1. Необходимая тендерная документация предоставляются Заказчиком бесплатно.

1.5.2. Участник несет все затраты, связанные с подготовкой и подачей тендерного предложения. Заказчик ни в каких случаях не несет ответственности и не имеет обязательств по возмещению таких затрат, вне зависимости от результатов тендера.

2. BIDDING DOCUMENTATION

2.1. Contents of the biding documents

2.1.1. The bidding documents consists of the following documents:

a) Invitation to bid;

b) Instructions to Bidder on preparation and submission of bid proposals;

c) Appendices:

Appendix 1: Form of letter of consent to the terms of holding of a bidding;

Appendix 2: Form of commercial proposal;

Appendix 3: Form of Bidder of Application;

Appendix 4: Technical assignment;

Appendix 4.1: Commercial terms;

Appendix 5: Form of Contract;

Appendix 6: Form of the Technical Performance table.

Appendix 7: Form of Power of attorney from the manufacturer.

Appendix 8: Form of Bid Bond

2.1.2. Contents of the bidding documents are confidential; Bidder has no right to disclose and/or transfer bidding documents to the third parties.

2.2. Clarifications on bidding documents

2.2.1. On any issue related to bidding documents Bidder may address the Bid Holder in writing by mail or facsimile or by express messenger at Bid Holder's address shown in invitation to participation in bidding. Bid Holder's answer with indication of the nature of query, but without reference to the source, will be forwarded to all the Bidders who have received the bidding documents in the form of «Notice to

2. ТЕНДЕРНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

2.1. Содержание Тендерной документации

2.1.1. Тендерная документация включает в себя следующие документы:

а) Тендерное приглашение;

б) Инструкция Участникам тендера по подготовке тендерного предложения;

в) Приложения:

Приложение 1: Форма письма о согласии с условиями проведения тендера;

Приложение 2: Форма коммерческого предложения;

Приложение 3: Форма Анкеты Участника;

Приложение 4: Техническое задание;

Приложение 4.1: Коммерческие условия;

Приложение 5: Форма контракта;

Приложение 6: Форма Таблицы технических характеристик.

Приложение 7: Форма доверенности от завода изготовителя.

Приложение 8: Форма банковской гарантии

2.1.2. Содержание Тендерной документации конфиденциально, Участник не имеет право разглашать и/или передавать Тендерную документацию третьим лицам.

2.2. Разъяснения по тендерной документации

2.2.1. Участник по любому вопросу относительно тендерной документации может обратиться к Заказчику в письменной форме по почте или телефаксу, или нарочным по адресу Заказчика, указанному в приглашении к участию в тендере. Ответ Заказчика с указанием характера запроса, но без ссылки на источник, направляется всем Участникам, получившим тендерную

the Bidders».

2.2.2. The Bid Holder will stop providing bidding documents and any clarifications 5 (five) calendar days prior to the deadline for submission of bid proposals.

2.3. Amendments and additions to the bidding documents

2.3.1. At any stage of the Bidding the Bid Holder has a right to introduce amendments and alterations to the bidding documents, including to the Technical assignment.

2.3.2. Any change or addition (amendment) in writing by mail or by e-mail or by facsimile will be communicated to all the Bidders in the form of «Notice to Bidders».

2.3.3. "Notice to Bidders" is an integral part of the bidding documents.

2.3.4. To provide Bidders sufficient time for considering the additions (changes/amendments) in the preparation of bid proposals, the Bid Holder may, if necessary, extend the period for submission of bid proposals by announcing this extension at the relevant open sources.

2.3.5. No clarifications or instructions made orally or otherwise, but not forwarded as "Notice to Bidders" will be effective.

2.4. Comments on the contract

2.4.1. A form of the contract, to be signed between the Bid Holder and successful Bidder, is attached to this bidding document (Appendix 5). The terms of this form of the Contract are not subject to change by Bidders. In case of disagreement with the content and terms of the Contract, the Bidder shall send proposals on the content and terms of the Contract in writing 10 days prior to the deadline of submitting bid proposals.

2.4.2. The Bid Holder reserves the right to introduce amendments to the final version of a contract.

2.4.3. Bidder shall not insert the contract

документацию, в виде «Уведомления Участникам».

2.2.2. Заказчик прекращает выдачу тендерной документации и разъяснений за 5 (пять) календарных дней до даты истечения срока подачи тендерных предложений.

2.3. Внесение изменений и дополнений в тендерную документацию

2.3.1. На любом этапе проведения тендера Заказчик имеет право внести изменения и дополнения в тендерную документацию, в том числе в Техническое задание.

2.3.2. Любое изменение или дополнение (поправка) в письменной форме по почте или по электронной почте, или по телефаксу доводится до сведения всех Участников в виде «Уведомления Участникам».

2.3.3. «Уведомление Участникам» является неотъемлемой частью тендерной документации.

2.3.4. Чтобы предоставить Участникам достаточно времени для учета дополнений (изменений/поправок) при подготовке тендерных предложений, Заказчик может, при необходимости, продлить срок подачи тендерных предложений объявив данное продление в соответствующих открытых источниках.

2.3.5. Никакие уточнения или инструкции, сделанные в устной или иной форме, но не направленные как «Уведомление Участникам», не будут иметь силы.

2.4. Комментарии к контракту

2.4.1. К настоящей тендерной документации прилагается форма контракта (Приложение 5), подписываемого между Заказчиком и победившим Участником. Условия данной формы Контракта не подлежат к изменению со стороны Участника. В случае несогласия с содержанием и условиями Контракта, Участник направляет свое предложение по содержанию и условиям Контракта в письменном виде за 10 дней до даты окончания приёма тендерных предложений.

2.4.2. Заказчик оставляет за собой право внести изменения в окончательный вариант контракта.

2.4.3. Участник не должен вкладывать

with/without price into envelopes "A", "B" or common outer envelope.

3. PREPARATION OF BID PROPOSALS

3.1. Language of bid proposals

3.1.1. The bid proposal of Bidder, as well as any correspondence from a Bidder to the Bid Holder shall be typed in English and Russian.

3.1.2. Accompanying documents and printed literature furnished by Bidder may be in another language, provided that a certified translation of relevant sections into English and Russian languages will be attached thereto. In this case, with the view of interpretation of such bid proposal, the variant in Russian will prevail.

3.2. Notice of receipt of bidding documents

Bidder shall inform about its willingness and intention to participate in the bidding. For this purpose Bidder shall send a Notice of receipt of bidding documents expressing its intention to participate in the bidding.

3.3. Documents comprising the bid proposal

3.3.1. Bidder submits bid proposals **in envelopes "A" and "B"** which include documents listed below. **Envelope "A"** contains the external and internal packages of documents.

3.3.2. List of documents inserted in outer **Envelope «A» - qualification package**:

a) Letter of consent to the terms of holding a bidding (as per form specified in Appendix 1);

b) Bidder's application (as per form specified in Appendix 3);

c) Letter signed by the company's lawyer to certify that Bidder is not under legal or arbitration litigation with the Bid Holder;

контракт с указанием/без указания цены в конверты «А», «Б» или общий внешний конверт.

3. ПОДГОТОВКА ТЕНДЕРНЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ

3.1. Язык тендерных предложений

3.1.1. Тендерное предложение Участника, а также любая исходящая от Участника в адрес Заказчика корреспонденция должны быть напечатаны на английском и русском языках.

3.1.2. Сопроводительная документация и печатная литература, предоставленная Участником тендера, может быть на другом языке, при условии, что к ней будет прилагаться заверенный перевод соответствующих разделов на английский и русский языки. В этом случае, в целях интерпретации такого тендерного предложения, преимущество будет иметь вариант на русском языке.

3.2. Уведомление о получении тендерной документации

Участник должен сообщить о готовности и намерении участвовать в тендере. Для этого Участник тендера должен выслать Уведомление о получении тендерной документации, выразив в нем свое намерение принять участие в тендере.

3.3. Документы, составляющие тендерное предложение

3.3.1. Участник предоставляет тендерное предложение **в конвертах «А» и «Б»**, включающие документы, перечисленные ниже. При этом **Конверт «А»** содержит внешний и внутренний пакеты документов.

3.3.2. Перечень документов, входящих во внешний **Конверт «А» - квалификационный пакет**:

а) Письмо о согласии с условиями проведения тендера (по форме, указанной в Приложении 1);

б) Анкета Участника (по форме, указанной в Приложении 3);

в) Письмо, подписанное юристом компании о том, что Участник не находится в состоянии судебного или арбитражного

d) Certified copies of the Bidder's foundation document;

e) Certified copies of licenses for the right to carry out the kinds of activity which correspond to the subject of bidding (if in accordance with the applicable legislation of the Bidder's country this kind of activity is subject to licensing);

f) Certified copy of Bidder's certificate of registration;

g) Certified copy of certificate of tax registration of Bidder (if tax registration is required in accordance with applicable legislation of Bidder's country);

h) Original reference of Bidder's bank account issued by bank;

i) Commercial terms (as per form specified in Appendix 4.1)

j) Technical Performance tables (as per form specified in Appendix 6)

k) Bid bond in accordance with clause 3.11.1.

l) Power of attorney from the manufacturer (Appendix 7)

3.3.3. In this case, at Bidder's discretion **Envelope "A"** may comprise the following documents:
a) reference-list of similar implemented projects (both on the territory of the Republic of Uzbekistan and world-wide) over latest 3 (three) years;

b) recommendation letters of enterprises-customers of services of Bidder (both residents and non-residents of the Republic of Uzbekistan); recommendation letters shall mandatory specify timeliness of work performance, quality of performed services.

3.3.4. List of documents to be inserted in **Envelope «A» - technical package**:

a) Technical proposal of Bidder (Technical description of goods);

разбирательства с Заказчиком;

г) Заверенные копии учредительных документов Участника;

д) Заверенные копии лицензий на право осуществления видов деятельности, соответствующих предмету тендера (если в соответствии с действующим законодательством страны Участника тендера данный вид деятельности подлежит лицензированию);

е) Заверенная копия свидетельства о регистрации юридического лица Участника;

ж) Заверенная копия свидетельства о постановке Участника на налоговый учет (если постановка на налоговый учет требуется в соответствии с действующим законодательством страны Участника);

з) Оригинал справки о состоянии банковских счетов Участника;

и) Коммерческие условия (по форме, указанной в Приложении 4.1)

к) Таблицы технических характеристик (по форме, указанной в Приложении 6)

л) Гарантия обеспечения тендерного предложения согласно пункту 3.11.1.

м) Доверенность от завода изготовителя (Приложение 7)

3.3.3. При этом на усмотрение Участника внешний **Конверт «А»** может содержать нижеследующие документы:
а) референц-лист подобных реализованных проектов (как по всему миру, так и на территории Республики Узбекистан) за последние 3 (три) года;

б) рекомендательные письма предприятий-заказчиков услуг Участника (как резидентов, так и нерезидентов Республики Узбекистан); в рекомендательных письмах обязательно указать своевременность выполнения работ, качество выполненных услуг.

3.3.4. Перечень документов, входящих во внутренний **Конверт «А» - технический пакет**:
а) Техническое предложение Участника (Техническое описание товаров);

b) Copies of certificates, licenses of conformity certified by notary or with valid seal, for services supplied under the standards of the manufacturer's country with term of validity of certificate not less than the term of supply;

c) Sample of Certificate of origin of goods issued by exporting country;

d) electronic media (USB flash drive) with electronic versions of technical proposals in the format of appendices of standard MS Office package, and scanned version of all documents included in Envelope "A" (Technical and Qualification parcel).

3.3.5. Document inserted in **Envelope «B» - commercial package**:

Commercial proposals (as per form indicated in Appendix 2).

3.3.6. All the documents submitted in envelopes «A» and «B» shall be **bound** in 2 (two) folders respectively, in the manner and number specified in clauses 3.3.2., 3.3.3., 3.3.4. and 3.3.5. Each of envelope shall contain the **list** of inserted documents. Bidder **shall** submit 1 copy of documentation inserted in envelope «A». The envelopes shall be sealed. Failure by Bidder to perform any of the above listed terms – inconsistence of the sequence of documents, absence of folders, absence of the list of inserted documents, absence of any of the above listed documents in the bid proposal (except the clause 3.3.3.) and/or, adding of documents beside the question, are a sufficient grounds for rejection of such bid proposal and exclusion of the Bidder from bidding process by the Bid Holder's decision.

3.3.7. Bidder has no right to indicate the price/cost in any of documents inserted in envelope «A». Price/cost is indicated **ONLY** in Commercial proposal (Appendix 2), inserted in envelope «B». Failure by Bidder to perform this condition is a basis for rejection of such bid proposal and exclusion of Bidder from the bidding process.

б) Заверенные нотариусом, либо живой печатью копии сертификатов, лицензий соответствия на поставляемую услугу по стандартам страны производителя со сроком действия сертификата/лицензии не менее срока поставки;

в) Образец Сертификата происхождения товара страны экспорта;

г) Электронный носитель (USB флешка) с электронными версиями технических предложений в формате приложений стандартного пакета MS Office, также отсканированный вариант всех документов Конверта «А» (Технический и квалификационный пакет).

3.3.5. Документ, входящий в **Конверт «Б»-коммерческий пакет**:

Коммерческое предложение (по форме, указанной в Приложении 2).

3.3.6. Все предоставляемые документы конвертов «А» и «Б» должны быть **сшиты** в 2 (две) папки соответственно, в порядке и количестве, указанном в пунктах 3.3.2., 3.3.3., 3.3.4. и 3.3.5. Каждый конверт в обязательном порядке должен иметь **опись** вложенных документов. При этом Участником **обязательно** предоставляется 1 копия документации, входящей в конверт «А». Конверты должны быть скреплены печатью. Невыполнение Участником какого-либо из перечисленных выше условий – непоследовательность порядка документов, отсутствие папок, отсутствие описи вложенных документов, отсутствие в тендерном предложении какого-либо из перечисленных выше документов (кроме пункта 3.3.3.) и/или, добавление документов не по существу, по решению Заказчика является достаточным основанием для отклонения такого тендерного предложения и исключения Участника из тендера.

3.3.7. Участник не имеет права указывать цены/стоимость в любом из документов, входящих в конверт «А». Цены/стоимость указываются **ТОЛЬКО** в Коммерческом предложении (Приложение 2), входящем в конверт «Б». Невыполнение Участником данного условия является основанием для отклонения такого тендерного предложения и исключения Участника из тендера.

3.4. Letter of consent to the terms of holding of bidding

Letter of consent to the terms of holding of bidding shall be prepared as per form indicated in Appendix 1.

3.5. Bidder's application

Bidder's application shall be filled as per form in accordance with Appendix 3. The copies of documents attached to the Bidder's application shall be signed by the head of company and certified with a seal.

3.6. Drawing of technical proposal

Technical proposal must be drawn and submitted by the Bidder in accordance with Technical assignment (Appendix 4).

3.7. Drawing of commercial proposal

The commercial proposal shall be prepared as per form indicated in Appendix 2.

3.8. Commercial part of the proposal

3.8.1. Bidder shall specify in commercial proposal (as per form specified in Appendix 2) the cost which he offers according to its bid proposal.

Terms of contract shall apply to the whole scope of goods which must be performed in accordance with commercial proposal and technical proposal.

3.8.2. Prices offered by Bidder shall remain fixed within the period of performance of the contract.

3.8.3. If lot is divided into items Bidder shall specify quotation in the form for commercial proposal per each item.

3.9. Currency of bid proposal and payment

All rates and prices shall be indicated by a Bidder in U.S. dollars, except if the legal address of a Bidder is registered in the territory of the Republic of Uzbekistan. A Bidder registered in the territory of the Republic of Uzbekistan shall provide rates and prices exclusively in Uzbek soums.

3.4. Письмо о согласии с условиями проведения тендера

Письмо о согласии с условиями проведения тендера должно быть составлено по форме, указанной в Приложении 1.

3.5. Анкета Участника

Анкета Участника должна быть составлена по форме в соответствии с Приложением 3. Копии документов, прилагаемые к Анкете Участника, должны быть подписаны руководителем организации и заверены печатью.

3.6. Оформление технического предложения

Техническое предложение должно быть составлено и предоставлено Участником в соответствии с Техническим заданием (Приложение 4).

3.7. Оформление коммерческого предложения

Коммерческое предложение должно быть составлено по форме, указанной в Приложении 2.

3.8. Коммерческая часть предложения

3.8.1. Участник тендера должен указать в коммерческом предложении (по форме, указанной в Приложении 2) стоимость, которую он предлагает согласно своему тендерному предложению.

Условия контракта распространяются на весь объем оказываемых услуг, который необходимо выполнить в соответствии с коммерческим предложением и техническим предложением.

3.8.2. Цены, предлагаемые Участником тендера, должны оставаться фиксированными в течение всего срока выполнения контракта.

3.8.3. В случае если лот разбит на позиции, Участник указывает в форме коммерческого предложения расценки по каждой позиции.

3.9. Валюта тендерного предложения и платежа

Все расценки и цены указываются Участником в долларах США, за исключением если юридический адрес Участника зарегистрирован на территории Республики Узбекистан. Участник, зарегистрированный на территории РУз, предоставляет расценки и цены

исключительно в сумах РУз.

3.10. Term of validity of the bid proposal

3.10.1. Bids proposals must be valid for 90 (ninety) calendar days starting from the deadline for submission of bid proposals.

3.10.2. In exceptional cases, the Bid Holder may request Bidders to extend the validity of bid proposals for a certain period.

3.10.3. Request and responses to such request are to be made in writing by e-mail or facsimile.

3.10.4. A Bidder who agreed to extend his bid proposal has no right or obligation to make changes to the bid proposal.

3.10. Срок действия тендерного предложения

3.10.1. Тендерные предложения должны быть действительны в течение 90 (девяноста) календарных дней, начиная с даты окончания срока подачи тендерных предложений.

3.10.2. В исключительных случаях Заказчик может попросить Участников продлить срок действия тендерных предложений на определенный период.

3.10.3. Запрос и ответы на такую просьбу, совершаются в письменном виде, по электронной почте или телефаксу.

3.10.4. Участник, согласившийся продлить срок действия своего тендерного предложения, не имеет права и не обязан вносить изменения в тендерное предложение.

3.11. Bid bond

3.11.1. As a part of his tender proposal, Bidder in order to secure proposal must submit bank guarantee in the amount of 8000 (eight thousand) USD. The bank guarantee must be valid an additional 30 days to the validation period of bid proposal specified in clause 3.10.1.

3.11. Тендерное обеспечение

3.11.1. В качестве составной части своего тендерного предложения УЧАСТНИК тендера в целях обеспечения гарантии предложения должен предоставить банковскую гарантию в размере 8000 долл. США. Банковская гарантия должна действовать дополнительно 30 дней к сроку тендерного предложения, указанному в п 3.10.1.

3.12. Drawing and signing of bid proposal

The bid proposal of a Bidder shall be typed clearly and legibly in black. **Each page of the bid proposal** of Bidder **shall be numbered and signed** by the person or persons who have appropriate authority to sign it on behalf of the Bidder. All pages of the bid proposal, items or clauses to which additions or amendments are introduced shall also be signed by the person or persons signing the bid proposal.

3.12. Оформление и подписание тендерного предложения

Тендерное предложение Участника должно быть напечатано ясно и разборчиво чёрным шрифтом. **Каждая страница тендерного предложения** Участника **должна быть пронумерована и подписана** лицом или лицами, имеющим(и) соответствующие полномочия для его подписания от имени Участника. Все страницы тендерного предложения, позиции или пункты, в которые внесены дополнения или поправки, должны быть также подписаны лицом или лицами, подписавшими тендерное предложение.

4. SUBMISSION OF BID PROPOSALS

4. ПОДАЧА ТЕНДЕРНЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ

4.1. Sealing and marking of bid proposals

4.1.1. The bid proposals shall be submitted in sealed envelopes (common external envelope).

4.1. Опечатывание и маркировка тендерных предложений

4.1.1. Тендерные предложения должны быть

4.1.2. First inner sealed **Envelope "A"** (consisting of outer and inner package) should contain only the list of documents specified in clauses 3.3.2., 3.3.3. (at Bidder's discretion), 3.3.4 hereof, as the List of documents included in **Envelope "A"**.

представлены в конвертах, запечатанных печатью (общий внешний конверт).
4.1.2. Первый запечатанный **Конверт "А"** (состоящий из внешнего и внутреннего пакета) должен содержать только перечень документов, оговоренный в пунктах 3.3.2., 3.3.3. (на усмотрение Участника), 3.3.4 настоящей Инструкции, как Перечень документов, входящих в **Конверт "А"**.

4.1.3. Second internal sealed **Envelope "B"** must contain only the documents specified in clauses 3.3.5. hereof.

4.1.3. Второй запечатанный **Конверт "Б"** должен содержать только документы, оговоренные в п.3.3.5. настоящей Инструкции.

4.1.4. Both abovementioned envelopes "A" and "B" must be sealed with the seal of the Bidder and inserted in one single outer envelope.

4.1.4. Оба вышеуказанных конверта "А" и "Б" должны быть опечатаны печатью Участника и вложены в один общий внешний конверт.

4.1.5. Common external envelope and envelopes "A" and "B" must:

4.1.5. Общий внешний конверт и конверты "А" и "Б" должны:

a) contain the following information - to be addressed to the Bid Holder at address:

JV «UZ-KOR GAS CHEMICAL» LLC
Representative office in Tashkent
112, Zulfiyahonim str., 100128 Shaykhantahur district Tashkent, Uzbekistan

а) содержать следующую информацию - быть адресованы Заказчику по адресу:

СП ООО «UZ-KOR GAS CHEMICAL»
Республика Узбекистан, г. Ташкент, 100128, Шайхантахурский район ул. Зульфияхоним 112.

b) contain the name of subject of bid – for the supply chemicals for U&O plant.
c) contain words "Do not open before December 2nd, 2026 (deadline for submission of bid proposals)

б) содержать название предмета тендера - на поставку химических реагентов для установок цеха ОЗХ**.**
в) содержать слова "Не вскрывать до «2» декабря 2026г. (дата окончания подачи тендерных предложений).

4.1.6. In addition to the notes, in accordance with the above requirements the external and internal envelopes **shall** contain the details - name, address, phone/fax of the Bidder (with telephone/fax number of the representative).

4.1.6. Помимо пометок, в соответствии с вышеперечисленными требованиями на внешнем и внутренних конвертах **обязательно** должны быть указаны реквизиты - имя, адрес, телефон/факс Участника тендера (с телефоном/факсом представителя).

In case of absence of details of the Bidder or provision of false information about details, the Bid Holder reserves the right to disqualify the Bidder from participation in the bid.

В случае отсутствия реквизитов Участника или предоставления заведомо ложных сведений о реквизитах, Тендерный комитет оставляет за собой право отстранить Участника от участия в тендере.

4.1.7. If the outer envelope is not sealed and marked in accordance with the above requirements, the Bid Holder will not be liable in case of its loss.

4.1.7. Если внешний конверт не опечатан и не помечен в соответствии с вышеуказанными требованиями, Заказчик не несет никакой ответственности в случае его потери.

4.2. Deadline for submission of bid proposals

4.2.1. Documents comprising the Bid proposal must be received by the Bid Holder at the address indicated in clause 4.1.5 not later than **3:00 pm December 2nd, 2026**.

4.2.2. The Bid Holder may, where necessary, independently decide to extend the bid procedure in order to increase competitive of the bidding and to attract additional Bidders to the bidding and/or amend the bidding documents.

4.3. Late bid proposals

Any Bid proposals received after the deadline, regardless of the reasons that led to the delay will be rejected and not accepted by the Tender committee.

5. OPENING OF ENVELOPES AND EVALUATION OF BID PROPOSALS

5.1. Opening of envelopes containing bid proposals

5.1.1. The Bid Holder opens the envelopes containing the bid proposals, including amendments made in two stages at Bid Holder's office at address shown in clause 4.1.5. hereof.

5.1.2. At first stage of bid the Bid Holder opens the envelopes marked "A". Envelopes marked "B" will be opened at the second stage only from such Bidders whose bids were not rejected and recognized as technically accepted at the first stage.

5.2. Keeping confidentiality

5.2.1. Information in relation to review, clarification, evaluation and comparison of bid proposals, as well as recommendations on selection of successful Bidder will not be disclosed to Bidders or to other persons who officially do not have relation to this process. The attempts by Bidders to influence the consideration of bid proposals by the Bid Holder or selection of successful Bidder may lead to rejecting of the bid proposal of such Bidder with inclusion of this Bidder in the blacklist.

4.2. Окончание срока подачи тендерных предложений

4.2.1. Документы, составляющие тендерное предложение должны быть получены Заказчиком по адресу, указанному в пункте 4.1.5, не позднее **15:00 часов «2» декабря 2026г**.

4.2.2. Заказчик в необходимых случаях самостоятельно может принять решение о продлении тендера для увеличения конкурентности проводимого тендера, привлечения к тендеру дополнительных Участников и/или внесения изменений в тендерную документацию.

4.3. Тендерные предложения, поданные с опозданием

Все Тендерные предложения, поданные с опозданием, независимо от причин, повлекших опоздание, будут отклонены и не будут приняты Тендерной комиссией.

5. ВСКРЫТИЕ КОНВЕРТОВ И ОЦЕНКА ТЕНДЕРНЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ

5.1. Вскрытие конвертов с тендерными предложениями

5.1.1. Заказчик вскрывает конверты с тендерными предложениями, включая внесенные изменения, в два этапа в офисе Заказчика по адресу, указанному в пункте 4.1.5. настоящей Инструкции.

5.1.2. На первом этапе Заказчик производит вскрытие конвертов с пометкой «А». Конверты с пометкой «Б» вскрываются на втором этапе только от тех Участников, тендерные предложения которых не были отклонены и признаны технически приемлемым на первом этапе.

5.2. Соблюдение конфиденциальности

5.2.1. Информация относительно изучения, разъяснения, оценки и сопоставления тендерных предложений, а также рекомендации по выбору победителя тендера не подлежат разглашению Участникам или иным лицам, которые официально не имеют отношения к этому процессу. Попытки Участников повлиять на рассмотрение Заказчика тендерных предложений или выбор победителя тендера могут послужить основанием для отклонения тендерного предложения такого Участника с

последующим внесением в перечень недобросовестных компаний.

5.2.2. A Bidder who received the bidding documents shall not without prior written consent of the Bid Holder transfer, disclose its contents or any of its provisions, as well as technical documentation or other information provided by the Bid Holder or on its behalf to other persons except the personnel involved by the Bidder to prepare bid proposal. This information shall be provided to such personnel in private and to the extent, as it is necessary for preparation of the bid proposal.

5.2.2. Участник, получив тендерную документацию, не должен без предварительного письменного согласия Заказчика передавать, раскрывать ее содержание или какое-либо из ее положений, а также техническую документацию или иную информацию, предоставленную Заказчиком или от его имени, другим лицам за исключением того персонала, который привлечен Участником для подготовки тендерного предложения. Указанная информация должна предоставляться такому персоналу конфиденциально и в той мере, насколько это необходимо для подготовки тендерного предложения.

5.3. Clarification of bid proposals

5.3.1. In order to facilitate the study and comparison of bid proposals, the Bid Holder may, at its discretion, ask the Bidder to provide clarifications on his bid proposal. The clarification request is addressed to Bidder's representative directly present during opening of envelopes containing bid proposals, or are to be sent by e-mail or facsimile.

5.3. Разъяснение тендерных предложений

5.3.1. Чтобы облегчить процесс изучения и сопоставления тендерных предложений, Заказчик может, по своему усмотрению, попросить Участника дать разъяснения по его тендерному предложению. Просьба о разъяснении адресуется Участнику по электронной почте или телефаксу.

5.4. Consideration of bid proposals and determination of their compliance with requirements of bid documents

5.4.1. Bid proposal shall comply with the requirements, terms, conditions and specifications of the bidding documents, without significant deviation or reservation.

5.4. Изучение тендерных предложений и определение их соответствия требованиям тендерной документации

5.4.1. Тендерное предложение должно отвечать требованиям, условиям, положениям и спецификациям, указанным в тендерной документации, без существенных отклонений или оговорок.

5.4.2. Significant deviations are those, which:

- violate the requirements of the bidding documents;
- do not meet the technical assignment;

- absence within submitted documents of the copies of foundation documents or document confirming the authority of the person signing the bid proposal.

- amendments in letter of consent to the terms of holding a bidding.

5.4.2. Существенными считаются отклонения:
- нарушающие требования тендерной документации;
- не соответствующие техническому заданию;
- отсутствие в представленных документах копий учредительных документов или документа, подтверждающего полномочия, подписывающего тендерное предложение лица.
- внесение изменений в письме о согласии с условиями проведения тендера.

If the Bid Holder finds the bid proposal as not meeting the requirements, it may be rejected by the Bid Holder and may not subsequently be

Если тендерное предложение признано Заказчиком не отвечающим требованиям, то оно может быть отклонено Заказчиком и не

found to comply with the requirements, even if the Bidder made appropriate corrections.

может быть впоследствии признано отвечающим требованиям, даже если Участником внесены соответствующие исправления.

5.4.3. Deviations contained in the bid proposal will be considered separately, and in case of significant non-compliance, the Bid Holder may reject such bid proposal.

5.4.3. Отклонения, содержащиеся в тендерном предложении, будут рассматриваться отдельно, и в случае значительного несоответствия установленным требованиям, такое тендерное предложение может быть отклонено Заказчиком.

5.5. Review of documents

Bidders shall study the bid documents. Submission of a bid proposal is the evidence that Bidder has studied the whole documents and has no questions with respect to the conditions that could affect the turnaround time and their cost.

5.5. Изучение документов

Участники должны изучить тендерную документацию. Подача тендерного предложения является свидетельством того, что Участник провел все изучения, и у него нет вопросов по отношению к условиям, которые могли бы повлиять на сроки выполнения работ и их стоимость.

5.6. Consideration of bid proposals

5.6.1. At meetings of the Bid Holder the envelopes containing Bidders' proposals are opened and, decision on declaration of the successful Bidder or other decisions are adopted. Review and comparison of bid proposals is made in two stages.

5.6. Рассмотрение тендерных предложений

5.6.1. На заседаниях Заказчика вскрываются конверты с предложениями Участников, выносятся решения об объявлении победителя тендерных торгов или принимаются иные решения. Рассмотрение и сопоставление тендерных предложений производится в два этапа.

5.6.2. On the first stage the Bid Holder considers the qualification and technical packages of Bidders, in this case will be considered only those bid proposals which were found as compliant with relevant requirements of the bidding documents in accordance with this Instruction (if necessary, a working group for bid evaluations will be formed).

5.6.2. На первом этапе Заказчик рассматривает квалификационные и технические пакеты Участников, при этом рассматриваются только те тендерные предложения, которые признаны соответствующими требованиям тендерной документации в соответствии с настоящей Инструкцией (при необходимости создается рабочая группа по осуществлению тендерной оценки).

5.6.3. Commercial proposals of Bidders whose proposals meet the technical and qualification requirements of the bidding will be compared on the second stage. Based on the results of the review the Bid Holder will make a decision on declaration of conditional winner of the bidding (if necessary, a working group for bid evaluations will be formed).

5.6.3. На втором этапе сопоставляются коммерческие предложения Участников, предложения, соответствующие техническим и квалификационным требованиям тендера. По результатам рассмотрения Заказчик принимает решение об объявлении условного победителя тендера (при необходимости создается рабочая группа по осуществлению тендерной оценки).

5.6.4. The Bid Holder in not obliged to clarify the reason for rejection, non-admission of a bid proposal to the second stage, non-recognition of a Bidder as a winner and other decisions made

5.6.4. Заказчик не обязан разъяснять причину отклонения, недопущения тендерного предложения ко второму этапу, не признание победителем Участника и иных решений,

by the Bid Holder.

5.6.5. The bidding may be declared as invalid or cancelled without providing clarification to participants regardless of the stage of the Bid.

принятых Заказчиком.

5.6.5. Тендерные торги могут быть объявлены Заказчиком несостоявшимися или аннулированы без предоставления разъяснений Участникам вне зависимости от этапа проведения тендера.

6. ANNOUNCEMENT OF SUCCESSFUL BIDDER. AWARDING OF CONTRACT

6. ПРИЗНАНИЕ ТЕНДЕРНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ, ВЫИГРАВШЕГО ТЕНДЕР, ЗАКЛЮЧЕНИЕ КОНТРАКТА

6.1. Criteria for determination of successful Bidder

The Bid Holder makes a decision on declaration of successful Bidder based on the selection of the most optimal commercial proposal and on compliance of the technical and qualification packages with the terms and requirements of the bidding.

6.1. Критерии определения победителя тендера

Заказчик принимает решение об объявлении Условного победителя на основании выбора наиболее оптимального коммерческого предложения и соответствия технического и квалификационного пакетов требованиям тендера.

6.2. Notice on recognition of successful bid proposal

After the bidding is held the Bid Holder will by fax or by e-mail send to the Bidder - conditional winner of the bidding – a "Letter of contract award to conditional winner".

6.2. Уведомление о признании тендерного предложения, выигравшего тендер

После проведения тендера Заказчик, по телефаксу, либо по электронной почте направляет Участнику – условному победителю тендера “Письмо о присуждении контракта, условного победителя”.

6.3. Conclusion of contract

6.3.1. Bidder - winner of the bidding will be required to conclude a contract in the form specified in Appendix 5 hereof within 20 (twenty) calendar days after receipt of a notice of recognition of successful bid.

6.3. Заключение контракта

6.3.1. Участник - победитель тендера должен будет заключить контракт по форме, указанной в Приложении 5 данной Инструкции в течение 20 (двадцать) календарных дней с момента получения уведомления о признании тендерного предложения, выигравшего тендер.

6.3.2. In the event the successful Bidder refuses to conclude the contract, the contract may be awarded to a reserve winner within 20 (ten) calendar days from the date of notification of refusal of the winner to conclude the contract. Whereas contract with reserve winner can be concluded at a price of the successful Bidder.

6.3.2. В случае отказа победителя тендера от заключения контракта, контракт может быть заключён с резервным победителем тендера в течение 20 (двадцать) календарных дней с даты уведомления об отказе победителя тендера от заключения контракта. При этом контракт с резервным победителем может быть заключен по цене победителя тендера.

6.4. Security of the contract
Payment under contract shall be made as follow:

- 100% after delivery to the destination point.

6.4. Условия оплаты по контракту
Оплата по контракту применяется в следующих формах:
- 100% после поставки в пункт назначения

6.5. Legislative adjustment

Holding of a bidding shall be governed by legislation of the Republic of Uzbekistan and

6.5. Законодательное регулирование

Проведение тендера регулируется законодательством Республики Узбекистан и

internal documents of the Bid Holder.

7. Final provisions

A decision made by the Bid Holder, regardless of the outcome of the bidding, shall be final. The Bid Holder does not maintain any explanatory correspondence with the Bidders, with the explanation of reasons for making such decision.

NOTE:

This Instruction to Bidders for preparation of a bid proposal is not a part of the contract and will no longer be valid after the conclusion of the contract.

внутренними документами Заказчика.

7.Заключительное положение

Вынесенное Заказчиком решение вне зависимости от итогов тендера, является окончательным. При этом, Заказчиком никакая разъяснительная переписка с Участниками с объяснением причин принятия такого решения не ведется.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Настоящая Инструкция Участникам тендера по подготовке тендерного предложения не является частью контракта и теряет свою силу после заключения контракта.

Appendix 1/ Приложение 1

[FORM/ФОРМА]

LETTER OF CONSENT TO THE TERMS OF HOLDING A BIDDING/
ПИСЬМО О СОГЛАСИИ С УСЛОВИЯМИ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕНДЕРА *

To: JV "Uz-Kor Gas Chemical" LLC

Re: Invitation to bid for the supply of for the supply of chemicals for U&O plant.

Dear Sirs,

In accordance with Your Tender Invitation dated _____, 2026, according to subject of bidding, mentioned above, we offer to provide you the services in accordance with the requirements established in the bidding documents.

We agree to consider our bid proposal valid within 90 (ninety) calendar days from the deadline for submission of bid proposals.

We understand and agree that the submission of bid proposal will not oblige you to pay any costs to be incurred by us or to conclude a contract with us.

We also guarantee that neither preparation nor contents of this bid proposal has been discussed or received from another Bidder.

Our company also acknowledges that:
- the company has no claims as to the procedure of holding of the Bid, notification and invitation to participate in the bidding;

- in the absence of a representative the company entrusts the opening of envelopes containing technical and commercial proposals to the Bid Holder;

Date: «___» _____ 2026
Full name, Signature: _____
Title: _____

Authorized to sign the bid proposal on behalf

Кому: СП ООО «Uz-Kor Gas Chemical»

Кас: Приглашение на участие в тендере на поставку химических реагентов для установок цеха ОЗХ.

Уважаемые Господа,

В соответствии с Вашим Тендерным приглашением от «____» _____ 2026 г., согласно предмету тендера, указанного выше, мы предлагаем оказать необходимые Вам услуги в соответствии с требованиями, установленными тендерной документацией.

Мы согласны считать наше тендерное предложение действительным в течение 90 (девяноста) календарных дней от даты окончания срока подачи тендерных предложений.

Мы понимаем и согласны, что подача тендерного предложения не обязывает Вас оплачивать любые понесенные наши расходы или заключать с нами контракт.

Мы также гарантируем, что ни подготовка, ни содержание тендерного предложения не обсуждались или не были получены от другого Участника данного тендера.

Также наша компания подтверждает:
- что компания не имеет претензий по процедуре проведения тендера, оповещения и приглашения для участия в тендере;

- что компания в случае отсутствия представителя, доверяет вскрытие конвертов с техническими и коммерческими предложениями Заказчику.

Дата: «___» _____ 2026 года
Ф.И.О. Подпись: _____
Должность: _____

* To be inserted to the technical part of the bid proposal / Должно быть вложено в техническую часть тендерного предложения

of:

Company_____

Address:

_____

_____

Tel. No.: _____

Fax No.: _____

Уполномочен подписать тендерное предложение от имени:

Компании _____

Адрес:

_____

_____

Тел. №: _____

Факс №: _____

Appendix 2/ Приложение 2

[FORM/ФОРМА]

COMMERCIAL PROPOSAL/КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ *

Company name/ Наименование компании _____ (country/страна)_____

BID / ТЕНДЕР № _____

for the supply of chemicals for U&O plant/
на поставку химических реагентов для установок цеха ОЗХ

(в долларах США / USD)

№ / #	Наименование / Name	Спецификация/ Specification	Ед. изм. / Unit	Кол-во / Quantity	Цена за ед. / Price for unit	Итого Цена / Total price	Примечание / Notes
1							
	ИТОГО / TOTAL						

	Условия поставки / Terms of delivery (INCOTERMS)	DAP (Инкотермс 2020) п. Кырккыз или ж/д станция Кырккыз (737105), Республика Каракалпакистан, Узбекистан /DAP (Incoterms 2020) Kyrkkyz settlement or railway station Kyrkkyz(737105), the Republic of Karakalpakstan, Uzbekistan.
	Срок поставки / Delivery date	
	Условие оплаты / Payment terms	100% после поставки / 100% after delivery
	Срок действия предложения / Validity of Quotation	
	Завод-производитель / Manufacturer	

Note / Примечание:

1. Domestic companies shall provide price specifying both: including VAT and excluding VAT / Отечественные компании, предоставляют цену и с учетом НДС и без учета НДС.

2. Bidder shall specify price of each item/ Участник тендера должен указать цену для каждой позиции

* Proposal from non-resident companies shall be only in USD / Предложение от компаний нерезидентов представляется только в долларах США.

Appendix 3 / Приложение 3

[FORM/ФОРМА]

BIDDER'S APPLICATION / АНКЕТА УЧАСТНИКА *

Please fill in the following form / Пожалуйста, заполните данную форму.

1. General information / Общие сведения.

1	Name of company / Наименование фирмы	
2	Legal address / Юридический адрес	Actual location / Фактическое местонахождение
3	Telephone / Телефон	Contact (including address of the representative office) / Контакт (в том числе указание адреса представительства)
4	Fax / Факс	E-mail
5	Место регистрации	Year of registration / Год регистрации
6	Bank details / Банковские реквизиты	Form of ownership / Форма собственности

2. Information about licenses for the right to carry out kinds of activity, certificates of conformity, which correspond to the subject of bid (**if** required by applicable legislation). /
Сведения о лицензиях на право осуществления видов деятельности, сертификатов соответствия, соответствующих предмету тендера (**если** требуется в соответствии с применимым законодательством).

№№	Name of document / Наименование документа	No of document / № документа	Scope of application / Область применения	Date of issue / Дата выдачи	Validity / Срок действия

3. Information about competed and outstanding contracts for similar supplies /works/services (depending on the subject of the bid) /
Сведения по завершенным и незавершенным контрактам на аналогичные поставки/работы/услуги (в зависимости от предмета тендера).

* To be inserted in Envelope «A» / Должно быть вложено в Конверт «A»)

Name of contract and date/ Наименование контракта и дата	Physical volume of rendered major supplies and services / Физический объём оказанных основных поставок и услуг	Proposed date of completion / Предполагаемая дата завершения
1		
2		
3		
Etc. / и т.д.		

4. Information about pending litigations, including current, to which the Bidder is a Party /
Сведения о судебных разбирательствах, включая текущие, в которые вовлечён Участник.

№№	Claimed amount / Сумма иска	Object of dispute / Предмет спора	Claimant / Истец	Respondent / Ответчик	Date of setting of the case for trial / Дата назначения дела к рассмотрению	Status (stage) of dispute / Состояние (стадия) спора
1						
2						
3						
Etc. / и т.д.						

5. The Bidder shall provide information about reorganization (amalgamation, joining, separation, division, restructuring), bankruptcy and/or liquidation, as well as the information about seized property (if any) /
Участник предоставляет сведения о реорганизации (слияние, присоединение, разделение, выделение, преобразование), банкротстве и/или ликвидации, а также информацию о имуществе, на которое наложен арест (если имеет место).

Director /Руководитель P.S./ м.п.

Full name / Ф.И.О.

«_____» _____ 2026 г.

Appendix 4 / Приложение 4

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА ПОСТАВКУ ХИМИЧЕСКИХ РЕАГЕНТОВ ДЛЯ УСТАНОВОК ЦЕХА ОЗХ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ НУЖД УСТЮРТСКОГО ГХК СП ООО «UZ-KOR GAS CHEMICAL»

TECHNICAL REQUIREMENT FOR SUPPLY OF CHEMICALS FOR U&O PLANT FOR THE PRODUCTION NEEDS OF THE USTYURT GCC OF JV "UZ-KOR GAS CHEMICAL" LLC

1. **Описание товара** (функциональные характеристики и потребительские свойства) / **Description of goods** (functional specifications and application properties)

Описание товаров приведено: 1.В приложении №1.1 "набор химических реагентов для установки очистки сырой воды"; 2.В приложении №1.2 "набор химических реагентов для установки очистки сточных вод для их повторного использования"; 3.В приложении №1.3 "набор химических реагентов для системы оборотной воды (Градирня)"; 4.В приложении №1.4 "набор химических реагентов для установки подготовки котловой питательной воды";	The description of the goods is given in: 1.In Appendix #1.1 "set of chemical reagents for raw water treatment unit"; 2.In Appendix #1.2 "set of chemical reagents for waste water reuse treatment unit"; 3.In Appendix #1.3 "set of chemicals for recirculating cooling water system (Cooling tower)"; 4.In Appendix #1.4 "set of chemical reagents for boiler feed water treatment unit";

2. **Цель приобретения товаров / Purpose of purchase**

Целью приобретения химических реагентов является обеспечение надежной и эффективной работы установки очистки сырой воды, системы охлаждающей воды (Градирни), установки подготовки котловой питательной воды и установки очистки сточных вод для их повторного использования. **Цель приобретения химического реагента, такого как неокисляющий биоцид, для системы осветления**: 1.Контроль микробиологических загрязнений; 2.Поддержание качества воды; 3.Повышение эффективности системы; 4.Улучшение санитарных условий; 5.Оптимизация процессов осветления воды;	The purpose of purchasing chemicals is to ensure reliable and efficient operation of the Raw Water Treatment Plant, Cooling Water System (Cooling Tower), Boiler Feed Water Treatment unit and Waste Water Reuse unit. **Purpose of purchasing chemical, such as non-oxidizing biocide, for the clarification system:** 1.Control of microbiological contaminants; 2.Maintenance of water quality; 3.Improving system efficiency; 4.Improving sanitary conditions; 5.Optimization of water clarification processes;

Цель приобретения химических реагентов, таких как антискалант, щелочной и кислотный очистители мембран, бисульфит натрия для системы обратного осмоса (установки очистки сырой воды и очистки сточных вод для их повторного использования):	**Purpose of purchasing chemicals, such as antiscalant, membrane alkaline and acid cleaner, sodium bisulphite for a reverse osmosis system (raw water treatment unit and waste water reuse unit):**
1.Предотвращение образования отложений на мембранах;	1.Prevention of fouling on membranes;
2.Очистка мембран;	2.Membrane cleaning;
3.Нейтрализация остаточного хлора;	3.Neutralization of residual chlorine;
4.Поддержание качества воды;	4.Maintaining water quality;
5.Снижение эксплуатационных затрат;	5.Reduced operating expenses;
6.Увеличение срока службы мембран;	6.Extending the life of the membranes;
Цель приобретения химических реагентов, таких как антискалант, неокисляющий биоцид для системы охлаждающей воды:	**Purpose of purchasing chemicals, such as antiscalant, non-oxidizing biocide for the cooling water system:**
1.Предотвращение образования отложений**;**	1.Preventing scaling formation;
2.Контроль биологических загрязнений;	2.Control of biological fouling;
3.Поддержание чистоты системы**;**	3.Maintaining system purity;
4.Повышение общей эффективности работы системы охлаждающей воды;	4.Improving the overall efficiency of the cooling water system;
5.Увеличение срока службы оборудований;	5.Extending the service life of equipments;
Цель приобретения химических реагентов для очистки и пассивации системы оборотной воды:	**Purpose of acquiring chemical reagents for cleaning and passivation of reerculating cooling water system:**
1.продление срока службы теплообменников трубопроводов, и насосов;	1.Extension of the service life of heat exchangers, pipelines, and pumps;
2.ингибирование коррозии после ремонта;	2.Inhibition of corrosion after maintenance or repair;
3.предотвращения образования накипи;	3.Prevention of scale formation;
4.контроль и отложений, и биологического загрязнения;	4.Control of deposits and biological fouling.

Цель приобретения химических реагентов, таких как поглотитель кислорода, амин, тринатрияфосфат, для системы подготовки котловой питательной воды: 1.Удаление кислорода**;** 2.Контроль уровня pH в КПВ; 3.Предотвращение образования накипи**;** 4.Поддержание чистоты системы**;** 5.Снижение эксплуатационных затрат**;** 6.Увеличение срока службы оборудований;	**Purpose of purchasing chemicals, such as oxygen scavenger, Amin, Trisodium phosphate, for the boiler feed water treatment unit:** 1.Oxygen removal; 2.Control of the pH level in the BFW; 3.Prevention of scale formation; 4.Maintaining the purity of the system; 5.Minimizing operating expenses; 6.Extending the life service of the equipment;

3. **Основание для реализации проекта, в рамках которого производится закупка /**

   Basis for project implementation, under which the purchase process is made

Для производственных нужд Устюртского ГХК.	For Ustyurt GCC operation needs.

4. **Необходимые технические характеристики товаров /**
   Required technical specifications of goods

Технические характеристики хим. реагентов в соответствии с разработанной программой дозировок предоставляются производителем. При проработке технико-коммерческих предложений Заказчиком могут быть предъявлены дополнительные требования и условия, направленные на унификацию предоставляемых предложений. *Описание и технические параметры процесса приведено в приложениях 2.1/2.2/2.3/2.4* 1) **Наименование:** Антискалант для мембран обратного осмоса: **Назначение:** Предотвращение образования солеотложении на мембранах установки обратного осмоса; **Агрегатное состояние:** жидкость; **Применение:** Системы обратного осмоса; **Требование:** не должен вызывать повреждение полиамидных мембран, также не вызывать коррозию или повреждение компонентов системы;	The manufacture in accordance with the developed dosing program should provide technical characteristics of chemicals. At the process of examination of technical-commercial proposals, manufacturer has a right to raise additional requirements and conditions, focused on commonality of submitted proposals. *Description and technical parameters of the process is shown in appendixes 2.1/2.2/2.3/2.4* 1) **Product Name:** Antiscalant for Reverse Osmosis Membranes **Purpose:** Prevention of scale and mineral deposit formation on reverse osmosis membranes. **Physical State:** Liquid **Application:** Reverse osmosis systems **Requirement:** Must not cause damage to polyamide membranes, also shall not cause corrosion or damage to system components.

2) **Наименование:** бисульфит натрия; **Концентрация:** 35%; **Химическая формула:** $NaHSO_3$; **Агрегатное состояние:** жидкость; **Назначение:** Дехлорирование воды перед мембранами обратного осмоса; **Применение:** Системы обратного осмоса; **Требование:** не должен вызывать повреждение полиамидных мембран, также не вызывать коррозию или повреждение компонентов системы;	2) **Product Name:** Sodium Bisulfite **Concentration:** 35% **Chemical Formula:** NaHSO□ **Physical State:** Liquid **Purpose:** Dechlorination of water upstream of reverse osmosis membranes. **Application:** Reverse osmosis systems **Requirement:** Must not cause damage to polyamide membranes, also shall not cause corrosion or damage to system components.
3) **Наименование:** Неокисляющий биоцид; **Применение:** Осветлитель; **Агрегатное состояние:** жидкость; **Назначение:** Контроль микробиологического обрастания в осветлителях; **Требование:** Совместимость с материалами оборудования, такими как углеродистый сталь, нержавеющий сталь и не вызывать коррозию или повреждение компонентов системы;	3) **Product Name:** Non-Oxidizing Biocide **Application:** Clarifier **Physical State:** Liquid **Purpose:** Control of microbiological fouling in clarifiers. **Requirement:** Compatible with equipment materials such as steel, stainless steel, and shall not cause corrosion or damage to system components.
4) **Наименование:** Кислотный очиститель мембран; **Применение:** Системы обратного осмоса; **Агрегатное состояние:** жидкость; **Назначение:** Удаление карбонатных, оксидных и других минеральных отложений; **Требование:** не должен вызывать повреждение полиамидных мембран, также не вызывать коррозию или повреждение компонентов системы;	4) **Product Name:** Acid Membrane Cleaner **Application:** Reverse osmosis systems **Physical State:** Liquid **Purpose:** Removal of carbonate, oxide, and other mineral deposits. **Requirement:** Must not cause damage to polyamide membranes, also shall not cause corrosion or damage to system components.
5) **Наименование:** Щелочной очиститель мембран; **Применение:** Системы обратного осмоса; **Агрегатное состояние:** жидкость; **Назначение:** Удаление органических загрязнений, биопленок и коллоидных отложений; **Требование:** не должен вызывать повреждение полиамидных мембран, также не вызывать коррозию или повреждение компонентов системы;	5) **Product Name:** Alkaline Membrane Cleaner **Application:** Reverse osmosis systems **Physical State:** Liquid **Purpose:** Removal of organic foulants, biofilms, and colloidal deposits. **Requirement:** Must not cause damage to polyamide membranes, also shall not cause corrosion or damage to system components.
6) **Наименование:** Антискалант для оборотной воды (Градирня); **Назначение:** Предотвращение образования накипи и минеральных отложений в системе оборотной воды; **Агрегатное состояние:** жидкость;	6) **Product Name:** Antiscalant for Recirculating Cooling Water (Cooling Tower); **Purpose:** Prevention of scale and mineral deposit formation in the recirculating cooling water system. **Physical State:** Liquid

Применение: системы оборотной воды (градирня); **Требование:** Совместимость с материалами оборудования, такими как сталь, медь, алюминий, нержавеющий сталь, полимеры и другие материалы и не вызывать коррозию или повреждение компонентов системы; 7) **Наименование:** Неокисляющий биоцид; **Применение:** Система оборотной воды (Градирня); **Агрегатное состояние:** жидкость; **Назначение:** Контроль микробиологического обрастания в системе оборотной воды (Градирня); **Требование:** Совместимость с материалами оборудования, такими как сталь, медь, алюминий, нержавеющий сталь, полимеры и другие материалы и не вызывать коррозию или повреждение компонентов системы; 8) **Наименование:** химические реагенты для очистки и пассивации систем оборотной воды; **Применение:** система оборотной воды (Градирня); **Агрегатное состояние:** жидкость; **Назначение:** -очистка системы оборотной воды перед остановкой завода; -очистка системы оборотной воды перед пассивацией; -пассивация системы оборотной воды; **Требование:** Совместимость с материалами оборудования, такими как сталь, медь, алюминий, нержавеющий сталь, полимеры и другие материалы и не вызывать коррозию или повреждение компонентов системы; 9) **Наименование:** Амин; **Применение:** Котловая питательная вода; **Агрегатное состояние:** жидкость; **Назначение:** контроль уровня pH (pH=9,5); **Требование:** не вызывать коррозию или повреждение компонентов системы; 10) **Наименование:** Поглотитель кислорода;	**Application:** Recirculating cooling water systems (cooling towers) **Requirement:** Compatible with equipment materials such as steel, copper, aluminum, stainless steel, polymers, and other materials, and shall not cause corrosion or damage to system components. 7) **Product Name:** Non-Oxidizing Biocide **Application:** Recirculating Cooling Water System (Cooling Tower) **Physical State:** Liquid **Purpose:** Control of microbiological fouling in the recirculating cooling water system (cooling tower). **Requirement:** Compatible with equipment materials such as steel, copper, aluminum, stainless steel, polymers, and other materials, and shall not cause corrosion or damage to system components. 8) **Product Name:** Chemicals for Cleaning and Passivation of Recirculating Cooling Water Systems **Application:** Recirculating Cooling Water System (Cooling Tower) **Physical State:** Liquid **Purpose:** -cleaning of the recirculating cooling water system prior to shutdown of Plant; -cleaning of the recirculating cooling water system prior to passivation; -passivation of the recirculating cooling water system. **Requirement:** Compatible with equipment materials such as steel, copper, aluminum, stainless steel, polymers, and other materials, and shall not cause corrosion or damage to system components. 9) **Product Name:** Amine **Application:** Boiler Feedwater **Physical State:** Liquid **Purpose:** pH control (pH=9,5) **Requirement:** shall not cause corrosion or damage to system components. 10) **Product Name:** Oxygen Scavenger

Применение: Котловая питательная вода; **Агрегатное состояние:** жидкость; **Назначение:** Удаление растворённого кислорода для предотвращения кислородной коррозии; **Требование:** не вызывать коррозию или повреждение компонентов системы; 11) **Наименование:** Тринатрий фосфат; **Применение:** Котловая питательная вода; **Агрегатное состояние:** жидкость; **Назначение:** ингибитор коррозии; **Требование:** не вызывать коррозию или повреждение компонентов системы; Химические реагенты должны быть совместимы с существующими системами и оборудованием (Совместимость с материалами оборудования, такими как сталь, медь, алюминий, полимеры и другие материалы) и не вызывать коррозию или повреждение компонентов системы; Купоны коррозий для меди, мягкой углеродистой стали; нержавеющих сталей; адмиралтейской латуни (данные купоны используются на градирни); Размеры купона: 1.Длина: 63 мм; 2.Ширина: 13 мм; 3.Толщина: 2 мм; **(Смотрите приложение № 3)**	**Application:** Boiler Feedwater **Physical State:** Liquid **Purpose:** Removal of dissolved oxygen to prevent oxygen corrosion. **Requirement:** shall not cause corrosion or damage to system components. 11) **Product Name:** Trisodium Phosphate **Application:** Boiler Feedwater **Physical State:** Liquid **Purpose:** Corrosion inhibitor. **Requirement:** shall not cause corrosion or damage to system components. Chemicals must be compatible with existing systems and equipment (Compatible with equipment materials such as steel, copper, aluminum, polymers, and other materials) and not cause corrosion or damage to system components; Corroion coupons for copper, mild carbon steel; stainless steels; admiralty brass (these coupons are used in the cooling tower). Coupon dimensions: 1.Length: 63 mm; 2.Width: 13 mm; 3.Thickness: 2 mm; **(See Appendix №3)**

5. **Требования к размерам, упаковке, отгрузке товаров /**

Requirements to dimensions, packing, dispatch of goods

Товар должен быть отгружен в экспортной стандартной упаковке изготовителя, обеспечивающей полную её сохранность от всякого рода повреждений при длительном хранении и перевозке продукции с учётом нескольких перегрузок в пути. Маркировка должна наноситься на каждый поддон и должна выполняться в соответствии с требованиями международных стандартов. На каждую единицу потребительской тары должна быть наклеена этикетка с товарным знаком изготовителя (при наличии), на которой указывается: 1.наименование предприятия-изготовителя;	Goods should be shipped in standard Manufacturer's export packing, ensuring its complete safety from damages at long storage and carriage of the Goods with allowance for several transshipments in transit. The marking shall be applied to each pallet and shall be carried out in accordance with the requirements of international standards. Each unit of consumer packaging must have a label with the manufacturer's trademark (if any), which indicates: 1.the name of the manufacturer;

2.наименование продукта и его эмпирическую формулу в соответствии с нормативно-технической документацией на продукт; 3.квалификация реактива; 4.масса нетто или брутто; 5.номер партии; 6.дата выпуска (месяц, год); ***(Смотрите Приложение №4)*** Товар должен быть в еврокубах (1 м3 бочках), еврокубы не подлежат к возврату. ***Размер еврокуба приведены в приложении №4.***	2.the name of the product and its empirical formula in accordance with the normative and technical documentation for the product; 3.the qualification of the reagent; 4.net or gross weight; 5.batch number; 6.date of manufacture (month, year); ***(See Appendix №4)*** The goods must be in IBC (intermediate bulk container), IBC shall be not returned to manufacture. ***The dimensions of the IBC container are provided in Appendix No. 4.***

6. **Требования к состоянию товара / Requirements to condition of goods**

Товар должен быть новым, ранее не использованным, не эксплуатируемым; Срок годности должен быть не менее 2 лет с даты производства; Реагенты не должны содержать токсичных, канцерогенных или иных опасных примесей, превышающих допустимые нормы; Отсутствие изменений в физических свойствах в течение срока годности;	The goods must be new, not previously used, not exploited; The shelf life must be at least 2 years from the date of manufacture; Chemicals must not contain toxic, carcinogenic or other dangerous impurities exceeding the permissible norms; No change in physical properties during the shelf life;

7. **Требования к соответствию товара нормативным документам в области технического регулирования /**

   Requirements to conformity of the goods to normative documents applicable to technical regulation

Участник или производитель должен иметь один из нижеперечисленных стандартов: -Государственные стандарты (ГОСТ) или международные стандарты (ISO-9001/14001); -Стандарт организаций; -Сертификат соответствия; -Регламент REACH («Регистрация, оценка и санкционирование использования химических веществ»);	The bidder or the manufacturer shall possess at least one of the following standards: -State standards (GOST) or international standards (ISO-9001/14001); -Organizations standard; -Certificate of Conformity; -Regulation REACH ("Registration, Evaluation and Authorization of Chemicals");

-Другие регламентирующие документы в области контроля качества;	-Other regulatory documents in the scope of quality control;

8. **Требования по количеству, периодичности, сроку и месту поставок /**

Requirements to quantity, periodicity, time and place of delivery

Количество поставляемых хим. реагентов определяется в соответствии с программой дозировок химических реагентов, разрабатываемой производителем.	The quantity of chemicals is defined in accordance with chemical dosing program that is developed by Manufacturer.
График поставок и количество каждой партии определяется во время подписания контракта. График поставок может изменяться в соответствии с фактическими темпами производства и, в связи с этим график поставки каждой партии должен быть согласован с заказчиком и поставлен в точно указанную дату.	The delivery schedule and quantity of each batch is determined at the time of signing the contract. The delivery schedule may change in accordance with the actual rate of production and in this regard, the schedule of delivery of each consignment must be agreed with the Customer and delivered on exactly specified date.
Максимальный срок поставки – 90 дней после заключения контракта.	Maximum delivery period – 90 days after concluding a contract
Количество 35%-ного раствора бисульфита натрия – 24 500 кг;	**Quantity of 35% sodium bisulfite solution** – 24 500 kg;
Необходимо рассчитать нижеследующие химические реагенты на указанный срок:	The following chemicals need to be calculated for the specified time period:
1.Неокисляющий биоцид для Градирни – 7 месяцев *(объём воды для расчета потребления реагента - 9 200 м3);*	**1.Non-oxidizing biocide for cooling towers** – 7 months (Объём воды в системе для расчета реагента составляет 35 000 м3);
2.Неокислющий биоцид для установки сырой воды – 7 месяцев *(объём воды для расчета потребления реагента – 35 000 м3);*	**2.Non-oxidizing biocide for raw water treatment unit** – 7 months (*Объём воды = 9 200 м3);*
3.Антискалант для градирни – 9 месяцев *(месячный расход воды для расчёта потребления реагента 102 200 т.);* *Примечание: данный реагент дозируется в зависимости от содержания органического фосфата. Содержание органического фосфата (Org-PO4) в составе оборотной воды* ***2,5 ppm****. (смотрите приложение 1.3);*	**3.Antiscalant for cooling towers** - 9 months *(monthly water flow for reagent calculation – 102 200 t);* *Note: The product is dosed based on the organic phosphate concentration. The organic phosphate (Org-PO□ ∂oncentration in the circulating water shall be* ***2.5 ppm.*** *(see appendix 1.3)*

4.Антискалант для обратных осмосов – 7 месяцев *(месячный расход воды для расчета потребления реагента – 452 600 т);* *Примечание: данный реагент дозируется в зависимости от содержания органического фосфата. (смотрите приложение 1.1 и 1.2)*	**4.Antiscalant for reverse osmosis** - 7 months *(monthly water consumption for reagent calculation – 452 600 t);* *Note: The product is dosed based on the organic phosphate concentration. (see appendix 1.1 and 1.2)*
5.Кислотный очиститель мембран – 3 квартала; *Примечание: Формула для расчета потребления регентов (смотрите приложение 1.1 и 1.2)*	**5.Acidic membrane cleaner** - 3 quarters; Note: Formula for chemical consumption calculation (see appendix 1.1 and 1.2).
6.Щелочной очиститель мембран – 3 квартала; *Примечание: Формула для расчета потребления регентов (смотрите приложение 1.1 и 1.2)*	**6.Alkaline membrane cleaner** - 3 quarters; Note: Formula for chemical consumption calculation (see appendix 1.1 and 1.2).
7.Амин – 13 месяцев *(месячный расход воды для расчёта потребления реагента 357 700 т);* *Примечание:* *1. Реагент дозируется в зависимости от уровня pH. pH должен быть **9,5.** (смотрите приложение 1.4);* *2. Тип деаэратора: атмосферный термический деаэратор (температура 120-127 $_{o}$C)*	**7.Amine** - 13 months *(monthly water consumption for reagent calculation – 357 700 t);* *Note:* *1. The product is dosed based on pH level. Ph level should be 9**,5.** (see appendix 1.4)* *2. Type of deaerator: Atmospheric thermal deaerator (temperature: 120-127°C).*
8.Поглотитель кислорода – 8 месяцев *(месячный расход воды для расчёта потребления реагента 357 700 т);* *Примечание:* *1. Реагент дозируется в зависимости от содержания гидразина в воде. Норма содержание гидразина в воде составляет **50 ppm.** (смотрите приложение 1.4);* *2. Тип деаэратора: атмосферный термический деаэратор (температура 120-127 $_{o}$C)*	**8.Oxygen absorber** - 8 months *(monthly water consumption for reagent calculation – 357 700 t);* *Note:* *1. The product is dosed based on hydrazine content in water. Hydrazine content in water is **50 ppm.** (see appendix 1.4)* *2. Type of deaerator: Atmospheric thermal deaerator (temperature: 120-127°C).*
9.Тринатрий фосфат – 8 месяцев *-Для котлов, котлов-утилизаторов - месячный расход воды для расчёта потребления реагента 193 450 т;* *-Для печей пиролизов - месячный расход воды для*	**9.Trisodium phosphate** - 8 months *-For boilers and waste heat recovery unit, the monthly water consumption used for chemical consumption calculations is 193 450 tons;* *-For pyrolysis furnaces, the monthly water consumption used for chemical consumption calculations is 153 300 tons;*

расчёта потребления реагента 153 300 т; Примечание: реагент дозируется в зависимости от содержания фосфата в котлах, котлах-утилизаторах и печах пиролизов. содержание фосфата в котлах и котлах-утилизаторах составляет **15 ppm,** в печах пиролизах – **3 ppm.** *(смотрите приложение 1.4);*	Note: The product is dosed based on the phosphate content in boiler, waste heat recovery unit and pyrolyze furnace. Phosphate content in boiler, waste heat recovery unit is **15 ppm** and in pyrolyze furnace is **3 ppm.** *(see appendix 1.4)*
Количество купонов: 1.Купоны для меди: 6 шт.; 2.Купоны для мягкой углеродистой стали ASTM A36: 6 шт.; 3.Купоны для нержавеющих сталей: 6 шт.; 4.Купоны для адмиралтейской латуни: 6 шт.;	Quantity of coupons: 1.Copper coupons: 6 pcs. 2.Mild carbon steel coupons ASTM A36: 6 pcs. 3.Stainless steel coupons: 6 pcs. 4.Admiralty brass coupons: 6 pcs.
Количество химических реагентов для проведения очистки и пассивации системы оборотной воды обеспечивается поставщиком. Расчёт необходимого объёма реагентов производится исходя из объёма воды в системе, составляющего 35 000 м³.	The quantity of chemical reagents required for recirculating cooling water system cleaning and passivation shall be provided by the supplier. The calculation of the necessary reagent dosage is based on the system water volume of 35 000 m³.
Условия поставки для местных исполнителей – Доставка до УГХК, Кырккыз, Кунградский район, Республика Каракалпакстан, Узбекистан (Товар должен быть свободен от таможенных пошлин и налогов).	Delivery terms for local executors– Delivery to UGCC, Kyrkkyz, Kungrad region, Republic of Karakalpakstan, Uzbekistan (Goods shall be free from any customs duties and taxes).
Условия поставки для иностранных исполнителей – DAP Акчалак, Кунградский район, Республика Каракалпакстан, Узбекистан (Инкотермс 2010)	Delivery terms for foreign executors– DAP Akchalak, Kungrad region, Republic of Karakalpakstan, Uzbekistan (Incoterms 2010).
Условие оплаты – 100% оплата по факту поставки.	Payment terms – 100% payment upon receipt of goods.

9. **Требования к сопроводительной документации к товару и необходимому количеству расходных материалов /**

Requirements to accompanying documents to goods and required amount of expendable (consumable materials)

Товар должен сопровождаться следующей документацией: 1.счёт-фактура (инвойс) Поставщика с описанием Товаров, указанием количества, цены единицы Товара и общей суммы; 2.транспортная (автотранспортная, железнодорожная или авиа) накладная, выпущенная на имя грузополучателя с отметкой станции отправления и отметкой пункта назначения, наименование Заказчика, номер и даты подписания действующего контракта; 3.сертификат о происхождении страны товара с указанием номера и даты инвойса; 4.упаковочный лист; 5.Сертификаты качества, подтверждающие соответствие химических реагентов установленным стандартам; 6.Паспорта безопасности (MSDS) с исчерпывающей информацией о свойствах и мерах безопасности;	Goods should be shipped with following documents: 1.Invoice of the Seller with the description of the Goods, quantity, unit price and total amount; 2.Transport (road, railway or air) waybill issued in the name of the consignee with the mark of the station of departure and the mark of the destination, the name of the Customer, the number and date of signing of the current contract; 3.Certificate of origin of the country of goods with the number and date of the invoice; 4.packing list; 5.Quality certificate and certificate of analysis issued by the Manufacturer; 6.Material Safety Data Sheet (MSDS);

10. **Требования к остаточному сроку годности, сроку хранения, гарантии качества товара / Requirements to residual expire date, storage time, quality assurance of goods**

Поставляемые химические реагенты должны иметь остаточный срок годности не менее 75% от общего срока годности; Остаточный срок годности должен быть четко обозначен на упаковке; Упаковка должна обеспечивать сохранность реагентов на протяжении всего срока хранения;	Chemicals supplied must have a residual shelf life of at least 75% of the total shelf life; The residual shelf life must be clearly marked on the packaging; The packaging must ensure the safety of the chemicals throughout the shelf life;

11. **Требования к году производства/выпуску товара /**

Requirements to year of production / output

Товар должен быть произведён не более чем за 2 месяца до даты отгрузки; Реагенты, произведенные более 2 месяцев назад, не допускаются к поставке;	Goods must have been manufactured no more than 2 months prior to the date of shipment; Chemicals produced more than 2 months ago are not allowed for shipment;

12. **Прочие требования / Other Requirements**

1. Победитель тендера должен провести апробацию всех химических реагентов (кроме химических реагентов для пассивации) на производственной площадки Заказчика с участием 1 (одного) представителя в течении 1 месяца;	1. The winner of the tender shall conduct testing of all chemicals (except passivation chemicals) at the Customer's production site with participation of 1 (one) representative within 1 month;
При положительном результате апробации Заказчик произведет оплату за количество апробированных химических реагентов, после чего будет заключен контракт на поставку оставшейся части химических реагентов.	In case of positive result of testing, the Customer will pay for the quantity of tested chemicals, after which a contract will be concluded for delivery of the other part of chemicals.
При отрицательном результате апробации Заказчик не будет производить оплату за количество апробированных химических реагентов и не заключит контракт на поставку оставшейся части химических реагентов.	In case of negative result of testing, the Customer will not pay for the quantity of tested chemicals and will not conclude a contract for delivery of the other part of chemicals.
В случае возникновения в период проведения апробации неисправностей, сбоев, нарушений технологического процесса, повреждения оборудования либо иных негативных последствий, связанных с применением поставленных химических реагентов, Поставщик принимает на себя следующие обязательства:	In the event that any malfunctions, failures, disruptions to the technological process, equipment damage, or any other adverse consequences associated with the use of the supplied chemical reagents occur during the testing period, the Supplier shall assume the following obligations:
-возместить в полном объеме ущерб, причиненный Заказчику вследствие использования химических реагентов, включая предоставление денежной компенсации и выполнение необходимых восстановительных работ за счет собственных средств.	-to fully compensate the Customer for any losses and damages resulting from the use of the chemical reagents, including the provision of financial compensation and the performance of all necessary restoration and remedial works at the Supplier's own expense.
-За свой счет устранить выявленные недостатки, дефекты и последствия, возникшие вследствие применения химических реагентов, включая выполнение ремонтно-восстановительных и иных необходимых работ.	-to rectify, at its own expense, any identified deficiencies, defects, and consequences arising from the use of the chemical reagents, including the performance of repair, restoration, and any other necessary remedial works.
Примечание: химические реагенты компании СП ООО "Process and Water Chemicals" и Veolia water technologies & solutions (ранее известной как Suez water technologies & solutions) прошли промышленную апробацию.	***Note: chemicals of JV Process and Water Chemicals" LLC and Veolia water technologies & solutions (previously known as Suez water technologies & solutions) have been industrially tested.***
2. Победитель тендера должен: -поставить купоны коррозий для меди, углеродистых сталей; нержавеющих сталей; адмиралтейской латуни (данные купоны	2. The winner of the tender shall: -supply the corrosion coupons for copper, carbon steels; stainless steels; admiralty brass (these coupons are used on cooling

используются на градирни во время пассивации и нормальной эксплуатации);	towers during passivation and normal operation);
-провести лабораторные анализы коррозионных купонов не реже одного раза в квартал, то есть четыре раза в год в его удобном месте (методы испытаний: визуальный осмотр, измерение потери массы, электронная микроскопия; параметры тестирования: скорость коррозии, вид коррозии, изменение массы);	-perform the laboratory analyses of corrosion coupons at least once per quarter, i.e., four times per year in at his convenient place (test methods: visual inspection, mass loss measurement, electron microscopy; test parameters: corrosion rate, type of corrosion, mass change).
-предоставить нижеследующие после лабораторных анализов: 1)оценка: предельные значения коррозии, уровень повреждения;	-provide the followings: 1)evaluation: corrosion limits, damage levels;
2)отчетность: детализированные отчеты с графиками, таблицами, фотографиями до и после тестирования;	2)Reporting: detailed reports with graphs, tables, photos before and after testing;
3)рекомендации: рекомендации по предотвращению и снижению коррозии;	3)Recommendations: recommendations for corrosion prevention and mitigation;
Отправка купонов для проведения лабораторных анализов, а также их обратная поставка на завод УГХК после завершения исследований осуществляется за счёт поставщика.	The shipment of coupons for laboratory analysis, as well as their return delivery to the UGCC plant after completion of the analyses, shall be carried out at the supplier’s expense.
3. Консультирование касательно устранения неполадок в чрезвычайных ситуациях и при необходимости визит квалифицированного специалиста по технологии на завод;	3. Advise on emergency troubleshooting and, if necessary, a visit by a qualified technology specialist to the plant;
4. Участник должен: -предоставить паспорта безопасности материалов (MSDS) на каждый предлагаемый химический реагент.	4. The bidder must: -the participant must provide Material Safety Data Sheets (MSDS) for each proposed chemical reagent.
-предоставить доверенность от изготовителя на право продажи и поставки указанных химических реагентов. В доверенности должны быть указаны:	-provide a power of attorney from the manufacturer authorizing the sale and supply of the specified chemical reagents. The power of attorney must include:
1)перечень химических реагентов;	1)a list of the chemical reagents;
2)срок действия доверенности;	2)the validity period of the power of attorney;
3)подписи и печати изготовителя и	

поставщика; 4)номер доверенности и дата её выдачи; 5)контактные данные изготовителя для проверки подлинности; 6)E-mail и веб сайт; - Предоставить гарантийное письмо, в котором поставщик подтверждает, что в случае выявления недостатков, неисправностей, несоответствия качества либо иных проблем, связанных с поставленными химическими реагентами, он принимает на себя следующие обязательства: 1)возместить ущерб, возникший вследствие использования некачественных реагентов, путем выплаты финансовой компенсации, а также выполнения необходимых восстановительных работ за счет собственных средств. 2)осуществить замену некачественных реагентов на продукцию надлежащего качества в сроки, согласованные с заказчиком. 3)обеспечить предоставление технической поддержки и консультационного сопровождения для устранения возникших проблем и минимизации их последствий. 4)выполнить все необходимые работы по устранению выявленных недостатков и их последствий за счет собственных средств. Кроме того, участник обязан предоставить программу дозирования по каждому предлагаемому химическому реагенту с указанием рекомендуемых норм расхода, способов применения, условий эксплуатации и требуемых рабочих концентраций. В случае если фактическая дозировка реагента для достижения требуемых технологических показателей будет отличаться от заявленных участником норм, поставщик обязуется:	3)the signatures and seals of both the manufacturer and the supplier; 4)the power of attorney number and date of issue; 5)the manufacturer’s contact details for authenticity verification. 6)E-mail and web-side; -Provide a Letter of Guarantee in which the Supplier confirms that, in the event of any defects, malfunctions, non-conformity in quality, or any other issues related to the supplied chemical reagents, the Supplier shall undertake the following obligations: 1)To compensate for any damage resulting from the use of substandard reagents by providing financial compensation and carrying out all necessary restoration and remediation works at its own expense. 2)To replace defective or non-conforming reagents with products of the required quality within a timeframe agreed upon with the Customer. 3)To provide technical support and consulting services necessary to resolve the identified issues and minimize their consequences. 4)To perform all necessary corrective works to eliminate the identified deficiencies and their consequences at its own expense. In addition, the Bidder shall provide a dosing program for each proposed chemical reagent, including recommended dosage rates, application methods, operating conditions, and required working concentrations. If the actual dosage required to achieve the specified process performance differs from the dosage rates proposed by the Bidder, the Supplier shall undertake the following obligations:

-Пересмотреть и скорректировать нормы дозирования с учетом фактических условий эксплуатации и технологических требований заказчика.	-To review and adjust the dosage rates based on the actual operating conditions and the Customer’s process requirements.
-За свой счет обеспечить поставку дополнительного объема химических реагентов, необходимого для компенсации недостающего количества и достижения гарантированных показателей работы системы.	-To supply, at its own expense, any additional quantity of chemical reagents required to compensate for the shortfall and to achieve the guaranteed system performance indicators.
5. Если участник производит свою продукцию совместно с другой компанией, он обязан предоставить лицензионное соглашение включающее: 1.срок действия; 2.перечень продуктов; 3.название и адрес сторон; 4.подписи и печати.	5. If the proposed products are manufactured jointly with another company, the Participant shall provide a valid license agreement or other authorization document containing, at a minimum, the following information: 1.The validity period of the agreement; 2.The list of products covered by the agreement; 3.The full names and registered addresses of all parties to the agreement; 4.The signatures of the authorized representatives and official seals (where applicable).
6. Поставщик обязан обеспечить сервисный услуг для проведения работ по очистке и пассивации систем оборотной воды, выполнение анализов, а также регулярный контроль состояния систем во время очистки и пассивации системы. Предоставить программу очистки и пассивации систем оборотной воды включающий: -процедура проведения работ; -указание дозировок и контрольных параметров; -план мониторинга и контрольных анализов. -сервисные услуги включая нижеследующие: *регулярный технический аудит и предоставление отчётов во время пассивации; *обязательное реагирование на претензии и запросы в установленные сроки; *гарантийные обязательства на результат	6. The supplier must ensure the service activities, including the execution of recirculating cooling water system cleaning and passivation works, performance of analyses, and regular monitoring of system conditions during cleaning and passivation. Provide the passivation of recirculating cooling water system program which includes: -procedure for carrying out the works; -specification of dosages and control parameters; -monitoring plan and control analyses; -the service package including the followings: *regular technical audits and submission of reports during the passivation; *mandatory response to claims and requests

пассивации; *проверка коррозионных купонов; *подписание акта выполненных работ; Паспорт безопасности материалов (MSDS) на каждый предлагаемый химический реагент должен соответствовать требованиям, указанным ***в приложении № 5.*** ***Примечание: Предоставление участником ложных сведений, поддельных документов либо иных недостоверных данных является основанием для его немедленной дисквалификации из процедуры отбора***	within established deadlines; *warranty obligations for the passivation results; *verification of corrosion coupons; *signing of the act of completed works. The Material Safety Data Sheet (MSDS) for each proposed chemical reagent must comply with the requirements specified ***in Appendix No. 5.*** **Note: The submission of false information, forged documents, or any other inaccurate data by a participant shall constitute grounds for their immediate disqualification from the selection process.**

Приложение №1.1
к техническому заданию на поставку химических реагентов для установки очистки сырой воды, системы оборотной воды (Градирня), установки подготовки котловой питательной воды и установки очистки сточных вод для их повторного использования.

Appendix 1.1
to technical requirement for purchase of chemicals for raw water treatment unit, recirculating cooling water system (cooling tower), boiler feed water unit and waste water reuse unit.

Набор химических реагентов для установки очистки сырой воды

Set of chemicals for Raw Water Treatment unit

Химический реагент для системы осветления:

Chemicals for clarification system:

1. **Неокисляющий биоцид в жидком виде -** для обеспечения эффективного обеззараживания микробиологических загрязнений в осветлителях в весенне-летном сезоне (7 месяцев – март, апрель, май, июнь, июль, август, сентябрь), применяется ударная дозировка биоцидов. Это позволяет предотвратить размножение микроорганизмов и рост биологических пленок, которые могут негативно повлиять на работу осветлителей и качество воды. **Объём осветлителей – 4600 м^3 х 2 = 9 200 м^3;**

1. **Non-oxidizing biocide in the liquid state –** is to ensure effective disinfection of microbiological contaminants in clarifiers during the summer season (7 months – March, April, May, June, July, August, September), a shock dosage of biocides is applied. This prevents microorganisms from multiplying and biofilm growth, which can negatively affect clarifier operation and water quality. **Volume of clarifiers – 4 600 m^3 x 2 = 9 200 m^3;**

Химические реагенты для системы первого обратного осмоса (далее 1-ОО):

Chemicals for 1st Reverse Osmosis system (hereinafter referred to as 1st RO):

1. **Антискалант в жидком виде** применяется для предотвращения накипи и минеральных отложений на поверхности обратноосмотических мембран. антискалант дозируется в зависимости от содержания органического фосфата в составе концентрата. Содержание органического фосфата в составе концентрата **4 ppm.** ***(месячный расход воды для расчета потребления реагента – 452 600 т);***

1. **Antiscalant in the liquid state** is applied to prevent scaling and deposition (precipitation) onto reverse osmosis membrane surfaces. the antiscalant is dosed according to the organic phosphate content in the rejection water. The organic phosphate content in the rejection water is **4 ppm.**

(monthly water consumption for reagent calculation – 452 600 t);

2. **Кислотный очиститель мембран в жидком виде** предназначен для проведения химической очистки (неорганических загрязнений) мембран обратного осмоса. Кислотный очиститель проводится 1 раз в квартал, всего 4 раза в год. Объём воды в системе обратного осмоса – **15 м^3.** Концентрация химического раствора и расход предоставляется производителем химических реагентов. В системе 1-ОО установлено 8 блоков обратного осмоса, при этом очистка каждого блока проводится отдельно.

2. **Membrane acid cleaner in the liquid state** is designed to carry-out chemical cleaning (inorganic impurities) of reverse osmosis membranes. Acid cleaner is performed 1 time per quarter, total 4 times per year. Water volume in reverse osmosis – **15 m^3.** Chemical solution concentration and consumption is provided by the chemical manufacturer. The 1-RO system contains 8 reverse osmosis units, and the acidic cleaning of each unit is performed separately.

Формула для расчета потребления регентов:

*Потребление реагента за три квартала = Количество реагента **x** Количество блока **x** Цикл CIP*

здесь:

количество блока – 8 шт.;

цикл CIP – 3 раз за 3 квартала;

Количество реагента будет представлено поставщиком.

Formula for calculating reagent consumption:

*Reagent consumption for 3 quarters = Quantity of reagent **x** Number of units **x** CIP cycle*

Where:

Number of units – 8 pcs.;

CIP cycle – 3 times for 3 quarters;

Quantity of reagent will be provided by the supplier.

3. Щелочной очиститель мембран в жидком виде предназначен для проведения химической очистки (органических загрязнений) мембран обратного осмоса. Щелочной очиститель проводится 1 раз в квартал, всего 4 раза в год. Объём воды в системе обратного осмоса – **15 м^3.** Концентрация химического раствора и расход предоставляется производителем химических реагентов. В системе 1 ОО установлено 8 блоков обратного осмоса, при этом очистка каждого блока проводится отдельно.

3. Membrane alkali cleaner in the liquid state is designed to carry-out chemical cleaning (organic impurities) of reverse osmosis membranes. Alkali cleaner in the liquid state is performed 1 time per quarter, total 4 times per year. Water volume in reverse osmosis – **15 m^3.** Chemical solution concentration and consumption is provided by the chemical manufacturer. The 1 RO system contains 8 reverse osmosis units, and the acidic cleaning of each unit is performed separately.

Формула для расчета потребления регентов:

*Потребление реагента за три квартала = Количество реагента **x** Количество блока **x** Цикл CIP*

здесь:

количество блока – 8 шт.;

цикл CIP – 3 раз за 3 квартала;

Количество реагента будет представлено поставщиком.

Formula for calculating reagent consumption:

*Reagent consumption = Quantity of reagent **x** Number of units **x** CIP cycle*

Where:

Number of units – 8 pcs.;

CIP cycle – 3 times for 3 quarters;

Quantity of reagent will be provided by the supplier.

4. **Бисульфит натрия с концентрацией 35% в жидком виде** – применяется для удаления свободного активного хлора в воде перед обратными осмосами для предотвращения повреждения мембран обратных осмосов.

4. Sodium Bisulfite with a concentration of 35% in liquid form - used to remove free active chlorine in water upstream of reverse osmosis to prevent damage to reverse osmosis membranes.

Примечание: Тип мембран - TML20D-400 композитная мембрана из полностью ароматического сшитого полиамида.

Note: Type of membrane – TML20D-400 cross-linked fully aromatic polyamide composite membrane

Химические реагенты для системы обратного осмоса для очистки концентрата (далее ОО концентра):

1. **Антискалант в жидком виде** применяется для предотвращения накипи и минеральных отложений на поверхности обратноосмотических мембран. антискалант дозируется в зависимости от содержания органического фосфата в составе концентрата. Содержание органического фосфата в составе концентрата **8 ppm.** ***(месячный расход воды для расчета потребления реагента – 80 300 т);***

2. **Кислотный очиститель мембран в жидком виде** предназначен для проведения химической очистки (неорганических загрязнений) мембран обратного осмоса. Кислотный очиститель проводится 2 раза в квартал, всего 8 раз в год. Объём воды в системе обратного осмоса концентрата – **10 м^3.** Концентрация химического раствора и расход предоставляется производителем химических реагентов. В системе ОО концентрата установлено 3 блока обратного осмоса, при этом очистка каждого блока проводится отдельно.

Формула для расчета потребления регентов:

*Потребление реагента за 3 квартал = Количество реагента **x** Количество блока **x** Цикл CIP*

здесь:

количество блока –3 шт.;

цикл CIP – 6 раз за 3 квартал;

Количество реагента будет представлено поставщиком.

3. **Щелочной очиститель мембран в жидком виде** предназначен для проведения химической очистки (органических загрязнений) мембран обратного осмоса. Щелочной очиститель проводится 2 раза в квартал, всего 8 раз в год. Объём воды в системе обратного осмоса – **10 м^3.** Концентрация химического раствора и расход предоставляется производителем химических реагентов. В системе ОО концентрат имеются 3 обратных осмосов

Chemicals for rejection reverse osmosis system (hereinafter referred to as rejection RO) :

1. **Antiscalant in the liquid state** is applied to prevent scaling and deposition (precipitation) onto reverse osmosis membrane surfaces. the antiscalant is dosed according to the organic phosphate content in the rejection water. The organic phosphate content in the rejection water is **8 ppm.** ***(monthly water consumption for reagent calculation – 80 300 t);***

2. **Membrane acid cleaner in the liquid state** is designed to carry-out chemical cleaning (inorganic impurities) of reverse osmosis membranes. Acid cleaner is performed 2 times per quarter, total 8 times per year. Water volume in rejection reverse osmosis system – **10 m^3.** Chemical solution concentration and consumption is provided by the chemical manufacturer. The rejection RO system contains 3 reverse osmosis units, and the acidic cleaning of each unit is performed separately.

Formula for calculating reagent consumption:

*Reagent consumption for 3 quarters = Quantity of reagent **x** Number of units **x** CIP cycle*

Where:

Number of units – 3 pcs.;

CIP cycle – 6 times for 3 quarters;

Quantity of reagent will be provided by the supplier.

3. **Membrane alkali cleaner in the liquid state** is designed to carry-out chemical cleaning (organic impurities) of reverse osmosis membranes. Alkali cleaner is performed 2 times per quarter, total 8 times. Water volume in reverse osmosis – **10 m^3.** Chemical solution concentration and consumption is provided by the chemical manufacturer. The rejection RO system contains 3 reverse osmosis units, and the alkali cleaning of each unit is performed separately.

Формула для расчета потребления регентов:

*Потребление реагента за 3 квартал = Количество реагента **x** Количество блока **x** Цикл CIP*

здесь:

количество блока –3 шт.;

цикл CIP – 6 раз за 3 квартал;

Количество реагента будет представлено поставщиком.

Formula for calculating reagent consumption:

*Reagent consumption for 3 quarters = Quantity of reagent **x** Number of units **x** CIP cycle*

Where:

Number of units – 3 pcs.;

CIP cycle – 6 times for 3 quarters;

Quantity of reagent will be provided by the supplier.

Примечание: Тип мембран - TML20D-400 композитная мембрана из полностью ароматического сшитого полиамида.

Note: Type of membrane – TML20D-400 cross-linked fully aromatic polyamide composite membrane.

Химические реагенты, необходимые для установки очистки сырой воды / Chemicals required for the raw water treatment unit.

№	Химические реагенты для системы осветления / Chemicals for clarifier system	Примечания / Remarks
1.	Неокисляющий биоцид в жидком виде /Non-oxidizing biocide in the liquid state	Предоставлять / Shall be provided
№	**Химические реагенты для системы 1-ОО / Chemicals for 1st RO system**	**Примечания / Remarks**
1.	Антискалант в жидком виде /Antiscalant in liquid form	Предоставлять / Shall be provided
2.	Кислотный очиститель мембран в жидком виде /Acidic membrane cleaner in liquid form	Предоставлять / Shall be provided
3.	Щелочной очиститель мембран в жидком виде /Caustic membrane cleaner in liquid form	Предоставлять / Shall be provided
4.	Бисульфит натрия с концентрацией 35% в жидком виде – /Sodium Bisulfite with a concentration of 35% in liquid form –	Предоставлять / Shall be provided
№	**Химические реагенты для системы ОО концентрата / Chemicals for rejection OO system**	**Примечания / Remarks**
1.	Антискалант в жидком виде /Antiscalant in liquid form	Предоставлять / Shall be provided
2.	Кислотный очиститель мембран в жидком виде /Acidic membrane cleaner in liquid form	Предоставлять / Shall be provided
3.	Щелочной очиститель мембран в жидком виде /Caustic membrane cleaner in liquid form	Предоставлять / Shall be provided

Приложение №1.2
к техническому заданию на поставку химических реагентов для установки очистки сырой воды, системы оборотной воды (Градирня), установки подготовки котловой питательной воды и установки очистки сточных вод для их повторного использования.

Appendix 1.2
to technical requirement for purchase of chemicals for raw water treatment unit, cooling water system (cooling tower), boiler feed water unit and waste water reuse unit.

Набор химических реагентов для установки очистки сточных вод для их повторного использования

Set of chemicals for Waste Water Reuse Unit

Химические реагенты для системы 1-ОО

Chemicals for 1st RO system

1. **Антискалант в жидком виде** применяется для предотвращения накипи и минеральных отложений на поверхности обратноосмотических мембран. антискалант дозируется в зависимости от содержания органического фосфата в составе концентрата. Содержание органического фосфата в составе концентрата **4.8 ppm.** ***(месячный расход воды для расчёта потребления реагента – 94 900 т)***

1. **Antiscalant in the liquid state** is applied to prevent scaling and deposition (precipitation) onto reverse osmosis membrane surfaces. the antiscalant is dosed according to the organic phosphate content in the rejection water. The organic phosphate content in the rejection water is **4.8 ppm.** ***(monthly water consumption for reagent calculation – 94 900 t);***

2. **Кислотный очиститель мембран в жидком виде** предназначен для проведения химической очистки (неорганических загрязнений) мембран обратного осмоса. Кислотный очиститель проводится 2 раза в квартал, в итоге 8 раз в год. Объём воды в системе обратного осмоса – **15 м^3.** Концентрация химического раствора и расход предоставляется производителем химических реагентов. В системе 1 ОО установлено 3 блоков обратного осмоса, при этом очистка каждого блока проводится отдельно.

2. **Acidic membrane cleaner in the liquid state** is applied to carry-out chemical cleaning (inorganic impurities) of reverse osmosis membranes. Acid cleaner is performed 2 times per quarter, total 8 times per year. Water volume in reverse osmosis – **15 m^3.** Chemical solution concentration and consumption is provided by the chemical manufacturer. The 1 RO system contains 3 reverse osmosis units, and the acidic cleaning of each unit is performed separately.

Формула для расчета потребления регентов:

*Потребление реагента за 3 квартала = Количество реагента **x** Количество блока **x** Цикл CIP*

здесь:

количество блока –3 шт.;

цикл CIP – 6 раз за 3 квартала;

Количество реагента будет представлено поставщиком.

Formula for calculating reagent consumption:

*Reagent consumption for 3 quarters = Quantity of reagent **x** Number of units **x** CIP cycle*

Where:

Number of units – 3 pcs.;

CIP cycle – 6 times for 3 times;

Quantity of reagent will be provided by the supplier.

3. Щелочной очиститель мембран в жидком виде предназначен для проведения химической очистки (органических загрязнений) мембран обратного осмоса. Щелочной очиститель проводится 2 раза в квартал, в итоге 8 раз в год. Объём воды в системе обратного осмоса – **15 м^3.** Концентрация химического раствора и расход предоставляется производителем химических реагентов. В системе 1 ОО установлено 3 блоков обратного осмоса, при этом очистка каждого блока проводится отдельно.

3. Alkali membrane cleaner in the liquid state is applied to carry-out chemical cleaning (organic impurities) of reverse osmosis membranes. Alkali cleaner is performed 2 times per quarter, total 8 times. Water volume in reverse osmosis – **15 m^3.** Chemical solution concentration and consumption is provided by the chemical manufacturer. The 1 RO system contains 3 reverse osmosis units, and the acidic cleaning of each unit is performed separately.

Формула для расчета потребления регентов:

*Потребление реагента за 3 квартала = Количество реагента **x** Количество блока **x** Цикл CIP*

здесь:

количество блока –3 шт.;

цикл CIP – 6 раз за 3 квартала;

Количество реагента будет представлено поставщиком.

Formula for calculating reagent consumption:

*Reagent consumption for 3 quarters = Quantity of reagent **x** Number of units **x** CIP cycle*

Where:

Number of units – 3 pcs.;

CIP cycle – 6 times for 3 times;

Quantity of reagent will be provided by the supplier.

4. Бисульфит натрия с концентрацией 35% в жидком виде – применяется для удаления свободного активного хлора в воде перед обратными осмосами для предотвращения повреждения мембран обратных осмосов.

Примечание: Тип мембран - TML20D-400 композитная мембрана из полностью ароматического сшитого полиамида.

4. Sodium Bisulfite with a concentration of 35% in liquid form - used to remove free active chlorine in water upstream of reverse osmosis to prevent damage to reverse osmosis membranes.

Note: Type of membrane – TML20D-400 cross-linked fully aromatic polyamide composite membrane

Химические реагенты, необходимые для установки очистки сточных вод для их повторного использования / Chemicals required for the waste water reuse unit.

№	Химические реагенты для системы 1-ОО / Chemicals for 1st RO system	Примечания / Remarks
1.	Антискалант в жидком виде /Antiscalant in liquid form	Предоставлять / Shall be provided
2.	Кислотный очиститель мембран в жидком виде /Acidic membrane cleaner in liquid form	Предоставлять / Shall be provided
3.	Щелочной очиститель мембран в жидком виде /Caustic membrane cleaner in liquid form	Предоставлять / Shall be provided
4.	Бисульфит натрия с концентрацией 35% в жидком виде /Sodium Bisulfite with a concentration of 35% in liquid form	Предоставлять / Shall be provided

Приложение №1.3
к техническому заданию на поставку химических реагентов для установки очистки сырой воды, системы оборотной воды (Градирня), установки подготовки котловой питательной воды и установки очистки сточных вод для их повторного использования.

Appendix 1.3
to technical requirement for purchase of chemicals for raw water treatment unit, cooling water system (cooling tower), boiler feed water unit and waste water reuse unit.

Набор химических реагентов для системы оборотной воды

1. Антискалант в жидком виде предназначен для предотвращения накипеобразования на теплообменных аппаратах и трубопроводах охлаждающей воды. **Данный хим.реагент дозируется в зависимости от содержания органического фосфата в составе оборотной воды.** Содержание органического фосфата (Org-PO_4) в составе оборотной воды **2,5 ppm.** ***(месячный расход воды для расчёта потребления реагента 102 200 т);***

2. Неокисляющий биоцид в жидком виде применяется как дополнительный обеззараживатель оборотной воды в весенне-летном сезоне (7 месяцев - март, апрель, май, июнь, июль, август, сентябрь) для предотвращения роста и размножения микроорганизмов, которые могут вызвать биологическое обрастание поверхностей теплообменников и трубопроводов, что приводит к ухудшению теплообмена и загрязнению системы. **Объём воды в системе для расчета реагента составляет 35 000 м^3.**

3. Химические реагенты для очистки и пассивации системы оборотной воды применяются, как правило, перед вводом новой системы в эксплуатацию, после ремонта или перед началом программы химической обработки воды.

Основные задачи очистки системы:

-удаление продуктов коррозии (ржавчины);

-удаление масел и смазок;

-удаление мусора, песка и пыли;

-удаление отложений солей и накипи;

Set of chemicals for Cooling Water System

1. Antiscalant in the liquid state is designed to prevent scale formation on heat-exchangers and cooling water pipe-lines. **This chemical is dosed according to organic phosphate content in the cooling water.** Organic phosphate (Org-PO_4) content in the cooling water: **2, 5 ppm.** ***(monthly water flow for reagent calculation – 102 200 t);***

2. Non-oxidizing biocide in the liquid state is applied as additional decontaminating agent for recirculation water during spring-summer season (7 months – March, April, May, Jun, July, August, September) to prevent the growth and multiplication of microorganisms that can cause biofouling of heat exchanger and piping surfaces, which leads to deterioration of heat exchange and system fouling. **The volume of water in the system for reagent calculation is 35 000 m3.**

3. Chemicals for Cleaning and Passivating Recirculating Water Systems

Chemicals used for cleaning and passivating recirculating water systems are typically applied before the commissioning of a new system, after maintenance activities, or prior to the implementation of a water treatment program.

Main objectives of system cleaning:

-removal of corrosion products (rust);

-removal of oils and greases;

-removal of debris, sand, and dust;

-removal of scale and salt deposits.

Основные задачи пассивации системы:

-создание на поверхности металла тонкой защитной пленки;

-снижение скорости коррозии;

-подготовка системы к длительной эксплуатации;

-улучшение работы рабочих ингибиторов коррозии;

Примечание: рассчитать потребность в химических реагентах для очистки перед остановкой завода, очистки перед пассивацией и пассивации системы оборотной воды.

Main objectives of system passivation:

-formation of a thin protective film on metal surfaces;

-reduction of corrosion rates;

-preparation of the system for long-term operation;

-enhancement of the performance of operational corrosion inhibitors.

Note: Calculate the required quantities of chemical reagents for cleaning prior to plant shutdown, cleaning prior to passivation, and passivation of the circulating cooling water system.

Химические реагенты, необходимые для системы оборотной воды / Chemicals required for cooling water system.

№	Химический реагент / Chemicals	Примечания / Remarks
1.	Антискалант в жидком виде / Antiscalant in the liquid state	Предоставлять / Shall be provided
2.	Неокисляющий биоцид в жидком виде / Non-oxidizing biocide in the liquid state	Предоставлять / Shall be provided
3.	Химические реагенты для очистки и пассивации системы оборотной воды (Объём воды в системе для расчета реагента составляет 35 000 м3.) /Chemical reagents for cleaning and passivation of recirculating cooling water (The volume of water in the system for reagent calculation is 35 000 m3.)	Предоставлять / Shall be provided

Набор химических реагентов для установки Подготовки котловой питательной воды (далее КПВ)

1. Поглотитель кислорода (карбогидразин) в жидком виде предназначен для удаления остаточного кислорода из КПВ, предотвращая кислородную коррозию. Данный химический реагент дозируется в деаэратор. Данный химический реагент дозируется в зависимости от содержания гидразина в воде. Норма содержание гидразина в воде составляет 50 ppm. ***(месячный расход воды для расчёта потребления реагента 357 700 т);***

2. Амин в жидком виде предназначен для поддержания щелочного уровня pH (pH должен быть 9,5) КПВ, нейтрализации углекислого газа и предотвращения образования угольной кислоты, что снижает коррозионное воздействие на оборудование. Данный химический реагент дозируется в деаэратор. ***(месячный расход воды для расчёта потребления реагента 357 700 т);***

Тип деаэратора: атмосферный термический деаэратор (температура 120-127 °С)

3. Тринатрий фосфат в жидком виде предназначен для предотвращения коррозии, образования накипи на поверхности труб котлов и предназначен для создания защитного слоя на металлических поверхностях внутри котла. Этот слой препятствует контакту металла с водой и кислородом, что предотвращает коррозию. Данный химический реагент дозируется в зависимости от содержания фосфата в воде. Норма содержание фосфата в котловой воде котлов, котлов-утилизаторов составляет **15 ppm,** а в печах пиролизов **3 ppm.**

-Для котлов, котлов-утилизаторов - месячный расход воды для расчёта потребления реагента 193 450 т;

Set of chemicals for Boiler-Feed Water Treatment unit (hereinafter referred to as BFW)

1. Oxygen scavenger (carbohydrazine) in the liquid state is to remove residual oxygen from BFW, preventing oxygen corrosion. This chemical is dosed into the deaerator. This chemical is dosing depending on hydrazine content in water. Hydrazine content in water is 50 ppm. ***(monthly water flow for reagent calculation – 357 700 t);***

2. Amine in the liquid state is designed to maintain an alkaline pH level (pH should be 9,5) of BFW, neutralize carbon dioxide and prevent the formation of carbonic acid, which reduces the corrosive effect on the equipment. This chemical is dosed into the deaerator. ***(annual water flow for reagent calculation – 357 700 t);***

Type of deaerator: Atmospheric thermal deaerator (temperature: 120-127°C).

3. Trisodium phosphate in liquid form is designed to prevent corrosion, scale formation on the surface of boiler tubes and is designed to create a protective layer on metal surfaces inside the boiler. This layer prevents the metal from contact with water and oxygen, which prevents corrosion. This chemical is dosing depending on phosphate content in water. Phosphate content in boiler water of boilers, waste heat recovery unit is **15 ppm,** and in furnace pyrolyze is **3 ppm**.

-For boilers and waste heat recovery unit, the monthly water consumption used for chemical

-Для печей пиролизов - месячный расход воды для расчёта потребления реагента 153 300 т;

consumption calculations is 193 450 tons.

-For pyrolysis furnaces, the monthly water consumption used for chemical consumption calculations is 153 300 tons.

Химические реагенты, необходимые для установки подготовки КПВ / Chemicals required for BFW.

№	Химический реагент / Chemicals	Примечания / Remarks
1.	Поглотитель кислорода (карбогидразин) в жидком виде / Oxygen scavenger (carbohydrazine) in the liquid state	Предоставлять / Shall be provided
2.	Амин в жидком виде / Amine in the liquid state	Предоставлять / Shall be provided
3.	Тринатрий фосфат в жидком виде / Trisodium phosphate in liquid form	Предоставлять / Shall be provided

Приложение №2.1
к техническому заданию на поставку химических реагентов для установки очистки сырой воды, системы оборотной воды (Градирня), установки подготовки котловой питательной воды и установки очистки сточных вод для их повторного использования.

Appendix 2.1
to technical requirement for purchase of chemicals for raw water treatment unit, cooling water system (cooling tower), boiler feed water unit and waste water reuse unit.

Описание и технические параметры процесса очистки сырой воды.

Системы осветления (схема-1.1 система осветления установки очистки сырой воды): С водоёма сырой воды объёмом 75000 м^3 сырая вода поступает в 2 осветлителя – общий фактический расход воды составляет **620 м^3/ч.** Обработка сырой воды осуществляется так: осветление и умягчение на осветителях со слоем взвешенного осадка, фильтрация на механических фильтрах.

Description and technical parameters of the raw water treatment process

Clarification system (Diagram-1.1 Raw water treatment unit clarification system): Raw water is supplied from raw water pond (75000 m^3) into 2 clarifiers – total actual consumption rate of water is **620 m^3/h**. Raw water is treated as follows: clarification and softening in clarifier with suspended precipitate layer, filtration through mechanical filters.

В системе осветления используются нижеследующие хим-реагенты:

Following chemicals are applied in clarification system:

Коагулянт (порошок оксихлорид алюминия PAC 30%) используется в виде 10 % раствора в процессе осветления исходной воды (из Амударьи) для удаления из исходной воды (далее воды) тонкой взвеси и коллоидных веществ.

Coagulant (aluminium oxychloride powder PAC 30%) is applied as 10 % solution in raw water clarification process (raw water from Amudarya river) to remove slick and colloidal particles from influent water (hereinafter referred to as water).

Флокулянт в виде порошка (N-Polymer) применяется в виде 0,15% раствора для укрепления осадка, ускорения слипания осаждаемых коллоидных и взвешенных частиц исходной воды в осветлителях.

Flocculant in powder form (N-Polymer) is applied as 0,15% solution to fasten the precipation process, speed-up coalescing of precipitated colloidal and suspended particles from influent water in clarifiers.

Флокулянт в виде порошка (C-Polymer) применяется в виде 0,2% раствора для обезвоживания шлама с осветлителей.

Flocculant in powder form (C-Polymer) is applied as 0,2 % solution to dehydrate the sludge from clarifiers.

Биоцид (Гипохлорит натрия 12 %) применяется для обеззараживания исходной воды (из Амударьи).

Biocide (12 % solution of sodium hypochlorite) is applied to disinfect the influent water (from Amudarya river).

Каустическая сода (20% раствор) используется для корректировки pH воды в осветлителях. Химический реагент расходуется исходя из лабораторных анализов и показателей анализаторов для pH воды.

Caustic Soda (20% solution) is applied to adjust the pH level of water in clarifiers. This chemical is consumed based on laboratory analysis and readings of pH water analyzers.

Неокисляющий биоцид в жидком виде - для обеспечения эффективного обеззараживания микробиологических загрязнений в осветлителях

Non-oxidizing biocide in the liquid state – is to ensure effective disinfection of microbiological contaminants in clarifiers during the summer season

в весенне-летном сезоне (8 месяцев – март, апрель, май, июнь, июль, август, сентябрь и октябрь), применяется ударная дозировка биоцидов. Это позволяет предотвратить размножение микроорганизмов и рост биологических пленок, которые могут негативно повлиять на работу осветлителей и качество воды. **Объём осветлителей – 4600 м^3 х 2 = 9 200 м^3;**

(8 months – March, April, May, June, July, August, September and October), a shock dosage of biocides is applied. This prevents microorganisms from multiplying and biofilm growth, which can negatively affect clarifier operation and water quality. **Volume of clarifiers – 4 600 m^3 x 2 = 9 200 m^3;**

Показатели качества сырой воды и осветлённой воды (из Амударья) / Raw and clarified water quality indexes (from Amudaryo)

Таблица / Table-I

Наименование сырья / Feed	**Показатели качества, обязательные для проверки / quality indexes that shall be checked on obligatory basis**	**Единица измерения / Measuring unit**	**Норма / Norm rate**
Сырая вода, поступающая на установку / **Raw water flow into unit**	pH при 25 ^{0}C		> 8,0
	Электропроводимость при 25 ^{0}C / Conductivity at 25 ^{0}C	мкСм/см µS/cm	2530
	Общее содержание солей / Total dissolved solids	мг/л mg/l	1265
	Хлориды / Chloride (Cl^-)	мг/л mg/l	340
	Щелочность свободная / Free alkanity	мг/л mg/l	120
	Железо / Ferrum	мг/л mg/l	0,5
	Мутность / Turbidity	NTU-нефелометрическая единица мутности / nephelometric turbidity unit	100
	Жесткость общая / Total hardness	мг/л mg-eq/l	800
	Жесткость кальциевая / Calcium hardness	мг/л mg/l	305
	Магниевая жесткость/ Magnesium Hardness	мг/л mg/l	295
Осветленная вода / Clarified water	Электропроводимость / Conductivity	µS/cm	2530
	Общее содержание солей / Total salinity	мг/л mg/l	1265
	pH		7-8
	Мутность / Turbidity	NTU-нефелометрическая единица мутности / nephelometric turbidity unit	<5,0

Система обратных осмосов установки очистки сырой воды – схема-1.2.

Система первого обратного осмоса: Фильтрованная вода расходом 620 м^3/ч проходит стадию предварительной очистки на картриджных фильтрах размером пор 5 микрон (5 фильтров по 120 картриджей в каждом фильтре). Далее вода направляется в систему 1-ОО (8 систем, 29 батарей в каждой системе, 7 мембран в каждой батарее. Мощность обратного осмоса - 85% пермеат/ 15% концентрат. Производитель обратно осмотических мембран является TORAY). После очистки воды получается пермеат 1-ОО 527 м^3/ч и концентрат 1-ОО 93 м^3/ч. Одна часть пермеат 1-ОО 142 м^3/ч направляется в систему вторичного обратного осмоса (далее 2-ОО), вторая часть 385 м^3/ч в систему. А концентрат направляется в систему обратного осмоса для очистки концентрата.

Raw water treatment unit reverse osmosis system – diagram-1.2.

1st Reverse osmosis system: Filtered water with flow rate 620 m^3/h undergoes precleaning process in cartridge filters with pore size of 5 microns (5 filters and each filter has 120 cartridges). Then water is supplied to 1st RO system (8 systems, 29 batteries in each system, 7 membranes in each battery. Capacity of RO is 85% permeate / 15% concentrate. Manufacturer of reverses osmosis membranes is TORAY). After filtration of water the 527 m^3/h permeate and 1st RO concentrate 93 m^3/h is received. First part of 1st RO permeate 142 m^3/h is transferred to 2nd RO system, second part 385 m^3/h to system. The concentrate is transferred to rejection reverses osmosis system.

В системе 1-ОО используется нижеследующие химические реагенты:

Following chemicals are applied in 1st reverse-osmosis system:

Серная кислота в жидком виде - используется для корректировки pH воды. Химический реагент расходуется исходя из лабораторных анализов и показателей анализаторов для pH воды.

Sulphuric acid in the liquid state – is applied to adjust pH level of water. This chemical is consumed based on laboratory analysis and readings of pH water analyzers.

Натрий бисульфит в жидком виде - используется для удаления свободного активного хлора в воде перед обратными осмосами для предотвращения повреждения мембран обратных осмосов.

Soldium bisulfite in the liquid state – is applied to remove free chlorine from water before reverse-osmosis membranes to prevent damage of reverse osmosis membranes.

Антискалант в жидком виде - применяется для предотвращения отложения осадка на поверхностях мембран обратных осмосов с целью увеличения срока эксплуатации. **антискалант дозируется в зависимости от содержания органического фосфата в составе концентрата.** Содержание органического фосфата в составе концентрата **4 ppm.**

Antiscalant in the liquid state - is applied to prevent sedimentation (deposition) onto reverse osmosis membranes to increase service life-time. **the antiscalant is dosed according to the organic phosphate content in the rejection water.** The organic phosphate content in the rejection water is **4 ppm.**

Щелочной очиститель в жидком виде - принимается для проведения химической очистки CIP (удаление органических загрязнении) мембран обратных осмосов с целью увеличения срока эксплуатации. Щелочной очиститель

Alkali cleaner in the liquid state - is applied to carry-out CIP chemical cleaning (removal of organic impurities) of reverse osmosis membranes to increase service life-time. Alkali cleaner is performed 1 time per quarter, total 4 times per year.

проводится 1 раз в квартал, в итоге 4 раза в год. Объём воды в системе обратного осмоса – **15 м^3.** Концентрация химического раствора и расход предоставляется производителем химических реагентов.

Water volume in reverse osmosis – **15 m^3.** Chemical solution concentration and consumption is provided by the chemical manufacturer.

Кислотный очиститель в жидком виде - принимается для проведения химической очистки CIP (удаление неорганических загрязнении) мембран обратных осмосов с целью увеличения срока эксплуатации. Кислотный очиститель проводится 1 раз в квартал, в итоге 4 раза в год. Объём воды в системе обратного осмоса – **15 м^3.** Концентрация химического раствора и расход предоставляется производителем химических реагентов.

Acid cleaner in the liquid state - is applied to carry-out CIP chemical cleaning (removal of inorganic impurities) of reverse osmosis membranes to increase service life-time. Acid cleaner is performed 1 time per quarter, total 4 times per year. Water volume in reverse osmosis – **15 m^3.** Chemical solution concentration and consumption is provided by the chemical manufacturer.

Примечание: Тип мембран - TML20D-400 композитная мембрана из полностью ароматического сшитого полиамида.

Note: Type of membrane – TML20D-400 cross-linked fully aromatic polyamide composite membrane

Система обратного осмоса для очистки концентрата: Концентраты 1-ОО (93 м^3/ч) и 2-ОО (17 м^3/ч) направляются в систему обратного осмоса для очистки концентрата (3 системы, 20 батарей в каждой системе, 7 мембран в каждой батарее, производитель обратно осмотических мембран является TORAY). Мощность обратного осмоса для очистки концентра воды – 51% (пермеат воды) / 49% (концентрат воды).

Concentrates of 1st RO (93 m^3/h) and 2nd (17 m^3/h) RO is supplied to rejection reverse osmosis system (3 systems, 20 batteries in one system, 7 membranes in each battery. Manufacturer of reverses osmosis membranes is TORAY). Rejection reverse osmosis capacity – 51% (water permeate) / 49% (water concentrate).

После очистки концентра, пермеат 1-ОО (385 м^3/ч) и пермеат обратного осмоса для очистки концентрата (56 м^{3}ч) объединяются, и используется для следующих целей для подпитки градирни, сервисной воды, производства питьевой воды.

After filtration of RO concentrate, 1st RO permeate water (385 m^3/h) and rejection RO permeate water (56 m^3/h) are combined and used for cooling tower make-up, service water, potable water production.

В системе обратного осмоса для очистки концентрата используются нижеследующие химические реагенты:

In the rejection reverse osmosis system are used following chemicals:

Серная кислота в жидком виде - используется для корректировки pH воды. Химический реагент расходуется исходя из лабораторных анализов и показателей анализаторов для pH воды.

Sulphuric acid in the liquid state – is applied to adjust pH level of water. This chemical is consumed based on laboratory analysis and readings of pH water analyzers.

Антискалант в жидком виде применяется для предотвращения накипи и минеральных отложений на поверхности обратноосмотических мембран. **антискалант дозируется в зависимости от содержания органического фосфата в составе концентрата.** Содержание органического фосфата в составе концентрата **8 ppm.**

Antiscalant in the liquid state is applied to prevent scaling and deposition (precipitation) onto reverse osmosis membrane surfaces. **the antiscalant is dosed according to the organic phosphate content in the rejection water.** The organic phosphate content in the rejection water is **8 ppm.**

Кислотный очиститель мембран в жидком виде предназначен для проведения химической очистки (неорганических загрязнений) мембран обратного осмоса. Кислотный очиститель проводится 2 раза в квартал, в итоге 8 раз в год. Объём воды в системе обратного осмоса концентрата – **10 м^3.** Концентрация химического раствора и расход предоставляется производителем химических реагентов.

Membrane acid cleaner in the liquid state is designed to carry-out chemical cleaning (inorganic impurities) of reverse osmosis membranes. Acid cleaner is performed 2 times per quarter, total 8 times per year. Water volume in rejection reverse osmosis system – **10 m^3.** Chemical solution concentration and consumption is provided by the chemical manufacturer.

Щелочной очиститель мембран в жидком виде предназначен для проведения химической очистки (органических загрязнений) мембран обратного осмоса. Щелочной очиститель проводится 2 раза в квартал, в итоге 8 раз в год. Объём воды в системе обратного осмоса – **10 м^3.** Концентрация химического раствора и расход предоставляется производителем химических реагентов.

Membrane alkali cleaner in the liquid state is designed to carry-out chemical cleaning (organic impurities) of reverse osmosis membranes. Alkali cleaner is performed 2 times per quarter, total 8 times. Water volume in reverse osmosis – **10 m^3.** Chemical solution concentration and consumption is provided by the chemical manufacturer.

Примечание: Тип мембран - TML20D-400 композитная мембрана из полностью ароматического сшитого полиамида.

Note: Type of membrane – TML20D-400 cross-linked fully aromatic polyamide composite membrane

Показатели качества пермиат воды 1-ОО /
1st RO permeate water quality indexes

Таблица / Table – I

Параметры пермеат воды из первичного обратного осмоса / Permeate water parameters from 1st RO	**Единица измерения / Measuring unit**	**Качество / Quality**
pH	-	5.0-6.0
Обшей содержание солей / Total salnity	мг/л mg/l	< 60
Кальциевая жесткость / Calcium hardness	мг/л по иону / mg/l as-per ion	< 2
Магниевая жесткость / Magnesium hardness	мг/л по иону / mg/l as-per ion	< 1,2
Натрий / Natrium (sodium)	мг/л по иону / mg/l as-per ion	< 16
Калий / Kalium	мг/л по иону / mg/l as-per ion	< 3,9
М-щелочность / M- alcalinity	мг/л по $CaCO_3$ / mg/l as-per $CaCO_3$	< 11
Сульфаты / Sulphates	мг/л по иону / mg/l as-per ion	< 7,2
Хлориды / Chlorides	мг/л по иону / mg/l as-per ion	< 21
Нитраты / Nitrates	мг/л по иону / mg/l as-per ion	< 0,4
Кремний / Silica	мг/л по SiO_2 / mg/l as-per SiO_2	< 0,06

Показатели качества пермеат 2-ОО /
2nd-RO permeate water quality indexes

Таблица / Table – II

Параметры пермеат воды из вторичного обратного осмоса / Permeate water parameters from 2nd RO	**Единица измерения / Measuring unit**	**Качество / Quality**
pH	-	4,0-5,0
Обшей содержание солей / Total salnity	мг/л mg/l	< 3
Кальциевая жесткость / Calcium hardness	мг/л по иону / mg/l as-per ion	< 0,02
Магниевая жесткость / Magnesium hardness	мг/л по иону / mg/l as-per ion	< 0,01
Натрий / Natrium (sodium)	мг/л по иону / mg/l as-per ion	< 0,8
Калий / Kalium	мг/л по иону / mg/l as-per ion	< 0,12
М-щелочность / M – alkalinity	мг/л по $CaCO_3$ / mg/l as-per	< 0,98
Сульфаты / Sulphates	мг/л по иону / mg/l as-per ion	< 0,06
Хлориды / Chlorides	мг/л по иону / mg/l as-per ion	< 0,8
Нитраты / Nitrates	мг/л по иону / mg/l as-per ion	< 0,3
Кремний / Silica	мг/л по SiO2 / mg/l as-per SiO2	< 0,3

Приложение №2.2
к техническому заданию на поставку химических реагентов для установки очистки сырой воды, системы оборотной воды (Градирня), установки подготовки котловой питательной воды и установки очистки сточных вод для их повторного использования.

Appendix 2.2
to technical requirement for purchase of chemicals for raw water treatment unit, cooling water system (cooling tower), boiler feed water unit and waste water reuse unit.

Описание и технические параметры процесса очистки сточных вод для их повторного использования

(Схема-2 установка очистки сточных вод для их повторного использования)

Description and technical parameters of the waste water treatment process

(Diagram-2 Waste water reuse unit)

Установка Очистка сточных вод для их повторного использования предназначена для очистки производственных сточных вод и повторного использования их в качестве подпитки оборотной воды установки охлаждающей системы (Градирни). Производственная мощность установки составляет 374 м^3/ч, 8976 м^3/сут.

Waste Water Reuse is operated to treat production waste water and its reuse as make-up of recycled water of cooling water system (Tower). Unit production capacity equals to 374 m^3/h, 8976 m^3/day.

В установку повторного использования сточных вод для обработки поступают такие стоки как:

- продувка охлаждающей воды
- концентрат обратного осмоса
- очищенные сточные воды из очистного сооружения.

Such waste waters are flown into Waste Water Reuse unit:

- cooling water blow-down water
- reverse osmosis rejection water
-treated waste water from waste water treatment unir.

Продукт, получаемый после обработки стоков, используется для подпитки охлаждающей воды Градирни. Данная установка состоит из системы ультрафильтрации и системы 1-го и 2-го обратного осмоса (далее – 1-ОО и 2-ОО).

Product taken after waste water treatment process, are used to make-up cooling tower. This unit consists of ultrafiltration system and 1st and 2nd RO system.

Блок ультрафильтрации, состоит из 4 блоков, производственная мощность составляет 337 м^3/ч. Мембраны ультрафильтрации погружного типа, и работает в режиме «снаружи-вовнутрь».

Ultrafiltration system consists of 4 blocks, its production capacity equals to 337 m^3/h. Submersible ultrafiltration membranes are operated in «from outside to inside» mode.

Фильтрованная вода расходом **130 м^3/ч** проходит стадию предварительной очистки на картриджных фильтрах (3 фильтров по 85 картриджей в каждом фильтре).

Filtered water with flow rate of **130 m^3/h** undergoes pre-cleaning stage in cartridge filters (3 filters and each filter has 85 cartridges).

Далее вода направляется в систему 1-ОО (3 систем, 32 батарей в каждой системе, 7 мембран в каждой батарее, Производитель обратно осмотических мембран является TORAY. Мощность обратного осмоса - 70% пермеат/ 30% концентрат).

Then water is supplied to 1st RO system (3 systems, 32 batteries in each system, 7 membranes in each battery. Manufacturer of reverses osmosis membranes is TORAY. Reverse osmosis capacity is 70% permeate/ 30% concentrate).

Концентрат 1-ОО направляется в искусственный водоем V – 2 млн м^3.

1st RO rejection water is supplied to artificial pond V – 2 million m^3.

Пермеат 1-ОО направляется на дополнительное фильтрование в системе вторичного обратного осмоса (далее 2-ОО)
(2 систем, 22 батарей в каждой, 7 мембран в каждой батареи. Мощность 2-ОО – 90% пермеат/ 10% концентрат).

1st RO permeate is supplied to be additionally filtered to 2nd RO system (2 systems, 22 batteries in each one, 7 membranes in each battery. 2nd RO capacity is 90% permeate/ 10% concentrate).

Пермеат 2-ОО направляется в бассейн установки охлаждающей воды в качестве подпитки (Градирня) – 82 м^3/ч, концентрат поступает в начальный цикл установки.

2nd RO permeate is supplied to cooling tower basin as make-up (Cooling tower) – 82 m^3/h, and concentrate is transfered to initial (first) cleaning stage

В установке очистки сточных вод для повторного использования используются нижеследующие хим-реагенты:

Following chemicals are applied in Waste Water Reuse Unit:

Коагулянт (порошок оксихлорида алюминия) используется в виде 10 % раствора в процессе осветления воды (сточные воды из производственных цехов для повторного использования) для удаления из неё тонкой взвеси и коллоидных веществ.

Coagulant (aluminium oxychloride powder) is applied as 10 % solution in water clarification process (waste water from production plants for reuse) to remove slick and colloidal substances.

Биоцид (12 % раствор Гипохлорита натрия) применяется для обеззараживания исходной воды (поступающие сточные воды).

Biocide (12 % solution of sodium hypochlorite) is applied to disinfect influent water (influent waste water).

Каустическая сода (20% раствор) используется для промывки и регенерации ультрафильтров с целью увеличения срока эксплуатации.

Caustic soda (20% solution) is applied for flushing and regeneration of ultra-filters to increase service life-time.

Лимонная кислота в жидком виде - используется для промывки и регенерации ультрафильтров с целью увеличения срока эксплуатации.

Citric acid in the liquid state – is applied for для flushing and regeneration of ultra-filters to increase service life-time.

В системе обратноосмотических фильтров используются нижеследующие химические реагенты:

Following chemicals are applied in Reverse-Osmosis membrane filter system:

Серная кислота в жидком виде - используется для корректировки pH воды. Химический реагент расходуется исходя из лабораторных анализов и показателей анализаторов для pH воды.

Sulfuric acid in the liquid state – is applied to adjust pH level of water. This chemical is consumed based on laboratory analysis and readings of pH analyzers.

Натрий бисульфит в жидком виде - используется для удаления свободного активного хлора в воде перед мембранами обратного осмоса для предотвращения повреждения обратноосмотических мембран.

Sodium bisulfite in the liquid state – is applied to remove free active chlorine of water before reverse osmosis membranes to prevent damage of reverse-osmosis membranes.

Антискалант в жидком виде - применяется для предотвращения отложения осадка на поверхностях обратно осмотических мембран с целью увеличения срока эксплуатации. **антискалант дозируется в зависимости от содержания органического фосфата в составе концентрата**. Содержание органического фосфата в составе концентрата **4.8 ppm.**

Antiscalant in the liquid state – is applied to prevent sedimentation (deposition) on reverse-osmosis membrane surfaces to increase service life-time. the **antiscalant is dosed according to the organic phosphate content in the rejection water.** The organic phosphate content in the rejection water is **4.8 ppm.**

Щелочной очиститель в жидком виде - принимается для проведения химической очистки CIP (удаление органических загрязнении) мембран обратных осмосов с целью увеличения срока эксплуатации. Щелочной очиститель проводится 2 раза в квартал, в итоге 8 раз в год. Объём воды в системе обратного осмоса – **15 м^3.** Концентрация химического раствора и расход предоставляется производителем химических реагентов.

Alkali cleaner in the liquid state- is applied to carry-out CIP chemical cleaning (removal of organic contaminations) of reverse-osmosis membranes to increase service life-time. Alkali cleaner is performed 2 times per quarter, total 8 times per year. Water volume in reverse osmosis – **15 m^3.** Chemical solution concentration and consumption is provided by the chemical manufacturer.

Кислотный очиститель в жидком виде - принимается для проведения химической очистки CIP (удаление неорганических загрязнении) мембран обратных осмосов с целью увеличения срока эксплуатации. Кислотный очиститель проводится 2 раза в квартал, в итоге 8 раз в год. Объём воды в системе обратного осмоса – **15 м^3.** Концентрация химического раствора и расход предоставляется производителем химических реагентов.

Acid cleaner in the liquid state - is applied to carry-out CIP chemical cleaning (removal of inorganic contaminations) of reverse-osmosis membranes to increase service life-time. Acid cleaner is performed 2 times per quarter, total 8 times per year. Water volume in reverse osmosis – **15 m^3.** Chemical solution concentration and consumption is provided by the chemical manufacturer.

Примечание: Тип мембран - TML20D-400 композитная мембрана из полностью ароматического сшитого полиамида.

Note: Type of membrane – TML20D-400 cross-linked fully aromatic polyamide composite membrane

Показатели качества воды после ультрафильтров /
Water quality indexes after ultrafilters

Таблица / Table – I

Наименование сырья / Feed	**Показатели качества, обязательные для проверки / Quality indexes that shall be checked on obligatory basis**	**Единица измерения / measuring unit**	**Норма / norm rate**
Вода после ультрафильтров / Water after ultrafilters	Электропроводимость / Conductivity	мкСм/см µS/cm	3000
	Остаточный активный хлор / Residual active chlorine	мг/л mg/l	0.3 – 0.5
	Общей содержание солей / Total salinity	мг/л mg/l	1500
	pH		7-8
	Мутность / Turbidity	NTU – nephelometric turbidity unit	<1,0
	Хлорид /Chloride	мг/л mg/l	340
	Сульфат /Sulphate	мг/л mg/l	700
	Общая щёлочность M-alkalinity	мгэкв/л mgeqv/l	2,4
	Общая жесткость Total hardness	мгэкв/л mgeqv/l	16
	Масло /Oil	мг/л mg/l	0,1-0,5

Показатели качества пермеат воды 2-ОО /
2nd RO permeate water quality indexes

Таблица / Table – II

Наименование сырья / Feed	**Показатели качества, обязательные для проверки / Quality indexes that shall be checked on obligatory basis**	**Единица измерения / measuring unit**	**Норма / Norm rate**
Пермеат воды 2-ОО / 2nd RO permeate water	Электропроводимость / Conductivity	мкСм/см µS/cm	2-4
	Обшей жесткость / Total hardness	мг/л mg/l	6
	Общей содержание солей / Total salinity	мг/л mg/l	66
	pH		5,5
	Кальций (Ca) / Calcium (Ca)	мг/л mg/l	<2,0

Приложение №2.3
к техническому заданию на поставку химических реагентов для установки очистки сырой воды, системы оборотной воды (Градирня), установки подготовки котловой питательной воды и установки очистки сточных вод для их повторного использования.

Appendix 2.3
to technical requirement for purchase of chemicals for raw water treatment unit, cooling water system (cooling tower), boiler feed water unit and waste water reuse unit.

Описание и технические параметры процесса градирни. *(Схема-3 система охлаждающей воды (Градирни)).*

Расход подпиточной воды бассейна градирни (проектная/фактическая) - **1000 /500 м^3/ч**

Расход циркулирующей воды - **50 000 м^3/ч**

Температура на выходе Градирни (проектная / фактическая) – **32/31^{0}C**

Температура на входе Градирни (проектная/фактическая) – **42/36^{0}C**

Цикл концентрации – **9-12** (формула: цикл концентрации = подпитка / продувка)

Расход продувки (проектная/фактическая) – **110/50 м^3/ч**

Интенсивность испарения – **1,81%**

капельный унос – **90 т/ч;**

Хим.реагенты дозируются в соответствии с расходом 140 т/ч (продувка + капельный унос)

В градирни используется песочный фильтр для уменьшения мутности воды. Средний расход воды для регенерации песочного фильтра – **1 500 м3** два раза в месяце.

В качестве подпитки бассейна градирни используется следующие потоки:

1. Пермеат вода 1-ОО из установки очистки сырой воды (таблица– I);
2. Пермеат вода 2-ОО из установки очистки сточных вод для их повторного использования (таблица – II).
3. Фильтрованная вода (после осветления сырой воды и фильтрования в песочных фильтрах) – **периодически** используется для увеличения жесткости воды (таблица – III).

Description and technical parameters of the process of cooling tower parameters. *(Diagram-3 Cooling water system (cooling tower)).*

Make-up water flow-rate (design/actual) in cooling tower - **1000 /500 m^3/h**

Recirculation water flow rate - **50 000 m^3/h**

Temperature of cooling water supply (design/ actual) – **32/31^{0}C**

Temperature of cooling water return (design/actual) – **42/36^{0}C**

Cycle of concentration – **9-12** (formula: cycle of concentration = make-up / blowdown)

Blow-down rate (design/actual) – **110/50 m^3/h**

Evaporation rate– **1,81%**

drop entrainment – **90 t/h;**

Chemicals are dosed according to the flow rate of 140 t/h (blowdown +drop entrainment)

In cooling tower, the sand filter is operated to decrease the water turbidity. Average water flow rate for filters regeneration – **1500 m3** два раза в месяце.

Following waters are used to make-up cooling tower:

1. Permeate water of 1st RO from raw water treatment unit (table – I).
2. Permeate water of 2nd RO from waste water reuse unit (table – II).
3. Filtered water (after raw water clarification and filtration in sand filters) – is **periodically** used to increase water hardness level (table – III).

В системе охлаждающей воды принимается нижеследующие хим. реагенты:

Биоцид (Гипохлорит натрия 12 %) применяется для обеззараживания охлаждающей воды.

Каустическая сода (20% раствор) - используется для корректировки pH охлаждающей воды. Химический реагент расходуется исходя из лабораторных анализов и показателя онлайн-анализатора для pH воды.

Антискалант в жидком виде - применяется для предотвращения образования накипи на поверхностях теплообменных аппаратов и трубопроводов охлаждающей воды. **Данный хим.реагент дозируется в зависимости от содержания органического фосфата в составе оборотной воды.** Содержание органического фосфата (Org-PO4) в составе охлаждающей воды **2,5 ppm.**

Ингибитор коррозии для чёрных металлов в жидком виде - применяется для предотвращения коррозии в охлаждающих системах теплообменных аппаратов и трубопроводов.

Ингибитор коррозии для цветных металлов в жидком виде - применяется для снижения коррозионного воздействия на медные материалы в охлаждающих системах теплообменных аппаратов.

Нитрат кальция (68% Ca(NO3)2) используется для корректировки кальциевой жесткости охлаждающей воды с целью предотвращения образования отложений и коррозии на теплообменных поверхностях.

Неокисляющий биоцид в жидком виде применяется как дополнительный обеззараживатель оборотной воды в весенне-летном сезоне (8 месяцев - март, апрель, май, июнь, июль, август, сентябрь и октябрь). **Объём воды в системе составляет 35 000 м^3.**

Following chemicals are applied in Cooling Water System:

Biocide (12 % solution of sodium hypochlorite) is applied to disinfect the cooling water.

Caustic soda (20% solution) – is applied to adjust pH level of cooling water. This chemical is consumed based on laboratory analysis and the online water pH analyzer.

Antiscalant in the liquid state – is applied to prevent scale formation onto surfaces of heat-exchangers and cooling water pipe-lines. **This chemical is dosed according to organic phosphate content in the cooling water.** Organic phosphate (Org-PO4) content in the cooling water: **2, 5 ppm.**

Corrosion inhibitor for carbon steel in the liquid state – is applied to prevent corrosion in cooling systems of heat-exchangers and pipe-lines.

Corrosion inhibitor for non-ferrous metals in the liquid state – is applied to reduce corrosion attack on cooper metals provided in cooling systems of heat-exchangers.

Calcium nitrate (68% $Ca(NO_3)_2$) is used to correct the calcium hardness of cooling water to prevent fouling and corrosion on heat exchange surfaces.

Non-oxidizing biocide in the liquid state is applied as additional decontaminating agent for recirculation water during spring-summer season (8 months – March, April, May, Jun, July, August, September and October). **The volume of water in the system is 35,000 m3.**

Виды и показатели качества подпиточной воды на систему охлаждающей воды / Type and water quality indexes of make-up water to cooling water system.

1) Показатели качества пермеата воды 1-ОО для подпитки градирни из установки очистки сырой воды / Raw water treatment unit 1st RO permeate water quality indexes for cooling tower make-up

Таблица / Table – I

Параметры пермеат воды 1-ОО / 1st RO Permeate water parameters	**Единица измерения / Measuring unit**	**Качество / Quality**
pH	-	5.0-6.0
Обшей содержание солей / Total salnity	мг/л mg/l	< 60
Кальциевая жесткость / Calcium hardness	мг/л по иону / mg/l as-per ion	< 2
Магниевая жесткость / Magnesium hardness	мг/л по иону / mg/l as-per ion	< 1,2
Натрий / Natrium (sodium)	мг/л по иону / mg/l as-per ion	< 16
Калий / Kalium	мг/л по иону / mg/l as-per ion	< 3,9
М-щелочность / M- alcalinity	мг/л по $CaCO_3$ / mg/l as-per $CaCO_3$	< 11
Сульфаты / Sulphates	мг/л по иону / mg/l as-per ion	< 7,2
Хлориды / Chlorides	мг/л по иону / mg/l as-per ion	< 21
Нитраты / Nitrates	мг/л по иону / mg/l as-per ion	< 0,4
Кремний / Silica	мг/л по SiO_2 / mg/l as-per SiO_2	< 0,06

2) Показатели качества пермеата воды 2-ОО из установки очистки сточных вод для их повторного использования / Waste water reuse 2nd RO permeate water quality indexes for cooling tower make-up

Таблица / Table – II

Составляющие Элементы/ Component element	**Единица измерения / Measuring unit**	**Свойства Воды / Water features**
		Среднее значение / Average value
pH	-	6-6,8
Общее содержание солей / Total salnity	мг/л mg/l	< 66
Общая жесткость / Total hardness	мг/л mg/l	< 6
Кальциевая жесткость / Calcium hardness	мг/л по иону / mg/l as-per ion	< 2
Магниевая жесткость / Magnesium hardness	мг/л по иону / mg/l as-per ion	< 1
Сульфаты / Sulphates	мг/л mg/l	1,5

3) Показатели качества фильтрованной воды для периодической подпитки градирни из установки очистки сырой воды /
Filtered water quality indexes of raw water treatment unit for cooling water intermittent make-up

Table – III

Составляющие Элементы/ Component element	**Единица измерения / Measuring unit**	**Свойства Воды / Water property**
		Среднее значение / Average value
Электропроводимость / Conductivity	мкСм/см µS/cm	< 2530
Остаточный свободный хлор / Free residual chlorine	мг/л mg/l	0,5-1
Общей содержание солей / Total salnity	мг/л mg/l	1265
pH		7-8
Мутность / Turbidity	NTU – nephelometric turbidity unit	<1,0

Параметры продувочной воды градирни (проектные) /
Cooling Tower blow-down water parameters (design)
(данные могут изменяться в зависимости от программы обработки воды /
Values could be changed depending on water treatment program)

Таблица / Table – IV

Составляющие Элементы / Component element	**Единица измерения / Measuring unit**	**Параметр / Parameters**
pH		8,3-8,6
Электропроводимость / Conductivity	мкСм/см µS/cm	400-1500
Кальциевая жесткость / Calcium hardness	мг/л по иону mg/l as-per ion	50-150
Мутность / Turbidity	NTU – nephelometric turbidity unit	<20
Хлориды / Chlorides	мг/л mg/l	<300
Свободный хлор / Free chlorine	мг/л mg/l	0,2-0,3
Железо / Ferrum	мг/л mg/l	0-3
Ортофосфат / Ortho-phosphate	мг/л mg/l	10
Дельта Фосфат / Delta-phosphate	мг/л mg/l	<3
Органик фосфат / Organic-phosphate	мг/л mg/l	2,5
Алюминий / Aluminium	мг/л mg/l	0,15
Индекс Ланжелья / Langlier index	мг/л mg/l	<2,5
Цинк / Zink	мг/л mg/l	1-2
Общее количество органического углерода / Total organic carbon	мг/л mg/l	<50

Приложение №2.4
к техническому заданию на поставку химических реагентов для установки очистки сырой воды, системы оборотной воды (Градирня), установки подготовки котловой питательной воды и установки очистки сточных вод для их повторного использования.

Appendix 2.4
to technical requirement for purchase of chemicals for raw water treatment unit, cooling water system (cooling tower), boiler feed water unit and waste water reuse unit.

Описание и технические параметры процесса КПВ. *(Схема-4 установка подготовки котловой питательной воды).*

Три потока объединившись расходом 490 м^3/ч направляются на установку подготовки КПВ. Котловая питательная вода высокого давления расходом 280 м^3/ч направляется для подпитки 2-х котлов высокого давления (Р-4800 кПа, Т-370^{0}С) и 3-х котлов утилизаторов (Р-4800 кПа)
Котловая питательная вода сверхвысокого давления расходом 210 м^3/ч направляется для подпитки 4-х печей сверхвысокого давления (Р-10800 кПа, Т-525^{0}С)

Деминерализованная вода - 85 м^3/ч (первый поток)

Пермеат вода вторичного обратного осмоса с установки Водоподготовки расходом 85 м^3/ч деминерализуется на фильтрах смешанного действия (катионит + анионит) и служат подпиточной водой для котловой питательной воды.

Очищенный пароконденсат – 205 м^3/ч (второй поток).

Сырой пароконденсат с технологии расходом 180 м^3/ч проходит очистку на фильтрах с активированным углем и на фильтрах смешанного действия (катионит + анионит). А также пароконденсат объемом 25 м^3/ч после теплообменника (Е-8303) напрямую поступает в деаэратор.

Чистый пароконденсат (пароконденсат не нуждающийся в очистки на фильтрах) поступает с установки по производству этилена – 200 м^3/ч (третий поток).

В установке подготовки котлово-питательной воды применяются нижеследующие хим-реагенты:

Поглотитель кислорода (карбогидразин) в жидком виде предназначен для удаления остаточного кислорода из КПВ, предотвращая кислородную коррозию. Данный химический реагент дозируется в деаэратор. **Данный**

Description and technical parameters of the BFW process. *(Diagram-4 Boiler feed water system).*

Three streams are mixed with flow-rate 490 m^3/h and supplied to BFW. High pressure boiler feed-water unit with flow rate of 280 m^3/h serves to make-up 2 high-pressure boilers (P-4800 kPa, T-370^{0}C) 3 waste-heat recovery units (P-4800 kPa)

Extra-high pressure boiler feed water with flow rate of 210 m^3/h is designed to feed 4 high pressure furnaces (P-10800 kPa, T-525^{0}C)

Demin water - 85 m^3/h

Permeate water of 2nd reverse osmosis from Raw Water Treatment unit with flow rate of 85 m^3/h is demineralized in mixed-bed-polishers (cationites + anionites) and serves as make-up water for boiler feed water.

Purified steam-condensate – 205 m^3/h.

Raw (wet) steam-condensate with flow rate of 180 m^3/h is polished in activated carbon filters and in mixed-bed-polishers (cationites + anionites). Additionally, the steam condensate with a volume of 25 m³/h flows directly into the deaerator after the heat exchanger (E-8303).

Purified steam-condensate (steam-condensate that has no necessity to be purified in filters) – 200 m^3/h.

Following chemicals are applied in Boiler-Feed Water Treatment unit:

Oxygen scavenger (carbohydrazine) in the liquid state is to remove residual oxygen from BFW, preventing oxygen corrosion. This chemical is dosed into the deaerator. **This chemical is dosing depending on hydrazine content in water.**

химический реагент дозируется в зависимости от содержания гидразина в воде. Норма содержание гидразина в воде составляет **50 ppm.**

Hydrazine content in water is **50 ppm.**

Амин в жидком виде предназначен для поддержания щелочного уровня pH КПВ, нейтрализации углекислого газа и предотвращения образования угольной кислоты, что снижает коррозионное воздействие на оборудование. Данный химический реагент дозируется в деаэратор.

Amine in the liquid state is designed to maintain an alkaline pH level of BFW, neutralize carbon dioxide and prevent the formation of carbonic acid, which reduces the corrosive effect on the equipment. This chemical is dosed into the deaerator.

Тринатрий фосфат в жидком виде предназначен для предотвращения коррозии, образования накипи на поверхности труб котлов и предназначен для создания защитного слоя на металлических поверхностях внутри котла и печей пиролизов. Этот слой препятствует контакту металла с водой и кислородом, что предотвращает коррозию. **Данный химический реагент дозируется в зависимости от содержания фосфата в котлах, котлах-утилизаторах и печах пиролизов.** Норма содержание фосфата в котлах и котлах-утилизаторах составляет **15 ppm,** в печах пиролизах – **3 ppm.**

Trisodium phosphate in liquid form is designed to prevent corrosion, scale formation on the surface of boiler tubes and is designed to create a protective layer on metal surfaces inside the boiler and pyrolyze furnace. This layer prevents the metal from contact with water and oxygen, which prevents corrosion. **This chemical is dosing depending on phosphate content in boiler, waste heat recovery unit and pyrolyze furnace.** Phosphate content in boiler, waste heat recovery unit is **15 ppm** and in pyrolyze furnace is **3 ppm.**

Показатели качество котловой питательной воды / Boiler feed water quality.

Таблица / Table – I

Параметры котловой питательной воды / Boiler feed water parameters	**Единица измерения / Measuring unit**	**Качество / Quality**
Электропроводимость при 20 ^{0}C / Conductivity at 20 ^{0}C	мкСм/см μS/cm	3
Общее содержание железа / Total ferrum content	мг/л mg/l	<0,02
Кремний / Silica	мг/л mg/l	<0,02
Растворенный кислород / Dissolved oxygen	мг/л mg/l	<0,2
pH при 25 ^{0}C / pH at 25 ^{0}C		9,5
Карбогидразид / Carbohydrazides	мг/л mg/l	>0,020
Гидразин / Hydrazine	мг/л mg/l	0,003
Содержание фосфатов в продувке котлов ВД / Phosphate content at HP boiler blow-down	мг/л mg/l	15
Содержание фосфатов в продувке печей пиролизов /Phosphate content at Furnace blow-down	мг/л mg/l	3
Содержание гидрозина в продувке котлов ВД / Hydrazine content at HP boiler blow-down	мг/л mg/l	50

Показатели качество очищенного пароконденсата / Polished condensate quality.

Таблица / Table – II

Параметры очищенного пароконденсата / Polished condensate parameters	**Единица измерения / Measuring unit**	**Качество / Quality**
Содержание масла / углеводородов / oil/ hydrocarbon content	мг/л mg/l	<0,2
Взвешенная твердая фаза / Particulate solid phase	мг/л mg/l	max 0,1
Проводимость / Conductivity	мкСм/см µS/cm	0,2
Кремний / Silica	мг/л mg/l	0,02
Общее содержание железа / Total ferrum content	мг/л mg/l	0,01
Диапазон pH / pH rate		7,5-8,5
Общее содержание меди / Total copper content	мг/л mg/l	0,003
Общая жесткость / Total hardness	мг-экв/л mg-eq/l	Отсутствует / N/A
Нелетучее вещество / Non-volatile substances	мг/л mg/l	Max 0,2
Содержание хлоридов / Chloride content	мг/л mg/l	0,01

Показатели качество Деминерализованной воды / Demin water quality.

Таблица / Table – III

Параметры Деминерализованной воды / Demin water parameters	**Единица измерения / Measuring unit**	**Качество / Quality**
Электропроводимость при 20 ^{0}C / Conductivity at 20 ^{0}C	мкСм/см µS/cm	<0.2
Общее содержание солей / Total dissolved solids	мг/л mg/l	<0.6
Кремний / Silica	мг/л mg/l	<0,02
pH при 25 ^{0}C / pH at 25 ^{0}C		6.0-7.0

Приложение/ Appendix №3





Приложение / Appendix №4

IBC КОНТЕЙНЕР 1000 Л


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ, РАЗМЕРЫ И КЛАПАНЫ

Надёжное хранение и транспортировка жидкостей


Прочная конструкция

Универсальное применение

Соответствие международным стандартам (UN)

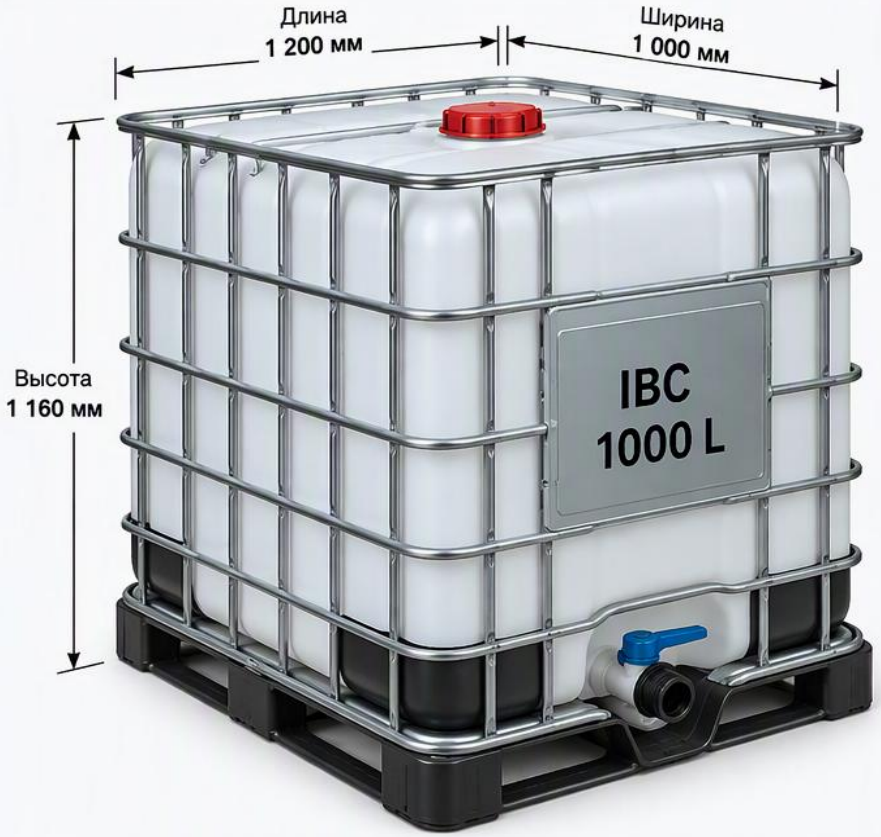


Заливная горловина (верхняя)

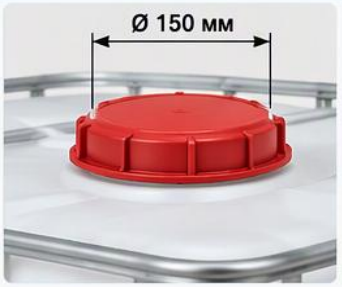

Резьбовая крышка
Ø 150 мм (6")
с вентиляционным клапаном

Сливной клапан (нижний)

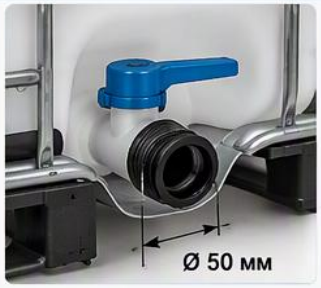

Шаровой кран
Ø 50 мм (2")
(стандарт DIN S60x6)

Типы клапанов (опционально)




Стандартный шаровой кран Ø 50 мм (2")



Клапан с адаптером (например, Camlock, резьбовой и др.)

Габаритные размеры

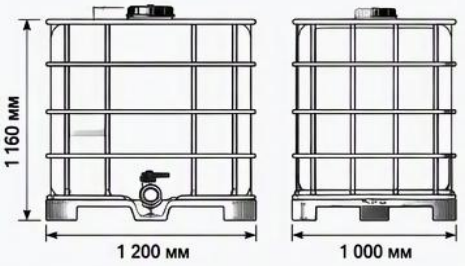

Основные характеристики

Номинальный объем	1 000 л
Полезный объем (макс.)	1 050 л
Масса пустого контейнера	≈ 55–65 кг
Максимальная масса брутто	1 650 кг
Максимальная масса нетто	1 585 кг
Материал внутренней емкости	Полиэтилен (HDPE)
Материал каркаса	Оцинкованная сталь
Материал поддона	Сталь / Пластик / Комбинированный
Диапазон рабочих температур	-40 ... +60 °C
Стандарт	UN 31HA1/Y (для опасных грузов)


Варианты поддона



Стальной (оцинкованный)



Пластиковый




Комбинированный

Диаметр и тип резьбы клапана



Стандартная резьба:
DIN S60x6
(совместима с большинством стандартных фитингов)

Верхняя крышка



С вентиляционным клапаном


Приложение / Appendix №4

1000 L IBC CONTAINER
TECHNICAL SPECIFICATIONS, DIMENSIONS AND VALVES

Suitable for storage and transportation of liquids | Durable construction | Universal application | Complies with international standards (UN)



Top lid (upper)

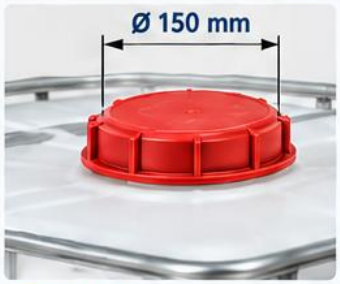

Threaded cap
Ø 150 mm (6")
with ventilation valve

Outlet valve (lower)



Ball valve
Ø 50 mm (2")
(standard DIN S60x6)

Valve types (optionally)




Standard ball valve
Ø 50 mm (2")



Tap adapter
(example: Camlock, threaded, etc.)

Overall dimensions

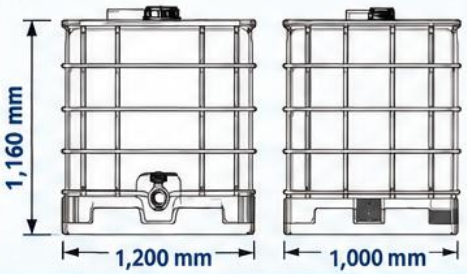

Key specifications

Nominal capacity	1,000 L
Full capacity (max.)	1,050 L
Net weight of container	≈ 55–65 kg
Maximum gross weight	1,650 kg
Maximum net weight	1,585 kg
Material (inner container)	High-density polyethylene (HDPE)
Material (outer cage)	Galvanized steel
Material (pallet)	Reinforced plastic
Operating temperature range	-40 ... +60 °C
Standard	UN 31HA1/Y (for hazardous goods)


Pallet options



Steel pallet
(non-stackable)




Plastic pallet



Combined pallet

Valve and cap thread types



Ø 50 mm (2")

Standard thread:
DIN S60x6
(compatible with standard fittings)

Top lid



With ventilation valve
(red cap)

Приложение / Appendix №4

Маркировка IBC контейнеров

На каждую единицу потребительской тары (IBC drum) должна быть наклеена этикетка с товарным знаком изготовителя (при наличии), на которой указывается:

1. Наименование предприятия-изготовителя
2. Наименование продукта и его эмпирическую формулу в соответствии с нормативно-технической документацией на продукт
3. Квалификация реактива
4. Масса нетто или брутто
5. Номер партии
6. Дата выпуска (месяц, год)

IBC Container Labeling

Each unit of consumer packaging (IBC drum) must be labeled with a label bearing the manufacturer's trademark (if available), which specifies:

1. Manufacturer's name
2. Product name and its empirical formula in accordance with the technical documentation for the product
3. Reagent qualification
4. Net or gross weight
5. Batch number
6. Production date (month, year)



Пример этикетки (RU)

ChemPro
ООО «ХимПром»
Россия, г. Москва
www.chempro.ru
1
2 Соляная кислота 37%
HCl
3 Квалификация: реактив
4 Масса нетто: 1000 кг
5 Номер партии: 2025-04-17
6 Дата выпуска: 04/2025
UN 1789

Example Label (EN)

ChemPro
ChemPro LLC
Moscow, Russia
www.chempro.com
1
2 Hydrochloric Acid 37%
HCl
3 Reagent grade
4 Net weight: 1000 kg
5 Batch No.: 2025-04-17
6 Mfg. date: 04/2025
UN 1789

Правильная маркировка обеспечивает безопасное хранение, транспортировку и использование продукции.

Proper labeling ensures the safe storage, transportation and use of the product.

Паспорт безопасности материалов (MSDS) на каждый предлагаемый химический реагент должен содержать следующие разделы:	The Material Safety Data Sheets (MSDS) for each proposed chemical reagent must contain the following sections:
1. Идентификация химической продукции и сведения об ответственном лице: 1.1 Идентификация химической продукции: –Наименование (техническое, торговое, химическое, синонимы); -Полное обозначение документа по стандартизации или информационно-технического документа; -Идентификационные коды продукции в соответствие с законодательством государства; -Рекомендации и ограничения по применению химической продукции. 1.2 Сведения об ответственном лице: -Полное официальное наименование организации или фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя; -Адрес (почтовой и юридический) организации или место нахождения индивидуального предпринимателя; -Телефон, в том числе для экстренных консультаций и ограничения по времени; -E-mail; -Веб-сайт (при наличии);	1. Identification of the Chemical Product and Supplier Information: 1.1 Product Identification: -Product name (technical, trade, chemical name, synonyms); -Full designation of the standardization document or technical information document; -Product identification codes in accordance with national legislation; -Recommended uses and restrictions on the use of the chemical product. 1.2 Supplier Information: -Full official name of the organization or surname, first name, and patronymic (if applicable) of the individual entrepreneur; -Postal and legal address of the organization or location of the individual entrepreneur; -Telephone number, including emergency contact number and availability hours; -E-mail address; -Website (if available).
2. Идентификация опасности(ей): 2.1 Степень опасности химической продукции в целом (сведения о классификации опасности); 2.2 Сведения о предупредительной маркировке: -Сигнальное слово; -Символы (знаки) опасности; -Краткая характеристика опасности (н-фразы);	2. Hazard Identification 2.1 Classification of the Chemical Product (Hazard classification of the chemical product) as a whole. 2.2 Label Elements -Signal word; -Hazard pictograms; -Hazard statements (H-statements); -Precautionary statements (P-statements); -Additional information.

-Меры по предупреждению опасности (Р-фразы); -дополнительная информация;	
3. Состав (информация о компонентах): 3.1 Сведения о продукции в целом: -Химическое наименование, если применимо; -Химическая формула, если применимо; -Общая характеристика состава; 3.2 Компоненты: -Наименование по IUPAC, номер CAS, номер ЕС, концентрация или диапазон концентраций, ПДК, соответствующий ей класс опасности или ОБУВ;	3. Composition / Information on Ingredients 3.1 Information on the Product as a Whole -Chemical name, where applicable; -Chemical formula, where applicable; -General description of the composition. 3.2 Components -IUPAC name, CAS number, EC number, concentration or concentration range, Occupational Exposure Limit (OEL), corresponding hazard class, or indicative safe exposure level.
4. Меры первой помощи: 4.1 Наблюдаемые симптомы: - При отравлении ингаляционным путем (при вдыхании); -При воздействии на кожу; -При попадании в глаза; -При отравлении пероральным путем (при проглатывании); 4.2 Меры по оказанию первой помощи пострадавшим: -При отравлении ингаляционным путем. -При воздействии на кожу. -При попадании в глаза. -При отравлении пероральным путем. -Противопоказания	4. First-Aid Measures 4.1 Symptoms and Effects, Both Acute and Delayed: -Following inhalation; -Following skin contact; -Following eye contact; -Following ingestion. 4.2 First-Aid Measures -After inhalation; -After skin contact; -After eye contact; -After ingestion; -Contraindications.
5. Меры и средства обеспечения пожаровзрыво безопасности: 5.1 Общая характеристика пожаровзрывоопасности; 5.2 Показатели пожаровзрывоопасности химической продукции;	5. Firefighting Measures 5.1 General Fire and Explosion Hazard Characteristics; 5.2 Fire and Explosion Data; 5.3 Hazardous Combustion and Thermal Decomposition Products; 5.4 Suitable Extinguishing Media; 5.5 Unsuitable Extinguishing Media; 5.6 Special Firefighting Procedures;

5.3 Продукты горения и/или термодеструкции и вызываемая ими опасность; 5.4 Рекомендуемые средства тушения пожаров; 5.5 Запрещенные средства тушения пожаров; 5.6 Действия при пожаре; 5.7 Специфика при тушении;	5.7 Specific Hazards Arising During Firefighting;
6. Меры по предотвращению и ликвидации аварийных ситуаций и их последствий: 6.1 Меры по предотвращению вредного воздействия на людей, окружающую среду, здания, сооружения и др. при аварийных и чрезвычайных ситуациях. Необходимые действия общего характера при аварийных и чрезвычайных ситуациях. Средства индивидуальной защиты в аварийных ситуациях (СИЗ аварийных бригад); 6.2 Порядок действий при ликвидации аварийных и чрезвычайных ситуаций. Действия при утечке, разливе, россыпи (в том числе меры по их ликвидации и меры предосторожности, обеспечивающие защиту окружающей среды);	6. Accidental Release Measures: 6.1 Personal Precautions, Protective Equipment, and Emergency Procedures Measures to prevent harmful effects on people, the environment, buildings, structures, etc., during accidents and emergencies. General emergency procedures. Personal protective equipment (PPE) for emergency response teams. 6.2 Environmental Precautions and Cleanup Methods Procedures for containment and cleanup of leaks, spills, and releases, including environmental protection measures.
7. Правило хранения химической продукции и обращения с ней при погрузочно-разгрузочных работах: 7.1 Меры безопасности при обращении с химической продукцией: -Системы инженерных мер безопасности (в том числе организация местной и общей вентиляции, требования к электрическому оборудованию, меры для устранения статического электричества); -Меры по защите окружающей среды;	7. Handling and Storage: 7.1 Precautions for Safe Handling: -Engineering controls (including local and general ventilation, electrical equipment requirements, and measures against static electricity); -Environmental protection measures; -Recommendations for safe handling and transportation. 7.2 Conditions for Safe Storage: -Storage conditions and shelf life (including incompatible substances and materials).

-Рекомендации по безопасному перемещению и транспортированию; 7.2 Правила хранения химической продукции: -Условия и сроки хранения (в том числе несовместимые при хранении вещества и материалы);	
8. Средства контроля над опасным воздействием и средства индивидуальной защиты: 8.1 Параметры рабочей зоны, подлежащие обязательному контролю; 8.2 Меры обеспечения содержания вредных веществ в допустимых концентрациях; 8.3 Средства индивидуальной защиты персонала: Общие рекомендации. -Защита органов дыхания (типы СИЗОД); -Одежда специальная защитная; -Обувь специальная защитная; -Средства защиты рук; -Средства защиты глаз;	8. Exposure Controls / Personal Protection: 8.1 Control Parameters, Parameters of the workplace atmosphere subject to mandatory monitoring. 8.2 Exposure Control Measures, Measures to maintain concentrations of hazardous substances within permissible limits. 8.3 Personal Protective Equipment (PPE) General recommendations. -Respiratory protection (types of respiratory PPE); -Protective clothing; -Protective footwear; -Hand protection; -Eye protection.
9. Физико-химические свойства: -Физическое состояние (в том числе агрегатное состояние): -цвет; -запах; -температура плавления/температура замерзания; -температура начала кипения/температура кипения /пределы кипения; -температура разложения; -pH; -кинематическая вязкость; -растворимость;	9. Physical and Chemical Properties: -Physical state (including aggregate state); -Color; -Odor; -Melting point/freezing point; -Initial boiling point and boiling range; -Decomposition temperature; -pH; -Kinematic viscosity; -Solubility; -Partition coefficient (n-octanol/water); -Vapor pressure; -Density and/or relative density; -Relative vapor density; -Particle characteristics.

-коэффициент распределения н-октанол/вода; -давление паров; -плотность и/или относительная плотность; -относительная плотность паров; -параметры твердых частиц;	
10. Стабильность и реакционная способность: 10.1 Химическая стабильность (для нестабильной продукции указать опасные продукты разложения); 10.2 Реакционная способность; 10.3 Условия, которых следует избегать (в том числе опасные проявления при контакте с несовместимыми веществами и материалами);	10. Stability and Reactivity: 10.1 Chemical Stability (For unstable products, specify hazardous decomposition products.); 10.2 Reactivity; 10.3 Conditions to Avoid Including hazardous reactions with incompatible substances and materials.
11. Информация о токсичности: 11.1 Общая характеристика воздействия (оценка степени опасности (токсичности) воздействия на организм и наиболее характерные проявления опасности); 11.2 Пути воздействия (ингаляционный, пероральный, при попадании на кожу и в глаза); 11.3 Поражаемые органы, ткани и системы человека; 11.4 Сведения об опасных для здоровья воздействиях при непосредственном контакте с продукцией, а также последствия этих воздействий (раздражающее действие на верхние дыхательные пути, глаза, кожу, кожно-резорбтивное и сенсибилизирующее действия); 11.5 Сведения об опасных отдаленных последствиях воздействия продукции на организм (влияние на репродуктивную систему,	11. Toxicological Information: 11.1 Information on Likely Routes of Exposure and General Toxicity Evaluation of the degree of hazard (toxicity) and the most characteristic adverse effects; 11.2 Routes of Exposure (Inhalation; Ingestion; Skin contact; Eye contact.); 11.3 Target Organs, Tissues, and Human Body Systems; 11.4 Information on Acute Health Effects Including irritation of the upper respiratory tract, eyes, skin, skin absorption effects, and sensitization; 11.5 Information on Chronic Health Effects on the reproductive system, carcinogenicity, mutagenicity, cumulative effects, and other chronic hazards. 11.6 Acute Toxicity Data

канцерогенность, мутагенность, кумулятивность и другие хронические воздействия). 11.6 Показатели острой токсичности.	
12. Информация о воздействии на окружающую среду: 12.1 Общая характеристика воздействия на объекты окружающей среды (атмосферный воздух, водоемы, почвы, включая наблюдаемые признаки воздействия); 12.2 Пути воздействия на окружающую среду; 12.3 Наиболее важные характеристики воздействия на окружающую среду;	12. Ecological Information: 12.1 Ecotoxicity General characteristics of the product's impact on environmental compartments (air, water bodies, soil), including observable effects; 12.2 Environmental Exposure Pathways; 12.3 Key Environmental Impact Characteristics;
13. Рекомендации по удалению отходов (остатков): 13.1 Меры безопасности при обращении с отходами, образующимися при применении, хранении, транспортировании; 13.2 Сведения о местах и способах обезвреживания, утилизации, захоронения или уничтожения отходов продукции, включая упаковку;	13. Disposal Considerations: 13.1 Waste Handling Precautions Safety measures for handling waste generated during use, storage, and transportation; 13.2 Waste Treatment Methods Information on disposal, recovery, recycling, treatment, or destruction of product waste, including packaging;
14. Информация при перевозках (транспортировании): 14.1 идентификационный номер химической продукции при транспортировке; 14.2 Надлежащее отгрузочное и транспортное наименования; 14.3 Применяемые виды транспорта; 14.4 Классификация опасности груза;	14. Transport Information: 14.1 UN Number or Product Identification Number; 14.2 Proper Shipping Name; 14.3 Modes of Transport; 14.4 Transport Hazard Classification;
15. Информация о национальном и международном законодательствах: 15.1 Национальное законодательство: -Законы страны (стран), на рынке которой обращается продукция	15. Regulatory Information: 15.1 National Legislation -Laws of the country (or countries) where the product is marketed and used (regulations governing chemical products);

(сведения о законодательстве, регламентирующем обращение химической продукции); -Сведения о документации, регламентирующей требования по защите человека и окружающей среды;	-Documentation establishing requirements for the protection of human health and the environment.
16. Дополнительная информация 16.1 Сведения об издании (переиздании) паспорта безопасности; 16.2 Перечень источников данных, использованных при составлении паспорта безопасности;	16. Other Information 16.1 Information on the Issue (Revision) of the Safety Data Sheet; 16.2 References and Data Sources Used in the Preparation of the Safety Data Sheet (SDS);

Приложение / Appendix №5

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ МАТЕРИАЛОВ (MSDS)

На каждый предлагаемый химический реагент должен содержать следующие разделы:

MSDS — это документ, который содержит важную информацию о свойствах, опасности и безопасном обращении с химическим веществом или смесью.

Безопасность людей | Защита окружающей среды | Правильное хранение, использование и утилизация

1 Идентификация химической продукции и сведения об ответственном лице

1.1 Идентификация химической продукции:
- Наименование (техническое, торговое, химическое, синонимы);
- Полное обозначение документа по стандартизации или ИТД;
- Идентификационные коды продукции (по законодательству);
- Рекомендации и ограничения по применению.

1.2 Сведения об ответственном лице:
- Полное наименование организации / ФИО ИП;
- Адрес (почтовой и юридический);
- Телефон (в т.ч. для экстренных консультаций и ограничения по времени);
- E-mail;
- Веб-сайт (при наличии).

2 Идентификация опасности(ей)

2.1 Степень опасности (классификация).

2.2 Предупредительная маркировка:
- Сигнальное слово;
- Символы (знаки) опасности;
- Краткая характеристика опасности (H-фразы);
- Меры по предупреждению опасности (P-фразы);
- Дополнительная информация;



3 Состав (информация о компонентах)

3.1 Сведения о продукции в целом:
- Химическое наименование (если применимо);
- Химическая формула (если применимо);
- Общая характеристика состава.

3.2 Компоненты:
- Наименование по IUPAC;
- Номер CAS;
- Номер EC;
- Концентрация или диапазон концентраций;
- ПДК;
- Класс опасности или ОБУВ.

4 Меры первой помощи

4.1 Наблюдаемые симптомы:
- При отравлении ингаляционным путем (при вдыхании);
- При воздействии на кожу;
- При попадании в глаза;
- При отравлении пероральным путем (при проглатывании).

4.2 Меры по оказанию первой помощи:
- При отравлении ингаляционным путем.
- При воздействии на кожу.
- При попадании в глаза.
- При отравлении пероральным путем.
- Противопоказания.

5 Меры и средства обеспечения пожаровзрыво безопасности

5.1 Общая характеристика пожаровзрывоопасности.

5.2 Показатели пожаровзрывоопасности.

5.3 Продукты горения и/или термодеструкции и вызываемая ими опасность.

5.4 Рекомендуемые средства тушения.

5.5 Запрещенные средства тушения.

5.6 Действия при пожаре.

5.7 Специфика при тушении.

6 Меры по предотвращению и ликвидации аварийных ситуаций и их последствий

6.1 Меры по предотвращению вредного воздействия:
- Защита людей, окружающей среды, зданий и сооружений.
- Действия общего характера.
- СИЗ аварийных бригад.

6.2 Порядок действий при ликвидации:
- Действия при утечке, разливе, россыпи.
- Меры по их ликвидации.
- Меры предосторожности (защита окружающей среды).

7 Хранение и обращение (погрузочно-разгрузочные работы)

7.1 Меры безопасности при обращении:
- Инженерные меры (вентиляция, электрооборудование, антистатические меры).
- Меры по защите окружающей среды.
- Рекомендации по перемещению и транспортированию.

7.2 Правила хранения:
- Условия и сроки хранения.
- Несовместимые при хранении вещества и материалы.

8 Контроль и СИЗ

8.1 Параметры рабочей зоны (обязательный контроль).

8.2 Меры обеспечения содержания вредных веществ в допустимых концентрациях.

8.3 Средства индивидуальной защиты:
- Общие рекомендации.
- Защита органов дыхания (типы СИЗОД).
- Специальная защитная одежда.
- Специальная защитная обувь.
- Средства защиты рук.
- Средства защиты глаз.

9 Физико-химические свойства

- Физическое состояние (агрегатное).
- Цвет.
- Запах.
- Температура плавления/замерзания.
- Температура кипения / пределы кипения.
- Температура разложения.
- pH.
- Кинематическая вязкость.
- Растворимость.
- Коэффициент распределения н-октанол/вода.
- Давление паров.
- Плотность и/или относительная плотность.
- Относительная плотность паров.
- Параметры твердых частиц.

10 Стабильность и реакционная способность

10.1 Химическая стабильность (для нестабильной продукции — опасные продукты разложения).

10.2 Реакционная способность.

10.3 Условия, которых следует избегать: Опасные проявления при контакте с несовместимыми веществами и материалами.

11 Информация о токсичности

11.1 Общая характеристика воздействия (степень опасности и проявления).

11.2 Пути воздействия:
- Ингаляционный.
- Пероральный.
- Кожный.
- Глаза.

11.3 Поражаемые органы, ткани и системы.

11.4 Местные и системные эффекты (раздражающее, сенсибилизирующее, кожно-резорбтивное и др.).

11.5 Отдаленные последствия (репродуктивная система, канцерогенность, мутагенность, кумулятивность и др.).

11.6 Показатели острой токсичности.

12 Воздействие на окружающую среду

12.1 Общая характеристика (воздух, вода, почвы, признаки).

12.2 Пути воздействия.

12.3 Наиболее важные характеристики.

13 Удаление отходов (остатков)

13.1 Меры безопасности при обращении с отходами.

13.2 Сведения о местах и способах:
- Обезвреживание.
- Утилизация.
- Захоронение или уничтожение.
- Включая упаковку.

14 Информация при перевозках (транспортировании)

14.1 Идентификационный номер.

14.2 Надлежащее отгрузочное и транспортное наименование.

14.3 Применяемые виды транспорта.

14.4 Классификация опасности груза.

15 Национальное и международное законодательство

15.1 Национальное закомдудательство:
- Законы страны (стран), на рынке которой обращается продукция.
- Сведения о документации, регулирующей обращение химической продукции.

16 Дополнительная информация

16.1 Сведения об издании (переиздании) паспорта безопасности.

16.2 Перечень источников данных, использованных при составлении паспорта безопасности.

MSDS — ЗНАНИЕ О РИСКАХ = БЕЗОПАСНАЯ РАБОТА = ЗАЩИТА ЛЮДЕЙ И ПРИРОДЫ

Соблюдение требований законодательства | Правильный выбор средств защиты | Минимизация воздействия на окружающую среду

Приложение / Appendix №5

MATERIAL SAFETY DATA SHEET (MSDS)

Each chemical reagent offered must have the following sections.

MSDS is a document that contains important information about the properties of a substance, its hazards and how to handle, store, and use it safely.

Safety for people | Environmental protection | Proper handling, use and storage

1 Identification of the chemical product and of the responsible party

1.1 Identification of the chemical product:
- Name (technical, trade, chemical, synonyms);
- Full designation of the standard or information document;
- Product identification codes according to national legislation;
- Recommendations and restrictions for use.

1.2 Information about the responsible party:
- Full official name of the organization or name of the individual entrepreneur;
- Address (postal and legal) or location;
- Phone (including emergency contacts and time limits);
- E-mail;
- Website (if available).

2 Hazard identification

2.1 Overall hazard classification of the chemical product.

2.2 Precautionary labeling information:
- Signal word;
- Hazard symbols (pictograms);
- Hazard statements (H-phrases);
- Precautionary statements (P-phrases);
- Additional information.



3 Composition / Information on ingredients

3.1 Information on the product as a whole:
- Chemical name (if applicable);
- Chemical formula (if applicable);
- General composition characteristics.

3.2 Components:
- IUPAC name;
- CAS number;
- EC number;
- Concentration or concentration range;
- MAC (maximum allowable concentration);
- Corresponding hazard class or OEL (occupational exposure limit).

4 First aid measures

4.1 Observed symptoms:
- Inhalation (breathing);
- Skin contact;
- Eye contact;
- Ingestion (swallowing).

4.2 First aid measures for victims:
- Inhalation;
- Skin contact;
- Eye contact;
- Ingestion;
- Contraindications.

5 Fire and explosion safety measures

5.1 General characteristics of fire and explosion hazard.

5.2 Fire and explosion hazard indicators.

5.3 Combustion and/or thermal decomposition products and their hazards.

5.4 Recommended extinguishing media.

5.5 Prohibited extinguishing media.

5.6 Firefighting actions.

5.7 Specifics of firefighting.

6 Measures for prevention and elimination of emergency situations and their consequences

6.1 Measures to prevent harmful effects on people, the environment, buildings, structures, etc. during emergencies. General actions in emergencies. Personal protective equipment for emergency response teams (PPE).

6.2 Procedures for eliminating emergencies. Actions in case of leaks, spills, or releases (including cleanup measures and environmental protection).

7 Handling and storage (including loading and unloading operations)

7.1 Safety measures for handling:
- Engineering controls (local and general ventilation, electrical equipment requirements, static electricity control).
- Environmental protection measures.
- Recommendations for safe movement and transportation.

7.2 Storage rules:
- Conditions and shelf life (including incompatible substances and materials).

8 Exposure control and personal protective equipment

8.1 Parameters of the work area to be monitored.

8.2 Measures to maintain harmful substances within allowable concentrations.

8.3 Personal protective equipment (PPE):
- General recommendations.
- Respiratory protection (types of RPE).
- Protective clothing.
- Protective footwear.
- Hand protection.
- Eye protection.

9 Physical and chemical properties

- Physical state (including aggregation state).
- Color.
- Odor.
- Melting/freezing point.
- Initial boiling point/boiling range.
- Decomposition temperature.
- Pecomposition temperature.
- pH.
- Kinematic viscosity.
- Solubility.
- n-Octanol/water partition coefficient.
- Vapor pressure.
- Density and/or relative density.
- Relative vapor density.
- Particle parameters (for solids).

10 Stability and reactivity

10.1 Chemical stability (for unstable products, specify hazardous decomposition products).

10.2 Reactivity.

10.3 Conditions to avoid (including hazardous effects when in contact with incompatible substances and materials).

11 Toxicological information

11.1 General characteristics of exposure (toxicity assessment and typical effects).

11.2 Exposure routes (inhalation, ingestion, skin contact, eye contact).

11.3 Affected organs, tissues and systems.

11.4 Health hazards from direct contact (irritating effects on respiratory tract, eyes, skin, skin absorption and sensitization).

11.5 ong-term effects (reproductive system, carcinogenicity, mutagenicity, cumulative toxicity and other chronic effects).

11.6 Acute toxicity data.

12 Environmental impact information

12.1 General characteristics of impact (air, water, soil, including observed signs).

12.2 Exposure pathways to the environment.

12.3 Key characteristics of environmental impact.

13 Disposal considerations (waste residues)

13.1 Safety measures for handling waste generated during use, storage and transport.

13.2 Methods and locations for treatment, recycling, recovery or disposal of product waste, including packaging.

14 Transport information

14.1 Identification number of the chemical product during transport.

14.2 Proper shipping and transport name.

14.3 Modes of transport.

14.4 Hazard classification of the cargo.

15 National and international regulations

15.1 National legislation:
- Laws of the country(ies) where the product is marketed (regulatory framework for chemical handling).
- Documentation on human and environmental protection requirements.

16 Additional information

16.1 Information on the issue (reissue) of the MSDS.

16.2 List of data sources used in compiling the MSDS.

MSDS — KNOW THE RISKS = SAFE WORK = PROTECT PEOPLE AND NATURE

Comply with legal requirements | Proper selection of protective measures | Minimize environmental impact

Ударная доза
неокисляющего биоцида

/Shock dose
of a non-oxidizing biocide

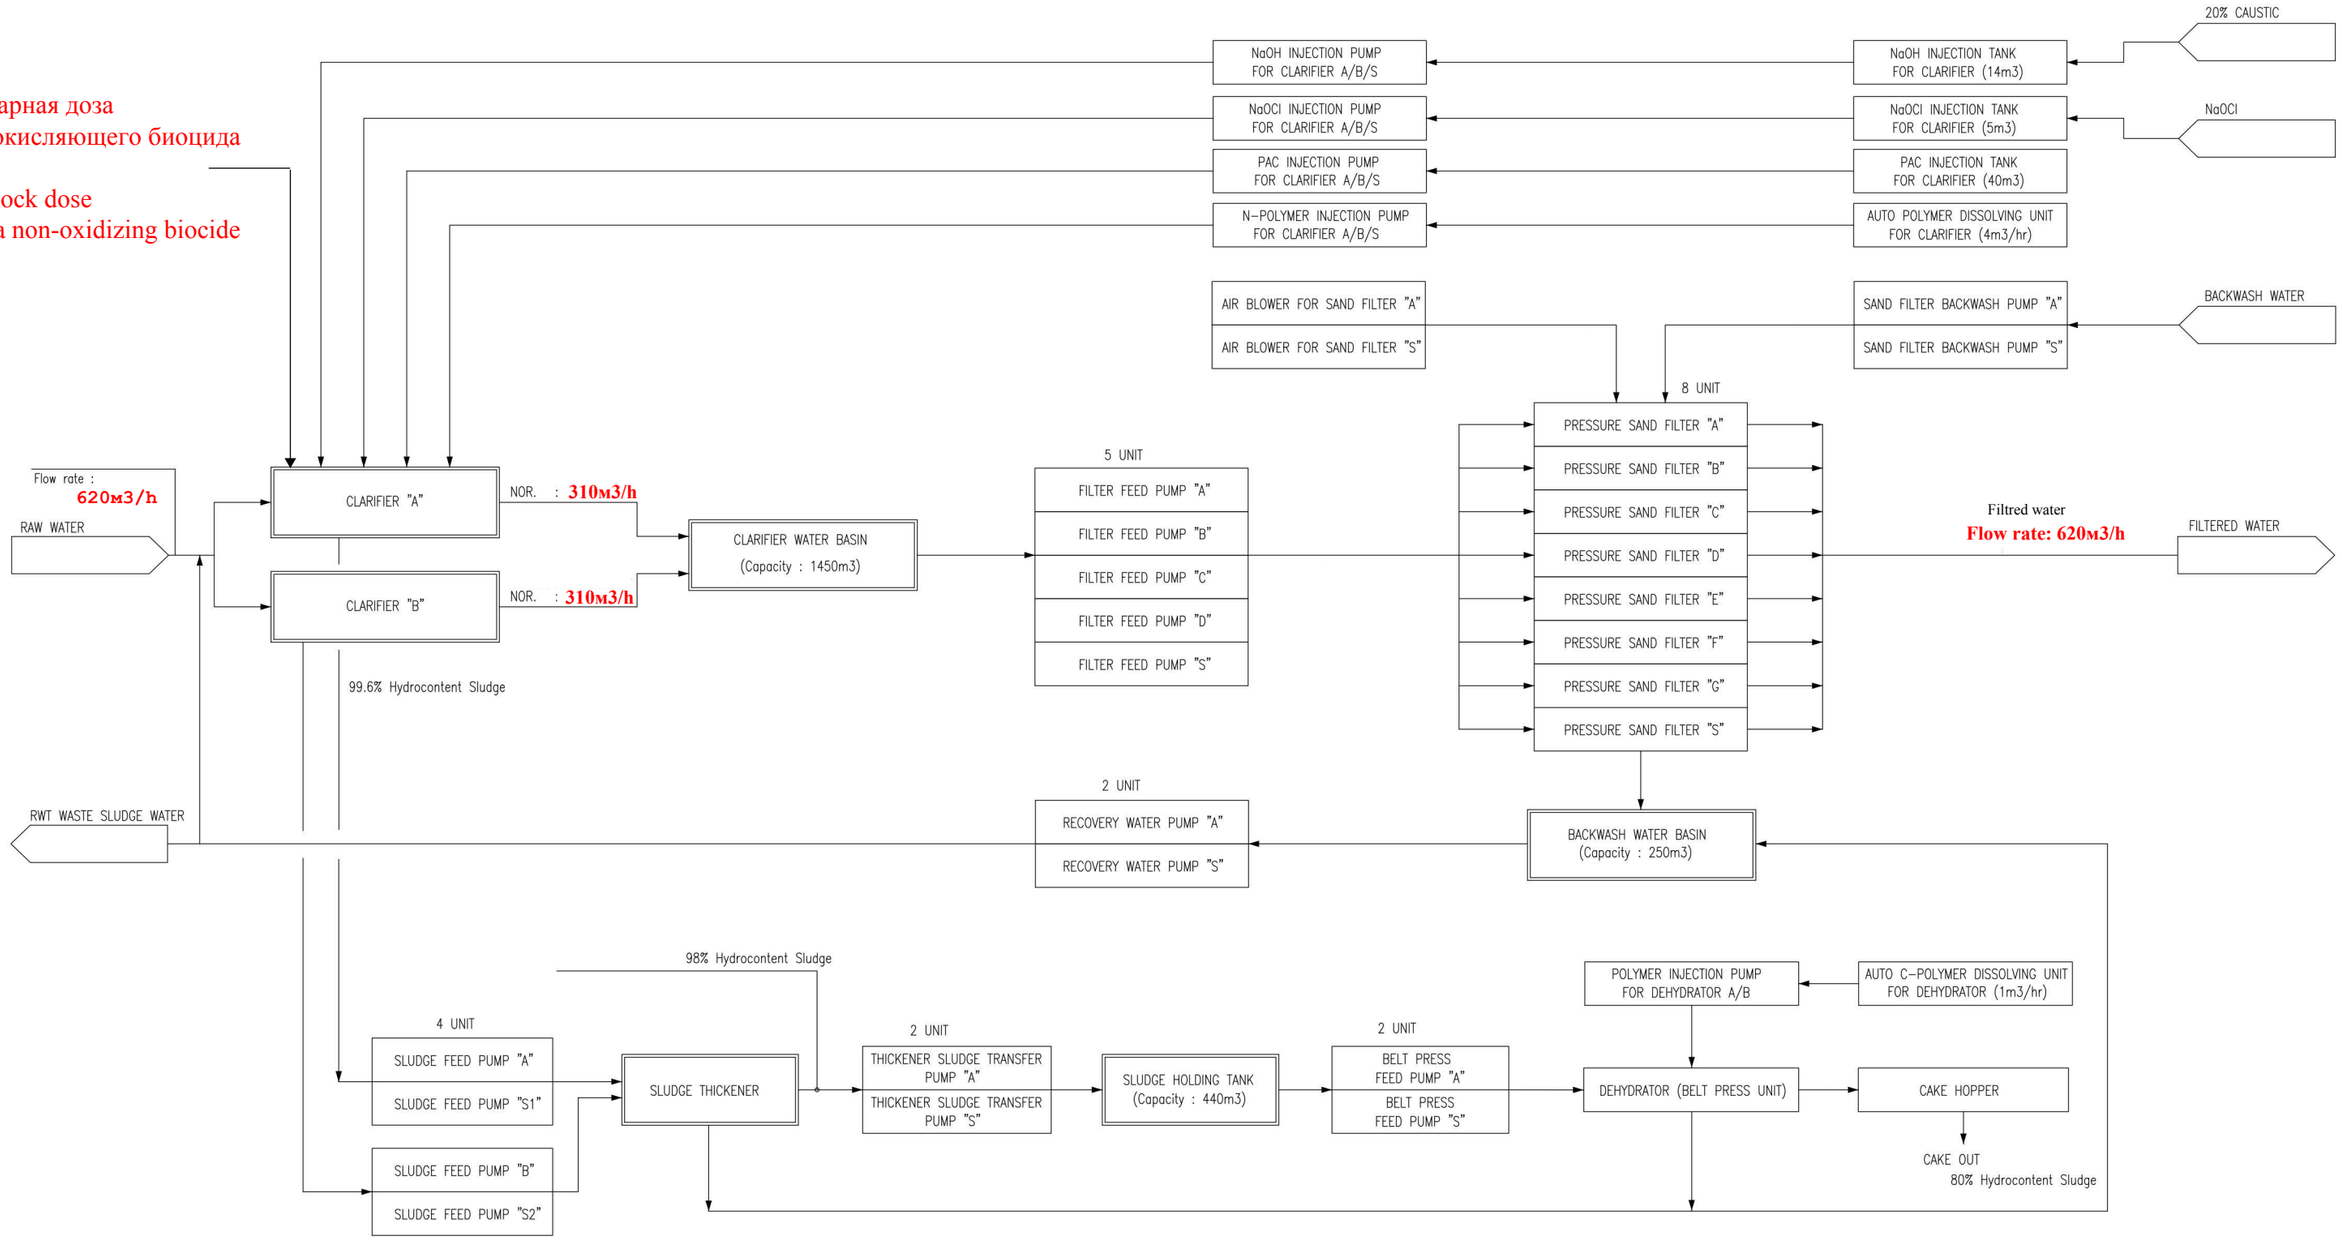


Схема-1.1
Система осветления установка очистки сырой воды
Diagram-1.1
/ Raw water treatment unit clarification system

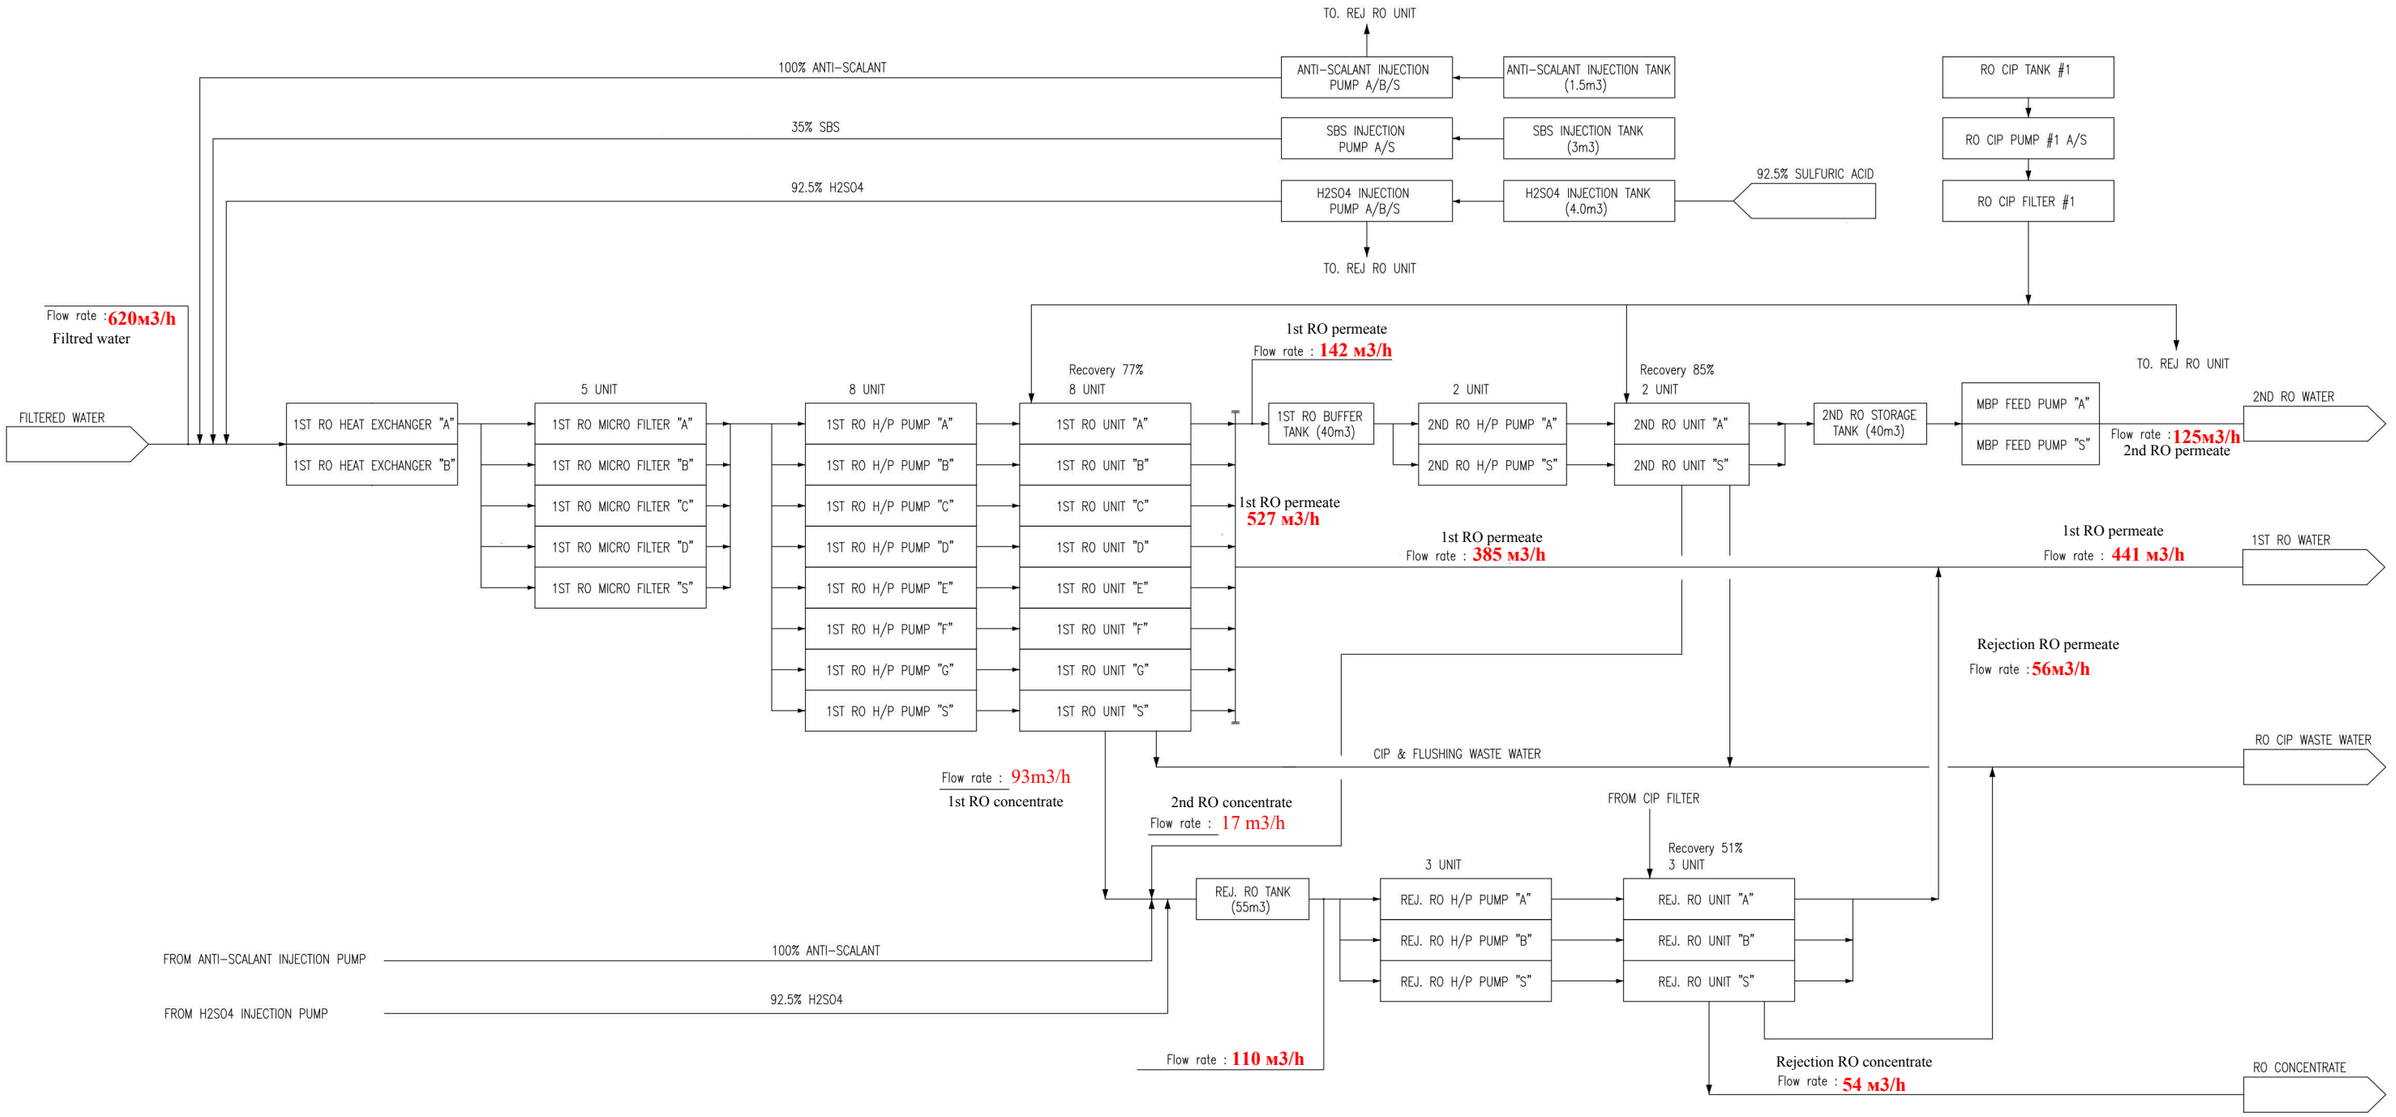


Схема-1.2

Система обратных осмосов установки очистки сырой воды

Diagram-1.2

/ Raw water treatment unit reverse osmosiss system

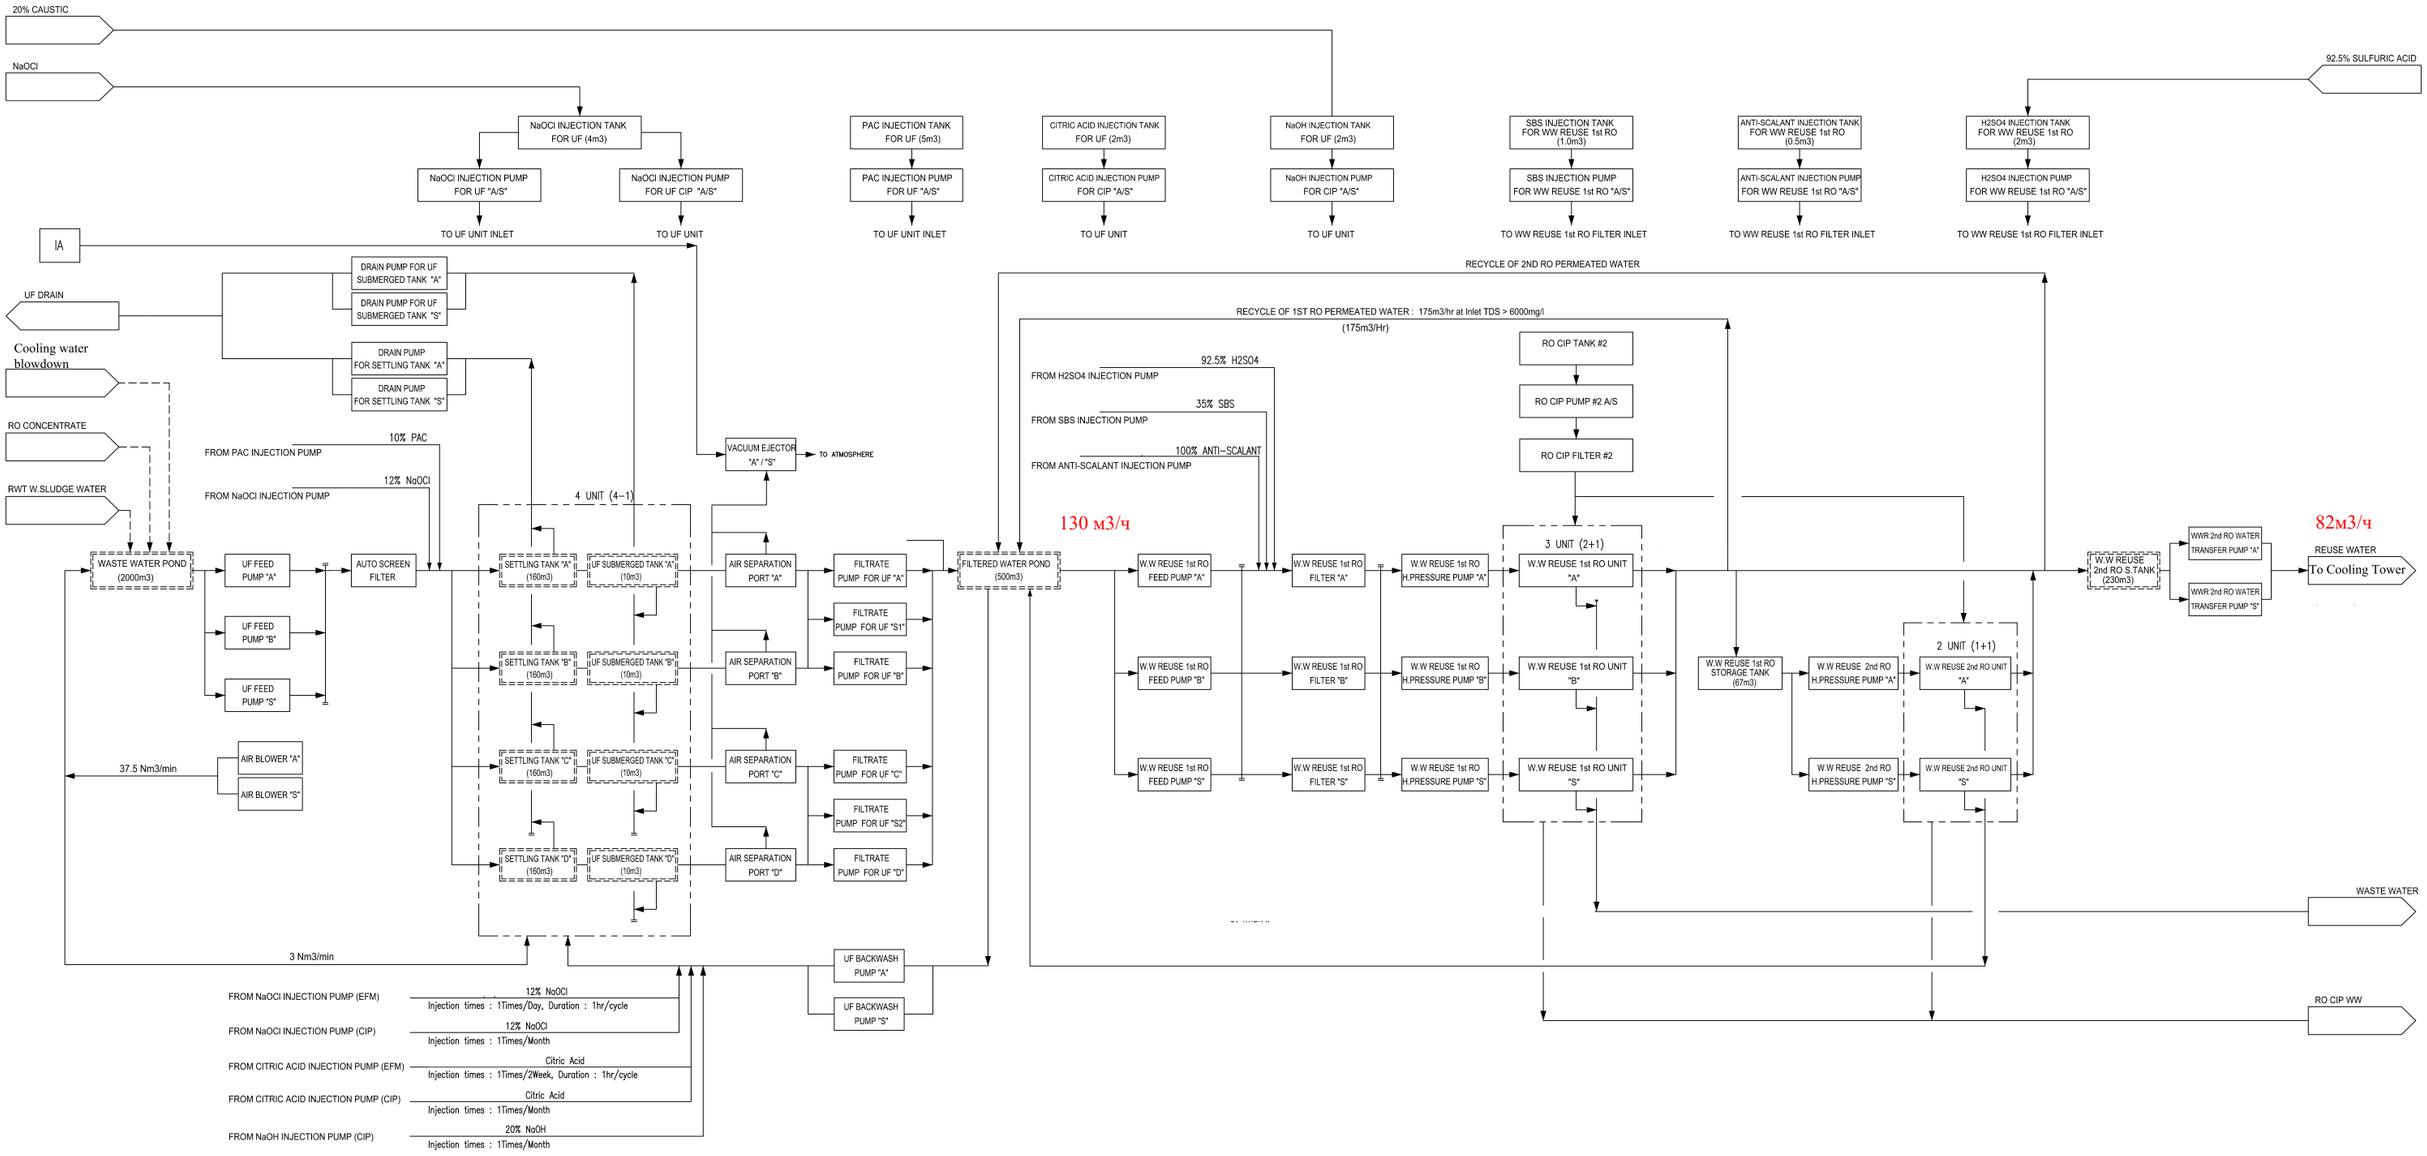


Схема-2

Установка очистки сточных вод для их повторного использования

Diagram-2

/ Waste Water reuse unit


Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

X-8201	S-8201	MS-8201	P-8201A/B/C/D/S	T-8201A/B	X-8202	X-8203	X-8204	X-8205	X-8206	S-8202	P-8202	S-8203	P-8203A/S
COOLING TOWER PACKAGE	COOLING TOWER BASIN	SIDE STREAM FILTER	COOLING WATER CIRCULATION PUMP	COOLING WATER CIRCULATION PUMP TURBINE	BIOCIDE DOSING SYSTEM	ANTI SCALANT DOSING SYSTEM	CORROSION INHIBITOR DOSING SYSTEM	SULFURIC ACID DOSING SYSTEM	CAUSTIC DOSING SYSTEM	CHEMICAL DOSING BUILDING DRAIN PIT	CHEMICAL DOSING BUILDING DRAIN PIT PUMP	BACK WASH WATER PIT	BACK WASH WATER PIT PUMPS

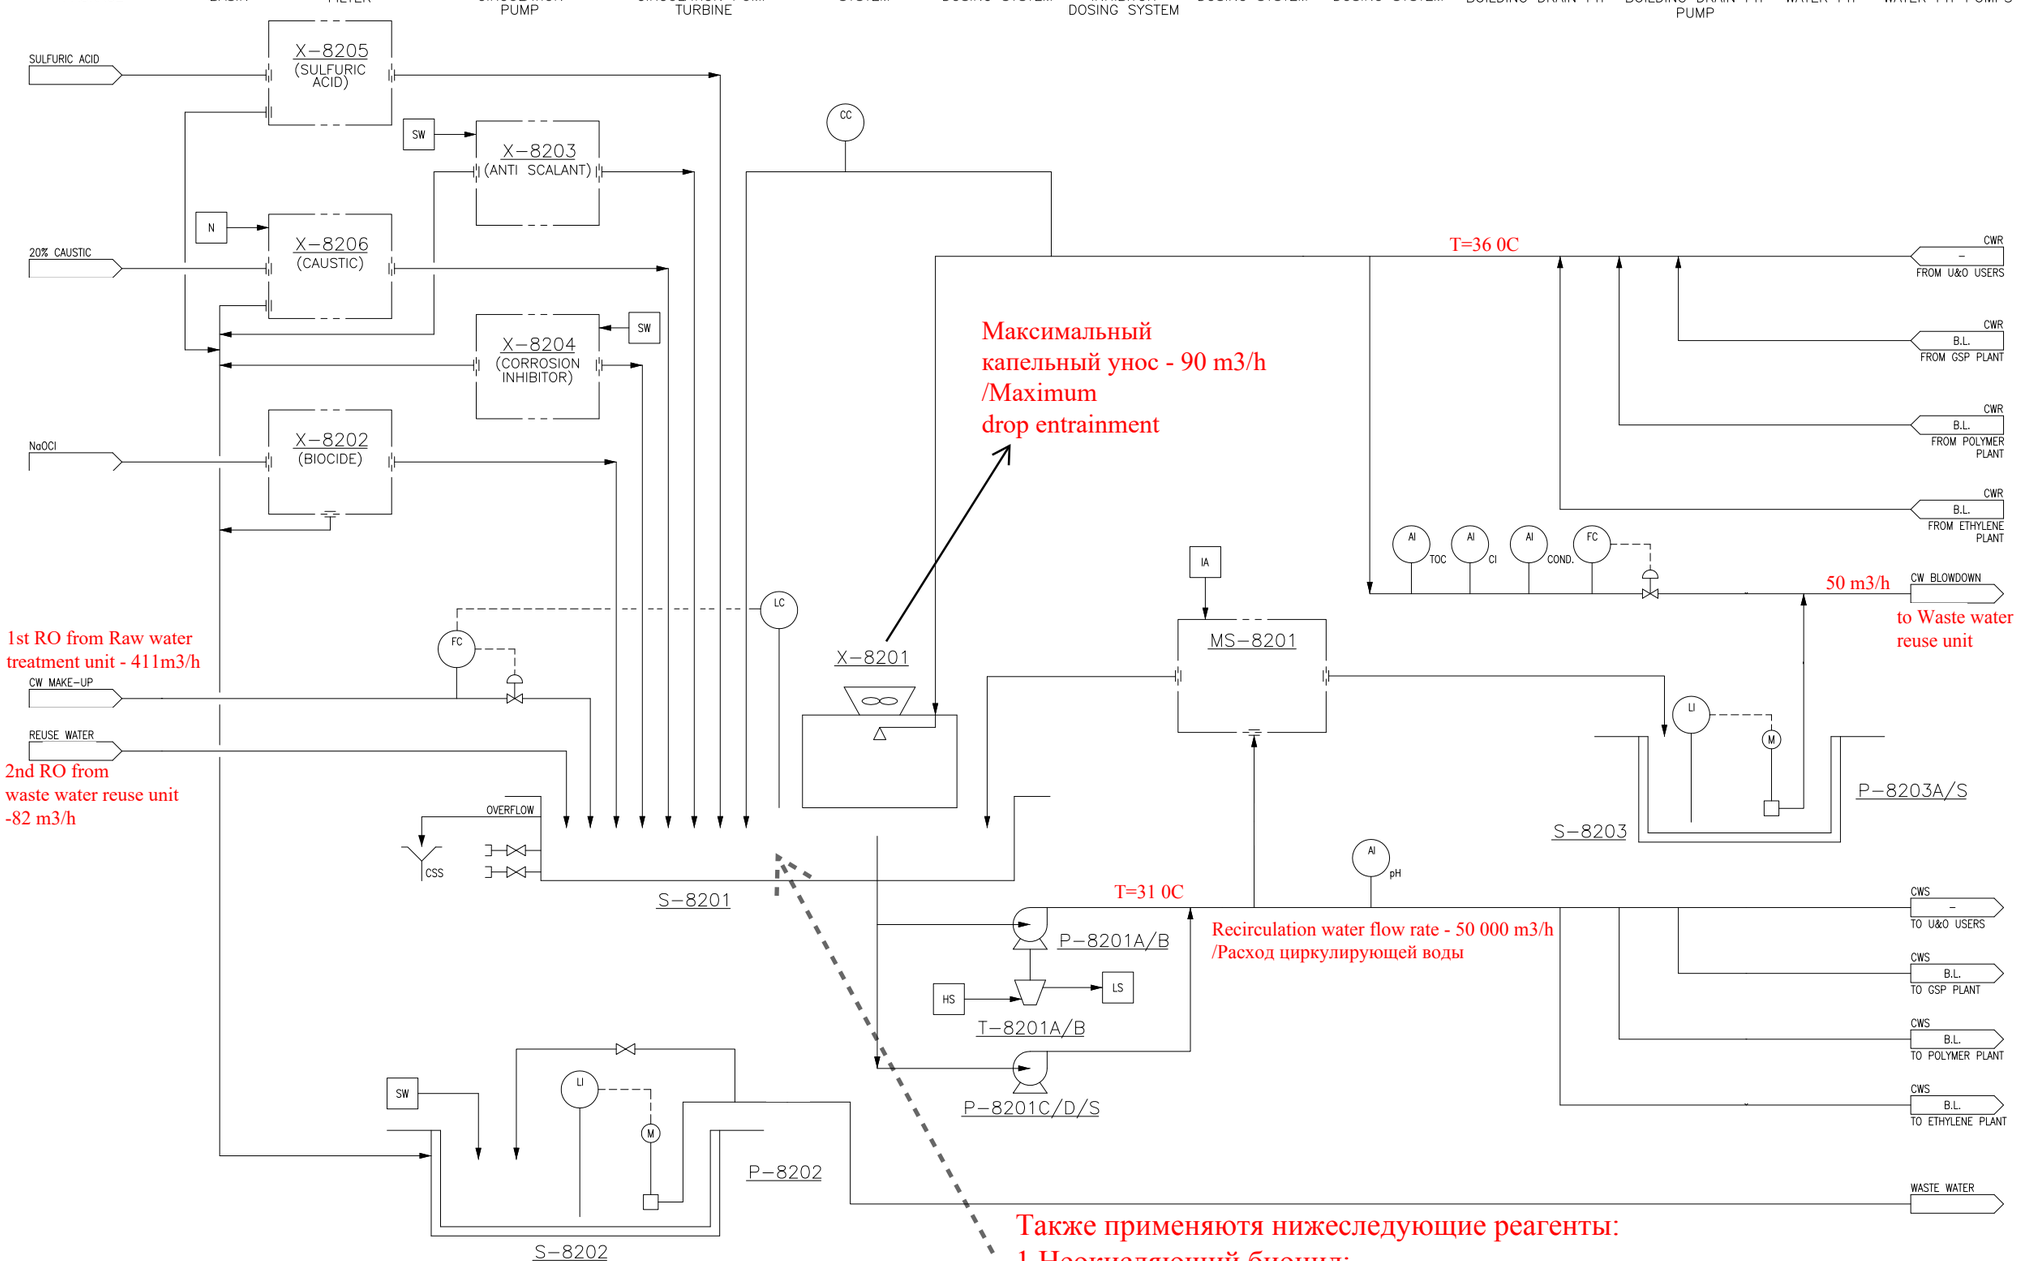

Также применяютя нижеследующие реагенты:
1.Неокисляющий биоцид;
2.Нитрат кальция (68% Ca(NO3)2);
3.Ингибитор коррозии для цветных металлов;

/ And also following chemicals are used:
1.Non-oxidizing biocide;
2.Calcium nitrate (68% Ca(NO3)2);
3.Corrosion for non-ferrous metals;

Diagram-3 Cooling water system (cooling tower) / Схема-3 Система охлаждающей воды (Градирня)

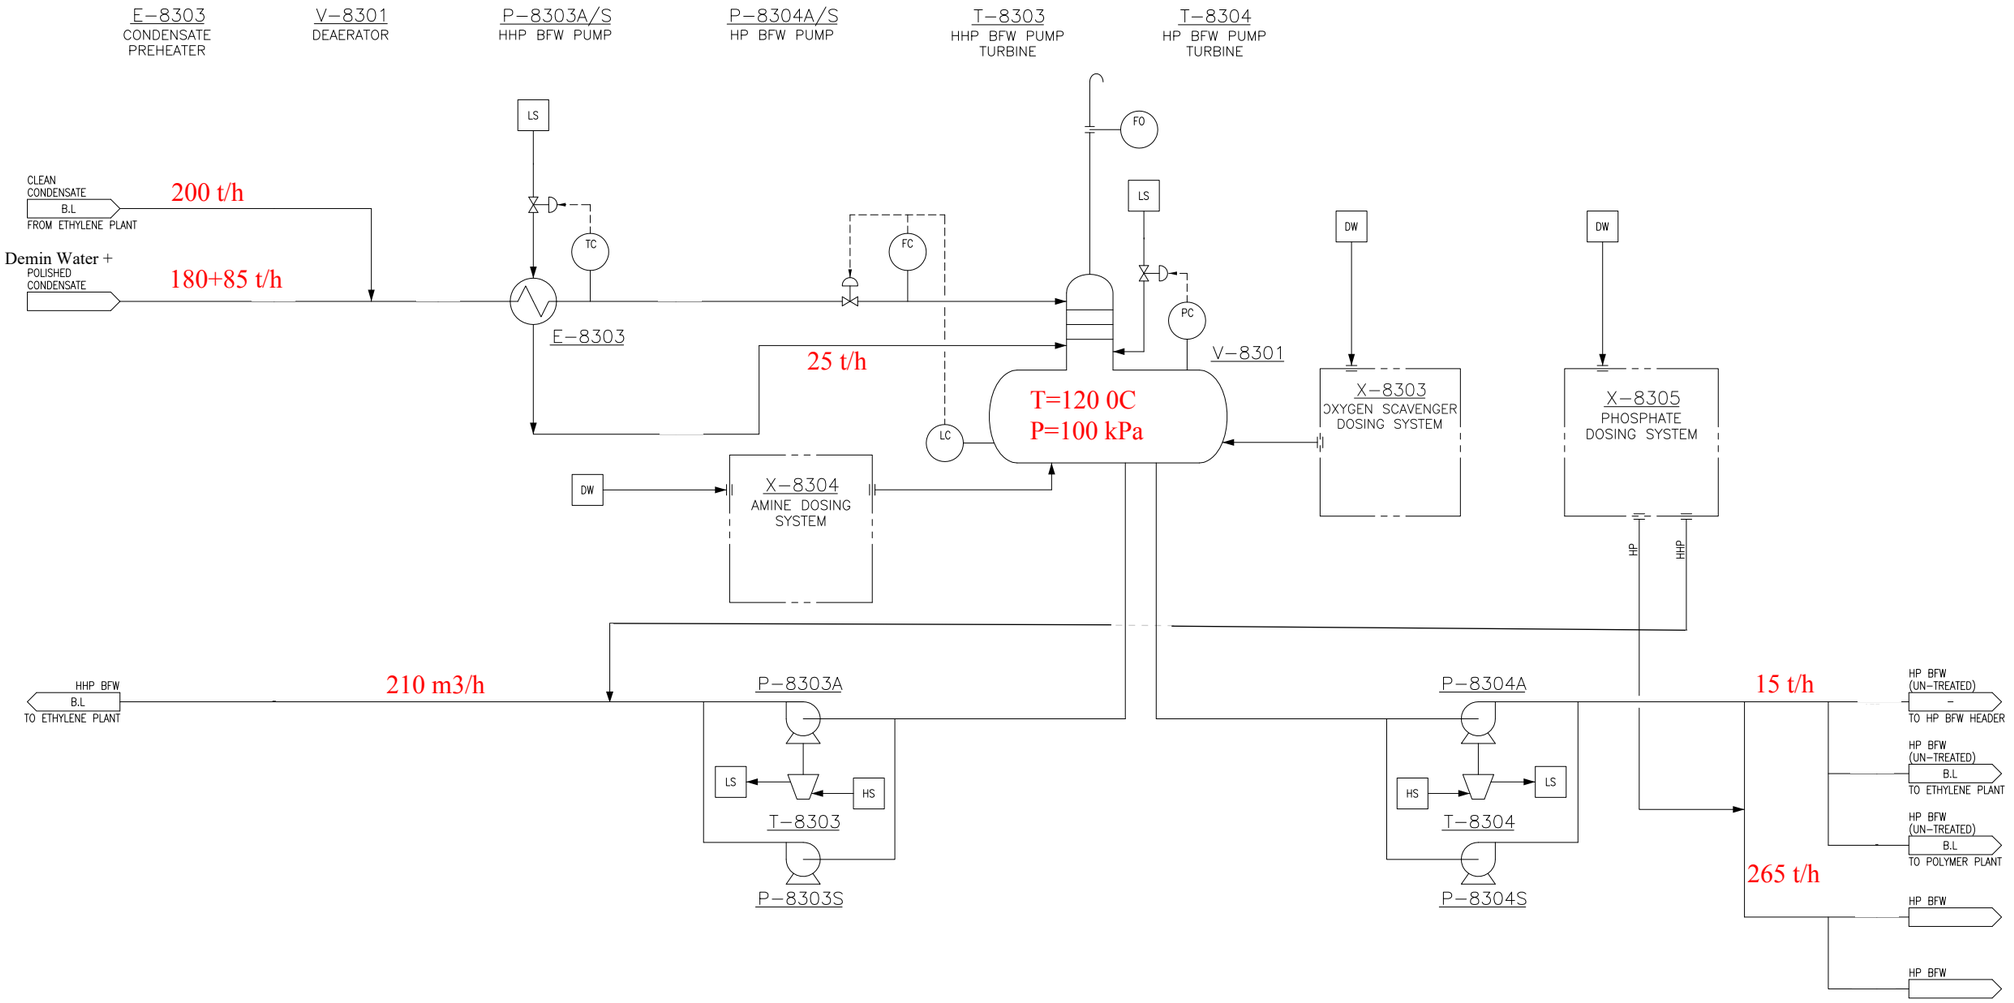


Схема-4
Установка подготовки котловой питательной воды
Diagram-4
/ Boiler Feed Water system

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Appendix 4.1/ Приложение 4.1

COMMERCIAL TERMS /КОММЕРЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ *

Company name/ Наименование компании _____ (country/страна)_____

BID / ТЕНДЕР № _____

for the supply of chemicals for U&O plant/

на поставку химических реагентов для установок цеха ОЗХ

(в долларах США / USD)

№ / #	Наименование / Name	Спецификация/ Specification	Ед. изм. / Unit	Кол-во / Quantity	Валюта предложения / Offer currency	Примечание / Notes
1						

	Условия поставки / Terms of delivery (INCOTERMS)	DAP (Инкотермс 2020) п. Кырккыз или ж/д станция Кырккыз (737105), Республика Каракалпакистан, Узбекистан /DAP (Incoterms 2020) Kyrkkyz settlement or railway station Kyrkkyz(737105), the Republic of Karakalpakstan, Uzbekistan.
	Срок поставки / Delivery date	
	Условие оплаты / Payment terms	100% после поставки / 100% after delivery
	Срок действия предложения / Validity of Quotation	
	Завод-производитель / Manufacturer	

Note / Примечание:

1. Domestic companies shall provide price specifying both: including VAT and excluding VAT / Отечественные компании, предоставляют цену и с учетом НДС и без учета НДС.

2. Bidder shall specify price of each item/ Участник тендера должен указать цену для каждой позиции

* Proposal from non-resident companies shall be only in USD / Предложение от компаний нерезидентов представляется только в долларах США.

Appendix 5 / Приложение 5

[FORM/ФОРМА]

THIS CONTRACT No._____ is made the day __ of _____ in Tashkent city.	**НАСТОЯЩИЙ КОНТРАКТ No. ___** заключен __ _____ _____ года, в г. Ташкент.
BETWEEN:	*МЕЖДУ:*
(1) The company _____, herein acting and represented by _____, acting on the basis of Charter, hereinafter referred to as the "**SELLER**", and (2) **JV "UZ-KOR GAS CHEMICAL" LLC** (Republic of Uzbekistan), represented by _____ acting on the basis of Charter, hereinafter referred to as the **"BUYER"** each a "Party" and together the "Parties" have concluded the present CONTRACT as follows:	(1) Компания _____, в лице _____ _____, действующего на основании Устава, именуемая в дальнейшем **«ПРОДАВЕЦ»** и (2) **СП ООО «UZ-KOR GAS CHEMICAL»** (Республика Узбекистан), в лице _____, действующих на основании Устава, именуемое в дальнейшем **«ПОКУПАТЕЛЬ»** каждая – «Сторона» и вместе «Стороны» заключили настоящий КОНТРАКТ о следующем:
1. SUBJECT OF THE CONTRACT	**1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА**
1.1. The SELLER will deliver and the BUYER will pay and accept through the CONSIGNEE indicated further in current CONTRACT _____, hereinafter referred to as the GOODS, in quantity and quality as per APPENDIX No.1 and APPENDIX No.2 attached to the present CONTRACT and which are as integral part of current CONTACT.	1.1. ПРОДАВЕЦ поставит, а ПОКУПАТЕЛЬ оплатит и примет через ГРУЗОПОЛУЧАТЕЛЯ указанного далее в настоящем КОНТРАКТЕ _____, именуемый далее ТОВАР в количестве и качестве в соответствии с ПРИЛОЖЕНИЕМ №1 и ПРИЛОЖЕНИЕМ №2 к настоящему КОНТРАКТУ, являющимися его неотъемлемой частью.
2. TOTAL AMOUNT OF THE CONTRACT AND TERMS OF DELIVERY	**2. ОБЩАЯ СУММА КОНТРАКТА И УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ**
2.1. The basis of prices for the GOODS is understood on terms DAP in accordance with INCOTERMS-2020, and include cost of its manufacturing, certification cost, the cost of original export packing, transport cost up and other costs that may arise at the time of delivery to the point of destination.	2.1. Базис цены на ТОВАР понимается на условиях DAP в соответствии с ИНКОТЕРМС-2020, и включает в себя стоимость изготовления, расходы по сертификации, экспортную заводскую упаковку, транспортные услуги и иные издержки, которые могут возникнуть в момент поставки до пункта назначения.
2.2. Basic terms of delivery for the GOODS is understood on terms DAP the point of destination, in accordance with INCOTERMS-2020.	2.2. Базис поставки на ТОВАР понимается на условиях DAP пункт назначения в соответствии с ИНКОТЕРМС-2020.
2.3. Customs clearance and other expenses in the SELLER'S and transit countries shall be carried out by the SELLER for the SELLER'S account.	2.3. Таможенная очистка и иные сборы в стране ПРОДАВЦА и транзитных странах производится и оплачивается за счет ПРОДАВЦА.
2.4. Customs Clearance in the BUYER'S country shall be carried out and paid off by the Consignee.	2.4. Таможенная очистка в стране ПОКУПАТЕЛЯ производится и оплачивается Грузополучателем.
2.5. The total value of the present CONTRACT at the time of signing shall be _____ (_____) USD.	2.5. Общая сумма КОНТРАКТА на момент его заключения составляет _____ (_____) долл. США.
2.6. CONTRACT currency shall be USD.	2.6. Валюта платежа КОНТРАКТА – долл. США.
2.7. Prices for the GOODS are fixed in Appendix No.1 of this CONTRACT.	2.7. Цены на ТОВАР зафиксированы в ПРИЛОЖЕНИИ №1 к данному КОНТРАКТУ.
2.8. The total value of the CONTRACT is fixed and	2.8. Общая сумма Контракта является

cannot be changed within CONTRACT validity period stipulated in clause 16.1.	фиксированной и не подлежит изменению в течение срока действия настоящего КОНТРАКТА согласно пункту 16.1.
2.9. When supplying GOODS by railway transport, the SELLER agrees not to use railway wagons that are owned by the inventory railyard of Ministries of railways.	2.9. При поставке ТОВАРА по ж/д транспорту, ПРОДАВЕЦ обязуется не использовать ж/д вагоны, принадлежащие инвентарному парку МПС (министерств путей сообщений).
3. TIME OF DELIVERY	**3. СРОК ПОСТАВКИ**
3.1. The SELLER shall deliver the GOODS to the point of destination (stipulated in clause 18.4. of current CONTRACT) in Republic of Uzbekistan.	3.1. ПРОДАВЕЦ производит поставку ТОВАРА в пункт назначения (оговоренный в пункте 18.4. настоящего КОНТРАКТА) в Республики Узбекистан.
3.2. The GOODS, listed in APPENDIX No.1 of current CONTRACT, shall be delivered to the point of destination, stated in clause 17.4. by separate batches on terms stipulated in current CONTRACT according to delivery schedule in APPENDIX No.1.	3.2. ТОВАР, указанный в ПРИЛОЖЕНИИ №1 к настоящему КОНТРАКТУ, должен быть поставлен в пункт назначения, оговоренный в пункте 17.4. по партиям, на условиях, зафиксированных в КОНТРАКТЕ согласно графику поставки в ПРИЛОЖЕНИИ №1.
3.3. The SELLER shall make shipping documents strictly according to the CONTRACT terms (name of goods, cost of goods, delivery terms, name of CONSIGNOR and CONSIGNEE and etc.). In case of incompliance of the documents with the terms of the CONTRACT, there will be applied to the Clause 6.7. of the CONTRACT.	3.3. ПРОДАВЕЦ обязуется оформлять товаросопроводительные документы строго по условиям КОНТРАКТА (Наименование товара, цена на товар, условие поставки, название ГРУЗООТПРАВИТЕЛЯ и ГРУЗОПОЛУЧАТЕЛЯ и др.). В случае несоответствия документов с условиями КОНТРАКТА, будет применятся пункт 6.7. КОНТРАКТА.
3.4. The date of delivery of the GOODS is the date stamp of the railway destination station, or air waybill or truck delivery, indicating the arrival of GOODS to the point of destination or the date specified in the invoice, certificate of acceptance of the GOODS by the CONSIGNEE.	3.4. Датой поставки ТОВАРА является дата штемпеля станции назначения ж/д либо авто доставки, или авианакладной, свидетельствующая о прибытии ТОВАРА на станцию назначения или дата, указанная в товарно-транспортной накладной, свидетельствующая о приемке ТОВАРА ГРУЗОПОЛУЧАТЕЛЕМ.
3.5. Technical documentation stipulated in the Chapter 8 of the current CONTRACT should be sent by the SELLER to the BUYER'S and CONSIGNEE'S addresses. Besides one copy of the Technical documentation (original) is to be sent by courier service to the address of the BUYER, the second (copy) of the Technical documentation is to be sent to the address of the CONSIGNEE.	3.5. Техническая документация, оговоренная в Главе 8 настоящего КОНТРАКТА, должна быть отправлена ПРОДАВЦОМ в адрес ПОКУПАТЕЛЯ и ГРУЗОПОЛУЧАТЕЛЯ. При этом один экземпляр Технической документации (оригинал) направляется курьерской почтой в адрес ПОКУПАТЕЛЯ, а второй экземпляр Технической документации (копия) направляется в адрес ГРУЗОПОЛУЧАТЕЛЯ.
3.6. The SELLER will send with GOODS the below mentioned documents: - 1 original of transport Bill addressed to the name of Consignee provided for indication of the point of destination, name of the Buyer, number and date of signing of present CONTRACT on route: exporting country – destination point; - 1 copy of the Seller's invoice; - 1 copy of packing list. -	3.6. ПРОДАВЕЦ направит вместе с ТОВАРОМ нижеследующие документы: - 1 оригинал транспортной накладной, выписанной на имя Грузополучателя, с указанием пункта назначения, наименование Покупателя, номера и даты подписания настоящего контракта на маршрут от страны экспорта до пункта назначения; - 1 копию счета-фактуры (инвойс) Продавца; - 1 копию упаковочных листов.
3.7. The SELLER after shipment of the GOODS to the point of destination in Uzbekistan shall dispatch to the BUYER by courier mail during 10 (ten)	3.7. ПРОДАВЕЦ после отгрузки ТОВАРА на станцию назначения в Узбекистан направит ПОКУПАТЕЛЮ в течение 10 (десяти)

calendar days following documents: - 1 copy of transport Bill addressed to the name of Consignee provided for indication of the point of destination, name of the Buyer, number and date of signing of current CONTRACT; - 1 original of the Seller's invoice; - 1 original of packing list; - 1 copy Certificate of Quality issued by the manufacturer; - 1 original and 1 copy of Certificate of Origin of exporting country for the Goods in international form with indicated invoice number and date; - transportation cost letter on Uzbekistan border – destination point route.	календарных дней курьерской почтой следующие документы: - 1 копию транспортной накладной, выписанной на имя Грузополучателя, с указанием пункта назначения, наименование Покупателя, номера и даты подписания настоящего контракта; - 1 оригинал счета-фактуры (инвойс) Продавца; - 1 оригинал и 1 копия Сертификата происхождения страны экспорта Товара в международном формате с указанием номера и даты инвойса; - 1 оригинал упаковочных листов; - 1 копия Сертификата Качества завода-изготовителя; письмо о транспортном расходе на маршрут граница Узбекистана – пункт назначения.
3.8. The SELLER notifies the BUYER about readiness of the GOODS to shipment and submits drafts of shipping documents before shipment of the GOODS. The GOODS is to be released for export only after confirmation of the drafts of shipping documents.	3.8. ПРОДАВЕЦ до отгрузки ТОВАРА информирует ПОКУПАТЕЛЯ о готовности ТОВАРА к отгрузке и направляет проекты сопроводительных документов на отгружаемый ТОВАР на подтверждение. ТОВАР отпускается только после подтверждения проекта сопроводительных документов.
3.9. The SELLER undertakes to provide all necessary documents upon request.	3.9. ПРОДАВЕЦ обязуется предоставить все необходимые документы по запросу.
4. QUALITY OF THE GOODS	**4. КАЧЕСТВО ТОВАРА**
4.1. Quality of the GOODS shall be in full conformity either with the standards and with the technical conditions ruling at the manufacturing work.	4.1. Качество ТОВАРА должно соответствовать установленным стандартам и техническим условиям завода изготовителя.
4.2. Quality of the GOODS sold under the present CONTRACT should meet to the requirements DIN/ISO/EN 9001 and terms of this CONTRACT.	4.2. Качество поставляемого ТОВАРА должно отвечать требованиям стандарта DIN/ISO/EN 9001 и условиям настоящего КОНТРАКТА.
5. PAYMENT	**5. ОПЛАТА**
5.1. Payment for delivered GOODS is to be effected by the BUYER within 30 days after delivery of the GOODS to point of destination with the condition of providing correct shipping documents. 5.2. All payments will be made by bank transfer to the designated bank accounts of the Parties.	5.1. Оплата поставленного ТОВАРА должна быть осуществлена ПОКУПАТЕЛЕМ в течение 30 дней после поставки ТОВАРА в пункт назначения при с условие получения корректных товаросопроводительных документов. 5.2. Все оплаты будут производиться банковским переводом на назначенные банковские счета Сторон.
5.2. Banking dates of the Parties:	**5.2. Банковские реквизиты сторон:**
5.2.1. Address and Account No. of the Parties bank for the Buyer: JV «UZ-KOR GAS CHEMICAL» LLC Bank Name: _____ Account: _____ Swift address/BIC: _____ Bank Address: _____ Phone/Fax: _____/_____	**5.2.1. Банковские реквизиты Покупателя:** СП ООО «UZ-KOR GAS CHEMICAL» Банк: Корейский банк развития Расчетный счет: _____ Свифт адрес/БИК: _____ Адрес банка: _____ Тел/Факс: _____/_____
5.2.2. Address and Account No. of the bank of the Seller: Beneficiary: _____ Beneficiary Bank: _____	**5.2.2. Банковские реквизиты Продавца**: Бенефициар: _____ Банк Бенефициара: _____

Bank Address: _____ Correspondent account:_____ SWIFT CODE: _____ Account in USD No: _____ Intermediary Bank (correspondent): _____ SWIFT Code: _____	Адрес банка: _____ Корреспондентский счет: _____ СВИФТ КОД: _____ Р/с (в долларах США): _____ Банк корреспондент: _____ SWIFT Code: _____
5.3. All bank charges and commissions of the BUYER'S bank will be covered by BUYER, and the SELLER'S – will be covered by the SELLER, including the commission of correspondent banks.	5.3. Все банковские расходы и комиссии банка ПОКУПАТЕЛЯ несет ПОКУПАТЕЛЬ, а ПРОДАВЦА – ПРОДАВЕЦ, в том числе и комиссии банков-корреспондентов.
6. LIABILITY AND DAMAGES	**6. НЕУСТОЙКА**
6.1. If the SELLER fails to ship or deliver the GOODS by dates stipulated in clause 3.2., the BUYER reserves the right to recover from the SELLER a penalty at the rate of 0,1% of the value (DAP point of destination, stated in clause 18.4. of the current CONTRACT) of undelivered or not shipped GOODS for each day of delay of the shipment or delivery of the Goods. The total amount of penalties cannot exceed 15.0 % of the value of not shipped or undelivered GOODS on terms DAP point of destination, stated in clause 18.4. of the current CONTRACT.	6.1. В случае если ПРОДАВЕЦ не отгрузит или не поставит ПОКУПАТЕЛЮ ТОВАР в срок, указанный в пункте 3.2. ПОКУПАТЕЛЬ оставляет за собой право взыскать с ПРОДАВЦА пеню в размере 0,1 % от стоимости (DAP пункт назначения, оговоренного в пункте 18.4. настоящего КОНТРАКТА.) не отгруженного или не поставленного в срок ТОВАРА за каждый день задержки отгрузки или поставки ТОВАРА. Общая сумма пени за просрочку в отгрузке или в поставки ТОВАРА не может превышать 15.0 % от стоимости не отгруженного или не поставленного в срок ТОВАРА на условиях DAP пункт назначения, оговоренного в пункте 18.4. настоящего КОНТРАКТА.
6.2. In the case of failure to deliver the GOODS from the SELLER, the BUYER reserves the right to recover from the SELLER penalty of 15.0% of the total value of the CONTRACT.	6.2. В случае, отказа от поставки ТОВАРА со стороны ПРОДАВЦА, ПОКУПАТЕЛЬ оставляет за собой право взыскать с ПРОДАВЦА пеню в размере 15.0% от общей суммы КОНТРАКТА.
6.3. In case the SELLER delivers the GOODS in quantity which is less than stipulated on conditions of the CONTRACT, the BUYER reserves the right to recover from the SELLER a fine at the rate of 15.0% of non-delivered GOODS cost on DAP destination station terms.	6.3. В случае, если ПРОДАВЕЦ поставит ТОВАР по количеству меньше, чем оговорено в условиях КОНТРАКТА, то ПОКУПАТЕЛЬ оставляет за собой право взыскать с ПРОДАВЦА пеню в размере 15.0% от стоимости недопоставленного ТОВАРА на условиях DAP пункт назначения.
6.4. For the delivery of the GOODS without documents specified in clauses 3.6., 3.7., or for providing non valid Certificate of origin, the SELLER shall pay to the BUYER a penalty in the amount of 5.0% of the value of the GOODS delivered without certificates. The payment of penalties shall not release the SELLER from liability for delivery of the GOODS without certificates.	6.4. За поставку ТОВАРА без документов, предусмотренных п.п. 3.6., 3.7., или в случае предоставления не действительного Сертификата происхождения ПОКУПАТЕЛЬ оставляет за собой право взыскать с ПРОДАВЦА пению в размере 5.0% от стоимости, поставленной без сертификатов ТОВАРОВ. Уплата пении не освобождает ПРОДАВЦА от ответственности за поставку ТОВАРА без сертификатов.
6.5. For the delivery or revealing during warranty period the GOODS the quality of which in not conformity with technical specifications and standards of the manufacturer, to the requirements DIN/ISO/EN 9001, the SELLER shall pay to the BUYER a penalty of 10% of the value of the GOODS of poor quality.	6.5. За поставку или выявления в течение гарантийного срока, ТОВАРА, не соответствующего по своему качеству техническим условиям и стандартам изготовителя, требованиям стандарта DIN/ISO/EN 9001, ПОКУПАТЕЛЬ оставляет за собой право взыскать с ПРОДАВЦА пеню в размере 10% стоимости некачественного ТОВАРА.
6.6. Due to incorrect submission of documents in accordance with clauses 3.6. and 3.7 CONTRACT	6.6. За неправильность предоставления документов согласно пунктам 3.6. и 3.7

the SELLER shall pay the BUYER a penalty in the amount of 10% of the total value of the CONTRACT.	КОНТРАКТА, ПОКУПАТЕЛЬ оставляет за собой право взыскать с ПРОДАВЦА пеню в размере 10% от общей суммы КОНТРАКТА.
6.7. If the SELLER has put incorrect shipping documents improperly specified prices or incorrectly specified list and quantity of GOODS or incorrectly specified SELLER name or the BUYER, or put two different invoices on the same GOODS, the BUYER reserves the right to decline to accept the Goods with issuing a penalty at a rate of 50% from the amount of a relevant invoice.	6.7. В случае если Продавец поставил не корректные товаросопроводительные документы с неправильно указанными ценами или неправильно указанным перечнем и количеством товаров или неправильно указанным наименованием Продавца или Покупателя, или поставил два разных инвойса на один и тот же товар, Покупатель оставляет за собой право отказаться от приёма товара с выставлением штрафа в размере 50% от суммы соответствующего инвойса
6.8. If the BUYER incurs additional costs in connection with the late delivery or non-delivery of the documents specified in paragraph 3.6., 3.7., the Seller shall pay to the BUYER all expenses that concern the delayed declaration of the arrived Goods. The basis for payment shall be the claim and the BUYER's invoice.	6.8. В случае если ПОКУПАТЕЛЬ несет дополнительные расходы в связи с поздним предоставлением или не предоставлением документов, указанных в п.п. 3.6., 3.7., ПРОДАВЕЦ обязан оплатить ПОКУПАТЕЛЮ все расходы, связанные с несвоевременным декларированием поступившего Товара. Основанием для оплаты будет служить претензия и счет ПОКУПАТЕЛЯ.
6.9. The basis for issuing claims and getting the penalty by the BUYER are waybill, covering letter with calculation.	6.9. Основанием достаточным для выставления и получения ПОКУПАТЕЛЕМ санкций является транспортная накладная, сопроводительное письмо с калькуляцией.
6.10. In case the BUYER fails to effect payment for the GOODS delivered within the time stipulated by this CONTRACT, the SELLER reserves the right to recover from the BUYER a penalty in the amount of 0.1% of the cost of the non-paid GOODS (batch) delivered per day of delay, but should not exceed 5.0% of the cost of the non-paid GOODS. Payment of the above said penalty does not free the BUYER from its obligations on GOODS' payment undertaken hereunder.	6.10. В случае если ПОКУПАТЕЛЬ не осуществит оплату поставленного ТОВАРА в сроки, предусмотренные настоящим КОНТРАКТОМ, ПРОДАВЕЦ оставляет за собой право взыскать с ПОКУПАТЕЛЯ неустойку в размере 0.1% от стоимости неоплаченного Товара (неоплаченной части поставленного Товара) за каждый день задержки, но не более 5.0% от стоимости неоплаченного ТОВАРА. Оплата указанной неустойки не освобождает ПОКУПАТЕЛЯ от его обязательств по оплате ТОВАРА.
6.11. The Penalty shall be paid by the SELLER to the account of the BUYER during 30 (thirty) banking days from the date of reception of bill of the BUYER. Services of banks on transfer of the sum sanctions are paid by the SELLER separately and do not enter into the sum of the given sanctions. And the Penalty shall be paid by the BUYER to the account of the SELLER during 30 (thirty) banking days from the date of reception of bill of the SELLER. Services of banks on transfer of the sum sanctions are paid by the BUYER separately and do not enter into the sum of the given sanctions.	6.11. Неустойка должна быть оплачена ПРОДАВЦОМ на счет ПОКУПАТЕЛЯ в течение 30 (тридцать) банковских дней со дня получения счета ПОКУПАТЕЛЯ. Услуги банков по перечислению суммы неустойки оплачивается ПРОДАВЦОМ отдельно и не входит в сумму неустойки. Также неустойка должна быть оплачена ПОКУПАТЕЛЕМ на счет ПРОДАВЦА в течение 30 (тридцать) банковских дней со дня получения счета ПРОДАВЦА. Услуги банков по перечислению суммы неустойки оплачивается ПОКУПАТЕЛЕМ отдельно и не входит в сумму неустойки.
6.12. The Total scope of the liability under the present CONTRACT shall not exceed 15% of the total value of the CONTRACT.	6.12. Общий размер ответственности по настоящему КОНТРАКТУ не может превышать 15% от общей суммы КОНТРАКТА.
6.13. The BUYER has the right to get an amount of the penalty from the sum of CONTRACT on	6.13. ПОКУПАТЕЛЬ имеет право, удержать сумму пени из стоимости КОНТРАКТА и/или

condition and/or 100% of cost of substandard or outstanding GOODS.	100% стоимости некондиционного или недопоставленного ТОВАРА.
6.14. The payment of penalties shall not release the SELLER or BUYER from their current CONTRACT obligation fulfillment.	6.14. Уплата пени не освобождает ПРОДАВЦА или ПОКУПАТЕЛЯ от исполнения обязательств по данному КОНТРАКТУ.
7. PACKING AND MARKING	**7. УПАКОВКА И МАРКИРОВКА**
7.1. The SELLER is to deliver the GOODS in standard Manufacturer's export packing, ensuring its complete safety from damages at long storage and carriage of the Goods with allowance for several transshipments in transit. The Marking will be painted by insoluble ink on each pallet in accordance with requirements of ISO/TC 122 including hereunder additional: - BUYER: JV "Uz-Kor Gas Chemical" LLC. - Dimension of GOODS. - Net weight of the GOODS (without packing). - Gross weight of the GOODS.	7.1. ПРОДАВЕЦ отгрузит ТОВАР в экспортной стандартной упаковке Изготовителя, обеспечивающей полную ее сохранность от всякого рода повреждений при длительном хранении и перевозке продукции с учетом нескольких перегрузок в пути. Маркировка должна наноситься на каждый паллет и должна выполняться в соответствии с требованиями стандарта ISO/TC 122 и должна в том числе включать: - ПОКУПАТЕЛЬ: СП ООО "Uz-Kor Gas Chemical". - Номинальные габариты ТОВАРА. - Вес нетто ТОВАРА (без веса упаковки). - Вес брутто ТОВАРА.
8. TECHNICAL DOCUMENTATION	**8. ТЕХНИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ**
8.1. The SELLER shall supply 1 (one) set of technical documentation for each comprising part of the GOOD, consist certificate of Analysis, TDS, MSDS for the shipping GOODS in English and/or Russian.	8.1. ПРОДАВЕЦ поставит 1 (один) экземпляр Технической документации на каждую согласованную партию ТОВАРА, состоящую из сертификата анализа, TDS, MSDS на английском и/или русском языках.
9. SHIPPING INSTRUCTION AND NOTIFICATION	**9. ПОРЯДОК ОТГРУЗКИ И УВЕДОМЛЕНИЯ**
9.1. The SELLER shall advise the BUYER by email about the shipment not later 5 (five) working days after the shipment, specifying the following details: - CONTRACT # - description of the Goods - quantity of pieces - Net Weight of the Goods - Gross Weight of the Goods - number and date of issue of transport Bill. - amount in ___	9.1. ПРОДАВЕЦ обязан известить ПОКУПАТЕЛЯ по email об отгрузке не позднее 5 (пяти) рабочих дней после отгрузки с указанием следующих данных: - № КОНТРАКТА - наименование ТОВАРОВ - количество мест - вес Нетто Товара - вес Брутто Товара - номер и дата выпуска транспортной накладной. - сумма в _____
9.2. SELLER undertakes to reimburse the BUYER additional transport and storage costs resulting from the dispatch of the GOODS to the wrong address due solely to negligence of the SELLER.	9.2. ПРОДАВЕЦ обязуется возместить ПОКУПАТЕЛЮ дополнительные расходы на хранение и транспортировку в результате доставки ТОВАРА по неправильному адресу, произошедшей исключительно из-за недосмотра ПРОДАВЦА.
10. CLAIMS	**10. РЕКЛАМАЦИИ**
10.1. The Claims may be made by the BUYER for the quantity of the GOODS if they do not conform to the quantity stipulated in the present CONTRACT.	10.1. Рекламации могут быть заявлены ПОКУПАТЕЛЕМ в отношении количества ТОВАРА в случае несоответствия его количеству, оговоренному в настоящем КОНТРАКТЕ.
10.2. The Claims may be made by the BUYER for the quality of the Goods if they do not conform to the quality stipulated in the present CONTRACT.	10.2. Рекламации могут быть заявлены ПОКУПАТЕЛЕМ в отношении качества ТОВАРА в случае не соответствия его качеству, оговоренному в настоящем КОНТРАКТЕ.

10.3. The BUYER has the right to claim on quality to SELLER of the GOODS within 12 months from the date of the Goods delivery, but no more 18 month from the date of Goods shipment from the mill under condition that the BUYER has provided all evidencing to the SELLER proofing that the GOODS were stored in appropriate storage conditions in accordance with the Material Safety Data Sheet (MSDS). On expiration of the above mentioned period no claims in respect of the quality will be accepted.	10.3. ПОКУПАТЕЛЬ имеет право заявить ПРОДАВЦУ рекламацию по качеству в течение 12 месяцев с даты поставки, но не более 18 месяцев с даты отгрузки Товара с завода-изготовителя при условии, что ПОКУПАТЕЛЬ предоставил продавцу все доказательства того, что товар хранился в надлежащих условиях хранения в соответствии с паспортом безопасности материалов (MSDS). По истечению вышеуказанного срока никакие рекламации по качеству не принимаются.
10.4. The BUYER has the right to claim on the SELLER in respect of the quantity within 30 (thirty) working days from the date of delivery. On expiration of the above-mentioned period no claims in respect of the quantity will be accepted.	10.4. ПОКУПАТЕЛЬ имеет право заявить ПРОДАВЦУ рекламацию по количеству в течение 30 (тридцать) рабочих дней с даты поставки. По истечению вышеуказанного срока никакие рекламации по количеству не принимаются.
10.5. The Claims should contain the quantity and the name of the claimed GOODS as well as the nature of the Claims.	10.5. В рекламации необходимо указать количество, наименование рекламационного ТОВАРА и основание рекламации.
10.6. The Claims should be forwarded by fax, email or registered letter enclosing all necessary documents confirming the Claims.	10.6. Рекламация заявляется по факсу, электронной почтой или заказным письмом с приложением всех необходимых документов, подтверждающих рекламацию.
10.7. If necessary, the attached documents should be confirmed with an examination act issued by an independent appropriate institution approved by both parties. If the SELLER accepts the reclamation issued by an independent appropriate institution, it should refund to the SELLER all expenses related to the involvement of this institution.	10.7. При необходимости документы, сопровождающие рекламацию, должны подтверждаться актом экспертизы независимой компетентной организации, согласованной обеими сторонами. В случае принятия ПРОДАВЦОМ рекламации независимой компетентной организации, расходы (услуги), связанные с привлечением данной организации ПРОДАВЕЦ обязан возместить ПОКУПАТЕЛЮ.
10.8. The SELLER has the right to inspect at the place of delivery the correctness of the Claims through their representative within 2 (two) weeks from the date of receiving of the Claims.	10.8. ПРОДАВЦУ предоставляется право в течение 2 (двух) недель с даты получения рекламации проверить на месте через своего представителя обоснованность рекламации.
10.9. The SELLER should accept or reasonably reject the Claims within 3 (three) weeks from the date of receiving of the Claims. If, by any of the reasons, the SELLER fails to exercise this right, the claim shall be automatically considered as accepted one.	10.9. В течение 3 (трех) недель с даты получения рекламации ПРОДАВЕЦ обязан акцептовать или обоснованно отвергнуть её. Если по какой-либо причине ПРОДАВЕЦ не воспользуется данным правом, рекламация автоматически считается признанной.
10.10. No claims put forward in respect of any consignment of the GOODS can be used as reason for the BUYER refusal to accept all other GOODS to be delivered under the present CONTRACT and to pay for them.	10.10. Никакие рекламации, заявленные по какой-либо партии ТОВАРА, не могут служить ПОКУПАТЕЛЮ основанием для отказа от приемки и оплаты ТОВАРА по другим поставкам, произведенным по настоящему КОНТРАКТУ.
10.11. In a case of shortage of the GOODS delivered under the present CONTRACT the SELLER shall delivery at address of the BUYER undelivered GOODS within 60 (sixty) calendar days from the date of acceptance of the claim. The GOODS to compensate the shortage will be shipped at the expense of the SELLER on the terms and basis of the prices stipulated in the Chapter 2 of	10.11. В случае недопоставки ТОВАРА по количеству в рамках настоящего КОНТРАКТА ПРОДАВЕЦ должен поставит недопоставленный ТОВАР в адрес ПОКУПАТЕЛЯ в течение 60 (шестьдесят) календарных дней с даты признания рекламации. Отгрузка недопоставленного ТОВАРА производится за счет ПРОДАВЦА на условиях и

this CONTRACT.	базисе цены, оговоренных в Главе 2 настоящего КОНТРАКТА.
10.12. Should the GOODS sold under the present CONTRACT fail in guarantee period (clause 13.5) or prove not to meet the conditions of the present CONTRACT, the SELLER shall eliminate the defects or deliver to the address of the BUYER the new GOODS to replace the defect GOODS at his own expense during 60 (sixty) calendar days from the date of acceptance of the claim. The GOODS to replace the defective those will be supplied at the expense of the SELLER on the terms and basis of the prices stipulated in Chapter 2 of this CONTRACT. In case of inability to replace the defective GOODS in above mention time, the SELLER shall compensate the full value of defective GOODS during abovementioned period of time. In this case the SELLER should compensate also the custom's cleaning expenses at the BUYER'S territory to the BUYER.	10.12. В случае, если ТОВАР выйдет из строя в течение гарантийного срока (п.13.5) эксплуатации и хранении или окажется не соответствующим условиям настоящего КОНТРАКТА, ПРОДАВЕЦ в течение 60 (шестьдесят) календарных дней с даты признания рекламации должен устранить дефекты или поставить в адрес ПОКУПАТЕЛЯ за свой счет новый ТОВАР на замену дефектного ТОВАРА. Поставка нового ТОВАРА поставляемого на замену дефектного ТОВАРА производится за счет ПРОДАВЦА на условиях и базисе цены, оговоренных в Главе 2 настоящего КОНТРАКТА. ПРОДАВЕЦ, в случае отсутствия возможности произвести своевременную замену дефектного ТОВАРА, должен компенсировать полную стоимость дефектного ТОВАРА в вышеуказанные сроки. При этом ПРОДАВЕЦ компенсирует ПОКУПАТЕЛЮ таможенные расходы на таможенной территории ПОКУПАТЕЛЯ.
11. FORCE MAJEURE	**11. ФОРС-МАЖОР**
11.1. Neither Party shall bear responsibility for failure to fulfill their obligations under this Contract in the event of force majeure circumstances arising as a result of unforeseen and inevitable emergency actions (fires, floods, earthquakes, military actions, prohibitive actions of the authorities, as well as other circumstances beyond the control of Parties) provided that the Parties are notified in written no later than 15 (fifteen) days from the date of occurrence of such circumstances.	11.1. Стороны не несут ответственность за невыполнение своих обязательств по настоящему Контракту в случае наступления обстоятельств форс-мажор, возникших в результате непредвиденных и неотвратимых действий чрезвычайного характера (пожаров наводнений, землетрясений, военных действий, запретительных действий властей, а так же других обстоятельств, не зависящих от сторон) при наличии письменного уведомления Сторон не позднее 15 (пятнадцати) дней с даты возникновения таких обстоятельств.
11.2. Should any of such circumstances directly affect the performance of obligations period stipulated in the CONTRACT, this period is extended correspondingly for a period during which such circumstances last.	11.2. Если любое из таких обстоятельств непосредственно повлияло на исполнение обязательств в срок, установленный в контракте, то этот срок соразмерно отодвигается на время действия соответствующего обстоятельства.
11.3. In case of impossibility or cancellation of the CONTRACT due to the causes stated in clause 11.1., the SELLER obliges to return all the payments made by the BUYER immediately. The party for which performance of obligations became impossible is to notify the other party in written form of the beginning, expected time of duration and cessation of the above circumstances undelay ably in term not later than 15 days from the time of their beginning and cessation.	11.3. В случае невозможности выполнения настоящего КОНТРАКТА либо его расторжения по причинам, указанным в пункте 11.1, ПРОДАВЕЦ обязан незамедлительно возвратить ПОКУПАТЕЛЮ все произведенные им платежи. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств, о наступлении, предполагаемом сроке действия и прекращении вышеуказанных обстоятельств обязана безотлагательно в срок не позднее 15 дней с момента их наступления и прекращения, в письменной форме уведомить другую сторону.
11.4. Fail to notify or untimely notification deprives the SELLER of the right to refer to any of the above circumstances as a reason, relieving from liability for	11.4. Не уведомление или не своевременное уведомление лишает ПРОДАВЦА права ссылаться на любое вышеуказанное

non-performance of an obligation.	обстоятельство как на основание, освобождающее от ответственности за неисполнение обязательства.
12. SETTLEMENT OF DISPUTES	**12. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ**
12.1. The Parties will make their best efforts to settle in an amicable way all disputes or differences that may arise out or in connection with this CONTRACT.	12.1. Стороны постараются разрешить все разногласия и противоречия, которые могут возникнуть в связи с КОНТРАКТОМ путем переговоров на дружественной основе.
12.2. Any dispute, controversy or claim arising out of or in connection with this CONTRACT, or the breach, termination or invalidity thereof that can not be settled in an amicable way, will be settled in accordance with Rules of Arbitration of the Tashkent International Arbitration Centre (TIAC) under the Chamber of Commerce and Industry of the Republic of Uzbekistan. The seat of arbitration shall be Tashkent city. The language of arbitration shall be Russian.	12.2. Все споры, разногласия или требования, возникающие из или в связи с настоящим КОНТРАКТОМ либо его нарушением, расторжением или недействительностью, которые не могут быть урегулированы мирным путем, будут разрешаться в соответствии с Арбитражным регламентом Ташкентского международного арбитражного центра (ТМАЦ) при Торгово-промышленной палаты Республики Узбекистан. Местом арбитражного разбирательства является г. Ташкент. Языком арбитражного разбирательства является русский.
12.3. The award of the Arbitration Court shall be final and binding upon both parties.	12.3. Решение Арбитражного Суда будет окончательным и обязательным для обеих сторон.
12.4. The CONTRACT is regulated in accordance with the legislation of the Republic of Uzbekistan	12.4. Настоящий КОНТРАКТ регулируется в соответствие с законодательством Республики Узбекистан.
13. GUARANTEES	**13. ГАРАНТИИ**
6. The SELLER guarantees: 13.1. Proper materials of high quality will be used for manufacturing the GOODS to be supplied in accordance with the present CONTRACT and high quality of the technical manufacturing and assembling in the factory which will ensure usual durability for such type of the GOODS.	ПРОДАВЕЦ гарантирует: 13.1. Для изготовления ТОВАРА по настоящему КОНТРАКТУ будут использованы соответствующие материалы высокого качества и будет обеспечено высокое качество технического изготовления и сборки на заводе, обеспечивающее обычную для поставляемого вида ТОВАРА долговечность.
13.2. To supply the GOODS which produced not later than 6 months before shipping date.	13.2. Поставить ТОВАР, который был произведен не более чем за 6 месяцев с даты отгрузки.
7. 13.3. The GOODS to be delivered is manufactured in full conformity with the description, technical specification and conditions of the CONTRACT and properly tested, ensures the stipulated quality. 8.	13.3. Поставляемый ТОВАР изготовлен в полном соответствии с описанием, техническими условиями, спецификацией и условиями настоящего КОНТРАКТА, также испытан, и обеспечивает предусмотренное качество.
13.4. The GOODS to be delivered meets the requirements of standard of the DIN/ISO/EN 9001 and terms of this CONTRACT.	13.4. Поставляемый ТОВАР должен отвечать требованиям стандарта DIN/ISO/EN 9001 и условиям настоящего КОНТРАКТА.
13.5. Validity of this warranty is 12 months from the date of receiving of Goods.	13.5. Срок действия данной гарантии 12 месяцев с даты поступления Товара.
13.6. Availability of the documents confirming the GOODS quality does not release the SELLER from liability for delivery of the Goods inappropriate quality.	13.6. Наличие документов, подтверждающих качество ТОВАРА, не освобождает ПРОДАВЦА от ответственности за поставку ТОВАРА ненадлежащего качества.
13.7. If the delivered GOODS do not comply with this Guarantee, the conditions stipulated in Chapter 10 come into force.	13.7. В случае если поставленный ТОВАР не соответствует условиям настоящей Гарантии вступают в силу условия, оговоренные в Главе 10.

14. RECEPTION OF GOODS	14. ПРИЁМКА ТОВАРА
14.1. Reception of GOODS by and quantity according to transport bill, packing lists, invoices, marking and CONTRACT specification carried out by the CONSIGNEE at point of Destination stipulated in clause 18.4. of current CONTRACT, which makes the receipt Act of GOODS.	14.1. Приёмку ТОВАРА по количеству в соответствии с транспортными накладными, упаковочным листом, инвойсом, маркировкой и контрактной спецификацией осуществляет ГРУЗОПОЛУЧАТЕЛЬ в пункте назначения, оговоренные в пункте 18.4. настоящего КОНТРАКТА, который составляет акт приемки ТОВАРА.
14.2. In case a shortage of the GOODS is revealed while the reception by quantity the CONSIGNEE has to make the receipt Act of GOODS in three copies during 7 (seven) working days after GOODS arrival, stating any shortage or loss of the GOODS in details with signature and stamp of the head of point of destination. If necessary, a technical examination is taken (a commercial act is presented) by independent competent organization approved of by both parties. The BUYER shall send this receipt Act of Goods to the SELLER within 3 (three) working day after its receiving.	14.2. В случае недостачи ТОВАРА, обнаруженной при приёмке, ГРУЗОПОЛУЧАТЕЛЬ обязан в течение 7 (семи) рабочих дней после прибытия ТОВАРА, составить акта о приемке ТОВАР в трёх экземплярах, детально указывающий недостачу или утерю ТОВАРА с подписью и печатью станции назначения. При необходимости производится экспертиза (с представлением соответствующего акта) независимой компетентной организацией, согласованной обеими сторонами. ПОКУПАТЕЛЬ в течение 3-х (три) рабочих дней после получения данного акта направит его ПРОДАВЦУ посредством факсимильной связи.
14.3. In case a shortage or loss of the GOODS is revealed at the reception by quantity the BUYER will bring the claim to the SELLER according to Chapter 10 of the CONTRACT.	14.3. В случае обнаружения при приёмке по количеству недостачи или утери ТОВАРА ПОКУПАТЕЛЬ предъявит рекламацию ПРОДАВЦУ согласно Главе 10 КОНТРАКТА.
14.4. Acceptance of the GOODS by quality will be realized for confirmation of conformity of the GOODS to requirements of the CONTRACT, Certificate of Origin and Quality certificate.	14.4. Приемка ТОВАРА по качеству осуществляется на его соответствие требованиям КОНТРАКТА, сертификата происхождения и сертификата качества ТОВАРА.
14.5. In case of defection to quality the GOODS to condition of the current CONTRACT, CONSIGNEE is obliged within 4 (four) working days after GOODS arrival, to make the damage statement in three copies in details specifying the given discrepancy of the GOODS to conditions of the CONTRACT. The damage statement should be confirmed with the commercial act reception by independent competent organization approved of by both parties. One original and copy of this act should be transferred to the BUYER by the CONSIGNEE within 5 (five) working days after GOODS arrival. The BUYER shall send this act to the SELLER within 3 (three) working day after its receiving.	14.5. В случае обнаружения при приёмке по качеству несоответствия ТОВАРА условиям настоящего КОНТРАКТА, ГРУЗОПОЛУЧАТЕЛЬ обязан в течение 4 (четыре) рабочих дней после прибытия ТОВАРА составить дефектный акт в трёх экземплярах, детально указывающий данное несоответствие ТОВАРА условиям настоящего КОНТРАКТА. Рекламационный акт должен быть подтвержден актом независимой компетентной организацией, согласованной обеими сторонами. Один оригинал и копию акта ГРУЗОПОЛУЧАТЕЛЬ должен в течение 5 (пять) рабочих дней после прибытия ТОВАРА направить ПОКУПАТЕЛЮ. ПОКУПАТЕЛЬ в течение 3 (три) рабочего дня после получения данного акта направит его ПРОДАВЦУ посредством факсимильной связи.
14.6. In case of damaged packing or non-conformity of the GOODS to the terms of the CONTRACT be revealed while the reception by quality the BUYER will bring the claim to the SELLER according to Chapter 10 of the CONTRACT.	14.6. В случае обнаружения при приёмке по качеству повреждения упаковки или несоответствия ТОВАРА условиям настоящего КОНТРАКТА, ПОКУПАТЕЛЬ предъявит рекламацию ПРОДАВЦУ согласно Главе 10 КОНТРАКТА.
14.7. Upon detection of discrepancy qualitative and	14.7. При обнаружении несоответствия

quantity indicators of the GOODS the call of representatives of the SELLER and/or manufacturer for participation in acceptance and drawing up of the damages statement is obligatory. In case of absence the representatives of the SELLER during 30 (thirty) calendar days after a direction of the call, the BUYER on the basis acts (clauses 14.2. and 14.5.) exposes claims.	качественных и количественных показателей ТОВАРА, вызов представителя ПРОДАВЦА и/или завода-изготовителя для участия в приемке и составлении рекламационного акта является обязательным. В случае неявки представителя ПРОДАВЦА в течение 30 (тридцать) календарных дней после направления вызова, ПОКУПАТЕЛЬ на основании актов (п.п. 14.2 и 14.5.) выставляет рекламации.
15. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА	**15. ANTI-CORRUPTION CLAUSE**
15.1. Продавец не будет в рамках исполнения обязательств по настоящему Контракту или в связи с ним, прямо или косвенно, нарушать законодательство Республики Узбекистан, запрещающее или преследующее взяточничество и иные коррупционные действия, а именно: предлагать, платить, давать обещание заплатить, поручать оплату или предоставление чего-либо имеющего ценность (включая денежные средства) любому государственному служащему, должностному лицу политической партии, кандидату на государственный орган исполнительной власти, или должность в политической партии, с целью оказать воздействие на любого рода акт или действие такого лица, действующего в своей должности, или для побуждения такого лица к действию или бездействию в нарушение его законных обязанностей, или в целях получения необоснованного преимущества; или предлагать, платить, давать обещание заплатить, давать, или поручать оплату или предоставление чего-либо имеющего ценность (включая денежные средства) любому сотруднику Покупателя, независимо от занимаемой должности с целью повлиять на любое действие или решение такого лица или для получения иного необоснованного преимущества для получения или сохранения какого-либо делового интереса Покупателя	15.1. The Seller will not, as in the process of performance of its obligations under this Contract or in connection with it, directly or indirectly violate the legislation the Republic of Uzbekistan prohibiting or prosecuting bribery and other acts of corruption, namely: offer, pay, promise to pay, charge payment or provision of item of value (including monetary funds) to any public official, official of a political party, candidate for a state Executive body, or a position in a political party, for the purpose of influencing any act or action of such person acting in his or her position, or to induce such person to act or omit to act in violation of his or her lawful duties, or for the purpose of obtaining an unjustified preference; or offer, pay, promise to pay, give, or request payment or provision of item of value (including money) to any employee of The Buyer, regardless of their position, for the purpose of influencing any action or decision of such person or to obtain any other unjustified preference for gaining or retaining a certain business interest of the Buyer
16. EFFECTIVE DATES	**16. ЭФФЕКТИВНЫЕ ДАТЫ**
16.1. This CONTRACT shall enter into force on the date of its signing and shall be valid until ___ ___, ____.	16.1. Настоящий КОНТРАКТ вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до ___ ___ ___ года
17. OTHER CONDITIONS	**17. ДРУГИЕ УСЛОВИЯ**
17.1. Any modifications or addendums to the present CONTRACT are valid only in writing and if signed by both Parties.	17.1. Все изменения и дополнения к КОНТРАКТУ действительны лишь в том случае, если они совершены в письменной форме и подписаны обеими сторонами.
17.2. None of the parties is entitled to transfer its CONTRACTUAL obligations and rights to a third party without the written consent of the other party.	17.2. Ни одна из сторон не имеет права передавать свои права и обязательства по КОНТРАКТУ третьим лицам без письменного согласия на это другой стороны.
17.3. If the present CONTRACT is signed all preliminary negotiations and correspondences relating to the CONTRACT shall lose their force.	17.3. После подписания настоящего КОНТРАКТА все предшествующие переговоры и переписка, которые относились к настоящему КОНТРАКТУ, считаются недействительными.
17.4. This CONTRACT is executed in bilingual	17.4. Настоящий КОНТРАКТ составлен в

version, English and Russian, in two (2) copies one original (1) copy for each Party. Both copies have equal legal Force. Russian text shall be prevailing.	двуязычном варианте, на английском и русском языках, в двух (2) экземплярах для каждой из сторон. Оба экземпляра имеют одинаковую юридическую силу. Русский текст является превалирующим.
17.5. The CONTRACT was concluded with mutual agreement, with the free will of the parties and consists of 21 pages including APPENDIX No.1 and APPENDIX No.2.	17.5. Настоящий КОНТРАКТ был подписан с согласия обеих Сторон и состоит из 21 стр., включая ПРИЛОЖЕНИЯ № 1 и ПРИЛОЖЕНИЯ № 2.
17.6. The CONTRACT signed with a facsimile has no legal force.	17.6. КОНТРАКТ, подписанный с факсимиле не имеет юридическую силу.
18. LEGAL ADDRESS OF THE PARTIES	**18. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН**
18.1. BUYER: **JV «Uz-Kor Gas Chemical» LLC** 121, Turtkul Guzari str., 230100 Nukus, Republic of Karakalpakstan, Republic of UzbekistanRepresentative office in Tashkent: Zulfiyakhonim str., 112, 100128 Tashkent Phone: +998 (71) 129 2900 E-mail: info@uz-kor.com	**18.1. ПОКУПАТЕЛЬ:** **СП ООО «Uz-Kor Gas Chemical»** ул. Турткуль Гузари, 121, 230100 г. Нукус, Республика Каракалпакстан, Республика УзбекистанОфис представительства в г. Ташкент: 100128, Ул. Зульфияхоним, 112 Телефон: +998 (71) 129 2900 E-mail: info@uz-kor.com
18.2. THE SELLER: **_____** _____ Email: _____ Phone: _____	**18.2. ПРОДАВЕЦ:** **_____** _____ Email: _____ Phone: _____
18.3. THE SHIPPER/EXPORTER: As per shipping documents.	**18.3. ОТПРАВИТЕЛЬ/ ЭКСПОРТЕР:** Согласно товаросопроводительным документам
18.4. THE POINT OF DESTINATION AND THE CONSIGNEE: _____ (Incoterms 2020)	**18.4. ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ И ГРУЗОПОЛУЧАТЕЛЬ:** _____ (Инкотермс 2020)
Consignee: _____ **Address:** _____	**Грузополучатель:** _____ **Адрес Грузополучателя:** _____
Signatures of the Parties:	**Подписи сторон:**
The Seller (Продавец) **_____** _____	**The Buyer (Покупатель)** **JV "Uz-Kor Gas Chemical" LLC /** **СП ООО «Uz-Kor Gas Chemical»** **_____**

APPENDIX No.1 to CONTRACT
№ _____ dated _____

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 к КОНТРАКТУ
№_____ от _____

SPECIFICATION/ СПЕЦИФИКАЦИЯ

#	Name of goods / Наименование	UOM/ Ед. изм.	Q-ty/ Кол-во	Price in USD per unit / Цена за ед. в Долл. США	Total price in USD/ Итого цена в Долл. США	Customs HS code / Код ТН ВЭД	Country of origin / Страна происхождения
Total value in USD on DAP _____, Uzbekistan (Incoterms 2020): Общая стоимость в Долл. США на условиях DAP-_____, Узбекистан (Инкотермс 2020):							

Delivery Schedule /График поставки

Batch/ Партия	Quantity/ Количество	Delivery period/ Срок поставки
1		45 days / 45 дней

Signatures of the Parties:

Подписи сторон:

The Seller (Продавец)

_____

_____

The Buyer (Покупатель)

JV "Uz-Kor Gas Chemical" LLC /
СП ООО «Uz-Kor Gas Chemical»

_____

APPENDIX No. 2 to CONTRACT
№ _____ dated _____

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 к КОНТРАКТУ
№_____ от _____

TECHNICAL SPECIFICATION / ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

The Seller (Продавец)

_____

_____

The Buyer (Покупатель)

JV "Uz-Kor Gas Chemical" LLC /
СП ООО «Uz-Kor Gas Chemical»

_____

Appendix 6 / Приложение 6

[FORM/ФОРМА]

ТАБЛИЦА / TABLE
Технических характеристик предлагаемого к поставке товаров/ Technical performances of goods proposed for supply
Company name/ Наименование компании _____ (country/страна) _____

BID / ТЕНДЕР № _____
for the supply of chemicals for U&O plant /
на поставку химических реагентов для установок цеха ОЗХ

№ / #	**Наименование товара / Name of good**	**Ед. изм. / Unit**	**Кол-во/ Q-ty**	**Технические характеристики или параметры / Technical characteristics or parameters**		**Вид и объем вместимости тары для поставки/ Type and volume capacity of containers for delivery**	**Примечание по расхождениям и разъяснения к ним / Note for the discrepancy and explanations to them**
				В соответствии с техническим заданием / In accordance with technical assignment	**В соответствии с техническим предложением Участника / In accordance with the technical proposals of the Bidder**		
1							

Завод производитель: _____
Условие и срок поставки: _____

Director /Руководитель P.S./ м.п.

Full name / Ф.И.О.

«_____» _____ 2026 г.

Appendix 7 / Приложение 7

[FORM/ФОРМА]

To: JV "Uz-Kor Gas chemical" LLC

Re: Invitation to bid for the supply of chemicals for U&O plant

Dear Sirs,

Taking into consideration that (legal name of the manufacturer), being recognized us trusted provider (name and / or description of goods) having factories located: (address of the plant), we hereby trust (name and address of Agent) to submit an application to participate in the tender and accordingly to negotiate and sign a contract with you for the goods manufactured by us.

We hereby provide our full warranty for the goods offered for supply by the above-mentioned company on the invitation to Bid.

Date: «___» _____ 2026

Full name, Signature: _____
Title: _____

Authorized to sign the bid proposal on behalf of:

Company_____

Address:
_____
_____

Tel. No.: _____

Кому: СП ООО «Uz-Kor Gas Chemical»

Кас: Приглашение на участие в тендере на поставку химических реагентов для установок цеха ОЗХ
Уважаемые Господа,

Принимая во внимание, что *(юридическое имя Производителя),* являясь признанными и надежными производителями *(наименование и/или описание товара),* имеющими заводы, расположенными: *(адрес завода),* мы настоящим письмом доверяем *(имя и адрес Агента)* подать заявку на участие в тендере и соответственно провести переговоры и подписать Контракт с Вами на вышеперечисленный товар, производимый нами.

Настоящим письмом мы предоставляем наши полные гарантийные обязательства на товар, предложенный к поставке вышеуказанной фирмой по данному приглашению к тендеру.

Дата: «___» _____ 2026 года

Ф.И.О. Подпись: _____
Должность: _____

Уполномочен подписать тендерное предложение от имени:

Компании _____

Адрес:
_____
_____

Тел. №: _____

Appendix 8 / Приложение 8

FORM OF BID BOND

Private & Confidential

DATED **[●]** day of **[●]** 2026

[BOND ISSUER]

in favour of

JV "UZ-KOR GAS CHEMICAL" LLC

_____

BID BOND

_____

THIS BOND is made the **[●]** day of **[●]**, 2026

BY:

(1) **[●]** whose registered office is at **[●]** (the "**Issuer**" which expression shall include its successors in title);

IN FAVOUR OF:

(2) **JV "Uz-Kor Gas Chemical" LLC**, whose registered office is at 121, Turtkul Guzari str., 230100 Nukus, Republic of Karakalpakstan, Republic of Uzbekistan ("**Company**" which expression shall include its successors in title, transferees and assigns).

WHEREAS:

(A) Company owns and operate a petrochemical complex in the Ustyurt region of the Republic of Uzbekistan (the "**Project**").

(B) [●] ("**Bidder**") is submitting a bid for a contract for supply of chemicals for U&O plant pursuant to an invitation to bid No _____ issued by Company (the "**ITB**").

(C) As a condition of eligibility of the Bidder's bid, the Bidder is required to provide Company with a bid bond.

(D) Issuer has been requested by Bidder and has agreed to provide a bond on the following terms.

NOW THIS DEED WITNESSETH as follows:

1. Interpretation

"**Insolvency Event**" means Bidder making a composition or arrangement with its creditors or becoming bankrupt or insolvent or effecting a transfer of its property to its creditors' advantage or signing a fiduciary agreement in their favor or, being a company:

(i) making a proposal for a voluntary arrangement for a composition of debts or scheme of arrangement to be approved in accordance with relevant legislation; or

(ii) having a provisional liquidator appointed; or

(iii) having a winding up order made; or

(iv) passing a resolution for voluntary winding up; or

(v) having an administrator or administrative receiver appointed; or

(vi) having an application made for an inventory of its assets to be taken as part of, or as precursor to, any of the circumstances above; or

(vii) the equivalent to any of the above in any applicable jurisdiction occurring.

2. Maximum Sum

The maximum amount payable by Issuer to Company under this Bond is **8,000 (eight thousand) U.S. dollars.** For the avoidance of doubt, this clause 2 shall not apply as a limitation on any rights or remedies of Company arising from any breach by Issuer of this Bond.

3. Procedure for calling the Bond

3.1 Company may from time to time make a written demand upon Issuer stating that Bidder has defaulted in its obligations under the ITB and the amount claimed by Company.

3.2 Issuer shall immediately upon receipt of any such demand pay to Company the amount or amounts demanded up to the aggregate of the Maximum Sum.

4. Payment under the Bond

4.1 All sums payable under this Bond shall be paid to Company in full, free of any present or future taxes, levies, duties, charges, fees or withholdings and without any deduction, restriction, conditions, withholding, set-off or counterclaim whatsoever. If Issuer is compelled by law to make any deduction or withholding, Issuer will gross up the payment so that the net sum received by Company will be equal to the full amount which Company would have received had no such deduction or withholding been made.

4.2 Issuer is not entitled to rely on any defenses or claims which may be available to Bidder under the ITB.

4.3 Any demand made by Company in accordance with clause 3 and any sum or sums stated in such demand shall be conclusive evidence that such sum or sums are properly due and payable to Company under this Bond.

5. Validity and Completeness of the Bond

Issuer confirms that this Bond shall not be impaired, reduced, discharged or affected by:

(a) any amendments, alterations or supplements to the ITB or any concession, release, waiver or other indulgence granted to Bidder;

(b) any invalidity, illegality or unenforceability in or of the terms of any agreement or other commitment to which Bidder is, or may become a party, including (without limitation) any invalidity in the ITB, its avoidance or termination or termination of the ITB process;

(c) any disability, incapacity, change in ownership or change in status of Bidder;

(d) an Insolvency Event or a change in the constitution of Bidder;

(e) any forbearance or delay by or on the part of Company in asserting any of its rights against Bidder; or

(f) any other act or omission which would not have discharged or affected the liability of Issuer but which, in the absence of this provision, might operate to exonerate Issuer.

6. Continuity and discharge of the Bond

Issuer confirms that:

(a) its obligations under this Bond shall be irrevocable and primary;

(b) this Bond shall come into force on _____ 2026 and shall remain in full force and effect until _____ 2027 when this Bond shall cease to have effect save in connection with any demand notified to Issuer on or prior to the said date and as set out in clause (c) below; and

(c) any release, discharge or settlement between Issuer and Company shall be conditional upon no security, disposition or payment to Company being void, set aside or ordered to be refunded pursuant to any enactment or law relating to bankruptcy, liquidation, administration or insolvency or for any other reason whatsoever and, should this condition not be fulfilled, Company shall be entitled to enforce this Bond subsequently as if such release, discharge or settlement had not occurred and any payment had not be made.

7. Non-Waiver

No failure or delay by Company in exercising any right or remedy shall operate as a waiver, nor shall any single or partial exercise or waiver of any right or remedy preclude its further exercise or the exercise of any other right or remedy.

8. Provisions Severable

Each of the provisions of this Bond is severable and distinct from the others and if at any time one or more of such provisions is or becomes invalid, illegal or unenforceable, the remaining provisions of this Bond shall not be affected, prejudiced or impaired in any way.

9. Assignment

9.1 Company may assign, charge or transfer this Bond to any party without the consent of Issuer and such assignment shall be effective upon Issuer being given written notice of such assignment.

9.2 Issuer may not assign, charge or transfer this Bond to any person.

10. Notice

Any notice or other communication to be given, served or made under this Bond:

(a) shall be written in English and shall be delivered by hand, first class post or facsimile transmission to:

(i) Issuer at:

[*Address, telephone and fax details of Issuer*]

(ii) Company at:

JV "Uz-Kor Gas Chemical" LLC
112, Zulfiyahonim str., Shaykhantahur district, 100128
Tashkent, Republic of Uzbekistan
Phone: +99878-129-2900

or to such other address or facsimile number as a party may specify from time to time by notice to the other party; and

(b) shall be deemed to have been received:

(i) in the case of a letter, when delivered by hand or three (3) Days after it has been posted; and

(ii) in the case of a facsimile transmission, when a complete and legible copy is received by the addressee provided that if the date of dispatch is not a business day in the country of the addressee, it shall be deemed to have been received at the opening of business on the next such business day.

11. Governing Law and Jurisdiction

11.1 This Bond shall be governed by and construed in accordance with the laws of England and Wales.

11.2 Subject to clause 11.5, any dispute arising out of or in connection with this Bond (a "**Dispute**") shall be finally settled by arbitration under the UNCITRAL Arbitration Rules by three (3) arbitrators. Each arbitrator shall speak the English language with fluency. Each of Issuer and Company(each a "**Party**") shall be entitled to appoint one (1) arbitrator. If the first Party has appointed its arbitrator and has notified the other Party thereof, the other Party shall appoint its arbitrator within thirty (30) Days from the notification in writing of the first arbitrator being appointed. Should either Party fail to nominate its arbitrator, the other Party may apply to the LCIA who shall appoint an arbitrator on behalf of the Party who has failed to appoint an arbitrator. The two arbitrators appointed by the Parties or appointed by the LCIA as the case may be shall then appoint the third arbitrator within fifteen (15) Days of appointment of the second

arbitrator, failing which the third arbitrator shall be appointed by the LCIA on the application of either Party.

11.3 The place of the arbitration shall be Paris, France and the language of the arbitration shall be the English language. The seat of the arbitration shall be Paris, France. The arbitral award shall be final and binding on the Parties hereto and the Parties shall not have the right to appeal any such award.

11.4 Neither Party shall submit a Dispute to arbitration when institution of legal or equitable proceedings based on such Dispute would be barred by the applicable statute of limitations. Nothing in this clause 11 shall preclude either Party from taking (or requesting any judicial or other authority to order) any provisional or conservatory measure prior to the commencement of or during the arbitration proceedings for the preservation of its rights and interests.

11.5 Notwithstanding clause 11.2, Issuer hereby agrees that Company shall have the right to submit any Dispute to the courts of England and Wales, or to the competent courts of any other jurisdiction, to which, for the purposes of such Dispute, Issuer irrevocably submits.

11.6 Issuer irrevocably appoints [NAME] of [ADDRESS] [FAX NUMBER] as its agent to receive on its behalf in England or Wales service of any proceedings under clause 11.5. Failure by such agent to notify Issuer of the process will not invalidate the proceedings concerned.

12. Changes

This Bond shall in no way be modified, amended, amplified or limited except pursuant to the express written agreement of Bidder, Company and Issuer.

EXECUTED as a **DEED** by the Issuer on the date first above written and delivered upon its being dated.

EXECUTED as a **DEED**)

[ISSUER])

acting by)

……Director

…….....Company Secretary/Director