



СПЕЦИФИКАЦИЯ МАТЕРИАЛОВ				
№	Позиция	ItemCode	DN	Кол-во
1	ТРУБА 159Х5, 09Г2С, ГОСТ 32528-2013	PPR035	150	9.0 М
2	ТРУБА 57Х4, 09Г2С, ГОСТ 32528-2013	PPR207	50	0.2 М
3	ТРУБА 25Х3.5, 09Г2С, ГОСТ 32678-2014	PPR081	20	0.2 М
4	ТРОЙНИК П 159Х6, 09Г2С, ГОСТ 17376-2001	TER075	150Х150	1
5	ОТВОД П90 159Х5, 09Г2С, ГОСТ 17375-2001	E9R067	150	3
6	ФЛАНЕЦ 50-10-11-1-В-09Г2С(КП245)-III-57Х4, 09Г2С(КП245), ГОСТ 33259-2015	FLR692	50	1
7	ШПИЛЬКА 2-1-М16Х80 И 2 ГАЙКИ, 35ХМ/09Г2С, ОСТ 26-2040-96/ОСТ 26-2041-96	SDR0038D	16	4
8	ЗАГЛУШКА 1-50-4.0, 09Г2С-13, АТК 24.200.02-90	BFR077	50	1
9	ЗАГЛУШКА 1-20-4.0, 09Г2С-13, АТК 24.200.02-90	BFR029	20	1
10	ТЕ1405	-	15	1
11	Опора 159-КП-АС21, СТЗСП5, ОСТ 36-146-88	-	150	1
12	Швеллер 12П L=850, СТЗСП5, ГОСТ 8240-97	-	150	1
13	ПРОКЛАДКА-А-50-10, ПОН-Б, ГОСТ 15180-86	GSR352	50	1
14	ЗАДВИЖКА КЛИНОВАЯ ИСП.В PN16 VG-AB2	150VG-AB2	150	2
15	ЗАДВИЖКА КЛИНОВАЯ ИСП.В PN16 VG-AB2	20VG-AB2	20	1

ДЛИНЫ ОТРЕЗКОВ								
Поз. №	Длина, мм	DN	Поз. №	Длина, мм	DN	Поз. №	Длина, мм	DN
<29>	125	50	<33>	126	20			
<30>	1045	150	<34>	7500	150			
<31>	100	150						
<32>	275	150						

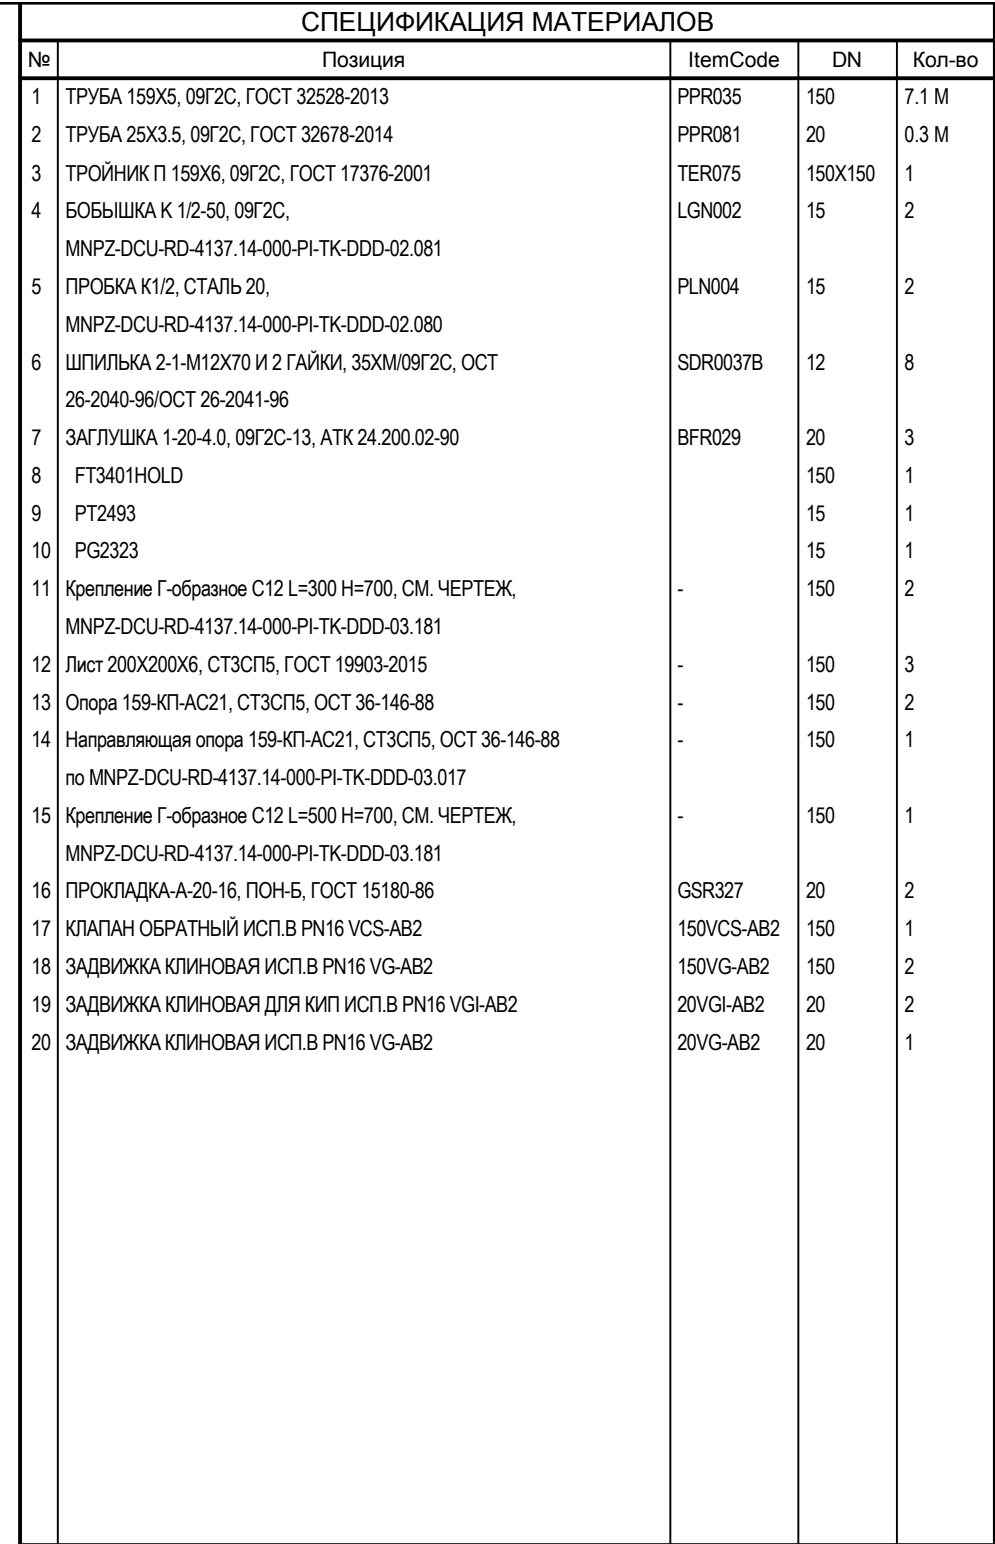


ДЛИНЫ ОТРЕЗКОВ								
Поз. №	Длина, мм	DN	Поз. №	Длина, мм	DN	Поз. №	Длина, мм	DN
<35>	295	150	<49>	700	150			
<36>	100	20	<50>	100	20			
<37>	100	20	<51>	4820	150			
<38>	495	150	<52>	750	150			

		Стадия	Лист	Листов
		Р	6	11
Номер линии	Номер чертежа			
LI_0001				



		Стадия	Лист	Листов
		Р	8	11
Номер линии	Номер чертежа			
LI_0001				

СПЕЦИФИКАЦИЯ МАТЕРИАЛОВ								
№	Позиция					ItemCode	DN	Кол-во
1	ТРУБА 159Х5, 09Г2С, ГОСТ 32528-2013					PPR035	150	22.6 М
2	ТРУБА 32Х3.5, 09Г2С, ГОСТ 32678-2014					PPR133	25	7.3 М
3	ОТВОД П90 159Х5, 09Г2С, ГОСТ 17375-2001					E9R067	150	1
4	ОТВОД П90 32Х3.5, 09Г2С, ГОСТ 17375-2001					E9R132	25	3
5	УПШ-25, 09Г2С-13, MNPZ-DCU-RD-4137.14-000-PI-TK-DDD-02.010					NDN003	25	1
6	Опора 159-КП-АС21, СТЗСП5, ОСТ 36-146-88					-	150	4
7	Опора УПР-D150-L150-СТЗСП5-P1=2/P2=2, MNPZ-DCU-RD-4137.14-000-PI-TK-DDD-03.203					-	150	1
8	Крепление L-образное L100X100X8 L=500 H=1200, СМ. ЧЕРТЕЖ, MNPZ-DCU-RD-4137.14-000-PI-TK-DDD-03.181					-	25	1
9	Опора 32-ТП-АС10, СТЗСП5, ОСТ 36-146-88					-	25	2
10	Опора 32-ХБ-А, СТЗСП5, ОСТ 36-146-88					-	25	1
11	Крепление L-образное L100X100X8 L=400 H=550, СМ. ЧЕРТЕЖ, MNPZ-DCU-RD-4137.14-000-PI-TK-DDD-03.181					-	25	1
12	Опора НО-D25-СТЗСП5-P=2, MNPZ-DCU-RD-4137.14-000-PI-TK-DDD-03.222					-	25	1
13	ЗАДВИЖКА КЛИНОВАЯ ИСП.В PN16 VG-AB2					25VG-AB2	25	1
ДЛИНЫ ОТРЕЗКОВ								
Поз. №	Длина, мм	DN	Поз. №	Длина, мм	DN	Поз. №	Длина, мм	DN
<53>	1098	25	<57>	18595	150			
<54>	2124	25	<58>	3950	150			
<55>	3240	25						
<56>	812	25						

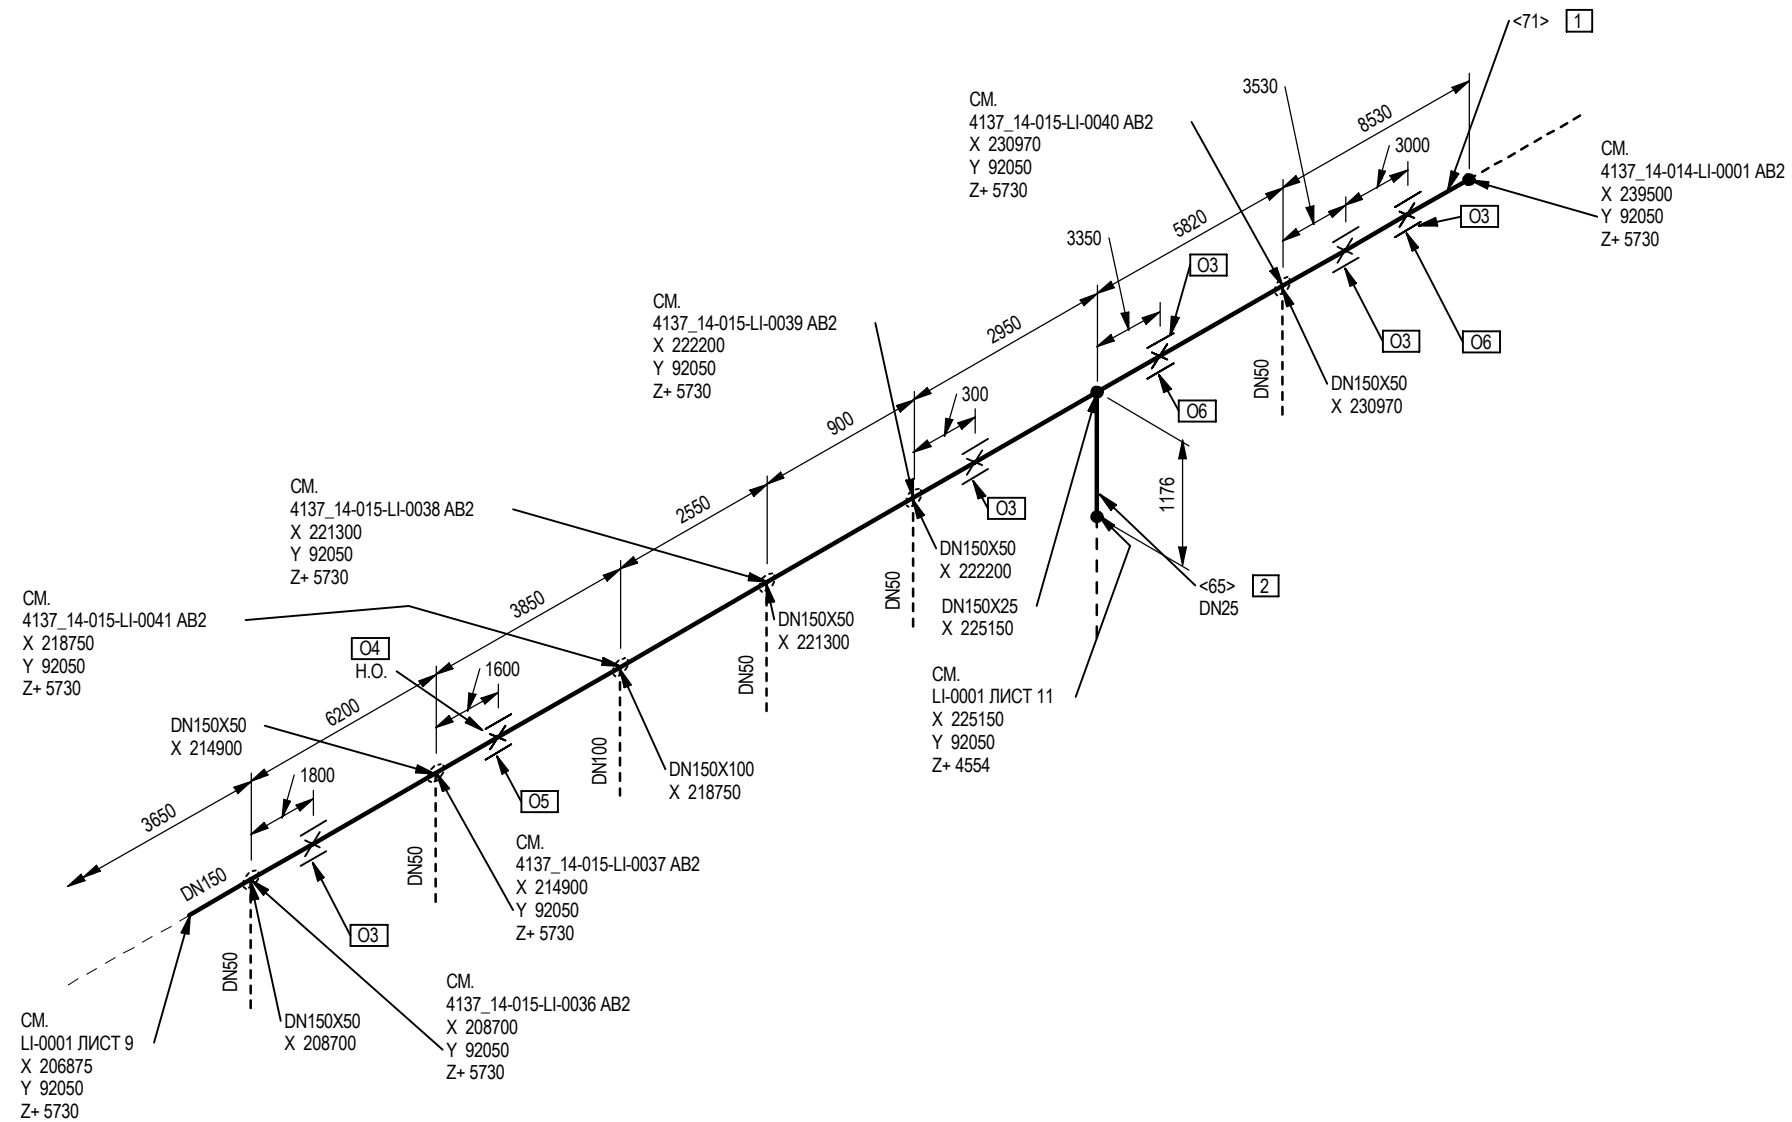

СПЕЦИФИКАЦИЯ МАТЕРИАЛОВ				
№	Позиция	ItemCode	DN	Кол-во
1	ТРУБА 159Х5, 09Г2С, ГОСТ 32528-2013	PPR035	150	43.0 М
2	ТРУБА 32Х3.5, 09Г2С, ГОСТ 32678-2014	PPR133	25	1.1 М
3	Опора 159-КП-АС21, СТЗСП5, ОСТ 36-146-88	-	150	5
4	СТО-004-W-R-150-150-L500-СТЗСП5 -180, MNPZ-DCU-RD-4137.14-000-PI-TK-DDD-04.004	-	150	1
5	Опора УПП/УПР-T2-D150-L100/L150-СТЗСП5-P1=2/P2=2/P3=2/P4=2, MNPZ-DCU-RD-4137.14-000-PI-TK-DDD-03.207	-	150	1
6	Опора УПР-D150-L150-СТЗСП5-P1=2/P2=2, MNPZ-DCU-RD-4137.14-000-PI-TK-DDD-03.203	-	150	2

[illegible]

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

4137_14-015-LI-0041 AB2
X 218750
Y 92050
Z+ 5730

CM.
LI-0001 ЛИСТ 9
X 206875
Y 92050
Z+ 5730

CM.
4137_14-015-LI-0037 AB2
X 214900
Y 92050
Z+ 5730

CM.
4137_14-015-LI-0036 AB2
X 208700
Y 92050
Z+ 5730

CM.
LI-0001 ЛИСТ 11
X 225150
Y 92050
Z+ 4554

Класс трубопровода	AB2	Группа и категория, класс опасности, группа горючести	В, III, -, НГ						
Расчетные давление/температура, МПа/°С	0.80/-43 (40)	Группа рабочей среды, категория (ТР ТС 032/2013)	2Г, 1	1	-	-	1820-23		17.11.23
Рабочие давление/температура, МПа/°С	0.80/40	Термообработка сварных швов	Нет	Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Оптимальное рабочее давление, МПа	0.70	Объем контроля сварных швов	2%	Разраб.					
Оптимальная рабочая температура, °С	Окр. ср.	Вид изоляции	НЕ, N	Проверил					
Способ испытаний	Гидр.	Тип обогрева	Е5, -						
Вид испытаний	Пр.	Система АКЗ	8-А, 7-А	Нач. отд.					
Давление испытаний, МПа	1.14	Дополнительные требования	-						

