Arvectum

arvectum.com · Tender Agent / Data Platform

РЫНОЧНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ · 6–35 КВ

POWER QUALITY РОССИЯ · 2023–2026

Полный проверяемый срез: 123 уникальных закупочных лота. Аналитика и отдельное трёхстраничное досье по каждой позиции.

Срез: 4 ноября 2026 · ARVECTUM

РЕЗЮМЕ

Реальный спрос есть; исполненные поставки не доказаны

Исследовательский корпус: юридические лоты, ценовые запросы, EPC, ПИР и сервис, а не 123 подписанных договора.

6–35 kV · PQ Не установлено

ЛОТОВ	ID ПРОЦЕДУР	ИЗВЕЩЕНИЙ ЕИС	ФЛАГ ДОГОВОРА
123	112	45	20
			Подписант отдельно

Вывод: УКРМ, БСК, STATCOM, SVC и фильтры встречаются в закупках, но подтвердить точную стоимость оборудования, подписанта, OEM и оплату удаётся далеко не для всех объектов.

МЕТОДОЛОГИЯ

Лот, процедура, договор и установка — разные сущности

Ключевые определения, обязательные для корректного коммерческого отчёта.

6–35 kV · PQ Не установлено

Юридический лот

123

Ключ notice:lot, не количество устройств и не договоров.

Процедуры

112

Одна процедура может включать несколько лотов.

Что не входит в выборку

Нет доказанной полноты всех ЕИС и коммерческих ЭТП; повторные этапы проекта могут пересекаться с одним объектом.

Уровень документов

Оригинальный документ или SHA подтверждают только указанные в нём факты. Протокол ≠ договор ≠ акт ≠ платёж.

СТРУКТУРА

Распределение по предмету закупки

Взаимоисключающие категории для подсчёта; отдельный EPC может содержать разные виды PQ.

6–35 kV · PQ Не установлено



Запрос на поставку и ценовой мониторинг не доказывают поставку и реализацию оборудования.

ТЕХНОЛОГИИ

Технологический профиль

Из описаний лотов; наличие класса не означает взаимозаменяемость с техникой FGI.

6–35 kV · PQ Не установлено



ГОДЫ ПУБЛИКАЦИИ

Срез 2023–2026: найденные, а не все закупки

По дате исходной публикации в карточке; неполнота поиска не позволяет оценить национальную динамику.

6–35 kV · PQ Не установлено



Не экстраполировать: преобладание 2026 года отражает глубину текущего поиска и доступность источников, а не достоверный скачок спроса.

ИСТОЧНИКИ

ЕИС 223-ФЗ и коммерческие каналы

Юридический статус и полнота документации отличаются по типу площадки.

6–35 kV · PQ Не установлено

ЛОТОВ ЕИС 223-ФЗ	ИЗВЕЩЕНИЙ ЕИС	ПРОЧИХ КАРТОЧЕК	С URL ИСТОЧНИКА
46	45	77	123

Канал	Число	Подтверждает
Оригинальный номер 223-ФЗ	46	Извещение; договор требует отдельного подтверждения
Прочие ЭТП и индексы	77	Могут включать ценовые запросы и смежные этапы

Вторичная карточка не превращается в официальный реестр контрактов.

ПОКУПАТЕЛИ

6–35 kV · PQ Не установлено

Наиболее часто встречающиеся заказчики и организаторы

Группировка по ИНН, если он известен; иначе по тексту имени. Одинаковые объекты могут пересекаться.

Организация / отображаемое имя	Лотов
ПАО «Россети» / МЭС Юга	13
ПАО «НК «Роснефть» (корпоративный организатор)	10
ООО «Башкирэнерго»	8
ПАО «Россети Сибирь»	5
АО «Россети Научно-технический центр»	4
ПАО «Россети Северо-Запад»	3
ПАО «Гайский горно-обогатительный комбинат»	3
АО «Михайловский ГОК им. А. В. Варичева»	3
ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь»	3


ИНН сохранён в 82 из 123 карточек. Корпоративный организатор не всегда конечный владелец объекта.

ПОЛНОТА СВЕДЕНИЙ

Ключевые поля заполнены неравномерно

Заполненность ≠ независимая первичная проверка каждой цифры.

6–35 kV · PQ Не установлено

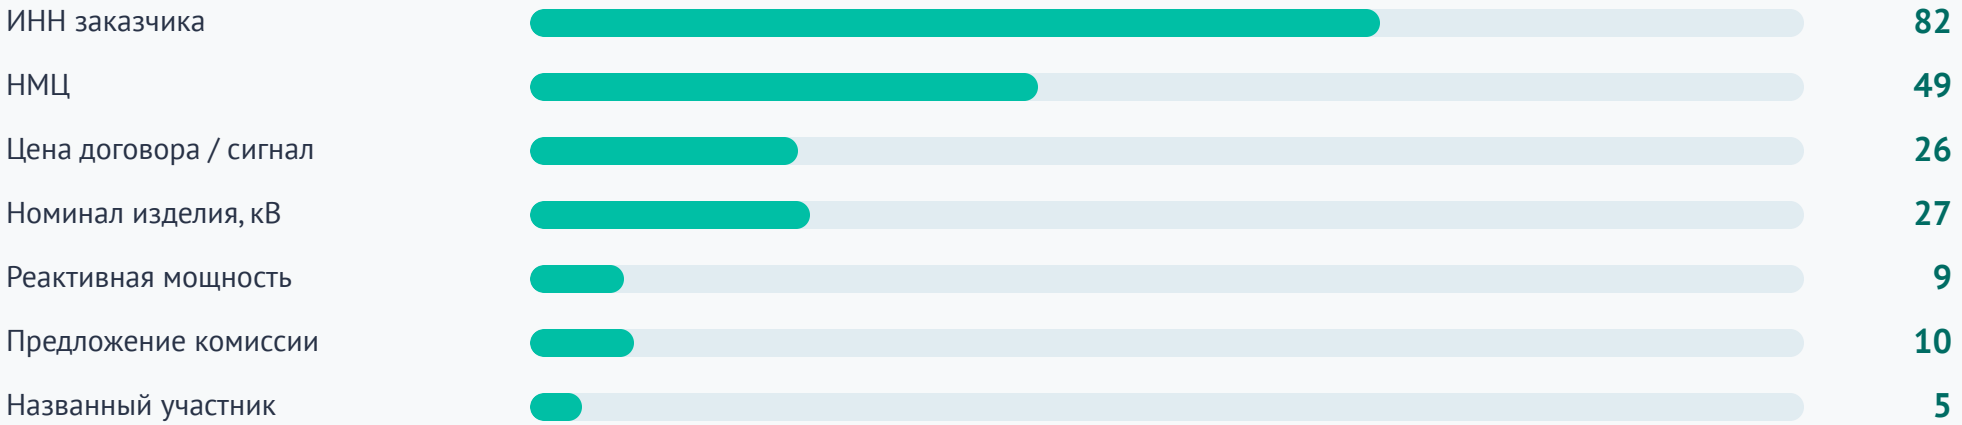

Пустые поля не означают, что победителя, договора или оплаты не существует; это открытые вопросы исследования.

ДОГОВОРЫ

Наличие договора и личность поставщика — разные факты

Агрегированы только явно сохранённые поля; нет подтверждения фактической оплаты или исполнения.

6–35 kV · PQ Не установлено

ПРИЗНАК РЕЕСТРА ДОГОВОРА	НОМЕР ДОГОВОРА	ПОДПИСАНТ ПОДТВЕРЖДЁН	ОПЛАТА ПОДТВЕРЖДЕНА
20	23	0	0

Оговорка: 20 карточек имеют явный признак зарегистрированного договора, но он не доказывает личность подписанта, стоимость только PQ-оборудования или исполнение. Протокольный победитель — отдельная роль.

ФИНАНСЫ

НМЦ, предложение, договор, оборудование и оплата — пять разных показателей

Суммирование всех указанных сумм создаёт ложный объём рынка — особенно для EPC и проектирования.

6–35 kV · PQ Не установлено

НМЦ	ПРОТОКОЛЬНАЯ ЦЕНА	ЦЕНА ДОГОВОРА / СИГНАЛ	ЦЕНА PQ ОТДЕЛЬНО
49	10	26	4

Показатель	Интерпретация
НМЦ	Предельная цена закупки, не платёж
Предложение	Комиссия или заявка, не поставка
Договор	Проверить состав, подписанта и условия
PQ-оборудование	Только выделенный предмет и обоснованная цена
Оплата	Нужны платёжные документы и приёмка

КРУПНЫЕ БЮДЖЕТЫ

Крупнейшие НМЦ — преимущественно сложные проекты

Ниже финансовые потолки процедур, а не исполненная выручка производителей PQ.

6–35 kV · PQ Не установлено


Заказчик / объект	Класс	НМЦ
ПАО «Федеральная сетевая компания – Россети»	EPC / СМР	1 571,46 млн ₽
ПАО «Федеральная сетевая компания – Россети»	EPC / СМР	1 518,15 млн ₽
ПАО «Россети» / МЭС Сибири	EPC / СМР	826,22 млн ₽
ПАО «Россети Сибирь», Кузбассэнерго-РЭС	Поставка оборудования	452,02 млн ₽
ПАО «Россети Сибирь», филиал «Кузбассэнерго-РЭС»	Поставка оборудования	452,02 млн ₽
АО «Россети Научно-технический центр»	Прочее / уточняется	399,12 млн ₽
ПАО «Россети Северо-Запад»	EPC / СМР	79,10 млн ₽

Сверхкрупные проекты Хани и Лопча — EPC и строительство в сетях 220 кВ, а не только 6–35 кВ оборудование; сравнение с ценой устройства некорректно.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

Матрица качества источников

Класс относится к наличию исходного документа у лота; он не присваивается автоматически всем полям.

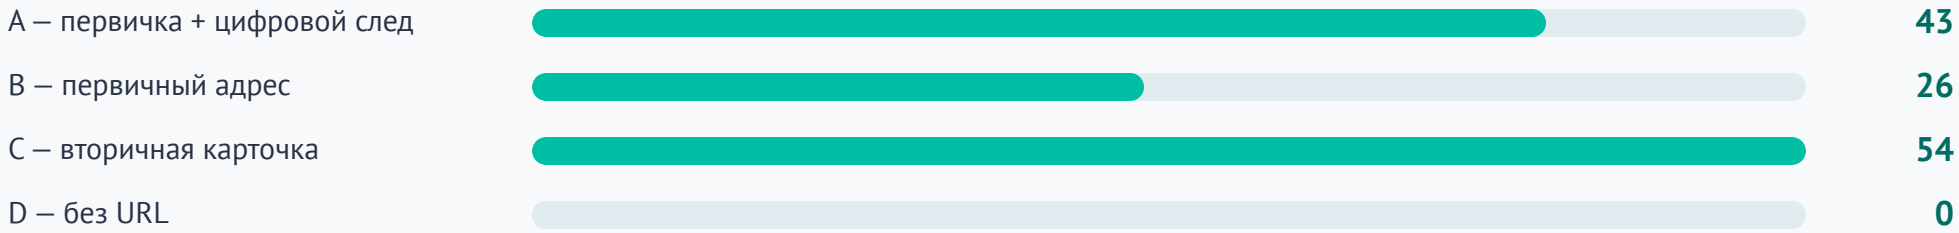

Приоритет: сначала получить оригинальные ТЗ и протоколы у 54 карточек класса C, затем заполнить участника, договор, изготовителя и факт исполнения. Для класса A тоже требуется проверять каждое поле.

6–35 kV · PQ Не установлено

ПОСТАВКИ

6–35 kV · PQ Не установлено

Прямые поставки и компоненты: ценовые ориентиры

Суммы по одному юридическому лоту; статус подписания и исполнение нужно проверять отдельно.

Лот / покупатель	Предмет	НМЦ / ограничение
ПАО «Россети Сибирь», Кузбассэнерго-РЭС	Конкурс №26-1149: поставка батарей статических конденсаторов, Кузбассэнерго-РЭС	452,02 млн ₽
ПАО «Россети Сибирь», филиал…	Поставка батарей статических конденсаторов для Кузбассэнерго-РЭС. Открытые…	452,02 млн ₽
АО «Россети Научно-технический центр»	Смешанная поставка сырья, материалов и комплектующих для изготовления КВУ,…	49,90 млн ₽
ООО «Башкирские распределительные…	Поставка двух комплектов УКРМ для ПО НЭС Башкирэнерго, 25-004033; прямой…	27,32 млн ₽
ПАО «Россети Юг», филиал…	Поставка батарей статических конденсаторов БСК, 7 шт. для «Волгоградэнерго»	10,88 млн ₽
ПАО «Россети» / МЭС Юга	24 отдельных конденсатора батарей статических конденсаторов для существующего…	6,81 млн ₽
ООО «Башкирэнерго»	Поставка конденсаторной установки УКРМ для ПО НЭС, заявка 26-003065.	5,88 млн ₽

Коммерческие запросы и отменённые процедуры не включать в выручку. Схожие лоты могут быть последовательными этапами одного проекта.

EPC / РЕКОНСТРУКЦИЯ

6–35 kV · PQ Не установлено

Комплексная модернизация подстанций: PQ внутри EPC

Большие суммы включают проект, строительство, оборудование и пусконаладку.

Процедура	Объект / содержание	НМЦ
index:vsempodryad…	Лот 1 — ПС 220 кВ Лопча, РД/СМР/ПНР/МТРиО; инвестиционный проект СКРМ 154 Мвар Лопча и…	1 571,46 млн ₽
32413581034	Лот 2 — ПС 220 кВ Хани, РД/СМР/ПНР/МТРиО по инвестпроекту СКРМ 128 Мвар Хани и 154 Мвар…	1 518,15 млн ₽
32413708738	ВЛ 220 кВ Шушенская–Туран, ПС 220 кВ Туран с УШР 40 Мвар и БСК 110 Мвар	826,22 млн ₽
32616497692	ПС 110 кВ Вяртсиля (ПС 28), УКРМ 10кВ 3 Мвар; ПС 35 кВ Октябрь (ПС 12С), Карелия	79,10 млн ₽
32616430382	Реконструкция ПС 220 кВ «Полупроводники»: замена компенсирующих устройств в ЗРУ 10 кВ,…	72,18 млн ₽
32515208744	Реконструкция ВЛ Лопча—Юктали/Антрацит и смежных подстанций (СКРМ 128/154 Мвар — смежные…	56,69 млн ₽

Ни одна из этих сумм не трактуется как цена отдельного устройства без выделенной спецификации оборудования.

УЧАСТНИКИ

Победители по протоколам ≠ подписавшие договор

Перечисляем только имена, реально сохранённые в карточках. Отсутствие имени — пробел исследования.

6–35 kV · PQ Не установлено

Процедура	Участник из карточки	Предложение / сигнал
32413195287	АО «ТЯЖПРОМСЕРВИС»	Не установлено
32514720691	ООО «ТД «УК Конденсатор»	Не установлено
32514947144	ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ «УСТЬ-КАМЕНОГОРСКИЙ КОНДЕНСАТОР»	3,16 млн ₽
32616181358	ООО «ЭКСПЕРТ ГРУПП»	3,05 млн ₽
32616266007	ООО «УСТЬ-КАМЕНОГОРСКИЙ КОНДЕНСАТОР»	662 460,00 ₽

Отдельное правило: ООО «ЭКСПЕРТ ГРУПП» доказан как победитель комиссии РЭТО по протоколу №186-2, но имя подписанта договора и завод-изготовитель не опубликованы в доступной первичке.

НАПРЯЖЕНИЯ

Техническое соответствие: номинал конкретного устройства

Класс подстанции 110/220 кВ не равен напряжению УКРМ, фильтра или STATCOM внутри проекта.

6–35 kV · PQ Не установлено

НОМИНАЛ В ПОЛЕ	НЕТ НОМИНАЛА	МОЩНОСТЬ В ПОЛЕ	КОЛИЧЕСТВО В ПОЛЕ
27	96	9	53

Что проверять

Номинал Uн, мощность kvar/Mvar, ступени, реакторы, гармоники, климат, SCADA, испытания и условия допуска аналога.

Запрет на подмену

IGBT SVG, ступенчатая УКРМ и тиристорный SVC решают близкие задачи, но не взаимозаменяемы без проверки ТЗ.

РЫНОЧНЫЕ РОЛИ

Фактическая цепочка поставки пока не установлена

Отделяем организатора закупки, покупателя, EPC, проектировщика, участника, поставщика и OEM.

6–35 kV · PQ Не установлено

ИНН ЗАКАЗЧИКА	УЧАСТНИК НАЗВАН	ПОДПИСАНТ ДОКАЗАН	OEM ДОКАЗАН
82	5	0	0

Проблема: без подтверждённого ИНН договорного контрагента и документов на изделие нельзя строить надёжный рейтинг поставщиков, EPC или производителя оборудования.

ЦЕНЫ ДОГОВОРОВ

6–35 kV · PQ Не установлено

Договорные суммы: важно проверять их предмет

Цены поля реестра/источника не доказывают расчёт, поставку или производственный OEM.

Закупка	Вид	Цена, ₽
index:vsempodryad:9d4a58cf-6c10-4485-8537-…	EPC / СМР	1 571,46 млн ₽
223fz:32515218366:lot1	Поставка оборудования	49,90 млн ₽
223fz:32615684088:lot1	EPC / СМР	37,82 млн ₽
223fz:32515225588:lot1	ПИР / проектирование	20,44 млн ₽
223fz:32616120582:lot1	EPC / СМР	17,00 млн ₽
223fz:32514720691:lot1	Поставка оборудования	14,79 млн ₽
index:vsempodryad:ea5a381b-31b1-4c37-962f-…	Поставка оборудования	10,88 млн ₽

Для любого EPC сумму договора нельзя без выделения номенклатуры приравнивать к прямым поставкам PQ-оборудования.

FGI / КАНАЛ ПРОДАЖ

Векторы коммерческого развития FGI

Не утверждение о присутствии FGI в сделках, а сегментация проверяемого спроса.

6–35 kV · PQ Не установлено

Прямые поставки

Изучать действующие УКРМ/БСК, реальные кВ/Мвар, ограничения аналогов и срок поставки; требуются допуск и техника.

Проектировщики и EPC

Ранние ТЗ и ПИР — точки входа для SVG/STATCOM; необходимы типовые решения и расчёты сетевых режимов.

Компоненты

Требования к конденсаторам, реакторам, фильтрам не превращать в факт продажи законченного преобразователя.

Аттестация

Сверять аттестацию «Россетей», стандарты, климатическое исполнение, схему защиты и телемеханику.

ОЧЕРЕДЬ ВЕРИФИКАЦИИ

6–35 kV · PQ Не установлено

Последовательное заполнение каждого лота P0–P5

Статус «не установлено» означает исследовательскую задачу, а не отсутствие события.

Приоритет	Что добавляем	Критерий готовности
P0	Дедупликация и идентичность	Один notice:lot
P1	Оригинальное извещение / заказчик / ИНН	URL + первичный файл
P2	ТЗ: Uн, мощность, количество, модель	Точная строка ТЗ
P3	Протокол: участники / победитель / ИНН	Датированный протокол
P4	Подписанный договор, цену изделия отдельно	Подписант и состав
P5	OEM, отгрузка, акт, оплачено	Акт и платёж

Наиболее уязвимые позиции: 54 карточки класса C и ещё не заполненные поля сумм/технических параметров.

УСЛОВИЯ ИСТОЧНИКОВ

6–35 kV · PQ Не установлено

Как пользоваться результатом без искажения рынка

Каждый лот далее сопровождается тремя слайдами: обзор, техника/финансы, участники/источники.

Что уже есть

Заказчики, предмет, часть первичных файлов и протоколов, отдельные суммы и технические характеристики.

Что ещё не доказано

Исчерпывающий рынок, большая часть подписантов и OEM, реальная оплата, цена устройства внутри EPC.

Технические числа

Номинал берётся из явного поля устройства. Напряжение подстанции само по себе не используется как номинал.

Источник и дата

Ссылки отражают сохранённые сведения корпуса на 4.11.2026; недоступный оригинал и исторический архив различаются.

РЕЕСТР ЛОТОВ

Указатель закупочных досье · 01

Нажмите на строку, чтобы перейти к трём страницам соответствующего лота.

6–35 kV · PQ Все записи: 1 ID

= 1 юридический лот

001 ПАО «Россети» / Забайкальское ПМЭС — 223fz:32313008364:lot1
002 ООО «ЕвроЭнергоТранс» — 223fz:32413195287:lot1
003 ПАО «Федеральная сетевая компания… — 223fz:32413581034:lot2
004 ПАО «Россети» / МЭС Сибири — 223fz:32413708738:lot1
005 АО «ЮТЭК-Региональные сети» — 223fz:32413764701:lot1
006 ООО «Башкирские распределительные… — 223fz:32514476448:lot1
007 ОАО «РЖД» — 223fz:32514565977:lot1
008 ООО «Башкирские распределительные… — 223fz:32514720691:lot1
009 ООО «Башкирские распределительные… — 223fz:32514754857:lot1
010 ПАО «Россети» / МЭС Юга — 223fz:32514944142:lot1
011 ПАО «Федеральная сетевая компания… — 223fz:32514947144:lot1
012 ПАО «Федеральная сетевая компания… — 223fz:32515029641:lot1
013 ПАО «Россети Сибирь» — 223fz:32515044454:lot1
014 ПАО «Федеральная сетевая компания… — 223fz:32515208744:lot1
015 АО «Россети Научно-технический… — 223fz:32515218366:lot1
016 ПАО «Федеральная сетевая компания… — 223fz:32515225588:lot1

РЕЕСТР ЛОТОВ

Указатель закупочных досье · 02

Нажмите на строку, чтобы перейти к трём страницам соответствующего лота.

6–35 kV · PQ Все записи: 1 ID

= 1 юридический лот

017 ООО «Башкирэнерго» — 223fz:32515582393:lot1

018 ПАО «Россети» / МЭС Востока — 223fz:32515584863:lot1

019 ООО «Башкирские распределительные… — 223fz:32615614821:lot1

020 ПАО «Россети Сибирь» — 223fz:32615637628:lot1

021 ПАО «Россети Центр» — 223fz:32615684088:lot1

022 ПАО «Россети» / МЭС Востока — 223fz:32615760238:lot1

023 ПАО «Россети» / МЭС Сибири — 223fz:32615794236:lot1

024 ПАО «Россети Сибирь» /… — 223fz:32615852898:lot1

025 АО «Россети Научно-Технический… — 223fz:32615937898:lot1

026 ПАО «Россети Московский регион» — 223fz:32615966040:lot1

027 ООО «Башкирские распределительные… — 223fz:32615969197:lot1

028 ООО «ТН-Энергосбыт» — 223fz:32616065155:lot7

029 ООО «Башкирские распределительные… — 223fz:32616103025:lot1

030 ПАО «Россети Северо-Запад» — 223fz:32616120582:lot1

031 АО «Завод РЭТО» — 223fz:32616181358:lot1

032 ПАО «Россети» — МЭС Центра — 223fz:32616266007:lot1

РЕЕСТР ЛОТОВ

Указатель закупочных досье · 03

Нажмите на строку, чтобы перейти к трём страницам соответствующего лота.

6–35 kV · PQ Все записи: 1 ID

= 1 юридический лот

033 ПАО «Россети Волга» — 223fz:32616280467:lot1

034 ООО «Водоканал», г. Мелеуз — 223fz:32616296475:lot1

035 ПАО «Россети» / МЭС Юга — 223fz:32616339168:lot1

036 АО «Энергосервисная компания Сибири» — 223fz:32616354211:lot1

037 АО «Россети Научно-технический… — 223fz:32616355390:lot1

038 ПАО «Россети Сибирь»,… — 223fz:32616400421:lot1

039 МУП Ангарского городского округа… — 223fz:32616412267:lot1

040 ПАО «Федеральная сетевая компания… — 223fz:32616430382:lot1

041 ПАО «Россети Северо-Запад» — 223fz:32616433248:lot1

042 ПАО «Россети Сибирь», филиал… — 223fz:32616435269:lot1

043 ООО «Башкирская сетевая компания» — 223fz:32616474682:lot1

044 ООО «Башкирские распределительные… — 223fz:32616474682:lot2

045 ПАО «Россети Северо-Запад» — 223fz:32616497692:lot1

046 АО «Россети Научно-Технический… — 223fz:32616506708:lot1

047 АО «ЧиркейГЭСстрой» — 223fz:chges24621PR:lot1

048 АО «Тюменьэнерго Инжиниринг» — 223fz:judicial-contract-03-34-24:lot1

РЕЕСТР ЛОТОВ

Указатель закупочных досье · 04

Нажмите на строку, чтобы перейти к трём страницам соответствующего лота.

6–35 kV · PQ Все записи: 1 ID

= 1 юридический лот

049 Заказчик не установлен — aggregator:2418411721:lot1

050 АО «УК «Кузбассразрезуголь» — commercial:106044-TT:lot1

051 ПАО «Гайский горно-обогатительный… — commercial:111098-TT:lot1

052 ООО «Инженерно-Строительная… — commercial:1148520:lot1

053 ООО «Завод Технофлекс», филиал г.… — commercial:1190793:lot1

054 ПАО «Гайский горно-обогатительный… — commercial:119199-TT:lot1

055 Филиал ООО «Завод Технофлекс», Учалы — commercial:1216754:lot1

056 ООО «Исо» (филиал в Братске) — commercial:1221629:lot1

057 ООО «Завод Технофлекс», филиал г.… — commercial:1234013:lot1

058 АО «Учалинский ГОК» — commercial:130233-TT:lot1

059 ПАО «Гайский горно-обогатительный… — commercial:135171-TT:lot1

060 ООО «ЗапСибНефтехим» — commercial:2103585-2:lot1

061 ООО «НПП «Нефтехимия» — commercial:2128160-1:lot1

062 АО «Апатит» (Кировский филиал) — commercial:231994-2:lot1

063 АО «Апатит» (Кировский филиал) — commercial:231994:lot1

064 Русагро — сахарные заводы — commercial:281-705:lot1

РЕЕСТР ЛОТОВ

Указатель закупочных досье · 05

Нажмите на строку, чтобы перейти к трём страницам соответствующего лота.

6–35 kV · PQ Все записи: 1 ID

= 1 юридический лот

065 СИБСТЕКЛО — commercial:306-644:lot35

066 АО «ГК «Электрощит»-ТМ Самара» — commercial:351-062:lot1

067 Не раскрыт на публичной карточке… — commercial:358-830:lot1

068 ООО УК «Мега» — commercial:364-959:lot1

069 ООО «ЭЛЬБРУС ДРИЛЛИНГ» — commercial:4158439:lot1

070 ООО «Прогазстрой» — commercial:4256170:lot1

071 ПАО «Уралкалий» — commercial:4263966:lot1

072 АО «Лебединский ГОК» — commercial:4302914:lot1

073 ООО «НГК Ресурс» — commercial:4304120:lot1

074 ООО «Мелькомбинат» — commercial:4526968:lot1

075 Заказчик не установлен — commercial:4535313:lot1

076 ООО «Аргос-Строй» / филиал… — commercial:4559984:ukrm-6p3-compo…

077 АО «Михайловский ГОК им. А. В.… — commercial:4561228:lot1

078 АО «Михайловский ГОК им. А. В.… — commercial:4561243:lot1

079 АО «Михайловский ГОК им. А. В.… — commercial:4565274:lot1

080 АО «Тандер» — commercial:4617521:lot1

РЕЕСТР ЛОТОВ

Указатель закупочных досье · 06

Нажмите на строку, чтобы перейти к трём страницам соответствующего лота.

6–35 kV · PQ Все записи: 1 ID

= 1 юридический лот

081 АО «Ванинотрансуголь» (АО «ВТУ») — commercial:4643332:lot1

082 ООО «Башкирэнерго» — commercial:4657777:lot1

083 UDSgroup (exact legal buyer… — commercial:5534/1866-УДСН:lot1

084 UDSgroup (exact legal buyer… — commercial:5631/018-Ял:lot1

085 ООО «ЭЛЬБРУС ДРИЛЛИНГ» — commercial:5747901:lot1

086 АО «ГК «Электрощит» — ТМ Самара» — commercial:77795100:lot1

087 АО «ГК «Электрощит» — ТМ Самара» — commercial:77907981:lot1

088 Не установлено — commercial:834269:lot1

089 Не раскрыт на доступной публичной… — commercial:86829457:lot1

090 АО «Русская Медная Компания» — commercial:895449:lot1

091 АО «НК «Конданефть» — commercial:945712:lot1

092 ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь» — commercial:COM07102500074:lot1

093 ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь» — commercial:COM16012600053:lot1

094 ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь» — commercial:COM20082600016:lot1

095 АО «Дальневосточная… — commercial:RAD260049805:lot1

096 ООО «ЕвроХим — Усольский калийный… — commercial:UKK-0SCS-3-102:…

РЕЕСТР ЛОТОВ

Указатель закупочных досье · 07

Нажмите на строку, чтобы перейти к трём страницам соответствующего лота.

6–35 kV · PQ Все записи: 1 ID

= 1 юридический лот

097 ПАО «НК «Роснефть» (агрегаторный… — commercial:unverified-rosneft-2…

098 ООО «Морской порт «Суходол» — commercial:unverified-suhodol-2025-0…

099 ООО «Газпром бурение» — commercial:АП125337:lot1

100 ООО «НОВАТЭК-УСТЬ-ЛУГА» — commercial:ГП630876:lot1

101 ООО «РН-Ванкор» (организатор… — commercial:РН41205245:lot1

102 ПАО «НК «Роснефть» (корпоративный… — commercial:РН50303773:lot1

103 ООО «РН-Бурение» — commercial:РН51202455:lot1

104 ПАО «Удмуртнефть» им. В. И. Кудинова — commercial:РН60802401:lot1

105 ООО «Севкомнефтегаз» — commercial:РН60804549:lot1

106 ООО «Севкомнефтегаз» — commercial:РН61001644:lot1

107 АО «АНПЗ ВНК» — commercial:РН61003961:lot1

108 ООО «Башнефть-Добыча» — commercial:РН61004155:lot1

109 ООО «Харампурнефтегаз» — commercial:РН61005187:lot1

110 ПАО «НК «Роснефть» (корпоративный… — index:energybase:rosneft-pq-2…

111 ПАО «НК «Роснефть» (корпоративный… — index:energybase:rosneft-pq-2…

112 ПАО «НК «Роснефть» (корпоративный… — index:energybase:rosneft-pq-2…

РЕЕСТР ЛОТОВ

Указатель закупочных досье · 08

Нажмите на строку, чтобы перейти к трём страницам соответствующего лота.

6–35 kV · PQ Все записи: 1 ID

= 1 юридический лот

113 ПАО «НК «Роснефть» (корпоративный… — index:energybase:rosneft-pq-2…
114 ПАО «НК «Роснефть» (корпоративный… — index:energybase:rosneft-pq-2…
115 ПАО «НК «Роснефть» (корпоративный… — index:energybase:rosneft-pq-2…
116 ПАО «НК «Роснефть» (корпоративный… — index:energybase:rosneft-pq-2…
117 ПАО «НК «Роснефть» (корпоративный… — index:energybase:rosneft-pq-2…
118 ПАО «НК «Роснефть» (корпоративный… — index:energybase:rosneft-pq-2…
119 Не раскрыт в индексированной выдаче — index:rostender:88416730
120 ПАО «Федеральная сетевая компания… — index:vsempodryad:9d4a58cf-…
121 ПАО «Россети Юг», филиал… — index:vsempodryad:ea5a381b-31b1-4c37-…
122 ПАО «Т Плюс» — index:vsempodryad:tplus-samara-gres-reactive…
123 ОАО «РЖД» — platform:1351/ОАЭ-ЦДКС/26:lot1

КАРТОЧКА ЗАКУПКИ

ДОСЬЕ 001/123 · 223fz:32313008364:lot1

Закупка: Сервисное обслуживание системы охлаждения блоков СТАТКОМ на ПС 220 кВ Могоча

ПАО «Россети» / Забайкальское ПМЭС

6–35 kV · PQ Сервис / модернизация

НМЦ / ЛИМИТ
6 795 960,00 ₽
Не договор

ЦЕНА ДОГОВОРА ИЗ ИСТОЧНИКА
Не установлено
Состав проверить

НОМИНАЛ ИЗДЕЛИЯ
Не установлено
Нет номинала по ТЗ

УЧАСТНИК КОМИССИИ
Не установлено
Не установлено

Что закупалось

Объект	ПС 220 кВ Могоча
Тип	Сервис / модернизация
Технология	STATCOM / SVG
Предмет по исходной записи	Сервисное обслуживание системы охлаждения блоков СТАТКОМ на ПС 220 кВ Могоча

Хронология и результат

Размещение	2023-11-27
Срок / дедлайн	Не установлено
Дата договора	Не установлено
Стадия	Итог требует проверки

ИНТЕРПРЕТАЦИЯ: Сервис/ремонт оборудования, не обязательно новая поставка.

Источники и недостающие сведения — на третьем слайде; оригинальные технические поля — на втором.

ТЕХНИКА И ЦЕНЫ

6–35 kV · PQ STATCOM / SVG

ДОСЬЕ 001/123 · 223fz:32313008364:lot1

Техника, спецификация и цены

Номинал устройства, а не напряжение ПС. Каждая сумма имеет собственное правовое основание.

Номенклатура и параметры

Модель / тип	**Не установлено**
Номинал устройства	**Не установлено**
Реактивная мощность	**Не установлено**
Количество	**Не установлено**

Пять раздельных финансовых величин

НМЦ / начальный лимит	6 795 960,00 ₽
Предложение по протоколу	Не установлено
Договорная цена из записи	Не установлено
Цена только PQ-оборудования*	Не установлено
Фактически оплачено	Не установлено
Реестровый номер договора	Не установлено
Дата договора	Не установлено
Характер суммы	initial_price
Класс сделки	Сервис / модернизация

Предмет исходной карточки: Сервисное обслуживание системы охлаждения блоков СТАТКОМ на ПС 220 кВ Могоча

* Значение цены оборудования не интерпретируется как оплаченная выручка; для EPC отделяется от работ только по оригинальной спецификации.

ПРОТОКОЛ И ИСТОЧНИКИ

6–35 kV · PQ A = сохранённый первичный цифровой след; B = первичная ссылка; C = вторичный индекс.

ДОСЬЕ 001/123 · 223fz:32313008364:lot1

Участники, исходы и документы

Роли не смешиваются: протокольный победитель не становится автоматически подписантом и OEM.

Роль / статус	Подтверждённое в записи значение
Заказчик / ИНН	ПАО «Россети» / Забайкальское ПМЭС
Организатор	Не установлено
Протокольный участник	Не установлено
Подписавший поставщик	Не установлено
EPC / проектировщик	Не установлено
Изготовитель OEM	Не установлено

[1] third_party
Открыть первоисточник / карточку · Выполнение работ по сервисному обслуживанию системы охлаждения…
SHA ещё не получен

Уровень источника: C; всего URL: 1. Не установлены поля: buyer_inn, voltage_kv, rated_power, quantity, model, bid, contract_price, equipment_only_price, paid_amount … +6.

КАРТОЧКА ЗАКУПКИ

ДОСЬЕ 002/123 · 223fz:32413195287:lot1

Закупка: Смешанная закупка ремонта телемеханики 110/10 кВ ОП-4 и капитального ремонта существующей УКРМ-2 на...

ООО «ЕвроЭнергоТранс»

6–35 kV · PQ EPC / CMP

НМЦ / ЛИМИТ
13 892 027,33 ₽
Не договор

ЦЕНА ДОГОВОРА ИЗ ИСТОЧНИКА
Не установлено
Состав проверить

НОМИНАЛ ИЗДЕЛИЯ
Не установлено
Нет номинала по ТЗ

УЧАСТНИК КОМИССИИ
АО «ТЯЖПРОМСЕРВИС»
Не установлено

Что закупалось

Объект	Не установлено
Тип	EPC / CMP
Технология	УКРМ / конденсаторные установки
Предмет по исходной записи	Смешанная закупка ремонта телемеханики 110/10 кВ ОП-4 и капитального ремонта существующей УКРМ-2 на ПС 35/6 кВ «Капитальная-35». Расчёт ремонта УКРМ отдельно 684 349,81 ₽ (НМЦ); поставки...

Хронология и результат

Размещение	2024-01-19
Срок / дедлайн	Не установлено
Дата договора	Не установлено
Стадия	Договор указан в реестре/источнике

ИНТЕРПРЕТАЦИЯ: Стоимость процедуры может включать ПИР, оборудование, строительство и ПНР; это не цена отдельной УКРМ.

Источники и недостающие сведения — на третьем слайде; оригинальные технические поля — на втором.

ТЕХНИКА И ЦЕНЫ

6–35 kV · PQ УКРМ / конденсаторные установки

ДОСЬЕ 002/123 · 223fz:32413195287:lot1

Техника, спецификация и цены

Номинал устройства, а не напряжение ПС. Каждая сумма имеет собственное правовое основание.

Номенклатура и параметры

Модель / тип	**Не установлено**
Номинал устройства	**Не установлено**
Реактивная мощность	**Не установлено**
Количество	**Не установлено**
installed compensator nominal kv	**6.3**
work	**capital_repair_existing_UKRM_2**

Пять раздельных финансовых величин

НМЦ / начальный лимит	**13 892 027,33 ₽**
Предложение по протоколу	**Не установлено**
Договорная цена из записи	**Не установлено**
Цена только PQ-оборудования*	**Не установлено**
Фактически оплачено	**Не установлено**
Реестровый номер договора	**Не установлено**
Дата договора	**Не установлено**
Характер суммы	**Не установлено**
Класс сделки	**EPC / CMP**

Предмет исходной карточки: Смешанная закупка ремонта телемеханики 110/10 кВ ОП-4 и капитального ремонта существующей УКРМ-2 на ПС 35/6 кВ «Капитальная-35». Расчёт ремонта УКРМ отдельно 684 349,81 ₽ (НМЦ); поставки новой установки не доказано.

* Значение цены оборудования не интерпретируется как оплаченная выручка; для EPC отделяется от работ только по оригинальной спецификации.

ДОСЬЕ 002/123 · 223fz:32413195287:lot1

Участники, исходы и документы

ПРОТОКОЛ И ИСТОЧНИКИ

Роли не смешиваются: протокольный победитель не становится автоматически подписантом и OEM.

Роль / статус	Подтверждённое в записи значение
Заказчик / ИНН	ООО «ЕвроЭнергоТранс»
Организатор	Не установлено
Протокольный участник	АО «ТЯЖПРОМСЕРВИС»
Подписавший поставщик	Не установлено
EPC / проектировщик	Не установлено
Изготовитель OEM	Не установлено

6–35 kV · PQ A = сохранённый первичный цифровой след; B = первичная ссылка; C = вторичный индекс.

[1] first_party_EIS_223_originals
Открыть первоисточник / карточку · zakupki.gov.ru
9c5ea293266ae5ccd5f352c0…

Уровень источника: A; всего URL: 1. Не установлены поля: buyer_inn, voltage_kv, rated_power, quantity, model, bid, contract_price, equipment_only_price, paid_amount … +5.

КАРТОЧКА ЗАКУПКИ

ДОСЬЕ 003/123 · 223fz:32413581034:lot2

Закупка: Лот 2 — ПС 220 кВ Хани, РД/СМР/ПНР/МТРиО по инвестпроекту СКРМ 128 Мвар Хани и 154 Мвар Лопча

ПАО «Федеральная сетевая компания – Россети» · ИНН 4716016979

6–35 kV · PQ EPC / CMP

НМЦ / ЛИМИТ	ЦЕНА ДОГОВОРА ИЗ ИСТОЧНИКА	НОМИНАЛ ИЗДЕЛИЯ	УЧАСТНИК КОМИССИИ
1 518 147 770,00 ₽	Не установлено	Не установлено	Не установлено
Не договор	Состав проверить	Нет номинала по ТЗ	Не установлено

Что закупалось

Объект	Лот 2 — ПС 220 кВ Хани, РД/СМР/ПНР/МТРиО по инвестпроекту СКРМ 128 Мвар Хани и 154 Мвар Лопча
Тип	EPC / CMP
Технология	Системы компенсации
Предмет по исходной записи	Лот 2 — ПС 220 кВ Хани, РД/СМР/ПНР/МТРиО по инвестпроекту СКРМ 128 Мвар Хани и 154 Мвар Лопча

Хронология и результат

Размещение	2024-07-16
Срок / дедлайн	Не установлено
Дата договора	Не установлено
Стадия	Итог требует проверки

ИНТЕРПРЕТАЦИЯ: Стоимость процедуры может включать ПИР, оборудование, строительство и ПНР; это не цена отдельной УКРМ.

Источники и недостающие сведения — на третьем слайде; оригинальные технические поля — на втором.

ТЕХНИКА И ЦЕНЫ

6–35 kV · PQ Системы компенсации

ДОСЬЕ 003/123 · 223fz:32413581034:lot2

Техника, спецификация и цены

Номинал устройства, а не напряжение ПС. Каждая сумма имеет собственное правовое основание.

Номенклатура и параметры

Модель / тип	**Не установлено**
Номинал устройства	**Не установлено**
Реактивная мощность	**Не установлено**
Количество	**Не установлено**

Пять раздельных финансовых величин

НМЦ / начальный лимит	1 518 147 770,00 ₽
Предложение по протоколу	Не установлено
Договорная цена из записи	Не установлено
Цена только PQ-оборудования*	Не установлено
Фактически оплачено	Не установлено
Реестровый номер договора	Не установлено
Дата договора	Не установлено
Характер суммы	initial_price_whole_procurement
Класс сделки	EPC / CMP

Предмет исходной карточки: Лот 2 — ПС 220 кВ Хани, РД/СМР/ПНР/МТРиО по инвестпроекту СКРМ 128 Мвар Хани и 154 Мвар Лопча

* Значение цены оборудования не интерпретируется как оплаченная выручка; для EPC отделяется от работ только по оригинальной спецификации.

ПРОТОКОЛ И ИСТОЧНИКИ

6–35 kV · PQ A = сохранённый первичный цифровой след; B = первичная ссылка; C = вторичный индекс.

ДОСЬЕ 003/123 · 223fz:32413581034:lot2

Участники, исходы и документы

Роли не смешиваются: протокольный победитель не становится автоматически подписантом и OEM.

Роль / статус	Подтверждённое в записи значение
Заказчик / ИНН	ПАО «Федеральная сетевая компания – Россети» · 4716016979
Организатор	Не установлено
Протокольный участник	Не установлено
Подписавший поставщик	Не установлено
EPC / проектировщик	Не установлено
Изготовитель OEM	Не установлено

[1] third_party_industry_catalog_references_original_d…
Открыть первоисточник / карточку · Лот 2 — ПС 220 кВ Хани, РД/СМР/ПНР/МТРиО по инвестпроекту СКРМ…
SHA ещё не получен

Уровень источника: B; всего URL: 1. Не установлены поля: platform, voltage_kv, rated_power, quantity, model, bid, contract_price, equipment_only_price, paid_amount … +6.

Дополнительные архивные сигналы: v31.admitted_bids=2; v31.award_decision=Original commission identified ООО ДИАПАЗОН as winning bidder, invited pre-contract downward negotiations and instructed…

КАРТОЧКА ЗАКУПКИ

ДОСЬЕ 004/123 · 223fz:32413708738:lot1

Закупка: Смешанный EPC: реконструкция ПС Туран с ШР/УШР 220 кВ 40 Мвар и БСК 220 кВ 110 Мвар, многолотовый…

ПАО «Россети» / МЭС Сибири · ИНН 4716016979

6–35 kV · PQ EPC / CMP

НМЦ / ЛИМИТ	ЦЕНА ДОГОВОРА ИЗ ИСТОЧНИКА	НОМИНАЛ ИЗДЕЛИЯ	УЧАСТНИК КОМИССИИ
826 223 180,00 ₽	Не установлено	220 kV · 110 Mvar	Не установлено
Не договор	Состав проверить	Не установлено	Не установлено

Что закупалось

Объект	ВЛ 220 кВ Шушенская–Туран, ПС 220 кВ Туран с УШР 40 Мвар и БСК 110 Мвар
Тип	EPC / CMP
Технология	reactive_compensation_epc_220kv
Предмет по исходной записи	Смешанный EPC: реконструкция ПС Туран с ШР/УШР 220 кВ 40 Мвар и БСК 220 кВ 110 Мвар, многолотовый проект ВЛ

Хронология и результат

Размещение	2024-07-29
Срок / дедлайн	Не установлено
Дата договора	Не установлено
Стадия	Итог требует проверки

ИНТЕРПРЕТАЦИЯ: Стоимость процедуры может включать ПИР, оборудование, строительство и ПНР; это не цена отдельной УКРМ.

Источники и недостающие сведения — на третьем слайде; оригинальные технические поля — на втором.

ТЕХНИКА И ЦЕНЫ

6–35 kV · PQ

reactive_compensation_epc_220kv

ДОСЬЕ 004/123 · 223fz:32413708738:lot1

Техника, спецификация и цены

Номинал устройства, а не напряжение ПС. Каждая сумма имеет собственное правовое основание.

Номенклатура и параметры

Модель / тип	**Не установлено**
Номинал устройства	**220 kV**
Реактивная мощность	**110 Mvar**
Количество	**Не установлено**
Номинал, кВ	**220**
rated power	**110 Mvar**

Пять раздельных финансовых величин

НМЦ / начальный лимит	**826 223 180,00 ₽**
Предложение по протоколу	**Не установлено**
Договорная цена из записи	**Не установлено**
Цена только PQ-оборудования*	**Не установлено**
Фактически оплачено	**Не установлено**
Реестровый номер договора	**Не установлено**
Дата договора	**Не установлено**
Характер суммы	**initial_price_unknown_vat**
Класс сделки	**EPC / CMP**

Предмет исходной карточки: Смешанный EPC: реконструкция ПС Туран с ШР/УШР 220 кВ 40 Мвар и БСК 220 кВ 110 Мвар, многолотовый проект ВЛ

* Значение цены оборудования не интерпретируется как оплаченная выручка; для EPC отделяется от работ только по оригинальной спецификации.

ДОСЬЕ 004/123 · 223fz:32413708738:lot1

Участники, исходы и документы

Роли не смешиваются: протокольный победитель не становится автоматически подписантом и OEM.

ПРОТОКОЛ И ИСТОЧНИКИ

6–35 kV · PQ A = сохранённый первичный цифровой след; B = первичная ссылка; C = вторичный индекс.

Роль / статус	Подтверждённое в записи значение
Заказчик / ИНН	ПАО «Россети» / МЭС Сибири · 4716016979
Организатор	Не установлено
Протокольный участник	Не установлено
Подписавший поставщик	Не установлено
EPC / проектировщик	Не установлено
Изготовитель OEM	Не установлено

[1] secondary_index_lists_original_technical_documents…
Открыть первоисточник / карточку · Смешанный EPC: реконструкция ПС Туран с ШР/УШР 220 кВ 40 Мвар и…
SHA ещё не получен

Уровень источника: B; всего URL: 1. Не установлены поля: quantity, model, bid, contract_price, equipment_only_price, paid_amount, bidder, bidder_inn, signed_supplier … +3.

Дополнительные архивные сигналы: v32.commission_date=2024-07-26; v32.commission_protocol_signed=2024-07-29

КАРТОЧКА ЗАКУПКИ

ДОСЬЕ 005/123 · 223fz:32413764701:lot1

Закупка: Аукцион №116/2024: поставка контейнерной УКРМ-А-10,5-150-50-УХЛ1 для электросетей Югорска. 10 кВ,...

АО «ЮТЭК-Региональные сети» · ИНН 8601033125

6–35 kV · PQ Поставка оборудования

НМЦ / ЛИМИТ	ЦЕНА ДОГОВОРА ИЗ ИСТОЧНИКА	НОМИНАЛ ИЗДЕЛИЯ	УЧАСТНИК КОМИССИИ
3 415 594,16 ₽	4 077 120,00 ₽	10 kV · 150 kvar	Не установлено
Не договор	Состав проверить	Не установлено	Не установлено

Что закупалось

Объект	Не установлено
Тип	Поставка оборудования
Технология	УКРМ / конденсаторные установки
Предмет по исходной записи	Аукцион №116/2024: поставка контейнерной УКРМ-А-10,5-150-50-УХЛ1 для электросетей Югорска. 10 кВ, 150 квар. Единственная анонимная заявка, комиссия указала возможность заключения договора;...

Хронология и результат

Размещение	Не установлено
Срок / дедлайн	Не установлено
Дата договора	2024-08-09
Стадия	Договор указан в реестре/источнике

ИНТЕРПРЕТАЦИЯ: Предмет похож на поставку, но поставщик и исполнение подтверждаются отдельно.

Источники и недостающие сведения — на третьем слайде; оригинальные технические поля — на втором.

ТЕХНИКА И ЦЕНЫ

6–35 kV · PQ УКРМ-А-10,5-150-50-УХЛ1

ДОСЬЕ 005/123 · 223fz:32413764701:lot1

Техника, спецификация и цены

Номинал устройства, а не напряжение ПС. Каждая сумма имеет собственное правовое основание.

Номенклатура и параметры

Модель / тип	**УКРМ-А-10,5-150-50-УХЛ1**
Номинал устройства	**10 kV**
Реактивная мощность	**150 kvar**
Количество	**1**
Номинал, кВ	**10**
rated power	**150 kvar**
Количество	**1**
Маркировка	**УКРМ-А-10,5-150-50-УХЛ1**
Реактивная мощность, квар	**150**
Тип оборудования	**УКРМ-А-10,5-150-50-УХЛ1**

Пять раздельных финансовых величин

НМЦ / начальный лимит	3 415 594,16 ₽
Предложение по протоколу	3 397 600,00 ₽
Договорная цена из записи	4 077 120,00 ₽
Цена только PQ-оборудования*	Не установлено
Фактически оплачено	Не установлено
Реестровый номер договора	58601033125240001550000
Дата договора	2024-08-09
Характер суммы	Не установлено
Класс сделки	Поставка оборудования

Предмет исходной карточки: Аукцион №116/2024: поставка контейнерной УКРМ-А-10,5-150-50-УХЛ1 для электросетей Югорска. 10 кВ, 150 квар. Единственная анонимная заявка, комиссия указала возможность заключения договора; оригинальный реестр содержит договор и цену, но публичный подписант/оплата не подтверждены.

* Значение цены оборудования не интерпретируется как оплаченная выручка; для EPC отделяется от работ только по оригинальной спецификации.

ПРОТОКОЛ И ИСТОЧНИКИ

6–35 kV · PQ A = сохранённый первичный цифровой след; B = первичная ссылка; C = вторичный индекс.

ДОСЬЕ 005/123 · 223fz:32413764701:lot1

Участники, исходы и документы

Роли не смешиваются: протокольный победитель не становится автоматически подписантом и OEM.

Роль / статус	Подтверждённое в записи значение
Заказчик / ИНН	АО «ЮТЭК-Региональные сети» · 8601033125
Организатор	Не установлено
Протокольный участник	Не установлено
Подписавший поставщик	Не установлено
EPC / проектировщик	Не установлено
Изготовитель OEM	Не установлено

[1] first_party_EIS_223_public_contract_card
Открыть первоисточник / карточку · zakupki.gov.ru
24c041d6d1419f0564ce8577…

[2] first_party_EIS_223_original_notice
Открыть первоисточник / карточку · zakupki.gov.ru
731f9ce22329ee8d35aa151c…

[3] first_party_eis_registered_contract
Открыть первоисточник / карточку · Поставка УКРМ контейнерного типа; Штука 4 077 120,00
25e688151d2bddfdab088354…

Уровень источника: A; всего URL: 3. Не установлены поля: date, equipment_only_price, paid_amount, bidder, bidder_inn, signed_supplier, epc, designer, oem.

КАРТОЧКА ЗАКУПКИ

ДОСЬЕ 006/123 · 223fz:32514476448:lot1

Закупка: 25-000705 Реконструкция ПС Уфимка с установкой БСК 10 кВ, 2×0,9 Мвар

ООО «Башкирские распределительные электрические сети» · ИНН 0277071467

6–35 kV · PQ EPC / CMP

НМЦ / ЛИМИТ	ЦЕНА ДОГОВОРА ИЗ ИСТОЧНИКА	НОМИНАЛ ИЗДЕЛИЯ	УЧАСТНИК КОМИССИИ
3 176 527,55 ₽	2 922 405,35 ₽	10 kV	Не установлено
Не договор	Состав проверить	Не установлено	Не установлено

Что закупалось

Объект	ПС 35/10 кВ Уфимка, ПО СЭС, Башкортостан
Тип	EPC / CMP
Технология	БСК / конденсаторные батареи
Предмет по исходной записи	25-000705 Реконструкция ПС Уфимка с установкой БСК 10 кВ, 2×0,9 Мвар

Хронология и результат

Размещение	2025-02-04
Срок / дедлайн	Не установлено
Дата договора	2025-03-26
Стадия	Договор указан в реестре/источнике

ИНТЕРПРЕТАЦИЯ: Стоимость процедуры может включать ПИР, оборудование, строительство и ПНР; это не цена отдельной УКРМ.

Источники и недостающие сведения — на третьем слайде; оригинальные технические поля — на втором.

ТЕХНИКА И ЦЕНЫ

6–35 kV · PQ БСК / конденсаторные батареи

ДОСЬЕ 006/123 · 223fz:32514476448:lot1

Техника, спецификация и цены

Номинал устройства, а не напряжение ПС. Каждая сумма имеет собственное правовое основание.

Номенклатура и параметры

Модель / тип	**Не установлено**
Номинал устройства	**10 kV**
Реактивная мощность	**Не установлено**
Количество	**2 БСК по 0,9 Мвар**
Номинал, кВ	**10**
Количество	**2**

Пять раздельных финансовых величин

НМЦ / начальный лимит	3 176 527,55 ₽
Предложение по протоколу	Не установлено
Договорная цена из записи	2 922 405,35 ₽
Цена только PQ-оборудования*	Не установлено
Фактически оплачено	Не установлено
Реестровый номер договора	50277071467250001900000
Дата договора	2025-03-26
Характер суммы	initial_price_not_contract
Класс сделки	EPC / CMP

Предмет исходной карточки: 25-000705 Реконструкция ПС Уфимка с установкой БСК 10 кВ, 2×0,9 Мвар

* Значение цены оборудования не интерпретируется как оплаченная выручка; для EPC отделяется от работ только по оригинальной спецификации.

ПРОТОКОЛ И ИСТОЧНИКИ

6–35 kV · PQ A = сохранённый первичный цифровой след; B = первичная ссылка; C = вторичный индекс.

ДОСЬЕ 006/123 · 223fz:32514476448:lot1

Участники, исходы и документы

Роли не смешиваются: протокольный победитель не становится автоматически подписантом и OEM.

Роль / статус	Подтверждённое в записи значение
Заказчик / ИНН	ООО «Башкирские распределительные электрические сети» · 0277071467
Организатор	Не установлено
Протокольный участник	Не установлено
Подписавший поставщик	Не установлено
EPC / проектировщик	Не установлено
Изготовитель OEM	Не установлено

[1] third_party
Открыть первоисточник / карточку · 25-000705 Реконструкция ПС Уфимка с установкой БСК 10 кВ, 2×0,9…
SHA ещё не получен

[2] third_party
Открыть первоисточник / карточку · 25-000705 Реконструкция ПС Уфимка с установкой БСК 10 кВ, 2×0,9…
SHA ещё не получен

[3] first_party_eis_contract
Открыть первоисточник / карточку · Номер договора РЭС-1.16.7/Д-01408
8162f01dee6578dfa1255724…

[4] first_party_eis_contract
Открыть первоисточник / карточку · Номер договора РЭС-1.16.7/Д-01408
9829cd966e60fa7e924c4b1a…

Уровень источника: A; всего URL: 6. Не установлены поля: rated_power, model, bid, equipment_only_price, paid_amount, bidder, bidder_inn, signed_supplier, epc … +2.

Дополнительные архивные сигналы: v24.buyer_initial_max_price_ex_vat_rub=3176527.55; v24.competition_status=failed_one_bid_commission_selected_single_conforming_bidder

КАРТОЧКА ЗАКУПКИ

ДОСЬЕ 007/123 · 223fz:32514565977:lot1

Закупка: Пусконаладочные работы УКРМП-27,5 кВ на ПС Раздольное (Дальневосточная железная дорога). Первичный...

ОАО «РЖД» · ИНН 7708503727

6–35 kV · PQ Сервис / модернизация

НМЦ / ЛИМИТ	ЦЕНА ДОГОВОРА ИЗ ИСТОЧНИКА	НОМИНАЛ ИЗДЕЛИЯ	УЧАСТНИК КОМИССИИ
9 625 921,98 ₽	Не установлено	27.5 kV	Не установлено
Не договор	Состав проверить	Не установлено	Не установлено

Что закупалось

Объект	Не установлено
Тип	Сервис / модернизация
Технология	УКРМ / конденсаторные установки
Предмет по исходной записи	Пусконаладочные работы УКРМП-27,5 кВ на ПС Раздольное (Дальневосточная железная дорога). Первичный протокол от 31.03.2025 называет победителем участника №1 без юридического имени. Это...

Хронология и результат

Размещение	2025-02-28
Срок / дедлайн	Не установлено
Дата договора	Не установлено
Стадия	Итог требует проверки

ИНТЕРПРЕТАЦИЯ: Сервис/ремонт оборудования, не обязательно новая поставка.

Источники и недостающие сведения — на третьем слайде; оригинальные технические поля — на втором.

ТЕХНИКА И ЦЕНЫ

6–35 kV · PQ УКРМ / конденсаторные установки

ДОСЬЕ 007/123 · 223fz:32514565977:lot1

Техника, спецификация и цены

Номинал устройства, а не напряжение ПС. Каждая сумма имеет собственное правовое основание.

Номенклатура и параметры

Модель / тип	**Не установлено**
Номинал устройства	**27.5 kV**
Реактивная мощность	**Не установлено**
Количество	**Не установлено**
Номинал, кВ	**27.5**
Оборудование	**УКРМП-27,5**
evidence cell	**Приложение 1.4 сметная документация / смета 1.xlsx A34,A36**
Объект	**ПС Раздольное, Приморский край**
work type	**commissioning_only**

Пять раздельных финансовых величин

НМЦ / начальный лимит	**9 625 921,98 ₽**
Предложение по протоколу	**9 529 662,76 ₽**
Договорная цена из записи	**Не установлено**
Цена только PQ-оборудования*	**Не установлено**
Фактически оплачено	**Не установлено**
Реестровый номер договора	**Не установлено**
Дата договора	**Не установлено**
Характер суммы	**Не установлено**
Класс сделки	**Сервис / модернизация**

Предмет исходной карточки: Пусконаладочные работы УКРМП-27,5 кВ на ПС Раздольное (Дальневосточная железная дорога). Первичный протокол от 31.03.2025 называет победителем участника №1 без юридического имени. Это услуги ПНР, а не новая поставка оборудования.

* Значение цены оборудования не интерпретируется как оплаченная выручка; для EPC отделяется от работ только по оригинальной спецификации.

ДОСЬЕ 007/123 · 223fz:32514565977:lot1

Участники, исходы и документы

Роли не смешиваются: протокольный победитель не становится автоматически подписантом и OEM.

ПРОТОКОЛ И ИСТОЧНИКИ

6–35 kV · PQ A = сохранённый первичный цифровой след; B = первичная ссылка; C = вторичный индекс.

Роль / статус	Подтверждённое в записи значение
Заказчик / ИНН	ОАО «РЖД» · 7708503727
Организатор	Не установлено
Протокольный участник	Не установлено
Подписавший поставщик	Не установлено
EPC / проектировщик	Не установлено
Изготовитель OEM	Не установлено

[1] first_party_tektorg_card
Открыть первоисточник / карточку · www.tektorg.ru
2a8b3a9045e943d1a136c95b…

[2] first_party_tektorg_final_protocol
Открыть первоисточник / карточку · api.tektorg.ru
e6166f104aa5a45b4ca87c52…

[3] first_party_tektorg_auction_protocol
Открыть первоисточник / карточку · api.tektorg.ru
69c75d4a3809a955d73283a4…

[4] first_party_tektorg_technical_spec
Открыть первоисточник / карточку · api.tektorg.ru
939459cd56e0704530aa6cf1…

Уровень источника: A; всего URL: 5. Не установлены поля: rated_power, quantity, model, contract_price, equipment_only_price, paid_amount, bidder, bidder_inn, signed_supplier … +3.

КАРТОЧКА ЗАКУПКИ

ДОСЬЕ 008/123 · 223fz:32514720691:lot1

Закупка: Поставка двух комплектов УКРМ для ПО НЭС Башкирэнерго, 25-004033; прямой оригинал B2B называет...

ООО «Башкирские распределительные электрические сети» / «Башкирэнерго» · ИНН 0277071467

6–35 kV · PQ Поставка оборудования

НМЦ / ЛИМИТ	ЦЕНА ДОГОВОРА ИЗ ИСТОЧНИКА	НОМИНАЛ ИЗДЕЛИЯ	УЧАСТНИК КОМИССИИ
27 318 000,00 ₽	14 790 000,00 ₽	6.3 kV	ООО «ТД «УК Конденсатор»
Не договор	Состав проверить	Не установлено	Не установлено

Что закупалось

Объект	Не установлено
Тип	Поставка оборудования
Технология	УКРМ / конденсаторные установки
Предмет по исходной записи	Поставка двух комплектов УКРМ для ПО НЭС Башкирэнерго, 25-004033; прямой оригинал B2B называет победителя ООО ТД УК Конденсатор; ЕИС подтверждает отдельный договор 14 790 000 ₽ от...

Хронология и результат

Размещение	2025-04-08
Срок / дедлайн	Не установлено
Дата договора	Не установлено
Стадия	Участник комиссии назван

ИНТЕРПРЕТАЦИЯ: Предмет похож на поставку, но поставщик и исполнение подтверждаются отдельно.

Источники и недостающие сведения — на третьем слайде; оригинальные технические поля — на втором.

ТЕХНИКА И ЦЕНЫ

6–35 kV · PQ УКРМ / конденсаторные установки

ДОСЬЕ 008/123 · 223fz:32514720691:lot1

Техника, спецификация и цены

Номинал устройства, а не напряжение ПС. Каждая сумма имеет собственное правовое основание.

Номенклатура и параметры

Модель / тип	**Не установлено**
Номинал устройства	**6.3 kV**
Реактивная мощность	**Не установлено**
Количество	**2**
Номинал, кВ	**6.3**
Количество	**2**
unit	**комплект**
voltage evidence	**prior_sha_verified_questionnaires_review_20261028_not_ne**

Пять раздельных финансовых величин

НМЦ / начальный лимит	**27 318 000,00 ₽**
Предложение по протоколу	**Не установлено**
Договорная цена из записи	**14 790 000,00 ₽**
Цена только PQ-оборудования*	**Не установлено**
Фактически оплачено	**Не установлено**
Реестровый номер договора	**50277071467250004390000**
Дата договора	**Не установлено**
Характер суммы	**Не установлено**
Класс сделки	**Поставка оборудования**

Предмет исходной карточки: Поставка двух комплектов УКРМ для ПО НЭС Башкирэнерго, 25-004033; прямой оригинал B2B называет победителя ООО ТД УК Конденсатор; ЕИС подтверждает отдельный договор 14 790 000 ₽ от 23.06.2025 и завершение исполнения 30.12.2025. Подписант/оплата не опубликованы в изученных карточках. Напряжение 6,3 кВ основано на ранее SHA-проверенных опросных листах (документальный обзор 28.10); свежий…

Оригинальное более длинное описание без потери сохранено в JSON-срезе, к которому прилагается отчёт.

* Значение цены оборудования не интерпретируется как оплаченная выручка; для EPC отделяется от работ только по оригинальной спецификации.

ДОСЬЕ 008/123 · 223fz:32514720691:lot1

Участники, исходы и документы

Роли не смешиваются: протокольный победитель не становится автоматически подписантом и OEM.

ПРОТОКОЛ И ИСТОЧНИКИ

6–35 kV · PQ A = сохранённый первичный цифровой след; B = первичная ссылка; C = вторичный индекс.

Роль / статус	Подтверждённое в записи значение
Заказчик / ИНН	ООО «Башкирские распределительные электрические сети» / «Башкирэнерго» · 0277071467
Организатор	Не установлено
Протокольный участник	ООО «ТД «УК Конденсатор»
Подписавший поставщик	Не установлено
EPC / проектировщик	Не установлено
Изготовитель OEM	Не установлено

[1] first_party_EIS_223_or_native_B2B_original
Открыть первоисточник / карточку · zakupki.gov.ru
6f039407619ac1f9bf3fa7a0…

[2] first_party_EIS_223_or_native_B2B_original
Открыть первоисточник / карточку · zakupki.gov.ru
de8f9582a336f2e89a9ff19c…

[3] first_party_EIS_223_or_native_B2B_original
Открыть первоисточник / карточку · zakupki.gov.ru
3e9c6b143ca4233f54bb96f2…

[4] first_party_EIS_223_or_native_B2B_original
Открыть первоисточник / карточку · zakupki.gov.ru
31016236d2240e445cf7daca…

Уровень источника: A; всего URL: 9. Не установлены поля: rated_power, model, bid, equipment_only_price, paid_amount, bidder_inn, signed_supplier, epc, designer … +1.

КАРТОЧКА ЗАКУПКИ

ДОСЬЕ 009/123 · 223fz:32514754857:lot1

Закупка: СМР по реконструкции ПС 110 кВ с монтажом устройств компенсации реактивной мощности 6,3 кВ,...

ООО «Башкирские распределительные электрические сети» / «Башкирэнерго» · ИНН 0277071467

6–35 kV · PQ EPC / CMP

НМЦ / ЛИМИТ	ЦЕНА ДОГОВОРА ИЗ ИСТОЧНИКА	НОМИНАЛ ИЗДЕЛИЯ	УЧАСТНИК КОМИССИИ
7 030 423,59 ₽	6 732 104,09 ₽	6.3 kV	Не установлено
Не договор	Состав проверить	Не установлено	Не установлено

Что закупалось

Объект	Не установлено
Тип	EPC / CMP
Технология	УКРМ / конденсаторные установки
Предмет по исходной записи	СМР по реконструкции ПС 110 кВ с монтажом устройств компенсации реактивной мощности 6,3 кВ, 25-004035. Это отдельный договор на работы по связанным объектам, а не вторая продажа УКРМ. ЕИС...

Хронология и результат

Размещение	2025-04-17
Срок / дедлайн	Не установлено
Дата договора	Не установлено
Стадия	Итог требует проверки

ИНТЕРПРЕТАЦИЯ: Стоимость процедуры может включать ПИР, оборудование, строительство и ПНР; это не цена отдельной УКРМ.

Источники и недостающие сведения — на третьем слайде; оригинальные технические поля — на втором.

ТЕХНИКА И ЦЕНЫ

6–35 kV · PQ УКРМ / конденсаторные установки

ДОСЬЕ 009/123 · 223fz:32514754857:lot1

Техника, спецификация и цены

Номинал устройства, а не напряжение ПС. Каждая сумма имеет собственное правовое основание.

Номенклатура и параметры

Модель / тип	**Не установлено**
Номинал устройства	**6.3 kV**
Реактивная мощность	**Не установлено**
Количество	**Не установлено**
Номинал, кВ	**6.3**
parent substation voltage kv	**110**
Номинал УКРМ, кВ	**6.3**
voltage evidence	**prior_sha_verified_questionnaires_review_20261028_not_ne**

Пять раздельных финансовых величин

НМЦ / начальный лимит	**7 030 423,59 ₽**
Предложение по протоколу	**6 732 104,09 ₽**
Договорная цена из записи	**6 732 104,09 ₽**
Цена только PQ-оборудования*	**Не установлено**
Фактически оплачено	**Не установлено**
Реестровый номер договора	**5027707146725000398000 0**
Дата договора	**Не установлено**
Характер суммы	**Не установлено**
Класс сделки	**EPC / CMP**

Предмет исходной карточки: СМР по реконструкции ПС 110 кВ с монтажом устройств компенсации реактивной мощности 6,3 кВ, 25-004035. Это отдельный договор на работы по связанным объектам, а не вторая продажа УКРМ. ЕИС подтверждает цену договора 6 732 104,09 ₽ от 11.06.2025 и завершение исполнения 01.07.2026. Названный подписант и оплаченная сумма не подтверждены.

* Значение цены оборудования не интерпретируется как оплаченная выручка; для EPC отделяется от работ только по оригинальной спецификации.

ПРОТОКОЛ И ИСТОЧНИКИ

6–35 kV · PQ A = сохранённый первичный цифровой след; B = первичная ссылка; C = вторичный индекс.

ДОСЬЕ 009/123 · 223fz:32514754857:lot1

Участники, исходы и документы

Роли не смешиваются: протокольный победитель не становится автоматически подписантом и OEM.

Роль / статус	Подтверждённое в записи значение
Заказчик / ИНН	ООО «Башкирские распределительные электрические сети» / «Башкирэнерго» · 0277071467
Организатор	Не установлено
Протокольный участник	Не установлено
Подписавший поставщик	Не установлено
EPC / проектировщик	Не установлено
Изготовитель OEM	Не установлено

[1] first_party_EIS_223_or_native_B2B_original
Открыть первоисточник / карточку · zakupki.gov.ru
f5a10646847261724eddd780…

[2] first_party_EIS_223_or_native_B2B_original
Открыть первоисточник / карточку · zakupki.gov.ru
089c4dc6cb10195cd2ef1378…

[3] first_party_EIS_223_or_native_B2B_original
Открыть первоисточник / карточку · zakupki.gov.ru
9a1dbde7195d5ed05500890d…

[4] first_party_EIS_223_or_native_B2B_original
Открыть первоисточник / карточку · zakupki.gov.ru
79e63fde9ad26b9917cc2547…

Уровень источника: A; всего URL: 8. Не установлены поля: rated_power, quantity, model, equipment_only_price, paid_amount, bidder, bidder_inn, signed_supplier, epc … +2.

КАРТОЧКА ЗАКУПКИ

6–35 kV · PQ ПИР / проектирование

ДОСЬЕ 010/123 · 223fz:32514944142:lot1

Закупка: Проектирование замены 3 статических тиристорных компенсаторов на трёх ПС 220 кВ

ПАО «Россети» / МЭС Юга · ИНН 4716016979

НМЦ / ЛИМИТ	ЦЕНА ДОГОВОРА ИЗ ИСТОЧНИКА	НОМИНАЛ ИЗДЕЛИЯ	УЧАСТНИК КОМИССИИ
18 668 690,00 ₽	Не установлено	Не установлено	Не установлено
Не договор	Состав проверить	Нет номинала по ТЗ	Не установлено

Что закупалось

Объект	Разработка ПД системы реактивной компенсации на ПС Кирилловская, Славянская, Афипская с заменой трёх СТК
Тип	ПИР / проектирование
Технология	Тиристорная компенсация
Предмет по исходной записи	Проектирование замены 3 статических тиристорных компенсаторов на трёх ПС 220 кВ

Хронология и результат

Размещение	2025-06-16
Срок / дедлайн	2025-06-23
Дата договора	Не установлено
Стадия	Итог требует проверки

ИНТЕРПРЕТАЦИЯ: Проектные работы, не поставка нового оборудования.

Источники и недостающие сведения — на третьем слайде; оригинальные технические поля — на втором.

ТЕХНИКА И ЦЕНЫ

6–35 kV · PQ Тиристорная компенсация

ДОСЬЕ 010/123 · 223fz:32514944142:lot1

Техника, спецификация и цены

Номинал устройства, а не напряжение ПС. Каждая сумма имеет собственное правовое основание.

Номенклатура и параметры

Модель / тип	**Не установлено**
Номинал устройства	**Не установлено**
Реактивная мощность	**Не установлено**
Количество	**Не установлено**

Пять раздельных финансовых величин

НМЦ / начальный лимит	18 668 690,00 ₽
Предложение по протоколу	Не установлено
Договорная цена из записи	Не установлено
Цена только PQ-оборудования*	Не установлено
Фактически оплачено	Не установлено
Реестровый номер договора	Не установлено
Дата договора	Не установлено
Характер суммы	initial_price_unknown_vat
Класс сделки	ПИР / проектирование

Предмет исходной карточки: Проектирование замены 3 статических тиристорных компенсаторов на трёх ПС 220 кВ

* Значение цены оборудования не интерпретируется как оплаченная выручка; для EPC отделяется от работ только по оригинальной спецификации.

ДОСЬЕ 010/123 · 223fz:32514944142:lot1

Участники, исходы и документы

Роли не смешиваются: протокольный победитель не становится автоматически подписантом и OEM.

ПРОТОКОЛ И ИСТОЧНИКИ

6–35 kV · PQ A = сохранённый первичный цифровой след; B = первичная ссылка; C = вторичный индекс.

Роль / статус	Подтверждённое в записи значение
Заказчик / ИНН	ПАО «Россети» / МЭС Юга · 4716016979
Организатор	Не установлено
Протокольный участник	Не установлено
Подписавший поставщик	Не установлено
EPC / проектировщик	Не установлено
Изготовитель OEM	Не установлено

[1] secondary_industry_catalog_id_from_detail_link
Открыть первоисточник / карточку · Проектирование замены 3 статических тиристорных компенсаторов на…
SHA ещё не получен

Уровень источника: C; всего URL: 1. Не установлены поля: voltage_kv, rated_power, quantity, model, bid, contract_price, equipment_only_price, paid_amount, bidder … +5.

Дополнительные архивные сигналы: v26.date_inconsistency=Original DOCX header declares signed/published 02.07.2026, but body says bid period June 2025 and commission result 02.0…; v26.original_award_verified=False

КАРТОЧКА ЗАКУПКИ

ДОСЬЕ 011/123 · 223fz:32514947144:lot1

Закупка: Поставка конденсаторов для силовых фильтров для нужд Кузбасского ПМЭС.

ПАО «Федеральная сетевая компания — Россети», Кузбасское ПМЭС · ИНН 4716016979

6–35 kV · PQ Комплектующие

НМЦ / ЛИМИТ	ЦЕНА ДОГОВОРА ИЗ ИСТОЧНИКА	НОМИНАЛ ИЗДЕЛИЯ	УЧАСТНИК КОМИССИИ
3 186 960,00 ₽	3 158 400,00 ₽	12 kV	ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ «УСТЬ-КАМЕНОГОРСКИЙ…
Не договор	Состав проверить	Не установлено	Не установлено

Что закупалось

Объект	Кузбасское ПМЭС — конденсаторы силовых фильтров
Тип	Комплектующие
Технология	Фильтрация гармоник
Предмет по исходной записи	Поставка конденсаторов для силовых фильтров для нужд Кузбасского ПМЭС.

Хронология и результат

Размещение	2025-06-17
Срок / дедлайн	2025-06-25
Дата договора	2025-07-28
Стадия	Договор указан в реестре/источнике

ИНТЕРПРЕТАЦИЯ: Поставка компонентов не равна установке завершённого STATCOM/SVG.

Источники и недостающие сведения — на третьем слайде; оригинальные технические поля — на втором.

ТЕХНИКА И ЦЕНЫ

6–35 kV · PQ Фильтрация гармоник

ДОСЬЕ 011/123 · 223fz:32514947144:lot1

Техника, спецификация и цены

Номинал устройства, а не напряжение ПС. Каждая сумма имеет собственное правовое основание.

Номенклатура и параметры

Модель / тип	**Не установлено**
Номинал устройства	**12 kV**
Реактивная мощность	**Не установлено**
Количество	**14**
Номинал, кВ	**12**
Количество	**14**
application site	**ПС 500 кВ Ново-Анжерская**
application substation voltage kv	**500**
component power kvar each	**450**
component quantity	**14**

Пять раздельных финансовых величин

НМЦ / начальный лимит	3 186 960,00 ₽
Предложение по протоколу	3 158 400,00 ₽
Договорная цена из записи	3 158 400,00 ₽
Цена только PQ-оборудования*	3 158 400,00 ₽
Фактически оплачено	Не установлено
Реестровый номер договора	5471601697925002901000 0
Дата договора	2025-07-28
Характер суммы	initial_price_not_contract
Класс сделки	Комплектующие

Предмет исходной карточки: Поставка конденсаторов для силовых фильтров для нужд Кузбасского ПМЭС.

* Значение цены оборудования не интерпретируется как оплаченная выручка; для EPC отделяется от работ только по оригинальной спецификации.

ПРОТОКОЛ И ИСТОЧНИКИ

6–35 kV · PQ A = сохранённый первичный цифровой след; B = первичная ссылка; C = вторичный индекс.

ДОСЬЕ 011/123 · 223fz:32514947144:lot1

Участники, исходы и документы

Роли не смешиваются: протокольный победитель не становится автоматически подписантом и OEM.

Роль / статус	Подтверждённое в записи значение
Заказчик / ИНН	ПАО «Федеральная сетевая компания — Россети», Кузбасское ПМЭС · 4716016979
Организатор	Не установлено
Протокольный участник	ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ «УСТЬ-КАМЕНОГОРСКИЙ КОНДЕНСАТОР»
Подписавший поставщик	Не установлено
EPC / проектировщик	Не установлено
Изготовитель OEM	Не установлено

[1] third_party_indexed_original_procurement_number
Открыть первоисточник / карточку · Поставка конденсаторов для силовых фильтров для нужд Кузбасского…
SHA ещё не получен

[2] first_party_original
Открыть первоисточник / карточку · 14 x КЭПФ-12-450-2, ПС 500 кВ; протокол 1/3515171, 3 158 400 руб.
23f49591598c82ae010d28a2…

[3] first_party_original
Открыть первоисточник / карточку · 14 x КЭПФ-12-450-2, ПС 500 кВ; протокол 1/3515171, 3 158 400 руб.
5aee81a7a8dc65d4314ba718…

[4] first_party_original
Открыть первоисточник / карточку · 14 x КЭПФ-12-450-2, ПС 500 кВ; протокол 1/3515171, 3 158 400 руб.
1f3cde0fa95d5187b707e978…

Уровень источника: A; всего URL: 9. Не установлены поля: rated_power, model, paid_amount, bidder_inn, signed_supplier, epc, designer, oem.

Дополнительные архивные сигналы: v27.date=2025-07-04; v27.equipment=Конденсаторы КЭПФ-12-450-2 УХЛ1 или эквивалент

КАРТОЧКА ЗАКУПКИ

ДОСЬЕ 012/123 · 223fz:32515029641:lot1

Закупка: Поставка конденсаторов для силовых фильтров для нужд филиала ПАО «Россети» МЭС Юга.

ПАО «Федеральная сетевая компания — Россети», МЭС Юга · ИНН 4716016979

6–35 kV · PQ Комплектующие

НМЦ / ЛИМИТ	ЦЕНА ДОГОВОРА ИЗ ИСТОЧНИКА	НОМИНАЛ ИЗДЕЛИЯ	УЧАСТНИК КОМИССИИ
3 621 456,00 ₽	3 490 560,00 ₽	12 kV	Не установлено
Не договор	Состав проверить	Не установлено	Не установлено

Что закупалось

Объект	Силовые фильтры МЭС Юга, замена/поставка компонентов
Тип	Комплектующие
Технология	Фильтрация гармоник
Предмет по исходной записи	Поставка конденсаторов для силовых фильтров для нужд филиала ПАО «Россети» МЭС Юга.

Хронология и результат

Размещение	2025-07-10
Срок / дедлайн	2025-07-17
Дата договора	2025-09-02
Стадия	Договор указан в реестре/источнике

ИНТЕРПРЕТАЦИЯ: Поставка компонентов не равна установке завершённого STATCOM/SVG.

Источники и недостающие сведения — на третьем слайде; оригинальные технические поля — на втором.

ТЕХНИКА И ЦЕНЫ

6–35 kV · PQ Фильтрация гармоник

ДОСЬЕ 012/123 · 223fz:32515029641:lot1

Техника, спецификация и цены

Номинал устройства, а не напряжение ПС. Каждая сумма имеет собственное правовое основание.

Номенклатура и параметры

Модель / тип	**Не установлено**
Номинал устройства	**12 kV**
Реактивная мощность	**Не установлено**
Количество	**12**
Номинал, кВ	**12**
Количество	**12**

Пять раздельных финансовых величин

НМЦ / начальный лимит	3 621 456,00 ₽
Предложение по протоколу	3 490 560,00 ₽
Договорная цена из записи	3 490 560,00 ₽
Цена только PQ-оборудования*	3 490 560,00 ₽
Фактически оплачено	Не установлено
Реестровый номер договора	54716016979250033980000
Дата договора	2025-09-02
Характер суммы	initial_price_not_contract
Класс сделки	Комплектующие

Предмет исходной карточки: Поставка конденсаторов для силовых фильтров для нужд филиала ПАО «Россети» МЭС Юга.

* Значение цены оборудования не интерпретируется как оплаченная выручка; для EPC отделяется от работ только по оригинальной спецификации.

ПРОТОКОЛ И ИСТОЧНИКИ

6–35 kV · PQ A = сохранённый первичный цифровой след; B = первичная ссылка; C = вторичный индекс.

ДОСЬЕ 012/123 · 223fz:32515029641:lot1

Участники, исходы и документы

Роли не смешиваются: протокольный победитель не становится автоматически подписантом и OEM.

Роль / статус	Подтверждённое в записи значение
Заказчик / ИНН	ПАО «Федеральная сетевая компания — Россети», МЭС Юга · 4716016979
Организатор	Не установлено
Протокольный участник	Не установлено
Подписавший поставщик	Не установлено
EPC / проектировщик	Не установлено
Изготовитель OEM	Не установлено

[1] third_party_indexed_original_procurement_number
Открыть первоисточник / карточку · Поставка конденсаторов для силовых фильтров для нужд филиала ПАО...
SHA ещё не получен

[2] first_party_eis_223_original
Открыть первоисточник / карточку · 32515029641 / contract 5471601697925003398000 0
b3571212f38a646f3686d309...

[3] first_party_eis_223_original
Открыть первоисточник / карточку · 32515029641 / contract 5471601697925003398000 0
72a8d234dbaab2a78f642976...

[4] first_party_eis_223_original
Открыть первоисточник / карточку · 32515029641 / contract 5471601697925003398000 0
ecda30473b4c6fef92b459ea...

Уровень источника: A; всего URL: 8. Не установлены поля: rated_power, model, paid_amount, bidder, bidder_inn, signed_supplier, epc, designer, oem.

Дополнительные архивные сигналы: v27.date=2025-08-19; v27.equipment=Конденсаторы КЭПФ-12-450-2УХЛ1

КАРТОЧКА ЗАКУПКИ

6–35 kV · PQ ПИР / проектирование

ДОСЬЕ 013/123 · 223fz:32515044454:lot1

Закупка: ПИР, корректировка ПД/РД для ПС Тяжинская с заменой БСК-110 на СКРМ 52 Мвар

ПАО «Россети Сибирь» · ИНН 2460069527

НМЦ / ЛИМИТ	ЦЕНА ДОГОВОРА ИЗ ИСТОЧНИКА	НОМИНАЛ ИЗДЕЛИЯ	УЧАСТНИК КОМИССИИ
3 031 988,00 ₽	Не установлено	Не установлено	Не установлено
Не договор	Состав проверить	Нет номинала по ТЗ	Не установлено

Что закупалось

Объект	ПС 110/35/10 кВ Тяжинская, замена БСК-110 на СКРМ 52 Мвар, коррекция проекта 2021-01-1
Тип	ПИР / проектирование
Технология	Системы компенсации
Предмет по исходной записи	ПИР, корректировка ПД/РД для ПС Тяжинская с заменой БСК-110 на СКРМ 52 Мвар

Хронология и результат

Размещение	2025-07-16
Срок / дедлайн	Не установлено
Дата договора	Не установлено
Стадия	Итог требует проверки

ИНТЕРПРЕТАЦИЯ: Проектные работы, не поставка нового оборудования.

Источники и недостающие сведения — на третьем слайде; оригинальные технические поля — на втором.

ТЕХНИКА И ЦЕНЫ

6–35 kV · PQ Системы компенсации

ДОСЬЕ 013/123 · 223fz:32515044454:lot1

Техника, спецификация и цены

Номинал устройства, а не напряжение ПС. Каждая сумма имеет собственное правовое основание.

Номенклатура и параметры

Модель / тип	**Не установлено**
Номинал устройства	**Не установлено**
Реактивная мощность	**Не установлено**
Количество	**1 проектная работа**
Количество	**1**

Пять раздельных финансовых величин

НМЦ / начальный лимит	3 031 988,00 ₽
Предложение по протоколу	Не установлено
Договорная цена из записи	Не установлено
Цена только PQ-оборудования*	Не установлено
Фактически оплачено	Не установлено
Реестровый номер договора	Не установлено
Дата договора	Не установлено
Характер суммы	initial_price_not_contract
Класс сделки	ПИР / проектирование

Предмет исходной карточки: ПИР, корректировка ПД/РД для ПС Тяжинская с заменой БСК-110 на СКРМ 52 Мвар

* Значение цены оборудования не интерпретируется как оплаченная выручка; для EPC отделяется от работ только по оригинальной спецификации.

ПРОТОКОЛ И ИСТОЧНИКИ

6–35 kV · PQ A = сохранённый первичный цифровой след; B = первичная ссылка; C = вторичный индекс.

ДОСЬЕ 013/123 · 223fz:32515044454:lot1

Участники, исходы и документы

Роли не смешиваются: протокольный победитель не становится автоматически подписантом и OEM.

Роль / статус	Подтверждённое в записи значение
Заказчик / ИНН	ПАО «Россети Сибирь» · 2460069527
Организатор	Не установлено
Протокольный участник	Не установлено
Подписавший поставщик	Не установлено
EPC / проектировщик	Не установлено
Изготовитель OEM	Не установлено

[1] third_party
Открыть первоисточник / карточку · ПИР, корректировка ПД/РД для ПС Тяжинская с заменой БСК-110 на…
SHA ещё не получен

Уровень источника: C; всего URL: 1. Не установлены поля: voltage_kv, rated_power, model, bid, contract_price, equipment_only_price, paid_amount, bidder, bidder_inn … +4.

КАРТОЧКА ЗАКУПКИ

ДОСЬЕ 014/123 · 223fz:32515208744:lot1

Закупка: РД, СМР, ПНР и поставка оборудования для реконструкции ПС 220 кВ Юктали/Хорогочи; в титуле есть...

ПАО «Федеральная сетевая компания — Россети»

6–35 kV · PQ EPC / CMP

НМЦ / ЛИМИТ	ЦЕНА ДОГОВОРА ИЗ ИСТОЧНИКА	НОМИНАЛ ИЗДЕЛИЯ	УЧАСТНИК КОМИССИИ
56 688 490,00 ₽	Не установлено	Не установлено	Не установлено
Не договор	Состав проверить	Нет номинала по ТЗ	Не установлено

Что закупалось

Объект	Реконструкция ВЛ Лопча—Юктали/Антрацит и смежных подстанций (СКРМ 128/154 Мвар — смежные объекты титула)
Тип	EPC / CMP
Технология	Системы компенсации
Предмет по исходной записи	РД, СМР, ПНР и поставка оборудования для реконструкции ПС 220 кВ Юктали/Хорогочи; в титуле есть компенсация реактивной мощности СКРМ 128/154 Мвар на ПС Хани/Лопча.

Хронология и результат

Размещение	2025-09-12
Срок / дедлайн	2025-10-08
Дата договора	Не установлено
Стадия	Итог требует проверки

ИНТЕРПРЕТАЦИЯ: Стоимость процедуры может включать ПИР, оборудование, строительство и ПНР; это не цена отдельной УКРМ.

Источники и недостающие сведения — на третьем слайде; оригинальные технические поля — на втором.

ТЕХНИКА И ЦЕНЫ

6–35 kV · PQ Системы компенсации

ДОСЬЕ 014/123 · 223fz:32515208744:lot1

Техника, спецификация и цены

Номинал устройства, а не напряжение ПС. Каждая сумма имеет собственное правовое основание.

Номенклатура и параметры

Модель / тип	**Не установлено**
Номинал устройства	**Не установлено**
Реактивная мощность	**Не установлено**
Количество	**Не установлено**

Пять раздельных финансовых величин

НМЦ / начальный лимит	56 688 490,00 ₽
Предложение по протоколу	Не установлено
Договорная цена из записи	Не установлено
Цена только PQ-оборудования*	Не установлено
Фактически оплачено	Не установлено
Реестровый номер договора	Не установлено
Дата договора	Не установлено
Характер суммы	initial_price_not_contract
Класс сделки	EPC / CMP

Предмет исходной карточки: РД, СМР, ПНР и поставка оборудования для реконструкции ПС 220 кВ Юктали/Хорогочи; в титуле есть компенсация реактивной мощности СКРМ 128/154 Мвар на ПС Хани/Лопча.

* Значение цены оборудования не интерпретируется как оплаченная выручка; для EPC отделяется от работ только по оригинальной спецификации.

ПРОТОКОЛ И ИСТОЧНИКИ

6–35 kV · PQ A = сохранённый первичный цифровой след; B = первичная ссылка; C = вторичный индекс.

ДОСЬЕ 014/123 · 223fz:32515208744:lot1

Участники, исходы и документы

Роли не смешиваются: протокольный победитель не становится автоматически подписантом и OEM.

Роль / статус	Подтверждённое в записи значение
Заказчик / ИНН	ПАО «Федеральная сетевая компания — Россети»
Организатор	Не установлено
Протокольный участник	Не установлено
Подписавший поставщик	Не установлено
EPC / проектировщик	Не установлено
Изготовитель OEM	Не установлено

[1] third_party_indexed_original_procurement_number
Открыть первоисточник / карточку · РД, СМР, ПНР и поставка оборудования для реконструкции ПС 220 кВ…
SHA ещё не получен

Уровень источника: B; всего URL: 1. Не установлены поля: buyer_inn, voltage_kv, rated_power, quantity, model, bid, contract_price, equipment_only_price, paid_amount … +6.

КАРТОЧКА ЗАКУПКИ

6–35 kV · PQ Поставка оборудования

ДОСЬЕ 015/123 · 223fz:32515218366:lot1

Закупка: Смешанная поставка сырья, материалов и комплектующих для изготовления КВУ, HVDC, систем управления...

АО «Россети Научно-технический центр» · ИНН 7728589190

НМЦ / ЛИМИТ	ЦЕНА ДОГОВОРА ИЗ ИСТОЧНИКА	НОМИНАЛ ИЗДЕЛИЯ	УЧАСТНИК КОМИССИИ
49 900 000,00 ₽	49 900 000,00 ₽	Не установлено	Не установлено
Не договор	Состав проверить	Нет номинала по ТЗ	Не установлено

Что закупалось

Объект	Изготовление КВУ, комплексов постоянного тока, систем охлаждения и оборудования PQ
Тип	Поставка оборудования
Технология	pq_components
Предмет по исходной записи	Смешанная поставка сырья, материалов и комплектующих для изготовления КВУ, HVDC, систем управления и охлаждения, оборудования компенсации реактивной мощности и качества электроэнергии.

Хронология и результат

Размещение	2025-09-16
Срок / дедлайн	Не установлено
Дата договора	Не установлено
Стадия	Договор указан в реестре/источнике

ИНТЕРПРЕТАЦИЯ: Предмет похож на поставку, но поставщик и исполнение подтверждаются отдельно.

Источники и недостающие сведения — на третьем слайде; оригинальные технические поля — на втором.

ТЕХНИКА И ЦЕНЫ

6–35 kV · PQ pq_components

ДОСЬЕ 015/123 · 223fz:32515218366:lot1

Техника, спецификация и цены

Номинал устройства, а не напряжение ПС. Каждая сумма имеет собственное правовое основание.

Номенклатура и параметры

Модель / тип	**Не установлено**
Номинал устройства	**Не установлено**
Реактивная мощность	**Не установлено**
Количество	**1 компл.**
Количество	**1**

Пять раздельных финансовых величин

НМЦ / начальный лимит	49 900 000,00 ₽
Предложение по протоколу	Не установлено
Договорная цена из записи	49 900 000,00 ₽
Цена только PQ-оборудования*	Не установлено
Фактически оплачено	Не установлено
Реестровый номер договора	67728589190250000820000
Дата договора	Не установлено
Характер суммы	initial_price_vat_included
Класс сделки	Поставка оборудования

Предмет исходной карточки: Смешанная поставка сырья, материалов и комплектующих для изготовления КВУ, HVDC, систем управления и охлаждения, оборудования компенсации реактивной мощности и качества электроэнергии.

* Значение цены оборудования не интерпретируется как оплаченная выручка; для EPC отделяется от работ только по оригинальной спецификации.

ПРОТОКОЛ И ИСТОЧНИКИ

6–35 kV · PQ A = сохранённый первичный цифровой след; B = первичная ссылка; C = вторичный индекс.

ДОСЬЕ 015/123 · 223fz:32515218366:lot1

Участники, исходы и документы

Роли не смешиваются: протокольный победитель не становится автоматически подписантом и OEM.

Роль / статус	Подтверждённое в записи значение
Заказчик / ИНН	АО «Россети Научно-технический центр» · 7728589190
Организатор	Не установлено
Протокольный участник	Не установлено
Подписавший поставщик	Не установлено
EPC / проектировщик	Не установлено
Изготовитель OEM	Не установлено

[1] third_party
Открыть первоисточник / карточку · Сырьё, материалы и комплектующие … оборудования для компенсации…
SHA ещё не получен

[2] third_party
Открыть первоисточник / карточку · Итоговый протокол_13 от 27.10.2025.pdf; НМЦ 49 900 000 руб.
SHA ещё не получен

[3] first_party_eis_registered_contract
Открыть первоисточник / карточку · 32515218366; Номер договора 2025.265144; Цена договора 49 900…
47e4e8d8ca96c44b2de92089…

[4] first_party_eis_registered_contract
Открыть первоисточник / карточку · 32515218366; Номер договора: 2025.265144; Цена договора: 49 900…
7188133877537f2f12e25ddc…

Уровень источника: A; всего URL: 4. Не установлены поля: voltage_kv, rated_power, model, bid, equipment_only_price, paid_amount, bidder, bidder_inn, signed_supplier … +3.

Дополнительные архивные сигналы: v22.admitted_bid_count=2; v22.bid_count=2

КАРТОЧКА ЗАКУПКИ

6–35 kV · PQ ПИР / проектирование

ДОСЬЕ 016/123 · 223fz:32515225588:lot1

Закупка: Разработка проектной документации по реконструкции системы компенсации реактивной мощности на ПС...

ПАО «Федеральная сетевая компания — Россети» · ИНН 4716016979

НМЦ / ЛИМИТ	ЦЕНА ДОГОВОРА ИЗ ИСТОЧНИКА	НОМИНАЛ ИЗДЕЛИЯ	УЧАСТНИК КОМИССИИ
27 175 270,00 ₽	20 442 391,10 ₽	Не установлено	Не установлено
Не договор	Состав проверить	Нет номинала по ТЗ	Не установлено

Что закупалось

Объект	ПС Славянская / ПС Афипская — замена трех статических тиристорных компенсаторов
Тип	ПИР / проектирование
Технология	СТК / SVC
Предмет по исходной записи	Разработка проектной документации по реконструкции системы компенсации реактивной мощности на ПС 220 кВ Славянская и Афипская; в составе проекта замена 3 СТК.

Хронология и результат

Размещение	2025-09-18
Срок / дедлайн	2025-10-06
Дата договора	Не установлено
Стадия	Договор указан в реестре/источнике

ИНТЕРПРЕТАЦИЯ: Проектные работы, не поставка нового оборудования.

Источники и недостающие сведения — на третьем слайде; оригинальные технические поля — на втором.

ТЕХНИКА И ЦЕНЫ

6–35 kV · PQ СТК / SVC

ДОСЬЕ 016/123 · 223fz:32515225588:lot1

Техника, спецификация и цены

Номинал устройства, а не напряжение ПС. Каждая сумма имеет собственное правовое основание.

Номенклатура и параметры

Модель / тип	**Не установлено**
Номинал устройства	**Не установлено**
Реактивная мощность	**Не установлено**
Количество	**Не установлено**

Пять раздельных финансовых величин

НМЦ / начальный лимит	27 175 270,00 ₽
Предложение по протоколу	Не установлено
Договорная цена из записи	20 442 391,10 ₽
Цена только PQ-оборудования*	Не установлено
Фактически оплачено	Не установлено
Реестровый номер договора	54716016979250046600000
Дата договора	Не установлено
Характер суммы	initial_price_not_contract
Класс сделки	ПИР / проектирование

Предмет исходной карточки: Разработка проектной документации по реконструкции системы компенсации реактивной мощности на ПС 220 кВ Славянская и Афипская; в составе проекта замена 3 СТК.

* Значение цены оборудования не интерпретируется как оплаченная выручка; для EPC отделяется от работ только по оригинальной спецификации.

ПРОТОКОЛ И ИСТОЧНИКИ

6–35 kV · PQ A = сохранённый первичный цифровой след; B = первичная ссылка; C = вторичный индекс.

ДОСЬЕ 016/123 · 223fz:32515225588:lot1

Участники, исходы и документы

Роли не смешиваются: протокольный победитель не становится автоматически подписантом и OEM.

Роль / статус	Подтверждённое в записи значение
Заказчик / ИНН	ПАО «Федеральная сетевая компания — Россети» · 4716016979
Организатор	Не установлено
Протокольный участник	Не установлено
Подписавший поставщик	Не установлено
EPC / проектировщик	Не установлено
Изготовитель OEM	Не установлено

[1] third_party_indexed_original_procurement_number
Открыть первоисточник / карточку · Разработка проектной документации по реконструкции системы…
SHA ещё не получен

[2] first_party_eis_registered_contract
Открыть первоисточник / карточку · 20 442 391,10; 19.11.2025; ИНН 4716016979
c3fb4aafb7953bbcac691b96…

[3] first_party_eis_registered_contract
Открыть первоисточник / карточку · 20 442 391.10; 19.11.2025; ПИР
00dd53019c54cd5075a962e6…

[4] first_party_eis_notice
Открыть первоисточник / карточку · 32515225588; ИНН 4716016979
953f9740005d2b10eaf61880…

Уровень источника: A; всего URL: 5. Не установлены поля: voltage_kv, rated_power, quantity, model, bid, equipment_only_price, paid_amount, bidder, bidder_inn … +4.

Дополнительные архивные сигналы: v26.admitted_bids=4; v26.original_protocol_date=2025-10-30

КАРТОЧКА ЗАКУПКИ

6–35 kV · PQ Поставка оборудования

ДОСЬЕ 017/123 · 223fz:32515582393:lot1

Закупка: Поставка конденсаторной установки УКРМ для ПО НЭС, заявка 26-003065.

ООО «Башкирэнерго» · ИНН 0277071467

НМЦ / ЛИМИТ	ЦЕНА ДОГОВОРА ИЗ ИСТОЧНИКА	НОМИНАЛ ИЗДЕЛИЯ	УЧАСТНИК КОМИССИИ
5 880 000,00 ₽	4 850 000,00 ₽	Не установлено	Не установлено
Не договор	Состав проверить	Нет номинала по ТЗ	Не установлено

Что закупалось

Объект	ПО НЭС, Нефтекамск
Тип	Поставка оборудования
Технология	УКРМ / конденсаторные установки
Предмет по исходной записи	Поставка конденсаторной установки УКРМ для ПО НЭС, заявка 26-003065.

Хронология и результат

Размещение	2025-12-26
Срок / дедлайн	Не установлено
Дата договора	Не установлено
Стадия	Договор указан в реестре/источнике

ИНТЕРПРЕТАЦИЯ: Предмет похож на поставку, но поставщик и исполнение подтверждаются отдельно.

Источники и недостающие сведения — на третьем слайде; оригинальные технические поля — на втором.

ТЕХНИКА И ЦЕНЫ

6–35 kV · PQ УКРМ / конденсаторные установки

ДОСЬЕ 017/123 · 223fz:32515582393:lot1

Техника, спецификация и цены

Номинал устройства, а не напряжение ПС. Каждая сумма имеет собственное правовое основание.

Номенклатура и параметры

Модель / тип	**Не установлено**
Номинал устройства	**Не установлено**
Реактивная мощность	**Не установлено**
Количество	**1 процедура**
Количество	**1**

Пять раздельных финансовых величин

НМЦ / начальный лимит	5 880 000,00 ₽
Предложение по протоколу	Не установлено
Договорная цена из записи	4 850 000,00 ₽
Цена только PQ-оборудования*	Не установлено
Фактически оплачено	Не установлено
Реестровый номер договора	50277071467260001550000
Дата договора	Не установлено
Характер суммы	initial_price_vat_included
Класс сделки	Поставка оборудования

Предмет исходной карточки: Поставка конденсаторной установки УКРМ для ПО НЭС, заявка 26-003065.

* Значение цены оборудования не интерпретируется как оплаченная выручка; для EPC отделяется от работ только по оригинальной спецификации.

ПРОТОКОЛ И ИСТОЧНИКИ

6–35 kV · PQ A = сохранённый первичный цифровой след; B = первичная ссылка; C = вторичный индекс.

ДОСЬЕ 017/123 · 223fz:32515582393:lot1

Участники, исходы и документы

Роли не смешиваются: протокольный победитель не становится автоматически подписантом и OEM.

Роль / статус	Подтверждённое в записи значение
Заказчик / ИНН	ООО «Башкирэнерго» · 0277071467
Организатор	Не установлено
Протокольный участник	Не установлено
Подписавший поставщик	Не установлено
EPC / проектировщик	Не установлено
Изготовитель OEM	Не установлено

[1] third_party
Открыть первоисточник / карточку · УКРМ для Башкирэнерго 26-003065
SHA ещё не получен

[2] first_party_eis_registered_contract
Открыть первоисточник / карточку · Реестровый договор РЭС-1.26.1/Д-01071; 4 850 000,00 ₽, поставка…
284e532d010d202980375fb4…

[3] first_party_eis_registered_contract
Открыть первоисточник / карточку · Договор РЭС-1.26.1/Д-01071 от 27.02.2026; 1 шт, страна…
bac0d89f450f32cdfb6cada7…

[4] first_party_etp_commission_zip
Открыть первоисточник / карточку · Протокол №2026.ЗК-000577/02: один участник ООО «УК КОНДЕНСАТОР»,…
842cfe42c4ad5f797cf6d4d1…

Уровень источника: A; всего URL: 5. Не установлены поля: voltage_kv, rated_power, model, bid, equipment_only_price, paid_amount, bidder, bidder_inn, signed_supplier … +3.

Дополнительные архивные сигналы: v27.date=2026-02-16; v27.equipment=УКРМ56-6,3-200-(1x50+2x75) M4.5S

КАРТОЧКА ЗАКУПКИ

ДОСЬЕ 018/123 · 223fz:32515584863:lot1

Закупка: Корректировка проектной документации общего титула с установкой двух систем СКРМ 128 и 154 Мвар

ПАО «Россети» / МЭС Востока · ИНН 4716016979

6–35 kV · PQ ПИР / проектирование

НМЦ / ЛИМИТ	ЦЕНА ДОГОВОРА ИЗ ИСТОЧНИКА	НОМИНАЛ ИЗДЕЛИЯ	УЧАСТНИК КОМИССИИ
11 583 990,00 ₽	Не установлено	Не установлено	Не установлено
Не договор	Состав проверить	Нет номинала по ТЗ	Не установлено

Что закупалось

Объект	Корректировка ПД ВЛ Лопча–Юктали, ПС Хани СКРМ 128 Мвар и ПС Лопча СКРМ 154 Мвар
Тип	ПИР / проектирование
Технология	Системы компенсации
Предмет по исходной записи	Корректировка проектной документации общего титула с установкой двух систем СКРМ 128 и 154 Мвар

Хронология и результат

Размещение	2025-12-26
Срок / дедлайн	2026-01-19
Дата договора	Не установлено
Стадия	Итог требует проверки

ИНТЕРПРЕТАЦИЯ: Проектные работы, не поставка нового оборудования.

Источники и недостающие сведения — на третьем слайде; оригинальные технические поля — на втором.

ТЕХНИКА И ЦЕНЫ

6–35 kV · PQ Системы компенсации

ДОСЬЕ 018/123 · 223fz:32515584863:lot1

Техника, спецификация и цены

Номинал устройства, а не напряжение ПС. Каждая сумма имеет собственное правовое основание.

Номенклатура и параметры

Модель / тип	**Не установлено**
Номинал устройства	**Не установлено**
Реактивная мощность	**282 Mvar**
Количество	**Не установлено**
rated power	**282 Mvar**

Пять раздельных финансовых величин

НМЦ / начальный лимит	11 583 990,00 ₽
Предложение по протоколу	Не установлено
Договорная цена из записи	Не установлено
Цена только PQ-оборудования*	Не установлено
Фактически оплачено	Не установлено
Реестровый номер договора	Не установлено
Дата договора	Не установлено
Характер суммы	initial_price_unknown_vat
Класс сделки	ПИР / проектирование

Предмет исходной карточки: Корректировка проектной документации общего титула с установкой двух систем СКРМ 128 и 154 Мвар

* Значение цены оборудования не интерпретируется как оплаченная выручка; для EPC отделяется от работ только по оригинальной спецификации.

ПРОТОКОЛ И ИСТОЧНИКИ

6–35 kV · PQ A = сохранённый первичный цифровой след; B = первичная ссылка; C = вторичный индекс.

ДОСЬЕ 018/123 · 223fz:32515584863:lot1

Участники, исходы и документы

Роли не смешиваются: протокольный победитель не становится автоматически подписантом и OEM.

Роль / статус	Подтверждённое в записи значение
Заказчик / ИНН	ПАО «Россети» / МЭС Востока · 4716016979
Организатор	Не установлено
Протокольный участник	Не установлено
Подписавший поставщик	Не установлено
EPC / проектировщик	Не установлено
Изготовитель OEM	Не установлено

[1] secondary_eis_mirror
Открыть первоисточник / карточку · Корректировка проектной документации общего титула с установкой…
SHA ещё не получен

Уровень источника: C; всего URL: 1. Не установлены поля: voltage_kv, quantity, model, bid, contract_price, equipment_only_price, paid_amount, bidder, bidder_inn … +4.

КАРТОЧКА ЗАКУПКИ

ДОСЬЕ 019/123 · 223fz:32615614821:lot1

Закупка: Реконструкция подстанции в части установки устройств компенсации реактивной мощности; оборудование...

ООО «Башкирские распределительные электрические сети» · ИНН 0277071467

6–35 kV · PQ EPC / CMP

НМЦ / ЛИМИТ	ЦЕНА ДОГОВОРА ИЗ ИСТОЧНИКА	НОМИНАЛ ИЗДЕЛИЯ	УЧАСТНИК КОМИССИИ
1 432 983,66 ₽	1 833 358,30 ₽	6 kV · 0.2 Mvar	Не установлено
Не договор	Состав проверить	Не установлено	Не установлено

Что закупалось

Объект	Реконструкция ПС 110 кВ Нагорная
Тип	EPC / CMP
Технология	УКРМ / конденсаторные установки
Предмет по исходной записи	Реконструкция подстанции в части установки устройств компенсации реактивной мощности; оборудование входит в общестроительную работу.

Хронология и результат

Размещение	2026-01-19
Срок / дедлайн	Не установлено
Дата договора	Не установлено
Стадия	Договор указан в реестре/источнике

ИНТЕРПРЕТАЦИЯ: Стоимость процедуры может включать ПИР, оборудование, строительство и ПНР; это не цена отдельной УКРМ.

Источники и недостающие сведения — на третьем слайде; оригинальные технические поля — на втором.

ТЕХНИКА И ЦЕНЫ

6–35 kV · PQ УКРМ / конденсаторные установки

ДОСЬЕ 019/123 · 223fz:32615614821:lot1

Техника, спецификация и цены

Номинал устройства, а не напряжение ПС. Каждая сумма имеет собственное правовое основание.

Номенклатура и параметры

Модель / тип	**Не установлено**
Номинал устройства	**6 kV**
Реактивная мощность	**0.2 Mvar**
Количество	**1 работа**
Номинал, кВ	**6**
rated power	**0.2 Mvar**
Количество	**1**
official registered total rub	**1833358.30**
registry number	**5027707146726000265000O**
signed contract registry verified	**True**

Пять раздельных финансовых величин

НМЦ / начальный лимит	1 432 983,66 ₽
Предложение по протоколу	Не установлено
Договорная цена из записи	1 833 358,30 ₽
Цена только PQ-оборудования*	Не установлено
Фактически оплачено	Не установлено
Реестровый номер договора	5027707146726000265000O
Дата договора	Не установлено
Характер суммы	nmck
Класс сделки	EPC / CMP

Предмет исходной карточки: Реконструкция подстанции в части установки устройств компенсации реактивной мощности; оборудование входит в общестроительную работу.

* Значение цены оборудования не интерпретируется как оплаченная выручка; для EPC отделяется от работ только по оригинальной спецификации.

ДОСЬЕ 019/123 · 223fz:32615614821:lot1

Участники, исходы и документы

Роли не смешиваются: протокольный победитель не становится автоматически подписантом и OEM.

ПРОТОКОЛ И ИСТОЧНИКИ

6–35 kV · PQ A = сохранённый первичный цифровой след; B = первичная ссылка; C = вторичный индекс.

Роль / статус	Подтверждённое в записи значение
Заказчик / ИНН	ООО «Башкирские распределительные электрические сети» · 0277071467
Организатор	Не установлено
Протокольный участник	Не установлено
Подписавший поставщик	Не установлено
EPC / проектировщик	Не установлено
Изготовитель OEM	Не установлено

[1] third_party
Открыть первоисточник / карточку · 26-002000 Реконструкция ПС 110кВ Нагорная в части установки…
SHA ещё не получен

[2] primary_platform
Открыть первоисточник / карточку · Закупка признана несостоявшейся из-за одной заявки; принято…
SHA ещё не получен

[3] primary_platform
Открыть первоисточник / карточку · Исходная реестровая запись связывает договор…
SHA ещё не получен

[4] first_party_eis_registered_contract
Открыть первоисточник / карточку · Протокол 32615614821-03; одна заявка; предложение 1 833 358.30 ₽
bf32935c6e5b4f99ef21f1f2…

Уровень источника: A; всего URL: 7. Не установлены поля: model, bid, equipment_only_price, paid_amount, bidder, bidder_inn, signed_supplier, epc, designer … +1.

КАРТОЧКА ЗАКУПКИ

ДОСЬЕ 020/123 · 223fz:32615637628:lot1

Закупка: Поставка 2 конденсаторов КЭПФ-11,55-500-2УХЛ1: 11,55 кВ, по 500 квар. Первичный архив ТЗ, итоговый...

ПАО «Россети Сибирь» · ИНН 2460069527

6–35 kV · PQ Поставка оборудования

НМЦ / ЛИМИТ	ЦЕНА ДОГОВОРА ИЗ ИСТОЧНИКА	НОМИНАЛ ИЗДЕЛИЯ	УЧАСТНИК КОМИССИИ
531 888,28 ₽	484 998,80 ₽	11.55 kV	Не установлено
Не договор	Состав проверить	Не установлено	Не установлено

Что закупалось

Объект	Не установлено
Тип	Поставка оборудования
Технология	БСК
Предмет по исходной записи	Поставка 2 конденсаторов КЭПФ-11,55-500-2УХЛ1: 11,55 кВ, по 500 квар. Первичный архив ТЗ, итоговый протокол 02.03.2026 и карточка зарегистрированного договора №02.4200.567.26 от...

Хронология и результат

Размещение	2026-01-26
Срок / дедлайн	Не установлено
Дата договора	2026-03-17
Стадия	Итог требует проверки

ИНТЕРПРЕТАЦИЯ: Предмет похож на поставку, но поставщик и исполнение подтверждаются отдельно.

Источники и недостающие сведения — на третьем слайде; оригинальные технические поля — на втором.

ТЕХНИКА И ЦЕНЫ

6–35 kV · PQ КЭПФ-11,55-500-2УХЛ1

ДОСЬЕ 020/123 · 223fz:32615637628:lot1

Техника, спецификация и цены

Номинал устройства, а не напряжение ПС. Каждая сумма имеет собственное правовое основание.

Номенклатура и параметры

Модель / тип	**КЭПФ-11,55-500-2УХЛ1**
Номинал устройства	**11.55 kV**
Реактивная мощность	**Не установлено**
Количество	**2**
Номинал, кВ	**11.55**
Количество	**2**
Маркировка	**КЭПФ-11,55-500-2УХЛ1**
power kvar per unit	**500**
technical original inner file	**Приложение 1/Приложение 2.docx**
Тип оборудования	**КЭПФ-11,55-500-2УХЛ1**

Пять раздельных финансовых величин

НМЦ / начальный лимит	531 888,28 ₽
Предложение по протоколу	Не установлено
Договорная цена из записи	484 998,80 ₽
Цена только PQ-оборудования*	Не установлено
Фактически оплачено	Не установлено
Реестровый номер договора	52460069527260002170000
Дата договора	2026-03-17
Характер суммы	Не установлено
Класс сделки	Поставка оборудования

Предмет исходной карточки: Поставка 2 конденсаторов КЭПФ-11,55-500-2УХЛ1: 11,55 кВ, по 500 квар. Первичный архив ТЗ, итоговый протокол 02.03.2026 и карточка зарегистрированного договора №02.4200.567.26 от 16.03.2026. Имя поставщика и оплата в проверенных оригиналах не установлены.

* Значение цены оборудования не интерпретируется как оплаченная выручка; для EPC отделяется от работ только по оригинальной спецификации.

ПРОТОКОЛ И ИСТОЧНИКИ

6–35 kV · PQ A = сохранённый первичный цифровой след; B = первичная ссылка; C = вторичный индекс.

ДОСЬЕ 020/123 · 223fz:32615637628:lot1

Участники, исходы и документы

Роли не смешиваются: протокольный победитель не становится автоматически подписантом и OEM.

Роль / статус	Подтверждённое в записи значение
Заказчик / ИНН	ПАО «Россети Сибирь» · 2460069527
Организатор	Не установлено
Протокольный участник	Не установлено
Подписавший поставщик	Не установлено
EPC / проектировщик	Не установлено
Изготовитель OEM	Не установлено

[1] first_party_EIS_223_registered_contract
Открыть первоисточник / карточку · zakupki.gov.ru
9f777396386b1c13615c2216…

[2] first_party_EIS_223_official_original_zip
Открыть первоисточник / карточку · zakupki.gov.ru
3c9f6a06a6b0fcddd3518af…

[3] first_party_EIS_223_final_commission_protocol
Открыть первоисточник / карточку · zakupki.gov.ru
4394ed2e676b682e43bde361…

Уровень источника: A; всего URL: 3. Не установлены поля: rated_power, bid, equipment_only_price, paid_amount, bidder, bidder_inn, signed_supplier, epc, designer … +1.

КАРТОЧКА ЗАКУПКИ

ДОСЬЕ 021/123 · 223fz:32615684088:lot1

Закупка: Строительство ВЛ 10 кВ, установка реклоузера и двух разъединителей 10 кВ, установка БСК для...

ПАО «Россети Центр» · ИНН 6901067107

6–35 kV · PQ EPC / CMP

НМЦ / ЛИМИТ	ЦЕНА ДОГОВОРА ИЗ ИСТОЧНИКА	НОМИНАЛ ИЗДЕЛИЯ	УЧАСТНИК КОМИССИИ
37 828 258,18 ₽	37 818 258,18 ₽	Не установлено	Не установлено
Не договор	Состав проверить	Нет номинала по ТЗ	Не установлено

Что закупалось

Объект	Не установлено
Тип	EPC / CMP
Технология	БСК
Предмет по исходной записи	Строительство ВЛ 10 кВ, установка реклоузера и двух разъединителей 10 кВ, установка БСК для технологического присоединения ООО «АГРОЭКО-ВОСТОК» (нагрузка 665 кВт). БСК — только один...

Хронология и результат

Размещение	Не установлено
Срок / дедлайн	Не установлено
Дата договора	2026-03-10
Стадия	Итог требует проверки

ИНТЕРПРЕТАЦИЯ: Стоимость процедуры может включать ПИР, оборудование, строительство и ПНР; это не цена отдельной УКРМ.

Источники и недостающие сведения — на третьем слайде; оригинальные технические поля — на втором.

ТЕХНИКА И ЦЕНЫ

6–35 kV · PQ БСК

ДОСЬЕ 021/123 · 223fz:32615684088:lot1

Техника, спецификация и цены

Номинал устройства, а не напряжение ПС. Каждая сумма имеет собственное правовое основание.

Номенклатура и параметры

Модель / тип	**Не установлено**
Номинал устройства	**Не установлено**
Реактивная мощность	**Не установлено**
Количество	**Не установлено**
applicant load kw	**665**
bsk in scope	**True**
network voltage kv	**10**

Пять раздельных финансовых величин

НМЦ / начальный лимит	37 828 258,18 ₽
Предложение по протоколу	37 818 258,18 ₽
Договорная цена из записи	37 818 258,18 ₽
Цена только PQ-оборудования*	Не установлено
Фактически оплачено	Не установлено
Реестровый номер договора	5690106710726000431000 0
Дата договора	2026-03-10
Характер суммы	Не установлено
Класс сделки	EPC / CMP

Предмет исходной карточки: Строительство ВЛ 10 кВ, установка реклоузера и двух разъединителей 10 кВ, установка БСК для технологического присоединения ООО «АГРОЭКО-ВОСТОК» (нагрузка 665 кВт). БСК — только один компонент комплексного EPC, номинал БСК и её отдельная цена не подтверждены.

* Значение цены оборудования не интерпретируется как оплаченная выручка; для EPC отделяется от работ только по оригинальной спецификации.

ДОСЬЕ 021/123 · 223fz:32615684088:lot1

Участники, исходы и документы

Роли не смешиваются: протокольный победитель не становится автоматически подписантом и OEM.

ПРОТОКОЛ И ИСТОЧНИКИ

6–35 kV · PQ A = сохранённый первичный цифровой след; B = первичная ссылка; C = вторичный индекс.

Роль / статус	Подтверждённое в записи значение
Заказчик / ИНН	ПАО «Россети Центр» · 6901067107
Организатор	Не установлено
Протокольный участник	Не установлено
Подписавший поставщик	Не установлено
EPC / проектировщик	Не установлено
Изготовитель OEM	Не установлено

[1] first_party_EIS_223_eis_notice_contract_tab
Открыть первоисточник / карточку · Договор №56901067107260004310000
c64a7002c1a6379c5e41c1e1…

[2] first_party_EIS_223_eis_registered_contract_card
Открыть первоисточник / карточку · Цена договора 37 818 258,18 ₽
d04ae14eaee9cb1b8787cb31…

[3] first_party_EIS_223_eis_contract_print
Открыть первоисточник / карточку · Заключение договора 10.03.2026
b6be5a132ff7bbfac37113ab…

[4] first_party_EIS_223_eis_final_commission_protocol
Открыть первоисточник / карточку · 1 место Да
e3a320953fe4b63c7931de6e…

Уровень источника: A; всего URL: 4. Не установлены поля: date, voltage_kv, rated_power, quantity, model, equipment_only_price, paid_amount, bidder, bidder_inn … +4.

КАРТОЧКА ЗАКУПКИ

ДОСЬЕ 022/123 · 223fz:32615760238:lot1

Закупка: Дополнительная/повторная закупка ПИР по проекту двух СКРМ на ПС Хани и Лопча

ПАО «Россети» / МЭС Востока · ИНН 4716016979

6–35 kV · PQ ПИР / проектирование

НМЦ / ЛИМИТ	ЦЕНА ДОГОВОРА ИЗ ИСТОЧНИКА	НОМИНАЛ ИЗДЕЛИЯ	УЧАСТНИК КОМИССИИ
11 635 890,00 ₽	Не установлено	Не установлено	Не установлено
Не договор	Состав проверить	Нет номинала по ТЗ	Не установлено

Что закупалось

Объект	Повторная корректировка ПД ВЛ Лопча–Юктали с СКРМ 128 Мвар Хани и 154 Мвар Лопча
Тип	ПИР / проектирование
Технология	Системы компенсации
Предмет по исходной записи	Дополнительная/повторная закупка ПИР по проекту двух СКРМ на ПС Хани и Лопча

Хронология и результат

Размещение	2026-03-02
Срок / дедлайн	2026-03-27
Дата договора	Не установлено
Стадия	Итог требует проверки

ИНТЕРПРЕТАЦИЯ: Проектные работы, не поставка нового оборудования.

Источники и недостающие сведения — на третьем слайде; оригинальные технические поля — на втором.

ТЕХНИКА И ЦЕНЫ

6–35 kV · PQ Системы компенсации

ДОСЬЕ 022/123 · 223fz:32615760238:lot1

Техника, спецификация и цены

Номинал устройства, а не напряжение ПС. Каждая сумма имеет собственное правовое основание.

Номенклатура и параметры

Модель / тип	**Не установлено**
Номинал устройства	**Не установлено**
Реактивная мощность	**282 Mvar**
Количество	**Не установлено**
rated power	**282 Mvar**

Пять раздельных финансовых величин

НМЦ / начальный лимит	11 635 890,00 ₽
Предложение по протоколу	Не установлено
Договорная цена из записи	Не установлено
Цена только PQ-оборудования*	Не установлено
Фактически оплачено	Не установлено
Реестровый номер договора	Не установлено
Дата договора	Не установлено
Характер суммы	initial_price_unknown_vat
Класс сделки	ПИР / проектирование

Предмет исходной карточки: Дополнительная/повторная закупка ПИР по проекту двух СКРМ на ПС Хани и Лопча

* Значение цены оборудования не интерпретируется как оплаченная выручка; для EPC отделяется от работ только по оригинальной спецификации.

ДОСЬЕ 022/123 · 223fz:32615760238:lot1

Участники, исходы и документы

Роли не смешиваются: протокольный победитель не становится автоматически подписантом и OEM.

ПРОТОКОЛ И ИСТОЧНИКИ

6–35 kV · PQ A = сохранённый первичный цифровой след; B = первичная ссылка; C = вторичный индекс.

Роль / статус	Подтверждённое в записи значение
Заказчик / ИНН	ПАО «Россети» / МЭС Востока · 4716016979
Организатор	Не установлено
Протокольный участник	Не установлено
Подписавший поставщик	Не установлено
EPC / проектировщик	Не установлено
Изготовитель OEM	Не установлено

[1] secondary_eis_mirror
Открыть первоисточник / карточку · Дополнительная/повторная закупка ПИР по проекту двух СКРМ на ПС...
SHA ещё не получен

Уровень источника: C; всего URL: 1. Не установлены поля: voltage_kv, quantity, model, bid, contract_price, equipment_only_price, paid_amount, bidder, bidder_inn … +4.

КАРТОЧКА ЗАКУПКИ

6–35 kV · PQ ПИР / проектирование

ДОСЬЕ 023/123 · 223fz:32615794236:lot1

Закупка: Проектирование установки БСК 110 кВ ⩾5 Мвар на ПС Чадан

ПАО «Россети» / МЭС Сибири · ИНН 4716016979

НМЦ / ЛИМИТ	ЦЕНА ДОГОВОРА ИЗ ИСТОЧНИКА	НОМИНАЛ ИЗДЕЛИЯ	УЧАСТНИК КОМИССИИ
3 584 659,00 ₽	3 579 778,90 ₽	110 kV · 5 Mvar	Не установлено
Не договор	Состав проверить	Не установлено	Не установлено

Что закупалось

Объект	ПС 220 кВ Чадан, ПД/ТЧКД/экспертиза реконструкции с БСК 110 кВ не менее 5 Мвар
Тип	ПИР / проектирование
Технология	БСК / конденсаторные батареи
Предмет по исходной записи	Проектирование установки БСК 110 кВ ⩾5 Мвар на ПС Чадан

Хронология и результат

Размещение	2026-03-13
Срок / дедлайн	2026-03-23
Дата договора	2026-04-27
Стадия	Итог требует проверки

ИНТЕРПРЕТАЦИЯ: Проектные работы, не поставка нового оборудования.

Источники и недостающие сведения — на третьем слайде; оригинальные технические поля — на втором.

ТЕХНИКА И ЦЕНЫ

6–35 kV · PQ БСК / конденсаторные батареи

ДОСЬЕ 023/123 · 223fz:32615794236:lot1

Техника, спецификация и цены

Номинал устройства, а не напряжение ПС. Каждая сумма имеет собственное правовое основание.

Номенклатура и параметры

Модель / тип	**Не установлено**
Номинал устройства	**110 kV**
Реактивная мощность	**5 Mvar**
Количество	**Не установлено**
Номинал, кВ	**110**
rated power	**5 Mvar**

Пять раздельных финансовых величин

НМЦ / начальный лимит	3 584 659,00 ₽
Предложение по протоколу	Не установлено
Договорная цена из записи	3 579 778,90 ₽
Цена только PQ-оборудования*	Не установлено
Фактически оплачено	Не установлено
Реестровый номер договора	Не установлено
Дата договора	2026-04-27
Характер суммы	initial_price_unknown_vat
Класс сделки	ПИР / проектирование

Предмет исходной карточки: Проектирование установки БСК 110 кВ ⩾5 Мвар на ПС Чадан

* Значение цены оборудования не интерпретируется как оплаченная выручка; для EPC отделяется от работ только по оригинальной спецификации.

ПРОТОКОЛ И ИСТОЧНИКИ

6–35 kV · PQ A = сохранённый первичный цифровой след; B = первичная ссылка; C = вторичный индекс.

ДОСЬЕ 023/123 · 223fz:32615794236:lot1

Участники, исходы и документы

Роли не смешиваются: протокольный победитель не становится автоматически подписантом и OEM.

Роль / статус	Подтверждённое в записи значение
Заказчик / ИНН	ПАО «Россети» / МЭС Сибири · 4716016979
Организатор	Не установлено
Протокольный участник	Не установлено
Подписавший поставщик	Не установлено
EPC / проектировщик	Не установлено
Изготовитель OEM	Не установлено

[1] secondary_multiple_sources_original_protocol_liste…
Открыть первоисточник / карточку · Проектирование установки БСК 110 кВ ⩾5 Мвар на ПС Чадан
SHA ещё не получен

[2] third_party_cross_check
Открыть первоисточник / карточку · Проектирование установки БСК 110 кВ ⩾5 Мвар на ПС Чадан
SHA ещё не получен

Уровень источника: B; всего URL: 2. Не установлены поля: quantity, model, bid, equipment_only_price, paid_amount, bidder, bidder_inn, signed_supplier, epc … +2.

КАРТОЧКА ЗАКУПКИ

ДОСЬЕ 024/123 · 223fz:32615852898:lot1

Закупка: ПИР по реконструкции ВЛ 10 кВ с ПАРН/ВДТ и устройством компенсации реактивной мощности;...

ПАО «Россети Сибирь» / Кузбассэнерго-РЭС · ИНН 2460069527

6–35 kV · PQ ПИР / проектирование

НМЦ / ЛИМИТ	ЦЕНА ДОГОВОРА ИЗ ИСТОЧНИКА	НОМИНАЛ ИЗДЕЛИЯ	УЧАСТНИК КОМИССИИ
2 950 502,46 ₽	2 787 700,00 ₽	Не установлено	Не установлено
Не договор	Состав проверить	Нет номинала по ТЗ	Не установлено

Что закупалось

Объект	ВЛ 10 кВ ф.10-17-Л, ПС 35 кВ Сосновская, Кузбасс
Тип	ПИР / проектирование
Технология	УКРМ / конденсаторные установки
Предмет по исходной записи	ПИР по реконструкции ВЛ 10 кВ с ПАРН/ВДТ и устройством компенсации реактивной мощности; мощность/тип УКРМ определяются проектом.

Хронология и результат

Размещение	2026-03-30
Срок / дедлайн	Не установлено
Дата договора	Не установлено
Стадия	Договор указан в реестре/источнике

ИНТЕРПРЕТАЦИЯ: Проектные работы, не поставка нового оборудования.

Источники и недостающие сведения — на третьем слайде; оригинальные технические поля — на втором.

ТЕХНИКА И ЦЕНЫ

6–35 kV · PQ УКРМ / конденсаторные установки

ДОСЬЕ 024/123 · 223fz:32615852898:lot1

Техника, спецификация и цены

Номинал устройства, а не напряжение ПС. Каждая сумма имеет собственное правовое основание.

Номенклатура и параметры

Модель / тип	**Не установлено**
Номинал устройства	**Не установлено**
Реактивная мощность	**Не установлено**
Количество	**1 проект**
Количество	**1**

Пять раздельных финансовых величин

НМЦ / начальный лимит	2 950 502,46 ₽
Предложение по протоколу	Не установлено
Договорная цена из записи	2 787 700,00 ₽
Цена только PQ-оборудования*	Не установлено
Фактически оплачено	Не установлено
Реестровый номер договора	52460069527260006170000
Дата договора	Не установлено
Характер суммы	initial_price
Класс сделки	ПИР / проектирование

Предмет исходной карточки: ПИР по реконструкции ВЛ 10 кВ с ПАРН/ВДТ и устройством компенсации реактивной мощности; мощность/тип УКРМ определяются проектом.

* Значение цены оборудования не интерпретируется как оплаченная выручка; для EPC отделяется от работ только по оригинальной спецификации.

ПРОТОКОЛ И ИСТОЧНИКИ

6–35 kV · PQ A = сохранённый первичный цифровой след; B = первичная ссылка; C = вторичный индекс.

ДОСЬЕ 024/123 · 223fz:32615852898:lot1

Участники, исходы и документы

Роли не смешиваются: протокольный победитель не становится автоматически подписантом и OEM.

Роль / статус	Подтверждённое в записи значение
Заказчик / ИНН	ПАО «Россети Сибирь» / Кузбассэнерго-РЭС · 2460069527
Организатор	Не установлено
Протокольный участник	Не установлено
Подписавший поставщик	Не установлено
EPC / проектировщик	Не установлено
Изготовитель OEM	Не установлено

[1] third_party
Открыть первоисточник / карточку · ПИР ВЛ 10 кВ ПС Сосновская с устройством компенсации реактивной…
SHA ещё не получен

[2] third_party
Открыть первоисточник / карточку · Договор №52460069527260006170000 в ЕИС Закупка №32615852898 в ЕИС
SHA ещё не получен

[3] public_regulatory_original_not_procurement_protocol
Открыть первоисточник / карточку · Предусмотрено запроектировать УКРМ на ВЛ 10 кВ ф.10-17-Л; тип и…
SHA ещё не получен

[4] first_party_eis_registered_contract
Открыть первоисточник / карточку · 32615852898; Номер договора 14.4200.1746.26; Цена договора 2 787…
e25677cd34567099993c27dd…

Уровень источника: A; всего URL: 6. Не установлены поля: voltage_kv, rated_power, model, bid, equipment_only_price, paid_amount, bidder, bidder_inn, signed_supplier … +3.

КАРТОЧКА ЗАКУПКИ

6–35 kV · PQ ПИР / проектирование

ДОСЬЕ 025/123 · 223fz:32615937898:lot1

Закупка: Проектные и изыскательские работы по реконструкции ПС 110/35/10 кВ Тяжинская с заменой БСК-110 на…

АО «Россети Научно-Технический Центр» · ИНН 7728589190

НМЦ / ЛИМИТ	ЦЕНА ДОГОВОРА ИЗ ИСТОЧНИКА	НОМИНАЛ ИЗДЕЛИЯ	УЧАСТНИК КОМИССИИ
3 050 000,00 ₽	3 050 000,00 ₽	Не установлено	Не установлено
Не договор	Состав проверить	Нет номинала по ТЗ	Не установлено

Что закупалось

Объект	Не установлено
Тип	ПИР / проектирование
Технология	static_reactive_compensator
Предмет по исходной записи	Проектные и изыскательские работы по реконструкции ПС 110/35/10 кВ Тяжинская с заменой БСК-110 на СКРМ мощностью 52 Мвар. Исходное оборудование на стороне 110 кВ. Это проектирование, не…

Хронология и результат

Размещение	2026-04-22
Срок / дедлайн	Не установлено
Дата договора	Не установлено
Стадия	Договор указан в реестре/источнике

ИНТЕРПРЕТАЦИЯ: Проектные работы, не поставка нового оборудования.

Источники и недостающие сведения — на третьем слайде; оригинальные технические поля — на втором.

ТЕХНИКА И ЦЕНЫ

6–35 kV · PQ

static_reactive_compensator

ДОСЬЕ 025/123 · 223fz:32615937898:lot1

Техника, спецификация и цены

Номинал устройства, а не напряжение ПС. Каждая сумма имеет собственное правовое основание.

Номенклатура и параметры

Модель / тип	**Не установлено**
Номинал устройства	**Не установлено**
Реактивная мощность	**52 Mvar**
Количество	**Не установлено**
rated power	**52 Mvar**
compensator replacement kv	**110**
Мощность, Мвар	**52**
project substation kv	**110/35/10**

Пять раздельных финансовых величин

НМЦ / начальный лимит	3 050 000,00 ₽
Предложение по протоколу	3 050 000,00 ₽
Договорная цена из записи	3 050 000,00 ₽
Цена только PQ-оборудования*	Не установлено
Фактически оплачено	Не установлено
Реестровый номер договора	67728589190260001030000
Дата договора	Не установлено
Характер суммы	Не установлено
Класс сделки	ПИР / проектирование

Предмет исходной карточки: Проектные и изыскательские работы по реконструкции ПС 110/35/10 кВ Тяжинская с заменой БСК-110 на СКРМ мощностью 52 Мвар. Исходное оборудование на стороне 110 кВ. Это проектирование, не поставка и не подтверждённая продажа PQ 6–35 кВ.

* Значение цены оборудования не интерпретируется как оплаченная выручка; для EPC отделяется от работ только по оригинальной спецификации.

ПРОТОКОЛ И ИСТОЧНИКИ

6–35 kV · PQ A = сохранённый первичный цифровой след; B = первичная ссылка; C = вторичный индекс.

ДОСЬЕ 025/123 · 223fz:32615937898:lot1

Участники, исходы и документы

Роли не смешиваются: протокольный победитель не становится автоматически подписантом и OEM.

Роль / статус	Подтверждённое в записи значение
Заказчик / ИНН	АО «Россети Научно-Технический Центр» · 7728589190
Организатор	Не установлено
Протокольный участник	Не установлено
Подписавший поставщик	Не установлено
EPC / проектировщик	Не установлено
Изготовитель OEM	Не установлено

[1] first_party_EIS_223_SOAP_RI223_notice
Открыть первоисточник / карточку · int.zakupki.gov.ru
180e71012a031d52205ffda3…

[2] first_party_eis_registered_contract
Открыть первоисточник / карточку · Номер договора СП-14.4200.4613.25/1; цена 3 050 000,00 ₽
d449da956df043fd0660a2df…

[3] first_party_eis_registered_contract
Открыть первоисточник / карточку · Номер договора СП-14.4200.4613.25/1; дата заключения 10.06.2026
4460e5d597e28260c16b0281…

Уровень источника: A; всего URL: 3. Не установлены поля: voltage_kv, quantity, model, equipment_only_price, paid_amount, bidder, bidder_inn, signed_supplier, epc … +2.

КАРТОЧКА ЗАКУПКИ

ДОСЬЕ 026/123 · 223fz:32615966040:lot1

Закупка: Комплекс ПИР, СМР, ПНР, оборудование 10кВ КРУ и компенсация реактивной мощности на шинах 10кВ

ПАО «Россети Московский регион» · ИНН 5036065113

6–35 kV · PQ EPC / CMP

НМЦ / ЛИМИТ	ЦЕНА ДОГОВОРА ИЗ ИСТОЧНИКА	НОМИНАЛ ИЗДЕЛИЯ	УЧАСТНИК КОМИССИИ
5 273 764,00 ₽	5 273 763,77 ₽	Не установлено	Не установлено
Не договор	Состав проверить	Нет номинала по ТЗ	Не установлено

Что закупалось

Объект	Модернизация ПС-110 кВ №655 Никитская: КРУ 10 кВ и мероприятия по компенсации на 2-й секции РУ 10 кВ
Тип	EPC / CMP
Технология	Системы компенсации
Предмет по исходной записи	Комплекс ПИР, СМР, ПНР, оборудование 10кВ КРУ и компенсация реактивной мощности на шинах 10кВ

Хронология и результат

Размещение	2026-04-30
Срок / дедлайн	2026-05-08
Дата договора	2026-06-03
Стадия	Договор указан в реестре/источнике

ИНТЕРПРЕТАЦИЯ: Стоимость процедуры может включать ПИР, оборудование, строительство и ПНР; это не цена отдельной УКРМ.

Источники и недостающие сведения — на третьем слайде; оригинальные технические поля — на втором.

ТЕХНИКА И ЦЕНЫ

6–35 kV · PQ Системы компенсации

ДОСЬЕ 026/123 · 223fz:32615966040:lot1

Техника, спецификация и цены

Номинал устройства, а не напряжение ПС. Каждая сумма имеет собственное правовое основание.

Номенклатура и параметры

Модель / тип	**Не установлено**
Номинал устройства	**Не установлено**
Реактивная мощность	**Не установлено**
Количество	**Не установлено**

Пять раздельных финансовых величин

НМЦ / начальный лимит	5 273 764,00 ₽
Предложение по протоколу	Не установлено
Договорная цена из записи	5 273 763,77 ₽
Цена только PQ-оборудования*	Не установлено
Фактически оплачено	Не установлено
Реестровый номер договора	55036065113260035960000
Дата договора	2026-06-03
Характер суммы	initial_price_including_vat_reported_secondary
Класс сделки	EPC / CMP

Предмет исходной карточки: Комплекс ПИР, СМР, ПНР, оборудование 10кВ КРУ и компенсация реактивной мощности на шинах 10кВ

* Значение цены оборудования не интерпретируется как оплаченная выручка; для EPC отделяется от работ только по оригинальной спецификации.

ПРОТОКОЛ И ИСТОЧНИКИ

6–35 kV · PQ A = сохранённый первичный цифровой след; B = первичная ссылка; C = вторичный индекс.

ДОСЬЕ 026/123 · 223fz:32615966040:lot1

Участники, исходы и документы

Роли не смешиваются: протокольный победитель не становится автоматически подписантом и OEM.

Роль / статус	Подтверждённое в записи значение
Заказчик / ИНН	ПАО «Россети Московский регион» · 5036065113
Организатор	Не установлено
Протокольный участник	Не установлено
Подписавший поставщик	Не установлено
EPC / проектировщик	Не установлено
Изготовитель OEM	Не установлено

[1] secondary_aggregator_contract_report
Открыть первоисточник / карточку · Комплекс ПИР, СМР, ПНР, оборудование 10кВ КРУ и компенсация…
SHA ещё не получен

[2] first_party_eis_registered_contract
Открыть первоисточник / карточку · Номер договора 28912-26-100201; цена 5 273 763,77 ₽
9f5241d6942c2eb62b69b039…

[3] first_party_eis_registered_contract
Открыть первоисточник / карточку · Номер договора 28912-26-100201; дата заключения 03.06.2026
0331902c360c21720c9aa38d…

Уровень источника: A; всего URL: 3. Не установлены поля: voltage_kv, rated_power, quantity, model, bid, equipment_only_price, paid_amount, bidder, bidder_inn … +4.

Дополнительные архивные сигналы: v25.allowed_bids=1; v25.initial_nmck_in_admission_protocol_incl_vat_rub=5564090.57

КАРТОЧКА ЗАКУПКИ

6–35 kV · PQ ПИР / проектирование

ДОСЬЕ 027/123 · 223fz:32615969197:lot1

Закупка: ПИР на установку УКРМ 10 кВ

ООО «Башкирские распределительные электрические сети» · ИНН 0277071467

НМЦ / ЛИМИТ	ЦЕНА ДОГОВОРА ИЗ ИСТОЧНИКА	НОМИНАЛ ИЗДЕЛИЯ	УЧАСТНИК КОМИССИИ
518 960,00 ₽	Не установлено	Не установлено	Не установлено
Не договор	Состав проверить	Нет номинала по ТЗ	Не установлено

Что закупалось

Объект	ПС 35 кВ Пионерская / установка УКРМ 10 кВ
Тип	ПИР / проектирование
Технология	УКРМ / конденсаторные установки
Предмет по исходной записи	ПИР на установку УКРМ 10 кВ

Хронология и результат

Размещение	2026-04-30
Срок / дедлайн	Не установлено
Дата договора	Не установлено
Стадия	Итог требует проверки

ИНТЕРПРЕТАЦИЯ: Проектные работы, не поставка нового оборудования.

Источники и недостающие сведения — на третьем слайде; оригинальные технические поля — на втором.

ТЕХНИКА И ЦЕНЫ

6–35 kV · PQ УКРМ / конденсаторные установки

ДОСЬЕ 027/123 · 223fz:32615969197:lot1

Техника, спецификация и цены

Номинал устройства, а не напряжение ПС. Каждая сумма имеет собственное правовое основание.

Номенклатура и параметры

Модель / тип	**Не установлено**
Номинал устройства	**Не установлено**
Реактивная мощность	**Не установлено**
Количество	**Не установлено**

Пять раздельных финансовых величин

НМЦ / начальный лимит	518 960,00 ₽
Предложение по протоколу	Не установлено
Договорная цена из записи	Не установлено
Цена только PQ-оборудования*	Не установлено
Фактически оплачено	Не установлено
Реестровый номер договора	Не установлено
Дата договора	Не установлено
Характер суммы	nmck
Класс сделки	ПИР / проектирование

Предмет исходной карточки: ПИР на установку УКРМ 10 кВ

* Значение цены оборудования не интерпретируется как оплаченная выручка; для EPC отделяется от работ только по оригинальной спецификации.

ДОСЬЕ 027/123 · 223fz:32615969197:lot1

Участники, исходы и документы

Роли не смешиваются: протокольный победитель не становится автоматически подписантом и OEM.

ПРОТОКОЛ И ИСТОЧНИКИ

6–35 kV · PQ A = сохранённый первичный цифровой след; B = первичная ссылка; C = вторичный индекс.

Роль / статус	Подтверждённое в записи значение
Заказчик / ИНН	ООО «Башкирские распределительные электрические сети» · 0277071467
Организатор	Не установлено
Протокольный участник	Не установлено
Подписавший поставщик	Не установлено
EPC / проектировщик	Не установлено
Изготовитель OEM	Не установлено

[1] third_party
Открыть первоисточник / карточку · Запрос предложений в электронной форме признан несостоявшимся: не…
SHA ещё не получен

[2] primary_platform
Открыть первоисточник / карточку · Нет коммерческих предложений. Лот 10кВ УКРМ ПИР признан…
SHA ещё не получен

[3] first_party_eis_notice_buyer
Открыть первоисточник / карточку · ИНН 0277071467 КПП
ed5581394527cc38ab45b521…

Уровень источника: A; всего URL: 3. Не установлены поля: voltage_kv, rated_power, quantity, model, bid, contract_price, equipment_only_price, paid_amount, bidder … +5.

КАРТОЧКА ЗАКУПКИ

ДОСЬЕ 028/123 · 223fz:32616065155:lot7

Закупка: Лот №7. Установки конденсаторные (1 комплект) в 11-позиционной закупке электротехники

ООО «ТН-Энергосбыт»

6–35 kV · PQ Поставка оборудования

НМЦ / ЛИМИТ	ЦЕНА ДОГОВОРА ИЗ ИСТОЧНИКА	НОМИНАЛ ИЗДЕЛИЯ	УЧАСТНИК КОМИССИИ
3 172 000,00 ₽	Не установлено	Не установлено	Не установлено
Не договор	Состав проверить	Нет номинала по ТЗ	Не установлено

Что закупалось

Объект	Не установлено
Тип	Поставка оборудования
Технология	БСК / конденсаторные батареи
Предмет по исходной записи	Лот №7. Установки конденсаторные (1 комплект) в 11-позиционной закупке электротехники

Хронология и результат

Размещение	2026-05-29
Срок / дедлайн	Не установлено
Дата договора	Не установлено
Стадия	Итог требует проверки

ИНТЕРПРЕТАЦИЯ: Предмет похож на поставку, но поставщик и исполнение подтверждаются отдельно.

Источники и недостающие сведения — на третьем слайде; оригинальные технические поля — на втором.

ТЕХНИКА И ЦЕНЫ

6–35 kV · PQ БСК / конденсаторные батареи

ДОСЬЕ 028/123 · 223fz:32616065155:lot7

Техника, спецификация и цены

Номинал устройства, а не напряжение ПС. Каждая сумма имеет собственное правовое основание.

Номенклатура и параметры

Модель / тип	**Не установлено**
Номинал устройства	**Не установлено**
Реактивная мощность	**Не установлено**
Количество	**1 компл**
Количество	**1**

Пять раздельных финансовых величин

НМЦ / начальный лимит	3 172 000,00 ₽
Предложение по протоколу	Не установлено
Договорная цена из записи	Не установлено
Цена только PQ-оборудования*	Не установлено
Фактически оплачено	Не установлено
Реестровый номер договора	Не установлено
Дата договора	Не установлено
Характер суммы	per_lot_ceiling_with_vat_not_awarded_contract
Класс сделки	Поставка оборудования

Предмет исходной карточки: Лот №7. Установки конденсаторные (1 комплект) в 11-позиционной закупке электротехники

* Значение цены оборудования не интерпретируется как оплаченная выручка; для EPC отделяется от работ только по оригинальной спецификации.

ПРОТОКОЛ И ИСТОЧНИКИ

6–35 kV · PQ A = сохранённый первичный цифровой след; B = первичная ссылка; C = вторичный индекс.

ДОСЬЕ 028/123 · 223fz:32616065155:lot7

Участники, исходы и документы

Роли не смешиваются: протокольный победитель не становится автоматически подписантом и OEM.

Роль / статус	Подтверждённое в записи значение
Заказчик / ИНН	ООО «ТН-Энергосбыт»
Организатор	ПАО «Татнефть» им. В. Д. Шашина
Протокольный участник	Не установлено
Подписавший поставщик	Не установлено
EPC / проектировщик	Не установлено
Изготовитель OEM	Не установлено

[1] original_public_b2b_notice
Открыть первоисточник / карточку · www.b2b-center.ru
792a2964e9e1e50cb57a800d…

[2] original_public_b2b_positions
Открыть первоисточник / карточку · www.b2b-center.ru
161f6ede4a0af57777df7db9…

Уровень источника: A; всего URL: 2. Не установлены поля: buyer_inn, voltage_kv, rated_power, model, bid, contract_price, equipment_only_price, paid_amount, bidder … +5.

КАРТОЧКА ЗАКУПКИ

ДОСЬЕ 029/123 · 223fz:32616103025:lot1

Закупка: Повторный конкурс на выполнение ПИР по УКРМ 10 кВ ПС 35кВ Пионерская; тот же корпоративный лот...

ООО «Башкирские распределительные электрические сети» · ИНН 0277071467

6–35 kV · PQ ПИР / проектирование

НМЦ / ЛИМИТ	ЦЕНА ДОГОВОРА ИЗ ИСТОЧНИКА	НОМИНАЛ ИЗДЕЛИЯ	УЧАСТНИК КОМИССИИ
518 960,00 ₽	Не установлено	Не установлено	Не установлено
Не договор	Состав проверить	Нет номинала по ТЗ	Не установлено

Что закупалось

Объект	ПС 35 кВ Пионерская, ВЛ-10 кВ, ПИР УКРМ; ПОВТОР лота 26-004167 от 30.04.2026
Тип	ПИР / проектирование
Технология	УКРМ / конденсаторные установки
Предмет по исходной записи	Повторный конкурс на выполнение ПИР по УКРМ 10 кВ ПС 35кВ Пионерская; тот же корпоративный лот 26-004167 и НМЦК, исходная процедура 32615969197 также без заявок.

Хронология и результат

Размещение	2026-06-10
Срок / дедлайн	Не установлено
Дата договора	Не установлено
Стадия	Итог требует проверки

ИНТЕРПРЕТАЦИЯ: Проектные работы, не поставка нового оборудования.

Источники и недостающие сведения — на третьем слайде; оригинальные технические поля — на втором.

ТЕХНИКА И ЦЕНЫ

6–35 kV · PQ УКРМ / конденсаторные установки

ДОСЬЕ 029/123 · 223fz:32616103025:lot1

Техника, спецификация и цены

Номинал устройства, а не напряжение ПС. Каждая сумма имеет собственное правовое основание.

Номенклатура и параметры

Модель / тип	**Не установлено**
Номинал устройства	**Не установлено**
Реактивная мощность	**Не установлено**
Количество	**Не установлено**

Пять раздельных финансовых величин

НМЦ / начальный лимит	518 960,00 ₽
Предложение по протоколу	Не установлено
Договорная цена из записи	Не установлено
Цена только PQ-оборудования*	Не установлено
Фактически оплачено	Не установлено
Реестровый номер договора	Не установлено
Дата договора	Не установлено
Характер суммы	nmck
Класс сделки	ПИР / проектирование

Предмет исходной карточки: Повторный конкурс на выполнение ПИР по УКРМ 10 кВ ПС 35кВ Пионерская; тот же корпоративный лот 26-004167 и НМЦК, исходная процедура 32615969197 также без заявок.

* Значение цены оборудования не интерпретируется как оплаченная выручка; для EPC отделяется от работ только по оригинальной спецификации.

ДОСЬЕ 029/123 · 223fz:32616103025:lot1

Участники, исходы и документы

Роли не смешиваются: протокольный победитель не становится автоматически подписантом и OEM.

ПРОТОКОЛ И ИСТОЧНИКИ

6–35 kV · PQ A = сохранённый первичный цифровой след; B = первичная ссылка; C = вторичный индекс.

Роль / статус	Подтверждённое в записи значение
Заказчик / ИНН	ООО «Башкирские распределительные электрические сети» · 0277071467
Организатор	Не установлено
Протокольный участник	Не установлено
Подписавший поставщик	Не установлено
EPC / проектировщик	Не установлено
Изготовитель OEM	Не установлено

[1] primary_platform
Открыть первоисточник / карточку · По повторно выставленному лоту 26-004167 комиссия 23.06.2026…
SHA ещё не получен

Уровень источника: B; всего URL: 1. Не установлены поля: voltage_kv, rated_power, quantity, model, bid, contract_price, equipment_only_price, paid_amount, bidder … +5.

КАРТОЧКА ЗАКУПКИ

ДОСЬЕ 030/123 · 223fz:32616120582:lot1

Закупка: Полный комплекс работ под ключ: ЛЭП 6 кВ 0,175 км, монтаж конденсаторной установки 6 кВ (УКРМ), КЛ…

ПАО «Россети Северо-Запад» · ИНН 7802312751

6–35 kV · PQ EPC / CMP

НМЦ / ЛИМИТ	ЦЕНА ДОГОВОРА ИЗ ИСТОЧНИКА	НОМИНАЛ ИЗДЕЛИЯ	УЧАСТНИК КОМИССИИ
21 120 361,66 ₽	17 000 000,00 ₽	Не установлено	Не установлено
Не договор	Состав проверить	Нет номинала по ТЗ	Не установлено

Что закупалось

Объект	Карельский филиал, Сортавальский район, ЛЭП 6 кВ и конденсаторная установка 6 кВ
Тип	EPC / CMP
Технология	УКРМ / конденсаторные установки
Предмет по исходной записи	Полный комплекс работ под ключ: ЛЭП 6 кВ 0,175 км, монтаж конденсаторной установки 6 кВ (УКРМ), КЛ 0,05 км и прибор учёта 0,4 кВ; проект для ООО «Прайм».

Хронология и результат

Размещение	2026-06-17
Срок / дедлайн	Не установлено
Дата договора	Не установлено
Стадия	Договор указан в реестре/источнике

ИНТЕРПРЕТАЦИЯ: Стоимость процедуры может включать ПИР, оборудование, строительство и ПНР; это не цена отдельной УКРМ.

Источники и недостающие сведения — на третьем слайде; оригинальные технические поля — на втором.

ТЕХНИКА И ЦЕНЫ

6–35 kV · PQ УКРМ / конденсаторные установки

ДОСЬЕ 030/123 · 223fz:32616120582:lot1

Техника, спецификация и цены

Номинал устройства, а не напряжение ПС. Каждая сумма имеет собственное правовое основание.

Номенклатура и параметры

Модель / тип	**Не установлено**
Номинал устройства	**Не установлено**
Реактивная мощность	**Не установлено**
Количество	**Не установлено**
official registered total rub	**17000000.00**
registry number	**57802312751260008280000**
signed contract registry verified	**True**
source	**RD223 getDocsIP direct registry original contractCutted XML, verified SHA256…**

Пять раздельных финансовых величин

НМЦ / начальный лимит	21 120 361,66 ₽
Предложение по протоколу	Не установлено
Договорная цена из записи	17 000 000,00 ₽
Цена только PQ-оборудования*	Не установлено
Фактически оплачено	Не установлено
Реестровый номер договора	57802312751260008280000
Дата договора	Не установлено
Характер суммы	nmck
Класс сделки	EPC / CMP

Предмет исходной карточки: Полный комплекс работ под ключ: ЛЭП 6 кВ 0,175 км, монтаж конденсаторной установки 6 кВ (УКРМ), КЛ 0,05 км и прибор учёта 0,4 кВ; проект для ООО «Прайм».

* Значение цены оборудования не интерпретируется как оплаченная выручка; для EPC отделяется от работ только по оригинальной спецификации.

ПРОТОКОЛ И ИСТОЧНИКИ

6–35 kV · PQ A = сохранённый первичный цифровой след; B = первичная ссылка; C = вторичный индекс.

ДОСЬЕ 030/123 · 223fz:32616120582:lot1

Участники, исходы и документы

Роли не смешиваются: протокольный победитель не становится автоматически подписантом и OEM.

Роль / статус	Подтверждённое в записи значение
Заказчик / ИНН	ПАО «Россети Северо-Запад» · 7802312751
Организатор	Не установлено
Протокольный участник	Не установлено
Подписавший поставщик	Не установлено
EPC / проектировщик	Не установлено
Изготовитель OEM	Не установлено

[1] third_party
Открыть первоисточник / карточку · Строительство ЛЭП 6 кВ … монтаж конденсаторной установки 6 кВ…
SHA ещё не получен

[2] third_party
Открыть первоисточник / карточку · 26T0110040.0017. Выполнение полного комплекса работ под «ключ»
SHA ещё не получен

[3] primary_platform
Открыть первоисточник / карточку · Встроенная в EPC установка УКРМ 6 кВ; НМЦК EPC 21 120 361,66 ₽;…
SHA ещё не получен

[4] primary_platform
Открыть первоисточник / карточку · 26T0110040.0017/32616120582: contract KAP/00225/26, 19.08.2026,…
SHA ещё не получен

Уровень источника: A; всего URL: 9. Не установлены поля: voltage_kv, rated_power, quantity, model, bid, equipment_only_price, paid_amount, bidder, bidder_inn … +4.

КАРТОЧКА ЗАКУПКИ

ДОСЬЕ 031/123 · 223fz:32616181358:lot1

Закупка: Подписанный реестровый договор 223-ФЗ №57724646338260000460000, 19.08.2026, заказчик АО Завод РЭТО,...

АО «Завод РЭТО» · ИНН 7724646338

6–35 kV · PQ Поставка оборудования

НМЦ / ЛИМИТ	ЦЕНА ДОГОВОРА ИЗ ИСТОЧНИКА	НОМИНАЛ ИЗДЕЛИЯ	УЧАСТНИК КОМИССИИ
3 078 500,00 ₽	3 050 000,00 ₽	12 kV · 5250 kvar	ООО «ЭКСПЕРТ ГРУПП»
Не договор	Состав проверить	Не установлено	Не установлено

Что закупалось

Объект	Не установлено
Тип	Поставка оборудования
Технология	Компоненты БСК
Предмет по исходной записи	Подписанный реестровый договор 223-ФЗ №57724646338260000460000, 19.08.2026, заказчик АО Завод РЭТО, 10 конденсаторов КЭПФ 12 кВ двух типов, общая реестровая цена 3 050 000 ₽. Статус...

Хронология и результат

Размещение	2026-07-06
Срок / дедлайн	Не установлено
Дата договора	2026-08-19
Стадия	Договор указан в реестре/источнике

ИНТЕРПРЕТАЦИЯ: Предмет похож на поставку, но поставщик и исполнение подтверждаются отдельно.

Источники и недостающие сведения — на третьем слайде; оригинальные технические поля — на втором.

ТЕХНИКА И ЦЕНЫ

6–35 kV · PQ КЭПФ-12

конденсаторы для БСК

ДОСЬЕ 031/123 · 223fz:32616181358:lot1

Техника, спецификация и цены

Номинал устройства, а не напряжение ПС. Каждая сумма имеет собственное правовое основание.

Номенклатура и параметры

Модель / тип	**КЭПФ-12 конденсаторы для БСК**
Номинал устройства	**12 kV**
Реактивная мощность	**5250 kvar**
Количество	**10 шт**
Номинал, кВ	**12**
rated power	**5250 kvar**
Количество	**10**
Маркировка	**КЭПФ-12 конденсаторы для БСК**
country manufacturer registered	**Республика Казахстан**
Модель 1	**КЭПФ-12-450-2УХЛ1**

Пять раздельных финансовых величин

НМЦ / начальный лимит	3 078 500,00 ₽
Предложение по протоколу	3 050 000,00 ₽
Договорная цена из записи	3 050 000,00 ₽
Цена только PQ-оборудования*	3 050 000,00 ₽
Фактически оплачено	Не установлено
Реестровый номер договора	57724646338260000460000
Дата договора	2026-08-19
Характер суммы	Не установлено
Класс сделки	Поставка оборудования

Предмет исходной карточки: Подписанный реестровый договор 223-ФЗ №57724646338260000460000, 19.08.2026, заказчик АО Завод РЭТО, 10 конденсаторов КЭПФ 12 кВ двух типов, общая реестровая цена 3 050 000 ₽. Статус Исполнение. Поставщик в открытой карточке не назван. Страна регистрации производителя в ЕИС указана Республика Казахстан; фактическая страна изготовления не подтверждена.

* Значение цены оборудования не интерпретируется как оплаченная выручка; для EPC отделяется от работ только по оригинальной спецификации.

ДОСЬЕ 031/123 · 223fz:32616181358:lot1

Участники, исходы и документы

Роли не смешиваются: протокольный победитель не становится автоматически подписантом и OEM.

ПРОТОКОЛ И ИСТОЧНИКИ

6–35 kV · PQ A = сохранённый первичный цифровой след; B = первичная ссылка; C = вторичный индекс.

Роль / статус	Подтверждённое в записи значение
Заказчик / ИНН	АО «Завод РЭТО» · 7724646338
Организатор	АО «Завод РЭТО»
Протокольный участник	ООО «ЭКСПЕРТ ГРУПП» · 7720494275
Подписавший поставщик	Не установлено
EPC / проектировщик	Не установлено
Изготовитель OEM	Не установлено

[1] first_party_EIS_223_signed_contract_card
Открыть первоисточник / карточку · zakupki.gov.ru
94170a4d9314d78307300f41…

[2] first_party_EIS_223_signed_contract_items
Открыть первоисточник / карточку · zakupki.gov.ru
76d050d1fd3f65a6a5eb2f58…

[3] first_party_original
Открыть первоисточник / карточку · Договор 060-26-Р / Протокол 186-2
e887daa8160e963e2bea1b96…

[4] first_party_original
Открыть первоисточник / карточку · Договор 060-26-Р / Протокол 186-2
92874d098feb7dc6c283bd7b…

Уровень источника: A; всего URL: 4. Не установлены поля: paid_amount, signed_supplier, epc, designer, oem.

Дополнительные архивные сигналы: v39.actual_signed_supplier_identity_disclosed_on_rd223_public_card=False; v39.awarded_bidder_identity_verified_on_ETP_protocol=True

КАРТОЧКА ЗАКУПКИ

ДОСЬЕ 032/123 · 223fz:32616266007:lot1

Закупка: Поставка пяти конденсаторов БСК в аварийный запас для ПС 500 кВ «Калужская». ТЗ: QBANK-A типа…

ПАО «Россети» — МЭС Центра · ИНН 4716016979

6–35 kV · PQ Комплектующие

НМЦ / ЛИМИТ	ЦЕНА ДОГОВОРА ИЗ ИСТОЧНИКА	НОМИНАЛ ИЗДЕЛИЯ	УЧАСТНИК КОМИССИИ
856 440,00 ₽	662 460,00 ₽	Не установлено	ООО «УСТЬ-КАМЕНОГОРСКИЙ КОНДЕНСАТОР»
Не договор	Состав проверить	Нет номинала по ТЗ	Не установлено

Что закупалось

Объект	Не установлено
Тип	Комплектующие
Технология	БСК
Предмет по исходной записи	Поставка пяти конденсаторов БСК в аварийный запас для ПС 500 кВ «Калужская». ТЗ: QBANK-A типа CHDB-142 или эквивалент, номинал конденсатора 8,3 кВ, 592 квар. Закупка признана…

Хронология и результат

Размещение	2026-08-05
Срок / дедлайн	Не установлено
Дата договора	Не установлено
Стадия	Договор указан в реестре/источнике

ИНТЕРПРЕТАЦИЯ: Поставка компонентов не равна установке завершённого STATCOM/SVG.

Источники и недостающие сведения — на третьем слайде; оригинальные технические поля — на втором.

ТЕХНИКА И ЦЕНЫ

6–35 kV · PQ QBANK-A CHDB-142 or equivalent

ДОСЬЕ 032/123 · 223fz:32616266007:lot1

Техника, спецификация и цены

Номинал устройства, а не напряжение ПС. Каждая сумма имеет собственное правовое основание.

Номенклатура и параметры

Модель / тип	**QBANK-A CHDB-142 or equivalent**
Номинал устройства	**Не установлено**
Реактивная мощность	**Не установлено**
Количество	**5**
Количество	**5**
Маркировка	**QBANK-A CHDB-142 or equivalent**
application substation voltage kv	**500**
capacitor power kvar	**592**
capacitor voltage kv	**8.3**
delivery	**emergency_spares**

Пять раздельных финансовых величин

НМЦ / начальный лимит	856 440,00 ₽
Предложение по протоколу	662 460,00 ₽
Договорная цена из записи	662 460,00 ₽
Цена только PQ-оборудования*	Не установлено
Фактически оплачено	Не установлено
Реестровый номер договора	5471601697926004119000 0
Дата договора	Не установлено
Характер суммы	Не установлено
Класс сделки	Комплектующие

Предмет исходной карточки: Поставка пяти конденсаторов БСК в аварийный запас для ПС 500 кВ «Калужская». ТЗ: QBANK-A типа CHDB-142 или эквивалент, номинал конденсатора 8,3 кВ, 592 квар. Закупка признана несостоявшейся из-за одной допущенной заявки; комиссия рекомендовала заключить договор с указанным участником, но подпись и исполнение не доказаны.

* Значение цены оборудования не интерпретируется как оплаченная выручка; для EPC отделяется от работ только по оригинальной спецификации.

ПРОТОКОЛ И ИСТОЧНИКИ

6–35 kV · PQ A = сохранённый первичный цифровой след; B = первичная ссылка; C = вторичный индекс.

ДОСЬЕ 032/123 · 223fz:32616266007:lot1

Участники, исходы и документы

Роли не смешиваются: протокольный победитель не становится автоматически подписантом и OEM.

Роль / статус	Подтверждённое в записи значение
Заказчик / ИНН	ПАО «Россети» — МЭС Центра · 4716016979
Организатор	Не установлено
Протокольный участник	ООО «УСТЬ-КАМЕНОГОРСКИЙ КОНДЕНСАТОР»
Подписавший поставщик	Не установлено
EPC / проектировщик	Не установлено
Изготовитель OEM	Не установлено

[1] first_party_EIS_223_original_notice_or_technical
Открыть первоисточник / карточку · zakupki.gov.ru
5ce0d93d108363b8cfaa983a…

[2] first_party_EIS_223_original_protocol
Открыть первоисточник / карточку · zakupki.gov.ru
40c2728c558e68288cea9a52…

[3] first_party_EIS_223_original_notice_or_technical
Открыть первоисточник / карточку · zakupki.gov.ru
c64bf98c8cfc3f67ecb30911…

[4] first_party_EIS_223_original_notice_or_technical
Открыть первоисточник / карточку · zakupki.gov.ru
1fcda607d6ef811fde0b2ca1…

Уровень источника: A; всего URL: 7. Не установлены поля: voltage_kv, rated_power, equipment_only_price, paid_amount, bidder_inn, signed_supplier, epc, designer, oem.

КАРТОЧКА ЗАКУПКИ

ДОСЬЕ 033/123 · 223fz:32616280467:lot1

Закупка: ПИР по системе динамической компенсации реактивной мощности на ВЛ-10 кВ, одна СДК, компенсация...

ПАО «Россети Волга» · ИНН 6450925977

6–35 kV · PQ ПИР / проектирование

НМЦ / ЛИМИТ	ЦЕНА ДОГОВОРА ИЗ ИСТОЧНИКА	НОМИНАЛ ИЗДЕЛИЯ	УЧАСТНИК КОМИССИИ
3 683 790,00 ₽	3 680 106,21 ₽	Не установлено	Не установлено
Не договор	Состав проверить	Нет номинала по ТЗ	Не установлено

Что закупалось

Объект	Переустройство ВЛ-10 кВ Артскважина, Пензенская область, Мокшанский район; проект СДК 10 кВ
Тип	ПИР / проектирование
Технология	power_quality_system
Предмет по исходной записи	ПИР по системе динамической компенсации реактивной мощности на ВЛ-10 кВ, одна СДК, компенсация >=160 квар индуктивного характера на сети 10кВ, шкафы активных динамических фильтров АДФ-У,...

Хронология и результат

Размещение	2026-08-11
Срок / дедлайн	Не установлено
Дата договора	Не установлено
Стадия	Договор указан в реестре/источнике

ИНТЕРПРЕТАЦИЯ: Проектные работы, не поставка нового оборудования.

Источники и недостающие сведения — на третьем слайде; оригинальные технические поля — на втором.

ТЕХНИКА И ЦЕНЫ

6–35 kV · PQ

power_quality_system

ДОСЬЕ 033/123 · 223fz:32616280467:lot1

Техника, спецификация и цены

Номинал устройства, а не напряжение ПС. Каждая сумма имеет собственное правовое основание.

Номенклатура и параметры

Модель / тип	**Не установлено**
Номинал устройства	**Не установлено**
Реактивная мощность	**Не установлено**
Количество	**1 система**
Количество	**1**
official registered total rub	**3680106.21**
registry number	**5645092597726001807000O**
signed contract registry verified	**True**
source	**getDocsIP RD223 original contractCutted public XML SHA256 receipt**

Пять раздельных финансовых величин

НМЦ / начальный лимит	3 683 790,00 ₽
Предложение по протоколу	Не установлено
Договорная цена из записи	3 680 106,21 ₽
Цена только PQ-оборудования*	Не установлено
Фактически оплачено	Не установлено
Реестровый номер договора	5645092597726001807000O
Дата договора	Не установлено
Характер суммы	nmck
Класс сделки	ПИР / проектирование

Предмет исходной карточки: ПИР по системе динамической компенсации реактивной мощности на ВЛ-10 кВ, одна СДК, компенсация >=160 квар индуктивного характера на сети 10кВ, шкафы активных динамических фильтров АДФ-У, блочно-модульное здание, свой согласующий трансформатор и 10кВ коммутация.

* Значение цены оборудования не интерпретируется как оплаченная выручка; для EPC отделяется от работ только по оригинальной спецификации.

ПРОТОКОЛ И ИСТОЧНИКИ

6–35 kV · PQ A = сохранённый первичный цифровой след; B = первичная ссылка; C = вторичный индекс.

ДОСЬЕ 033/123 · 223fz:32616280467:lot1

Участники, исходы и документы

Роли не смешиваются: протокольный победитель не становится автоматически подписантом и OEM.

Роль / статус	Подтверждённое в записи значение
Заказчик / ИНН	ПАО «Россети Волга» · 6450925977
Организатор	Не установлено
Протокольный участник	Не установлено
Подписавший поставщик	Не установлено
EPC / проектировщик	Не установлено
Изготовитель OEM	Не установлено

[1] primary_platform
Открыть первоисточник / карточку · ПИР СДК 10 кВ с активными фильтрами АДФ-У >=160 квар, 1 комплекс,...
SHA ещё не получен

[2] primary_platform
Открыть первоисточник / карточку · Исходная реестровая запись связывает договор...
SHA ещё не получен

[3] first_party_eis_registered_contract
Открыть первоисточник / карточку · 2640-004569; 03.09.2026; 3 680 106.21
f5fe8fa61dd8a6f7ba6ceb9c...

[4] first_party_eis_registered_contract
Открыть первоисточник / карточку · 2640-004569; 03.09.2026; 3 680 106,21
c68cda41ff03c59a4f1c9dfd...

Уровень источника: A; всего URL: 6. Не установлены поля: voltage_kv, rated_power, model, bid, equipment_only_price, paid_amount, bidder, bidder_inn, signed_supplier ... +3.

КАРТОЧКА ЗАКУПКИ

ДОСЬЕ 034/123 · 223fz:32616296475:lot1

Закупка: Поставка автоматического устройства компенсации реактивной мощности с сопутствующими позициями...

ООО «Водоканал», г. Мелеуз · ИНН 0263017332

6–35 kV · PQ Поставка + работы

НМЦ / ЛИМИТ	ЦЕНА ДОГОВОРА ИЗ ИСТОЧНИКА	НОМИНАЛ ИЗДЕЛИЯ	УЧАСТНИК КОМИССИИ
3 904 773,73 ₽	3 865 725,99 ₽	Не установлено	Не установлено
Не договор	Состав проверить	Нет номинала по ТЗ	Не установлено

Что закупалось

Объект	Реконструкция биологических очистных сооружений городского поселения г. Мелеуз (подготовительный этап), инвестпрограмма 2024–2028
Тип	Поставка + работы
Технология	УКРМ / конденсаторные установки
Предмет по исходной записи	Поставка автоматического устройства компенсации реактивной мощности с сопутствующими позициями монтажных работ и металлоконструкций (состав 3 строк ОКПД2); напряжение установки требует...

Хронология и результат

Размещение	2026-08-17
Срок / дедлайн	Не установлено
Дата договора	Не установлено
Стадия	Договор указан в реестре/источнике

ИНТЕРПРЕТАЦИЯ: Не отождествлять запрос, НМЦ и подписанный контракт.

Источники и недостающие сведения — на третьем слайде; оригинальные технические поля — на втором.

ТЕХНИКА И ЦЕНЫ

6–35 kV · PQ УКРМ / конденсаторные установки

ДОСЬЕ 034/123 · 223fz:32616296475:lot1

Техника, спецификация и цены

Номинал устройства, а не напряжение ПС. Каждая сумма имеет собственное правовое основание.

Номенклатура и параметры

Модель / тип	**Не установлено**
Номинал устройства	**Не установлено**
Реактивная мощность	**Не установлено**
Количество	**1 комплект, предварительно**
Количество	**1**

Пять раздельных финансовых величин

НМЦ / начальный лимит	3 904 773,73 ₽
Предложение по протоколу	Не установлено
Договорная цена из записи	3 865 725,99 ₽
Цена только PQ-оборудования*	Не установлено
Фактически оплачено	Не установлено
Реестровый номер договора	5026301733226000087000 0
Дата договора	Не установлено
Характер суммы	initial_price
Класс сделки	Поставка + работы

Предмет исходной карточки: Поставка автоматического устройства компенсации реактивной мощности с сопутствующими позициями монтажных работ и металлоконструкций (состав 3 строк ОКПД2); напряжение установки требует чтения оригинального ТЗ.

* Значение цены оборудования не интерпретируется как оплаченная выручка; для EPC отделяется от работ только по оригинальной спецификации.

ПРОТОКОЛ И ИСТОЧНИКИ

6–35 kV · PQ A = сохранённый первичный цифровой след; B = первичная ссылка; C = вторичный индекс.

ДОСЬЕ 034/123 · 223fz:32616296475:lot1

Участники, исходы и документы

Роли не смешиваются: протокольный победитель не становится автоматически подписантом и OEM.

Роль / статус	Подтверждённое в записи значение
Заказчик / ИНН	ООО «Водоканал», г. Мелеуз · 0263017332
Организатор	Не установлено
Протокольный участник	Не установлено
Подписавший поставщик	Не установлено
EPC / проектировщик	Не установлено
Изготовитель OEM	Не установлено

[1] third_party
Открыть первоисточник / карточку · Поставка автоматического устройства компенсации реактивной…
SHA ещё не получен

[2] third_party
Открыть первоисточник / карточку · В рамках закупки №32616296475 07.09.2026 заключен контракт
SHA ещё не получен

[3] third_party
Открыть первоисточник / карточку · Техническое задание на оборудование 14.08 (2) (1).docx; НМЦД…
SHA ещё не получен

[4] first_party_eis_original
Открыть первоисточник / карточку · Official signed registry, final commission, technical DOCX; no…
51d201695c4aa97264e17922…

Уровень источника: A; всего URL: 7. Не установлены поля: voltage_kv, rated_power, model, bid, equipment_only_price, paid_amount, bidder, bidder_inn, signed_supplier … +3.

Дополнительные архивные сигналы: v21.original_notice_price_rub=3904773.73; v21.scope_price_warning=Total package includes high-voltage device, transport, supervised installation, commissioning and power-quality testing …

КАРТОЧКА ЗАКУПКИ

ДОСЬЕ 035/123 · 223fz:32616339168:lot1

Закупка: 24 отдельных конденсатора батарей статических конденсаторов для существующего оборудования

ПАО «Россети» / МЭС Юга · ИНН 4716016979

6–35 kV · PQ Комплектующие

НМЦ / ЛИМИТ	ЦЕНА ДОГОВОРА ИЗ ИСТОЧНИКА	НОМИНАЛ ИЗДЕЛИЯ	УЧАСТНИК КОМИССИИ
6 807 600,00 ₽	4 350 000,00 ₽	Не установлено	Не установлено
Не договор	Состав проверить	Нет номинала по ТЗ	Не установлено

Что закупалось

Объект	Поставка конденсаторов БСК (24 шт.) МЭС Юга
Тип	Комплектующие
Технология	Конденсаторные компоненты
Предмет по исходной записи	24 отдельных конденсатора батарей статических конденсаторов для существующего оборудования

Хронология и результат

Размещение	2026-08-31
Срок / дедлайн	2026-09-07
Дата договора	2026-09-28
Стадия	Договор указан в реестре/источнике

ИНТЕРПРЕТАЦИЯ: Поставка компонентов не равна установке завершённого STATCOM/SVG.

Источники и недостающие сведения — на третьем слайде; оригинальные технические поля — на втором.

ТЕХНИКА И ЦЕНЫ

6–35 kV · PQ Конденсаторные компоненты

ДОСЬЕ 035/123 · 223fz:32616339168:lot1

Техника, спецификация и цены

Номинал устройства, а не напряжение ПС. Каждая сумма имеет собственное правовое основание.

Номенклатура и параметры

Модель / тип	**Не установлено**
Номинал устройства	**Не установлено**
Реактивная мощность	**Не установлено**
Количество	**24 шт.**
Количество	**24**

Пять раздельных финансовых величин

НМЦ / начальный лимит	6 807 600,00 ₽
Предложение по протоколу	4 350 000,00 ₽
Договорная цена из записи	4 350 000,00 ₽
Цена только PQ-оборудования*	Не установлено
Фактически оплачено	Не установлено
Реестровый номер договора	5471601697926003883000 0
Дата договора	2026-09-28
Характер суммы	initial_price_unknown_vat
Класс сделки	Комплектующие

Предмет исходной карточки: 24 отдельных конденсатора батарей статических конденсаторов для существующего оборудования

* Значение цены оборудования не интерпретируется как оплаченная выручка; для EPC отделяется от работ только по оригинальной спецификации.

ПРОТОКОЛ И ИСТОЧНИКИ

6–35 kV · PQ A = сохранённый первичный цифровой след; B = первичная ссылка; C = вторичный индекс.

ДОСЬЕ 035/123 · 223fz:32616339168:lot1

Участники, исходы и документы

Роли не смешиваются: протокольный победитель не становится автоматически подписантом и OEM.

Роль / статус	Подтверждённое в записи значение
Заказчик / ИНН	ПАО «Россети» / МЭС Юга · 4716016979
Организатор	Не установлено
Протокольный участник	Не установлено
Подписавший поставщик	Не установлено
EPC / проектировщик	Не установлено
Изготовитель OEM	Не установлено

[1] secondary_public_eis_index_no_original_spec
Открыть первоисточник / карточку · 24 отдельных конденсатора батарей статических конденсаторов для…
SHA ещё не получен

[2] third_party_cross_check
Открыть первоисточник / карточку · 24 отдельных конденсатора батарей статических конденсаторов для…
SHA ещё не получен

[3] first_party_eis_registered_contract
Открыть первоисточник / карточку · 28.09.2026; 4 350 000,00
044eae2ab82dd5c14bd0ba7e…

[4] first_party_eis_registered_contract
Открыть первоисточник / карточку · 28.09.2026; 4 350 000.00; КЭПФ-4.2-510-2УХЛ1
3f4bad551d09fb628aa33d84…

Уровень источника: A; всего URL: 6. Не установлены поля: voltage_kv, rated_power, model, equipment_only_price, paid_amount, bidder, bidder_inn, signed_supplier, epc … +2.

Дополнительные архивные сигналы: v37.bid_deadline=2026-09-07; v37.initial_price_of_below_6kv_components_ex_vat_rub=1247213.11

КАРТОЧКА ЗАКУПКИ

6–35 kV · PQ ПИР / проектирование

ДОСЬЕ 036/123 · 223fz:32616354211:lot1

Закупка: Изыскания и разработка ПД реконструкции ПС Тяжинская с заменой БСК-110 на СКРМ 52 Мвар

АО «Энергосервисная компания Сибири» · ИНН 5501231424

НМЦ / ЛИМИТ	ЦЕНА ДОГОВОРА ИЗ ИСТОЧНИКА	НОМИНАЛ ИЗДЕЛИЯ	УЧАСТНИК КОМИССИИ
7 519 646,09 ₽	7 406 851,40 ₽	Не установлено	Не установлено
Не договор	Состав проверить	Нет номинала по ТЗ	Не установлено

Что закупалось

Объект	ПС 110/35/10 кВ Тяжинская, БСК-110→СКРМ 52 Мвар, корректировка ПД/РД 2021-01-1
Тип	ПИР / проектирование
Технология	Системы компенсации
Предмет по исходной записи	Изыскания и разработка ПД реконструкции ПС Тяжинская с заменой БСК-110 на СКРМ 52 Мвар

Хронология и результат

Размещение	2026-09-07
Срок / дедлайн	Не установлено
Дата договора	2026-09-23
Стадия	Договор указан в реестре/источнике

ИНТЕРПРЕТАЦИЯ: Проектные работы, не поставка нового оборудования.

Источники и недостающие сведения — на третьем слайде; оригинальные технические поля — на втором.

ТЕХНИКА И ЦЕНЫ

6–35 kV · PQ Системы компенсации

ДОСЬЕ 036/123 · 223fz:32616354211:lot1

Техника, спецификация и цены

Номинал устройства, а не напряжение ПС. Каждая сумма имеет собственное правовое основание.

Номенклатура и параметры

Модель / тип	**Не установлено**
Номинал устройства	**Не установлено**
Реактивная мощность	**Не установлено**
Количество	**1 проектная работа**
Количество	**1**

Пять раздельных финансовых величин

НМЦ / начальный лимит	7 519 646,09 ₽
Предложение по протоколу	Не установлено
Договорная цена из записи	7 406 851,40 ₽
Цена только PQ-оборудования*	Не установлено
Фактически оплачено	Не установлено
Реестровый номер договора	65501231424260000440000
Дата договора	2026-09-23
Характер суммы	initial_price_not_contract
Класс сделки	ПИР / проектирование

Предмет исходной карточки: Изыскания и разработка ПД реконструкции ПС Тяжинская с заменой БСК-110 на СКРМ 52 Мвар

* Значение цены оборудования не интерпретируется как оплаченная выручка; для EPC отделяется от работ только по оригинальной спецификации.

ПРОТОКОЛ И ИСТОЧНИКИ

6–35 kV · PQ A = сохранённый первичный цифровой след; B = первичная ссылка; C = вторичный индекс.

ДОСЬЕ 036/123 · 223fz:32616354211:lot1

Участники, исходы и документы

Роли не смешиваются: протокольный победитель не становится автоматически подписантом и OEM.

Роль / статус	Подтверждённое в записи значение
Заказчик / ИНН	АО «Энергосервисная компания Сибири» · 5501231424
Организатор	Не установлено
Протокольный участник	Не установлено
Подписавший поставщик	Не установлено
EPC / проектировщик	Не установлено
Изготовитель OEM	Не установлено

[1] third_party
Открыть первоисточник / карточку · Изыскания и разработка ПД реконструкции ПС Тяжинская с заменой…
SHA ещё не получен

[2] third_party
Открыть первоисточник / карточку · Изыскания и разработка ПД реконструкции ПС Тяжинская с заменой…
SHA ещё не получен

[3] third_party
Открыть первоисточник / карточку · Изыскания и разработка ПД реконструкции ПС Тяжинская с заменой…
SHA ещё не получен

[4] third_party_indexed_contract
Открыть первоисточник / карточку · 23.09.2026 signed design-service contract reported by portal;…
SHA ещё не получен

Уровень источника: A; всего URL: 7. Не установлены поля: voltage_kv, rated_power, model, bid, equipment_only_price, paid_amount, bidder, bidder_inn, signed_supplier … +3.

Дополнительные архивные сигналы: v26.commission_date=2026-09-18; v26.original_protocol=26-5011/32616354211/4

КАРТОЧКА ЗАКУПКИ

6–35 kV · PQ Прочее / уточняется

ДОСЬЕ 037/123 · 223fz:32616355390:lot1

Закупка: Поставка сырья, материалов и комплектующих по заявкам для производства КВУ/тиристорных систем и...

АО «Россети Научно-технический центр» · ИНН 7728589190

НМЦ / ЛИМИТ	ЦЕНА ДОГОВОРА ИЗ ИСТОЧНИКА	НОМИНАЛ ИЗДЕЛИЯ	УЧАСТНИК КОМИССИИ
399 120 963,00 ₽	Не установлено	Не установлено	Не установлено
Не договор	Состав проверить	Нет номинала по ТЗ	Не установлено

Что закупалось

Объект	Трёхлетняя поставка комплектующих для КВУ, систем управления и охлаждения и оборудования, включая компенсацию реактивной мощности
Тип	Прочее / уточняется
Технология	pq_adjacent_manufacturing_components
Предмет по исходной записи	Поставка сырья, материалов и комплектующих по заявкам для производства КВУ/тиристорных систем и прочего электрооборудования; не отдельный контракт на STATCOM/UKRM 6–35кВ

Хронология и результат

Размещение	2026-09-07
Срок / дедлайн	Не установлено
Дата договора	Не установлено
Стадия	Итог требует проверки

ИНТЕРПРЕТАЦИЯ: Не отождествлять запрос, НМЦ и подписанный контракт.

Источники и недостающие сведения — на третьем слайде; оригинальные технические поля — на втором.

ТЕХНИКА И ЦЕНЫ

6–35 kV · PQ

pq_adjacent_manufacturing_components

ДОСЬЕ 037/123 · 223fz:32616355390:lot1

Техника, спецификация и цены

Номинал устройства, а не напряжение ПС. Каждая сумма имеет собственное правовое основание.

Номенклатура и параметры

Модель / тип	**Не установлено**
Номинал устройства	**Не установлено**
Реактивная мощность	**Не установлено**
Количество	**Не установлено**

Пять раздельных финансовых величин

НМЦ / начальный лимит	399 120 963,00 ₽
Предложение по протоколу	Не установлено
Договорная цена из записи	Не установлено
Цена только PQ-оборудования*	Не установлено
Фактически оплачено	Не установлено
Реестровый номер договора	Не установлено
Дата договора	Не установлено
Характер суммы	initial_maximum_contract_ceiling_inc_vat_22pct
Класс сделки	Прочее / уточняется

Предмет исходной карточки: Поставка сырья, материалов и комплектующих по заявкам для производства КВУ/тиристорных систем и прочего электрооборудования; не отдельный контракт на STATCOM/UKRM 6–35кВ

* Значение цены оборудования не интерпретируется как оплаченная выручка; для EPC отделяется от работ только по оригинальной спецификации.

ПРОТОКОЛ И ИСТОЧНИКИ

6–35 kV · PQ A = сохранённый первичный цифровой след; B = первичная ссылка; C = вторичный индекс.

ДОСЬЕ 037/123 · 223fz:32616355390:lot1

Участники, исходы и документы

Роли не смешиваются: протокольный победитель не становится автоматически подписантом и OEM.

Роль / статус	Подтверждённое в записи значение
Заказчик / ИНН	АО «Россети Научно-технический центр» · 7728589190
Организатор	Не установлено
Протокольный участник	Не установлено
Подписавший поставщик	Не установлено
EPC / проектировщик	Не установлено
Изготовитель OEM	Не установлено

[1] primary_EIS_final_commission_protocol_DOC_sha256_v...
Открыть первоисточник / карточку · Оригинальный протокол №10 от 20.10.2026: one bid, lead...
e29e23cc07f68cc09515aabe...

[2] primary_EIS_TZ_DOCX_sha256_verified
Открыть первоисточник / карточку · Техническая часть: supply of components on individual calls,...
adb23fc968ed66ce5a7b9487...

[3] secondary_document_index_with_original_eis_file_re...
Открыть первоисточник / карточку · Notice published 07.09.2026, 2026-09-23 changed appendices,...
SHA ещё не получен

[4] secondary_independent_2026_399m_notice_listing
Открыть первоисточник / карточку · Card NMC 399120963 RUB
SHA ещё не получен

Уровень источника: A; всего URL: 4. Не установлены поля: voltage_kv, rated_power, quantity, model, bid, contract_price, equipment_only_price, paid_amount, bidder … +5.

КАРТОЧКА ЗАКУПКИ

ДОСЬЕ 038/123 · 223fz:32616400421:lot1

Закупка: Конкурс №26-1149: поставка батарей статических конденсаторов, Кузбассэнерго-РЭС

ПАО «Россети Сибирь», Кузбассэнерго-РЭС · ИНН 2460069527

6–35 kV · PQ Поставка оборудования

НМЦ / ЛИМИТ	ЦЕНА ДОГОВОРА ИЗ ИСТОЧНИКА	НОМИНАЛ ИЗДЕЛИЯ	УЧАСТНИК КОМИССИИ
452 016 000,01 ₽	Не установлено	Не установлено	Не установлено
Не договор	Состав проверить	Нет номинала по ТЗ	Не установлено

Что закупалось

Объект	Конкурс №26-1149: поставка батарей статических конденсаторов, Кузбассэнерго-РЭС
Тип	Поставка оборудования
Технология	hybrid_reactive_power_source_candidate
Предмет по исходной записи	Конкурс №26-1149: поставка батарей статических конденсаторов, Кузбассэнерго-РЭС

Хронология и результат

Размещение	2026-09-23
Срок / дедлайн	Не установлено
Дата договора	Не установлено
Стадия	Отмена по карточке

ИНТЕРПРЕТАЦИЯ: Предмет похож на поставку, но поставщик и исполнение подтверждаются отдельно.

Источники и недостающие сведения — на третьем слайде; оригинальные технические поля — на втором.

ТЕХНИКА И ЦЕНЫ

ДОСЬЕ 038/123 · 223fz:32616400421:lot1

Техника, спецификация и цены

Номинал устройства, а не напряжение ПС. Каждая сумма имеет собственное правовое основание.

6–35 kV · PQ

hybrid_reactive_power_source_candidate

Номенклатура и параметры

Модель / тип	**Не установлено**
Номинал устройства	**Не установлено**
Реактивная мощность	**Не установлено**
Количество	**Не установлено**

Пять раздельных финансовых величин

НМЦ / начальный лимит	452 016 000,01 ₽
Предложение по протоколу	Не установлено
Договорная цена из записи	Не установлено
Цена только PQ-оборудования*	Не установлено
Фактически оплачено	Не установлено
Реестровый номер договора	Не установлено
Дата договора	Не установлено
Характер суммы	initial_price_including_vat_secondary
Класс сделки	Поставка оборудования

Предмет исходной карточки: Конкурс №26-1149: поставка батарей статических конденсаторов, Кузбассэнерго-РЭС

* Значение цены оборудования не интерпретируется как оплаченная выручка; для EPC отделяется от работ только по оригинальной спецификации.

ПРОТОКОЛ И ИСТОЧНИКИ

6–35 kV · PQ A = сохранённый первичный цифровой след; B = первичная ссылка; C = вторичный индекс.

ДОСЬЕ 038/123 · 223fz:32616400421:lot1

Участники, исходы и документы

Роли не смешиваются: протокольный победитель не становится автоматически подписантом и OEM.

Роль / статус	Подтверждённое в записи значение
Заказчик / ИНН	ПАО «Россети Сибирь», Кузбассэнерго-РЭС · 2460069527
Организатор	Не установлено
Протокольный участник	Не установлено
Подписавший поставщик	Не установлено
EPC / проектировщик	Не установлено
Изготовитель OEM	Не установлено

[1] secondary_industry_portal_explicit_cancel_status
Открыть первоисточник / карточку · №32616400421 «26-1149» 23.09.2026; закупка отменена; архив…
SHA ещё не получен

[2] secondary_procurement_card
Открыть первоисточник / карточку · EIS 32616400421, tender 26-1149, 2026-09-23, NMC 452016000.01…
SHA ещё не получен

[3] first_party_roseltorg_organizer
Открыть первоисточник / карточку · ИНН 2460069527
0fb7fdd40ed5e562cd5e6cf3…

Уровень источника: A; всего URL: 3. Не установлены поля: voltage_kv, rated_power, quantity, model, bid, contract_price, equipment_only_price, paid_amount, bidder … +5.

КАРТОЧКА ЗАКУПКИ

ДОСЬЕ 039/123 · 223fz:32616412267:lot1

Закупка: Испытания оборудования, проверка и наладка защит восьми ячеек РУ-6кВ КМП-С-ШВВ6-04-630 и двух...

МУП Ангарского городского округа «Ангарский Водоканал» · ИНН 3801006828

6–35 kV · PQ Сервис / модернизация

НМЦ / ЛИМИТ	ЦЕНА ДОГОВОРА ИЗ ИСТОЧНИКА	НОМИНАЛ ИЗДЕЛИЯ	УЧАСТНИК КОМИССИИ
4 295 282,00 ₽	2 639 026,64 ₽	Не установлено	Не установлено
Не договор	Состав проверить	Нет номинала по ТЗ	Не установлено

Что закупалось

Объект	Ангарск, насосная станция 2-го подъёма, РУ-6кВ, восемь ячеек и две существующие УКРМ-6,3-900
Тип	Сервис / модернизация
Технология	УКРМ / конденсаторные установки
Предмет по исходной записи	Испытания оборудования, проверка и наладка защит восьми ячеек РУ-6кВ КМП-С-ШВВ6-04-630 и двух существующих УКРМ-6,3-900 (900 квар каждая), одна комплексная услуга, без покупки двух новых...

Хронология и результат

Размещение	2026-09-28
Срок / дедлайн	Не установлено
Дата договора	Не установлено
Стадия	Договор указан в реестре/источнике

ИНТЕРПРЕТАЦИЯ: Сервис/ремонт оборудования, не обязательно новая поставка.

Источники и недостающие сведения — на третьем слайде; оригинальные технические поля — на втором.

ТЕХНИКА И ЦЕНЫ

6–35 kV · PQ УКРМ / конденсаторные установки

ДОСЬЕ 039/123 · 223fz:32616412267:lot1

Техника, спецификация и цены

Номинал устройства, а не напряжение ПС. Каждая сумма имеет собственное правовое основание.

Номенклатура и параметры

Модель / тип	**Не установлено**
Номинал устройства	**Не установлено**
Реактивная мощность	**Не установлено**
Количество	**Не установлено**
official registered total rub	**2639026.64**
registry number	**5380100682826000072000**
signed contract registry verified	**True**
source	**getDocsIP RD223 by-region-date 38, 2026-10-19 SHA verified official XML**

Пять раздельных финансовых величин

НМЦ / начальный лимит	4 295 282,00 ₽
Предложение по протоколу	Не установлено
Договорная цена из записи	2 639 026,64 ₽
Цена только PQ-оборудования*	Не установлено
Фактически оплачено	Не установлено
Реестровый номер договора	5380100682826000072000
Дата договора	Не установлено
Характер суммы	nmck
Класс сделки	Сервис / модернизация

Предмет исходной карточки: Испытания оборудования, проверка и наладка защит восьми ячеек РУ-6кВ КМП-С-ШВВ6-04-630 и двух существующих УКРМ-6,3-900 (900 квар каждая), одна комплексная услуга, без покупки двух новых установок.

* Значение цены оборудования не интерпретируется как оплаченная выручка; для EPC отделяется от работ только по оригинальной спецификации.

ДОСЬЕ 039/123 · 223fz:32616412267:lot1

Участники, исходы и документы

ПРОТОКОЛ И ИСТОЧНИКИ

Роли не смешиваются: протокольный победитель не становится автоматически подписантом и OEM.

6–35 kV · PQ A = сохранённый первичный цифровой след; B = первичная ссылка; C = вторичный индекс.

Роль / статус	Подтверждённое в записи значение
Заказчик / ИНН	МУП Ангарского городского округа «Ангарский Водоканал» · 3801006828
Организатор	Не установлено
Протокольный участник	Не установлено
Подписавший поставщик	Не установлено
EPC / проектировщик	Не установлено
Изготовитель OEM	Не установлено

[1] primary_platform
Открыть первоисточник / карточку · НМЦК 4 295 282 ₽ на работы/испытания; итоговый оригинальный…
SHA ещё не получен

[2] primary_platform
Открыть первоисточник / карточку · Договор 61/26кс/223 от 19.10.2026 на 2 639 026,64 ₽, закупка…
SHA ещё не получен

[3] first_party_eis_registered_contract
Открыть первоисточник / карточку · 2 639 026,64; 19.10.2026; 6кВ
a95df80e9044f5053756330c…

[4] first_party_eis_registered_contract
Открыть первоисточник / карточку · 2 639 026.64; 19.10.2026; 6кВ
49200da5539bfa96f2f4c43b…

Уровень источника: A; всего URL: 6. Не установлены поля: voltage_kv, rated_power, quantity, model, bid, equipment_only_price, paid_amount, bidder, bidder_inn … +4.

КАРТОЧКА ЗАКУПКИ

ДОСЬЕ 040/123 · 223fz:32616430382:lot1

Закупка: Реконструкция ПС 220 кВ «Полупроводники»: замена компенсирующих устройств в ЗРУ 10 кВ,...

ПАО «Федеральная сетевая компания — Россети» · ИНН 4716016979

6–35 kV · PQ EPC / CMP

НМЦ / ЛИМИТ	ЦЕНА ДОГОВОРА ИЗ ИСТОЧНИКА	НОМИНАЛ ИЗДЕЛИЯ	УЧАСТНИК КОМИССИИ
72 183 607,13 ₽	Не установлено	Не установлено	Не установлено
Не договор	Состав проверить	Нет номинала по ТЗ	Не установлено

Что закупалось

Объект	Не установлено
Тип	EPC / CMP
Технология	reactive_compensation
Предмет по исходной записи	Реконструкция ПС 220 кВ «Полупроводники»: замена компенсирующих устройств в ЗРУ 10 кВ, проектирование, строительно-монтажные и пусконаладочные работы, поставка МТРиО. НМЦ относится ко...

Хронология и результат

Размещение	2026-10-01
Срок / дедлайн	Не установлено
Дата договора	Не установлено
Стадия	Итог требует проверки

ИНТЕРПРЕТАЦИЯ: Стоимость процедуры может включать ПИР, оборудование, строительство и ПНР; это не цена отдельной УКРМ.

Источники и недостающие сведения — на третьем слайде; оригинальные технические поля — на втором.

ТЕХНИКА И ЦЕНЫ

6–35 kV · PQ

reactive_compensation

ДОСЬЕ 040/123 · 223fz:32616430382:lot1

Техника, спецификация и цены

Номинал устройства, а не напряжение ПС. Каждая сумма имеет собственное правовое основание.

Номенклатура и параметры

Модель / тип	**Не установлено**
Номинал устройства	**Не установлено**
Реактивная мощность	**Не установлено**
Количество	**Не установлено**
compensation switchgear voltage kv	**10**
equipment supply in scope	**True**
substation voltage kv	**220**

Пять раздельных финансовых величин

НМЦ / начальный лимит	**72 183 607,13 ₽**
Предложение по протоколу	**Не установлено**
Договорная цена из записи	**Не установлено**
Цена только PQ-оборудования*	**Не установлено**
Фактически оплачено	**Не установлено**
Реестровый номер договора	**Не установлено**
Дата договора	**Не установлено**
Характер суммы	**Не установлено**
Класс сделки	**EPC / CMP**

Предмет исходной карточки: Реконструкция ПС 220 кВ «Полупроводники»: замена компенсирующих устройств в ЗРУ 10 кВ, проектирование, строительно-монтажные и пусконаладочные работы, поставка МТРиО. НМЦ относится ко всему EPC, не к оборудованию PQ отдельно. Протокол первых частей 28.10.2026: две заявки, обе допущены; имена участников, победитель и подписанный договор пока не подтверждены.

* Значение цены оборудования не интерпретируется как оплаченная выручка; для EPC отделяется от работ только по оригинальной спецификации.

ДОСЬЕ 040/123 · 223fz:32616430382:lot1

Участники, исходы и документы

Роли не смешиваются: протокольный победитель не становится автоматически подписантом и OEM.

ПРОТОКОЛ И ИСТОЧНИКИ

6–35 kV · PQ A = сохранённый первичный цифровой след; B = первичная ссылка; C = вторичный индекс.

Роль / статус	Подтверждённое в записи значение
Заказчик / ИНН	ПАО «Федеральная сетевая компания — Россети» · 4716016979
Организатор	Не установлено
Протокольный участник	Не установлено
Подписавший поставщик	Не установлено
EPC / проектировщик	Не установлено
Изготовитель OEM	Не установлено

[1] first_party_EIS_223_notice_card
Открыть первоисточник / карточку · ЗРУ 10 кВ; НМЦ 72 183 607,13 ₽
5c324d6252eaee04a36dd6e2…

[2] first_party_EIS_223_lot1_card
Открыть первоисточник / карточку · Лот 1; 72 183 607,13 ₽; mixed EPC
f28740eb67fea84597f6590f…

[3] first_party_EIS_223_original_first_parts_protocol_…
Открыть первоисточник / карточку · 2 заявки; допущены 2; протокол первых частей от 28.10.2026
e10de67e0aefa0086ae6d90a…

[4] first_party_EIS_223_original_notice_docx
Открыть первоисточник / карточку · Извещение №4050248; срок итогового этапа 03.11.2026
2fb047806203faa5516af7ee…

Уровень источника: A; всего URL: 5. Не установлены поля: voltage_kv, rated_power, quantity, model, bid, contract_price, equipment_only_price, paid_amount, bidder … +5.

КАРТОЧКА ЗАКУПКИ

ДОСЬЕ 041/123 · 223fz:32616433248:lot1

Закупка: Одна ступенчатая УКРМ не менее 3,5 Мвар на шинах 35 кВ, основная ступень 1000 квар, дополнительные...

ПАО «Россети Северо-Запад» · ИНН 7802312751

6–35 kV · PQ EPC / CMP

НМЦ / ЛИМИТ	ЦЕНА ДОГОВОРА ИЗ ИСТОЧНИКА	НОМИНАЛ ИЗДЕЛИЯ	УЧАСТНИК КОМИССИИ
56 330 673,93 ₽	Не установлено	Не установлено	Не установлено
Не договор	Состав проверить	Нет номинала по ТЗ	Не установлено

Что закупалось

Объект	ПС 35кВ Кяппесельга (ПС27П) УКРМ 35кВ 3,5 Мвар; ПС110кВ Великая Губа (ПС78) в Карелии
Тип	EPC / CMP
Технология	УКРМ / конденсаторные установки
Предмет по исходной записи	Одна ступенчатая УКРМ не менее 3,5 Мвар на шинах 35 кВ, основная ступень 1000 квар, дополнительные по 500 квар; EPC подстанции включает замену трансформатора 2,5→4 МВА и коммутацию 35/10кВ.

Хронология и результат

Размещение	2026-10-02
Срок / дедлайн	Не установлено
Дата договора	Не установлено
Стадия	Итог требует проверки

ИНТЕРПРЕТАЦИЯ: Стоимость процедуры может включать ПИР, оборудование, строительство и ПНР; это не цена отдельной УКРМ.

Источники и недостающие сведения — на третьем слайде; оригинальные технические поля — на втором.

ТЕХНИКА И ЦЕНЫ

6–35 kV · PQ УКРМ / конденсаторные установки

ДОСЬЕ 041/123 · 223fz:32616433248:lot1

Техника, спецификация и цены

Номинал устройства, а не напряжение ПС. Каждая сумма имеет собственное правовое основание.

Номенклатура и параметры

Модель / тип	**Не установлено**
Номинал устройства	**Не установлено**
Реактивная мощность	**Не установлено**
Количество	**1 шт**
Количество	**1**

Пять раздельных финансовых величин

НМЦ / начальный лимит	56 330 673,93 ₽
Предложение по протоколу	Не установлено
Договорная цена из записи	Не установлено
Цена только PQ-оборудования*	Не установлено
Фактически оплачено	Не установлено
Реестровый номер договора	Не установлено
Дата договора	Не установлено
Характер суммы	nmck
Класс сделки	EPC / CMP

Предмет исходной карточки: Одна ступенчатая УКРМ не менее 3,5 Мвар на шинах 35 кВ, основная ступень 1000 квар, дополнительные по 500 квар; EPC подстанции включает замену трансформатора 2,5→4 МВА и коммутацию 35/10кВ.

* Значение цены оборудования не интерпретируется как оплаченная выручка; для EPC отделяется от работ только по оригинальной спецификации.

ПРОТОКОЛ И ИСТОЧНИКИ

6–35 kV · PQ A = сохранённый первичный цифровой след; B = первичная ссылка; C = вторичный индекс.

ДОСЬЕ 041/123 · 223fz:32616433248:lot1

Участники, исходы и документы

Роли не смешиваются: протокольный победитель не становится автоматически подписантом и OEM.

Роль / статус	Подтверждённое в записи значение
Заказчик / ИНН	ПАО «Россети Северо-Запад» · 7802312751
Организатор	Не установлено
Протокольный участник	Не установлено
Подписавший поставщик	Не установлено
EPC / проектировщик	Не установлено
Изготовитель OEM	Не установлено

[1] primary_platform
Открыть первоисточник / карточку · УКРМ не менее 3,5 Мвар, 35 кВ, ступени 1000+500 квар....
SHA ещё не получен

[2] first_party_eis_notice
Открыть первоисточник / карточку · 32616433248; устройства компенсирования реактивной мощности...
2345e8a88ff2731c05a43a69...

[3] first_party_roseltorg_organizer
Открыть первоисточник / карточку · ИНН 7802312751
f3518249c80d2dae78cd7854...

[4] first_party_commission_protocol
Открыть первоисточник / карточку · 32616433248; Дата подписания Протокола: 19.10.2026; 56 330 673,93
98062c8f6bb47d177c763037...

Уровень источника: A; всего URL: 5. Не установлены поля: voltage_kv, rated_power, model, bid, contract_price, equipment_only_price, paid_amount, bidder, bidder_inn ... +4.

Дополнительные архивные сигналы: v40.date_published=2026-10-02; v40.full_epc_cost_is_not_ukrm_price=True

КАРТОЧКА ЗАКУПКИ

6–35 kV · PQ Поставка оборудования

ДОСЬЕ 042/123 · 223fz:32616435269:lot1

Закупка: Поставка батарей статических конденсаторов для Кузбассэнерго-РЭС. Открытые позиции ЕИС: ОКПД2...

ПАО «Россети Сибирь», филиал «Кузбассэнерго-РЭС» · ИНН 2460069527

НМЦ / ЛИМИТ	ЦЕНА ДОГОВОРА ИЗ ИСТОЧНИКА	НОМИНАЛ ИЗДЕЛИЯ	УЧАСТНИК КОМИССИИ
452 016 000,01 ₽	Не установлено	Не установлено	Не установлено
Не договор	Состав проверить	Нет номинала по ТЗ	Не установлено

Что закупалось

Объект	Конкурс 26-1174, поставка батарей статических конденсаторов
Тип	Поставка оборудования
Технология	hybrid_reactive_power_source
Предмет по исходной записи	Поставка батарей статических конденсаторов для Кузбассэнерго-РЭС. Открытые позиции ЕИС: ОКПД2 27.12.31.000 (панели электрической аппаратуры до 1 кВ) и ОКПД2 27.90.51.000 (конденсаторы);...

Хронология и результат

Размещение	2026-10-05
Срок / дедлайн	Не установлено
Дата договора	Не установлено
Стадия	Итог требует проверки

ИНТЕРПРЕТАЦИЯ: Предмет похож на поставку, но поставщик и исполнение подтверждаются отдельно.

Источники и недостающие сведения — на третьем слайде; оригинальные технические поля — на втором.

ТЕХНИКА И ЦЕНЫ

6–35 kV · PQ

hybrid_reactive_power_source

ДОСЬЕ 042/123 · 223fz:32616435269:lot1

Техника, спецификация и цены

Номинал устройства, а не напряжение ПС. Каждая сумма имеет собственное правовое основание.

Номенклатура и параметры

Модель / тип	**Не установлено**
Номинал устройства	**Не установлено**
Реактивная мощность	**Не установлено**
Количество	**Не установлено**

Пять раздельных финансовых величин

НМЦ / начальный лимит	452 016 000,01 ₽
Предложение по протоколу	Не установлено
Договорная цена из записи	Не установлено
Цена только PQ-оборудования*	Не установлено
Фактически оплачено	Не установлено
Реестровый номер договора	Не установлено
Дата договора	Не установлено
Характер суммы	initial_price_including_vat22_original_notice_verified
Класс сделки	Поставка оборудования

Предмет исходной карточки: Поставка батарей статических конденсаторов для Кузбассэнерго-РЭС. Открытые позиции ЕИС: ОКПД2 27.12.31.000 (панели электрической аппаратуры до 1 кВ) и ОКПД2 27.90.51.000 (конденсаторы); заявленные количества 1 шт в каждой агрегированной позиции, спецификация в архиве 7z не прочитана.

* Значение цены оборудования не интерпретируется как оплаченная выручка; для EPC отделяется от работ только по оригинальной спецификации.

ПРОТОКОЛ И ИСТОЧНИКИ

6–35 kV · PQ A = сохранённый первичный цифровой след; B = первичная ссылка; C = вторичный индекс.

ДОСЬЕ 042/123 · 223fz:32616435269:lot1

Участники, исходы и документы

Роли не смешиваются: протокольный победитель не становится автоматически подписантом и OEM.

Роль / статус	Подтверждённое в записи значение
Заказчик / ИНН	ПАО «Россети Сибирь», филиал «Кузбассэнерго-РЭС» · 2460069527
Организатор	ПАО «Россети Сибирь»
Протокольный участник	Не установлено
Подписавший поставщик	Не установлено
EPC / проектировщик	Не установлено
Изготовитель OEM	Не установлено

[1] third_party_amendment_log
Открыть первоисточник / карточку · EIS notice 32616435269, NMC revision 452016000.00→452016000.01,…
SHA ещё не получен

[2] third_party
Открыть первоисточник / карточку · Published total 452016000.01, application deadline 2026-10-30,…
SHA ещё не получен

[3] third_party_stale
Открыть первоисточник / карточку · Earlier notice version and initial price, not latest submission…
SHA ещё не получен

[4] primary_original_document_rehosted_sha256_verified
Открыть первоисточник / карточку · МПУ 30000/10 УХЛ1 335351974.38 без НДС; БСК-110-26 ХЛ1…
SHA ещё не получен

Уровень источника: A; всего URL: 5. Не установлены поля: voltage_kv, rated_power, quantity, model, bid, contract_price, equipment_only_price, paid_amount, bidder … +5.

КАРТОЧКА ЗАКУПКИ

6–35 kV · PQ Комплектующие

ДОСЬЕ 043/123 · 223fz:32616474682:lot1

Закупка: Конденсаторы КЭП, код ОКПД2 27.90.51.000; 11 шт. для ООО БСК.

ООО «Башкирская сетевая компания» · ИНН 0273056757

НМЦ / ЛИМИТ	ЦЕНА ДОГОВОРА ИЗ ИСТОЧНИКА	НОМИНАЛ ИЗДЕЛИЯ	УЧАСТНИК КОМИССИИ
981 354,33 ₽	Не установлено	Не установлено	Не установлено
Не договор	Состав проверить	Нет номинала по ТЗ	Не установлено

Что закупалось

Объект	Совместная поставка конденсаторов КЭП, закупка 27-000090 — лот 1 для ООО БСК
Тип	Комплектующие
Технология	Конденсаторные компоненты
Предмет по исходной записи	Конденсаторы КЭП, код ОКПД2 27.90.51.000; 11 шт. для ООО БСК.

Хронология и результат

Размещение	2026-10-15
Срок / дедлайн	Не установлено
Дата договора	Не установлено
Стадия	Итог требует проверки

ИНТЕРПРЕТАЦИЯ: Поставка компонентов не равна установке завершённого STATCOM/SVG.

Источники и недостающие сведения — на третьем слайде; оригинальные технические поля — на втором.

ТЕХНИКА И ЦЕНЫ

6–35 kV · PQ Конденсаторные компоненты

ДОСЬЕ 043/123 · 223fz:32616474682:lot1

Техника, спецификация и цены

Номинал устройства, а не напряжение ПС. Каждая сумма имеет собственное правовое основание.

Номенклатура и параметры

Модель / тип	**Не установлено**
Номинал устройства	**Не установлено**
Реактивная мощность	**Не установлено**
Количество	**11 шт**
Количество	**11**

Пять раздельных финансовых величин

НМЦ / начальный лимит	**981 354,33 ₽**
Предложение по протоколу	**Не установлено**
Договорная цена из записи	**Не установлено**
Цена только PQ-оборудования*	**Не установлено**
Фактически оплачено	**Не установлено**
Реестровый номер договора	**Не установлено**
Дата договора	**Не установлено**
Характер суммы	**initial_price_excluding_vat**
Класс сделки	**Комплектующие**

Предмет исходной карточки: Конденсаторы КЭП, код ОКПД2 27.90.51.000; 11 шт. для ООО БСК.

* Значение цены оборудования не интерпретируется как оплаченная выручка; для EPC отделяется от работ только по оригинальной спецификации.

ДОСЬЕ 043/123 · 223fz:32616474682:lot1

Участники, исходы и документы

Роли не смешиваются: протокольный победитель не становится автоматически подписантом и OEM.

ПРОТОКОЛ И ИСТОЧНИКИ

6–35 kV · PQ A = сохранённый первичный цифровой след; B = первичная ссылка; C = вторичный индекс.

Роль / статус	Подтверждённое в записи значение
Заказчик / ИНН	ООО «Башкирская сетевая компания» · 0273056757
Организатор	АО «Башкирская электросетевая компания»
Протокольный участник	Не установлено
Подписавший поставщик	Не установлено
EPC / проектировщик	Не установлено
Изготовитель OEM	Не установлено

[1] primary_platform
Открыть первоисточник / карточку · Original B2B-Center purchasing positions, lot1 11 шт for ООО БСК,...
SHA ещё не получен

[2] third_party
Открыть первоисточник / карточку · EIS notice and two lots, lot1 NMC 981354.33 RUB ex-VAT stated...
SHA ещё не получен

Уровень источника: B; всего URL: 2. Не установлены поля: voltage_kv, rated_power, model, bid, contract_price, equipment_only_price, paid_amount, bidder, bidder_inn … +4.

Дополнительные архивные сигналы: v28.bid_deadline=2026-10-27; v28.original_initial_price_ex_vat_rub=2452650.41

КАРТОЧКА ЗАКУПКИ

ДОСЬЕ 044/123 · 223fz:32616474682:lot2

Закупка: Конденсаторы КЭП, код ОКПД2 27.90.51.000; 16 шт. для ООО Башкирэнерго.

ООО «Башкирские распределительные электрические сети» · ИНН 0277071467

6–35 kV · PQ Комплектующие

НМЦ / ЛИМИТ	ЦЕНА ДОГОВОРА ИЗ ИСТОЧНИКА	НОМИНАЛ ИЗДЕЛИЯ	УЧАСТНИК КОМИССИИ
1 471 296,08 ₽	Не установлено	Не установлено	Не установлено
Не договор	Состав проверить	Нет номинала по ТЗ	Не установлено

Что закупалось

Объект	Совместная поставка конденсаторов КЭП, закупка 27-000090 — лот 2 для ООО Башкирэнерго
Тип	Комплектующие
Технология	Конденсаторные компоненты
Предмет по исходной записи	Конденсаторы КЭП, код ОКПД2 27.90.51.000; 16 шт. для ООО Башкирэнерго.

Хронология и результат

Размещение	2026-10-15
Срок / дедлайн	Не установлено
Дата договора	Не установлено
Стадия	Итог требует проверки

ИНТЕРПРЕТАЦИЯ: Поставка компонентов не равна установке завершённого STATCOM/SVG.

Источники и недостающие сведения — на третьем слайде; оригинальные технические поля — на втором.

ТЕХНИКА И ЦЕНЫ

6–35 kV · PQ Конденсаторные компоненты

ДОСЬЕ 044/123 · 223fz:32616474682:lot2

Техника, спецификация и цены

Номинал устройства, а не напряжение ПС. Каждая сумма имеет собственное правовое основание.

Номенклатура и параметры

Модель / тип	**Не установлено**
Номинал устройства	**Не установлено**
Реактивная мощность	**Не установлено**
Количество	**16 шт**
Количество	**16**

Пять раздельных финансовых величин

НМЦ / начальный лимит	1 471 296,08 ₽
Предложение по протоколу	Не установлено
Договорная цена из записи	Не установлено
Цена только PQ-оборудования*	Не установлено
Фактически оплачено	Не установлено
Реестровый номер договора	Не установлено
Дата договора	Не установлено
Характер суммы	initial_price_excluding_vat
Класс сделки	Комплектующие

Предмет исходной карточки: Конденсаторы КЭП, код ОКПД2 27.90.51.000; 16 шт. для ООО Башкирэнерго.

* Значение цены оборудования не интерпретируется как оплаченная выручка; для EPC отделяется от работ только по оригинальной спецификации.

ДОСЬЕ 044/123 · 223fz:32616474682:lot2

Участники, исходы и документы

ПРОТОКОЛ И ИСТОЧНИКИ

Роли не смешиваются: протокольный победитель не становится автоматически подписантом и OEM.

Роль / статус	Подтверждённое в записи значение
Заказчик / ИНН	ООО «Башкирские распределительные электрические сети» · 0277071467
Организатор	АО «Башкирская электросетевая компания»
Протокольный участник	Не установлено
Подписавший поставщик	Не установлено
EPC / проектировщик	Не установлено
Изготовитель OEM	Не установлено

6–35 kV · PQ A = сохранённый первичный цифровой след; B = первичная ссылка; C = вторичный индекс.

[1] primary_platform
Открыть первоисточник / карточку · Original B2B-Center lot2 16 units, buyer Bashkirenergo
SHA ещё не получен

[2] third_party
Открыть первоисточник / карточку · Lot2 NMC 1471296.08 RUB and buyer INN 0277071467
SHA ещё не получен

[3] third_party_conflict
Открыть первоисточник / карточку · Alternative listing states 1471296.16 RUB causing 0.08 RUB…
SHA ещё не получен

Уровень источника: B; всего URL: 3. Не установлены поля: voltage_kv, rated_power, model, bid, contract_price, equipment_only_price, paid_amount, bidder, bidder_inn … +4.

КАРТОЧКА ЗАКУПКИ

ДОСЬЕ 045/123 · 223fz:32616497692:lot1

Закупка: Под ключ: монтаж одной УКРМ 10 кВ 3 Мвар (УКРЛ56 10,5-3150-900 У1 или аналог, ступенчатая…

ПАО «Россети Северо-Запад» · ИНН 7802312751

6–35 kV · PQ EPC / CMP

НМЦ / ЛИМИТ	ЦЕНА ДОГОВОРА ИЗ ИСТОЧНИКА	НОМИНАЛ ИЗДЕЛИЯ	УЧАСТНИК КОМИССИИ
79 101 498,40 ₽	Не установлено	Не установлено	Не установлено
Не договор	Состав проверить	Нет номинала по ТЗ	Не установлено

Что закупалось

Объект	ПС 110 кВ Вяртсиля (ПС 28), УКРМ 10кВ 3 Мвар; ПС 35 кВ Октябрь (ПС 12С), Карелия
Тип	EPC / CMP
Технология	УКРМ / конденсаторные установки
Предмет по исходной записи	Под ключ: монтаж одной УКРМ 10 кВ 3 Мвар (УКРЛ56 10,5-3150-900 У1 или аналог, ступенчатая регулировка), одной ячейки КРУН 10 кВ и 0,05 км КЛ на ПС Вяртсиля; отдельно реконструкция ПС…

Хронология и результат

Размещение	2026-10-22
Срок / дедлайн	Не установлено
Дата договора	Не установлено
Стадия	Итог требует проверки

ИНТЕРПРЕТАЦИЯ: Стоимость процедуры может включать ПИР, оборудование, строительство и ПНР; это не цена отдельной УКРМ.

Источники и недостающие сведения — на третьем слайде; оригинальные технические поля — на втором.

ТЕХНИКА И ЦЕНЫ

6–35 kV · PQ УКРМ / конденсаторные установки

ДОСЬЕ 045/123 · 223fz:32616497692:lot1

Техника, спецификация и цены

Номинал устройства, а не напряжение ПС. Каждая сумма имеет собственное правовое основание.

Номенклатура и параметры

Модель / тип	**Не установлено**
Номинал устройства	**Не установлено**
Реактивная мощность	**Не установлено**
Количество	**1 шт**
Количество	**1**

Пять раздельных финансовых величин

НМЦ / начальный лимит	79 101 498,40 ₽
Предложение по протоколу	Не установлено
Договорная цена из записи	Не установлено
Цена только PQ-оборудования*	Не установлено
Фактически оплачено	Не установлено
Реестровый номер договора	Не установлено
Дата договора	Не установлено
Характер суммы	nmck
Класс сделки	EPC / CMP

Предмет исходной карточки: Под ключ: монтаж одной УКРМ 10 кВ 3 Мвар (УКРЛ56 10,5-3150-900 У1 или аналог, ступенчатая регулировка), одной ячейки КРУН 10 кВ и 0,05 км КЛ на ПС Вяртсиля; отдельно реконструкция ПС Октябрь, замена трансформатора 1 МВА на 4 МВА.

* Значение цены оборудования не интерпретируется как оплаченная выручка; для EPC отделяется от работ только по оригинальной спецификации.

ДОСЬЕ 045/123 · 223fz:32616497692:lot1

Участники, исходы и документы

Роли не смешиваются: протокольный победитель не становится автоматически подписантом и OEM.

ПРОТОКОЛ И ИСТОЧНИКИ

6–35 kV · PQ A = сохранённый первичный цифровой след; B = первичная ссылка; C = вторичный индекс.

Роль / статус	Подтверждённое в записи значение
Заказчик / ИНН	ПАО «Россети Северо-Запад» · 7802312751
Организатор	Не установлено
Протокольный участник	Не установлено
Подписавший поставщик	Не установлено
EPC / проектировщик	Не установлено
Изготовитель OEM	Не установлено

[1] primary_platform
Открыть первоисточник / карточку · ПС Вяртсиля: одна ступенчатая УКРМ 10кВ 3 Мвар; общий EPC 79 101…
SHA ещё не получен

[2] first_party_roseltorg_organizer
Открыть первоисточник / карточку · ИНН 7802312751
d3aa23718331a9ad0e5c4699…

[3] first_party_commission_protocol
Открыть первоисточник / карточку · 32616497692; Дата подписания Протокола: 29. 10 .2026; было по…
2f5ad8ba337f60c1e50cb42b…

Уровень источника: A; всего URL: 3. Не установлены поля: voltage_kv, rated_power, model, bid, contract_price, equipment_only_price, paid_amount, bidder, bidder_inn … +4.

КАРТОЧКА ЗАКУПКИ

ДОСЬЕ 046/123 · 223fz:32616506708:lot1

Закупка: Корректировка ПСД этапа 3 реконструкции ПС 220 кВ Ванино с установкой СКРМ не менее 150 Мвар,...

АО «Россети Научно-Технический Центр» · ИНН 7728589190

6–35 kV · PQ ПИР / проектирование

НМЦ / ЛИМИТ	ЦЕНА ДОГОВОРА ИЗ ИСТОЧНИКА	НОМИНАЛ ИЗДЕЛИЯ	УЧАСТНИК КОМИССИИ
13 523 603,17 ₽	Не установлено	Не установлено	Не установлено
Не договор	Состав проверить	Нет номинала по ТЗ	Не установлено

Что закупалось

Объект	Корректировка ПСД этапа 3 реконструкции ПС 220 кВ Ванино с установкой СКРМ не менее 150 Мвар, проект РЖД
Тип	ПИР / проектирование
Технология	Системы компенсации
Предмет по исходной записи	Корректировка ПСД этапа 3 реконструкции ПС 220 кВ Ванино с установкой СКРМ не менее 150 Мвар, проект РЖД

Хронология и результат

Размещение	2026-10-26
Срок / дедлайн	Не установлено
Дата договора	Не установлено
Стадия	Итог требует проверки

ИНТЕРПРЕТАЦИЯ: Проектные работы, не поставка нового оборудования.

Источники и недостающие сведения — на третьем слайде; оригинальные технические поля — на втором.

ТЕХНИКА И ЦЕНЫ

6–35 kV · PQ Системы компенсации

ДОСЬЕ 046/123 · 223fz:32616506708:lot1

Техника, спецификация и цены

Номинал устройства, а не напряжение ПС. Каждая сумма имеет собственное правовое основание.

Номенклатура и параметры

Модель / тип	**Не установлено**
Номинал устройства	**Не установлено**
Реактивная мощность	**Не установлено**
Количество	**Не установлено**

Пять раздельных финансовых величин

НМЦ / начальный лимит	13 523 603,17 ₽
Предложение по протоколу	Не установлено
Договорная цена из записи	Не установлено
Цена только PQ-оборудования*	Не установлено
Фактически оплачено	Не установлено
Реестровый номер договора	Не установлено
Дата договора	Не установлено
Характер суммы	initial_price_whole_procurement
Класс сделки	ПИР / проектирование

Предмет исходной карточки: Корректировка ПСД этапа 3 реконструкции ПС 220 кВ Ванино с установкой СКРМ не менее 150 Мвар, проект РЖД

* Значение цены оборудования не интерпретируется как оплаченная выручка; для EPC отделяется от работ только по оригинальной спецификации.

ПРОТОКОЛ И ИСТОЧНИКИ

6–35 kV · PQ A = сохранённый первичный цифровой след; B = первичная ссылка; C = вторичный индекс.

ДОСЬЕ 046/123 · 223fz:32616506708:lot1

Участники, исходы и документы

Роли не смешиваются: протокольный победитель не становится автоматически подписантом и OEM.

Роль / статус	Подтверждённое в записи значение
Заказчик / ИНН	АО «Россети Научно-Технический Центр» · 7728589190
Организатор	Не установлено
Протокольный участник	Не установлено
Подписавший поставщик	Не установлено
EPC / проектировщик	Не установлено
Изготовитель OEM	Не установлено

[1] third_party_EIS_card
Открыть первоисточник / карточку · Корректировка ПСД этапа 3 реконструкции ПС 220 кВ Ванино с…
SHA ещё не получен

[2] third_party_independent_confirmation
Открыть первоисточник / карточку · Корректировка ПСД этапа 3 реконструкции ПС 220 кВ Ванино с…
SHA ещё не получен

Уровень источника: C; всего URL: 2. Не установлены поля: voltage_kv, rated_power, quantity, model, bid, contract_price, equipment_only_price, paid_amount, bidder … +5.

КАРТОЧКА ЗАКУПКИ

ДОСЬЕ 047/123 · 223fz:chges24621PR:lot1

Закупка: Поставка автоматических регулируемых конденсаторных установок УКРМ для КТП

АО «ЧиркейГЭСстрой» · ИНН 0533001760

6–35 kV · PQ Поставка оборудования

НМЦ / ЛИМИТ	ЦЕНА ДОГОВОРА ИЗ ИСТОЧНИКА	НОМИНАЛ ИЗДЕЛИЯ	УЧАСТНИК КОМИССИИ
Не установлено	Не установлено	Не установлено	Не установлено
Не договор	Состав проверить	Нет номинала по ТЗ	Не установлено

Что закупалось

Объект	Гидроузел Федоровский / энергоснабжение стройплощадки
Тип	Поставка оборудования
Технология	УКРМ / конденсаторные установки
Предмет по исходной записи	Поставка автоматических регулируемых конденсаторных установок УКРМ для КТП

Хронология и результат

Размещение	2024-11-20
Срок / дедлайн	Не установлено
Дата договора	Не установлено
Стадия	Итог требует проверки

ИНТЕРПРЕТАЦИЯ: Предмет похож на поставку, но поставщик и исполнение подтверждаются отдельно.

Источники и недостающие сведения — на третьем слайде; оригинальные технические поля — на втором.

ТЕХНИКА И ЦЕНЫ

6–35 kV · PQ УКРМ / конденсаторные установки

ДОСЬЕ 047/123 · 223fz:chges24621PR:lot1

Техника, спецификация и цены

Номинал устройства, а не напряжение ПС. Каждая сумма имеет собственное правовое основание.

Номенклатура и параметры

Модель / тип	**Не установлено**
Номинал устройства	**Не установлено**
Реактивная мощность	**Не установлено**
Количество	**4 шт**
Количество	**4**

Пять раздельных финансовых величин

НМЦ / начальный лимит	**Не установлено**
Предложение по протоколу	**Не установлено**
Договорная цена из записи	**Не установлено**
Цена только PQ-оборудования*	**Не установлено**
Фактически оплачено	**Не установлено**
Реестровый номер договора	**Не установлено**
Дата договора	**Не установлено**
Характер суммы	**Не установлено**
Класс сделки	**Поставка оборудования**

Предмет исходной карточки: Поставка автоматических регулируемых конденсаторных установок УКРМ для КТП

* Значение цены оборудования не интерпретируется как оплаченная выручка; для EPC отделяется от работ только по оригинальной спецификации.

ДОСЬЕ 047/123 · 223fz:chges24621PR:lot1

Участники, исходы и документы

Роли не смешиваются: протокольный победитель не становится автоматически подписантом и OEM.

ПРОТОКОЛ И ИСТОЧНИКИ

Роль / статус	Подтверждённое в записи значение
Заказчик / ИНН	АО «ЧиркейГЭСстрой» · 0533001760
Организатор	Не установлено
Протокольный участник	Не установлено
Подписавший поставщик	Не установлено
EPC / проектировщик	Не установлено
Изготовитель OEM	Не установлено

[1] third_party
Открыть первоисточник / карточку · Поставка 4 (четырех) штук Автоматических регулируемых…
SHA ещё не получен

Уровень источника: C; всего URL: 1. Не установлены поля: voltage_kv, rated_power, model, nmck, bid, contract_price, equipment_only_price, paid_amount, bidder … +5.

6–35 kV · PQ A = сохранённый первичный цифровой след; B = первичная ссылка; C = вторичный индекс.

КАРТОЧКА ЗАКУПКИ

ДОСЬЕ 048/123 · 223fz:judicial-contract-03-34-24:lot1

Закупка: Поставка одной УКРМ-10,5-13000-13х1000р У3 с БКМУ (БМЗ), договор 29.10.2024, цена установки по…

АО «Тюменьэнерго Инжиниринг» · ИНН 8602177031

6–35 kV · PQ Поставка оборудования

НМЦ / ЛИМИТ	ЦЕНА ДОГОВОРА ИЗ ИСТОЧНИКА	НОМИНАЛ ИЗДЕЛИЯ	УЧАСТНИК КОМИССИИ
Не установлено	Не установлено	Не установлено	Не установлено
Не договор	Состав проверить	Нет номинала по ТЗ	Не установлено

Что закупалось

Объект	Поставка УКРМ-10,5-13000-13х1000р У3 с металлическим блок-контейнером БКМУ (БМЗ)
Тип	Поставка оборудования
Технология	УКРМ / конденсаторные установки
Предмет по исходной записи	Поставка одной УКРМ-10,5-13000-13х1000р У3 с БКМУ (БМЗ), договор 29.10.2024, цена установки по допсоглашению №2 от 10.06.2025 21 307 585,20 ₽, УПД №ЦБ-359 от 16.06.2025.

Хронология и результат

Размещение	2024-10-29
Срок / дедлайн	Не установлено
Дата договора	Не установлено
Стадия	Итог требует проверки

ИНТЕРПРЕТАЦИЯ: Предмет похож на поставку, но поставщик и исполнение подтверждаются отдельно.

Источники и недостающие сведения — на третьем слайде; оригинальные технические поля — на втором.

ТЕХНИКА И ЦЕНЫ

6–35 kV · PQ УКРМ / конденсаторные установки

ДОСЬЕ 048/123 · 223fz:judicial-contract-03-34-24:lot1

Техника, спецификация и цены

Номинал устройства, а не напряжение ПС. Каждая сумма имеет собственное правовое основание.

Номенклатура и параметры

Модель / тип	**Не установлено**
Номинал устройства	**Не установлено**
Реактивная мощность	**Не установлено**
Количество	**1 комплект**
Количество	**1**

Пять раздельных финансовых величин

НМЦ / начальный лимит	Не установлено
Предложение по протоколу	Не установлено
Договорная цена из записи	Не установлено
Цена только PQ-оборудования*	21 307 585,20 ₽
Фактически оплачено	Не установлено
Реестровый номер договора	Не установлено
Дата договора	Не установлено
Характер суммы	Не установлено
Класс сделки	Поставка оборудования

Предмет исходной карточки: Поставка одной УКРМ-10,5-13000-13х1000р У3 с БКМУ (БМЗ), договор 29.10.2024, цена установки по допсоглашению №2 от 10.06.2025 21 307 585,20 ₽, УПД №ЦБ-359 от 16.06.2025.

* Значение цены оборудования не интерпретируется как оплаченная выручка; для EPC отделяется от работ только по оригинальной спецификации.

ПРОТОКОЛ И ИСТОЧНИКИ

6–35 kV · PQ A = сохранённый первичный цифровой след; B = первичная ссылка; C = вторичный индекс.

ДОСЬЕ 048/123 · 223fz:judicial-contract-03-34-24:lot1

Участники, исходы и документы

Роли не смешиваются: протокольный победитель не становится автоматически подписантом и OEM.

Роль / статус	Подтверждённое в записи значение
Заказчик / ИНН	АО «Тюменьэнерго Инжиниринг» · 8602177031
Организатор	Не установлено
Протокольный участник	Не установлено
Подписавший поставщик	Не установлено
EPC / проектировщик	Не установлено
Изготовитель OEM	Не установлено

[1] primary_judicial
Открыть первоисточник / карточку · Суд подтвердил договор поставки №03/34-24 от 29.10.2024, цену…
SHA ещё не получен

[2] third_party
Открыть первоисточник / карточку · НАО Электрощит ИНН 1644023432; INN independently matched to…
SHA ещё не получен

[3] third_party
Открыть первоисточник / карточку · АО Тюменьэнерго Инжиниринг: ИНН 8602177031, ОГРН 1118602000131.
SHA ещё не получен

Уровень источника: B; всего URL: 3. Не установлены поля: notice, voltage_kv, rated_power, model, nmck, bid, contract_price, paid_amount, bidder … +5.

КАРТОЧКА ЗАКУПКИ

ДОСЬЕ 049/123 · aggregator:2418411721:lot1

Закупка: Конденсаторная установка регулируемая «1.8-УКРЛ 6 кВ»; модель и количество требуют сверки первичной...

Заказчик не установлен

6–35 kV · PQ Поставка оборудования

НМЦ / ЛИМИТ	ЦЕНА ДОГОВОРА ИЗ ИСТОЧНИКА	НОМИНАЛ ИЗДЕЛИЯ	УЧАСТНИК КОМИССИИ
Не установлено	Не установлено	6 kV	Не установлено
Не договор	Состав проверить	Не установлено	Не установлено

Что закупалось

Объект	Хайбуллинский район, Республика Башкортостан
Тип	Поставка оборудования
Технология	УКРМ / конденсаторные установки
Предмет по исходной записи	Конденсаторная установка регулируемая «1.8-УКРЛ 6 кВ»; модель и количество требуют сверки первичной документации.

Хронология и результат

Размещение	2026-07-07
Срок / дедлайн	Не установлено
Дата договора	Не установлено
Стадия	Итог требует проверки

ИНТЕРПРЕТАЦИЯ: Предмет похож на поставку, но поставщик и исполнение подтверждаются отдельно.

Источники и недостающие сведения — на третьем слайде; оригинальные технические поля — на втором.

ТЕХНИКА И ЦЕНЫ

6–35 kV · PQ УКРМ / конденсаторные установки

ДОСЬЕ 049/123 · aggregator:2418411721:lot1

Техника, спецификация и цены

Номинал устройства, а не напряжение ПС. Каждая сумма имеет собственное правовое основание.

Номенклатура и параметры

Модель / тип	**Не установлено**
Номинал устройства	**6 kV**
Реактивная мощность	**Не установлено**
Количество	**Не установлено**
Номинал, кВ	**6**

Пять раздельных финансовых величин

НМЦ / начальный лимит	Не установлено
Предложение по протоколу	Не установлено
Договорная цена из записи	Не установлено
Цена только PQ-оборудования*	Не установлено
Фактически оплачено	Не установлено
Реестровый номер договора	Не установлено
Дата договора	Не установлено
Характер суммы	Не установлено
Класс сделки	Поставка оборудования

Предмет исходной карточки: Конденсаторная установка регулируемая «1.8-УКРЛ 6 кВ»; модель и количество требуют сверки первичной документации.

* Значение цены оборудования не интерпретируется как оплаченная выручка; для EPC отделяется от работ только по оригинальной спецификации.

ПРОТОКОЛ И ИСТОЧНИКИ

6–35 kV · PQ A = сохранённый первичный цифровой след; B = первичная ссылка; C = вторичный индекс.

ДОСЬЕ 049/123 · aggregator:2418411721:lot1

Участники, исходы и документы

Роли не смешиваются: протокольный победитель не становится автоматически подписантом и OEM.

Роль / статус	Подтверждённое в записи значение
Заказчик / ИНН	Заказчик не установлен
Организатор	Не установлено
Протокольный участник	Не установлено
Подписавший поставщик	Не установлено
EPC / проектировщик	Не установлено
Изготовитель OEM	Не установлено

[1] third_party
Открыть первоисточник / карточку · Конденсаторная установка регулируемая 1.8-УКРЛ 6 кВ
SHA ещё не получен

Уровень источника: C; всего URL: 1. Не установлены поля: buyer_inn, notice, rated_power, quantity, model, nmck, bid, contract_price, equipment_only_price … +7.

КАРТОЧКА ЗАКУПКИ

6–35 kV · PQ Поставка оборудования

ДОСЬЕ 050/123 · commercial:106044-TT:lot1

Закупка: СТАТКОМ для Калтанского угольного разреза (2 шт.) и Талдинского (1 шт.)

АО «УК «Кузбассразрезуголь» · ИНН 4205049090

НМЦ / ЛИМИТ	ЦЕНА ДОГОВОРА ИЗ ИСТОЧНИКА	НОМИНАЛ ИЗДЕЛИЯ	УЧАСТНИК КОМИССИИ
Не установлено	Не установлено	Не установлено	Не установлено
Не договор	Состав проверить	Нет номинала по ТЗ	Не установлено

Что закупалось

Объект	Калтанский и Талдинский угольные разрезы
Тип	Поставка оборудования
Технология	STATCOM / SVG
Предмет по исходной записи	СТАТКОМ для Калтанского угольного разреза (2 шт.) и Талдинского (1 шт.)

Хронология и результат

Размещение	2025-10-28
Срок / дедлайн	Не установлено
Дата договора	Не установлено
Стадия	Итог требует проверки

ИНТЕРПРЕТАЦИЯ: Предмет похож на поставку, но поставщик и исполнение подтверждаются отдельно.

Источники и недостающие сведения — на третьем слайде; оригинальные технические поля — на втором.

ТЕХНИКА И ЦЕНЫ

6–35 kV · PQ STATCOM / SVG

ДОСЬЕ 050/123 · commercial:106044-TT:lot1

Техника, спецификация и цены

Номинал устройства, а не напряжение ПС. Каждая сумма имеет собственное правовое основание.

Номенклатура и параметры

Модель / тип	**Не установлено**
Номинал устройства	**Не установлено**
Реактивная мощность	**Не установлено**
Количество	**3 шт**
Количество	**3**

Пять раздельных финансовых величин

НМЦ / начальный лимит	**Не установлено**
Предложение по протоколу	**Не установлено**
Договорная цена из записи	**Не установлено**
Цена только PQ-оборудования*	**Не установлено**
Фактически оплачено	**Не установлено**
Реестровый номер договора	**Не установлено**
Дата договора	**Не установлено**
Характер суммы	**Не установлено**
Класс сделки	**Поставка оборудования**

Предмет исходной карточки: СТАТКОМ для Калтанского угольного разреза (2 шт.) и Талдинского (1 шт.)

* Значение цены оборудования не интерпретируется как оплаченная выручка; для EPC отделяется от работ только по оригинальной спецификации.

ПРОТОКОЛ И ИСТОЧНИКИ

6–35 kV · PQ A = сохранённый первичный цифровой след; B = первичная ссылка; C = вторичный индекс.

ДОСЬЕ 050/123 · commercial:106044-TT:lot1

Участники, исходы и документы

Роли не смешиваются: протокольный победитель не становится автоматически подписантом и OEM.

Роль / статус	Подтверждённое в записи значение
Заказчик / ИНН	АО «УК «Кузбассразрезуголь» · 4205049090
Организатор	Не установлено
Протокольный участник	Не установлено
Подписавший поставщик	Не установлено
EPC / проектировщик	Не установлено
Изготовитель OEM	Не установлено

[1] third_party
Открыть первоисточник / карточку · Статический генератор реактивной мощности (СТАТКОМ) для…
SHA ещё не получен

Уровень источника: C; всего URL: 1. Не установлены поля: voltage_kv, rated_power, model, nmck, bid, contract_price, equipment_only_price, paid_amount, bidder … +5.

КАРТОЧКА ЗАКУПКИ

ДОСЬЕ 051/123 · commercial:111098-TT:lot1

Закупка: Поставка 2 шт. УКРМ-6,3-600 (600 квар, 6 кВ), первая обнаруженная процедура потенциальной группы…

ПАО «Гайский горно-обогатительный комбинат» · ИНН 5604000700

6–35 kV · PQ Поставка оборудования

НМЦ / ЛИМИТ
Не установлено
Не договор

ЦЕНА ДОГОВОРА ИЗ ИСТОЧНИКА
Не установлено
Состав проверить

НОМИНАЛ ИЗДЕЛИЯ
Не установлено
Нет номинала по ТЗ

УЧАСТНИК КОМИССИИ
Не установлено
Не установлено

Что закупалось

Объект	Гайский ГОК — УКРМ 6 кВ 600 квар
Тип	Поставка оборудования
Технология	УКРМ / конденсаторные установки
Предмет по исходной записи	Поставка 2 шт. УКРМ-6,3-600 (600 квар, 6 кВ), первая обнаруженная процедура потенциальной группы повторов.

Хронология и результат

Размещение	2025-12-19
Срок / дедлайн	Не установлено
Дата договора	Не установлено
Стадия	Итог требует проверки

ИНТЕРПРЕТАЦИЯ: Предмет похож на поставку, но поставщик и исполнение подтверждаются отдельно.

Источники и недостающие сведения — на третьем слайде; оригинальные технические поля — на втором.

ТЕХНИКА И ЦЕНЫ

6–35 kV · PQ УКРМ / конденсаторные установки

ДОСЬЕ 051/123 · commercial:111098-TT:lot1

Техника, спецификация и цены

Номинал устройства, а не напряжение ПС. Каждая сумма имеет собственное правовое основание.

Номенклатура и параметры

Модель / тип	**Не установлено**
Номинал устройства	**Не установлено**
Реактивная мощность	**Не установлено**
Количество	**2 шт**
Количество	**2**

Пять раздельных финансовых величин

НМЦ / начальный лимит	**Не установлено**
Предложение по протоколу	**Не установлено**
Договорная цена из записи	**Не установлено**
Цена только PQ-оборудования*	**Не установлено**
Фактически оплачено	**Не установлено**
Реестровый номер договора	**Не установлено**
Дата договора	**Не установлено**
Характер суммы	**Не установлено**
Класс сделки	**Поставка оборудования**

Предмет исходной карточки: Поставка 2 шт. УКРМ-6,3-600 (600 квар, 6 кВ), первая обнаруженная процедура потенциальной группы повторов.

* Значение цены оборудования не интерпретируется как оплаченная выручка; для EPC отделяется от работ только по оригинальной спецификации.

ДОСЬЕ 051/123 · commercial:111098-TT:lot1

Участники, исходы и документы

Роли не смешиваются: протокольный победитель не становится автоматически подписантом и OEM.

ПРОТОКОЛ И ИСТОЧНИКИ

6–35 kV · PQ A = сохранённый первичный цифровой след; B = первичная ссылка; C = вторичный индекс.

Роль / статус	Подтверждённое в записи значение
Заказчик / ИНН	ПАО «Гайский горно-обогатительный комбинат» · 5604000700
Организатор	Не установлено
Протокольный участник	Не установлено
Подписавший поставщик	Не установлено
EPC / проектировщик	Не установлено
Изготовитель OEM	Не установлено

[1] third_party
Открыть первоисточник / карточку · УСТАНОВКА УКРМ-6,3-600 600КВАР 6КВ | 2,0 шт
SHA ещё не получен

Уровень источника: C; всего URL: 1. Не установлены поля: voltage_kv, rated_power, model, nmck, bid, contract_price, equipment_only_price, paid_amount, bidder … +5.

КАРТОЧКА ЗАКУПКИ

6–35 kV · PQ Поставка оборудования

ДОСЬЕ 052/123 · commercial:1148520:lot1

Закупка: Статический компенсатор реактивной мощности для строительства ЦОД, 1 комплект, монтаж и ПНР

ООО «Инженерно-Строительная Компания» · ИНН 7709567459

НМЦ / ЛИМИТ	ЦЕНА ДОГОВОРА ИЗ ИСТОЧНИКА	НОМИНАЛ ИЗДЕЛИЯ	УЧАСТНИК КОМИССИИ
Не установлено	Не установлено	Не установлено	Не установлено
Не договор	Состав проверить	Нет номинала по ТЗ	Не установлено

Что закупалось

Объект	ЦОД на территории РУСАЛ Кандалакша
Тип	Поставка оборудования
Технология	STATCOM / SVG
Предмет по исходной записи	Статический компенсатор реактивной мощности для строительства ЦОД, 1 комплект, монтаж и ПНР

Хронология и результат

Размещение	2026-03-05
Срок / дедлайн	Не установлено
Дата договора	Не установлено
Стадия	Итог требует проверки

ИНТЕРПРЕТАЦИЯ: Предмет похож на поставку, но поставщик и исполнение подтверждаются отдельно.

Источники и недостающие сведения — на третьем слайде; оригинальные технические поля — на втором.

ТЕХНИКА И ЦЕНЫ

6–35 kV · PQ STATCOM / SVG

ДОСЬЕ 052/123 · commercial:1148520:lot1

Техника, спецификация и цены

Номинал устройства, а не напряжение ПС. Каждая сумма имеет собственное правовое основание.

Номенклатура и параметры

Модель / тип	**Не установлено**
Номинал устройства	**Не установлено**
Реактивная мощность	**Не установлено**
Количество	**1 компл**
Количество	**1**

Пять раздельных финансовых величин

НМЦ / начальный лимит	Не установлено
Предложение по протоколу	Не установлено
Договорная цена из записи	Не установлено
Цена только PQ-оборудования*	Не установлено
Фактически оплачено	Не установлено
Реестровый номер договора	Не установлено
Дата договора	Не установлено
Характер суммы	zero_placeholder
Класс сделки	Поставка оборудования

Предмет исходной карточки: Статический компенсатор реактивной мощности для строительства ЦОД, 1 комплект, монтаж и ПНР

* Значение цены оборудования не интерпретируется как оплаченная выручка; для EPC отделяется от работ только по оригинальной спецификации.

ДОСЬЕ 052/123 · commercial:1148520:lot1

Участники, исходы и документы

Роли не смешиваются: протокольный победитель не становится автоматически подписантом и OEM.

ПРОТОКОЛ И ИСТОЧНИКИ

6–35 kV · PQ A = сохранённый первичный цифровой след; B = первичная ссылка; C = вторичный индекс.

Роль / статус	Подтверждённое в записи значение
Заказчик / ИНН	ООО «Инженерно-Строительная Компания» · 7709567459
Организатор	Не установлено
Протокольный участник	Не установлено
Подписавший поставщик	Не установлено
EPC / проектировщик	Не установлено
Изготовитель OEM	Не установлено

[1] third_party
Открыть первоисточник / карточку · Статический компенсатор реактивной мощности | 1 компл
SHA ещё не получен

[2] third_party
Открыть первоисточник / карточку · Конкурсный отбор на поставку электротехнического оборудования…
SHA ещё не получен

Уровень источника: C; всего URL: 2. Не установлены поля: voltage_kv, rated_power, model, nmck, bid, contract_price, equipment_only_price, paid_amount, bidder … +5.

КАРТОЧКА ЗАКУПКИ

ДОСЬЕ 053/123 · commercial:1190793:lot1

Закупка: Запрос предложений на поставку шкафов ВРУ, КСО, КТПВ, УКРМ (смешанный лот)

ООО «Завод Технофлекс», филиал г. Учалы · ИНН 6229024796

6–35 kV · PQ Поставка оборудования

НМЦ / ЛИМИТ	ЦЕНА ДОГОВОРА ИЗ ИСТОЧНИКА	НОМИНАЛ ИЗДЕЛИЯ	УЧАСТНИК КОМИССИИ
Не установлено	Не установлено	Не установлено	Не установлено
Не договор	Состав проверить	Нет номинала по ТЗ	Не установлено

Что закупалось

Объект	Не установлено
Тип	Поставка оборудования
Технология	УКРМ / конденсаторные установки
Предмет по исходной записи	Запрос предложений на поставку шкафов ВРУ, КСО, КТПВ, УКРМ (смешанный лот)

Хронология и результат

Размещение	2026-05-12
Срок / дедлайн	Не установлено
Дата договора	Не установлено
Стадия	Итог требует проверки

ИНТЕРПРЕТАЦИЯ: Предмет похож на поставку, но поставщик и исполнение подтверждаются отдельно.

Источники и недостающие сведения — на третьем слайде; оригинальные технические поля — на втором.

ТЕХНИКА И ЦЕНЫ

6–35 kV · PQ УКРМ / конденсаторные установки

ДОСЬЕ 053/123 · commercial:1190793:lot1

Техника, спецификация и цены

Номинал устройства, а не напряжение ПС. Каждая сумма имеет собственное правовое основание.

Номенклатура и параметры

Модель / тип	**Не установлено**
Номинал устройства	**Не установлено**
Реактивная мощность	**Не установлено**
Количество	**Не установлено**

Пять раздельных финансовых величин

НМЦ / начальный лимит	Не установлено
Предложение по протоколу	Не установлено
Договорная цена из записи	Не установлено
Цена только PQ-оборудования*	Не установлено
Фактически оплачено	Не установлено
Реестровый номер договора	Не установлено
Дата договора	Не установлено
Характер суммы	Не установлено
Класс сделки	Поставка оборудования

Предмет исходной карточки: Запрос предложений на поставку шкафов ВРУ, КСО, КТПВ, УКРМ (смешанный лот)

* Значение цены оборудования не интерпретируется как оплаченная выручка; для EPC отделяется от работ только по оригинальной спецификации.

ПРОТОКОЛ И ИСТОЧНИКИ

6–35 kV · PQ A = сохранённый первичный цифровой след; B = первичная ссылка; C = вторичный индекс.

ДОСЬЕ 053/123 · commercial:1190793:lot1

Участники, исходы и документы

Роли не смешиваются: протокольный победитель не становится автоматически подписантом и OEM.

Роль / статус	Подтверждённое в записи значение
Заказчик / ИНН	ООО «Завод Технофлекс», филиал г. Учалы · 6229024796
Организатор	Не установлено
Протокольный участник	Не установлено
Подписавший поставщик	Не установлено
EPC / проектировщик	Не установлено
Изготовитель OEM	Не установлено

[1] third_party
Открыть первоисточник / карточку · Запрос предложений на поставку шкафов ВРУ, КСО, КТПВ, УКРМ...
SHA ещё не получен

Уровень источника: C; всего URL: 1. Не установлены поля: voltage_kv, rated_power, quantity, model, nmck, bid, contract_price, equipment_only_price, paid_amount … +6.

КАРТОЧКА ЗАКУПКИ

ДОСЬЕ 054/123 · commercial:119199-TT:lot1

Закупка: Поставка двух УКРМ-6,3-600 (6 кВ, 600 квар каждая) с шефмонтажом и шефналадкой.

ПАО «Гайский горно-обогатительный комбинат» · ИНН 5604000700

6–35 kV · PQ Поставка оборудования

НМЦ / ЛИМИТ	ЦЕНА ДОГОВОРА ИЗ ИСТОЧНИКА	НОМИНАЛ ИЗДЕЛИЯ	УЧАСТНИК КОМИССИИ
Не установлено	Не установлено	Не установлено	Не установлено
Не договор	Состав проверить	Нет номинала по ТЗ	Не установлено

Что закупалось

Объект	Гайский ГОК, Гай, Оренбургская область
Тип	Поставка оборудования
Технология	УКРМ / конденсаторные установки
Предмет по исходной записи	Поставка двух УКРМ-6,3-600 (6 кВ, 600 квар каждая) с шефмонтажом и шефналадкой.

Хронология и результат

Размещение	2026-03-12
Срок / дедлайн	Не установлено
Дата договора	Не установлено
Стадия	Итог требует проверки

ИНТЕРПРЕТАЦИЯ: Предмет похож на поставку, но поставщик и исполнение подтверждаются отдельно.

Источники и недостающие сведения — на третьем слайде; оригинальные технические поля — на втором.

ТЕХНИКА И ЦЕНЫ

6–35 kV · PQ УКРМ / конденсаторные установки

ДОСЬЕ 054/123 · commercial:119199-TT:lot1

Техника, спецификация и цены

Номинал устройства, а не напряжение ПС. Каждая сумма имеет собственное правовое основание.

Номенклатура и параметры

Модель / тип	**Не установлено**
Номинал устройства	**Не установлено**
Реактивная мощность	**Не установлено**
Количество	**2 шт**
Количество	**2**

Пять раздельных финансовых величин

НМЦ / начальный лимит	**Не установлено**
Предложение по протоколу	**Не установлено**
Договорная цена из записи	**Не установлено**
Цена только PQ-оборудования*	**Не установлено**
Фактически оплачено	**Не установлено**
Реестровый номер договора	**Не установлено**
Дата договора	**Не установлено**
Характер суммы	**Не установлено**
Класс сделки	**Поставка оборудования**

Предмет исходной карточки: Поставка двух УКРМ-6,3-600 (6 кВ, 600 квар каждая) с шефмонтажом и шефналадкой.

* Значение цены оборудования не интерпретируется как оплаченная выручка; для EPC отделяется от работ только по оригинальной спецификации.

ПРОТОКОЛ И ИСТОЧНИКИ

6–35 kV · PQ A = сохранённый первичный цифровой след; B = первичная ссылка; C = вторичный индекс.

ДОСЬЕ 054/123 · commercial:119199-TT:lot1

Участники, исходы и документы

Роли не смешиваются: протокольный победитель не становится автоматически подписантом и OEM.

Роль / статус	Подтверждённое в записи значение
Заказчик / ИНН	ПАО «Гайский горно-обогатительный комбинат» · 5604000700
Организатор	Не установлено
Протокольный участник	Не установлено
Подписавший поставщик	Не установлено
EPC / проектировщик	Не установлено
Изготовитель OEM	Не установлено

[1] third_party
Открыть первоисточник / карточку · ПАО Гайский ГОК ИНН 5604000700 запросил две 6кВ установки…
SHA ещё не получен

Уровень источника: C; всего URL: 1. Не установлены поля: voltage_kv, rated_power, model, nmck, bid, contract_price, equipment_only_price, paid_amount, bidder … +5.

КАРТОЧКА ЗАКУПКИ

6–35 kV · PQ Поставка оборудования

ДОСЬЕ 055/123 · commercial:1216754:lot1

Закупка: Запрос цен на приобретение УКРМ

Филиал ООО «Завод Технофлекс», Учалы

НМЦ / ЛИМИТ	ЦЕНА ДОГОВОРА ИЗ ИСТОЧНИКА	НОМИНАЛ ИЗДЕЛИЯ	УЧАСТНИК КОМИССИИ
Не установлено	Не установлено	Не установлено	Не установлено
Не договор	Состав проверить	Нет номинала по ТЗ	Не установлено

Что закупалось

Объект	Не установлено
Тип	Поставка оборудования
Технология	УКРМ / конденсаторные установки
Предмет по исходной записи	Запрос цен на приобретение УКРМ

Хронология и результат

Размещение	2026-07-17
Срок / дедлайн	Не установлено
Дата договора	Не установлено
Стадия	Итог требует проверки

ИНТЕРПРЕТАЦИЯ: Предмет похож на поставку, но поставщик и исполнение подтверждаются отдельно.

Источники и недостающие сведения — на третьем слайде; оригинальные технические поля — на втором.

ТЕХНИКА И ЦЕНЫ

6–35 kV · PQ УКРМ / конденсаторные установки

ДОСЬЕ 055/123 · commercial:1216754:lot1

Техника, спецификация и цены

Номинал устройства, а не напряжение ПС. Каждая сумма имеет собственное правовое основание.

Номенклатура и параметры

Модель / тип	**Не установлено**
Номинал устройства	**Не установлено**
Реактивная мощность	**Не установлено**
Количество	**Не установлено**

Пять раздельных финансовых величин

НМЦ / начальный лимит	Не установлено
Предложение по протоколу	Не установлено
Договорная цена из записи	Не установлено
Цена только PQ-оборудования*	Не установлено
Фактически оплачено	Не установлено
Реестровый номер договора	Не установлено
Дата договора	Не установлено
Характер суммы	Не установлено
Класс сделки	Поставка оборудования

Предмет исходной карточки: Запрос цен на приобретение УКРМ

* Значение цены оборудования не интерпретируется как оплаченная выручка; для EPC отделяется от работ только по оригинальной спецификации.

ДОСЬЕ 055/123 · commercial:1216754:lot1

Участники, исходы и документы

ПРОТОКОЛ И ИСТОЧНИКИ

Роли не смешиваются: протокольный победитель не становится автоматически подписантом и OEM.

Роль / статус	Подтверждённое в записи значение
Заказчик / ИНН	Филиал ООО «Завод Технофлекс», Учалы
Организатор	Не установлено
Протокольный участник	Не установлено
Подписавший поставщик	Не установлено
EPC / проектировщик	Не установлено
Изготовитель OEM	Не установлено

6–35 kV · PQ A = сохранённый первичный цифровой след; B = первичная ссылка; C = вторичный индекс.

[1] third_party
Открыть первоисточник / карточку · Запрос цен на приобретение УКРМ
SHA ещё не получен

Уровень источника: C; всего URL: 1. Не установлены поля: buyer_inn, voltage_kv, rated_power, quantity, model, nmck, bid, contract_price, equipment_only_price … +7.

КАРТОЧКА ЗАКУПКИ

ДОСЬЕ 056/123 · commercial:1221629:lot1

Закупка: Смешанный ТМЦ-лот с двумя фильтрами гармоник АФГ-0,4-150-1-Н У3 среди множества посторонних…

ООО «Исо» (филиал в Братске) · ИНН 7730248021

6–35 kV · PQ Поставка оборудования

НМЦ / ЛИМИТ	ЦЕНА ДОГОВОРА ИЗ ИСТОЧНИКА	НОМИНАЛ ИЗДЕЛИЯ	УЧАСТНИК КОМИССИИ
Не установлено	Не установлено	Не установлено	Не установлено
Не договор	Состав проверить	Нет номинала по ТЗ	Не установлено

Что закупалось

Объект	Братск, площадка БрАЗа
Тип	Поставка оборудования
Технология	Фильтрация гармоник
Предмет по исходной записи	Смешанный ТМЦ-лот с двумя фильтрами гармоник АФГ-0,4-150-1-Н У3 среди множества посторонних товарных позиций.

Хронология и результат

Размещение	2026-07-24
Срок / дедлайн	Не установлено
Дата договора	Не установлено
Стадия	Итог требует проверки

ИНТЕРПРЕТАЦИЯ: Предмет похож на поставку, но поставщик и исполнение подтверждаются отдельно.

Источники и недостающие сведения — на третьем слайде; оригинальные технические поля — на втором.

ТЕХНИКА И ЦЕНЫ

6–35 kV · PQ Фильтрация гармоник

ДОСЬЕ 056/123 · commercial:1221629:lot1

Техника, спецификация и цены

Номинал устройства, а не напряжение ПС. Каждая сумма имеет собственное правовое основание.

Номенклатура и параметры

Модель / тип	**Не установлено**
Номинал устройства	**Не установлено**
Реактивная мощность	**Не установлено**
Количество	**2 шт**
Количество	**2**

Пять раздельных финансовых величин

НМЦ / начальный лимит	**Не установлено**
Предложение по протоколу	**Не установлено**
Договорная цена из записи	**Не установлено**
Цена только PQ-оборудования*	**Не установлено**
Фактически оплачено	**Не установлено**
Реестровый номер договора	**Не установлено**
Дата договора	**Не установлено**
Характер суммы	**Не установлено**
Класс сделки	**Поставка оборудования**

Предмет исходной карточки: Смешанный ТМЦ-лот с двумя фильтрами гармоник АФГ-0,4-150-1-Н У3 среди множества посторонних товарных позиций.

* Значение цены оборудования не интерпретируется как оплаченная выручка; для EPC отделяется от работ только по оригинальной спецификации.

ДОСЬЕ 056/123 · commercial:1221629:lot1

Участники, исходы и документы

Роли не смешиваются: протокольный победитель не становится автоматически подписантом и OEM.

ПРОТОКОЛ И ИСТОЧНИКИ

6–35 kV · PQ A = сохранённый первичный цифровой след; B = первичная ссылка; C = вторичный индекс.

Роль / статус	Подтверждённое в записи значение
Заказчик / ИНН	ООО «Исо» (филиал в Братске) · 7730248021
Организатор	Не установлено
Протокольный участник	Не установлено
Подписавший поставщик	Не установлено
EPC / проектировщик	Не установлено
Изготовитель OEM	Не установлено

[1] third_party
Открыть первоисточник / карточку · Фильтр гармоник АФГ-0,4-150-1-Н У3 — 2,0 шт; вместе с другими ТМЦ.
SHA ещё не получен

Уровень источника: C; всего URL: 1. Не установлены поля: voltage_kv, rated_power, model, nmck, bid, contract_price, equipment_only_price, paid_amount, bidder … +5.

КАРТОЧКА ЗАКУПКИ

ДОСЬЕ 057/123 · commercial:1234013:lot1

Закупка: Запрос предложений на поставку шкафов ВРУ, КСО, КТПВ, УКРМФ (смешанный лот)

ООО «Завод Технофлекс», филиал г. Учалы · ИНН 6229024796

6–35 kV · PQ Поставка оборудования

НМЦ / ЛИМИТ	ЦЕНА ДОГОВОРА ИЗ ИСТОЧНИКА	НОМИНАЛ ИЗДЕЛИЯ	УЧАСТНИК КОМИССИИ
Не установлено	Не установлено	Не установлено	Не установлено
Не договор	Состав проверить	Нет номинала по ТЗ	Не установлено

Что закупалось

Объект	Не установлено
Тип	Поставка оборудования
Технология	УКРМ / конденсаторные установки
Предмет по исходной записи	Запрос предложений на поставку шкафов ВРУ, КСО, КТПВ, УКРМФ (смешанный лот)

Хронология и результат

Размещение	2026-08-25
Срок / дедлайн	Не установлено
Дата договора	Не установлено
Стадия	Итог требует проверки

ИНТЕРПРЕТАЦИЯ: Предмет похож на поставку, но поставщик и исполнение подтверждаются отдельно.

Источники и недостающие сведения — на третьем слайде; оригинальные технические поля — на втором.

ТЕХНИКА И ЦЕНЫ

6–35 kV · PQ УКРМ / конденсаторные установки

ДОСЬЕ 057/123 · commercial:1234013:lot1

Техника, спецификация и цены

Номинал устройства, а не напряжение ПС. Каждая сумма имеет собственное правовое основание.

Номенклатура и параметры

Модель / тип	**Не установлено**
Номинал устройства	**Не установлено**
Реактивная мощность	**Не установлено**
Количество	**Не установлено**

Пять раздельных финансовых величин

НМЦ / начальный лимит	Не установлено
Предложение по протоколу	Не установлено
Договорная цена из записи	Не установлено
Цена только PQ-оборудования*	Не установлено
Фактически оплачено	Не установлено
Реестровый номер договора	Не установлено
Дата договора	Не установлено
Характер суммы	Не установлено
Класс сделки	Поставка оборудования

Предмет исходной карточки: Запрос предложений на поставку шкафов ВРУ, КСО, КТПВ, УКРМФ (смешанный лот)

* Значение цены оборудования не интерпретируется как оплаченная выручка; для EPC отделяется от работ только по оригинальной спецификации.

ДОСЬЕ 057/123 · commercial:1234013:lot1

Участники, исходы и документы

Роли не смешиваются: протокольный победитель не становится автоматически подписантом и OEM.

ПРОТОКОЛ И ИСТОЧНИКИ

Роль / статус	Подтверждённое в записи значение
Заказчик / ИНН	ООО «Завод Технофлекс», филиал г. Учалы · 6229024796
Организатор	Не установлено
Протокольный участник	Не установлено
Подписавший поставщик	Не установлено
EPC / проектировщик	Не установлено
Изготовитель OEM	Не установлено

[1] third_party
Открыть первоисточник / карточку · Запрос предложений на поставку шкафов ВРУ, КСО, КТПВ, УКРМФ...
SHA ещё не получен

Уровень источника: C; всего URL: 1. Не установлены поля: voltage_kv, rated_power, quantity, model, nmck, bid, contract_price, equipment_only_price, paid_amount … +6.

6–35 kV · PQ A = сохранённый первичный цифровой след; B = первичная ссылка; C = вторичный индекс.

КАРТОЧКА ЗАКУПКИ

6–35 kV · PQ Поставка оборудования

ДОСЬЕ 058/123 · commercial:130233-TT:lot1

Закупка: Установка УКРМ-0,4-200 по ТЗ

АО «Учалинский ГОК»

НМЦ / ЛИМИТ	ЦЕНА ДОГОВОРА ИЗ ИСТОЧНИКА	НОМИНАЛ ИЗДЕЛИЯ	УЧАСТНИК КОМИССИИ
Не установлено	Не установлено	Не установлено	Не установлено
Не договор	Состав проверить	Нет номинала по ТЗ	Не установлено

Что закупалось

Объект	Не установлено
Тип	Поставка оборудования
Технология	УКРМ / конденсаторные установки
Предмет по исходной записи	Установка УКРМ-0,4-200 по ТЗ

Хронология и результат

Размещение	2026-06-24
Срок / дедлайн	Не установлено
Дата договора	Не установлено
Стадия	Итог требует проверки

ИНТЕРПРЕТАЦИЯ: Предмет похож на поставку, но поставщик и исполнение подтверждаются отдельно.

Источники и недостающие сведения — на третьем слайде; оригинальные технические поля — на втором.

ТЕХНИКА И ЦЕНЫ

6–35 kV · PQ УКРМ / конденсаторные установки

ДОСЬЕ 058/123 · commercial:130233-TT:lot1

Техника, спецификация и цены

Номинал устройства, а не напряжение ПС. Каждая сумма имеет собственное правовое основание.

Номенклатура и параметры

Модель / тип	**Не установлено**
Номинал устройства	**Не установлено**
Реактивная мощность	**Не установлено**
Количество	**Не установлено**

Пять раздельных финансовых величин

НМЦ / начальный лимит	Не установлено
Предложение по протоколу	Не установлено
Договорная цена из записи	Не установлено
Цена только PQ-оборудования*	Не установлено
Фактически оплачено	Не установлено
Реестровый номер договора	Не установлено
Дата договора	Не установлено
Характер суммы	Не установлено
Класс сделки	Поставка оборудования

Предмет исходной карточки: Установка УКРМ-0,4-200 по ТЗ

* Значение цены оборудования не интерпретируется как оплаченная выручка; для EPC отделяется от работ только по оригинальной спецификации.

ДОСЬЕ 058/123 · commercial:130233-TT:lot1

Участники, исходы и документы

Роли не смешиваются: протокольный победитель не становится автоматически подписантом и OEM.

ПРОТОКОЛ И ИСТОЧНИКИ

6–35 kV · PQ A = сохранённый первичный цифровой след; B = первичная ссылка; C = вторичный индекс.

Роль / статус	Подтверждённое в записи значение
Заказчик / ИНН	АО «Учалинский ГОК»
Организатор	Не установлено
Протокольный участник	Не установлено
Подписавший поставщик	Не установлено
EPC / проектировщик	Не установлено
Изготовитель OEM	Не установлено

[1] third_party
Открыть первоисточник / карточку · Установка УКРМ-0,4-200 по ТЗ
SHA ещё не получен

Уровень источника: C; всего URL: 1. Не установлены поля: buyer_inn, voltage_kv, rated_power, quantity, model, nmck, bid, contract_price, equipment_only_price … +7.

КАРТОЧКА ЗАКУПКИ

ДОСЬЕ 059/123 · commercial:135171-TT:lot1

Закупка: Поставка 2 УКРМ-6,3-600 (6 кВ, 600 квар) с шефмонтажными и шефналадочными работами, повторный…

ПАО «Гайский горно-обогатительный комбинат» · ИНН 5604000700

6–35 kV · PQ Поставка оборудования

НМЦ / ЛИМИТ	ЦЕНА ДОГОВОРА ИЗ ИСТОЧНИКА	НОМИНАЛ ИЗДЕЛИЯ	УЧАСТНИК КОМИССИИ
Не установлено	Не установлено	Не установлено	Не установлено
Не договор	Состав проверить	Нет номинала по ТЗ	Не установлено

Что закупалось

Объект	Гайский ГОК, Гай, Оренбургская область: возможно повтор потребности 2×УКРМ-6,3-600
Тип	Поставка оборудования
Технология	УКРМ / конденсаторные установки
Предмет по исходной записи	Поставка 2 УКРМ-6,3-600 (6 кВ, 600 квар) с шефмонтажными и шефналадочными работами, повторный запрос августа после мартовской закупки 119199-ТТ.

Хронология и результат

Размещение	2026-08-12
Срок / дедлайн	Не установлено
Дата договора	Не установлено
Стадия	Итог требует проверки

ИНТЕРПРЕТАЦИЯ: Предмет похож на поставку, но поставщик и исполнение подтверждаются отдельно.

Источники и недостающие сведения — на третьем слайде; оригинальные технические поля — на втором.

ТЕХНИКА И ЦЕНЫ

6–35 kV · PQ УКРМ / конденсаторные установки

ДОСЬЕ 059/123 · commercial:135171-TT:lot1

Техника, спецификация и цены

Номинал устройства, а не напряжение ПС. Каждая сумма имеет собственное правовое основание.

Номенклатура и параметры

Модель / тип	**Не установлено**
Номинал устройства	**Не установлено**
Реактивная мощность	**Не установлено**
Количество	**2 шт**
Количество	**2**

Пять раздельных финансовых величин

НМЦ / начальный лимит	**Не установлено**
Предложение по протоколу	**Не установлено**
Договорная цена из записи	**Не установлено**
Цена только PQ-оборудования*	**Не установлено**
Фактически оплачено	**Не установлено**
Реестровый номер договора	**Не установлено**
Дата договора	**Не установлено**
Характер суммы	**Не установлено**
Класс сделки	**Поставка оборудования**

Предмет исходной карточки: Поставка 2 УКРМ-6,3-600 (6 кВ, 600 квар) с шефмонтажными и шефналадочными работами, повторный запрос августа после мартовской закупки 119199-ТТ.

* Значение цены оборудования не интерпретируется как оплаченная выручка; для EPC отделяется от работ только по оригинальной спецификации.

ПРОТОКОЛ И ИСТОЧНИКИ

6–35 kV · PQ A = сохранённый первичный цифровой след; B = первичная ссылка; C = вторичный индекс.

ДОСЬЕ 059/123 · commercial:135171-TT:lot1

Участники, исходы и документы

Роли не смешиваются: протокольный победитель не становится автоматически подписантом и OEM.

Роль / статус	Подтверждённое в записи значение
Заказчик / ИНН	ПАО «Гайский горно-обогатительный комбинат» · 5604000700
Организатор	Не установлено
Протокольный участник	Не установлено
Подписавший поставщик	Не установлено
EPC / проектировщик	Не установлено
Изготовитель OEM	Не установлено

[1] third_party
Открыть первоисточник / карточку · Поставка двух установок УКРМ-6,3-600 600 квар 6кВ, заказчик ПАО...
SHA ещё не получен

Уровень источника: C; всего URL: 1. Не установлены поля: voltage_kv, rated_power, model, nmck, bid, contract_price, equipment_only_price, paid_amount, bidder … +5.

КАРТОЧКА ЗАКУПКИ

ДОСЬЕ 060/123 · commercial:2103585-2:lot1

Закупка: Установка компенсации реактивной мощности 10 кВ для ДГП-2; повторная редакция /2, предыдущая /1;...

ООО «ЗапСибНефтехим»

6–35 kV · PQ Прочее / уточняется

НМЦ / ЛИМИТ	ЦЕНА ДОГОВОРА ИЗ ИСТОЧНИКА	НОМИНАЛ ИЗДЕЛИЯ	УЧАСТНИК КОМИССИИ
Не установлено	Не установлено	Не установлено	Не установлено
Не договор	Состав проверить	Нет номинала по ТЗ	Не установлено

Что закупалось

Объект	Не установлено
Тип	Прочее / уточняется
Технология	УКРМ / конденсаторные установки
Предмет по исходной записи	Установка компенсации реактивной мощности 10 кВ для ДГП-2; повторная редакция /2, предыдущая /1; архивы не оценены как подтверждение поставки

Хронология и результат

Размещение	2025-04-07
Срок / дедлайн	Не установлено
Дата договора	Не установлено
Стадия	Итог требует проверки

ИНТЕРПРЕТАЦИЯ: Не отождествлять запрос, НМЦ и подписанный контракт.

Источники и недостающие сведения — на третьем слайде; оригинальные технические поля — на втором.

ТЕХНИКА И ЦЕНЫ

6–35 kV · PQ УКРМ / конденсаторные установки

ДОСЬЕ 060/123 · commercial:2103585-2:lot1

Техника, спецификация и цены

Номинал устройства, а не напряжение ПС. Каждая сумма имеет собственное правовое основание.

Номенклатура и параметры

Модель / тип	**Не установлено**
Номинал устройства	**Не установлено**
Реактивная мощность	**Не установлено**
Количество	**Не установлено**

Пять раздельных финансовых величин

НМЦ / начальный лимит	Не установлено
Предложение по протоколу	Не установлено
Договорная цена из записи	Не установлено
Цена только PQ-оборудования*	Не установлено
Фактически оплачено	Не установлено
Реестровый номер договора	Не установлено
Дата договора	Не установлено
Характер суммы	Не установлено
Класс сделки	Прочее / уточняется

Предмет исходной карточки: Установка компенсации реактивной мощности 10 кВ для ДГП-2; повторная редакция /2, предыдущая /1; архивы не оценены как подтверждение поставки

* Значение цены оборудования не интерпретируется как оплаченная выручка; для EPC отделяется от работ только по оригинальной спецификации.

ПРОТОКОЛ И ИСТОЧНИКИ

6–35 kV · PQ A = сохранённый первичный цифровой след; B = первичная ссылка; C = вторичный индекс.

ДОСЬЕ 060/123 · commercial:2103585-2:lot1

Участники, исходы и документы

Роли не смешиваются: протокольный победитель не становится автоматически подписантом и OEM.

Роль / статус	Подтверждённое в записи значение
Заказчик / ИНН	ООО «ЗапСибНефтехим»
Организатор	Не установлено
Протокольный участник	Не установлено
Подписавший поставщик	Не установлено
EPC / проектировщик	Не установлено
Изготовитель OEM	Не установлено

[1] official_sibur_archive_card
Открыть первоисточник / карточку · sibur.ru
5ac6859c2bb55915db66eae0…

[2] official_7z_unreviewed
Открыть первоисточник / карточку · sibur.ru
d78513d78cd67f6f4fe06a8b…

[3] official_7z_unreviewed
Открыть первоисточник / карточку · sibur.ru
f9b03374773634f3b7bdceb1…

Уровень источника: C; всего URL: 3. Не установлены поля: buyer_inn, voltage_kv, rated_power, quantity, model, nmck, bid, contract_price, equipment_only_price … +7.

КАРТОЧКА ЗАКУПКИ

ДОСЬЕ 061/123 · commercial:2128160-1:lot1

Закупка: ПИР модернизации РП-115/116, проектирование 3 регулируемых БСК 6 кВ

ООО «НПП «Нефтехимия»

6–35 kV · PQ ПИР / проектирование

НМЦ / ЛИМИТ	ЦЕНА ДОГОВОРА ИЗ ИСТОЧНИКА	НОМИНАЛ ИЗДЕЛИЯ	УЧАСТНИК КОМИССИИ
Не установлено	Не установлено	Не установлено	Не установлено
Не договор	Состав проверить	Нет номинала по ТЗ	Не установлено

Что закупалось

Объект	Не установлено
Тип	ПИР / проектирование
Технология	БСК
Предмет по исходной записи	ПИР модернизации РП-115/116, проектирование 3 регулируемых БСК 6 кВ

Хронология и результат

Размещение	2026-03-17
Срок / дедлайн	Не установлено
Дата договора	Не установлено
Стадия	Итог требует проверки

ИНТЕРПРЕТАЦИЯ: Проектные работы, не поставка нового оборудования.

Источники и недостающие сведения — на третьем слайде; оригинальные технические поля — на втором.

ТЕХНИКА И ЦЕНЫ

6–35 kV · PQ БСК

ДОСЬЕ 061/123 · commercial:2128160-1:lot1

Техника, спецификация и цены

Номинал устройства, а не напряжение ПС. Каждая сумма имеет собственное правовое основание.

Номенклатура и параметры

Модель / тип	**Не установлено**
Номинал устройства	**Не установлено**
Реактивная мощность	**Не установлено**
Количество	**Не установлено**

Пять раздельных финансовых величин

НМЦ / начальный лимит	**Не установлено**
Предложение по протоколу	**Не установлено**
Договорная цена из записи	**Не установлено**
Цена только PQ-оборудования*	**Не установлено**
Фактически оплачено	**Не установлено**
Реестровый номер договора	**Не установлено**
Дата договора	**Не установлено**
Характер суммы	**Не установлено**
Класс сделки	**ПИР / проектирование**

Предмет исходной карточки: ПИР модернизации РП-115/116, проектирование 3 регулируемых БСК 6 кВ

* Значение цены оборудования не интерпретируется как оплаченная выручка; для EPC отделяется от работ только по оригинальной спецификации.

ПРОТОКОЛ И ИСТОЧНИКИ

6–35 kV · PQ A = сохранённый первичный цифровой след; B = первичная ссылка; C = вторичный индекс.

ДОСЬЕ 061/123 · commercial:2128160-1:lot1

Участники, исходы и документы

Роли не смешиваются: протокольный победитель не становится автоматически подписантом и OEM.

Роль / статус	Подтверждённое в записи значение
Заказчик / ИНН	ООО «НПП «Нефтехимия»
Организатор	Не установлено
Протокольный участник	Не установлено
Подписавший поставщик	Не установлено
EPC / проектировщик	Не установлено
Изготовитель OEM	Не установлено

[1] official_sibur_procurement_card
Открыть первоисточник / карточку · sibur.ru
c9f834bfa96491a8568f2c7c…

[2] official_6kv_bsk_design_spec
Открыть первоисточник / карточку · sibur.ru
7fe5e993fe157e6d854631b4…

[3] official_design_drawing_unreviewed
Открыть первоисточник / карточку · sibur.ru
a9422ecaea0532bf5bc92b0e…

[4] official_design_drawing_unreviewed
Открыть первоисточник / карточку · sibur.ru
37fdabbf754dd8d29f2111fb…

Уровень источника: C; всего URL: 4. Не установлены поля: buyer_inn, voltage_kv, rated_power, quantity, model, nmck, bid, contract_price, equipment_only_price … +7.

КАРТОЧКА ЗАКУПКИ

6–35 kV · PQ ПИР / проектирование

ДОСЬЕ 062/123 · commercial:231994-2:lot1

Закупка: Дополнительный тендер на РД системы динамической компенсации, ГС-2 Кировского рудника

АО «Апатит» (Кировский филиал) · ИНН 5103070023

НМЦ / ЛИМИТ	ЦЕНА ДОГОВОРА ИЗ ИСТОЧНИКА	НОМИНАЛ ИЗДЕЛИЯ	УЧАСТНИК КОМИССИИ
Не установлено	Не установлено	Не установлено	Не установлено
Не договор	Состав проверить	Нет номинала по ТЗ	Не установлено

Что закупалось

Объект	ДОПОЛНЕНИЕ. РД. ПС-352. Система динамической компенсации реактивной мощности
Тип	ПИР / проектирование
Технология	dynamic_reactive_compensation
Предмет по исходной записи	Дополнительный тендер на РД системы динамической компенсации, ГС-2 Кировского рудника

Хронология и результат

Размещение	2026-04-27
Срок / дедлайн	2026-05-25
Дата договора	Не установлено
Стадия	Итог требует проверки

ИНТЕРПРЕТАЦИЯ: Проектные работы, не поставка нового оборудования.

Источники и недостающие сведения — на третьем слайде; оригинальные технические поля — на втором.

ТЕХНИКА И ЦЕНЫ

6–35 kV · PQ

dynamic_reactive_compensation

ДОСЬЕ 062/123 · commercial:231994-2:lot1

Техника, спецификация и цены

Номинал устройства, а не напряжение ПС. Каждая сумма имеет собственное правовое основание.

Номенклатура и параметры

Модель / тип	**Не установлено**
Номинал устройства	**Не установлено**
Реактивная мощность	**Не установлено**
Количество	**Не установлено**

Пять раздельных финансовых величин

НМЦ / начальный лимит	Не установлено
Предложение по протоколу	Не установлено
Договорная цена из записи	Не установлено
Цена только PQ-оборудования*	Не установлено
Фактически оплачено	Не установлено
Реестровый номер договора	Не установлено
Дата договора	Не установлено
Характер суммы	Не установлено
Класс сделки	ПИР / проектирование

Предмет исходной карточки: Дополнительный тендер на РД системы динамической компенсации, ГС-2 Кировского рудника

* Значение цены оборудования не интерпретируется как оплаченная выручка; для EPC отделяется от работ только по оригинальной спецификации.

ДОСЬЕ 062/123 · commercial:231994-2:lot1

Участники, исходы и документы

Роли не смешиваются: протокольный победитель не становится автоматически подписантом и OEM.

ПРОТОКОЛ И ИСТОЧНИКИ

6–35 kV · PQ A = сохранённый первичный цифровой след; B = первичная ссылка; C = вторичный индекс.

Роль / статус	Подтверждённое в записи значение
Заказчик / ИНН	АО «Апатит» (Кировский филиал) · 5103070023
Организатор	Не установлено
Протокольный участник	Не установлено
Подписавший поставщик	Не установлено
EPC / проектировщик	Не установлено
Изготовитель OEM	Не установлено

[1] secondary_aggregator_two_correlated_listings
Открыть первоисточник / карточку · Дополнительный тендер на РД системы динамической компенсации,...
SHA ещё не получен

Уровень источника: C; всего URL: 1. Не установлены поля: voltage_kv, rated_power, quantity, model, nmck, bid, contract_price, equipment_only_price, paid_amount … +6.

КАРТОЧКА ЗАКУПКИ

ДОСЬЕ 063/123 · commercial:231994:lot1

Закупка: Разработка рабочей документации на динамическую компенсацию реактивной мощности, ГС-2 Кировского...

АО «Апатит» (Кировский филиал) · ИНН 5103070023

6–35 kV · PQ ПИР / проектирование

НМЦ / ЛИМИТ	ЦЕНА ДОГОВОРА ИЗ ИСТОЧНИКА	НОМИНАЛ ИЗДЕЛИЯ	УЧАСТНИК КОМИССИИ
Не установлено	Не установлено	Не установлено	Не установлено
Не договор	Состав проверить	Нет номинала по ТЗ	Не установлено

Что закупалось

Объект	Разработка РД. ПС-352. Система динамической компенсации реактивной мощности
Тип	ПИР / проектирование
Технология	dynamic_reactive_compensation
Предмет по исходной записи	Разработка рабочей документации на динамическую компенсацию реактивной мощности, ГС-2 Кировского рудника

Хронология и результат

Размещение	2026-04-01
Срок / дедлайн	2026-04-15
Дата договора	Не установлено
Стадия	Итог требует проверки

ИНТЕРПРЕТАЦИЯ: Проектные работы, не поставка нового оборудования.

Источники и недостающие сведения — на третьем слайде; оригинальные технические поля — на втором.

ТЕХНИКА И ЦЕНЫ

6–35 kV · PQ

dynamic_reactive_compensation

ДОСЬЕ 063/123 · commercial:231994:lot1

Техника, спецификация и цены

Номинал устройства, а не напряжение ПС. Каждая сумма имеет собственное правовое основание.

Номенклатура и параметры

Модель / тип	**Не установлено**
Номинал устройства	**Не установлено**
Реактивная мощность	**Не установлено**
Количество	**Не установлено**

Пять раздельных финансовых величин

НМЦ / начальный лимит	Не установлено
Предложение по протоколу	Не установлено
Договорная цена из записи	Не установлено
Цена только PQ-оборудования*	Не установлено
Фактически оплачено	Не установлено
Реестровый номер договора	Не установлено
Дата договора	Не установлено
Характер суммы	Не установлено
Класс сделки	ПИР / проектирование

Предмет исходной карточки: Разработка рабочей документации на динамическую компенсацию реактивной мощности, ГС-2 Кировского рудника

* Значение цены оборудования не интерпретируется как оплаченная выручка; для EPC отделяется от работ только по оригинальной спецификации.

ПРОТОКОЛ И ИСТОЧНИКИ

6–35 kV · PQ A = сохранённый первичный цифровой след; B = первичная ссылка; C = вторичный индекс.

ДОСЬЕ 063/123 · commercial:231994:lot1

Участники, исходы и документы

Роли не смешиваются: протокольный победитель не становится автоматически подписантом и OEM.

Роль / статус	Подтверждённое в записи значение
Заказчик / ИНН	АО «Апатит» (Кировский филиал) · 5103070023
Организатор	Не установлено
Протокольный участник	Не установлено
Подписавший поставщик	Не установлено
EPC / проектировщик	Не установлено
Изготовитель OEM	Не установлено

[1] secondary_original_platform_index
Открыть первоисточник / карточку · Разработка рабочей документации на динамическую компенсацию…
SHA ещё не получен

Уровень источника: B; всего URL: 1. Не установлены поля: voltage_kv, rated_power, quantity, model, nmck, bid, contract_price, equipment_only_price, paid_amount … +6.

КАРТОЧКА ЗАКУПКИ

ДОСЬЕ 064/123 · commercial:281-705:lot1

Закупка: Проектирование мест установки фильтров гармоник и электрических схем семи сахарных заводов

Русагро — сахарные заводы

6–35 kV · PQ ПИР / проектирование

НМЦ / ЛИМИТ
Не установлено
Не договор

ЦЕНА ДОГОВОРА ИЗ ИСТОЧНИКА
Не установлено
Состав проверить

НОМИНАЛ ИЗДЕЛИЯ
Не установлено
Нет номинала по ТЗ

УЧАСТНИК КОМИССИИ
Не установлено
Не установлено

Что закупалось

Объект	Не установлено
Тип	ПИР / проектирование
Технология	harmonic_filters
Предмет по исходной записи	Проектирование мест установки фильтров гармоник и электрических схем семи сахарных заводов

Хронология и результат

Размещение	2025-12-24
Срок / дедлайн	Не установлено
Дата договора	Не установлено
Стадия	Итог требует проверки

ИНТЕРПРЕТАЦИЯ: Проектные работы, не поставка нового оборудования.

Источники и недостающие сведения — на третьем слайде; оригинальные технические поля — на втором.

ТЕХНИКА И ЦЕНЫ

6–35 kV · PQ harmonic_filters

ДОСЬЕ 064/123 · commercial:281-705:lot1

Техника, спецификация и цены

Номинал устройства, а не напряжение ПС. Каждая сумма имеет собственное правовое основание.

Номенклатура и параметры

Модель / тип	**Не установлено**
Номинал устройства	**Не установлено**
Реактивная мощность	**Не установлено**
Количество	**Не установлено**
low voltage protection mentioned kv	**0.4**
ru6 location mentioned not proof of filter voltage	**True**

Пять раздельных финансовых величин

НМЦ / начальный лимит	**Не установлено**
Предложение по протоколу	**Не установлено**
Договорная цена из записи	**Не установлено**
Цена только PQ-оборудования*	**Не установлено**
Фактически оплачено	**Не установлено**
Реестровый номер договора	**Не установлено**
Дата договора	**Не установлено**
Характер суммы	**Не установлено**
Класс сделки	**ПИР / проектирование**

Предмет исходной карточки: Проектирование мест установки фильтров гармоник и электрических схем семи сахарных заводов

* Значение цены оборудования не интерпретируется как оплаченная выручка; для EPC отделяется от работ только по оригинальной спецификации.

ПРОТОКОЛ И ИСТОЧНИКИ

6–35 kV · PQ A = сохранённый первичный цифровой след; B = первичная ссылка; C = вторичный индекс.

ДОСЬЕ 064/123 · commercial:281-705:lot1

Участники, исходы и документы

Роли не смешиваются: протокольный победитель не становится автоматически подписантом и OEM.

Роль / статус	Подтверждённое в записи значение
Заказчик / ИНН	Русагро — сахарные заводы
Организатор	Не установлено
Протокольный участник	Не установлено
Подписавший поставщик	Не установлено
EPC / проектировщик	Не установлено
Изготовитель OEM	Не установлено

[1] first_party_platform_public_card
Открыть первоисточник / карточку · bidzaar.com
db4d1b92433a57d4fa3adc1e…

Уровень источника: A; всего URL: 1. Не установлены поля: buyer_inn, voltage_kv, rated_power, quantity, model, nmck, bid, contract_price, equipment_only_price … +7.

КАРТОЧКА ЗАКУПКИ

ДОСЬЕ 065/123 · commercial:306-644:lot35

Закупка: Монтаж, подключение и ПНР установок УКРМ 6 кВ в СК-3, лот 35; опубликованы ТЗ DOCX 42.1 КБ,...

СИБСТЕКЛО · ИНН 5406305355

6–35 kV · PQ EPC / CMP

НМЦ / ЛИМИТ	ЦЕНА ДОГОВОРА ИЗ ИСТОЧНИКА	НОМИНАЛ ИЗДЕЛИЯ	УЧАСТНИК КОМИССИИ
Не установлено	Не установлено	Не установлено	Не установлено
Не договор	Состав проверить	Нет номинала по ТЗ	Не установлено

Что закупалось

Объект	Новосибирск, ул. Даргомыжского, 8а, стр. 20
Тип	EPC / CMP
Технология	УКРМ / конденсаторные установки
Предмет по исходной записи	Монтаж, подключение и ПНР установок УКРМ 6 кВ в СК-3, лот 35; опубликованы ТЗ DOCX 42.1 КБ, приложение PDF 81.3 КБ, форма КП XLS 68 КБ и проект договора DOC 121 КБ.

Хронология и результат

Размещение	2026-03-13
Срок / дедлайн	Не установлено
Дата договора	Не установлено
Стадия	Итог требует проверки

ИНТЕРПРЕТАЦИЯ: Стоимость процедуры может включать ПИР, оборудование, строительство и ПНР; это не цена отдельной УКРМ.

Источники и недостающие сведения — на третьем слайде; оригинальные технические поля — на втором.

ТЕХНИКА И ЦЕНЫ

6–35 kV · PQ УКРМ / конденсаторные установки

ДОСЬЕ 065/123 · commercial:306-644:lot35

Техника, спецификация и цены

Номинал устройства, а не напряжение ПС. Каждая сумма имеет собственное правовое основание.

Номенклатура и параметры

Модель / тип	**Не установлено**
Номинал устройства	**Не установлено**
Реактивная мощность	**Не установлено**
Количество	**1 усл.ед**
Количество	**1**

Пять раздельных финансовых величин

НМЦ / начальный лимит	**Не установлено**
Предложение по протоколу	**Не установлено**
Договорная цена из записи	**Не установлено**
Цена только PQ-оборудования*	**Не установлено**
Фактически оплачено	**Не установлено**
Реестровый номер договора	**Не установлено**
Дата договора	**Не установлено**
Характер суммы	**Не установлено**
Класс сделки	**EPC / CMP**

Предмет исходной карточки: Монтаж, подключение и ПНР установок УКРМ 6 кВ в СК-3, лот 35; опубликованы ТЗ DOCX 42.1 КБ, приложение PDF 81.3 КБ, форма КП XLS 68 КБ и проект договора DOC 121 КБ.

* Значение цены оборудования не интерпретируется как оплаченная выручка; для EPC отделяется от работ только по оригинальной спецификации.

ПРОТОКОЛ И ИСТОЧНИКИ

6–35 kV · PQ A = сохранённый первичный цифровой след; B = первичная ссылка; C = вторичный индекс.

ДОСЬЕ 065/123 · commercial:306-644:lot35

Участники, исходы и документы

Роли не смешиваются: протокольный победитель не становится автоматически подписантом и OEM.

Роль / статус	Подтверждённое в записи значение
Заказчик / ИНН	СИБСТЕКЛО · 5406305355
Организатор	Не установлено
Протокольный участник	Не установлено
Подписавший поставщик	Не установлено
EPC / проектировщик	Не установлено
Изготовитель OEM	Не установлено

[1] primary_platform
Открыть первоисточник / карточку · Установка, подключение и пусконаладка УКРМ 6 кВ, 1 усл.ед;...
SHA ещё не получен

[2] first_party_technical_docx
Открыть первоисточник / карточку · Установить УКРМ 6 кВ. 900кВАр в количестве 2 шт.; Установки...
28c970162cc7b36cff91df3b...

[3] first_party_bidzaar_buyer_profile
Открыть первоисточник / карточку · ИНН/КПП: 5406305355/540201001
fa39eea182d7a2aa667e2846...

Уровень источника: A; всего URL: 3. Не установлены поля: voltage_kv, rated_power, model, nmck, bid, contract_price, equipment_only_price, paid_amount, bidder ... +5.

Дополнительные архивные сигналы: v32.bid_deadline=2026-03-31; v32.commission_selected_supplier_verified=False

КАРТОЧКА ЗАКУПКИ

ДОСЬЕ 066/123 · commercial:351-062:lot1

Закупка: Анализ цен двух конденсаторных установок УКРМ 6 кВ, заявка 300240128; приложены ОЛ УКРМ 6 кВ DOC и...

АО «ГК «Электрощит»-ТМ Самара»

6–35 kV · PQ Поставка оборудования

НМЦ / ЛИМИТ	ЦЕНА ДОГОВОРА ИЗ ИСТОЧНИКА	НОМИНАЛ ИЗДЕЛИЯ	УЧАСТНИК КОМИССИИ
Не установлено	Не установлено	6.3 kV	Не установлено
Не договор	Состав проверить	Не установлено	Не установлено

Что закупалось

Объект	Самара / Тольятти, поставка для ЭЛЬГА
Тип	Поставка оборудования
Технология	УКРМ / конденсаторные установки
Предмет по исходной записи	Анализ цен двух конденсаторных установок УКРМ 6 кВ, заявка 300240128; приложены ОЛ УКРМ 6 кВ DOC и технический файл DOCX.

Хронология и результат

Размещение	2026-07-08
Срок / дедлайн	Не установлено
Дата договора	Не установлено
Стадия	Итог требует проверки

ИНТЕРПРЕТАЦИЯ: Предмет похож на поставку, но поставщик и исполнение подтверждаются отдельно.

Источники и недостающие сведения — на третьем слайде; оригинальные технические поля — на втором.

ТЕХНИКА И ЦЕНЫ

6–35 kV · PQ УКРМ / конденсаторные установки

ДОСЬЕ 066/123 · commercial:351-062:lot1

Техника, спецификация и цены

Номинал устройства, а не напряжение ПС. Каждая сумма имеет собственное правовое основание.

Номенклатура и параметры

Модель / тип	**Не установлено**
Номинал устройства	**6.3 kV**
Реактивная мощность	**Не установлено**
Количество	**2 шт**
Номинал, кВ	**6.3**
Количество	**2**

Пять раздельных финансовых величин

НМЦ / начальный лимит	**Не установлено**
Предложение по протоколу	**Не установлено**
Договорная цена из записи	**Не установлено**
Цена только PQ-оборудования*	**Не установлено**
Фактически оплачено	**Не установлено**
Реестровый номер договора	**Не установлено**
Дата договора	**Не установлено**
Характер суммы	**Не установлено**
Класс сделки	**Поставка оборудования**

Предмет исходной карточки: Анализ цен двух конденсаторных установок УКРМ 6 кВ, заявка 300240128; приложены ОЛ УКРМ 6 кВ DOC и технический файл DOCX.

* Значение цены оборудования не интерпретируется как оплаченная выручка; для EPC отделяется от работ только по оригинальной спецификации.

ДОСЬЕ 066/123 · commercial:351-062:lot1

Участники, исходы и документы

Роли не смешиваются: протокольный победитель не становится автоматически подписантом и OEM.

ПРОТОКОЛ И ИСТОЧНИКИ

6–35 kV · PQ A = сохранённый первичный цифровой след; B = первичная ссылка; C = вторичный индекс.

Роль / статус	Подтверждённое в записи значение
Заказчик / ИНН	АО «ГК «Электрощит»-ТМ Самара»
Организатор	Не установлено
Протокольный участник	Не установлено
Подписавший поставщик	Не установлено
EPC / проектировщик	Не установлено
Изготовитель OEM	Не установлено

[1] primary_platform
Открыть первоисточник / карточку · Анализ цен конденсаторных установок, 2 шт.; ОЛ УКРМ 6 кВ;...
SHA ещё не получен

[2] Уровень не указан
Открыть первоисточник / карточку · bidzaar.com
e53a74ef8a4fda14aedce725...

[3] Уровень не указан
Открыть первоисточник / карточку · bidzaar.com
e7927732264deb30813bcf96...

Уровень источника: B; всего URL: 3. Не установлены поля: buyer_inn, rated_power, model, nmck, bid, contract_price, equipment_only_price, paid_amount, bidder … +5.

КАРТОЧКА ЗАКУПКИ

ДОСЬЕ 067/123 · commercial:358-830:lot1

Закупка: Поставка активных фильтров гармоник (3 штуки), возможны аналоги по ТЗ

Не раскрыт на публичной карточке Bidzaar

6–35 kV · PQ Поставка оборудования

НМЦ / ЛИМИТ	ЦЕНА ДОГОВОРА ИЗ ИСТОЧНИКА	НОМИНАЛ ИЗДЕЛИЯ	УЧАСТНИК КОМИССИИ
Не установлено	Не установлено	Не установлено	Не установлено
Не договор	Состав проверить	Нет номинала по ТЗ	Не установлено

Что закупалось

Объект	Екатеринбург / активные фильтры
Тип	Поставка оборудования
Технология	Фильтрация гармоник
Предмет по исходной записи	Поставка активных фильтров гармоник (3 штуки), возможны аналоги по ТЗ

Хронология и результат

Размещение	2026-07-30
Срок / дедлайн	Не установлено
Дата договора	Не установлено
Стадия	Итог требует проверки

ИНТЕРПРЕТАЦИЯ: Предмет похож на поставку, но поставщик и исполнение подтверждаются отдельно.

Источники и недостающие сведения — на третьем слайде; оригинальные технические поля — на втором.

ТЕХНИКА И ЦЕНЫ

6–35 kV · PQ Фильтрация гармоник

ДОСЬЕ 067/123 · commercial:358-830:lot1

Техника, спецификация и цены

Номинал устройства, а не напряжение ПС. Каждая сумма имеет собственное правовое основание.

Номенклатура и параметры

Модель / тип	**Не установлено**
Номинал устройства	**Не установлено**
Реактивная мощность	**Не установлено**
Количество	**3 шт**
Количество	**3**

Пять раздельных финансовых величин

НМЦ / начальный лимит	**Не установлено**
Предложение по протоколу	**Не установлено**
Договорная цена из записи	**Не установлено**
Цена только PQ-оборудования*	**Не установлено**
Фактически оплачено	**Не установлено**
Реестровый номер договора	**Не установлено**
Дата договора	**Не установлено**
Характер суммы	**Не установлено**
Класс сделки	**Поставка оборудования**

Предмет исходной карточки: Поставка активных фильтров гармоник (3 штуки), возможны аналоги по ТЗ

* Значение цены оборудования не интерпретируется как оплаченная выручка; для EPC отделяется от работ только по оригинальной спецификации.

ДОСЬЕ 067/123 · commercial:358-830:lot1

Участники, исходы и документы

Роли не смешиваются: протокольный победитель не становится автоматически подписантом и OEM.

Роль / статус	Подтверждённое в записи значение
Заказчик / ИНН	Не раскрыт на публичной карточке Bidzaar
Организатор	Не установлено
Протокольный участник	Не установлено
Подписавший поставщик	Не установлено
EPC / проектировщик	Не установлено
Изготовитель OEM	Не установлено

[1] primary_platform
Открыть первоисточник / карточку · Поставка активных фильтров гармоник; 3 шт
SHA ещё не получен

Уровень источника: B; всего URL: 1. Не установлены поля: buyer_inn, voltage_kv, rated_power, model, nmck, bid, contract_price, equipment_only_price, paid_amount … +6.

ПРОТОКОЛ И ИСТОЧНИКИ

6–35 kV · PQ A = сохранённый первичный цифровой след; B = первичная ссылка; C = вторичный индекс.

КАРТОЧКА ЗАКУПКИ

ДОСЬЕ 068/123 · commercial:364-959:lot1

Закупка: Техническое обслуживание дизель-генераторов, пожарных насосов и станций УКРМ

ООО УК «Мега»

6–35 kV · PQ Сервис / модернизация

НМЦ / ЛИМИТ	ЦЕНА ДОГОВОРА ИЗ ИСТОЧНИКА	НОМИНАЛ ИЗДЕЛИЯ	УЧАСТНИК КОМИССИИ
Не установлено	Не установлено	Не установлено	Не установлено
Не договор	Состав проверить	Нет номинала по ТЗ	Не установлено

Что закупалось

Объект	Не установлено
Тип	Сервис / модернизация
Технология	УКРМ / конденсаторные установки
Предмет по исходной записи	Техническое обслуживание дизель-генераторов, пожарных насосов и станций УКРМ

Хронология и результат

Размещение	2026-08-18
Срок / дедлайн	Не установлено
Дата договора	Не установлено
Стадия	Итог требует проверки

ИНТЕРПРЕТАЦИЯ: Сервис/ремонт оборудования, не обязательно новая поставка.

Источники и недостающие сведения — на третьем слайде; оригинальные технические поля — на втором.

ТЕХНИКА И ЦЕНЫ

6–35 kV · PQ УКРМ / конденсаторные установки

ДОСЬЕ 068/123 · commercial:364-959:lot1

Техника, спецификация и цены

Номинал устройства, а не напряжение ПС. Каждая сумма имеет собственное правовое основание.

Номенклатура и параметры

Модель / тип	**Не установлено**
Номинал устройства	**Не установлено**
Реактивная мощность	**Не установлено**
Количество	**Не установлено**

Пять раздельных финансовых величин

НМЦ / начальный лимит	**Не установлено**
Предложение по протоколу	**Не установлено**
Договорная цена из записи	**Не установлено**
Цена только PQ-оборудования*	**Не установлено**
Фактически оплачено	**Не установлено**
Реестровый номер договора	**Не установлено**
Дата договора	**Не установлено**
Характер суммы	**Не установлено**
Класс сделки	**Сервис / модернизация**

Предмет исходной карточки: Техническое обслуживание дизель-генераторов, пожарных насосов и станций УКРМ

* Значение цены оборудования не интерпретируется как оплаченная выручка; для EPC отделяется от работ только по оригинальной спецификации.

ДОСЬЕ 068/123 · commercial:364-959:lot1

Участники, исходы и документы

ПРОТОКОЛ И ИСТОЧНИКИ

Роли не смешиваются: протокольный победитель не становится автоматически подписантом и OEM.

Роль / статус	Подтверждённое в записи значение
Заказчик / ИНН	ООО УК «Мега»
Организатор	Не установлено
Протокольный участник	Не установлено
Подписавший поставщик	Не установлено
EPC / проектировщик	Не установлено
Изготовитель OEM	Не установлено

[1] third_party
Открыть первоисточник / карточку · Техническое обслуживание дизель-генераторов, пожарных насосов и...
SHA ещё не получен

Уровень источника: C; всего URL: 1. Не установлены поля: buyer_inn, voltage_kv, rated_power, quantity, model, nmck, bid, contract_price, equipment_only_price … +7.

6–35 kV · PQ A = сохранённый первичный цифровой след; B = первичная ссылка; C = вторичный индекс.

КАРТОЧКА ЗАКУПКИ

ДОСЬЕ 069/123 · commercial:4158439:lot1

Закупка: Модернизация установки компенсации реактивной мощности (УКРМ)

ООО «ЭЛЬБРУС ДРИЛЛИНГ»

6–35 kV · PQ Сервис / модернизация

НМЦ / ЛИМИТ	ЦЕНА ДОГОВОРА ИЗ ИСТОЧНИКА	НОМИНАЛ ИЗДЕЛИЯ	УЧАСТНИК КОМИССИИ
Не установлено	Не установлено	Не установлено	Не установлено
Не договор	Состав проверить	Нет номинала по ТЗ	Не установлено

Что закупалось

Объект	Не установлено
Тип	Сервис / модернизация
Технология	УКРМ / конденсаторные установки
Предмет по исходной записи	Модернизация установки компенсации реактивной мощности (УКРМ)

Хронология и результат

Размещение	2025-09-04
Срок / дедлайн	Не установлено
Дата договора	Не установлено
Стадия	Итог требует проверки

ИНТЕРПРЕТАЦИЯ: Сервис/ремонт оборудования, не обязательно новая поставка.

Источники и недостающие сведения — на третьем слайде; оригинальные технические поля — на втором.

ТЕХНИКА И ЦЕНЫ

6–35 kV · PQ УКРМ / конденсаторные установки

ДОСЬЕ 069/123 · commercial:4158439:lot1

Техника, спецификация и цены

Номинал устройства, а не напряжение ПС. Каждая сумма имеет собственное правовое основание.

Номенклатура и параметры

Модель / тип	**Не установлено**
Номинал устройства	**Не установлено**
Реактивная мощность	**Не установлено**
Количество	**Не установлено**

Пять раздельных финансовых величин

НМЦ / начальный лимит	**Не установлено**
Предложение по протоколу	**Не установлено**
Договорная цена из записи	**Не установлено**
Цена только PQ-оборудования*	**Не установлено**
Фактически оплачено	**Не установлено**
Реестровый номер договора	**Не установлено**
Дата договора	**Не установлено**
Характер суммы	**Не установлено**
Класс сделки	**Сервис / модернизация**

Предмет исходной карточки: Модернизация установки компенсации реактивной мощности (УКРМ)

* Значение цены оборудования не интерпретируется как оплаченная выручка; для EPC отделяется от работ только по оригинальной спецификации.

ДОСЬЕ 069/123 · commercial:4158439:lot1

Участники, исходы и документы

ПРОТОКОЛ И ИСТОЧНИКИ

Роли не смешиваются: протокольный победитель не становится автоматически подписантом и OEM.

Роль / статус	Подтверждённое в записи значение
Заказчик / ИНН	ООО «ЭЛЬБРУС ДРИЛЛИНГ»
Организатор	Не установлено
Протокольный участник	Не установлено
Подписавший поставщик	Не установлено
EPC / проектировщик	Не установлено
Изготовитель OEM	Не установлено

[1] primary_platform_original_public_card
Открыть первоисточник / карточку · www.b2b-center.ru
00a163169f78b3dd30556f1b...

Уровень источника: A; всего URL: 1. Не установлены поля: buyer_inn, voltage_kv, rated_power, quantity, model, nmck, bid, contract_price, equipment_only_price … +7.

6–35 kV · PQ A = сохранённый первичный цифровой след; B = первичная ссылка; C = вторичный индекс.

КАРТОЧКА ЗАКУПКИ

ДОСЬЕ 070/123 · commercial:4256170:lot1

Закупка: Поставка двух конденсаторных установок УКРМ-10кВ по отдельным позициям: 1600 кВА — 1 ед.; 50 кВА —...

ООО «Прогазстрой» · ИНН 9709099564

6–35 kV · PQ Поставка оборудования

НМЦ / ЛИМИТ	ЦЕНА ДОГОВОРА ИЗ ИСТОЧНИКА	НОМИНАЛ ИЗДЕЛИЯ	УЧАСТНИК КОМИССИИ
Не установлено	Не установлено	10 kV	Не установлено
Не договор	Состав проверить	Не установлено	Не установлено

Что закупалось

Объект	Череповец, Вологодская область, проект заказчика в области электроснабжения
Тип	Поставка оборудования
Технология	УКРМ / конденсаторные установки
Предмет по исходной записи	Поставка двух конденсаторных установок УКРМ-10кВ по отдельным позициям: 1600 кВА — 1 ед.; 50 кВА — 1 ед. (единицы кВА точно как в названии карточки)

Хронология и результат

Размещение	2025-12-01
Срок / дедлайн	Не установлено
Дата договора	Не установлено
Стадия	Итог требует проверки

ИНТЕРПРЕТАЦИЯ: Предмет похож на поставку, но поставщик и исполнение подтверждаются отдельно.

Источники и недостающие сведения — на третьем слайде; оригинальные технические поля — на втором.

ТЕХНИКА И ЦЕНЫ

6–35 kV · PQ УКРМ / конденсаторные установки

ДОСЬЕ 070/123 · commercial:4256170:lot1

Техника, спецификация и цены

Номинал устройства, а не напряжение ПС. Каждая сумма имеет собственное правовое основание.

Номенклатура и параметры

Модель / тип	**Не установлено**
Номинал устройства	**10 kV**
Реактивная мощность	**Не установлено**
Количество	**2 шт**
Номинал, кВ	**10**
Количество	**2**

Пять раздельных финансовых величин

НМЦ / начальный лимит	Не установлено
Предложение по протоколу	Не установлено
Договорная цена из записи	Не установлено
Цена только PQ-оборудования*	Не установлено
Фактически оплачено	Не установлено
Реестровый номер договора	Не установлено
Дата договора	Не установлено
Характер суммы	Не установлено
Класс сделки	Поставка оборудования

Предмет исходной карточки: Поставка двух конденсаторных установок УКРМ-10кВ по отдельным позициям: 1600 кВА — 1 ед.; 50 кВА — 1 ед. (единицы кВА точно как в названии карточки)

* Значение цены оборудования не интерпретируется как оплаченная выручка; для EPC отделяется от работ только по оригинальной спецификации.

ПРОТОКОЛ И ИСТОЧНИКИ

6–35 kV · PQ A = сохранённый первичный цифровой след; B = первичная ссылка; C = вторичный индекс.

ДОСЬЕ 070/123 · commercial:4256170:lot1

Участники, исходы и документы

Роли не смешиваются: протокольный победитель не становится автоматически подписантом и OEM.

Роль / статус	Подтверждённое в записи значение
Заказчик / ИНН	ООО «Прогазстрой» · 9709099564
Организатор	Не установлено
Протокольный участник	Не установлено
Подписавший поставщик	Не установлено
EPC / проектировщик	Не установлено
Изготовитель OEM	Не установлено

[1] third_party
Открыть первоисточник / карточку · Поставка конденсаторных установок УКРМ-10 кВ 1600 кВА в кол-ве 1…
SHA ещё не получен

[2] Уровень не указан
Открыть первоисточник / карточку · www.b2b-center.ru
71fba87b2a06c46251165c70…

Уровень источника: C; всего URL: 2. Не установлены поля: rated_power, model, nmck, bid, contract_price, equipment_only_price, paid_amount, bidder, bidder_inn … +4.

КАРТОЧКА ЗАКУПКИ

ДОСЬЕ 071/123 · commercial:4263966:lot1

Закупка: Регулируемая установка компенсации реактивной мощности 200 квар, 10 кВ, 1 шт., Березники

ПАО «Уралкалий»

6–35 kV · PQ Поставка оборудования

НМЦ / ЛИМИТ	ЦЕНА ДОГОВОРА ИЗ ИСТОЧНИКА	НОМИНАЛ ИЗДЕЛИЯ	УЧАСТНИК КОМИССИИ
Не установлено	Не установлено	10 kV	Не установлено
Не договор	Состав проверить	Не установлено	Не установлено

Что закупалось

Объект	Не установлено
Тип	Поставка оборудования
Технология	regulated_reactive_power_compensator
Предмет по исходной записи	Регулируемая установка компенсации реактивной мощности 200 квар, 10 кВ, 1 шт., Березники

Хронология и результат

Размещение	2025-12-12
Срок / дедлайн	Не установлено
Дата договора	Не установлено
Стадия	Итог требует проверки

ИНТЕРПРЕТАЦИЯ: Предмет похож на поставку, но поставщик и исполнение подтверждаются отдельно.

Источники и недостающие сведения — на третьем слайде; оригинальные технические поля — на втором.

ТЕХНИКА И ЦЕНЫ

6–35 kV · PQ

regulated_reactive_power_compensator

ДОСЬЕ 071/123 · commercial:4263966:lot1

Техника, спецификация и цены

Номинал устройства, а не напряжение ПС. Каждая сумма имеет собственное правовое основание.

Номенклатура и параметры

Модель / тип	**Не установлено**
Номинал устройства	**10 kV**
Реактивная мощность	**Не установлено**
Количество	**1 шт**
Номинал, кВ	**10**
Количество	**1**

Пять раздельных финансовых величин

НМЦ / начальный лимит	Не установлено
Предложение по протоколу	Не установлено
Договорная цена из записи	Не установлено
Цена только PQ-оборудования*	Не установлено
Фактически оплачено	Не установлено
Реестровый номер договора	Не установлено
Дата договора	Не установлено
Характер суммы	Не установлено
Класс сделки	Поставка оборудования

Предмет исходной карточки: Регулируемая установка компенсации реактивной мощности 200 квар, 10 кВ, 1 шт., Березники

* Значение цены оборудования не интерпретируется как оплаченная выручка; для EPC отделяется от работ только по оригинальной спецификации.

ДОСЬЕ 071/123 · commercial:4263966:lot1

Участники, исходы и документы

ПРОТОКОЛ И ИСТОЧНИКИ

Роли не смешиваются: протокольный победитель не становится автоматически подписантом и OEM.

Роль / статус	Подтверждённое в записи значение
Заказчик / ИНН	ПАО «Уралкалий»
Организатор	Не установлено
Протокольный участник	Не установлено
Подписавший поставщик	Не установлено
EPC / проектировщик	Не установлено
Изготовитель OEM	Не установлено

[1] first_party_original
Открыть первоисточник / карточку · www.b2b-center.ru
dd4d50a4b48b06f60b832f9f…

[2] first_party_original
Открыть первоисточник / карточку · www.b2b-center.ru
2ca8246e7792a51d9c754df4…

Уровень источника: A; всего URL: 2. Не установлены поля: buyer_inn, rated_power, model, nmck, bid, contract_price, equipment_only_price, paid_amount, bidder … +5.

6–35 kV · PQ A = сохранённый первичный цифровой след; B = первичная ссылка; C = вторичный индекс.

КАРТОЧКА ЗАКУПКИ

ДОСЬЕ 072/123 · commercial:4302914:lot1

Закупка: ТО конденсаторной установки CTATKOM RU-DRIVE SVG 6,3/5-3 MBAp

АО «Лебединский ГОК» · ИНН 3127000014

6–35 kV · PQ Сервис / модернизация

НМЦ / ЛИМИТ	ЦЕНА ДОГОВОРА ИЗ ИСТОЧНИКА	НОМИНАЛ ИЗДЕЛИЯ	УЧАСТНИК КОМИССИИ
Не установлено	Не установлено	Не установлено	Не установлено
Не договор	Состав проверить	Нет номинала по ТЗ	Не установлено

Что закупалось

Объект	ПС 3 Лебединского ГОКа
Тип	Сервис / модернизация
Технология	STATCOM / SVG
Предмет по исходной записи	ТО конденсаторной установки CTATKOM RU-DRIVE SVG 6,3/5-3 MBAp

Хронология и результат

Размещение	2026-01-29
Срок / дедлайн	Не установлено
Дата договора	Не установлено
Стадия	Итог требует проверки

ИНТЕРПРЕТАЦИЯ: Сервис/ремонт оборудования, не обязательно новая поставка.

Источники и недостающие сведения — на третьем слайде; оригинальные технические поля — на втором.

ТЕХНИКА И ЦЕНЫ

6–35 kV · PQ STATCOM / SVG

ДОСЬЕ 072/123 · commercial:4302914:lot1

Техника, спецификация и цены

Номинал устройства, а не напряжение ПС. Каждая сумма имеет собственное правовое основание.

Номенклатура и параметры

Модель / тип	**Не установлено**
Номинал устройства	**Не установлено**
Реактивная мощность	**Не установлено**
Количество	**Не установлено**

Пять раздельных финансовых величин

НМЦ / начальный лимит	Не установлено
Предложение по протоколу	Не установлено
Договорная цена из записи	Не установлено
Цена только PQ-оборудования*	Не установлено
Фактически оплачено	Не установлено
Реестровый номер договора	Не установлено
Дата договора	Не установлено
Характер суммы	Не установлено
Класс сделки	Сервис / модернизация

Предмет исходной карточки: ТО конденсаторной установки CTATKOM RU-DRIVE SVG 6,3/5-3 МВАр

* Значение цены оборудования не интерпретируется как оплаченная выручка; для EPC отделяется от работ только по оригинальной спецификации.

ПРОТОКОЛ И ИСТОЧНИКИ

6–35 kV · PQ A = сохранённый первичный цифровой след; B = первичная ссылка; C = вторичный индекс.

ДОСЬЕ 072/123 · commercial:4302914:lot1

Участники, исходы и документы

Роли не смешиваются: протокольный победитель не становится автоматически подписантом и OEM.

Роль / статус	Подтверждённое в записи значение
Заказчик / ИНН	АО «Лебединский ГОК» · 3127000014
Организатор	Не установлено
Протокольный участник	Не установлено
Подписавший поставщик	Не установлено
EPC / проектировщик	Не установлено
Изготовитель OEM	Не установлено

[1] third_party
Открыть первоисточник / карточку · Техническое обслуживание оборудования конденсаторной установки…
SHA ещё не получен

Уровень источника: C; всего URL: 1. Не установлены поля: voltage_kv, rated_power, quantity, model, nmck, bid, contract_price, equipment_only_price, paid_amount … +6.

КАРТОЧКА ЗАКУПКИ

6–35 kV · PQ Поставка оборудования

ДОСЬЕ 073/123 · commercial:4304120:lot1

Закупка: Поставка двух УКРМ 350 кВАр

ООО «НГК Ресурс» · ИНН 2721189780

НМЦ / ЛИМИТ	ЦЕНА ДОГОВОРА ИЗ ИСТОЧНИКА	НОМИНАЛ ИЗДЕЛИЯ	УЧАСТНИК КОМИССИИ
Не установлено	Не установлено	Не установлено	Не установлено
Не договор	Состав проверить	Нет номинала по ТЗ	Не установлено

Что закупалось

Объект	Поставка УКРМ 350 кВАр
Тип	Поставка оборудования
Технология	УКРМ / конденсаторные установки
Предмет по исходной записи	Поставка двух УКРМ 350 кВАр

Хронология и результат

Размещение	2026-01-23
Срок / дедлайн	Не установлено
Дата договора	Не установлено
Стадия	Итог требует проверки

ИНТЕРПРЕТАЦИЯ: Предмет похож на поставку, но поставщик и исполнение подтверждаются отдельно.

Источники и недостающие сведения — на третьем слайде; оригинальные технические поля — на втором.

ТЕХНИКА И ЦЕНЫ

6–35 kV · PQ УКРМ / конденсаторные установки

ДОСЬЕ 073/123 · commercial:4304120:lot1

Техника, спецификация и цены

Номинал устройства, а не напряжение ПС. Каждая сумма имеет собственное правовое основание.

Номенклатура и параметры

Модель / тип	**Не установлено**
Номинал устройства	**Не установлено**
Реактивная мощность	**Не установлено**
Количество	**2 шт**
Количество	**2**

Пять раздельных финансовых величин

НМЦ / начальный лимит	**Не установлено**
Предложение по протоколу	**Не установлено**
Договорная цена из записи	**Не установлено**
Цена только PQ-оборудования*	**Не установлено**
Фактически оплачено	**Не установлено**
Реестровый номер договора	**Не установлено**
Дата договора	**Не установлено**
Характер суммы	**Не установлено**
Класс сделки	**Поставка оборудования**

Предмет исходной карточки: Поставка двух УКРМ 350 кВАр

* Значение цены оборудования не интерпретируется как оплаченная выручка; для EPC отделяется от работ только по оригинальной спецификации.

ДОСЬЕ 073/123 · commercial:4304120:lot1

Участники, исходы и документы

Роли не смешиваются: протокольный победитель не становится автоматически подписантом и OEM.

ПРОТОКОЛ И ИСТОЧНИКИ

6–35 kV · PQ A = сохранённый первичный цифровой след; B = первичная ссылка; C = вторичный индекс.

Роль / статус	Подтверждённое в записи значение
Заказчик / ИНН	ООО «НГК Ресурс» · 2721189780
Организатор	Не установлено
Протокольный участник	Не установлено
Подписавший поставщик	Не установлено
EPC / проектировщик	Не установлено
Изготовитель OEM	Не установлено

[1] third_party
Открыть первоисточник / карточку · Установка компенсации реактивной мощности (УКРМ) 350 кВАр | 2 Штука
SHA ещё не получен

Уровень источника: C; всего URL: 1. Не установлены поля: voltage_kv, rated_power, model, nmck, bid, contract_price, equipment_only_price, paid_amount, bidder … +5.

КАРТОЧКА ЗАКУПКИ

ДОСЬЕ 074/123 · commercial:4526968:lot1

Закупка: Изготовление и поставка четырех установок УКРМ по опросному листу заказчика.

ООО «Мелькомбинат» · ИНН 6900008846

6–35 kV · PQ Поставка оборудования

НМЦ / ЛИМИТ	ЦЕНА ДОГОВОРА ИЗ ИСТОЧНИКА	НОМИНАЛ ИЗДЕЛИЯ	УЧАСТНИК КОМИССИИ
Не установлено	Не установлено	Не установлено	Не установлено
Не договор	Состав проверить	Нет номинала по ТЗ	Не установлено

Что закупалось

Объект	ООО «РЗК», Ржев
Тип	Поставка оборудования
Технология	УКРМ / конденсаторные установки
Предмет по исходной записи	Изготовление и поставка четырех установок УКРМ по опросному листу заказчика.

Хронология и результат

Размещение	2026-07-16
Срок / дедлайн	Не установлено
Дата договора	Не установлено
Стадия	Итог требует проверки

ИНТЕРПРЕТАЦИЯ: Предмет похож на поставку, но поставщик и исполнение подтверждаются отдельно.

Источники и недостающие сведения — на третьем слайде; оригинальные технические поля — на втором.

ТЕХНИКА И ЦЕНЫ

6–35 kV · PQ УКРМ / конденсаторные установки

ДОСЬЕ 074/123 · commercial:4526968:lot1

Техника, спецификация и цены

Номинал устройства, а не напряжение ПС. Каждая сумма имеет собственное правовое основание.

Номенклатура и параметры

Модель / тип	**Не установлено**
Номинал устройства	**Не установлено**
Реактивная мощность	**Не установлено**
Количество	**4 шт**
Количество	**4**

Пять раздельных финансовых величин

НМЦ / начальный лимит	**Не установлено**
Предложение по протоколу	**Не установлено**
Договорная цена из записи	**Не установлено**
Цена только PQ-оборудования*	**Не установлено**
Фактически оплачено	**Не установлено**
Реестровый номер договора	**Не установлено**
Дата договора	**Не установлено**
Характер суммы	**Не установлено**
Класс сделки	**Поставка оборудования**

Предмет исходной карточки: Изготовление и поставка четырех установок УКРМ по опросному листу заказчика.

* Значение цены оборудования не интерпретируется как оплаченная выручка; для EPC отделяется от работ только по оригинальной спецификации.

ДОСЬЕ 074/123 · commercial:4526968:lot1

Участники, исходы и документы

Роли не смешиваются: протокольный победитель не становится автоматически подписантом и OEM.

ПРОТОКОЛ И ИСТОЧНИКИ

6–35 kV · PQ A = сохранённый первичный цифровой след; B = первичная ссылка; C = вторичный индекс.

Роль / статус	Подтверждённое в записи значение
Заказчик / ИНН	ООО «Мелькомбинат» · 6900008846
Организатор	Не установлено
Протокольный участник	Не установлено
Подписавший поставщик	Не установлено
EPC / проектировщик	Не установлено
Изготовитель OEM	Не установлено

[1] third_party
Открыть первоисточник / карточку · Работы по изготовлению и поставке УКРМ (в кол-ве 4 шт.) для ООО…
SHA ещё не получен

Уровень источника: C; всего URL: 1. Не установлены поля: voltage_kv, rated_power, model, nmck, bid, contract_price, equipment_only_price, paid_amount, bidder … +5.

КАРТОЧКА ЗАКУПКИ

ДОСЬЕ 075/123 · commercial:4535313:lot1

Закупка: Закупка конденсаторной установки среднего напряжения УКРМ 6 кВ 630 квар.

Заказчик не установлен

6–35 kV · PQ Поставка оборудования

НМЦ / ЛИМИТ	ЦЕНА ДОГОВОРА ИЗ ИСТОЧНИКА	НОМИНАЛ ИЗДЕЛИЯ	УЧАСТНИК КОМИССИИ
Не установлено	Не установлено	6 kV · 0.63 Mvar	Не установлено
Не договор	Состав проверить	Не установлено	Не установлено

Что закупалось

Объект	п. Саган-Нур, Мухоршибирский район, Бурятия
Тип	Поставка оборудования
Технология	УКРМ / конденсаторные установки
Предмет по исходной записи	Закупка конденсаторной установки среднего напряжения УКРМ 6 кВ 630 квар.

Хронология и результат

Размещение	2026-07-23
Срок / дедлайн	Не установлено
Дата договора	Не установлено
Стадия	Итог требует проверки

ИНТЕРПРЕТАЦИЯ: Предмет похож на поставку, но поставщик и исполнение подтверждаются отдельно.

Источники и недостающие сведения — на третьем слайде; оригинальные технические поля — на втором.

ТЕХНИКА И ЦЕНЫ

6–35 kV · PQ УКРМ / конденсаторные установки

ДОСЬЕ 075/123 · commercial:4535313:lot1

Техника, спецификация и цены

Номинал устройства, а не напряжение ПС. Каждая сумма имеет собственное правовое основание.

Номенклатура и параметры

Модель / тип	**Не установлено**
Номинал устройства	**6 kV**
Реактивная мощность	**0.63 Mvar**
Количество	**1 установка**
Номинал, кВ	**6**
rated power	**0.63 Mvar**
Количество	**1**

Пять раздельных финансовых величин

НМЦ / начальный лимит	Не установлено
Предложение по протоколу	Не установлено
Договорная цена из записи	Не установлено
Цена только PQ-оборудования*	Не установлено
Фактически оплачено	Не установлено
Реестровый номер договора	Не установлено
Дата договора	Не установлено
Характер суммы	Не установлено
Класс сделки	Поставка оборудования

Предмет исходной карточки: Закупка конденсаторной установки среднего напряжения УКРМ 6 кВ 630 квар.

* Значение цены оборудования не интерпретируется как оплаченная выручка; для EPC отделяется от работ только по оригинальной спецификации.

ДОСЬЕ 075/123 · commercial:4535313:lot1

Участники, исходы и документы

ПРОТОКОЛ И ИСТОЧНИКИ

Роли не смешиваются: протокольный победитель не становится автоматически подписантом и OEM.

Роль / статус	Подтверждённое в записи значение
Заказчик / ИНН	Заказчик не установлен
Организатор	Не установлено
Протокольный участник	Не установлено
Подписавший поставщик	Не установлено
EPC / проектировщик	Не установлено
Изготовитель OEM	Не установлено

[1] third_party
Открыть первоисточник / карточку · УКРМ 6 кВ 630 квар
SHA ещё не получен

Уровень источника: C; всего URL: 1. Не установлены поля: buyer_inn, model, nmck, bid, contract_price, equipment_only_price, paid_amount, bidder, bidder_inn … +4.

6–35 kV · PQ A = сохранённый первичный цифровой след; B = первичная ссылка; C = вторичный индекс.

КАРТОЧКА ЗАКУПКИ

ДОСЬЕ 076/123 · commercial:4559984:ukrm-6p3-component

Закупка: Запрос КП на МТР для ПС 35/6кВ Тевлинско-Русскинского: 1 АУКРМ-6,3-1350-450-12 УХЛ4

ООО «Аргос-Строй» / филиал «Прометей» · ИНН 8608063577

6–35 kV · PQ Запросы цен / КП

НМЦ / ЛИМИТ	ЦЕНА ДОГОВОРА ИЗ ИСТОЧНИКА	НОМИНАЛ ИЗДЕЛИЯ	УЧАСТНИК КОМИССИИ
Не установлено	Не установлено	6.3 kV	Не установлено
Не договор	Состав проверить	Не установлено	Не установлено

Что закупалось

Объект	Запрос КП на МТР для ПС 35/6кВ Тевлинско-Русскинского: 1 АУКРМ-6,3-1350-450-12 УХЛ4
Тип	Запросы цен / КП
Технология	УКРМ / конденсаторные установки
Предмет по исходной записи	Запрос КП на МТР для ПС 35/6кВ Тевлинско-Русскинского: 1 АУКРМ-6,3-1350-450-12 УХЛ4

Хронология и результат

Размещение	2026-08-12
Срок / дедлайн	2026-08-28
Дата договора	Не установлено
Стадия	Запрос цен / КП

ИНТЕРПРЕТАЦИЯ: Ценовой запрос/мониторинг не означает заключённый договор.

Источники и недостающие сведения — на третьем слайде; оригинальные технические поля — на втором.

ТЕХНИКА И ЦЕНЫ

6–35 kV · PQ УКРМ / конденсаторные установки

ДОСЬЕ 076/123 · commercial:4559984:ukrm-6p3-component

Техника, спецификация и цены

Номинал устройства, а не напряжение ПС. Каждая сумма имеет собственное правовое основание.

Номенклатура и параметры

Модель / тип	**Не установлено**
Номинал устройства	**6.3 kV**
Реактивная мощность	**Не установлено**
Количество	**1 комплект**
Номинал, кВ	**6.3**
Количество	**1**

Пять раздельных финансовых величин

НМЦ / начальный лимит	**Не установлено**
Предложение по протоколу	**Не установлено**
Договорная цена из записи	**Не установлено**
Цена только PQ-оборудования*	**Не установлено**
Фактически оплачено	**Не установлено**
Реестровый номер договора	**Не установлено**
Дата договора	**Не установлено**
Характер суммы	**Не установлено**
Класс сделки	**Запросы цен / КП**

Предмет исходной карточки: Запрос КП на МТР для ПС 35/6кВ Тевлинско-Русскинского: 1 АУКРМ-6,3-1350-450-12 УХЛ4

* Значение цены оборудования не интерпретируется как оплаченная выручка; для EPC отделяется от работ только по оригинальной спецификации.

ПРОТОКОЛ И ИСТОЧНИКИ

6–35 kV · PQ A = сохранённый первичный цифровой след; B = первичная ссылка; C = вторичный индекс.

ДОСЬЕ 076/123 · commercial:4559984:ukrm-6p3-component

Участники, исходы и документы

Роли не смешиваются: протокольный победитель не становится автоматически подписантом и OEM.

Роль / статус	Подтверждённое в записи значение
Заказчик / ИНН	ООО «Аргос-Строй» / филиал «Прометей» · 8608063577
Организатор	Не установлено
Протокольный участник	Не установлено
Подписавший поставщик	Не установлено
EPC / проектировщик	Не установлено
Изготовитель OEM	Не установлено

[1] secondary_indices_with_ETP_positions_reproduced
Открыть первоисточник / карточку · B2B positions reproduced by SynaPs plus buyer INN and dates
SHA ещё не получен

[2] secondary_indices_with_ETP_positions_reproduced
Открыть первоисточник / карточку · Kontur commercial ID and one complete АУКРМ 6.3 kV position
SHA ещё не получен

[3] first_party_b2b_native
Открыть первоисточник / карточку · 4559984 / ООО АРГОС-СТРОЙ / indicative price request
b525bfaab92fac20c1f57161…

[4] first_party_b2b_native
Открыть первоисточник / карточку · АУКРМ - 6,3 - 1350 - 450 - 12 УХЛ4 / 1 комплект / 6 mixed positions
78a3a7add2d731154087b2e6…

Уровень источника: A; всего URL: 4. Не установлены поля: rated_power, model, nmck, bid, contract_price, equipment_only_price, paid_amount, bidder, bidder_inn … +4.

КАРТОЧКА ЗАКУПКИ

6–35 kV · PQ Поставка оборудования

ДОСЬЕ 077/123 · commercial:4561228:lot1

Закупка: Две конденсаторные установки 10 кВ АУКРМ (УК1, УК2).

АО «Михайловский ГОК им. А. В. Варичева» · ИНН 4633001577

НМЦ / ЛИМИТ	ЦЕНА ДОГОВОРА ИЗ ИСТОЧНИКА	НОМИНАЛ ИЗДЕЛИЯ	УЧАСТНИК КОМИССИИ
Не установлено	Не установлено	10 kV	Не установлено
Не договор	Состав проверить	Не установлено	Не установлено

Что закупалось

Объект	МГБЖ, ПС 32.2, г. Железногорск, Курская область
Тип	Поставка оборудования
Технология	УКРМ / конденсаторные установки
Предмет по исходной записи	Две конденсаторные установки 10 кВ АУКРМ (УК1, УК2).

Хронология и результат

Размещение	2026-08-13
Срок / дедлайн	Не установлено
Дата договора	Не установлено
Стадия	Итог требует проверки

ИНТЕРПРЕТАЦИЯ: Предмет похож на поставку, но поставщик и исполнение подтверждаются отдельно.

Источники и недостающие сведения — на третьем слайде; оригинальные технические поля — на втором.

ТЕХНИКА И ЦЕНЫ

6–35 kV · PQ УКРМ / конденсаторные установки

ДОСЬЕ 077/123 · commercial:4561228:lot1

Техника, спецификация и цены

Номинал устройства, а не напряжение ПС. Каждая сумма имеет собственное правовое основание.

Номенклатура и параметры

Модель / тип	**Не установлено**
Номинал устройства	**10 kV**
Реактивная мощность	**Не установлено**
Количество	**2 шт**
Номинал, кВ	**10**
Количество	**2**

Пять раздельных финансовых величин

НМЦ / начальный лимит	**Не установлено**
Предложение по протоколу	**Не установлено**
Договорная цена из записи	**Не установлено**
Цена только PQ-оборудования*	**Не установлено**
Фактически оплачено	**Не установлено**
Реестровый номер договора	**Не установлено**
Дата договора	**Не установлено**
Характер суммы	**Не установлено**
Класс сделки	**Поставка оборудования**

Предмет исходной карточки: Две конденсаторные установки 10 кВ АУКРМ (УК1, УК2).

* Значение цены оборудования не интерпретируется как оплаченная выручка; для EPC отделяется от работ только по оригинальной спецификации.

ДОСЬЕ 077/123 · commercial:4561228:lot1

Участники, исходы и документы

Роли не смешиваются: протокольный победитель не становится автоматически подписантом и OEM.

ПРОТОКОЛ И ИСТОЧНИКИ

6–35 kV · PQ A = сохранённый первичный цифровой след; B = первичная ссылка; C = вторичный индекс.

Роль / статус	Подтверждённое в записи значение
Заказчик / ИНН	АО «Михайловский ГОК им. А. В. Варичева» · 4633001577
Организатор	Не установлено
Протокольный участник	Не установлено
Подписавший поставщик	Не установлено
EPC / проектировщик	Не установлено
Изготовитель OEM	Не установлено

[1] third_party
Открыть первоисточник / карточку · АУКРМ 10 кВ УК1, УК2; 2 шт
SHA ещё не получен

[2] third_party
Открыть первоисточник / карточку · 2 шт 10 кВ
SHA ещё не получен

Уровень источника: C; всего URL: 2. Не установлены поля: rated_power, model, nmck, bid, contract_price, equipment_only_price, paid_amount, bidder, bidder_inn … +4.

КАРТОЧКА ЗАКУПКИ

6–35 kV · PQ Поставка оборудования

ДОСЬЕ 078/123 · commercial:4561243:lot1

Закупка: Две конденсаторные установки 10 кВ АУКРМ (УК3, УК4).

АО «Михайловский ГОК им. А. В. Варичева» · ИНН 4633001577

НМЦ / ЛИМИТ	ЦЕНА ДОГОВОРА ИЗ ИСТОЧНИКА	НОМИНАЛ ИЗДЕЛИЯ	УЧАСТНИК КОМИССИИ
Не установлено	Не установлено	10 kV	Не установлено
Не договор	Состав проверить	Не установлено	Не установлено

Что закупалось

Объект	МГБЖ, г. Железногорск, Курская область
Тип	Поставка оборудования
Технология	УКРМ / конденсаторные установки
Предмет по исходной записи	Две конденсаторные установки 10 кВ АУКРМ (УК3, УК4).

Хронология и результат

Размещение	2026-08-13
Срок / дедлайн	Не установлено
Дата договора	Не установлено
Стадия	Итог требует проверки

ИНТЕРПРЕТАЦИЯ: Предмет похож на поставку, но поставщик и исполнение подтверждаются отдельно.

Источники и недостающие сведения — на третьем слайде; оригинальные технические поля — на втором.

ТЕХНИКА И ЦЕНЫ

6–35 kV · PQ УКРМ / конденсаторные установки

ДОСЬЕ 078/123 · commercial:4561243:lot1

Техника, спецификация и цены

Номинал устройства, а не напряжение ПС. Каждая сумма имеет собственное правовое основание.

Номенклатура и параметры

Модель / тип	**Не установлено**
Номинал устройства	**10 kV**
Реактивная мощность	**Не установлено**
Количество	**2 шт**
Номинал, кВ	**10**
Количество	**2**

Пять раздельных финансовых величин

НМЦ / начальный лимит	Не установлено
Предложение по протоколу	Не установлено
Договорная цена из записи	Не установлено
Цена только PQ-оборудования*	Не установлено
Фактически оплачено	Не установлено
Реестровый номер договора	Не установлено
Дата договора	Не установлено
Характер суммы	Не установлено
Класс сделки	Поставка оборудования

Предмет исходной карточки: Две конденсаторные установки 10 кВ АУКРМ (УК3, УК4).

* Значение цены оборудования не интерпретируется как оплаченная выручка; для EPC отделяется от работ только по оригинальной спецификации.

ДОСЬЕ 078/123 · commercial:4561243:lot1

Участники, исходы и документы

Роли не смешиваются: протокольный победитель не становится автоматически подписантом и OEM.

ПРОТОКОЛ И ИСТОЧНИКИ

6–35 kV · PQ A = сохранённый первичный цифровой след; B = первичная ссылка; C = вторичный индекс.

Роль / статус	Подтверждённое в записи значение
Заказчик / ИНН	АО «Михайловский ГОК им. А. В. Варичева» · 4633001577
Организатор	Не установлено
Протокольный участник	Не установлено
Подписавший поставщик	Не установлено
EPC / проектировщик	Не установлено
Изготовитель OEM	Не установлено

[1] third_party
Открыть первоисточник / карточку · АУКРМ 10 кВ УК3, УК4
SHA ещё не получен

Уровень источника: C; всего URL: 1. Не установлены поля: rated_power, model, nmck, bid, contract_price, equipment_only_price, paid_amount, bidder, bidder_inn … +4.

КАРТОЧКА ЗАКУПКИ

ДОСЬЕ 079/123 · commercial:4565274:lot1

Закупка: Закупка одной позиции (2 шт.) конденсаторных установок АУКРМ 10 кВ УК1/УК2, повтор с явной ссылкой…

АО «Михайловский ГОК им. А. В. Варичева» · ИНН 4633001577

6–35 kV · PQ Поставка оборудования

НМЦ / ЛИМИТ	ЦЕНА ДОГОВОРА ИЗ ИСТОЧНИКА	НОМИНАЛ ИЗДЕЛИЯ	УЧАСТНИК КОМИССИИ
Не установлено	Не установлено	10 kV	Не установлено
Не договор	Состав проверить	Не установлено	Не установлено

Что закупалось

Объект	МГБЖ, ПС 32.2, г. Железногорск
Тип	Поставка оборудования
Технология	УКРМ / конденсаторные установки
Предмет по исходной записи	Закупка одной позиции (2 шт.) конденсаторных установок АУКРМ 10 кВ УК1/УК2, повтор с явной ссылкой «взамен конкурса №4538400».

Хронология и результат

Размещение	2026-08-17
Срок / дедлайн	Не установлено
Дата договора	Не установлено
Стадия	Итог требует проверки

ИНТЕРПРЕТАЦИЯ: Предмет похож на поставку, но поставщик и исполнение подтверждаются отдельно.

Источники и недостающие сведения — на третьем слайде; оригинальные технические поля — на втором.

ТЕХНИКА И ЦЕНЫ

6–35 kV · PQ УКРМ / конденсаторные установки

ДОСЬЕ 079/123 · commercial:4565274:lot1

Техника, спецификация и цены

Номинал устройства, а не напряжение ПС. Каждая сумма имеет собственное правовое основание.

Номенклатура и параметры

Модель / тип	**Не установлено**
Номинал устройства	**10 kV**
Реактивная мощность	**Не установлено**
Количество	**2 шт**
Номинал, кВ	**10**
Количество	**2**

Пять раздельных финансовых величин

НМЦ / начальный лимит	**Не установлено**
Предложение по протоколу	**Не установлено**
Договорная цена из записи	**Не установлено**
Цена только PQ-оборудования*	**Не установлено**
Фактически оплачено	**Не установлено**
Реестровый номер договора	**Не установлено**
Дата договора	**Не установлено**
Характер суммы	**Не установлено**
Класс сделки	**Поставка оборудования**

Предмет исходной карточки: Закупка одной позиции (2 шт.) конденсаторных установок АУКРМ 10 кВ УК1/УК2, повтор с явной ссылкой «взамен конкурса №4538400».

* Значение цены оборудования не интерпретируется как оплаченная выручка; для EPC отделяется от работ только по оригинальной спецификации.

ДОСЬЕ 079/123 · commercial:4565274:lot1

Участники, исходы и документы

Роли не смешиваются: протокольный победитель не становится автоматически подписантом и OEM.

ПРОТОКОЛ И ИСТОЧНИКИ

6–35 kV · PQ A = сохранённый первичный цифровой след; B = первичная ссылка; C = вторичный индекс.

Роль / статус	Подтверждённое в записи значение
Заказчик / ИНН	АО «Михайловский ГОК им. А. В. Варичева» · 4633001577
Организатор	Не установлено
Протокольный участник	Не установлено
Подписавший поставщик	Не установлено
EPC / проектировщик	Не установлено
Изготовитель OEM	Не установлено

[1] third_party
Открыть первоисточник / карточку · Взамен конкурса 4538400; УК1/УК2 2 шт
SHA ещё не получен

[2] third_party
Открыть первоисточник / карточку · Закупка 10 кВ АУКРМ УК1 УК2
SHA ещё не получен

Уровень источника: C; всего URL: 2. Не установлены поля: rated_power, model, nmck, bid, contract_price, equipment_only_price, paid_amount, bidder, bidder_inn … +4.

КАРТОЧКА ЗАКУПКИ

ДОСЬЕ 080/123 · commercial:4617521:lot1

Закупка: Поставка, монтаж и ПНР установок компенсации реактивной мощности для ТДХ Новотитаровская;...

АО «Тандер»

6–35 kV · PQ EPC / CMP

НМЦ / ЛИМИТ	ЦЕНА ДОГОВОРА ИЗ ИСТОЧНИКА	НОМИНАЛ ИЗДЕЛИЯ	УЧАСТНИК КОМИССИИ
Не установлено	Не установлено	Не установлено	Не установлено
Не договор	Состав проверить	Нет номинала по ТЗ	Не установлено

Что закупалось

Объект	Не установлено
Тип	EPC / CMP
Технология	УКРМ / конденсаторные установки
Предмет по исходной записи	Поставка, монтаж и ПНР установок компенсации реактивной мощности для ТДХ Новотитаровская; переторжка 29.10.2026; документация закрыта

Хронология и результат

Размещение	2026-09-28
Срок / дедлайн	Не установлено
Дата договора	Не установлено
Стадия	Итог требует проверки

ИНТЕРПРЕТАЦИЯ: Стоимость процедуры может включать ПИР, оборудование, строительство и ПНР; это не цена отдельной УКРМ.

Источники и недостающие сведения — на третьем слайде; оригинальные технические поля — на втором.

ТЕХНИКА И ЦЕНЫ

6–35 kV · PQ УКРМ / конденсаторные установки

ДОСЬЕ 080/123 · commercial:4617521:lot1

Техника, спецификация и цены

Номинал устройства, а не напряжение ПС. Каждая сумма имеет собственное правовое основание.

Номенклатура и параметры

Модель / тип	**Не установлено**
Номинал устройства	**Не установлено**
Реактивная мощность	**Не установлено**
Количество	**Не установлено**

Пять раздельных финансовых величин

НМЦ / начальный лимит	Не установлено
Предложение по протоколу	Не установлено
Договорная цена из записи	Не установлено
Цена только PQ-оборудования*	Не установлено
Фактически оплачено	Не установлено
Реестровый номер договора	Не установлено
Дата договора	Не установлено
Характер суммы	Не установлено
Класс сделки	EPC / CMP

Предмет исходной карточки: Поставка, монтаж и ПНР установок компенсации реактивной мощности для ТДХ Новотитаровская; переторжка 29.10.2026; документация закрыта

* Значение цены оборудования не интерпретируется как оплаченная выручка; для EPC отделяется от работ только по оригинальной спецификации.

ДОСЬЕ 080/123 · commercial:4617521:lot1

Участники, исходы и документы

ПРОТОКОЛ И ИСТОЧНИКИ

Роли не смешиваются: протокольный победитель не становится автоматически подписантом и OEM.

Роль / статус	Подтверждённое в записи значение
Заказчик / ИНН	АО «Тандер»
Организатор	Не установлено
Протокольный участник	Не установлено
Подписавший поставщик	Не установлено
EPC / проектировщик	Не установлено
Изготовитель OEM	Не установлено

[1] primary_platform_original_public_card
Открыть первоисточник / карточку · www.b2b-center.ru
02d956e85a58cd254b9e1503…

Уровень источника: A; всего URL: 1. Не установлены поля: buyer_inn, voltage_kv, rated_power, quantity, model, nmck, bid, contract_price, equipment_only_price … +7.

6–35 kV · PQ A = сохранённый первичный цифровой след; B = первичная ссылка; C = вторичный индекс.

КАРТОЧКА ЗАКУПКИ

ДОСЬЕ 081/123 · commercial:4643332:lot1

Закупка: Закупка одного конденсатора КЭП3-10,5-150-3У2 номинальным напряжением 10,5 кВ и паспортной...

АО «Ванинотрансуголь» (АО «ВТУ») · ИНН 2709015787

6–35 kV · PQ Поставка оборудования

НМЦ / ЛИМИТ	ЦЕНА ДОГОВОРА ИЗ ИСТОЧНИКА	НОМИНАЛ ИЗДЕЛИЯ	УЧАСТНИК КОМИССИИ
Не установлено	Не установлено	10.5 kV	Не установлено
Не договор	Состав проверить	Не установлено	Не установлено

Что закупалось

Объект	Хабаровский край, Ванинский район, мыс Ая; доставка по условиям оригинальной карточки
Тип	Поставка оборудования
Технология	Компоненты БСК
Предмет по исходной записи	Закупка одного конденсатора КЭП3-10,5-150-3У2 номинальным напряжением 10,5 кВ и паспортной мощностью 150 квар. B2B-Center 4643332, организатор ООО УК Колмар, заказчик АО ВТУ. Процедура...

Хронология и результат

Размещение	2026-10-16
Срок / дедлайн	2026-10-19
Дата договора	Не установлено
Стадия	Итог требует проверки

ИНТЕРПРЕТАЦИЯ: Предмет похож на поставку, но поставщик и исполнение подтверждаются отдельно.

Источники и недостающие сведения — на третьем слайде; оригинальные технические поля — на втором.

ТЕХНИКА И ЦЕНЫ

6–35 kV · PQ КЭП3-10,5-150-3У2

ДОСЬЕ 081/123 · commercial:4643332:lot1

Техника, спецификация и цены

Номинал устройства, а не напряжение ПС. Каждая сумма имеет собственное правовое основание.

Номенклатура и параметры

Модель / тип	**КЭП3-10,5-150-3У2**
Номинал устройства	**10.5 kV**
Реактивная мощность	**Не установлено**
Количество	**1 шт**
Номинал, кВ	**10.5**
Количество	**1**
Маркировка	**КЭП3-10,5-150-3У2**
nameplate kvar	**150**
Номинал изделия, кВ	**10.5**
product as item	**True**

Пять раздельных финансовых величин

НМЦ / начальный лимит	**Не установлено**
Предложение по протоколу	**Не установлено**
Договорная цена из записи	**Не установлено**
Цена только PQ-оборудования*	**Не установлено**
Фактически оплачено	**Не установлено**
Реестровый номер договора	**Не установлено**
Дата договора	**Не установлено**
Характер суммы	**Не установлено**
Класс сделки	**Поставка оборудования**

Предмет исходной карточки: Закупка одного конденсатора КЭП3-10,5-150-3У2 номинальным напряжением 10,5 кВ и паспортной мощностью 150 квар. B2B-Center 4643332, организатор ООО УК Колмар, заказчик АО ВТУ. Процедура признана несостоявшейся 22.10.2026, подано ноль заявок; договор и поставщик отсутствуют по этой процедуре.

* Значение цены оборудования не интерпретируется как оплаченная выручка; для EPC отделяется от работ только по оригинальной спецификации.

ДОСЬЕ 081/123 · commercial:4643332:lot1

Участники, исходы и документы

ПРОТОКОЛ И ИСТОЧНИКИ

Роли не смешиваются: протокольный победитель не становится автоматически подписантом и OEM.

Роль / статус	Подтверждённое в записи значение
Заказчик / ИНН	АО «Ванинотрансуголь» (АО «ВТУ») · 2709015787
Организатор	ООО «УК «Колмар»
Протокольный участник	Не установлено
Подписавший поставщик	Не установлено
EPC / проектировщик	Не установлено
Изготовитель OEM	Не установлено

[1] original_first_party_commercial_ETP
Открыть первоисточник / карточку · 1 шт, без указания цены, 0 заявок, запрос признан несостоявшимся,...
SHA ещё не получен

[2] independent_secondary_buyer_legal_identity_crossch...
Открыть первоисточник / карточку · Kontur identifies full AO Ванинотрансуголь and INN 2709015787 for...
SHA ещё не получен

[3] manufacturer_model_reference_not_awarded_oem
Открыть первоисточник / карточку · KEP3-10,5-150-3U2; rated voltage in kV; rated power in kvar
cffe971868056da009187f9f...

Уровень источника: B; всего URL: 3. Не установлены поля: rated_power, nmck, bid, contract_price, equipment_only_price, paid_amount, bidder, bidder_inn, signed_supplier ... +3.

6–35 kV · PQ A = сохранённый первичный цифровой след; B = первичная ссылка; C = вторичный индекс.

КАРТОЧКА ЗАКУПКИ

ДОСЬЕ 082/123 · commercial:4657777:lot1

Закупка: Шесть конденсаторных блоков для ПО БцЭС и ПО КЭС; напряжение не раскрыто в публичной карточке

ООО «Башкирэнерго»

6–35 kV · PQ Комплектующие

НМЦ / ЛИМИТ	ЦЕНА ДОГОВОРА ИЗ ИСТОЧНИКА	НОМИНАЛ ИЗДЕЛИЯ	УЧАСТНИК КОМИССИИ
Не установлено	Не установлено	Не установлено	Не установлено
Не договор	Состав проверить	Нет номинала по ТЗ	Не установлено

Что закупалось

Объект	Не установлено
Тип	Комплектующие
Технология	capacitor_blocks
Предмет по исходной записи	Шесть конденсаторных блоков для ПО БцЭС и ПО КЭС; напряжение не раскрыто в публичной карточке

Хронология и результат

Размещение	2026-10-27
Срок / дедлайн	Не установлено
Дата договора	Не установлено
Стадия	Итог требует проверки

ИНТЕРПРЕТАЦИЯ: Поставка компонентов не равна установке завершённого STATCOM/SVG.

Источники и недостающие сведения — на третьем слайде; оригинальные технические поля — на втором.

ТЕХНИКА И ЦЕНЫ

6–35 kV · PQ capacitor_blocks

ДОСЬЕ 082/123 · commercial:4657777:lot1

Техника, спецификация и цены

Номинал устройства, а не напряжение ПС. Каждая сумма имеет собственное правовое основание.

Номенклатура и параметры

Модель / тип	**Не установлено**
Номинал устройства	**Не установлено**
Реактивная мощность	**Не установлено**
Количество	**6**
Количество	**6**

Пять раздельных финансовых величин

НМЦ / начальный лимит	**Не установлено**
Предложение по протоколу	**Не установлено**
Договорная цена из записи	**Не установлено**
Цена только PQ-оборудования*	**Не установлено**
Фактически оплачено	**Не установлено**
Реестровый номер договора	**Не установлено**
Дата договора	**Не установлено**
Характер суммы	**Не установлено**
Класс сделки	**Комплектующие**

Предмет исходной карточки: Шесть конденсаторных блоков для ПО БцЭС и ПО КЭС; напряжение не раскрыто в публичной карточке

* Значение цены оборудования не интерпретируется как оплаченная выручка; для EPC отделяется от работ только по оригинальной спецификации.

ДОСЬЕ 082/123 · commercial:4657777:lot1

Участники, исходы и документы

Роли не смешиваются: протокольный победитель не становится автоматически подписантом и OEM.

ПРОТОКОЛ И ИСТОЧНИКИ

6–35 kV · PQ A = сохранённый первичный цифровой след; B = первичная ссылка; C = вторичный индекс.

Роль / статус	Подтверждённое в записи значение
Заказчик / ИНН	ООО «Башкирэнерго»
Организатор	Не установлено
Протокольный участник	Не установлено
Подписавший поставщик	Не установлено
EPC / проектировщик	Не установлено
Изготовитель OEM	Не установлено

[1] primary_platform_original_public_card
Открыть первоисточник / карточку · www.b2b-center.ru
a2b6ea5931172eebda42c387…

Уровень источника: A; всего URL: 1. Не установлены поля: buyer_inn, voltage_kv, rated_power, model, nmck, bid, contract_price, equipment_only_price, paid_amount … +6.

КАРТОЧКА ЗАКУПКИ

ДОСЬЕ 083/123 · commercial:5534/1866-УДСН:lot1

Закупка: ВСК-10-5 УХЛ1; delivery Izhevsk

UDSgroup (exact legal buyer unverified)

6–35 kV · PQ Поставка оборудования

НМЦ / ЛИМИТ	ЦЕНА ДОГОВОРА ИЗ ИСТОЧНИКА	НОМИНАЛ ИЗДЕЛИЯ	УЧАСТНИК КОМИССИИ
Не установлено	Не установлено	10 kV	Не установлено
Не договор	Состав проверить	Не установлено	Не установлено

Что закупалось

Объект	UDSgroup oil supplies, Udmurtia
Тип	Поставка оборудования
Технология	БСК / конденсаторные батареи
Предмет по исходной записи	ВСК-10-5 УХЛ1; delivery Izhevsk

Хронология и результат

Размещение	Не установлено
Срок / дедлайн	2024-11-26
Дата договора	Не установлено
Стадия	Итог требует проверки

ИНТЕРПРЕТАЦИЯ: Предмет похож на поставку, но поставщик и исполнение подтверждаются отдельно.

Источники и недостающие сведения — на третьем слайде; оригинальные технические поля — на втором.

ТЕХНИКА И ЦЕНЫ

6–35 kV · PQ БСК / конденсаторные батареи

ДОСЬЕ 083/123 · commercial:5534/1866-УДСН:lot1

Техника, спецификация и цены

Номинал устройства, а не напряжение ПС. Каждая сумма имеет собственное правовое основание.

Номенклатура и параметры

Модель / тип	**Не установлено**
Номинал устройства	**10 kV**
Реактивная мощность	**Не установлено**
Количество	**Не установлено**
Номинал, кВ	**10**

Пять раздельных финансовых величин

НМЦ / начальный лимит	Не установлено
Предложение по протоколу	Не установлено
Договорная цена из записи	Не установлено
Цена только PQ-оборудования*	Не установлено
Фактически оплачено	Не установлено
Реестровый номер договора	Не установлено
Дата договора	Не установлено
Характер суммы	Не установлено
Класс сделки	Поставка оборудования

Предмет исходной карточки: ВСК-10-5 УХЛ1; delivery Izhevsk

* Значение цены оборудования не интерпретируется как оплаченная выручка; для EPC отделяется от работ только по оригинальной спецификации.

ДОСЬЕ 083/123 · commercial:5534/1866-УДСН:lot1

Участники, исходы и документы

Роли не смешиваются: протокольный победитель не становится автоматически подписантом и OEM.

ПРОТОКОЛ И ИСТОЧНИКИ

6–35 kV · PQ A = сохранённый первичный цифровой след; B = первичная ссылка; C = вторичный индекс.

Роль / статус	Подтверждённое в записи значение
Заказчик / ИНН	UDSgroup (exact legal buyer unverified)
Организатор	Не установлено
Протокольный участник	Не установлено
Подписавший поставщик	Не установлено
EPC / проектировщик	Не установлено
Изготовитель OEM	Не установлено

[1] original_corporate_search_index_cached
Открыть первоисточник / карточку · ВСК-10-5 УХЛ1; delivery Izhevsk
SHA ещё не получен

Уровень источника: B; всего URL: 1. Не установлены поля: buyer_inn, date, rated_power, quantity, model, nmck, bid, contract_price, equipment_only_price … +7.

КАРТОЧКА ЗАКУПКИ

6–35 kV · PQ Поставка оборудования

ДОСЬЕ 084/123 · commercial:5631/018-Ял:lot1

Закупка: ВСК10-0.5 and БСК6-0.5; delivery Ялыкское месторождение

UDSgroup (exact legal buyer unverified)

НМЦ / ЛИМИТ	ЦЕНА ДОГОВОРА ИЗ ИСТОЧНИКА	НОМИНАЛ ИЗДЕЛИЯ	УЧАСТНИК КОМИССИИ
Не установлено	Не установлено	Не установлено	Не установлено
Не договор	Состав проверить	Нет номинала по ТЗ	Не установлено

Что закупалось

Объект	UDSgroup oil supplies, Udmurtia
Тип	Поставка оборудования
Технология	БСК / конденсаторные батареи
Предмет по исходной записи	ВСК10-0.5 and БСК6-0.5; delivery Ялыкское месторождение

Хронология и результат

Размещение	Не установлено
Срок / дедлайн	2025-01-13
Дата договора	Не установлено
Стадия	Итог требует проверки

ИНТЕРПРЕТАЦИЯ: Предмет похож на поставку, но поставщик и исполнение подтверждаются отдельно.

Источники и недостающие сведения — на третьем слайде; оригинальные технические поля — на втором.

ТЕХНИКА И ЦЕНЫ

6–35 kV · PQ БСК / конденсаторные батареи

ДОСЬЕ 084/123 · commercial:5631/018-Ял:lot1

Техника, спецификация и цены

Номинал устройства, а не напряжение ПС. Каждая сумма имеет собственное правовое основание.

Номенклатура и параметры

Модель / тип	**Не установлено**
Номинал устройства	**Не установлено**
Реактивная мощность	**Не установлено**
Количество	**Не установлено**

Пять раздельных финансовых величин

НМЦ / начальный лимит	**Не установлено**
Предложение по протоколу	**Не установлено**
Договорная цена из записи	**Не установлено**
Цена только PQ-оборудования*	**Не установлено**
Фактически оплачено	**Не установлено**
Реестровый номер договора	**Не установлено**
Дата договора	**Не установлено**
Характер суммы	**Не установлено**
Класс сделки	**Поставка оборудования**

Предмет исходной карточки: БСК10-0.5 and БСК6-0.5; delivery Ялыкское месторождение

* Значение цены оборудования не интерпретируется как оплаченная выручка; для EPC отделяется от работ только по оригинальной спецификации.

ДОСЬЕ 084/123 · commercial:5631/018-Ял:lot1

Участники, исходы и документы

ПРОТОКОЛ И ИСТОЧНИКИ

Роли не смешиваются: протокольный победитель не становится автоматически подписантом и OEM.

Роль / статус	Подтверждённое в записи значение
Заказчик / ИНН	UDSgroup (exact legal buyer unverified)
Организатор	Не установлено
Протокольный участник	Не установлено
Подписавший поставщик	Не установлено
EPC / проектировщик	Не установлено
Изготовитель OEM	Не установлено

[1] original_corporate_search_index_cached
Открыть первоисточник / карточку · BCK10-0.5 and БСК6-0.5; delivery Ялыкское месторождение
SHA ещё не получен

Уровень источника: B; всего URL: 1. Не установлены поля: buyer_inn, date, voltage_kv, rated_power, quantity, model, nmck, bid, contract_price … +8.

6–35 kV · PQ A = сохранённый первичный цифровой след; B = первичная ссылка; C = вторичный индекс.

КАРТОЧКА ЗАКУПКИ

ДОСЬЕ 085/123 · commercial:5747901:lot1

Закупка: Модернизация существующей УКРМ буровой установки согласно ТЗ_Т45, один комплекс работ.

ООО «ЭЛЬБРУС ДРИЛЛИНГ» · ИНН 7203556170

6–35 kV · PQ Сервис / модернизация

НМЦ / ЛИМИТ	ЦЕНА ДОГОВОРА ИЗ ИСТОЧНИКА	НОМИНАЛ ИЗДЕЛИЯ	УЧАСТНИК КОМИССИИ
Не установлено	Не установлено	Не установлено	Не установлено
Не договор	Состав проверить	Нет номинала по ТЗ	Не установлено

Что закупалось

Объект	Буровая установка, Ненецкий автономный округ
Тип	Сервис / модернизация
Технология	УКРМ / конденсаторные установки
Предмет по исходной записи	Модернизация существующей УКРМ буровой установки согласно ТЗ_Т45, один комплекс работ.

Хронология и результат

Размещение	2025-10-31
Срок / дедлайн	Не установлено
Дата договора	Не установлено
Стадия	Итог требует проверки

ИНТЕРПРЕТАЦИЯ: Сервис/ремонт оборудования, не обязательно новая поставка.

Источники и недостающие сведения — на третьем слайде; оригинальные технические поля — на втором.

ТЕХНИКА И ЦЕНЫ

6–35 kV · PQ УКРМ / конденсаторные установки

ДОСЬЕ 085/123 · commercial:5747901:lot1

Техника, спецификация и цены

Номинал устройства, а не напряжение ПС. Каждая сумма имеет собственное правовое основание.

Номенклатура и параметры

Модель / тип	**Не установлено**
Номинал устройства	**Не установлено**
Реактивная мощность	**Не установлено**
Количество	**1 компл.**
Количество	**1**

Пять раздельных финансовых величин

НМЦ / начальный лимит	**Не установлено**
Предложение по протоколу	**Не установлено**
Договорная цена из записи	**Не установлено**
Цена только PQ-оборудования*	**Не установлено**
Фактически оплачено	**Не установлено**
Реестровый номер договора	**Не установлено**
Дата договора	**Не установлено**
Характер суммы	**Не установлено**
Класс сделки	**Сервис / модернизация**

Предмет исходной карточки: Модернизация существующей УКРМ буровой установки согласно ТЗ_Т45, один комплекс работ.

* Значение цены оборудования не интерпретируется как оплаченная выручка; для EPC отделяется от работ только по оригинальной спецификации.

ДОСЬЕ 085/123 · commercial:5747901:lot1

Участники, исходы и документы

Роли не смешиваются: протокольный победитель не становится автоматически подписантом и OEM.

ПРОТОКОЛ И ИСТОЧНИКИ

6–35 kV · PQ A = сохранённый первичный цифровой след; B = первичная ссылка; C = вторичный индекс.

Роль / статус	Подтверждённое в записи значение
Заказчик / ИНН	ООО «ЭЛЬБРУС ДРИЛЛИНГ» · 7203556170
Организатор	Не установлено
Протокольный участник	Не установлено
Подписавший поставщик	Не установлено
EPC / проектировщик	Не установлено
Изготовитель OEM	Не установлено

[1] third_party
Открыть первоисточник / карточку · Модернизация установки компенсации реактивной мощности (УКРМ)…
SHA ещё не получен

Уровень источника: C; всего URL: 1. Не установлены поля: voltage_kv, rated_power, model, nmck, bid, contract_price, equipment_only_price, paid_amount, bidder … +5.

КАРТОЧКА ЗАКУПКИ

ДОСЬЕ 086/123 · commercial:77795100:lot1

Закупка: Поставка УКРМ

АО «ГК «Электрощит» — ТМ Самара»

6–35 kV · PQ Поставка оборудования

НМЦ / ЛИМИТ	ЦЕНА ДОГОВОРА ИЗ ИСТОЧНИКА	НОМИНАЛ ИЗДЕЛИЯ	УЧАСТНИК КОМИССИИ
Не установлено	Не установлено	Не установлено	Не установлено
Не договор	Состав проверить	Нет номинала по ТЗ	Не установлено

Что закупалось

Объект	Не установлено
Тип	Поставка оборудования
Технология	УКРМ / конденсаторные установки
Предмет по исходной записи	Поставка УКРМ

Хронология и результат

Размещение	2024-08-19
Срок / дедлайн	Не установлено
Дата договора	Не установлено
Стадия	Итог требует проверки

ИНТЕРПРЕТАЦИЯ: Предмет похож на поставку, но поставщик и исполнение подтверждаются отдельно.

Источники и недостающие сведения — на третьем слайде; оригинальные технические поля — на втором.

ТЕХНИКА И ЦЕНЫ

6–35 kV · PQ УКРМ / конденсаторные установки

ДОСЬЕ 086/123 · commercial:77795100:lot1

Техника, спецификация и цены

Номинал устройства, а не напряжение ПС. Каждая сумма имеет собственное правовое основание.

Номенклатура и параметры

Модель / тип	**Не установлено**
Номинал устройства	**Не установлено**
Реактивная мощность	**Не установлено**
Количество	**Не установлено**

Пять раздельных финансовых величин

НМЦ / начальный лимит	Не установлено
Предложение по протоколу	Не установлено
Договорная цена из записи	Не установлено
Цена только PQ-оборудования*	Не установлено
Фактически оплачено	Не установлено
Реестровый номер договора	Не установлено
Дата договора	Не установлено
Характер суммы	Не установлено
Класс сделки	Поставка оборудования

Предмет исходной карточки: Поставка УКРМ

* Значение цены оборудования не интерпретируется как оплаченная выручка; для EPC отделяется от работ только по оригинальной спецификации.

ДОСЬЕ 086/123 · commercial:77795100:lot1

Участники, исходы и документы

ПРОТОКОЛ И ИСТОЧНИКИ

Роли не смешиваются: протокольный победитель не становится автоматически подписантом и OEM.

Роль / статус	Подтверждённое в записи значение
Заказчик / ИНН	АО «ГК «Электрощит» — ТМ Самара»
Организатор	Не установлено
Протокольный участник	Не установлено
Подписавший поставщик	Не установлено
EPC / проектировщик	Не установлено
Изготовитель OEM	Не установлено

[1] third_party
Открыть первоисточник / карточку · Поставка УКРМ
SHA ещё не получен

Уровень источника: C; всего URL: 1. Не установлены поля: buyer_inn, voltage_kv, rated_power, quantity, model, nmck, bid, contract_price, equipment_only_price … +7.

6–35 kV · PQ A = сохранённый первичный цифровой след; B = первичная ссылка; C = вторичный индекс.

КАРТОЧКА ЗАКУПКИ

6–35 kV · PQ Поставка оборудования

ДОСЬЕ 087/123 · commercial:77907981:lot1

Закупка: УКРМ с фильтрами гармоник

АО «ГК «Электрощит» — ТМ Самара»

НМЦ / ЛИМИТ	ЦЕНА ДОГОВОРА ИЗ ИСТОЧНИКА	НОМИНАЛ ИЗДЕЛИЯ	УЧАСТНИК КОМИССИИ
Не установлено	Не установлено	Не установлено	Не установлено
Не договор	Состав проверить	Нет номинала по ТЗ	Не установлено

Что закупалось

Объект	Не установлено
Тип	Поставка оборудования
Технология	УКРМ / конденсаторные установки
Предмет по исходной записи	УКРМ с фильтрами гармоник

Хронология и результат

Размещение	2024-08-23
Срок / дедлайн	Не установлено
Дата договора	Не установлено
Стадия	Итог требует проверки

ИНТЕРПРЕТАЦИЯ: Предмет похож на поставку, но поставщик и исполнение подтверждаются отдельно.

Источники и недостающие сведения — на третьем слайде; оригинальные технические поля — на втором.

ТЕХНИКА И ЦЕНЫ

6–35 kV · PQ УКРМ / конденсаторные установки

ДОСЬЕ 087/123 · commercial:77907981:lot1

Техника, спецификация и цены

Номинал устройства, а не напряжение ПС. Каждая сумма имеет собственное правовое основание.

Номенклатура и параметры

Модель / тип	**Не установлено**
Номинал устройства	**Не установлено**
Реактивная мощность	**Не установлено**
Количество	**Не установлено**

Пять раздельных финансовых величин

НМЦ / начальный лимит	Не установлено
Предложение по протоколу	Не установлено
Договорная цена из записи	Не установлено
Цена только PQ-оборудования*	Не установлено
Фактически оплачено	Не установлено
Реестровый номер договора	Не установлено
Дата договора	Не установлено
Характер суммы	Не установлено
Класс сделки	Поставка оборудования

Предмет исходной карточки: УКРМ с фильтрами гармоник

* Значение цены оборудования не интерпретируется как оплаченная выручка; для EPC отделяется от работ только по оригинальной спецификации.

ДОСЬЕ 087/123 · commercial:77907981:lot1

Участники, исходы и документы

ПРОТОКОЛ И ИСТОЧНИКИ

Роли не смешиваются: протокольный победитель не становится автоматически подписантом и OEM.

Роль / статус	Подтверждённое в записи значение
Заказчик / ИНН	АО «ГК «Электрощит» — ТМ Самара»
Организатор	Не установлено
Протокольный участник	Не установлено
Подписавший поставщик	Не установлено
EPC / проектировщик	Не установлено
Изготовитель OEM	Не установлено

[1] third_party
Открыть первоисточник / карточку · УКРМ с фильтрами гармоник
SHA ещё не получен

Уровень источника: C; всего URL: 1. Не установлены поля: buyer_inn, voltage_kv, rated_power, quantity, model, nmck, bid, contract_price, equipment_only_price … +7.

6–35 kV · PQ A = сохранённый первичный цифровой след; B = первичная ссылка; C = вторичный индекс.

КАРТОЧКА ЗАКУПКИ

ДОСЬЕ 088/123 · commercial:834269:lot1

Закупка: ЭТП Tender.Pro №834269, создан 06.12.2023: лот №1 на 4 комплекта устройств улучшения качества...

Не установлено

6–35 kV · PQ Поставка оборудования

НМЦ / ЛИМИТ
Не установлено
Не договор

ЦЕНА ДОГОВОРА ИЗ ИСТОЧНИКА
Не установлено
Состав проверить

НОМИНАЛ ИЗДЕЛИЯ
Не установлено
Нет номинала по ТЗ

УЧАСТНИК КОМИССИИ
Не установлено
Не установлено

Что закупалось

Объект	Производство мелющих стальных шаров, ГПП 110/35/10 кВ «Сфера», Свердловская обл., г. Алапаевск, ул. Московская, д. 20, лит. К
Тип	Поставка оборудования
Технология	STATCOM / SVG
Предмет по исходной записи	ЭТП Tender.Pro №834269, создан 06.12.2023: лот №1 на 4 комплекта устройств улучшения качества электроэнергии («Статком») по опросному листу на УУКЭ для комплекса мелющих шаров, ГПП «Сфера»...

Хронология и результат

Размещение	2023-12-06
Срок / дедлайн	2023-12-25
Дата договора	Не установлено
Стадия	Итог требует проверки

ИНТЕРПРЕТАЦИЯ: Предмет похож на поставку, но поставщик и исполнение подтверждаются отдельно.

Источники и недостающие сведения — на третьем слайде; оригинальные технические поля — на втором.

ТЕХНИКА И ЦЕНЫ

6–35 kV · PQ Устройства улучшения качества электроэнергии (СТАТКОМ), по опросному листу…

ДОСЬЕ 088/123 · commercial:834269:lot1

Техника, спецификация и цены

Номинал устройства, а не напряжение ПС. Каждая сумма имеет собственное правовое основание.

Номенклатура и параметры

Модель / тип	**Устройства улучшения качества электроэнергии (СТАТКОМ), по опросному листу УУКЭ**
Номинал устройства	**Не установлено**
Реактивная мощность	**Не установлено**
Количество	**4 компл**
Количество	**4**
Маркировка	**Устройства улучшения качества электроэнергии (СТАТКОМ), по опросному листу УУКЭ**
complete systems requested	**True**
requested units	**4**
Тип оборудования	**Устройства улучшения качества электроэнергии (СТАТКОМ), по опросному листу УУКЭ**

Пять раздельных финансовых величин

НМЦ / начальный лимит	**Не установлено**
Предложение по протоколу	**Не установлено**
Договорная цена из записи	**Не установлено**
Цена только PQ-оборудования*	**Не установлено**
Фактически оплачено	**Не установлено**
Реестровый номер договора	**Не установлено**
Дата договора	**Не установлено**
Характер суммы	**Не установлено**
Класс сделки	**Поставка оборудования**

Предмет исходной карточки: ЭТП Tender.Pro №834269, создан 06.12.2023: лот №1 на 4 комплекта устройств улучшения качества электроэнергии («Статком») по опросному листу на УУКЭ для комплекса мелющих шаров, ГПП «Сфера» 110/35/10 кВ, поставка до 30.04.2024. Лот №2 касается монтажных и пусконаладочных работ (1 позиция). Номинальное напряжение самих СТАТКОМ, мощность, изготовитель, победитель и подписанный договор не…

Оригинальное более длинное описание без потери сохранено в JSON-срезе, к которому прилагается отчёт.

* Значение цены оборудования не интерпретируется как оплаченная выручка; для EPC отделяется от работ только по оригинальной спецификации.

ПРОТОКОЛ И ИСТОЧНИКИ

6–35 kV · PQ A = сохранённый первичный цифровой след; B = первичная ссылка; C = вторичный индекс.

ДОСЬЕ 088/123 · commercial:834269:lot1

Участники, исходы и документы

Роли не смешиваются: протокольный победитель не становится автоматически подписантом и OEM.

Роль / статус	Подтверждённое в записи значение
Заказчик / ИНН	Не установлено
Организатор	АО «Русская медная компания»
Протокольный участник	Не установлено
Подписавший поставщик	Не установлено
EPC / проектировщик	Не установлено
Изготовитель OEM	Не установлено

[1] first_party_ETP_original_public_card_search_engine…
Открыть первоисточник / карточку · Indexed Tender.Pro card ID834269 dated06Dec2023; goods lot1…
SHA ещё не получен

[2] first_party_original_alternate_url_inaccessible
Открыть первоисточник / карточку · Historical Tender.Pro canonical alternate route; request returned…
SHA ещё не получен

Уровень источника: B; всего URL: 2. Не установлены поля: buyer, buyer_inn, voltage_kv, rated_power, nmck, bid, contract_price, equipment_only_price, paid_amount … +6.

КАРТОЧКА ЗАКУПКИ

6–35 kV · PQ Поставка оборудования

ДОСЬЕ 089/123 · commercial:86829457:lot1

Закупка: Поставка устройства компенсации реактивной мощности УКРМ-10,5-450

Не раскрыт на доступной публичной карточке

НМЦ / ЛИМИТ	ЦЕНА ДОГОВОРА ИЗ ИСТОЧНИКА	НОМИНАЛ ИЗДЕЛИЯ	УЧАСТНИК КОМИССИИ
Не установлено	Не установлено	Не установлено	Не установлено
Не договор	Состав проверить	Нет номинала по ТЗ	Не установлено

Что закупалось

Объект	Когалым, ХМАО
Тип	Поставка оборудования
Технология	УКРМ / конденсаторные установки
Предмет по исходной записи	Поставка устройства компенсации реактивной мощности УКРМ-10,5-450

Хронология и результат

Размещение	2025-10-02
Срок / дедлайн	Не установлено
Дата договора	Не установлено
Стадия	Итог требует проверки

ИНТЕРПРЕТАЦИЯ: Предмет похож на поставку, но поставщик и исполнение подтверждаются отдельно.

Источники и недостающие сведения — на третьем слайде; оригинальные технические поля — на втором.

ТЕХНИКА И ЦЕНЫ

6–35 kV · PQ УКРМ / конденсаторные установки

ДОСЬЕ 089/123 · commercial:86829457:lot1

Техника, спецификация и цены

Номинал устройства, а не напряжение ПС. Каждая сумма имеет собственное правовое основание.

Номенклатура и параметры

Модель / тип	**Не установлено**
Номинал устройства	**Не установлено**
Реактивная мощность	**Не установлено**
Количество	**Не установлено**

Пять раздельных финансовых величин

НМЦ / начальный лимит	Не установлено
Предложение по протоколу	Не установлено
Договорная цена из записи	Не установлено
Цена только PQ-оборудования*	Не установлено
Фактически оплачено	Не установлено
Реестровый номер договора	Не установлено
Дата договора	Не установлено
Характер суммы	Не установлено
Класс сделки	Поставка оборудования

Предмет исходной карточки: Поставка устройства компенсации реактивной мощности УКРМ-10,5-450

* Значение цены оборудования не интерпретируется как оплаченная выручка; для EPC отделяется от работ только по оригинальной спецификации.

ДОСЬЕ 089/123 · commercial:86829457:lot1

Участники, исходы и документы

Роли не смешиваются: протокольный победитель не становится автоматически подписантом и OEM.

ПРОТОКОЛ И ИСТОЧНИКИ

Роль / статус	Подтверждённое в записи значение
Заказчик / ИНН	Не раскрыт на доступной публичной карточке
Организатор	Не установлено
Протокольный участник	Не установлено
Подписавший поставщик	Не установлено
EPC / проектировщик	Не установлено
Изготовитель OEM	Не установлено

[1] third_party
Открыть первоисточник / карточку · Поставка устройства компенсации реактивной мощности УКРМ-10,5-450
SHA ещё не получен

Уровень источника: C; всего URL: 1. Не установлены поля: buyer_inn, voltage_kv, rated_power, quantity, model, nmck, bid, contract_price, equipment_only_price … +7.

6–35 kV · PQ A = сохранённый первичный цифровой след; B = первичная ссылка; C = вторичный индекс.

КАРТОЧКА ЗАКУПКИ

ДОСЬЕ 090/123 · commercial:895449:lot1

Закупка: Поставка, монтаж и ПНР трёх трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ (ТП2, ТП3, ТП5) и шести установок...

АО «Русская Медная Компания» · ИНН 6670061296

6–35 kV · PQ EPC / CMP

НМЦ / ЛИМИТ	ЦЕНА ДОГОВОРА ИЗ ИСТОЧНИКА	НОМИНАЛ ИЗДЕЛИЯ	УЧАСТНИК КОМИССИИ
Не установлено	Не установлено	Не установлено	Не установлено
Не договор	Состав проверить	Нет номинала по ТЗ	Не установлено

Что закупалось

Объект	Электроснабжение неконтрактного технологического оборудования; ТП-2, ТП-3, ТП-5, Свердловская область
Тип	EPC / CMP
Технология	УКРМ / конденсаторные установки
Предмет по исходной записи	Поставка, монтаж и ПНР трёх трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ (ТП2, ТП3, ТП5) и шести установок компенсации реактивной мощности в составе комплексного лота

Хронология и результат

Размещение	2024-05-15
Срок / дедлайн	Не установлено
Дата договора	Не установлено
Стадия	Итог требует проверки

ИНТЕРПРЕТАЦИЯ: Стоимость процедуры может включать ПИР, оборудование, строительство и ПНР; это не цена отдельной УКРМ.

Источники и недостающие сведения — на третьем слайде; оригинальные технические поля — на втором.

ТЕХНИКА И ЦЕНЫ

6–35 kV · PQ УКРМ / конденсаторные установки

ДОСЬЕ 090/123 · commercial:895449:lot1

Техника, спецификация и цены

Номинал устройства, а не напряжение ПС. Каждая сумма имеет собственное правовое основание.

Номенклатура и параметры

Модель / тип	**Не установлено**
Номинал устройства	**Не установлено**
Реактивная мощность	**Не установлено**
Количество	**6 шт**
Количество	**6**

Пять раздельных финансовых величин

НМЦ / начальный лимит	**Не установлено**
Предложение по протоколу	**Не установлено**
Договорная цена из записи	**Не установлено**
Цена только PQ-оборудования*	**Не установлено**
Фактически оплачено	**Не установлено**
Реестровый номер договора	**Не установлено**
Дата договора	**Не установлено**
Характер суммы	**Не установлено**
Класс сделки	**EPC / CMP**

Предмет исходной карточки: Поставка, монтаж и ПНР трёх трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ (ТП2, ТП3, ТП5) и шести установок компенсации реактивной мощности в составе комплексного лота

* Значение цены оборудования не интерпретируется как оплаченная выручка; для EPC отделяется от работ только по оригинальной спецификации.

ПРОТОКОЛ И ИСТОЧНИКИ

6–35 kV · PQ A = сохранённый первичный цифровой след; B = первичная ссылка; C = вторичный индекс.

ДОСЬЕ 090/123 · commercial:895449:lot1

Участники, исходы и документы

Роли не смешиваются: протокольный победитель не становится автоматически подписантом и OEM.

Роль / статус	Подтверждённое в записи значение
Заказчик / ИНН	АО «Русская Медная Компания» · 6670061296
Организатор	Не установлено
Протокольный участник	Не установлено
Подписавший поставщик	Не установлено
EPC / проектировщик	Не установлено
Изготовитель OEM	Не установлено

[1] third_party
Открыть первоисточник / карточку · Поставка, монтаж и ПНР трёх трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ…
SHA ещё не получен

Уровень источника: C; всего URL: 1. Не установлены поля: voltage_kv, rated_power, model, nmck, bid, contract_price, equipment_only_price, paid_amount, bidder … +5.

КАРТОЧКА ЗАКУПКИ

ДОСЬЕ 091/123 · commercial:945712:lot1

Закупка: Поставка девяти низковольтных УКРМ 0,4 кВ: по позициям 2+4+2+1 шт, лот 2600133105.

АО «НК «Конданефть» · ИНН 7718890240

6–35 kV · PQ Поставка оборудования

НМЦ / ЛИМИТ
Не установлено
Не договор

ЦЕНА ДОГОВОРА ИЗ ИСТОЧНИКА
Не установлено
Состав проверить

НОМИНАЛ ИЗДЕЛИЯ
Не установлено
Нет номинала по ТЗ

УЧАСТНИК КОМИССИИ
Не установлено
Не установлено

Что закупалось

Объект	Не установлено
Тип	Поставка оборудования
Технология	УКРМ / конденсаторные установки
Предмет по исходной записи	Поставка девяти низковольтных УКРМ 0,4 кВ: по позициям 2+4+2+1 шт, лот 2600133105.

Хронология и результат

Размещение	2026-09-24
Срок / дедлайн	Не установлено
Дата договора	Не установлено
Стадия	Итог требует проверки

ИНТЕРПРЕТАЦИЯ: Предмет похож на поставку, но поставщик и исполнение подтверждаются отдельно.

Источники и недостающие сведения — на третьем слайде; оригинальные технические поля — на втором.

ТЕХНИКА И ЦЕНЫ

6–35 kV · PQ УКРМ / конденсаторные установки

ДОСЬЕ 091/123 · commercial:945712:lot1

Техника, спецификация и цены

Номинал устройства, а не напряжение ПС. Каждая сумма имеет собственное правовое основание.

Номенклатура и параметры

Модель / тип	**Не установлено**
Номинал устройства	**Не установлено**
Реактивная мощность	**Не установлено**
Количество	**9 шт**
Количество	**9**

Пять раздельных финансовых величин

НМЦ / начальный лимит	**Не установлено**
Предложение по протоколу	**Не установлено**
Договорная цена из записи	**Не установлено**
Цена только PQ-оборудования*	**Не установлено**
Фактически оплачено	**Не установлено**
Реестровый номер договора	**Не установлено**
Дата договора	**Не установлено**
Характер суммы	**Не установлено**
Класс сделки	**Поставка оборудования**

Предмет исходной карточки: Поставка девяти низковольтных УКРМ 0,4 кВ: по позициям 2+4+2+1 шт, лот 2600133105.

* Значение цены оборудования не интерпретируется как оплаченная выручка; для EPC отделяется от работ только по оригинальной спецификации.

ПРОТОКОЛ И ИСТОЧНИКИ

6–35 kV · PQ A = сохранённый первичный цифровой след; B = первичная ссылка; C = вторичный индекс.

ДОСЬЕ 091/123 · commercial:945712:lot1

Участники, исходы и документы

Роли не смешиваются: протокольный победитель не становится автоматически подписантом и OEM.

Роль / статус	Подтверждённое в записи значение
Заказчик / ИНН	АО «НК «Конданефть» · 7718890240
Организатор	Не установлено
Протокольный участник	Не установлено
Подписавший поставщик	Не установлено
EPC / проектировщик	Не установлено
Изготовитель OEM	Не установлено

[1] third_party
Открыть первоисточник / карточку · Все позиции 0,4 кВ, всего 9 шт; НК Конданефть, ИНН 7718890240.
SHA ещё не получен

Уровень источника: C; всего URL: 1. Не установлены поля: voltage_kv, rated_power, model, nmck, bid, contract_price, equipment_only_price, paid_amount, bidder … +5.

КАРТОЧКА ЗАКУПКИ

ДОСЬЕ 092/123 · commercial:COM07102500074:lot1

Закупка: Поставка установок УКРМ для территориально-производственных предприятий

ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь» · ИНН 8608048498

6–35 kV · PQ Поставка оборудования

НМЦ / ЛИМИТ
Не установлено
Не договор

ЦЕНА ДОГОВОРА ИЗ ИСТОЧНИКА
Не установлено
Состав проверить

НОМИНАЛ ИЗДЕЛИЯ
Не установлено
Нет номинала по ТЗ

УЧАСТНИК КОМИССИИ
Не установлено
Не установлено

Что закупалось

Объект	ТПП ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь / поставки 2026
Тип	Поставка оборудования
Технология	УКРМ / конденсаторные установки
Предмет по исходной записи	Поставка установок УКРМ для территориально-производственных предприятий

Хронология и результат

Размещение	2025-10-07
Срок / дедлайн	Не установлено
Дата договора	Не установлено
Стадия	Итог требует проверки

ИНТЕРПРЕТАЦИЯ: Предмет похож на поставку, но поставщик и исполнение подтверждаются отдельно.

Источники и недостающие сведения — на третьем слайде; оригинальные технические поля — на втором.

ТЕХНИКА И ЦЕНЫ

6–35 kV · PQ УКРМ / конденсаторные установки

ДОСЬЕ 092/123 · commercial:COM07102500074:lot1

Техника, спецификация и цены

Номинал устройства, а не напряжение ПС. Каждая сумма имеет собственное правовое основание.

Номенклатура и параметры

Модель / тип	**Не установлено**
Номинал устройства	**Не установлено**
Реактивная мощность	**Не установлено**
Количество	**Не установлено**

Пять раздельных финансовых величин

НМЦ / начальный лимит	Не установлено
Предложение по протоколу	Не установлено
Договорная цена из записи	Не установлено
Цена только PQ-оборудования*	Не установлено
Фактически оплачено	Не установлено
Реестровый номер договора	Не установлено
Дата договора	Не установлено
Характер суммы	Не установлено
Класс сделки	Поставка оборудования

Предмет исходной карточки: Поставка установок УКРМ для территориально-производственных предприятий

* Значение цены оборудования не интерпретируется как оплаченная выручка; для EPC отделяется от работ только по оригинальной спецификации.

ПРОТОКОЛ И ИСТОЧНИКИ

6–35 kV · PQ A = сохранённый первичный цифровой след; B = первичная ссылка; C = вторичный индекс.

ДОСЬЕ 092/123 · commercial:COM07102500074:lot1

Участники, исходы и документы

Роли не смешиваются: протокольный победитель не становится автоматически подписантом и OEM.

Роль / статус	Подтверждённое в записи значение
Заказчик / ИНН	ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь» · 8608048498
Организатор	Не установлено
Протокольный участник	Не установлено
Подписавший поставщик	Не установлено
EPC / проектировщик	Не установлено
Изготовитель OEM	Не установлено

[1] third_party
Открыть первоисточник / карточку · Поставка установок компенсаций реактивных мощностей (УКРМ) для…
SHA ещё не получен

Уровень источника: C; всего URL: 1. Не установлены поля: voltage_kv, rated_power, quantity, model, nmck, bid, contract_price, equipment_only_price, paid_amount … +6.

КАРТОЧКА ЗАКУПКИ

ДОСЬЕ 093/123 · commercial:COM16012600053:lot1

Закупка: Поставка УКРМ для территориально-производственных предприятий

ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь» · ИНН 8608048498

6–35 kV · PQ Поставка оборудования

НМЦ / ЛИМИТ	ЦЕНА ДОГОВОРА ИЗ ИСТОЧНИКА	НОМИНАЛ ИЗДЕЛИЯ	УЧАСТНИК КОМИССИИ
Не установлено	Не установлено	Не установлено	Не установлено
Не договор	Состав проверить	Нет номинала по ТЗ	Не установлено

Что закупалось

Объект	ТПП ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь / поставки 2026
Тип	Поставка оборудования
Технология	УКРМ / конденсаторные установки
Предмет по исходной записи	Поставка УКРМ для территориально-производственных предприятий

Хронология и результат

Размещение	2026-01-16
Срок / дедлайн	Не установлено
Дата договора	Не установлено
Стадия	Итог требует проверки

ИНТЕРПРЕТАЦИЯ: Предмет похож на поставку, но поставщик и исполнение подтверждаются отдельно.

Источники и недостающие сведения — на третьем слайде; оригинальные технические поля — на втором.

ТЕХНИКА И ЦЕНЫ

6–35 kV · PQ УКРМ / конденсаторные установки

ДОСЬЕ 093/123 · commercial:COM16012600053:lot1

Техника, спецификация и цены

Номинал устройства, а не напряжение ПС. Каждая сумма имеет собственное правовое основание.

Номенклатура и параметры

Модель / тип	**Не установлено**
Номинал устройства	**Не установлено**
Реактивная мощность	**Не установлено**
Количество	**Не установлено**

Пять раздельных финансовых величин

НМЦ / начальный лимит	Не установлено
Предложение по протоколу	Не установлено
Договорная цена из записи	Не установлено
Цена только PQ-оборудования*	Не установлено
Фактически оплачено	Не установлено
Реестровый номер договора	Не установлено
Дата договора	Не установлено
Характер суммы	Не установлено
Класс сделки	Поставка оборудования

Предмет исходной карточки: Поставка УКРМ для территориально-производственных предприятий

* Значение цены оборудования не интерпретируется как оплаченная выручка; для EPC отделяется от работ только по оригинальной спецификации.

ПРОТОКОЛ И ИСТОЧНИКИ

6–35 kV · PQ A = сохранённый первичный цифровой след; B = первичная ссылка; C = вторичный индекс.

ДОСЬЕ 093/123 · commercial:COM16012600053:lot1

Участники, исходы и документы

Роли не смешиваются: протокольный победитель не становится автоматически подписантом и OEM.

Роль / статус	Подтверждённое в записи значение
Заказчик / ИНН	ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь» · 8608048498
Организатор	Не установлено
Протокольный участник	Не установлено
Подписавший поставщик	Не установлено
EPC / проектировщик	Не установлено
Изготовитель OEM	Не установлено

[1] third_party
Открыть первоисточник / карточку · Поставка установок компенсаций реактивных мощностей (УКРМ) для…
SHA ещё не получен

[2] third_party
Открыть первоисточник / карточку · Протокол допуска к переторжке [COM16012600053 Лот 1]
SHA ещё не получен

Уровень источника: C; всего URL: 2. Не установлены поля: voltage_kv, rated_power, quantity, model, nmck, bid, contract_price, equipment_only_price, paid_amount … +6.

КАРТОЧКА ЗАКУПКИ

ДОСЬЕ 094/123 · commercial:COM20082600016:lot1

Закупка: Запрос ценовой информации на 1 комплект установки компенсации реактивной мощности

ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь» · ИНН 8608048498

6–35 kV · PQ Запросы цен / КП

НМЦ / ЛИМИТ	ЦЕНА ДОГОВОРА ИЗ ИСТОЧНИКА	НОМИНАЛ ИЗДЕЛИЯ	УЧАСТНИК КОМИССИИ
Не установлено	Не установлено	Не установлено	Не установлено
Не договор	Состав проверить	Нет номинала по ТЗ	Не установлено

Что закупалось

Объект	Поставка УКРМ для ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь»
Тип	Запросы цен / КП
Технология	УКРМ / конденсаторные установки
Предмет по исходной записи	Запрос ценовой информации на 1 комплект установки компенсации реактивной мощности

Хронология и результат

Размещение	2026-08-20
Срок / дедлайн	2026-08-28
Дата договора	Не установлено
Стадия	Запрос цен / КП

ИНТЕРПРЕТАЦИЯ: Ценовой запрос/мониторинг не означает заключённый договор.

Источники и недостающие сведения — на третьем слайде; оригинальные технические поля — на втором.

ТЕХНИКА И ЦЕНЫ

6–35 kV · PQ УКРМ / конденсаторные установки

ДОСЬЕ 094/123 · commercial:COM20082600016:lot1

Техника, спецификация и цены

Номинал устройства, а не напряжение ПС. Каждая сумма имеет собственное правовое основание.

Номенклатура и параметры

Модель / тип	**Не установлено**
Номинал устройства	**Не установлено**
Реактивная мощность	**Не установлено**
Количество	**Не установлено**

Пять раздельных финансовых величин

НМЦ / начальный лимит	**Не установлено**
Предложение по протоколу	**Не установлено**
Договорная цена из записи	**Не установлено**
Цена только PQ-оборудования*	**Не установлено**
Фактически оплачено	**Не установлено**
Реестровый номер договора	**Не установлено**
Дата договора	**Не установлено**
Характер суммы	**Не установлено**
Класс сделки	**Запросы цен / КП**

Предмет исходной карточки: Запрос ценовой информации на 1 комплект установки компенсации реактивной мощности

* Значение цены оборудования не интерпретируется как оплаченная выручка; для EPC отделяется от работ только по оригинальной спецификации.

ПРОТОКОЛ И ИСТОЧНИКИ

6–35 kV · PQ A = сохранённый первичный цифровой след; B = первичная ссылка; C = вторичный индекс.

ДОСЬЕ 094/123 · commercial:COM20082600016:lot1

Участники, исходы и документы

Роли не смешиваются: протокольный победитель не становится автоматически подписантом и OEM.

Роль / статус	Подтверждённое в записи значение
Заказчик / ИНН	ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь» · 8608048498
Организатор	Не установлено
Протокольный участник	Не установлено
Подписавший поставщик	Не установлено
EPC / проектировщик	Не установлено
Изготовитель OEM	Не установлено

[1] secondary_aggregator_with_ETP_reference
Открыть первоисточник / карточку · Запрос ценовой информации на 1 комплект установки компенсации…
SHA ещё не получен

Уровень источника: C; всего URL: 1. Не установлены поля: voltage_kv, rated_power, quantity, model, nmck, bid, contract_price, equipment_only_price, paid_amount … +6.

КАРТОЧКА ЗАКУПКИ

ДОСЬЕ 095/123 · commercial:RAD260049805:lot1

Закупка: СМР и рабочая документация: реконструкция ПС Пограничная, монтаж линейной ячейки 35 кВ — 1 шт. и…

АО «Дальневосточная распределительная сетевая компания», филиал «Приморские электрические сети» · ИНН 2801108200

6–35 kV · PQ EPC / CMP

НМЦ / ЛИМИТ	ЦЕНА ДОГОВОРА ИЗ ИСТОЧНИКА	НОМИНАЛ ИЗДЕЛИЯ	УЧАСТНИК КОМИССИИ
Не установлено	Не установлено	35 kV	Не установлено
Не договор	Состав проверить	Не установлено	Не установлено

Что закупалось

Объект	ПС 35/10 кВ Пограничная, Приморский край, интерес ОАО «РЖД»
Тип	EPC / CMP
Технология	БСК / конденсаторные батареи
Предмет по исходной записи	СМР и рабочая документация: реконструкция ПС Пограничная, монтаж линейной ячейки 35 кВ — 1 шт. и БСК 35 кВ — 1 шт.

Хронология и результат

Размещение	2026-10-06
Срок / дедлайн	Не установлено
Дата договора	Не установлено
Стадия	Итог требует проверки

ИНТЕРПРЕТАЦИЯ: Стоимость процедуры может включать ПИР, оборудование, строительство и ПНР; это не цена отдельной УКРМ.

Источники и недостающие сведения — на третьем слайде; оригинальные технические поля — на втором.

ТЕХНИКА И ЦЕНЫ

6–35 kV · PQ БСК / конденсаторные батареи

ДОСЬЕ 095/123 · commercial:RAD260049805:lot1

Техника, спецификация и цены

Номинал устройства, а не напряжение ПС. Каждая сумма имеет собственное правовое основание.

Номенклатура и параметры

Модель / тип	**Не установлено**
Номинал устройства	**35 kV**
Реактивная мощность	**Не установлено**
Количество	**1 БСК 35 кВ**
Номинал, кВ	**35**
Количество	**1**

Пять раздельных финансовых величин

НМЦ / начальный лимит	Не установлено
Предложение по протоколу	Не установлено
Договорная цена из записи	Не установлено
Цена только PQ-оборудования*	Не установлено
Фактически оплачено	Не установлено
Реестровый номер договора	Не установлено
Дата договора	Не установлено
Характер суммы	Не установлено
Класс сделки	EPC / CMP

Предмет исходной карточки: СМР и рабочая документация: реконструкция ПС Пограничная, монтаж линейной ячейки 35 кВ — 1 шт. и БСК 35 кВ — 1 шт.

* Значение цены оборудования не интерпретируется как оплаченная выручка; для EPC отделяется от работ только по оригинальной спецификации.

ДОСЬЕ 095/123 · commercial:RAD260049805:lot1

Участники, исходы и документы

Роли не смешиваются: протокольный победитель не становится автоматически подписантом и OEM.

ПРОТОКОЛ И ИСТОЧНИКИ

6–35 kV · PQ A = сохранённый первичный цифровой след; B = первичная ссылка; C = вторичный индекс.

Роль / статус	Подтверждённое в записи значение
Заказчик / ИНН	АО «Дальневосточная распределительная сетевая компания», филиал «Приморские электрические сети» · 2801108200
Организатор	Не установлено
Протокольный участник	Не установлено
Подписавший поставщик	Не установлено
EPC / проектировщик	Не установлено
Изготовитель OEM	Не установлено

[1] third_party
Открыть первоисточник / карточку · СМР и рабочая документация: реконструкция ПС Пограничная, монтаж…
SHA ещё не получен

[2] third_party
Открыть первоисточник / карточку · СМР и рабочая документация: реконструкция ПС Пограничная, монтаж…
SHA ещё не получен

Уровень источника: C; всего URL: 2. Не установлены поля: rated_power, model, nmck, bid, contract_price, equipment_only_price, paid_amount, bidder, bidder_inn … +4.

КАРТОЧКА ЗАКУПКИ

ДОСЬЕ 096/123 · commercial:UKK-0SCS-3-102:lot1

Закупка: СМР и электроснабжение фильтрокомпенсирующего устройства ствола №3, включая кабельные линии 6 кВ и...

ООО «ЕвроХим — Усольский калийный комбинат» · ИНН 5911066005

6–35 kV · PQ EPC / CMP

НМЦ / ЛИМИТ	ЦЕНА ДОГОВОРА ИЗ ИСТОЧНИКА	НОМИНАЛ ИЗДЕЛИЯ	УЧАСТНИК КОМИССИИ
Не установлено	Не установлено	Не установлено	Не установлено
Не договор	Состав проверить	Нет номинала по ТЗ	Не установлено

Что закупалось

Объект	Усольский калийный комбинат, ствол №3, инфраструктура ФКУ
Тип	EPC / CMP
Технология	filter_compensation
Предмет по исходной записи	СМР и электроснабжение фильтрокомпенсирующего устройства ствола №3, включая кабельные линии 6 кВ и 0,4 кВ.

Хронология и результат

Размещение	2025-06-19
Срок / дедлайн	Не установлено
Дата договора	Не установлено
Стадия	Итог требует проверки

ИНТЕРПРЕТАЦИЯ: Стоимость процедуры может включать ПИР, оборудование, строительство и ПНР; это не цена отдельной УКРМ.

Источники и недостающие сведения — на третьем слайде; оригинальные технические поля — на втором.

ТЕХНИКА И ЦЕНЫ

6–35 kV · PQ

filter_compensation

ДОСЬЕ 096/123 · commercial:UKK-0SCS-3-102:lot1

Техника, спецификация и цены

Номинал устройства, а не напряжение ПС. Каждая сумма имеет собственное правовое основание.

Номенклатура и параметры

Модель / тип	**Не установлено**
Номинал устройства	**Не установлено**
Реактивная мощность	**Не установлено**
Количество	**Не установлено**

Пять раздельных финансовых величин

НМЦ / начальный лимит	Не установлено
Предложение по протоколу	Не установлено
Договорная цена из записи	Не установлено
Цена только PQ-оборудования*	Не установлено
Фактически оплачено	Не установлено
Реестровый номер договора	Не установлено
Дата договора	Не установлено
Характер суммы	Не установлено
Класс сделки	EPC / CMP

Предмет исходной карточки: СМР и электроснабжение фильтрокомпенсирующего устройства ствола №3, включая кабельные линии 6 кВ и 0,4 кВ.

* Значение цены оборудования не интерпретируется как оплаченная выручка; для EPC отделяется от работ только по оригинальной спецификации.

ПРОТОКОЛ И ИСТОЧНИКИ

6–35 kV · PQ A = сохранённый первичный цифровой след; B = первичная ссылка; C = вторичный индекс.

ДОСЬЕ 096/123 · commercial:UKK-0SCS-3-102:lot1

Участники, исходы и документы

Роли не смешиваются: протокольный победитель не становится автоматически подписантом и OEM.

Роль / статус	Подтверждённое в записи значение
Заказчик / ИНН	ООО «ЕвроХим — Усольский калийный комбинат» · 5911066005
Организатор	Не установлено
Протокольный участник	Не установлено
Подписавший поставщик	Не установлено
EPC / проектировщик	Не установлено
Изготовитель OEM	Не установлено

[1] third_party
Открыть первоисточник / карточку · Обеспечение электроснабжения оборудования фильтрокомпенсирующего…
SHA ещё не получен

Уровень источника: C; всего URL: 1. Не установлены поля: voltage_kv, rated_power, quantity, model, nmck, bid, contract_price, equipment_only_price, paid_amount … +6.

КАРТОЧКА ЗАКУПКИ

ДОСЬЕ 097/123 · commercial:unverified-rosneft-2025-02-28-ukrm6kv-blockbox:lot1

Закупка: Поставка установки компенсации реактивной мощности в блок-боксе «УКРМ 6 кВ»; публикация 28.02.2025…

ПАО «НК «Роснефть» (агрегаторный организатор)

6–35 kV · PQ Поставка оборудования

НМЦ / ЛИМИТ
Не установлено
Не договор

ЦЕНА ДОГОВОРА ИЗ ИСТОЧНИКА
Не установлено
Состав проверить

НОМИНАЛ ИЗДЕЛИЯ
Не установлено
Нет номинала по ТЗ

УЧАСТНИК КОМИССИИ
Не установлено
Не установлено

Что закупалось

Объект	Блочно-боксовая установка компенсации реактивной мощности УКРМ 6 кВ
Тип	Поставка оборудования
Технология	УКРМ / конденсаторные установки
Предмет по исходной записи	Поставка установки компенсации реактивной мощности в блок-боксе «УКРМ 6 кВ»; публикация 28.02.2025 08:02, окончание приёма 05.03.2025 14:00 по индексу Роснефти.

Хронология и результат

Размещение	2025-02-28
Срок / дедлайн	Не установлено
Дата договора	Не установлено
Стадия	Итог требует проверки

ИНТЕРПРЕТАЦИЯ: Предмет похож на поставку, но поставщик и исполнение подтверждаются отдельно.

Источники и недостающие сведения — на третьем слайде; оригинальные технические поля — на втором.

ТЕХНИКА И ЦЕНЫ

6–35 kV · PQ УКРМ / конденсаторные установки

ДОСЬЕ 097/123 · commercial:unverified-rosneft-2025-02-28-ukrm6kv-blockbox:lot1

Техника, спецификация и цены

Номинал устройства, а не напряжение ПС. Каждая сумма имеет собственное правовое основание.

Номенклатура и параметры

Модель / тип	**Не установлено**
Номинал устройства	**Не установлено**
Реактивная мощность	**Не установлено**
Количество	**Не установлено**

Пять раздельных финансовых величин

НМЦ / начальный лимит	**Не установлено**
Предложение по протоколу	**Не установлено**
Договорная цена из записи	**Не установлено**
Цена только PQ-оборудования*	**Не установлено**
Фактически оплачено	**Не установлено**
Реестровый номер договора	**Не установлено**
Дата договора	**Не установлено**
Характер суммы	**Не установлено**
Класс сделки	**Поставка оборудования**

Предмет исходной карточки: Поставка установки компенсации реактивной мощности в блок-боксе «УКРМ 6 кВ»; публикация 28.02.2025 08:02, окончание приёма 05.03.2025 14:00 по индексу Роснефти.

* Значение цены оборудования не интерпретируется как оплаченная выручка; для EPC отделяется от работ только по оригинальной спецификации.

ДОСЬЕ 097/123 · commercial:unverified-rosneft-2025-02-28-ukrm6kv-blockbox:lot1

Участники, исходы и документы

Роли не смешиваются: протокольный победитель не становится автоматически подписантом и OEM.

ПРОТОКОЛ И ИСТОЧНИКИ

6–35 kV · PQ A = сохранённый первичный цифровой след; B = первичная ссылка; C = вторичный индекс.

Роль / статус	Подтверждённое в записи значение
Заказчик / ИНН	ПАО «НК «Роснефть» (агрегаторный организатор)
Организатор	Не установлено
Протокольный участник	Не установлено
Подписавший поставщик	Не установлено
EPC / проектировщик	Не установлено
Изготовитель OEM	Не установлено

[1] third_party
Открыть первоисточник / карточку · Поставка установки компенсации реактивной мощности в блок боксе…
SHA ещё не получен

Уровень источника: C; всего URL: 1. Не установлены поля: buyer_inn, notice, voltage_kv, rated_power, quantity, model, nmck, bid, contract_price … +8.

КАРТОЧКА ЗАКУПКИ

ДОСЬЕ 098/123 · commercial:unverified-suhodol-2025-07-17:lot1

Закупка: Проектирование, изготовление, поставка, монтаж и ПНР СТАТКОМ с активной фильтрацией и стабилизацией...

ООО «Морской порт «Суходол»

6–35 kV · PQ EPC / CMP

НМЦ / ЛИМИТ	ЦЕНА ДОГОВОРА ИЗ ИСТОЧНИКА	НОМИНАЛ ИЗДЕЛИЯ	УЧАСТНИК КОМИССИИ
Не установлено	Не установлено	Не установлено	Не установлено
Не договор	Состав проверить	Нет номинала по ТЗ	Не установлено

Что закупалось

Объект	Морской порт Суходол / тяговые потребители
Тип	EPC / CMP
Технология	STATCOM / SVG
Предмет по исходной записи	Проектирование, изготовление, поставка, монтаж и ПНР СТАТКОМ с активной фильтрацией и стабилизацией напряжения

Хронология и результат

Размещение	2025-07-17
Срок / дедлайн	Не установлено
Дата договора	Не установлено
Стадия	Итог требует проверки

ИНТЕРПРЕТАЦИЯ: Стоимость процедуры может включать ПИР, оборудование, строительство и ПНР; это не цена отдельной УКРМ.

Источники и недостающие сведения — на третьем слайде; оригинальные технические поля — на втором.

ТЕХНИКА И ЦЕНЫ

6–35 kV · PQ STATCOM / SVG

ДОСЬЕ 098/123 · commercial:unverified-suhodol-2025-07-17:lot1

Техника, спецификация и цены

Номинал устройства, а не напряжение ПС. Каждая сумма имеет собственное правовое основание.

Номенклатура и параметры

Модель / тип	**Не установлено**
Номинал устройства	**Не установлено**
Реактивная мощность	**Не установлено**
Количество	**1 усл. ед.**
Количество	**1**

Пять раздельных финансовых величин

НМЦ / начальный лимит	Не установлено
Предложение по протоколу	Не установлено
Договорная цена из записи	Не установлено
Цена только PQ-оборудования*	Не установлено
Фактически оплачено	Не установлено
Реестровый номер договора	Не установлено
Дата договора	Не установлено
Характер суммы	Не установлено
Класс сделки	EPC / CMP

Предмет исходной карточки: Проектирование, изготовление, поставка, монтаж и ПНР СТАТКОМ с активной фильтрацией и стабилизацией напряжения

* Значение цены оборудования не интерпретируется как оплаченная выручка; для EPC отделяется от работ только по оригинальной спецификации.

ПРОТОКОЛ И ИСТОЧНИКИ

6–35 kV · PQ A = сохранённый первичный цифровой след; B = первичная ссылка; C = вторичный индекс.

ДОСЬЕ 098/123 · commercial:unverified-suhodol-2025-07-17:lot1

Участники, исходы и документы

Роли не смешиваются: протокольный победитель не становится автоматически подписантом и OEM.

Роль / статус	Подтверждённое в записи значение
Заказчик / ИНН	ООО «Морской порт «Суходол»
Организатор	Не установлено
Протокольный участник	Не установлено
Подписавший поставщик	Не установлено
EPC / проектировщик	Не установлено
Изготовитель OEM	Не установлено

[1] third_party
Открыть первоисточник / карточку · Проектирование, изготовление, поставка, монтаж и пусконаладочные…
SHA ещё не получен

Уровень источника: C; всего URL: 1. Не установлены поля: buyer_inn, notice, voltage_kv, rated_power, model, nmck, bid, contract_price, equipment_only_price … +7.

КАРТОЧКА ЗАКУПКИ

6–35 kV · PQ Поставка оборудования

ДОСЬЕ 099/123 · commercial:АП125337:lot1

Закупка: Поставка двух УКРМ-6,3 (10,5)-3150-450 3х450ф+4х450р.

ООО «Газпром бурение» · ИНН 5003026493

НМЦ / ЛИМИТ	ЦЕНА ДОГОВОРА ИЗ ИСТОЧНИКА	НОМИНАЛ ИЗДЕЛИЯ	УЧАСТНИК КОМИССИИ
Не установлено	Не установлено	Не установлено	Не установлено
Не договор	Состав проверить	Нет номинала по ТЗ	Не установлено

Что закупалось

Объект	Филиал «Оренбург бурение – Восточная Сибирь», Усть-Кут
Тип	Поставка оборудования
Технология	УКРМ / конденсаторные установки
Предмет по исходной записи	Поставка двух УКРМ-6,3 (10,5)-3150-450 3х450ф+4х450р.

Хронология и результат

Размещение	2026-10-21
Срок / дедлайн	Не установлено
Дата договора	Не установлено
Стадия	Итог требует проверки

ИНТЕРПРЕТАЦИЯ: Предмет похож на поставку, но поставщик и исполнение подтверждаются отдельно.

Источники и недостающие сведения — на третьем слайде; оригинальные технические поля — на втором.

ТЕХНИКА И ЦЕНЫ

6–35 kV · PQ УКРМ / конденсаторные установки

ДОСЬЕ 099/123 · commercial:АП125337:lot1

Техника, спецификация и цены

Номинал устройства, а не напряжение ПС. Каждая сумма имеет собственное правовое основание.

Номенклатура и параметры

Модель / тип	**Не установлено**
Номинал устройства	**Не установлено**
Реактивная мощность	**Не установлено**
Количество	**2 шт**
Количество	**2**

Пять раздельных финансовых величин

НМЦ / начальный лимит	**Не установлено**
Предложение по протоколу	**Не установлено**
Договорная цена из записи	**Не установлено**
Цена только PQ-оборудования*	**Не установлено**
Фактически оплачено	**Не установлено**
Реестровый номер договора	**Не установлено**
Дата договора	**Не установлено**
Характер суммы	**Не установлено**
Класс сделки	**Поставка оборудования**

Предмет исходной карточки: Поставка двух УКРМ-6,3 (10,5)-3150-450 3х450ф+4х450р.

* Значение цены оборудования не интерпретируется как оплаченная выручка; для EPC отделяется от работ только по оригинальной спецификации.

ДОСЬЕ 099/123 · commercial:АП125337:lot1

Участники, исходы и документы

Роли не смешиваются: протокольный победитель не становится автоматически подписантом и OEM.

ПРОТОКОЛ И ИСТОЧНИКИ

6–35 kV · PQ A = сохранённый первичный цифровой след; B = первичная ссылка; C = вторичный индекс.

Роль / статус	Подтверждённое в записи значение
Заказчик / ИНН	ООО «Газпром бурение» · 5003026493
Организатор	Не установлено
Протокольный участник	Не установлено
Подписавший поставщик	Не установлено
EPC / проектировщик	Не установлено
Изготовитель OEM	Не установлено

[1] third_party
Открыть первоисточник / карточку · Установка конденсаторная компенсации реактивной мощности УКРМ-6,3…
SHA ещё не получен

Уровень источника: C; всего URL: 1. Не установлены поля: voltage_kv, rated_power, model, nmck, bid, contract_price, equipment_only_price, paid_amount, bidder … +5.

КАРТОЧКА ЗАКУПКИ

ДОСЬЕ 100/123 · commercial:ГП630876:lot1

Закупка: Поставка оборудования с работами по модернизации существующей УКРМ 10 кВ; в перечне реакторы для...

ООО «НОВАТЭК-УСТЬ-ЛУГА» · ИНН 4707026057

6–35 kV · PQ EPC / CMP

НМЦ / ЛИМИТ	ЦЕНА ДОГОВОРА ИЗ ИСТОЧНИКА	НОМИНАЛ ИЗДЕЛИЯ	УЧАСТНИК КОМИССИИ
Не установлено	Не установлено	10 kV	Не установлено
Не договор	Состав проверить	Не установлено	Не установлено

Что закупалось

Объект	Распределительная трансформаторная подстанция комплекса Усть-Луга
Тип	EPC / CMP
Технология	УКРМ / конденсаторные установки
Предмет по исходной записи	Поставка оборудования с работами по модернизации существующей УКРМ 10 кВ; в перечне реакторы для ступеней 150/300/450 квар, вакуумные контакторы, конденсаторы и монтаж/наладка.

Хронология и результат

Размещение	2026-06-22
Срок / дедлайн	Не установлено
Дата договора	Не установлено
Стадия	Итог требует проверки

ИНТЕРПРЕТАЦИЯ: Стоимость процедуры может включать ПИР, оборудование, строительство и ПНР; это не цена отдельной УКРМ.

Источники и недостающие сведения — на третьем слайде; оригинальные технические поля — на втором.

ТЕХНИКА И ЦЕНЫ

6–35 kV · PQ УКРМ / конденсаторные установки

ДОСЬЕ 100/123 · commercial:ГП630876:lot1

Техника, спецификация и цены

Номинал устройства, а не напряжение ПС. Каждая сумма имеет собственное правовое основание.

Номенклатура и параметры

Модель / тип	**Не установлено**
Номинал устройства	**10 kV**
Реактивная мощность	**Не установлено**
Количество	**1 проект модернизации**
Номинал, кВ	**10**
Количество	**1**

Пять раздельных финансовых величин

НМЦ / начальный лимит	Не установлено
Предложение по протоколу	Не установлено
Договорная цена из записи	Не установлено
Цена только PQ-оборудования*	Не установлено
Фактически оплачено	Не установлено
Реестровый номер договора	Не установлено
Дата договора	Не установлено
Характер суммы	Не установлено
Класс сделки	EPC / CMP

Предмет исходной карточки: Поставка оборудования с работами по модернизации существующей УКРМ 10 кВ; в перечне реакторы для ступеней 150/300/450 квар, вакуумные контакторы, конденсаторы и монтаж/наладка.

* Значение цены оборудования не интерпретируется как оплаченная выручка; для EPC отделяется от работ только по оригинальной спецификации.

ПРОТОКОЛ И ИСТОЧНИКИ

6–35 kV · PQ A = сохранённый первичный цифровой след; B = первичная ссылка; C = вторичный индекс.

ДОСЬЕ 100/123 · commercial:ГП630876:lot1

Участники, исходы и документы

Роли не смешиваются: протокольный победитель не становится автоматически подписантом и OEM.

Роль / статус	Подтверждённое в записи значение
Заказчик / ИНН	ООО «НОВАТЭК-УСТЬ-ЛУГА» · 4707026057
Организатор	Не установлено
Протокольный участник	Не установлено
Подписавший поставщик	Не установлено
EPC / проектировщик	Не установлено
Изготовитель OEM	Не установлено

[1] third_party
Открыть первоисточник / карточку · Реактор включения трехфазный … для ступени 450 кВАр | 3 шт;…
SHA ещё не получен

Уровень источника: C; всего URL: 1. Не установлены поля: rated_power, model, nmck, bid, contract_price, equipment_only_price, paid_amount, bidder, bidder_inn … +4.

КАРТОЧКА ЗАКУПКИ

ДОСЬЕ 101/123 · commercial:PH41205245:lot1

Закупка: PHB-24-MTP-2600065317 — поставка установок компенсации реактивной мощности с разработкой...

ООО «РН-Ванкор» (организатор закупки нескольких заказчиков) · ИНН 2465142996

6–35 kV · PQ Поставка оборудования

НМЦ / ЛИМИТ	ЦЕНА ДОГОВОРА ИЗ ИСТОЧНИКА	НОМИНАЛ ИЗДЕЛИЯ	УЧАСТНИК КОМИССИИ
Не установлено	Не установлено	Не установлено	Не установлено
Не договор	Состав проверить	Нет номинала по ТЗ	Не установлено

Что закупалось

Объект	Не установлено
Тип	Поставка оборудования
Технология	УКРМ / конденсаторные установки
Предмет по исходной записи	PHB-24-MTP-2600065317 — поставка установок компенсации реактивной мощности с разработкой конструкторской документации

Хронология и результат

Размещение	2024-12-25
Срок / дедлайн	Не установлено
Дата договора	Не установлено
Стадия	Итог требует проверки

ИНТЕРПРЕТАЦИЯ: Предмет похож на поставку, но поставщик и исполнение подтверждаются отдельно.

Источники и недостающие сведения — на третьем слайде; оригинальные технические поля — на втором.

ТЕХНИКА И ЦЕНЫ

6–35 kV · PQ УКРМ / конденсаторные установки

ДОСЬЕ 101/123 · commercial:PH41205245:lot1

Техника, спецификация и цены

Номинал устройства, а не напряжение ПС. Каждая сумма имеет собственное правовое основание.

Номенклатура и параметры

Модель / тип	**Не установлено**
Номинал устройства	**Не установлено**
Реактивная мощность	**Не установлено**
Количество	**Не установлено**

Пять раздельных финансовых величин

НМЦ / начальный лимит	Не установлено
Предложение по протоколу	Не установлено
Договорная цена из записи	Не установлено
Цена только PQ-оборудования*	Не установлено
Фактически оплачено	Не установлено
Реестровый номер договора	Не установлено
Дата договора	Не установлено
Характер суммы	Не установлено
Класс сделки	Поставка оборудования

Предмет исходной карточки: PHB-24-MTP-2600065317 — поставка установок компенсации реактивной мощности с разработкой конструкторской документации

* Значение цены оборудования не интерпретируется как оплаченная выручка; для EPC отделяется от работ только по оригинальной спецификации.

ДОСЬЕ 101/123 · commercial:PH41205245:lot1

Участники, исходы и документы

Роли не смешиваются: протокольный победитель не становится автоматически подписантом и OEM.

ПРОТОКОЛ И ИСТОЧНИКИ

6–35 kV · PQ A = сохранённый первичный цифровой след; B = первичная ссылка; C = вторичный индекс.

Роль / статус	Подтверждённое в записи значение
Заказчик / ИНН	ООО «РН-Ванкор» (организатор закупки нескольких заказчиков) · 2465142996
Организатор	Не установлено
Протокольный участник	Не установлено
Подписавший поставщик	Не установлено
EPC / проектировщик	Не установлено
Изготовитель OEM	Не установлено

[1] third_party
Открыть первоисточник / карточку · PHB-24-MTP-2600065317 — поставка установок компенсации реактивной…
SHA ещё не получен

Уровень источника: C; всего URL: 1. Не установлены поля: voltage_kv, rated_power, quantity, model, nmck, bid, contract_price, equipment_only_price, paid_amount … +6.

КАРТОЧКА ЗАКУПКИ

6–35 kV · PQ Запросы цен / КП

ДОСЬЕ 102/123 · commercial:PH50303773:lot1

Закупка: Поставка НКУ и УКРМ, ТЭК-Торг PH50303773

ПАО «НК «Роснефть» (корпоративный организатор)

НМЦ / ЛИМИТ	ЦЕНА ДОГОВОРА ИЗ ИСТОЧНИКА	НОМИНАЛ ИЗДЕЛИЯ	УЧАСТНИК КОМИССИИ
Не установлено	Не установлено	Не установлено	Не установлено
Не договор	Состав проверить	Нет номинала по ТЗ	Не установлено

Что закупалось

Объект	Поставка НКУ и УКРМ, ТЭК-Торг PH50303773
Тип	Запросы цен / КП
Технология	УКРМ / конденсаторные установки
Предмет по исходной записи	Поставка НКУ и УКРМ, ТЭК-Торг PH50303773

Хронология и результат

Размещение	2025-03-17
Срок / дедлайн	2025-03-25
Дата договора	Не установлено
Стадия	Запрос цен / КП

ИНТЕРПРЕТАЦИЯ: Ценовой запрос/мониторинг не означает заключённый договор.

Источники и недостающие сведения — на третьем слайде; оригинальные технические поля — на втором.

ТЕХНИКА И ЦЕНЫ

6–35 kV · PQ УКРМ / конденсаторные установки

ДОСЬЕ 102/123 · commercial:PH50303773:lot1

Техника, спецификация и цены

Номинал устройства, а не напряжение ПС. Каждая сумма имеет собственное правовое основание.

Номенклатура и параметры

Модель / тип	**Не установлено**
Номинал устройства	**Не установлено**
Реактивная мощность	**Не установлено**
Количество	**Не установлено**

Пять раздельных финансовых величин

НМЦ / начальный лимит	**Не установлено**
Предложение по протоколу	**Не установлено**
Договорная цена из записи	**Не установлено**
Цена только PQ-оборудования*	**Не установлено**
Фактически оплачено	**Не установлено**
Реестровый номер договора	**Не установлено**
Дата договора	**Не установлено**
Характер суммы	**Не установлено**
Класс сделки	**Запросы цен / КП**

Предмет исходной карточки: Поставка НКУ и УКРМ, ТЭК-Торг PH50303773

* Значение цены оборудования не интерпретируется как оплаченная выручка; для EPC отделяется от работ только по оригинальной спецификации.

ДОСЬЕ 102/123 · commercial:PH50303773:lot1

Участники, исходы и документы

Роли не смешиваются: протокольный победитель не становится автоматически подписантом и OEM.

ПРОТОКОЛ И ИСТОЧНИКИ

Роль / статус	Подтверждённое в записи значение
Заказчик / ИНН	ПАО «НК «Роснефть» (корпоративный организатор)
Организатор	Не установлено
Протокольный участник	Не установлено
Подписавший поставщик	Не установлено
EPC / проектировщик	Не установлено
Изготовитель OEM	Не установлено

[1] secondary_procurement_platform_card_with_commercia…
Открыть первоисточник / карточку · Уникальный исходный номер коммерческой закупки PH50303773…
SHA ещё не получен

Уровень источника: C; всего URL: 1. Не установлены поля: buyer_inn, voltage_kv, rated_power, quantity, model, nmck, bid, contract_price, equipment_only_price … +7.

6–35 kV · PQ A = сохранённый первичный цифровой след; B = первичная ссылка; C = вторичный индекс.

КАРТОЧКА ЗАКУПКИ

ДОСЬЕ 103/123 · commercial:PH51202455:lot1

Закупка: Техническое сопровождение с использованием установки компенсации реактивной мощности УКРМ 6 кВ для...

ООО «РН-Бурение» · ИНН 7706613770

6–35 kV · PQ Сервис / модернизация

НМЦ / ЛИМИТ	ЦЕНА ДОГОВОРА ИЗ ИСТОЧНИКА	НОМИНАЛ ИЗДЕЛИЯ	УЧАСТНИК КОМИССИИ
Не установлено	Не установлено	Не установлено	Не установлено
Не договор	Состав проверить	Нет номинала по ТЗ	Не установлено

Что закупалось

Объект	Губкинский филиал ООО РН-Бурение
Тип	Сервис / модернизация
Технология	УКРМ / конденсаторные установки
Предмет по исходной записи	Техническое сопровождение с использованием установки компенсации реактивной мощности УКРМ 6 кВ для Губкинского филиала

Хронология и результат

Размещение	2025-12-17
Срок / дедлайн	Не установлено
Дата договора	Не установлено
Стадия	Итог требует проверки

ИНТЕРПРЕТАЦИЯ: Сервис/ремонт оборудования, не обязательно новая поставка.

Источники и недостающие сведения — на третьем слайде; оригинальные технические поля — на втором.

ТЕХНИКА И ЦЕНЫ

6–35 kV · PQ УКРМ / конденсаторные установки

ДОСЬЕ 103/123 · commercial:PH51202455:lot1

Техника, спецификация и цены

Номинал устройства, а не напряжение ПС. Каждая сумма имеет собственное правовое основание.

Номенклатура и параметры

Модель / тип	**Не установлено**
Номинал устройства	**Не установлено**
Реактивная мощность	**Не установлено**
Количество	**Не установлено**

Пять раздельных финансовых величин

НМЦ / начальный лимит	**Не установлено**
Предложение по протоколу	**Не установлено**
Договорная цена из записи	**Не установлено**
Цена только PQ-оборудования*	**Не установлено**
Фактически оплачено	**Не установлено**
Реестровый номер договора	**Не установлено**
Дата договора	**Не установлено**
Характер суммы	**Не установлено**
Класс сделки	**Сервис / модернизация**

Предмет исходной карточки: Техническое сопровождение с использованием установки компенсации реактивной мощности УКРМ 6 кВ для Губкинского филиала

* Значение цены оборудования не интерпретируется как оплаченная выручка; для EPC отделяется от работ только по оригинальной спецификации.

ПРОТОКОЛ И ИСТОЧНИКИ

6–35 kV · PQ A = сохранённый первичный цифровой след; B = первичная ссылка; C = вторичный индекс.

ДОСЬЕ 103/123 · commercial:PH51202455:lot1

Участники, исходы и документы

Роли не смешиваются: протокольный победитель не становится автоматически подписантом и OEM.

Роль / статус	Подтверждённое в записи значение
Заказчик / ИНН	ООО «РН-Бурение» · 7706613770
Организатор	Не установлено
Протокольный участник	Не установлено
Подписавший поставщик	Не установлено
EPC / проектировщик	Не установлено
Изготовитель OEM	Не установлено

[1] third_party
Открыть первоисточник / карточку · Оказание услуг по техническому сопровождению с использованием…
SHA ещё не получен

Уровень источника: C; всего URL: 1. Не установлены поля: voltage_kv, rated_power, quantity, model, nmck, bid, contract_price, equipment_only_price, paid_amount … +6.

КАРТОЧКА ЗАКУПКИ

ДОСЬЕ 104/123 · commercial:PH60802401:lot1

Закупка: Опрос рынка на изготовление и поставку УКРМ-6-1-А900-450+2х225-Л1Н2Х6

ПАО «Удмуртнефть» им. В. И. Кудинова

6–35 kV · PQ Поставка оборудования

НМЦ / ЛИМИТ	ЦЕНА ДОГОВОРА ИЗ ИСТОЧНИКА	НОМИНАЛ ИЗДЕЛИЯ	УЧАСТНИК КОМИССИИ
Не установлено	Не установлено	Не установлено	Не установлено
Не договор	Состав проверить	Нет номинала по ТЗ	Не установлено

Что закупалось

Объект	Не установлено
Тип	Поставка оборудования
Технология	УКРМ / конденсаторные установки
Предмет по исходной записи	Опрос рынка на изготовление и поставку УКРМ-6-1-А900-450+2х225-Л1Н2Х6

Хронология и результат

Размещение	2026-08-10
Срок / дедлайн	Не установлено
Дата договора	Не установлено
Стадия	Итог требует проверки

ИНТЕРПРЕТАЦИЯ: Предмет похож на поставку, но поставщик и исполнение подтверждаются отдельно.

Источники и недостающие сведения — на третьем слайде; оригинальные технические поля — на втором.

ТЕХНИКА И ЦЕНЫ

6–35 kV · PQ УКРМ / конденсаторные установки

ДОСЬЕ 104/123 · commercial:PH60802401:lot1

Техника, спецификация и цены

Номинал устройства, а не напряжение ПС. Каждая сумма имеет собственное правовое основание.

Номенклатура и параметры

Модель / тип	**Не установлено**
Номинал устройства	**Не установлено**
Реактивная мощность	**Не установлено**
Количество	**Не установлено**

Пять раздельных финансовых величин

НМЦ / начальный лимит	Не установлено
Предложение по протоколу	Не установлено
Договорная цена из записи	Не установлено
Цена только PQ-оборудования*	Не установлено
Фактически оплачено	Не установлено
Реестровый номер договора	Не установлено
Дата договора	Не установлено
Характер суммы	Не установлено
Класс сделки	Поставка оборудования

Предмет исходной карточки: Опрос рынка на изготовление и поставку УКРМ-6-1-А900-450+2х225-Л1Н2Х6

* Значение цены оборудования не интерпретируется как оплаченная выручка; для EPC отделяется от работ только по оригинальной спецификации.

ДОСЬЕ 104/123 · commercial:PH60802401:lot1

Участники, исходы и документы

Роли не смешиваются: протокольный победитель не становится автоматически подписантом и OEM.

ПРОТОКОЛ И ИСТОЧНИКИ

Роль / статус	Подтверждённое в записи значение
Заказчик / ИНН	ПАО «Удмуртнефть» им. В. И. Кудинова
Организатор	Не установлено
Протокольный участник	Не установлено
Подписавший поставщик	Не установлено
EPC / проектировщик	Не установлено
Изготовитель OEM	Не установлено

[1] third_party
Открыть первоисточник / карточку · Опрос рынка на изготовление и поставку…
SHA ещё не получен

Уровень источника: C; всего URL: 1. Не установлены поля: buyer_inn, voltage_kv, rated_power, quantity, model, nmck, bid, contract_price, equipment_only_price … +7.

6–35 kV · PQ A = сохранённый первичный цифровой след; B = первичная ссылка; C = вторичный индекс.

КАРТОЧКА ЗАКУПКИ

6–35 kV · PQ Поставка оборудования

ДОСЬЕ 105/123 · commercial:PH60804549:lot1

Закупка: Поставка УКРМ для нужд ООО СКН

ООО «Севкомнефтегаз»

НМЦ / ЛИМИТ
Не установлено
Не договор

ЦЕНА ДОГОВОРА ИЗ ИСТОЧНИКА
Не установлено
Состав проверить

НОМИНАЛ ИЗДЕЛИЯ
Не установлено
Нет номинала по ТЗ

УЧАСТНИК КОМИССИИ
Не установлено
Не установлено

Что закупалось

Объект	Не установлено
Тип	Поставка оборудования
Технология	УКРМ / конденсаторные установки
Предмет по исходной записи	Поставка УКРМ для нужд ООО СКН

Хронология и результат

Размещение	2026-08-21
Срок / дедлайн	Не установлено
Дата договора	Не установлено
Стадия	Итог требует проверки

ИНТЕРПРЕТАЦИЯ: Предмет похож на поставку, но поставщик и исполнение подтверждаются отдельно.

Источники и недостающие сведения — на третьем слайде; оригинальные технические поля — на втором.

ТЕХНИКА И ЦЕНЫ

6–35 kV · PQ УКРМ / конденсаторные установки

ДОСЬЕ 105/123 · commercial:PH60804549:lot1

Техника, спецификация и цены

Номинал устройства, а не напряжение ПС. Каждая сумма имеет собственное правовое основание.

Номенклатура и параметры

Модель / тип	**Не установлено**
Номинал устройства	**Не установлено**
Реактивная мощность	**Не установлено**
Количество	**Не установлено**

Пять раздельных финансовых величин

НМЦ / начальный лимит	Не установлено
Предложение по протоколу	Не установлено
Договорная цена из записи	Не установлено
Цена только PQ-оборудования*	Не установлено
Фактически оплачено	Не установлено
Реестровый номер договора	Не установлено
Дата договора	Не установлено
Характер суммы	Не установлено
Класс сделки	Поставка оборудования

Предмет исходной карточки: Поставка УКРМ для нужд ООО СКН

* Значение цены оборудования не интерпретируется как оплаченная выручка; для EPC отделяется от работ только по оригинальной спецификации.

ДОСЬЕ 105/123 · commercial:PH60804549:lot1

Участники, исходы и документы

ПРОТОКОЛ И ИСТОЧНИКИ

Роли не смешиваются: протокольный победитель не становится автоматически подписантом и OEM.

Роль / статус	Подтверждённое в записи значение
Заказчик / ИНН	ООО «Севкомнефтегаз»
Организатор	Не установлено
Протокольный участник	Не установлено
Подписавший поставщик	Не установлено
EPC / проектировщик	Не установлено
Изготовитель OEM	Не установлено

[1] third_party
Открыть первоисточник / карточку · Поставка УКРМ для нужд ООО СКН
SHA ещё не получен

Уровень источника: C; всего URL: 1. Не установлены поля: buyer_inn, voltage_kv, rated_power, quantity, model, nmck, bid, contract_price, equipment_only_price … +7.

6–35 kV · PQ A = сохранённый первичный цифровой след; B = первичная ссылка; C = вторичный индекс.

КАРТОЧКА ЗАКУПКИ

ДОСЬЕ 106/123 · commercial:PH61001644:lot1

Закупка: Поставка УКРМ

ООО «Севкомнефтегаз»

6–35 kV · PQ Поставка оборудования

НМЦ / ЛИМИТ
Не установлено
Не договор

ЦЕНА ДОГОВОРА ИЗ ИСТОЧНИКА
Не установлено
Состав проверить

НОМИНАЛ ИЗДЕЛИЯ
Не установлено
Нет номинала по ТЗ

УЧАСТНИК КОМИССИИ
Не установлено
Не установлено

Что закупалось

Объект	Не установлено
Тип	Поставка оборудования
Технология	УКРМ / конденсаторные установки
Предмет по исходной записи	Поставка УКРМ

Хронология и результат

Размещение	2026-10-05
Срок / дедлайн	Не установлено
Дата договора	Не установлено
Стадия	Итог требует проверки

ИНТЕРПРЕТАЦИЯ: Предмет похож на поставку, но поставщик и исполнение подтверждаются отдельно.

Источники и недостающие сведения — на третьем слайде; оригинальные технические поля — на втором.

ТЕХНИКА И ЦЕНЫ

6–35 kV · PQ УКРМ / конденсаторные установки

ДОСЬЕ 106/123 · commercial:PH61001644:lot1

Техника, спецификация и цены

Номинал устройства, а не напряжение ПС. Каждая сумма имеет собственное правовое основание.

Номенклатура и параметры

Модель / тип	**Не установлено**
Номинал устройства	**Не установлено**
Реактивная мощность	**Не установлено**
Количество	**Не установлено**

Пять раздельных финансовых величин

НМЦ / начальный лимит	Не установлено
Предложение по протоколу	Не установлено
Договорная цена из записи	Не установлено
Цена только PQ-оборудования*	Не установлено
Фактически оплачено	Не установлено
Реестровый номер договора	Не установлено
Дата договора	Не установлено
Характер суммы	Не установлено
Класс сделки	Поставка оборудования

Предмет исходной карточки: Поставка УКРМ

* Значение цены оборудования не интерпретируется как оплаченная выручка; для EPC отделяется от работ только по оригинальной спецификации.

ДОСЬЕ 106/123 · commercial:PH61001644:lot1

Участники, исходы и документы

ПРОТОКОЛ И ИСТОЧНИКИ

Роли не смешиваются: протокольный победитель не становится автоматически подписантом и OEM.

Роль / статус	Подтверждённое в записи значение
Заказчик / ИНН	ООО «Севкомнефтегаз»
Организатор	Не установлено
Протокольный участник	Не установлено
Подписавший поставщик	Не установлено
EPC / проектировщик	Не установлено
Изготовитель OEM	Не установлено

[1] third_party
Открыть первоисточник / карточку · Поставка УКРМ
SHA ещё не получен

Уровень источника: C; всего URL: 1. Не установлены поля: buyer_inn, voltage_kv, rated_power, quantity, model, nmck, bid, contract_price, equipment_only_price … +7.

6–35 kV · PQ A = сохранённый первичный цифровой след; B = первичная ссылка; C = вторичный индекс.

КАРТОЧКА ЗАКУПКИ

ДОСЬЕ 107/123 · commercial:PH61003961:lot1

Закупка: Установки конденсаторные, лот 2600124554. Оригинальная таблица критериев указывает четыре…

АО «АНПЗ ВНК» · ИНН 2443000518

6–35 kV · PQ Поставка оборудования

НМЦ / ЛИМИТ	ЦЕНА ДОГОВОРА ИЗ ИСТОЧНИКА	НОМИНАЛ ИЗДЕЛИЯ	УЧАСТНИК КОМИССИИ
Не установлено	Не установлено	6 kV	Не установлено
Не договор	Состав проверить	Не установлено	Не установлено

Что закупалось

Объект	Не установлено
Тип	Поставка оборудования
Технология	УКРМ / конденсаторные установки
Предмет по исходной записи	Установки конденсаторные, лот 2600124554. Оригинальная таблица критериев указывает четыре внутренние установки на 6 кВ: две по 300 квар и две по 450 квар (суммарно 1500 квар); ценовые…

Хронология и результат

Размещение	2026-10-16
Срок / дедлайн	Не установлено
Дата договора	Не установлено
Стадия	Итог требует проверки

ИНТЕРПРЕТАЦИЯ: Предмет похож на поставку, но поставщик и исполнение подтверждаются отдельно.

Источники и недостающие сведения — на третьем слайде; оригинальные технические поля — на втором.

ТЕХНИКА И ЦЕНЫ

6–35 kV · PQ УКРМ / конденсаторные установки

ДОСЬЕ 107/123 · commercial:PH61003961:lot1

Техника, спецификация и цены

Номинал устройства, а не напряжение ПС. Каждая сумма имеет собственное правовое основание.

Номенклатура и параметры

Модель / тип	**Не установлено**
Номинал устройства	**6 kV**
Реактивная мощность	**Не установлено**
Количество	**Не установлено**
Номинал, кВ	**6**
installation	**indoor**
total power kvar	**1500**
unit count	**4**

Пять раздельных финансовых величин

НМЦ / начальный лимит	**Не установлено**
Предложение по протоколу	**Не установлено**
Договорная цена из записи	**Не установлено**
Цена только PQ-оборудования*	**Не установлено**
Фактически оплачено	**Не установлено**
Реестровый номер договора	**Не установлено**
Дата договора	**Не установлено**
Характер суммы	**Не установлено**
Класс сделки	**Поставка оборудования**

Предмет исходной карточки: Установки конденсаторные, лот 2600124554. Оригинальная таблица критериев указывает четыре внутренние установки на 6 кВ: две по 300 квар и две по 450 квар (суммарно 1500 квар); ценовые предложения и поставщик неизвестны.

* Значение цены оборудования не интерпретируется как оплаченная выручка; для EPC отделяется от работ только по оригинальной спецификации.

ДОСЬЕ 107/123 · commercial:PH61003961:lot1

Участники, исходы и документы

ПРОТОКОЛ И ИСТОЧНИКИ

Роли не смешиваются: протокольный победитель не становится автоматически подписантом и OEM.

Роль / статус	Подтверждённое в записи значение
Заказчик / ИНН	АО «АНПЗ ВНК» · 2443000518
Организатор	Не установлено
Протокольный участник	Не установлено
Подписавший поставщик	Не установлено
EPC / проектировщик	Не установлено
Изготовитель OEM	Не установлено

[1] first_party_TEKTORG_public_search_card
Открыть первоисточник / карточку · www.tektorg.ru
1a13305a2d7482ad0b99f40d…

[2] first_party_TEKTORG_public_procedure_card
Открыть первоисточник / карточку · www.tektorg.ru
9a9fa6fc6f3fd01b17ad80f3…

Уровень источника: A; всего URL: 2. Не установлены поля: rated_power, quantity, model, nmck, bid, contract_price, equipment_only_price, paid_amount, bidder … +5.

6–35 kV · PQ A = сохранённый первичный цифровой след; B = первичная ссылка; C = вторичный индекс.

КАРТОЧКА ЗАКУПКИ

ДОСЬЕ 108/123 · commercial:PH61004155:lot1

Закупка: Коммерческий запрос оферт на поставку установок компенсации реактивной мощности.

ООО «Башнефть-Добыча» · ИНН 0277106840

6–35 kV · PQ Поставка оборудования

НМЦ / ЛИМИТ	ЦЕНА ДОГОВОРА ИЗ ИСТОЧНИКА	НОМИНАЛ ИЗДЕЛИЯ	УЧАСТНИК КОМИССИИ
Не установлено	Не установлено	Не установлено	Не установлено
Не договор	Состав проверить	Нет номинала по ТЗ	Не установлено

Что закупалось

Объект	Поставка установок компенсации реактивной мощности
Тип	Поставка оборудования
Технология	УКРМ / конденсаторные установки
Предмет по исходной записи	Коммерческий запрос оферт на поставку установок компенсации реактивной мощности.

Хронология и результат

Размещение	2026-10-19
Срок / дедлайн	Не установлено
Дата договора	Не установлено
Стадия	Итог требует проверки

ИНТЕРПРЕТАЦИЯ: Предмет похож на поставку, но поставщик и исполнение подтверждаются отдельно.

Источники и недостающие сведения — на третьем слайде; оригинальные технические поля — на втором.

ТЕХНИКА И ЦЕНЫ

6–35 kV · PQ УКРМ / конденсаторные установки

ДОСЬЕ 108/123 · commercial:PH61004155:lot1

Техника, спецификация и цены

Номинал устройства, а не напряжение ПС. Каждая сумма имеет собственное правовое основание.

Номенклатура и параметры

Модель / тип	**Не установлено**
Номинал устройства	**Не установлено**
Реактивная мощность	**Не установлено**
Количество	**Не установлено**

Пять раздельных финансовых величин

НМЦ / начальный лимит	Не установлено
Предложение по протоколу	Не установлено
Договорная цена из записи	Не установлено
Цена только PQ-оборудования*	Не установлено
Фактически оплачено	Не установлено
Реестровый номер договора	Не установлено
Дата договора	Не установлено
Характер суммы	Не установлено
Класс сделки	Поставка оборудования

Предмет исходной карточки: Коммерческий запрос оферт на поставку установок компенсации реактивной мощности.

* Значение цены оборудования не интерпретируется как оплаченная выручка; для EPC отделяется от работ только по оригинальной спецификации.

ДОСЬЕ 108/123 · commercial:PH61004155:lot1

Участники, исходы и документы

Роли не смешиваются: протокольный победитель не становится автоматически подписантом и OEM.

ПРОТОКОЛ И ИСТОЧНИКИ

6–35 kV · PQ A = сохранённый первичный цифровой след; B = первичная ссылка; C = вторичный индекс.

Роль / статус	Подтверждённое в записи значение
Заказчик / ИНН	ООО «Башнефть-Добыча» · 0277106840
Организатор	Не установлено
Протокольный участник	Не установлено
Подписавший поставщик	Не установлено
EPC / проектировщик	Не установлено
Изготовитель OEM	Не установлено

[1] third_party
Открыть первоисточник / карточку · Поставка установок компенсации реактивной мощности, запрос оферт…
SHA ещё не получен

[2] first_party_tektorg_SHA_bound_technical_archive
Открыть первоисточник / карточку · УКРМ-6-1-А450-3х150; УКРМ-6-1-Р900-450+2х225
76c7de4a9bbaec9feeefdfa9…

Уровень источника: A; всего URL: 2. Не установлены поля: voltage_kv, rated_power, quantity, model, nmck, bid, contract_price, equipment_only_price, paid_amount … +6.

КАРТОЧКА ЗАКУПКИ

6–35 kV · PQ Поставка оборудования

ДОСЬЕ 109/123 · commercial:PH61005187:lot1

Закупка: Поставка ДФКУ, УКРМ

ООО «Харампурнефтегаз» · ИНН 7536125117

НМЦ / ЛИМИТ	ЦЕНА ДОГОВОРА ИЗ ИСТОЧНИКА	НОМИНАЛ ИЗДЕЛИЯ	УЧАСТНИК КОМИССИИ
Не установлено	Не установлено	Не установлено	Не установлено
Не договор	Состав проверить	Нет номинала по ТЗ	Не установлено

Что закупалось

Объект	Не установлено
Тип	Поставка оборудования
Технология	УКРМ / конденсаторные установки
Предмет по исходной записи	Поставка ДФКУ, УКРМ

Хронология и результат

Размещение	2026-10-23
Срок / дедлайн	Не установлено
Дата договора	Не установлено
Стадия	Итог требует проверки

ИНТЕРПРЕТАЦИЯ: Предмет похож на поставку, но поставщик и исполнение подтверждаются отдельно.

Источники и недостающие сведения — на третьем слайде; оригинальные технические поля — на втором.

ТЕХНИКА И ЦЕНЫ

6–35 kV · PQ УКРМ / конденсаторные установки

ДОСЬЕ 109/123 · commercial:PH61005187:lot1

Техника, спецификация и цены

Номинал устройства, а не напряжение ПС. Каждая сумма имеет собственное правовое основание.

Номенклатура и параметры

Модель / тип	**Не установлено**
Номинал устройства	**Не установлено**
Реактивная мощность	**Не установлено**
Количество	**Не установлено**

Пять раздельных финансовых величин

НМЦ / начальный лимит	Не установлено
Предложение по протоколу	Не установлено
Договорная цена из записи	Не установлено
Цена только PQ-оборудования*	Не установлено
Фактически оплачено	Не установлено
Реестровый номер договора	Не установлено
Дата договора	Не установлено
Характер суммы	Не установлено
Класс сделки	Поставка оборудования

Предмет исходной карточки: Поставка ДФКУ, УКРМ

* Значение цены оборудования не интерпретируется как оплаченная выручка; для EPC отделяется от работ только по оригинальной спецификации.

ДОСЬЕ 109/123 · commercial:PH61005187:lot1

Участники, исходы и документы

Роли не смешиваются: протокольный победитель не становится автоматически подписантом и OEM.

ПРОТОКОЛ И ИСТОЧНИКИ

6–35 kV · PQ A = сохранённый первичный цифровой след; B = первичная ссылка; C = вторичный индекс.

Роль / статус	Подтверждённое в записи значение
Заказчик / ИНН	ООО «Харампурнефтегаз» · 7536125117
Организатор	Не установлено
Протокольный участник	Не установлено
Подписавший поставщик	Не установлено
EPC / проектировщик	Не установлено
Изготовитель OEM	Не установлено

[1] third_party
Открыть первоисточник / карточку · Поставка ДФКУ, УКРМ
SHA ещё не получен

[2] first_party_tektorg_card
Открыть первоисточник / карточку · PH61005187; ДФКУ, УКРМ; ИНН 7536125117
ad145e070ebaf2d085781bed…

Уровень источника: A; всего URL: 2. Не установлены поля: voltage_kv, rated_power, quantity, model, nmck, bid, contract_price, equipment_only_price, paid_amount … +6.

КАРТОЧКА ЗАКУПКИ

6–35 kV · PQ Запросы цен / КП

ДОСЬЕ 110/123 · index:energybase:rosneft-pq-20231109-kharampur

Закупка: Опрос рынка на поставку УКРМ для ООО Харампурнефтегаз

ПАО «НК «Роснефть» (корпоративный организатор)

НМЦ / ЛИМИТ
Не установлено
Не договор

ЦЕНА ДОГОВОРА ИЗ ИСТОЧНИКА
Не установлено
Состав проверить

НОМИНАЛ ИЗДЕЛИЯ
Не установлено
Нет номинала по ТЗ

УЧАСТНИК КОМИССИИ
Не установлено
Не установлено

Что закупалось

Объект	Опрос рынка на поставку УКРМ для ООО Харампурнефтегаз
Тип	Запросы цен / КП
Технология	УКРМ / конденсаторные установки
Предмет по исходной записи	Опрос рынка на поставку УКРМ для ООО Харампурнефтегаз

Хронология и результат

Размещение	2023-11-09
Срок / дедлайн	2023-11-17
Дата договора	Не установлено
Стадия	Запрос цен / КП

ИНТЕРПРЕТАЦИЯ: Ценовой запрос/мониторинг не означает заключённый договор.

Источники и недостающие сведения — на третьем слайде; оригинальные технические поля — на втором.

ТЕХНИКА И ЦЕНЫ

6–35 kV · PQ УКРМ / конденсаторные установки

ДОСЬЕ 110/123 · index:energybase:rosneft-pq-20231109-kharampur

Техника, спецификация и цены

Номинал устройства, а не напряжение ПС. Каждая сумма имеет собственное правовое основание.

Номенклатура и параметры

Модель / тип	**Не установлено**
Номинал устройства	**Не установлено**
Реактивная мощность	**Не установлено**
Количество	**Не установлено**

Пять раздельных финансовых величин

НМЦ / начальный лимит	**Не установлено**
Предложение по протоколу	**Не установлено**
Договорная цена из записи	**Не установлено**
Цена только PQ-оборудования*	**Не установлено**
Фактически оплачено	**Не установлено**
Реестровый номер договора	**Не установлено**
Дата договора	**Не установлено**
Характер суммы	**Не установлено**
Класс сделки	**Запросы цен / КП**

Предмет исходной карточки: Опрос рынка на поставку УКРМ для ООО Харампурнефтегаз

* Значение цены оборудования не интерпретируется как оплаченная выручка; для EPC отделяется от работ только по оригинальной спецификации.

ПРОТОКОЛ И ИСТОЧНИКИ

6–35 kV · PQ A = сохранённый первичный цифровой след; B = первичная ссылка; C = вторичный индекс.

ДОСЬЕ 110/123 · index:energybase:rosneft-pq-20231109-kharampur

Участники, исходы и документы

Роли не смешиваются: протокольный победитель не становится автоматически подписантом и OEM.

Роль / статус	Подтверждённое в записи значение
Заказчик / ИНН	ПАО «НК «Роснефть» (корпоративный организатор)
Организатор	Не установлено
Протокольный участник	Не установлено
Подписавший поставщик	Не установлено
EPC / проектировщик	Не установлено
Изготовитель OEM	Не установлено

[1] secondary_industry_catalog_without_original_ETP_id
Открыть первоисточник / карточку · Первая в периоде индексированная попытка ценового исследования;...
SHA ещё не получен

Уровень источника: B; всего URL: 1. Не установлены поля: buyer_inn, notice, voltage_kv, rated_power, quantity, model, nmck, bid, contract_price ... +8.

КАРТОЧКА ЗАКУПКИ

6–35 kV · PQ Запросы цен / КП

ДОСЬЕ 111/123 · index:energybase:rosneft-pq-20231201-kharampur

Закупка: Повторный опрос рынка на поставку УКРМ для ООО Харампурнефтегаз

ПАО «НК «Роснефть» (корпоративный организатор)

НМЦ / ЛИМИТ
Не установлено
Не договор

ЦЕНА ДОГОВОРА ИЗ ИСТОЧНИКА
Не установлено
Состав проверить

НОМИНАЛ ИЗДЕЛИЯ
Не установлено
Нет номинала по ТЗ

УЧАСТНИК КОМИССИИ
Не установлено
Не установлено

Что закупалось

Объект	Повторный опрос рынка на поставку УКРМ для ООО Харампурнефтегаз
Тип	Запросы цен / КП
Технология	УКРМ / конденсаторные установки
Предмет по исходной записи	Повторный опрос рынка на поставку УКРМ для ООО Харампурнефтегаз

Хронология и результат

Размещение	2023-12-01
Срок / дедлайн	2023-12-11
Дата договора	Не установлено
Стадия	Запрос цен / КП

ИНТЕРПРЕТАЦИЯ: Ценовой запрос/мониторинг не означает заключённый договор.

Источники и недостающие сведения — на третьем слайде; оригинальные технические поля — на втором.

ТЕХНИКА И ЦЕНЫ

6–35 kV · PQ УКРМ / конденсаторные установки

ДОСЬЕ 111/123 · index:energybase:rosneft-pq-20231201-kharampur

Техника, спецификация и цены

Номинал устройства, а не напряжение ПС. Каждая сумма имеет собственное правовое основание.

Номенклатура и параметры

Модель / тип	**Не установлено**
Номинал устройства	**Не установлено**
Реактивная мощность	**Не установлено**
Количество	**Не установлено**

Пять раздельных финансовых величин

НМЦ / начальный лимит	**Не установлено**
Предложение по протоколу	**Не установлено**
Договорная цена из записи	**Не установлено**
Цена только PQ-оборудования*	**Не установлено**
Фактически оплачено	**Не установлено**
Реестровый номер договора	**Не установлено**
Дата договора	**Не установлено**
Характер суммы	**Не установлено**
Класс сделки	**Запросы цен / КП**

Предмет исходной карточки: Повторный опрос рынка на поставку УКРМ для ООО Харампурнефтегаз

* Значение цены оборудования не интерпретируется как оплаченная выручка; для EPC отделяется от работ только по оригинальной спецификации.

ПРОТОКОЛ И ИСТОЧНИКИ

6–35 kV · PQ A = сохранённый первичный цифровой след; B = первичная ссылка; C = вторичный индекс.

ДОСЬЕ 111/123 · index:energybase:rosneft-pq-20231201-kharampur

Участники, исходы и документы

Роли не смешиваются: протокольный победитель не становится автоматически подписантом и OEM.

Роль / статус	Подтверждённое в записи значение
Заказчик / ИНН	ПАО «НК «Роснефть» (корпоративный организатор)
Организатор	Не установлено
Протокольный участник	Не установлено
Подписавший поставщик	Не установлено
EPC / проектировщик	Не установлено
Изготовитель OEM	Не установлено

[1] secondary_industry_catalog_without_original_ETP_id
Открыть первоисточник / карточку · Вторая ценовая итерация. Не вторая подписанная поставка. Номер…
SHA ещё не получен

Уровень источника: B; всего URL: 1. Не установлены поля: buyer_inn, notice, voltage_kv, rated_power, quantity, model, nmck, bid, contract_price … +8.

КАРТОЧКА ЗАКУПКИ

6–35 kV · PQ Запросы цен / КП

ДОСЬЕ 112/123 · index:energybase:rosneft-pq-20240124-rospan

Закупка: Опрос рынка на поставку УКРМ для АО РОСПАН ИНТЕРНЕШНЛ

ПАО «НК «Роснефть» (корпоративный организатор)

НМЦ / ЛИМИТ
Не установлено
Не договор

ЦЕНА ДОГОВОРА ИЗ ИСТОЧНИКА
Не установлено
Состав проверить

НОМИНАЛ ИЗДЕЛИЯ
Не установлено
Нет номинала по ТЗ

УЧАСТНИК КОМИССИИ
Не установлено
Не установлено

Что закупалось

Объект	Опрос рынка на поставку УКРМ для АО РОСПАН ИНТЕРНЕШНЛ
Тип	Запросы цен / КП
Технология	УКРМ / конденсаторные установки
Предмет по исходной записи	Опрос рынка на поставку УКРМ для АО РОСПАН ИНТЕРНЕШНЛ

Хронология и результат

Размещение	2024-01-24
Срок / дедлайн	2024-02-01
Дата договора	Не установлено
Стадия	Запрос цен / КП

ИНТЕРПРЕТАЦИЯ: Ценовой запрос/мониторинг не означает заключённый договор.

Источники и недостающие сведения — на третьем слайде; оригинальные технические поля — на втором.

ТЕХНИКА И ЦЕНЫ

6–35 kV · PQ УКРМ / конденсаторные установки

ДОСЬЕ 112/123 · index:energybase:rosneft-pq-20240124-rospan

Техника, спецификация и цены

Номинал устройства, а не напряжение ПС. Каждая сумма имеет собственное правовое основание.

Номенклатура и параметры

Модель / тип	**Не установлено**
Номинал устройства	**Не установлено**
Реактивная мощность	**Не установлено**
Количество	**Не установлено**

Пять раздельных финансовых величин

НМЦ / начальный лимит	**Не установлено**
Предложение по протоколу	**Не установлено**
Договорная цена из записи	**Не установлено**
Цена только PQ-оборудования*	**Не установлено**
Фактически оплачено	**Не установлено**
Реестровый номер договора	**Не установлено**
Дата договора	**Не установлено**
Характер суммы	**Не установлено**
Класс сделки	**Запросы цен / КП**

Предмет исходной карточки: Опрос рынка на поставку УКРМ для АО РОСПАН ИНТЕРНЕШНЛ

* Значение цены оборудования не интерпретируется как оплаченная выручка; для EPC отделяется от работ только по оригинальной спецификации.

ПРОТОКОЛ И ИСТОЧНИКИ

6–35 kV · PQ A = сохранённый первичный цифровой след; B = первичная ссылка; C = вторичный индекс.

ДОСЬЕ 112/123 · index:energybase:rosneft-pq-20240124-rospan

Участники, исходы и документы

Роли не смешиваются: протокольный победитель не становится автоматически подписантом и OEM.

Роль / статус	Подтверждённое в записи значение
Заказчик / ИНН	ПАО «НК «Роснефть» (корпоративный организатор)
Организатор	Не установлено
Протокольный участник	Не установлено
Подписавший поставщик	Не установлено
EPC / проектировщик	Не установлено
Изготовитель OEM	Не установлено

[1] secondary_industry_catalog_without_original_ETP_id
Открыть первоисточник / карточку · Устройство УКРМ без известного номинала/ количества, иной…
SHA ещё не получен

Уровень источника: B; всего URL: 1. Не установлены поля: buyer_inn, notice, voltage_kv, rated_power, quantity, model, nmck, bid, contract_price … +8.

КАРТОЧКА ЗАКУПКИ

ДОСЬЕ 113/123 · index:energybase:rosneft-pq-20240320-bashneft-polyus

Закупка: Опрос рынка на поставку конденсаторной установки для Башнефть-Полюс

ПАО «НК «Роснефть» (корпоративный организатор)

6–35 kV · PQ Запросы цен / КП

НМЦ / ЛИМИТ	ЦЕНА ДОГОВОРА ИЗ ИСТОЧНИКА	НОМИНАЛ ИЗДЕЛИЯ	УЧАСТНИК КОМИССИИ
Не установлено	Не установлено	Не установлено	Не установлено
Не договор	Состав проверить	Нет номинала по ТЗ	Не установлено

Что закупалось

Объект	Опрос рынка на поставку конденсаторной установки для Башнефть-Полюс
Тип	Запросы цен / КП
Технология	УКРМ / конденсаторные установки
Предмет по исходной записи	Опрос рынка на поставку конденсаторной установки для Башнефть-Полюс

Хронология и результат

Размещение	2024-03-20
Срок / дедлайн	2024-03-28
Дата договора	Не установлено
Стадия	Запрос цен / КП

ИНТЕРПРЕТАЦИЯ: Ценовой запрос/мониторинг не означает заключённый договор.

Источники и недостающие сведения — на третьем слайде; оригинальные технические поля — на втором.

ТЕХНИКА И ЦЕНЫ

6–35 kV · PQ УКРМ / конденсаторные установки

ДОСЬЕ 113/123 · index:energybase:rosneft-pq-20240320-bashneft-polyus

Техника, спецификация и цены

Номинал устройства, а не напряжение ПС. Каждая сумма имеет собственное правовое основание.

Номенклатура и параметры

Модель / тип	**Не установлено**
Номинал устройства	**Не установлено**
Реактивная мощность	**Не установлено**
Количество	**Не установлено**

Пять раздельных финансовых величин

НМЦ / начальный лимит	**Не установлено**
Предложение по протоколу	**Не установлено**
Договорная цена из записи	**Не установлено**
Цена только PQ-оборудования*	**Не установлено**
Фактически оплачено	**Не установлено**
Реестровый номер договора	**Не установлено**
Дата договора	**Не установлено**
Характер суммы	**Не установлено**
Класс сделки	**Запросы цен / КП**

Предмет исходной карточки: Опрос рынка на поставку конденсаторной установки для Башнефть-Полюс

* Значение цены оборудования не интерпретируется как оплаченная выручка; для EPC отделяется от работ только по оригинальной спецификации.

ПРОТОКОЛ И ИСТОЧНИКИ

6–35 kV · PQ A = сохранённый первичный цифровой след; B = первичная ссылка; C = вторичный индекс.

ДОСЬЕ 113/123 · index:energybase:rosneft-pq-20240320-bashneft-polyus

Участники, исходы и документы

Роли не смешиваются: протокольный победитель не становится автоматически подписантом и OEM.

Роль / статус	Подтверждённое в записи значение
Заказчик / ИНН	ПАО «НК «Роснефть» (корпоративный организатор)
Организатор	Не установлено
Протокольный участник	Не установлено
Подписавший поставщик	Не установлено
EPC / проектировщик	Не установлено
Изготовитель OEM	Не установлено

[1] secondary_industry_catalog_without_original_ETP_id
Открыть первоисточник / карточку · Установка конденсаторная; напряжение и цена не раскрыты; повтор…
SHA ещё не получен

Уровень источника: B; всего URL: 1. Не установлены поля: buyer_inn, notice, voltage_kv, rated_power, quantity, model, nmck, bid, contract_price … +8.

КАРТОЧКА ЗАКУПКИ

6–35 kV · PQ Запросы цен / КП

ДОСЬЕ 114/123 · index:energybase:rosneft-pq-20240411-kharampur

Закупка: Опрос рынка на поставку УКРМ для ООО Харампурнефтегаз

ПАО «НК «Роснефть» (корпоративный организатор)

НМЦ / ЛИМИТ
Не установлено
Не договор

ЦЕНА ДОГОВОРА ИЗ ИСТОЧНИКА
Не установлено
Состав проверить

НОМИНАЛ ИЗДЕЛИЯ
Не установлено
Нет номинала по ТЗ

УЧАСТНИК КОМИССИИ
Не установлено
Не установлено

Что закупалось

Объект	Опрос рынка на поставку УКРМ для ООО Харампурнефтегаз
Тип	Запросы цен / КП
Технология	УКРМ / конденсаторные установки
Предмет по исходной записи	Опрос рынка на поставку УКРМ для ООО Харампурнефтегаз

Хронология и результат

Размещение	2024-04-11
Срок / дедлайн	2024-04-19
Дата договора	Не установлено
Стадия	Запрос цен / КП

ИНТЕРПРЕТАЦИЯ: Ценовой запрос/мониторинг не означает заключённый договор.

Источники и недостающие сведения — на третьем слайде; оригинальные технические поля — на втором.

ТЕХНИКА И ЦЕНЫ

6–35 kV · PQ УКРМ / конденсаторные установки

ДОСЬЕ 114/123 · index:energybase:rosneft-pq-20240411-kharampur

Техника, спецификация и цены

Номинал устройства, а не напряжение ПС. Каждая сумма имеет собственное правовое основание.

Номенклатура и параметры

Модель / тип	**Не установлено**
Номинал устройства	**Не установлено**
Реактивная мощность	**Не установлено**
Количество	**Не установлено**

Пять раздельных финансовых величин

НМЦ / начальный лимит	Не установлено
Предложение по протоколу	Не установлено
Договорная цена из записи	Не установлено
Цена только PQ-оборудования*	Не установлено
Фактически оплачено	Не установлено
Реестровый номер договора	Не установлено
Дата договора	Не установлено
Характер суммы	Не установлено
Класс сделки	Запросы цен / КП

Предмет исходной карточки: Опрос рынка на поставку УКРМ для ООО Харампурнефтегаз

* Значение цены оборудования не интерпретируется как оплаченная выручка; для EPC отделяется от работ только по оригинальной спецификации.

ПРОТОКОЛ И ИСТОЧНИКИ

6–35 kV · PQ A = сохранённый первичный цифровой след; B = первичная ссылка; C = вторичный индекс.

ДОСЬЕ 114/123 · index:energybase:rosneft-pq-20240411-kharampur

Участники, исходы и документы

Роли не смешиваются: протокольный победитель не становится автоматически подписантом и OEM.

Роль / статус	Подтверждённое в записи значение
Заказчик / ИНН	ПАО «НК «Роснефть» (корпоративный организатор)
Организатор	Не установлено
Протокольный участник	Не установлено
Подписавший поставщик	Не установлено
EPC / проектировщик	Не установлено
Изготовитель OEM	Не установлено

[1] secondary_industry_catalog_without_original_ETP_id
Открыть первоисточник / карточку · Один из нескольких опросов одного покупателя за 2023-24; без ТЗ…
SHA ещё не получен

Уровень источника: B; всего URL: 1. Не установлены поля: buyer_inn, notice, voltage_kv, rated_power, quantity, model, nmck, bid, contract_price … +8.

КАРТОЧКА ЗАКУПКИ

6–35 kV · PQ Запросы цен / КП

ДОСЬЕ 115/123 · index:energybase:rosneft-pq-20240423-kharampur

Закупка: Опрос рынка на поставку УКРМ для ООО Харампурнефтегаз

ПАО «НК «Роснефть» (корпоративный организатор)

НМЦ / ЛИМИТ
Не установлено
Не договор

ЦЕНА ДОГОВОРА ИЗ ИСТОЧНИКА
Не установлено
Состав проверить

НОМИНАЛ ИЗДЕЛИЯ
Не установлено
Нет номинала по ТЗ

УЧАСТНИК КОМИССИИ
Не установлено
Не установлено

Что закупалось

Объект	Опрос рынка на поставку УКРМ для ООО Харампурнефтегаз
Тип	Запросы цен / КП
Технология	УКРМ / конденсаторные установки
Предмет по исходной записи	Опрос рынка на поставку УКРМ для ООО Харампурнефтегаз

Хронология и результат

Размещение	2024-04-23
Срок / дедлайн	2024-05-03
Дата договора	Не установлено
Стадия	Запрос цен / КП

ИНТЕРПРЕТАЦИЯ: Ценовой запрос/мониторинг не означает заключённый договор.

Источники и недостающие сведения — на третьем слайде; оригинальные технические поля — на втором.

ТЕХНИКА И ЦЕНЫ

6–35 kV · PQ УКРМ / конденсаторные установки

ДОСЬЕ 115/123 · index:energybase:rosneft-pq-20240423-kharampur

Техника, спецификация и цены

Номинал устройства, а не напряжение ПС. Каждая сумма имеет собственное правовое основание.

Номенклатура и параметры

Модель / тип	**Не установлено**
Номинал устройства	**Не установлено**
Реактивная мощность	**Не установлено**
Количество	**Не установлено**

Пять раздельных финансовых величин

НМЦ / начальный лимит	**Не установлено**
Предложение по протоколу	**Не установлено**
Договорная цена из записи	**Не установлено**
Цена только PQ-оборудования*	**Не установлено**
Фактически оплачено	**Не установлено**
Реестровый номер договора	**Не установлено**
Дата договора	**Не установлено**
Характер суммы	**Не установлено**
Класс сделки	**Запросы цен / КП**

Предмет исходной карточки: Опрос рынка на поставку УКРМ для ООО Харампурнефтегаз

* Значение цены оборудования не интерпретируется как оплаченная выручка; для EPC отделяется от работ только по оригинальной спецификации.

ПРОТОКОЛ И ИСТОЧНИКИ

6–35 kV · PQ A = сохранённый первичный цифровой след; B = первичная ссылка; C = вторичный индекс.

ДОСЬЕ 115/123 · index:energybase:rosneft-pq-20240423-kharampur

Участники, исходы и документы

Роли не смешиваются: протокольный победитель не становится автоматически подписантом и OEM.

Роль / статус	Подтверждённое в записи значение
Заказчик / ИНН	ПАО «НК «Роснефть» (корпоративный организатор)
Организатор	Не установлено
Протокольный участник	Не установлено
Подписавший поставщик	Не установлено
EPC / проектировщик	Не установлено
Изготовитель OEM	Не установлено

[1] secondary_industry_catalog_without_original_ETP_id
Открыть первоисточник / карточку · Ещё одна датированная итерация опроса, не тождественна отдельному…
SHA ещё не получен

Уровень источника: B; всего URL: 1. Не установлены поля: buyer_inn, notice, voltage_kv, rated_power, quantity, model, nmck, bid, contract_price … +8.

КАРТОЧКА ЗАКУПКИ

6–35 kV · PQ Запросы цен / КП

ДОСЬЕ 116/123 · index:energybase:rosneft-pq-20240427-nizhnevartovsk

Закупка: Запрос цен на поставку УКРМ для Нижневартовского филиала

ПАО «НК «Роснефть» (корпоративный организатор)

НМЦ / ЛИМИТ
Не установлено
Не договор

ЦЕНА ДОГОВОРА ИЗ ИСТОЧНИКА
Не установлено
Состав проверить

НОМИНАЛ ИЗДЕЛИЯ
Не установлено
Нет номинала по ТЗ

УЧАСТНИК КОМИССИИ
Не установлено
Не установлено

Что закупалось

Объект	Запрос цен на поставку УКРМ для Нижневартовского филиала
Тип	Запросы цен / КП
Технология	УКРМ / конденсаторные установки
Предмет по исходной записи	Запрос цен на поставку УКРМ для Нижневартовского филиала

Хронология и результат

Размещение	2024-04-27
Срок / дедлайн	2024-05-08
Дата договора	Не установлено
Стадия	Запрос цен / КП

ИНТЕРПРЕТАЦИЯ: Ценовой запрос/мониторинг не означает заключённый договор.

Источники и недостающие сведения — на третьем слайде; оригинальные технические поля — на втором.

ТЕХНИКА И ЦЕНЫ

6–35 kV · PQ УКРМ / конденсаторные установки

ДОСЬЕ 116/123 · index:energybase:rosneft-pq-20240427-nizhnevartovsk

Техника, спецификация и цены

Номинал устройства, а не напряжение ПС. Каждая сумма имеет собственное правовое основание.

Номенклатура и параметры

Модель / тип	**Не установлено**
Номинал устройства	**Не установлено**
Реактивная мощность	**Не установлено**
Количество	**Не установлено**

Пять раздельных финансовых величин

НМЦ / начальный лимит	Не установлено
Предложение по протоколу	Не установлено
Договорная цена из записи	Не установлено
Цена только PQ-оборудования*	Не установлено
Фактически оплачено	Не установлено
Реестровый номер договора	Не установлено
Дата договора	Не установлено
Характер суммы	Не установлено
Класс сделки	Запросы цен / КП

Предмет исходной карточки: Запрос цен на поставку УКРМ для Нижневартовского филиала

* Значение цены оборудования не интерпретируется как оплаченная выручка; для EPC отделяется от работ только по оригинальной спецификации.

ПРОТОКОЛ И ИСТОЧНИКИ

6–35 kV · PQ A = сохранённый первичный цифровой след; B = первичная ссылка; C = вторичный индекс.

ДОСЬЕ 116/123 · index:energybase:rosneft-pq-20240427-nizhnevartovsk

Участники, исходы и документы

Роли не смешиваются: протокольный победитель не становится автоматически подписантом и OEM.

Роль / статус	Подтверждённое в записи значение
Заказчик / ИНН	ПАО «НК «Роснефть» (корпоративный организатор)
Организатор	Не установлено
Протокольный участник	Не установлено
Подписавший поставщик	Не установлено
EPC / проектировщик	Не установлено
Изготовитель OEM	Не установлено

[1] secondary_industry_catalog_without_original_ETP_id
Открыть первоисточник / карточку · Запрос цен на поставку, исходный номер закупки/ исполнитель и…
SHA ещё не получен

Уровень источника: B; всего URL: 1. Не установлены поля: buyer_inn, notice, voltage_kv, rated_power, quantity, model, nmck, bid, contract_price … +8.

КАРТОЧКА ЗАКУПКИ

6–35 kV · PQ Запросы цен / КП

ДОСЬЕ 117/123 · index:energybase:rosneft-pq-20240517-kharampur-nku

Закупка: Опрос рынка на поставку НКУ и УКРМ для Харампурнефтегаз

ПАО «НК «Роснефть» (корпоративный организатор)

НМЦ / ЛИМИТ
Не установлено
Не договор

ЦЕНА ДОГОВОРА ИЗ ИСТОЧНИКА
Не установлено
Состав проверить

НОМИНАЛ ИЗДЕЛИЯ
Не установлено
Нет номинала по ТЗ

УЧАСТНИК КОМИССИИ
Не установлено
Не установлено

Что закупалось

Объект	Опрос рынка на поставку НКУ и УКРМ для Харампурнефтегаз
Тип	Запросы цен / КП
Технология	УКРМ / конденсаторные установки
Предмет по исходной записи	Опрос рынка на поставку НКУ и УКРМ для Харампурнефтегаз

Хронология и результат

Размещение	2024-05-17
Срок / дедлайн	2024-05-27
Дата договора	Не установлено
Стадия	Запрос цен / КП

ИНТЕРПРЕТАЦИЯ: Ценовой запрос/мониторинг не означает заключённый договор.

Источники и недостающие сведения — на третьем слайде; оригинальные технические поля — на втором.

ТЕХНИКА И ЦЕНЫ

6–35 kV · PQ УКРМ / конденсаторные установки

ДОСЬЕ 117/123 · index:energybase:rosneft-pq-20240517-kharampur-nku

Техника, спецификация и цены

Номинал устройства, а не напряжение ПС. Каждая сумма имеет собственное правовое основание.

Номенклатура и параметры

Модель / тип	**Не установлено**
Номинал устройства	**Не установлено**
Реактивная мощность	**Не установлено**
Количество	**Не установлено**

Пять раздельных финансовых величин

НМЦ / начальный лимит	Не установлено
Предложение по протоколу	Не установлено
Договорная цена из записи	Не установлено
Цена только PQ-оборудования*	Не установлено
Фактически оплачено	Не установлено
Реестровый номер договора	Не установлено
Дата договора	Не установлено
Характер суммы	Не установлено
Класс сделки	Запросы цен / КП

Предмет исходной карточки: Опрос рынка на поставку НКУ и УКРМ для Харампурнефтегаз

* Значение цены оборудования не интерпретируется как оплаченная выручка; для EPC отделяется от работ только по оригинальной спецификации.

ПРОТОКОЛ И ИСТОЧНИКИ

6–35 kV · PQ A = сохранённый первичный цифровой след; B = первичная ссылка; C = вторичный индекс.

ДОСЬЕ 117/123 · index:energybase:rosneft-pq-20240517-kharampur-nku

Участники, исходы и документы

Роли не смешиваются: протокольный победитель не становится автоматически подписантом и OEM.

Роль / статус	Подтверждённое в записи значение
Заказчик / ИНН	ПАО «НК «Роснефть» (корпоративный организатор)
Организатор	Не установлено
Протокольный участник	Не установлено
Подписавший поставщик	Не установлено
EPC / проектировщик	Не установлено
Изготовитель OEM	Не установлено

[1] secondary_industry_catalog_without_original_ETP_id
Открыть первоисточник / карточку · Смешанная НКУ+УКРМ номенклатура, доля собственно компенсации…
SHA ещё не получен

Уровень источника: B; всего URL: 1. Не установлены поля: buyer_inn, notice, voltage_kv, rated_power, quantity, model, nmck, bid, contract_price … +8.

КАРТОЧКА ЗАКУПКИ

6–35 kV · PQ Запросы цен / КП

ДОСЬЕ 118/123 · index:energybase:rosneft-pq-20250410-rospan-ktp-ukrm

Закупка: Опрос рынка на поставку КТП и УКРМ для РОСПАН ИНТЕРНЕШНЛ

ПАО «НК «Роснефть» (корпоративный организатор)

НМЦ / ЛИМИТ	ЦЕНА ДОГОВОРА ИЗ ИСТОЧНИКА	НОМИНАЛ ИЗДЕЛИЯ	УЧАСТНИК КОМИССИИ
Не установлено	Не установлено	Не установлено	Не установлено
Не договор	Состав проверить	Нет номинала по ТЗ	Не установлено

Что закупалось

Объект	Опрос рынка на поставку КТП и УКРМ для РОСПАН ИНТЕРНЕШНЛ
Тип	Запросы цен / КП
Технология	УКРМ / конденсаторные установки
Предмет по исходной записи	Опрос рынка на поставку КТП и УКРМ для РОСПАН ИНТЕРНЕШНЛ

Хронология и результат

Размещение	2025-04-10
Срок / дедлайн	2025-04-18
Дата договора	Не установлено
Стадия	Запрос цен / КП

ИНТЕРПРЕТАЦИЯ: Ценовой запрос/мониторинг не означает заключённый договор.

Источники и недостающие сведения — на третьем слайде; оригинальные технические поля — на втором.

ТЕХНИКА И ЦЕНЫ

6–35 kV · PQ УКРМ / конденсаторные установки

ДОСЬЕ 118/123 · index:energybase:rosneft-pq-20250410-rospan-ktp-ukrm

Техника, спецификация и цены

Номинал устройства, а не напряжение ПС. Каждая сумма имеет собственное правовое основание.

Номенклатура и параметры

Модель / тип	**Не установлено**
Номинал устройства	**Не установлено**
Реактивная мощность	**Не установлено**
Количество	**Не установлено**

Пять раздельных финансовых величин

НМЦ / начальный лимит	**Не установлено**
Предложение по протоколу	**Не установлено**
Договорная цена из записи	**Не установлено**
Цена только PQ-оборудования*	**Не установлено**
Фактически оплачено	**Не установлено**
Реестровый номер договора	**Не установлено**
Дата договора	**Не установлено**
Характер суммы	**Не установлено**
Класс сделки	**Запросы цен / КП**

Предмет исходной карточки: Опрос рынка на поставку КТП и УКРМ для РОСПАН ИНТЕРНЕШНЛ

* Значение цены оборудования не интерпретируется как оплаченная выручка; для EPC отделяется от работ только по оригинальной спецификации.

ПРОТОКОЛ И ИСТОЧНИКИ

6–35 kV · PQ A = сохранённый первичный цифровой след; B = первичная ссылка; C = вторичный индекс.

ДОСЬЕ 118/123 · index:energybase:rosneft-pq-20250410-rospan-ktp-ukrm

Участники, исходы и документы

Роли не смешиваются: протокольный победитель не становится автоматически подписантом и OEM.

Роль / статус	Подтверждённое в записи значение
Заказчик / ИНН	ПАО «НК «Роснефть» (корпоративный организатор)
Организатор	Не установлено
Протокольный участник	Не установлено
Подписавший поставщик	Не установлено
EPC / проектировщик	Не установлено
Изготовитель OEM	Не установлено

[1] secondary_industry_catalog_without_original_ETP_id
Открыть первоисточник / карточку · Комплекс КТП и УКРМ, смешанный запрос без цены оборудования и без…
SHA ещё не получен

Уровень источника: B; всего URL: 1. Не установлены поля: buyer_inn, notice, voltage_kv, rated_power, quantity, model, nmck, bid, contract_price … +8.

КАРТОЧКА ЗАКУПКИ

ДОСЬЕ 119/123 · index:rostender:88416730

Закупка: Поставка трехфазного фильтр-реактора для фильтра гармоник тока в сети 10 кВ

Не раскрыт в индексированной выдаче

6–35 kV · PQ Комплектующие

НМЦ / ЛИМИТ	ЦЕНА ДОГОВОРА ИЗ ИСТОЧНИКА	НОМИНАЛ ИЗДЕЛИЯ	УЧАСТНИК КОМИССИИ
Не установлено	Не установлено	10 kV	Не установлено
Не договор	Состав проверить	Не установлено	Не установлено

Что закупалось

Объект	Поставка трехфазного фильтр-реактора для фильтра гармоник тока в сети 10 кВ
Тип	Комплектующие
Технология	harmonic_filter_reactor
Предмет по исходной записи	Поставка трехфазного фильтр-реактора для фильтра гармоник тока в сети 10 кВ

Хронология и результат

Размещение	2025-12-02
Срок / дедлайн	2025-12-10
Дата договора	Не установлено
Стадия	Итог требует проверки

ИНТЕРПРЕТАЦИЯ: Поставка компонентов не равна установке завершённого STATCOM/SVG.

Источники и недостающие сведения — на третьем слайде; оригинальные технические поля — на втором.

ТЕХНИКА И ЦЕНЫ

6–35 kV · PQ

harmonic_filter_reactor

ДОСЬЕ 119/123 · index:rostender:88416730

Техника, спецификация и цены

Номинал устройства, а не напряжение ПС. Каждая сумма имеет собственное правовое основание.

Номенклатура и параметры

Модель / тип	**Не установлено**
Номинал устройства	**10 kV**
Реактивная мощность	**Не установлено**
Количество	**Не установлено**
Номинал, кВ	**10**

Пять раздельных финансовых величин

НМЦ / начальный лимит	**Не установлено**
Предложение по протоколу	**Не установлено**
Договорная цена из записи	**Не установлено**
Цена только PQ-оборудования*	**Не установлено**
Фактически оплачено	**Не установлено**
Реестровый номер договора	**Не установлено**
Дата договора	**Не установлено**
Характер суммы	**Не установлено**
Класс сделки	**Комплектующие**

Предмет исходной карточки: Поставка трехфазного фильтр-реактора для фильтра гармоник тока в сети 10 кВ

* Значение цены оборудования не интерпретируется как оплаченная выручка; для EPC отделяется от работ только по оригинальной спецификации.

ДОСЬЕ 119/123 · index:rostender:88416730

Участники, исходы и документы

Роли не смешиваются: протокольный победитель не становится автоматически подписантом и OEM.

ПРОТОКОЛ И ИСТОЧНИКИ

6–35 kV · PQ A = сохранённый первичный цифровой след; B = первичная ссылка; C = вторичный индекс.

Роль / статус	Подтверждённое в записи значение
Заказчик / ИНН	Не раскрыт в индексированной выдаче
Организатор	Не установлено
Протокольный участник	Не установлено
Подписавший поставщик	Не установлено
EPC / проектировщик	Не установлено
Изготовитель OEM	Не установлено

[1] secondary_index_original_procurement_and_buyer_unk…
Открыть первоисточник / карточку · Rostender archive tender 88416730, Dec2 2025, Tobolsk; exact 10kV…
SHA ещё не получен

Уровень источника: B; всего URL: 1. Не установлены поля: buyer_inn, notice, rated_power, quantity, model, nmck, bid, contract_price, equipment_only_price … +7.

КАРТОЧКА ЗАКУПКИ

ДОСЬЕ 120/123 · index:vsempodryad:9d4a58cf-6c10-4485-8537-53e550c24269

Закупка: Лот 1 — ПС 220 кВ Лопча, РД/СМР/ПНР/МТРиО; инвестиционный проект СКРМ 154 Мвар Лопча и 128 Мвар Хани

ПАО «Федеральная сетевая компания – Россети» · ИНН 4716016979

6–35 kV · PQ EPC / CMP

НМЦ / ЛИМИТ	ЦЕНА ДОГОВОРА ИЗ ИСТОЧНИКА	НОМИНАЛ ИЗДЕЛИЯ	УЧАСТНИК КОМИССИИ
1 571 458 880,00 ₽	1 571 458 880,00 ₽	Не установлено	Не установлено
Не договор	Состав проверить	Нет номинала по ТЗ	Не установлено

Что закупалось

Объект	Лот 1 — ПС 220 кВ Лопча, РД/СМР/ПНР/МТРиО; инвестиционный проект СКРМ 154 Мвар Лопча и 128 Мвар Хани
Тип	EPC / CMP
Технология	Системы компенсации
Предмет по исходной записи	Лот 1 — ПС 220 кВ Лопча, РД/СМР/ПНР/МТРиО; инвестиционный проект СКРМ 154 Мвар Лопча и 128 Мвар Хани

Хронология и результат

Размещение	2024-06-03
Срок / дедлайн	Не установлено
Дата договора	2024-07-22
Стадия	Итог требует проверки

ИНТЕРПРЕТАЦИЯ: Стоимость процедуры может включать ПИР, оборудование, строительство и ПНР; это не цена отдельной УКРМ.

Источники и недостающие сведения — на третьем слайде; оригинальные технические поля — на втором.

ТЕХНИКА И ЦЕНЫ

6–35 kV · PQ Системы компенсации

ДОСЬЕ 120/123 · index:vsempodryad:9d4a58cf-6c10-4485-8537-53e550c24269

Техника, спецификация и цены

Номинал устройства, а не напряжение ПС. Каждая сумма имеет собственное правовое основание.

Номенклатура и параметры

Модель / тип	**Не установлено**
Номинал устройства	**Не установлено**
Реактивная мощность	**Не установлено**
Количество	**Не установлено**

Пять раздельных финансовых величин

НМЦ / начальный лимит	1 571 458 880,00 ₽
Предложение по протоколу	Не установлено
Договорная цена из записи	1 571 458 880,00 ₽
Цена только PQ-оборудования*	Не установлено
Фактически оплачено	Не установлено
Реестровый номер договора	Не установлено
Дата договора	2024-07-22
Характер суммы	initial_price_whole_procurement
Класс сделки	EPC / CMP

Предмет исходной карточки: Лот 1 — ПС 220 кВ Лопча, РД/СМР/ПНР/МТРиО; инвестиционный проект СКРМ 154 Мвар Лопча и 128 Мвар Хани

* Значение цены оборудования не интерпретируется как оплаченная выручка; для EPC отделяется от работ только по оригинальной спецификации.

ДОСЬЕ 120/123 · index:vsempodryad:9d4a58cf-6c10-4485-8537-53e550c24269

Участники, исходы и документы

Роли не смешиваются: протокольный победитель не становится автоматически подписантом и OEM.

ПРОТОКОЛ И ИСТОЧНИКИ

6–35 kV · PQ A = сохранённый первичный цифровой след; B = первичная ссылка; C = вторичный индекс.

Роль / статус	Подтверждённое в записи значение
Заказчик / ИНН	ПАО «Федеральная сетевая компания – Россети» · 4716016979
Организатор	Не установлено
Протокольный участник	Не установлено
Подписавший поставщик	Не установлено
EPC / проектировщик	Не установлено
Изготовитель OEM	Не установлено

[1] third_party_procurement_masked_eis_and_contract
Открыть первоисточник / карточку · Лот 1 — ПС 220 кВ Лопча, РД/СМР/ПНР/МТРиО; инвестиционный проект…
SHA ещё не получен

[2] third_party_industry_catalog
Открыть первоисточник / карточку · Лот 1 — ПС 220 кВ Лопча, РД/СМР/ПНР/МТРиО; инвестиционный проект…
SHA ещё не получен

Уровень источника: C; всего URL: 2. Не установлены поля: notice, platform, voltage_kv, rated_power, quantity, model, bid, equipment_only_price, paid_amount … +6.

КАРТОЧКА ЗАКУПКИ

ДОСЬЕ 121/123 · index:vsempodryad:ea5a381b-31b1-4c37-962f-9fddf1761b74

Закупка: Поставка батарей статических конденсаторов БСК, 7 шт. для «Волгоградэнерго»

ПАО «Россети Юг», филиал «Волгоградэнерго» · ИНН 6164266561

6–35 kV · PQ Поставка оборудования

НМЦ / ЛИМИТ	ЦЕНА ДОГОВОРА ИЗ ИСТОЧНИКА	НОМИНАЛ ИЗДЕЛИЯ	УЧАСТНИК КОМИССИИ
10 880 835,00 ₽	10 880 835,00 ₽	Не установлено	Не установлено
Не договор	Состав проверить	Нет номинала по ТЗ	Не установлено

Что закупалось

Объект	Поставка батарей статических конденсаторов БСК, 7 шт. для «Волгоградэнерго»
Тип	Поставка оборудования
Технология	БСК / конденсаторные батареи
Предмет по исходной записи	Поставка батарей статических конденсаторов БСК, 7 шт. для «Волгоградэнерго»

Хронология и результат

Размещение	2024-06-24
Срок / дедлайн	Не установлено
Дата договора	2024-08-15
Стадия	Итог требует проверки

ИНТЕРПРЕТАЦИЯ: Предмет похож на поставку, но поставщик и исполнение подтверждаются отдельно.

Источники и недостающие сведения — на третьем слайде; оригинальные технические поля — на втором.

ТЕХНИКА И ЦЕНЫ

6–35 kV · PQ БСК / конденсаторные батареи

ДОСЬЕ 121/123 · index:vsempodryad:ea5a381b-31b1-4c37-962f-9fddf1761b74

Техника, спецификация и цены

Номинал устройства, а не напряжение ПС. Каждая сумма имеет собственное правовое основание.

Номенклатура и параметры

Модель / тип	**Не установлено**
Номинал устройства	**Не установлено**
Реактивная мощность	**Не установлено**
Количество	**7 шт**
Количество	**7**

Пять раздельных финансовых величин

НМЦ / начальный лимит	10 880 835,00 ₽
Предложение по протоколу	Не установлено
Договорная цена из записи	10 880 835,00 ₽
Цена только PQ-оборудования*	Не установлено
Фактически оплачено	Не установлено
Реестровый номер договора	Не установлено
Дата договора	2024-08-15
Характер суммы	initial_price_aggregator_no_vat_class
Класс сделки	Поставка оборудования

Предмет исходной карточки: Поставка батарей статических конденсаторов БСК, 7 шт. для «Волгоградэнерго»

* Значение цены оборудования не интерпретируется как оплаченная выручка; для EPC отделяется от работ только по оригинальной спецификации.

ДОСЬЕ 121/123 · index:vsempodryad:ea5a381b-31b1-4c37-962f-9fddf1761b74

Участники, исходы и документы

Роли не смешиваются: протокольный победитель не становится автоматически подписантом и OEM.

ПРОТОКОЛ И ИСТОЧНИКИ

6–35 kV · PQ A = сохранённый первичный цифровой след; B = первичная ссылка; C = вторичный индекс.

Роль / статус	Подтверждённое в записи значение
Заказчик / ИНН	ПАО «Россети Юг», филиал «Волгоградэнерго» · 6164266561
Организатор	Не установлено
Протокольный участник	Не установлено
Подписавший поставщик	Не установлено
EPC / проектировщик	Не установлено
Изготовитель OEM	Не установлено

[1] third_party_procurement_card_masked_eis_id
Открыть первоисточник / карточку · 2024-06-24 ПАО Россети Юг, 7 шт БСК, НМЦ/окончательная цена…
SHA ещё не получен

Уровень источника: C; всего URL: 1. Не установлены поля: notice, voltage_kv, rated_power, model, bid, equipment_only_price, paid_amount, bidder, bidder_inn … +4.

КАРТОЧКА ЗАКУПКИ

ДОСЬЕ 122/123 · index:vsempodryad:tplus-samara-gres-reactive-20240427

Закупка: Поставка устройств компенсации реактивной мощности для нужд Самарской ГРЭС

ПАО «Т Плюс»

6–35 kV · PQ Поставка оборудования

НМЦ / ЛИМИТ	ЦЕНА ДОГОВОРА ИЗ ИСТОЧНИКА	НОМИНАЛ ИЗДЕЛИЯ	УЧАСТНИК КОМИССИИ
Не установлено	Не установлено	Не установлено	Не установлено
Не договор	Состав проверить	Нет номинала по ТЗ	Не установлено

Что закупалось

Объект	Поставка устройств компенсации реактивной мощности для нужд Самарской ГРЭС
Тип	Поставка оборудования
Технология	УКРМ / конденсаторные установки
Предмет по исходной записи	Поставка устройств компенсации реактивной мощности для нужд Самарской ГРЭС

Хронология и результат

Размещение	Не установлено
Срок / дедлайн	Не установлено
Дата договора	Не установлено
Стадия	Итог требует проверки

ИНТЕРПРЕТАЦИЯ: Предмет похож на поставку, но поставщик и исполнение подтверждаются отдельно.

Источники и недостающие сведения — на третьем слайде; оригинальные технические поля — на втором.

ТЕХНИКА И ЦЕНЫ

6–35 kV · PQ УКРМ / конденсаторные установки

ДОСЬЕ 122/123 · index:vsempodryad:tplus-samara-gres-reactive-20240427

Техника, спецификация и цены

Номинал устройства, а не напряжение ПС. Каждая сумма имеет собственное правовое основание.

Номенклатура и параметры

Модель / тип	**Не установлено**
Номинал устройства	**Не установлено**
Реактивная мощность	**Не установлено**
Количество	**Не установлено**

Пять раздельных финансовых величин

НМЦ / начальный лимит	Не установлено
Предложение по протоколу	Не установлено
Договорная цена из записи	Не установлено
Цена только PQ-оборудования*	Не установлено
Фактически оплачено	Не установлено
Реестровый номер договора	Не установлено
Дата договора	Не установлено
Характер суммы	Не установлено
Класс сделки	Поставка оборудования

Предмет исходной карточки: Поставка устройств компенсации реактивной мощности для нужд Самарской ГРЭС

* Значение цены оборудования не интерпретируется как оплаченная выручка; для EPC отделяется от работ только по оригинальной спецификации.

ПРОТОКОЛ И ИСТОЧНИКИ

6–35 kV · PQ A = сохранённый первичный цифровой след; B = первичная ссылка; C = вторичный индекс.

ДОСЬЕ 122/123 · index:vsempodryad:tplus-samara-gres-reactive-20240427

Участники, исходы и документы

Роли не смешиваются: протокольный победитель не становится автоматически подписантом и OEM.

Роль / статус	Подтверждённое в записи значение
Заказчик / ИНН	ПАО «Т Плюс»
Организатор	Не установлено
Протокольный участник	Не установлено
Подписавший поставщик	Не установлено
EPC / проектировщик	Не установлено
Изготовитель OEM	Не установлено

[1] third_party_index_final_price_not_original_contract
Открыть первоисточник / карточку · Агрегатор в разделе завершённых процедур 27.04.2024 сообщает…
SHA ещё не получен

Уровень источника: B; всего URL: 1. Не установлены поля: buyer_inn, notice, date, voltage_kv, rated_power, quantity, model, nmck, bid … +9.

КАРТОЧКА ЗАКУПКИ

ДОСЬЕ 123/123 · platform:1351/ОАЭ-ЦДКС/26:lot1

Закупка: Вторые питания 5 единиц устройств компенсации реактивной мощности в Иркутской области, монтажные...

ОАО «РЖД» · ИНН 7708503727

6–35 kV · PQ EPC / CMP

НМЦ / ЛИМИТ	ЦЕНА ДОГОВОРА ИЗ ИСТОЧНИКА	НОМИНАЛ ИЗДЕЛИЯ	УЧАСТНИК КОМИССИИ
36 289 595,00 ₽	Не установлено	Не установлено	Не установлено
Не договор	Состав проверить	Нет номинала по ТЗ	Не установлено

Что закупалось

Объект	СМР по устройству вторых питаний устройств компенсации реактивной мощности
Тип	EPC / CMP
Технология	Системы компенсации
Предмет по исходной записи	Вторые питания 5 единиц устройств компенсации реактивной мощности в Иркутской области, монтажные работы

Хронология и результат

Размещение	2026-06-30
Срок / дедлайн	2026-07-20
Дата договора	Не установлено
Стадия	Итог требует проверки

ИНТЕРПРЕТАЦИЯ: Стоимость процедуры может включать ПИР, оборудование, строительство и ПНР; это не цена отдельной УКРМ.

Источники и недостающие сведения — на третьем слайде; оригинальные технические поля — на втором.

ТЕХНИКА И ЦЕНЫ

6–35 kV · PQ Системы компенсации

ДОСЬЕ 123/123 · platform:1351/ОАЭ-ЦДКС/26:lot1

Техника, спецификация и цены

Номинал устройства, а не напряжение ПС. Каждая сумма имеет собственное правовое основание.

Номенклатура и параметры

Модель / тип	**Не установлено**
Номинал устройства	**Не установлено**
Реактивная мощность	**Не установлено**
Количество	**Не установлено**

Пять раздельных финансовых величин

НМЦ / начальный лимит	36 289 595,00 ₽
Предложение по протоколу	Не установлено
Договорная цена из записи	Не установлено
Цена только PQ-оборудования*	Не установлено
Фактически оплачено	Не установлено
Реестровый номер договора	Не установлено
Дата договора	Не установлено
Характер суммы	initial_price_including_vat_reported_secondary
Класс сделки	EPC / CMP

Предмет исходной карточки: Вторые питания 5 единиц устройств компенсации реактивной мощности в Иркутской области, монтажные работы

* Значение цены оборудования не интерпретируется как оплаченная выручка; для EPC отделяется от работ только по оригинальной спецификации.

ПРОТОКОЛ И ИСТОЧНИКИ

6–35 kV · PQ A = сохранённый первичный цифровой след; B = первичная ссылка; C = вторичный индекс.

ДОСЬЕ 123/123 · platform:1351/ОАЭ-ЦДКС/26:lot1

Участники, исходы и документы

Роли не смешиваются: протокольный победитель не становится автоматически подписантом и OEM.

Роль / статус	Подтверждённое в записи значение
Заказчик / ИНН	ОАО «РЖД» · 7708503727
Организатор	Не установлено
Протокольный участник	Не установлено
Подписавший поставщик	Не установлено
EPC / проектировщик	Не установлено
Изготовитель OEM	Не установлено

[1] secondary_platform_number_no_EIS_number_found
Открыть первоисточник / карточку · Вторые питания 5 единиц устройств компенсации реактивной мощности…
SHA ещё не получен

Уровень источника: C; всего URL: 1. Не установлены поля: voltage_kv, rated_power, quantity, model, bid, contract_price, equipment_only_price, paid_amount, bidder … +5.

ПРОТОКОЛ ТОРГОВ

6–35 kV · PQ Протокольный победитель не равен подписанному поставщику.

223fz:32413581034:lot2

Протокол: участники, предложения и решение

Конкурсные цены и отклонённые заявки не являются подтверждёнными договорами.

Участник	ИНН	Цена предложения / поле источника	Роль или решение
ООО «ДИАПАЗОН»	—	final_offer_ex_vat_rub: 1264467036.25; final_offer_inc_20percent_vat_rub: 1517360443.50; original_offer_inc_20percent_vat_rub:…	selected_EPC_contract_candidate_not_proven_PQ_OEM
ООО «Строй Монтаж Инжиниринг»	—	final_offer_ex_vat_rub: 1264512391.13; final_offer_inc_20percent_vat_rub: 1517414869.36; original_offer_inc_20percent_vat_rub:…	runner_up_EPC

Особенности протокола: Роль участника и решение приведены строго по архивному первоисточнику.

third_party_industry_catalog_references_original_…
Перейти к источнику
SHA not present

ПРОТОКОЛ ТОРГОВ

6–35 kV · PQ Протокольный победитель не равен подписанному поставщику.

223fz:32413708738:lot1

Протокол: участники, предложения и решение

Конкурсные цены и отклонённые заявки не являются подтверждёнными договорами.

Участник	ИНН	Цена предложения / поле источника	Роль или решение
ООО «ЛЭМ»	—	initial_offer_ex_vat_rub: 688519128.87; initial_offer_inc_vat20_rub: 826222954.64	rejected
ООО «ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО»	—	initial_offer_ex_vat_rub: 688519316.67; initial_offer_inc_vat20_rub: 826223180.00	rejected

Особенности протокола: Design/author supervision schedule contradicts project contract timeline; author supervision needed throughout construction but participant begins RD later than site start / Schedule places design and author supervision after construction start, conflicts with original tender contracts

secondary_index_lists_original_technical_document...
Перейти к источнику
SHA not present

ПРОТОКОЛ ТОРГОВ

223fz:32514947144:lot1

Протокол: участники, предложения и решение

Конкурсные цены и отклонённые заявки не являются подтверждёнными договорами.

Участник	ИНН	Цена предложения / поле источника	Роль или решение
ООО «Алмаз Инжиниринг»	—	offer_vat20_rub: 3179988.00	Не установлено
ООО «ТД «Сибэнерго»	—	offer_vat20_rub: 3186960.00	Не установлено

Особенности протокола: Роль участника и решение приведены строго по архивному первоисточнику.

third_party_indexed_original_procurement_number
Перейти к источнику
SHA not present

first_party_original
Перейти к источнику
23f49591598c82ae010d28a2e1373d6f

first_party_original
Перейти к источнику
5aee81a7a8dc65d4314ba718ab762129

first_party_original
Перейти к источнику
1f3cde0fa95d5187b707e97810855389

6–35 kV · PQ Протокольный победитель не равен подписанному поставщику.

ПРОТОКОЛ ТОРГОВ

6–35 kV · PQ Протокольный победитель не равен подписанному поставщику.

223fz:32515029641:lot1

Протокол: участники, предложения и решение

Конкурсные цены и отклонённые заявки не являются подтверждёнными договорами.

Участник	ИНН	Цена предложения / поле источника	Роль или решение
ООО «РегионИнжиниринг»	—	Не установлено	rejected 900 vs 950mm body and terminal dimensions mismatch
ООО «ГК Армада»	—	Не установлено	rejected missing technical proposal table

Особенности протокола: Роль участника и решение приведены строго по архивному первоисточнику.

third_party_indexed_original_procurement_number
Перейти к источнику
SHA not present

first_party_eis_223_original
Перейти к источнику
b3571212f38a646f3686d30974ce3a4f

first_party_eis_223_original
Перейти к источнику
72a8d234dbaab2a78f64297643a986d5

first_party_eis_223_original
Перейти к источнику
ecda30473b4c6fef92b459ea4b41e12a

ПРОТОКОЛ ТОРГОВ

6–35 kV · PQ Протокольный победитель не равен подписанному поставщику.

223fz:32515218366:lot1

Протокол: участники, предложения и решение

Конкурсные цены и отклонённые заявки не являются подтверждёнными договорами.

Участник	ИНН	Цена предложения / поле источника	Роль или решение
ООО «КАМЭЛЕКТРОЦЕНТР»	1650327380	bid_ceiling_rub_with_vat: 49900000.00	component_supply_competition_winner
ООО «ЭН ЭЙЧ ИНЖИНИРИНГ»	7716584575	bid_ceiling_rub_with_vat: 49900000.00	component_supply_runner_up

Особенности протокола: Роль участника и решение приведены строго по архивному первоисточнику.

ПРОТОКОЛ ТОРГОВ

6–35 kV · PQ Протокольный победитель не равен подписанному поставщику.

223fz:32616181358:lot1

Протокол: участники, предложения и решение

Конкурсные цены и отклонённые заявки не являются подтверждёнными договорами.

Участник	ИНН	Цена предложения / поле источника	Роль или решение
ООО «ЭКСПЕРТ ГРУПП»	7720494275	bid_inc_vat22_rub: 3050000.00	winner_and_first_rank
ООО «ТО-СТРОЙМОНТАЖ»	7721814062	bid_inc_vat22_rub: 3078500.00	admitted_second_rank
ООО «Серпуховский конденсаторный завод «КВАР»	5043061102	bid_inc_vat22_rub: 1960906.00	rejected

Особенности протокола: Заявка КВАР отклонена: нет справки ФНС КНД 1120101; ток 37,5 А вместо 50 А для КЭПФ-12-600.

first_party_original
Перейти к источнику
e887daa8160e963e2bea1b9664ff5cdd

first_party_original
Перейти к источнику
92874d098feb7dc6c283bd7b66c5218e

ДАЛЬНЕЙШИЕ ШАГИ

Итог и следующая доказательная итерация

Весь корпус представлен без исключений; статус «не установлено» — отдельная задача.

6–35 kV · PQ Не установлено

ЛОТОВ РАСКРЫТО	СВОДНЫХ РАЗДЕЛОВ	СТРАНИЦ ДОСЬЕ И ПРОТОКОЛОВ	ЦЕН ДОГОВОРОВ
123	21	375	26

Принцип: продолжать P0–P5 по каждому лоту: оригиналы, техника, комиссия, договор, OEM, акт, оплата. Новую редакцию отчёта выпускать только по новому фиксированному срезу данных.