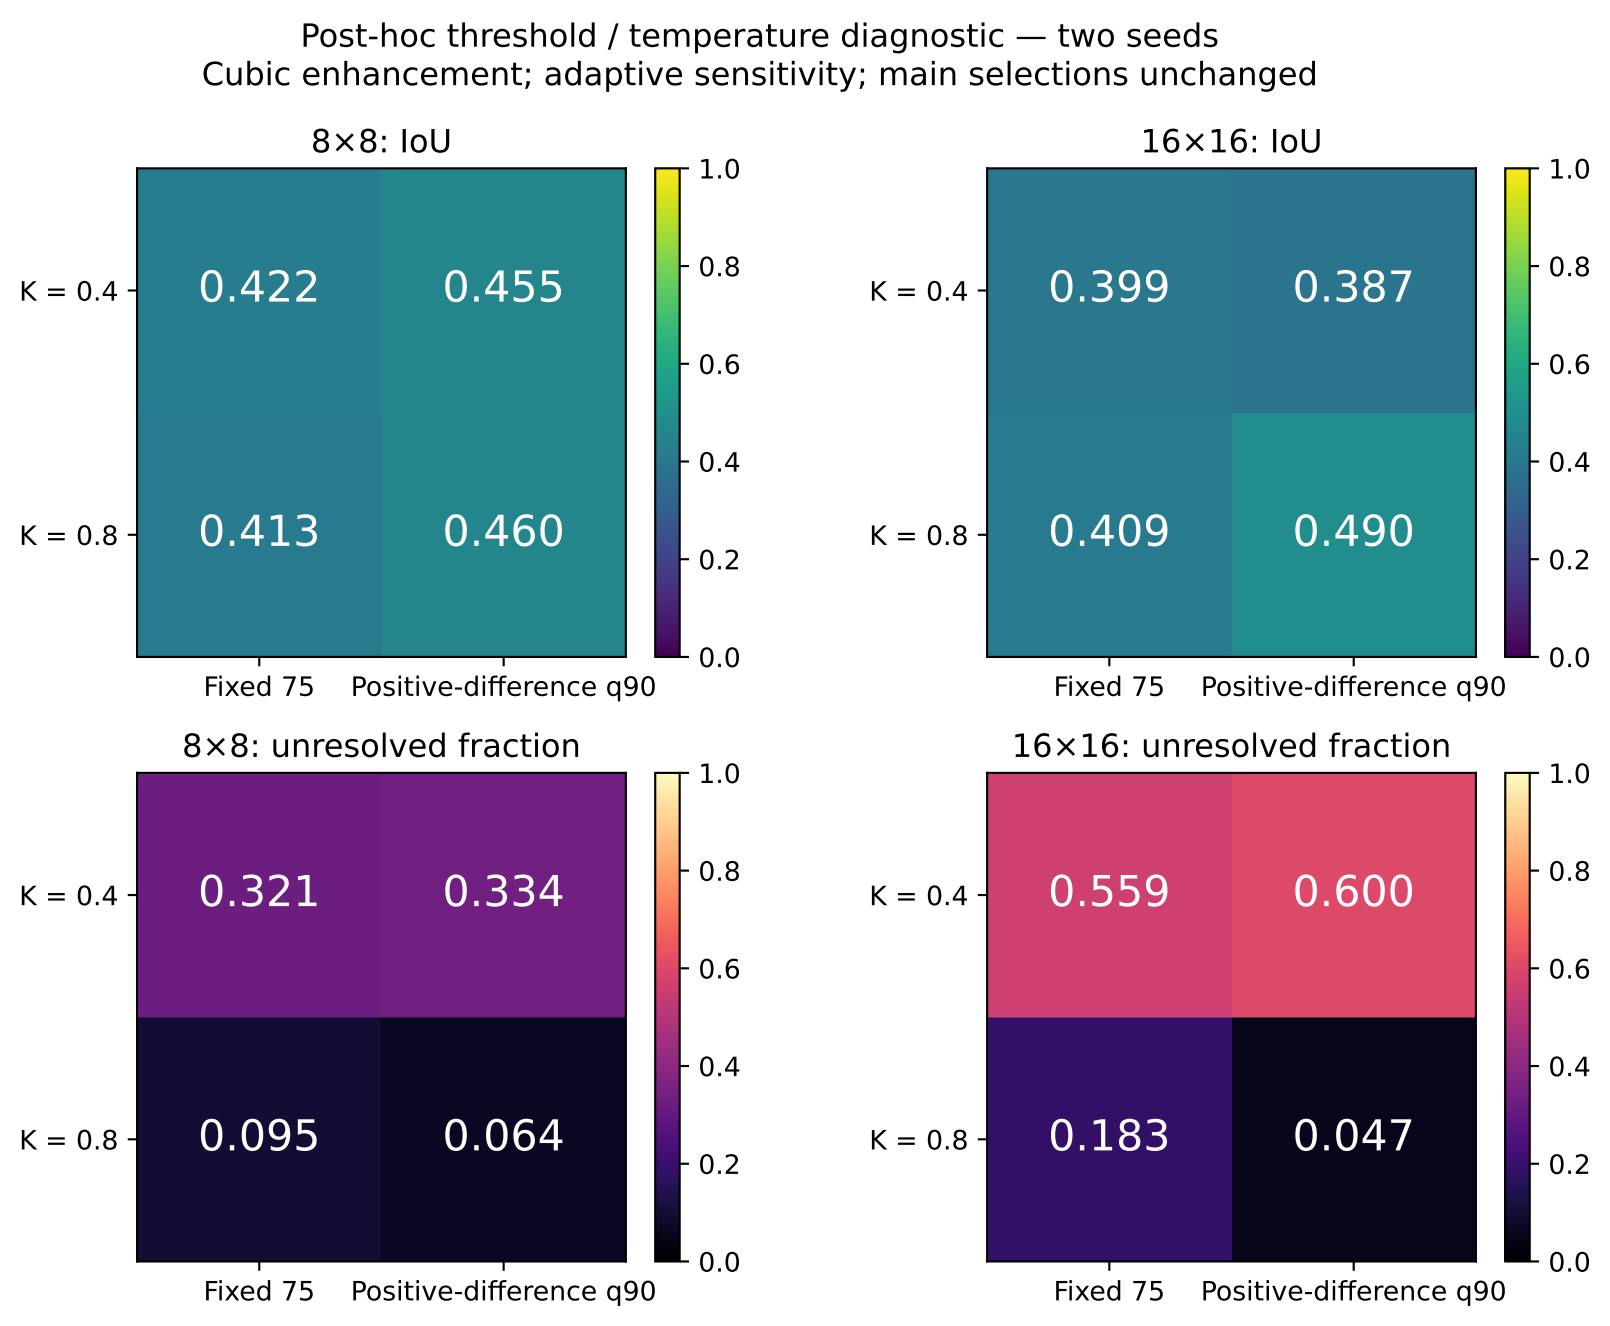
Post-hoc threshold / temperature diagnostic — two seeds
Cubic enhancement; adaptive sensitivity; main selections unchanged
8×8: IoU
0.422
0.455
0.413
0.460
16×16: IoU
0.399
0.387
0.409
0.490
8×8: unresolved fraction
0.321
0.334
0.095
0.064
16×16: unresolved fraction
0.559
0.600
0.183
0.047
K = 0.4
K = 0.8
Fixed 75
Positive-difference q90
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0