
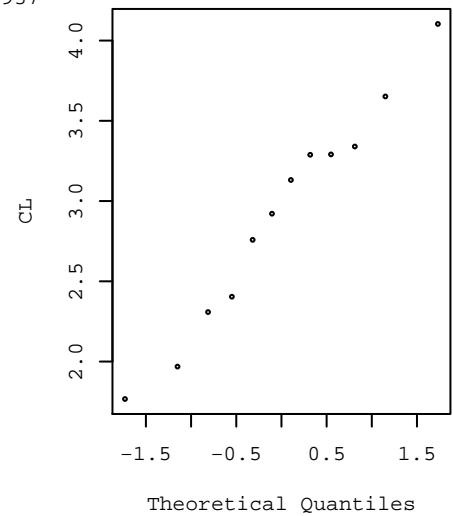


PK Parameter distribution



CL

Minimum : 1.767
1st Qu. : 2.38
Median : 3.026
Mean : 2.911
3rd Qu. : 3.303
Maximum : 4.104
Std Dev : 0.6962
CV (%) : 23.91

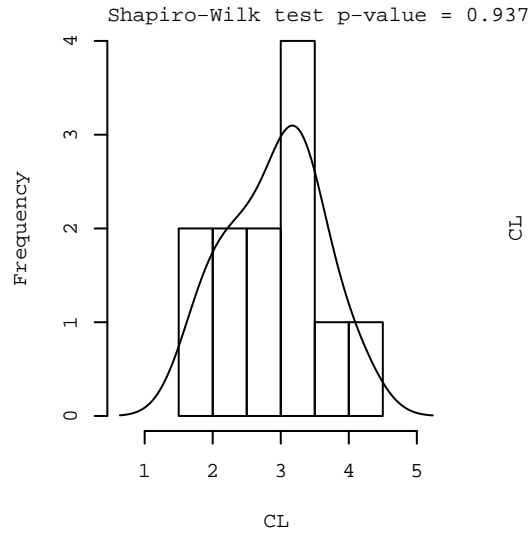



K

Minimum : 0.06601
1st Qu. : 0.08341
Median : 0.08743
Mean : 0.08814
3rd Qu. : 0.09439
Maximum : 0.1102
Std Dev : 0.01166
CV (%) : 13.23

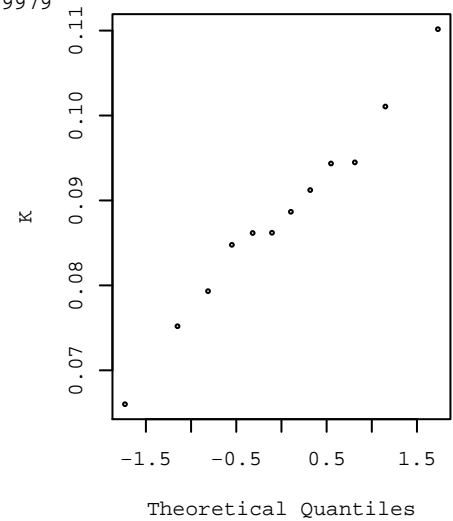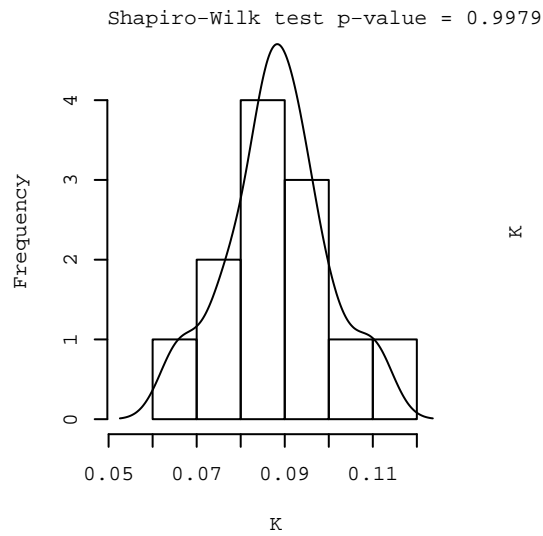

V


Minimum : 26.18
1st Qu. : 28.92
Median : 33.22
Mean : 32.65
3rd Qu. : 35.43
Maximum : 38.75
Std Dev : 4.41
CV (%) : 13.51

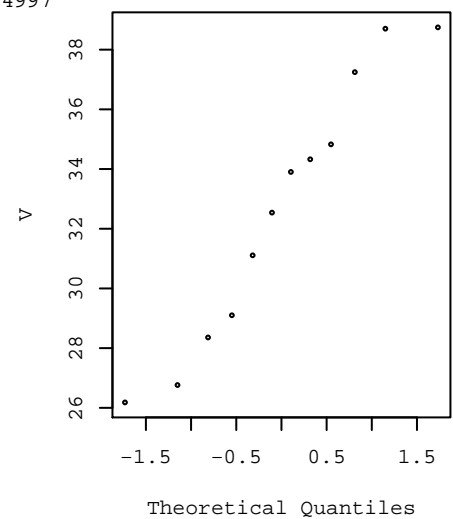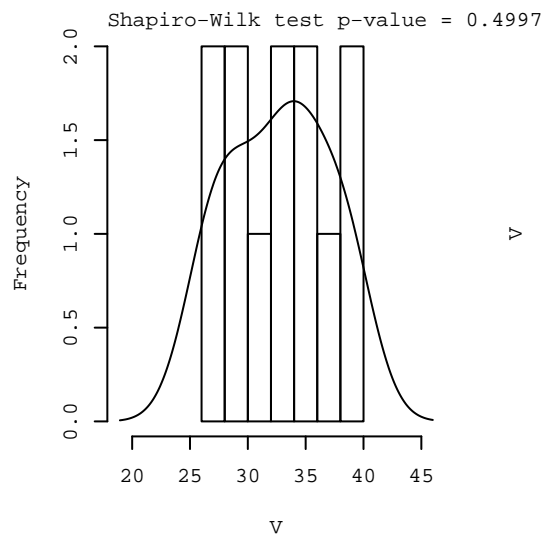

PK Parameter distribution

KA

Minimum : 0.6319
1st Qu. : 0.9249
Median : 1.367
Mean : 1.83
3rd Qu. : 2.116
Maximum : 5.664
Std Dev : 1.457
CV (%) : 79.61

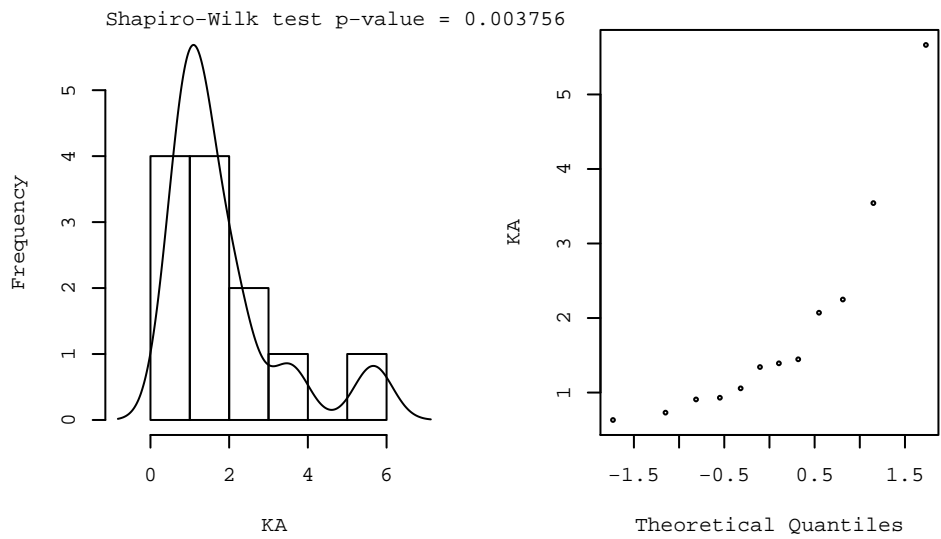

	ID	CL	K	V	KA
1	1	1.7668	0.066012	26.764	1.34260
2	2	3.1314	0.091223	34.327	2.07150
3	3	2.9214	0.086170	33.903	2.24870
4	4	2.7584	0.088667	31.110	1.05660
5	5	2.3084	0.079321	29.101	1.44620
6	6	4.1036	0.110170	37.247	0.93065
7	7	3.2885	0.101060	32.541	0.63191
8	8	3.2908	0.094487	34.828	1.39230
9	9	3.3399	0.086197	38.747	5.66440
10	10	1.9687	0.075191	26.182	0.73059
11	11	3.6518	0.094353	38.703	3.54250
12	12	2.4041	0.084777	28.358	0.90764