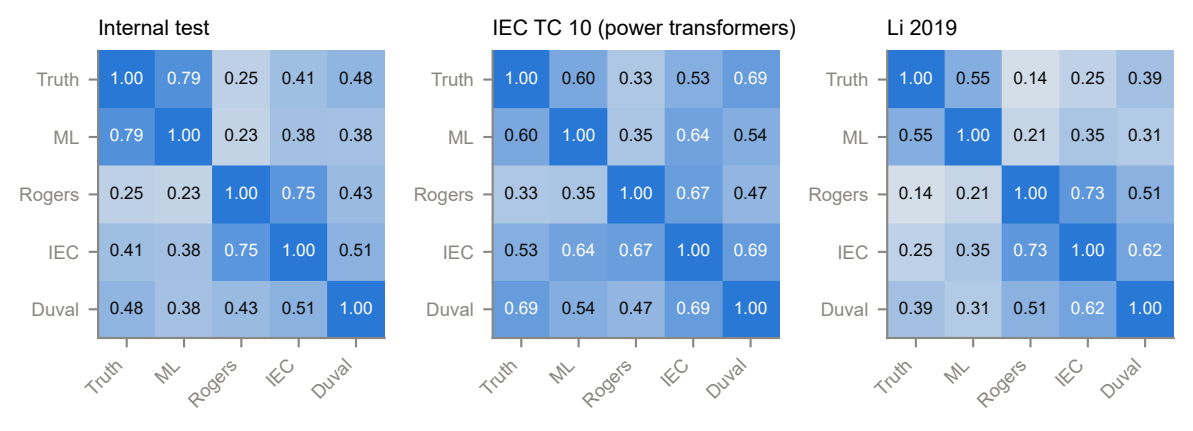
Internal test
Truth
ML
Rogers
IEC
Duval
1.00 0.79 0.25 0.41 0.48
0.79 1.00 0.23 0.38 0.38
0.25 0.23 1.00 0.75 0.43
0.41 0.38 0.75 1.00 0.51
0.48 0.38 0.43 0.51 1.00
IEC TC 10 (power transformers)
1.00 0.60 0.33 0.53 0.69
0.60 1.00 0.35 0.64 0.54
0.33 0.35 1.00 0.67 0.47
0.53 0.64 0.67 1.00 0.69
0.69 0.54 0.47 0.69 1.00
Li 2019
1.00 0.55 0.14 0.25 0.39
0.55 1.00 0.21 0.35 0.31
0.14 0.21 1.00 0.73 0.51
0.25 0.35 0.73 1.00 0.62
0.39 0.31 0.51 0.62 1.00