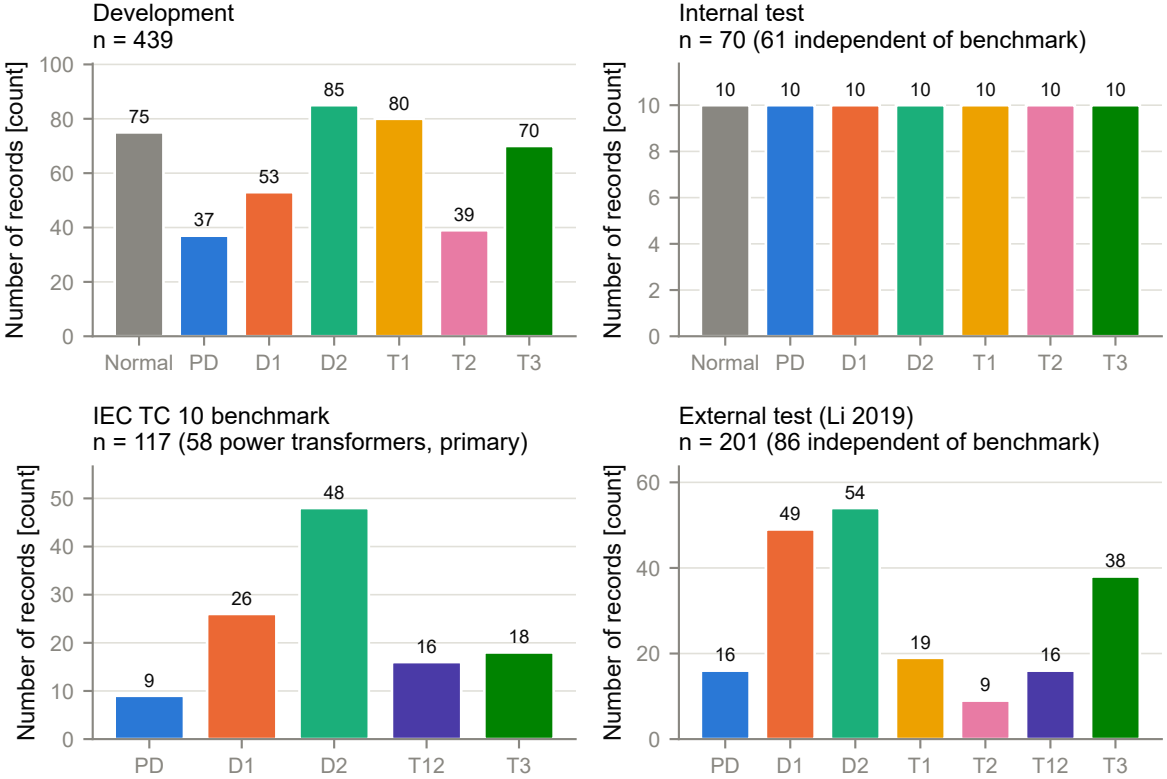
Development
n = 439
Number of records [count]
100
80
60
40
20
0
75
37
53
85
80
39
70
Normal
PD
D1
D2
T1
T2
T3
Internal test
n = 70 (61 independent of benchmark)
Number of records [count]
10
8
6
4
2
0
10
10
10
10
10
10
10
Normal
PD
D1
D2
T1
T2
T3
IEC TC 10 benchmark
n = 117 (58 power transformers, primary)
Number of records [count]
50
40
30
20
10
0
9
26
48
16
18
PD
D1
D2
T12
T3
External test (Li 2019)
n = 201 (86 independent of benchmark)
Number of records [count]
60
40
20
0
16
49
54
19
9
16
38
PD
D1
D2
T1
T2
T12
T3