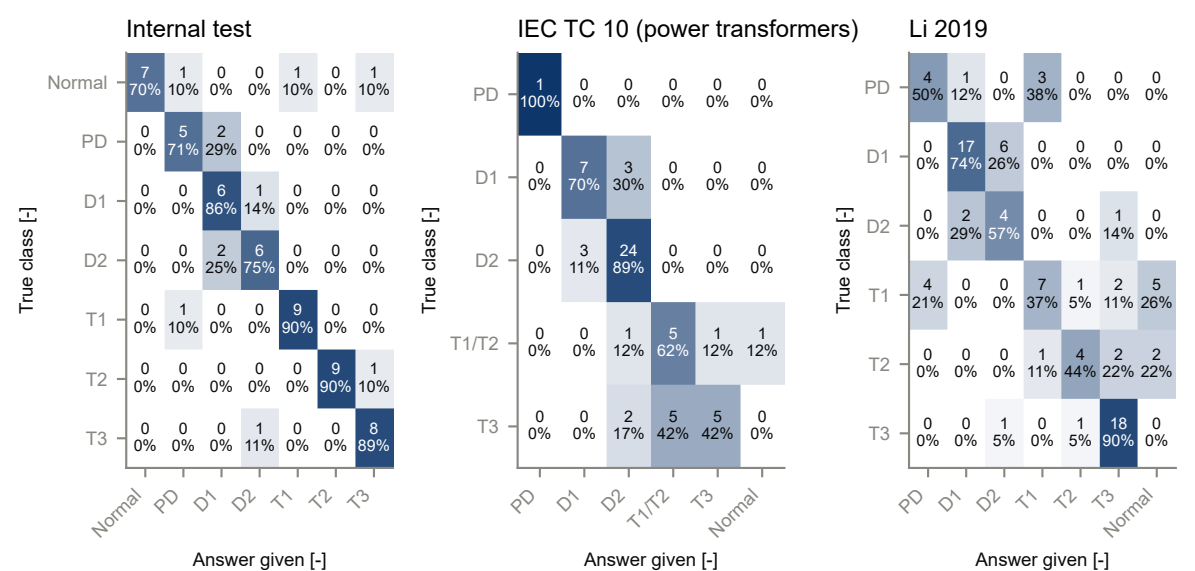
Internal test
Normal
PD
D1
D2
T1
T2
T3
True class [-]
Answer given [-]
7 70%
1 10%
0 0%
0 0%
1 10%
0 0%
1 10%
0 0%
5 71%
2 29%
0 0%
0 0%
0 0%
0 0%
0 0%
0 0%
6 86%
1 14%
0 0%
0 0%
0 0%
0 0%
0 0%
2 25%
6 75%
0 0%
0 0%
0 0%
0 0%
0 0%
1 10%
0 0%
0 0%
9 90%
0 0%
0 0%
0 0%
0 0%
0 0%
0 0%
9 90%
1 10%
0 0%
0 0%
0 0%
1 11%
0 0%
0 0%
8 89%
IEC TC 10 (power transformers)
PD
D1
D2
T1/T2
T3
Normal
True class [-]
Answer given [-]
1 100%
0 0%
0 0%
0 0%
0 0%
0 0%
0 0%
7 70%
3 30%
0 0%
0 0%
0 0%
0 0%
3 11%
24 89%
0 0%
0 0%
0 0%
0 0%
0 0%
1 12%
5 62%
1 12%
1 12%
0 0%
0 0%
2 17%
5 42%
5 42%
0 0%
Li 2019
PD
D1
D2
T1
T2
T3
Normal
True class [-]
Answer given [-]
4 50%
1 12%
0 0%
3 38%
0 0%
0 0%
0 0%
0 0%
17 74%
6 26%
0 0%
0 0%
0 0%
0 0%
0 0%
2 29%
4 57%
0 0%
0 0%
1 14%
0 0%
4 21%
0 0%
0 0%
7 37%
1 5%
2 11%
5 26%
0 0%
0 0%
0 0%
1 11%
4 44%
2 22%
2 22%
0 0%
0 0%
1 5%
0 0%
1 5%
18 90%
0 0%