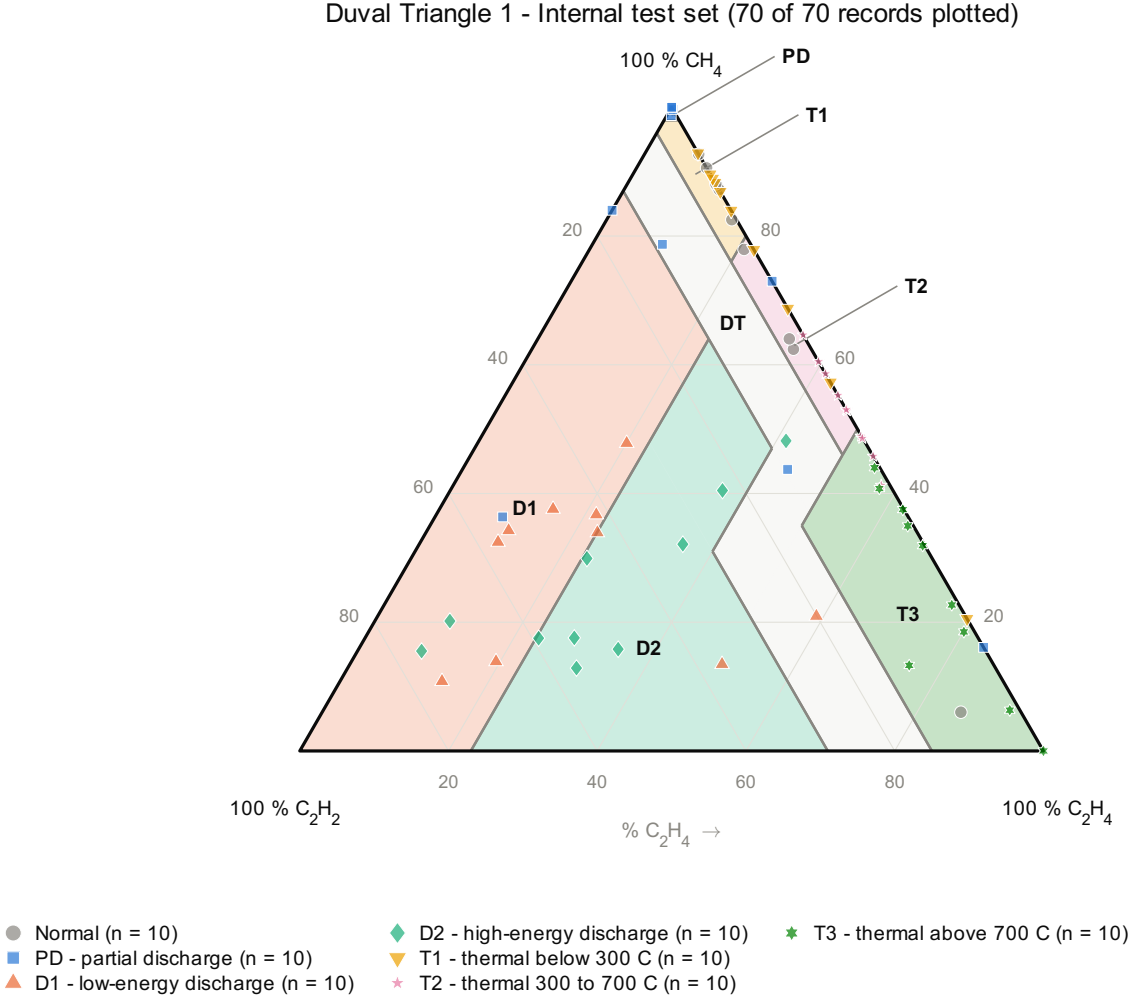
Duval Triangle 1 - Internal test set (70 of 70 records plotted)
100 % CH4
PD
T1
T2
DT
D1
D2
T3
20
40
60
80
100 % C2H2
100 % C2H4
% C2H4 →
Normal (n = 10)
PD - partial discharge (n = 10)
D1 - low-energy discharge (n = 10)
D2 - high-energy discharge (n = 10)
T1 - thermal below 300 C (n = 10)
T2 - thermal 300 to 700 C (n = 10)
T3 - thermal above 700 C (n = 10)