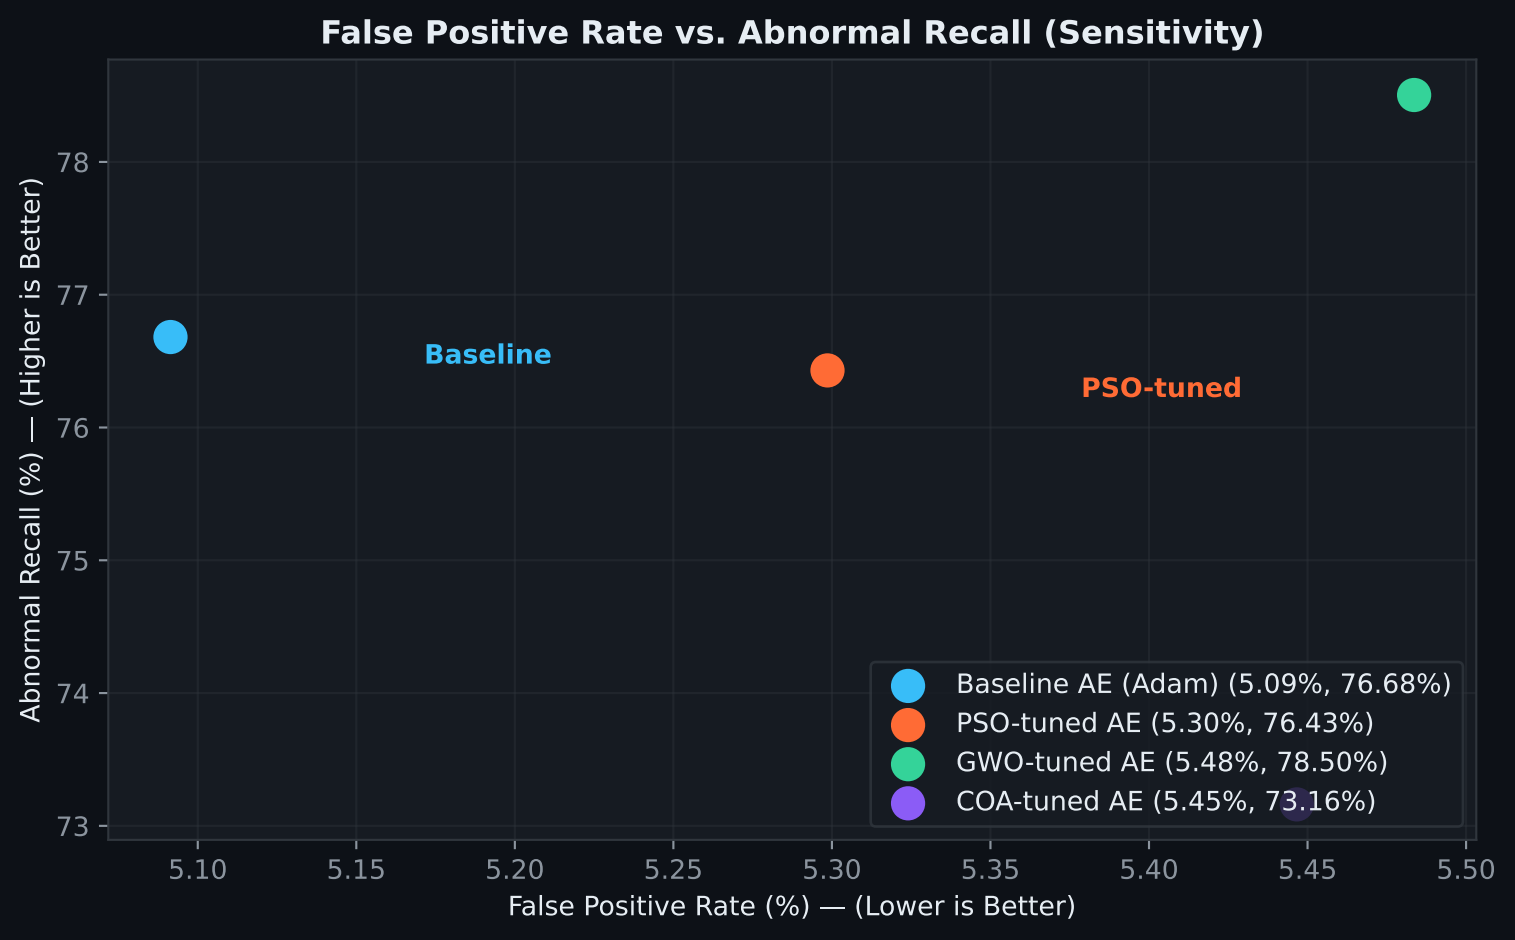
False Positive Rate vs. Abnormal Recall (Sensitivity)
Abnormal Recall (%) — (Higher is Better)
False Positive Rate (%) — (Lower is Better)
78
77
76
75
74
73
5.10
5.15
5.20
5.25
5.30
5.35
5.40
5.45
5.50
Baseline
PSO-tuned
Baseline AE (Adam) (5.09%, 76.68%)
PSO-tuned AE (5.30%, 76.43%)
GWO-tuned AE (5.48%, 78.50%)
COA-tuned AE (5.45%, 73.16%)