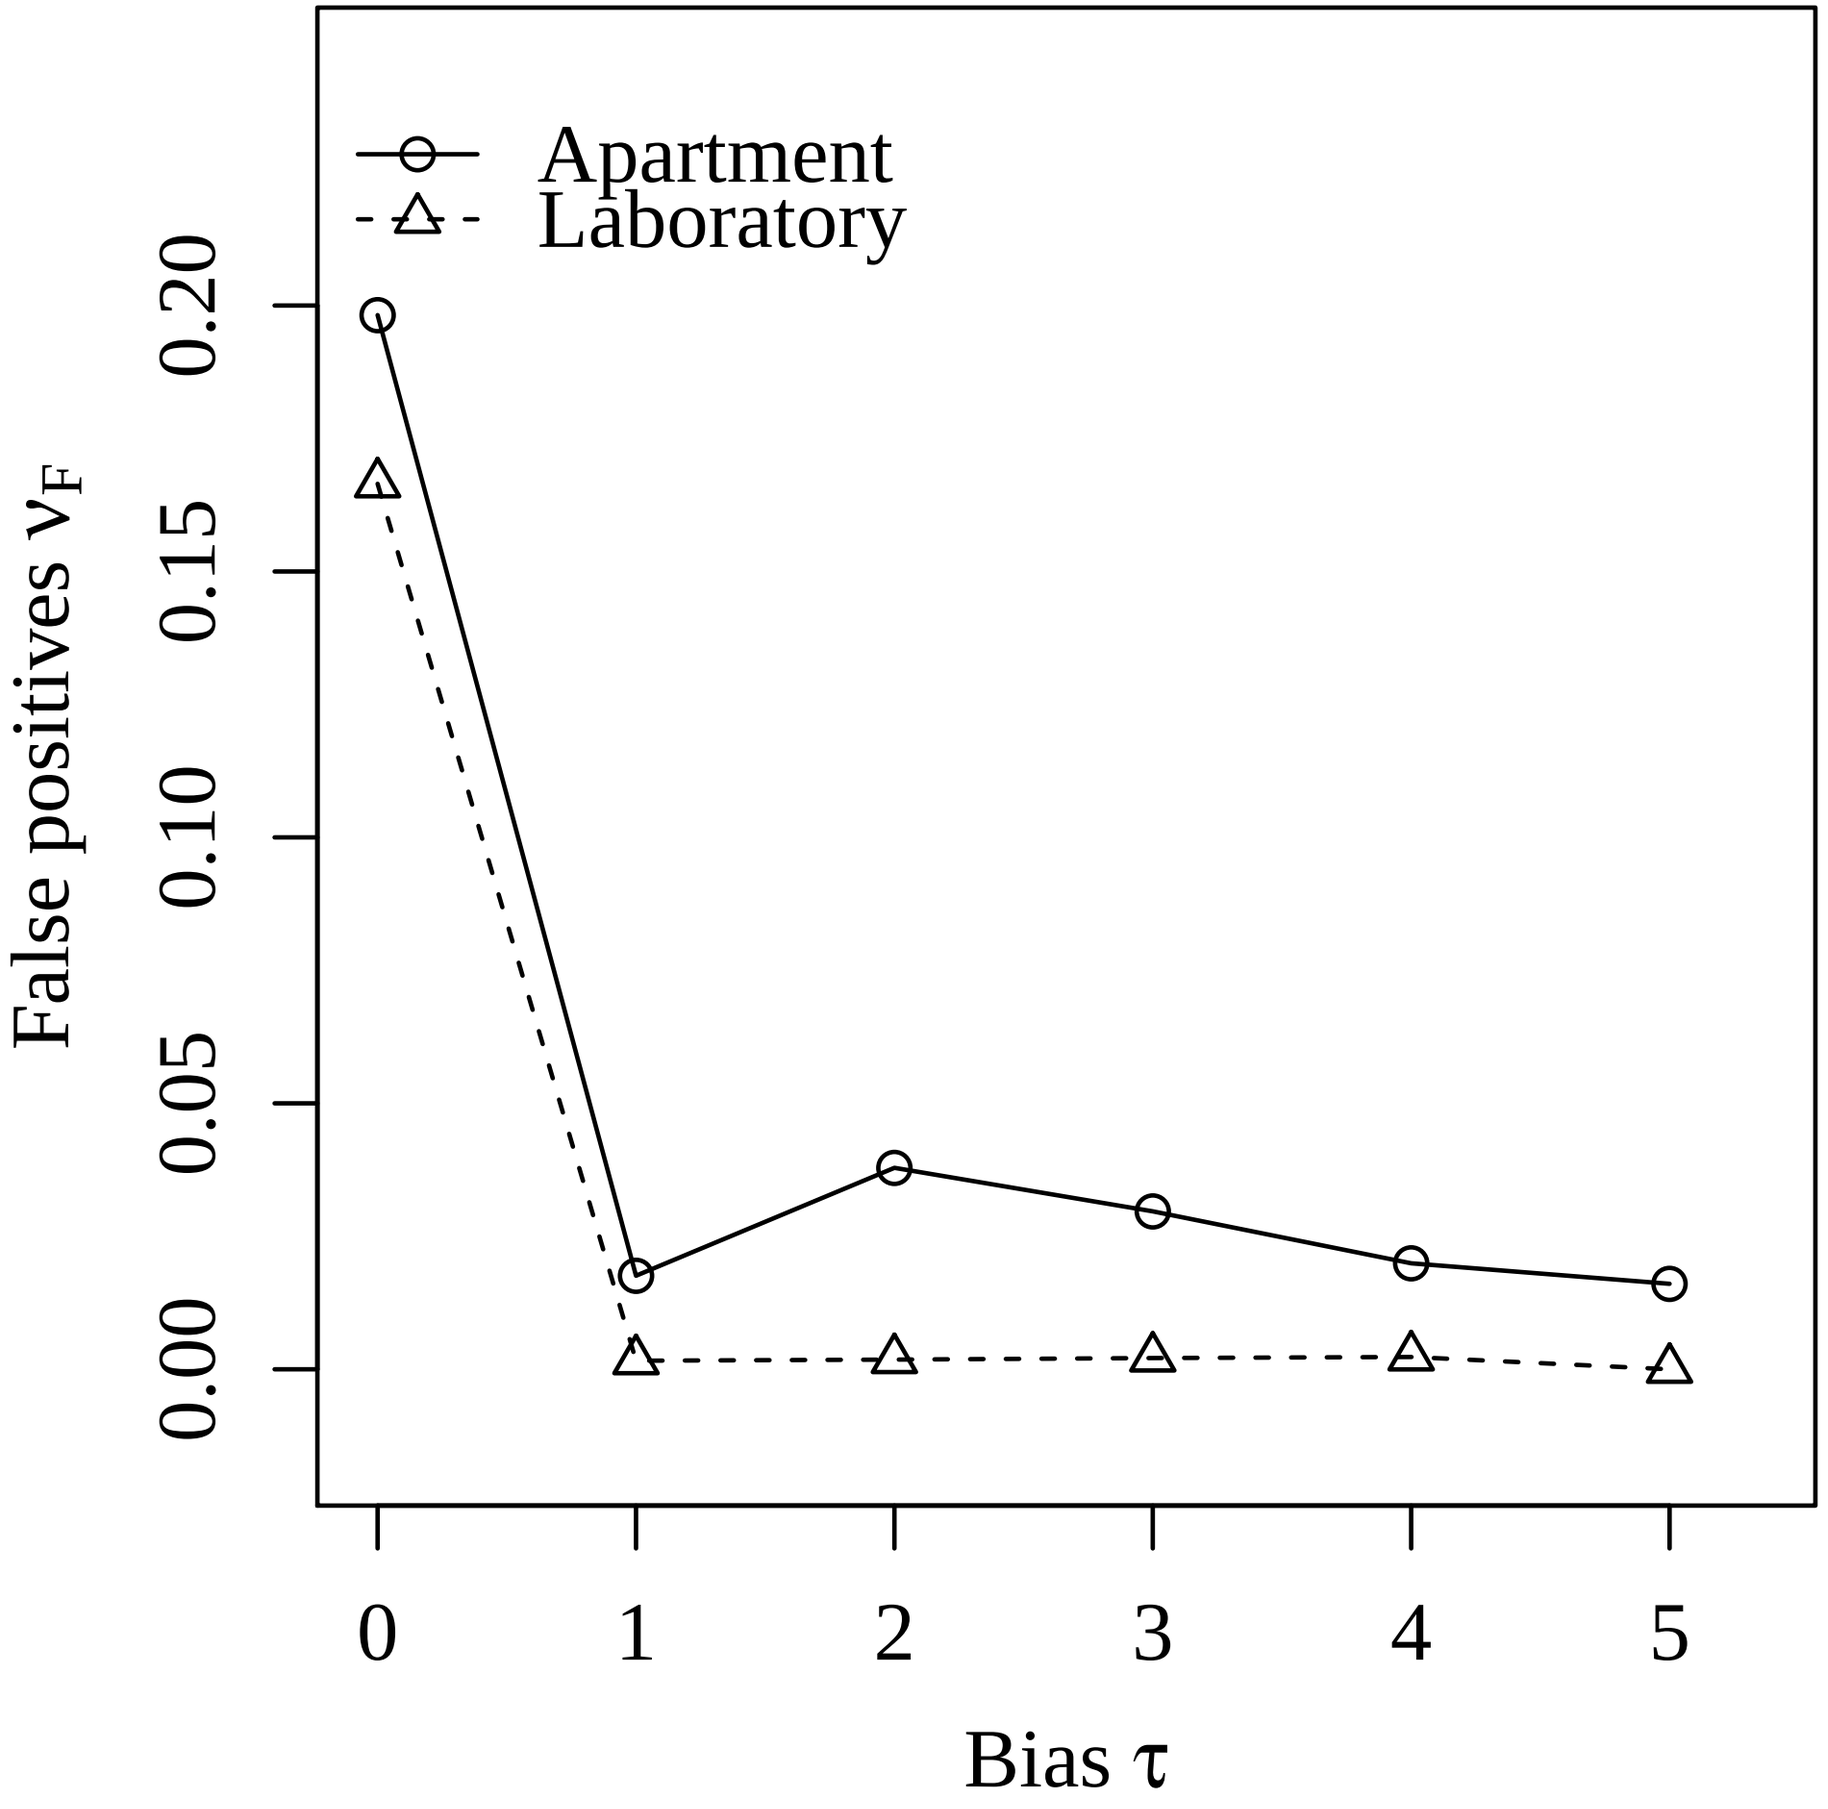
Apartment
Laboratory
False positives ν_F
0.00
0.05
0.10
0.15
0.20
0
1
2
3
4
5
Bias τ