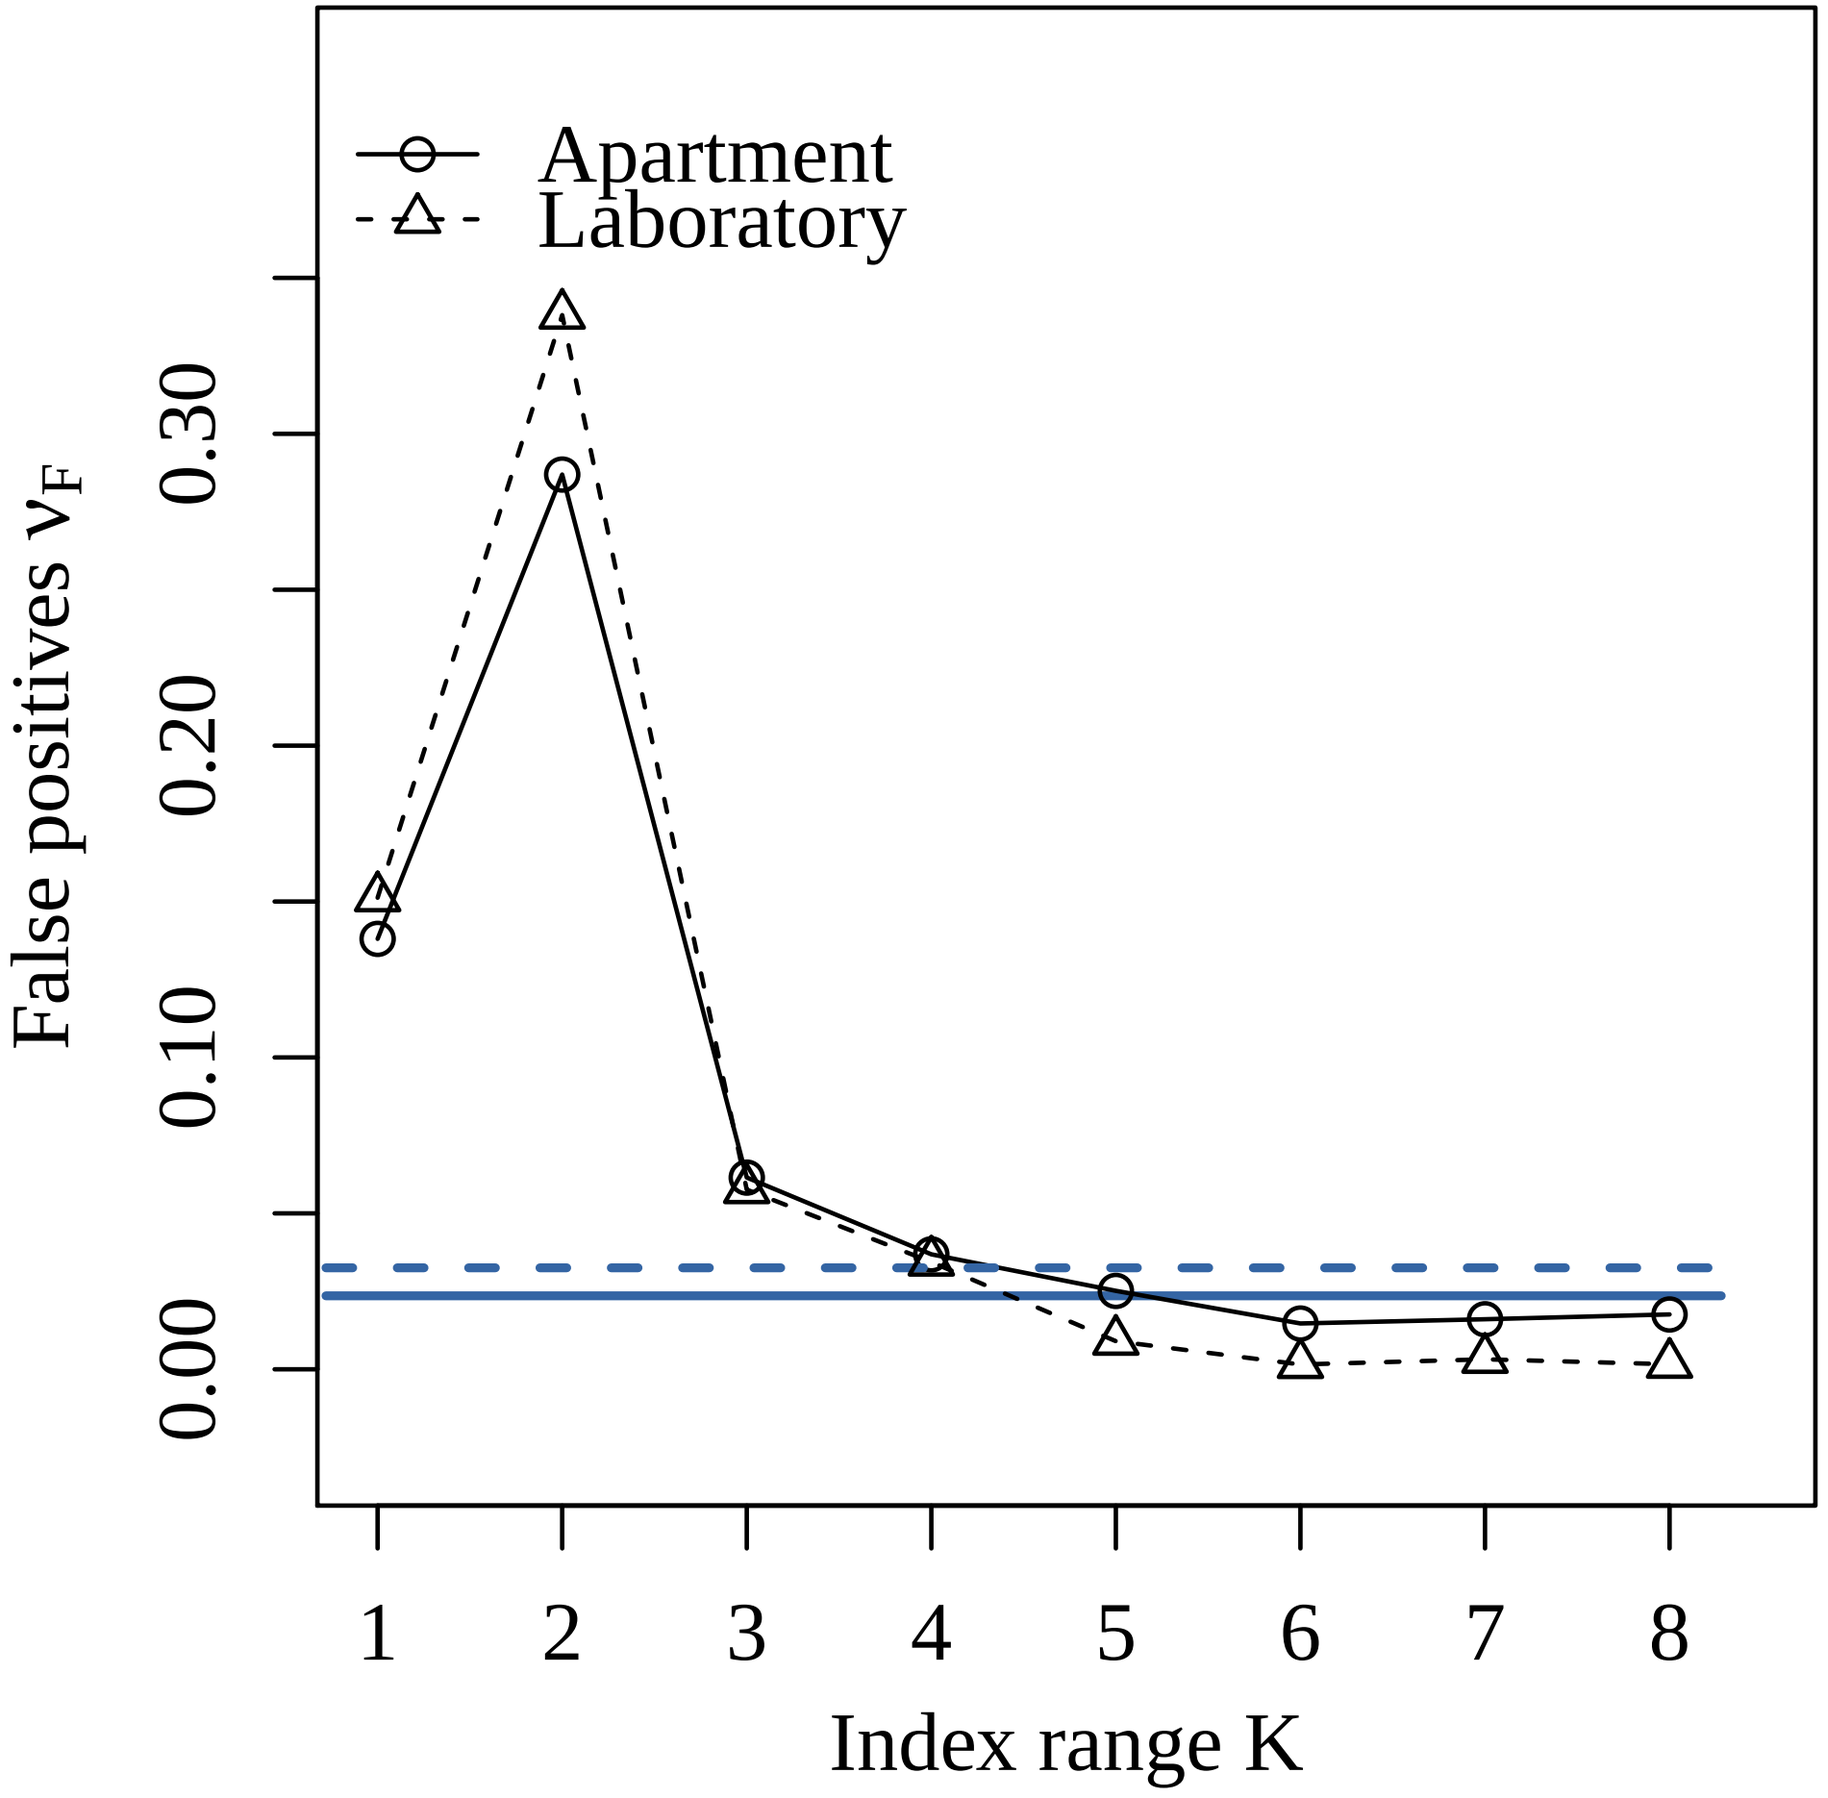
Apartment
Laboratory
False positives ν_F
0.00
0.10
0.20
0.30
1
2
3
4
5
6
7
8
Index range K