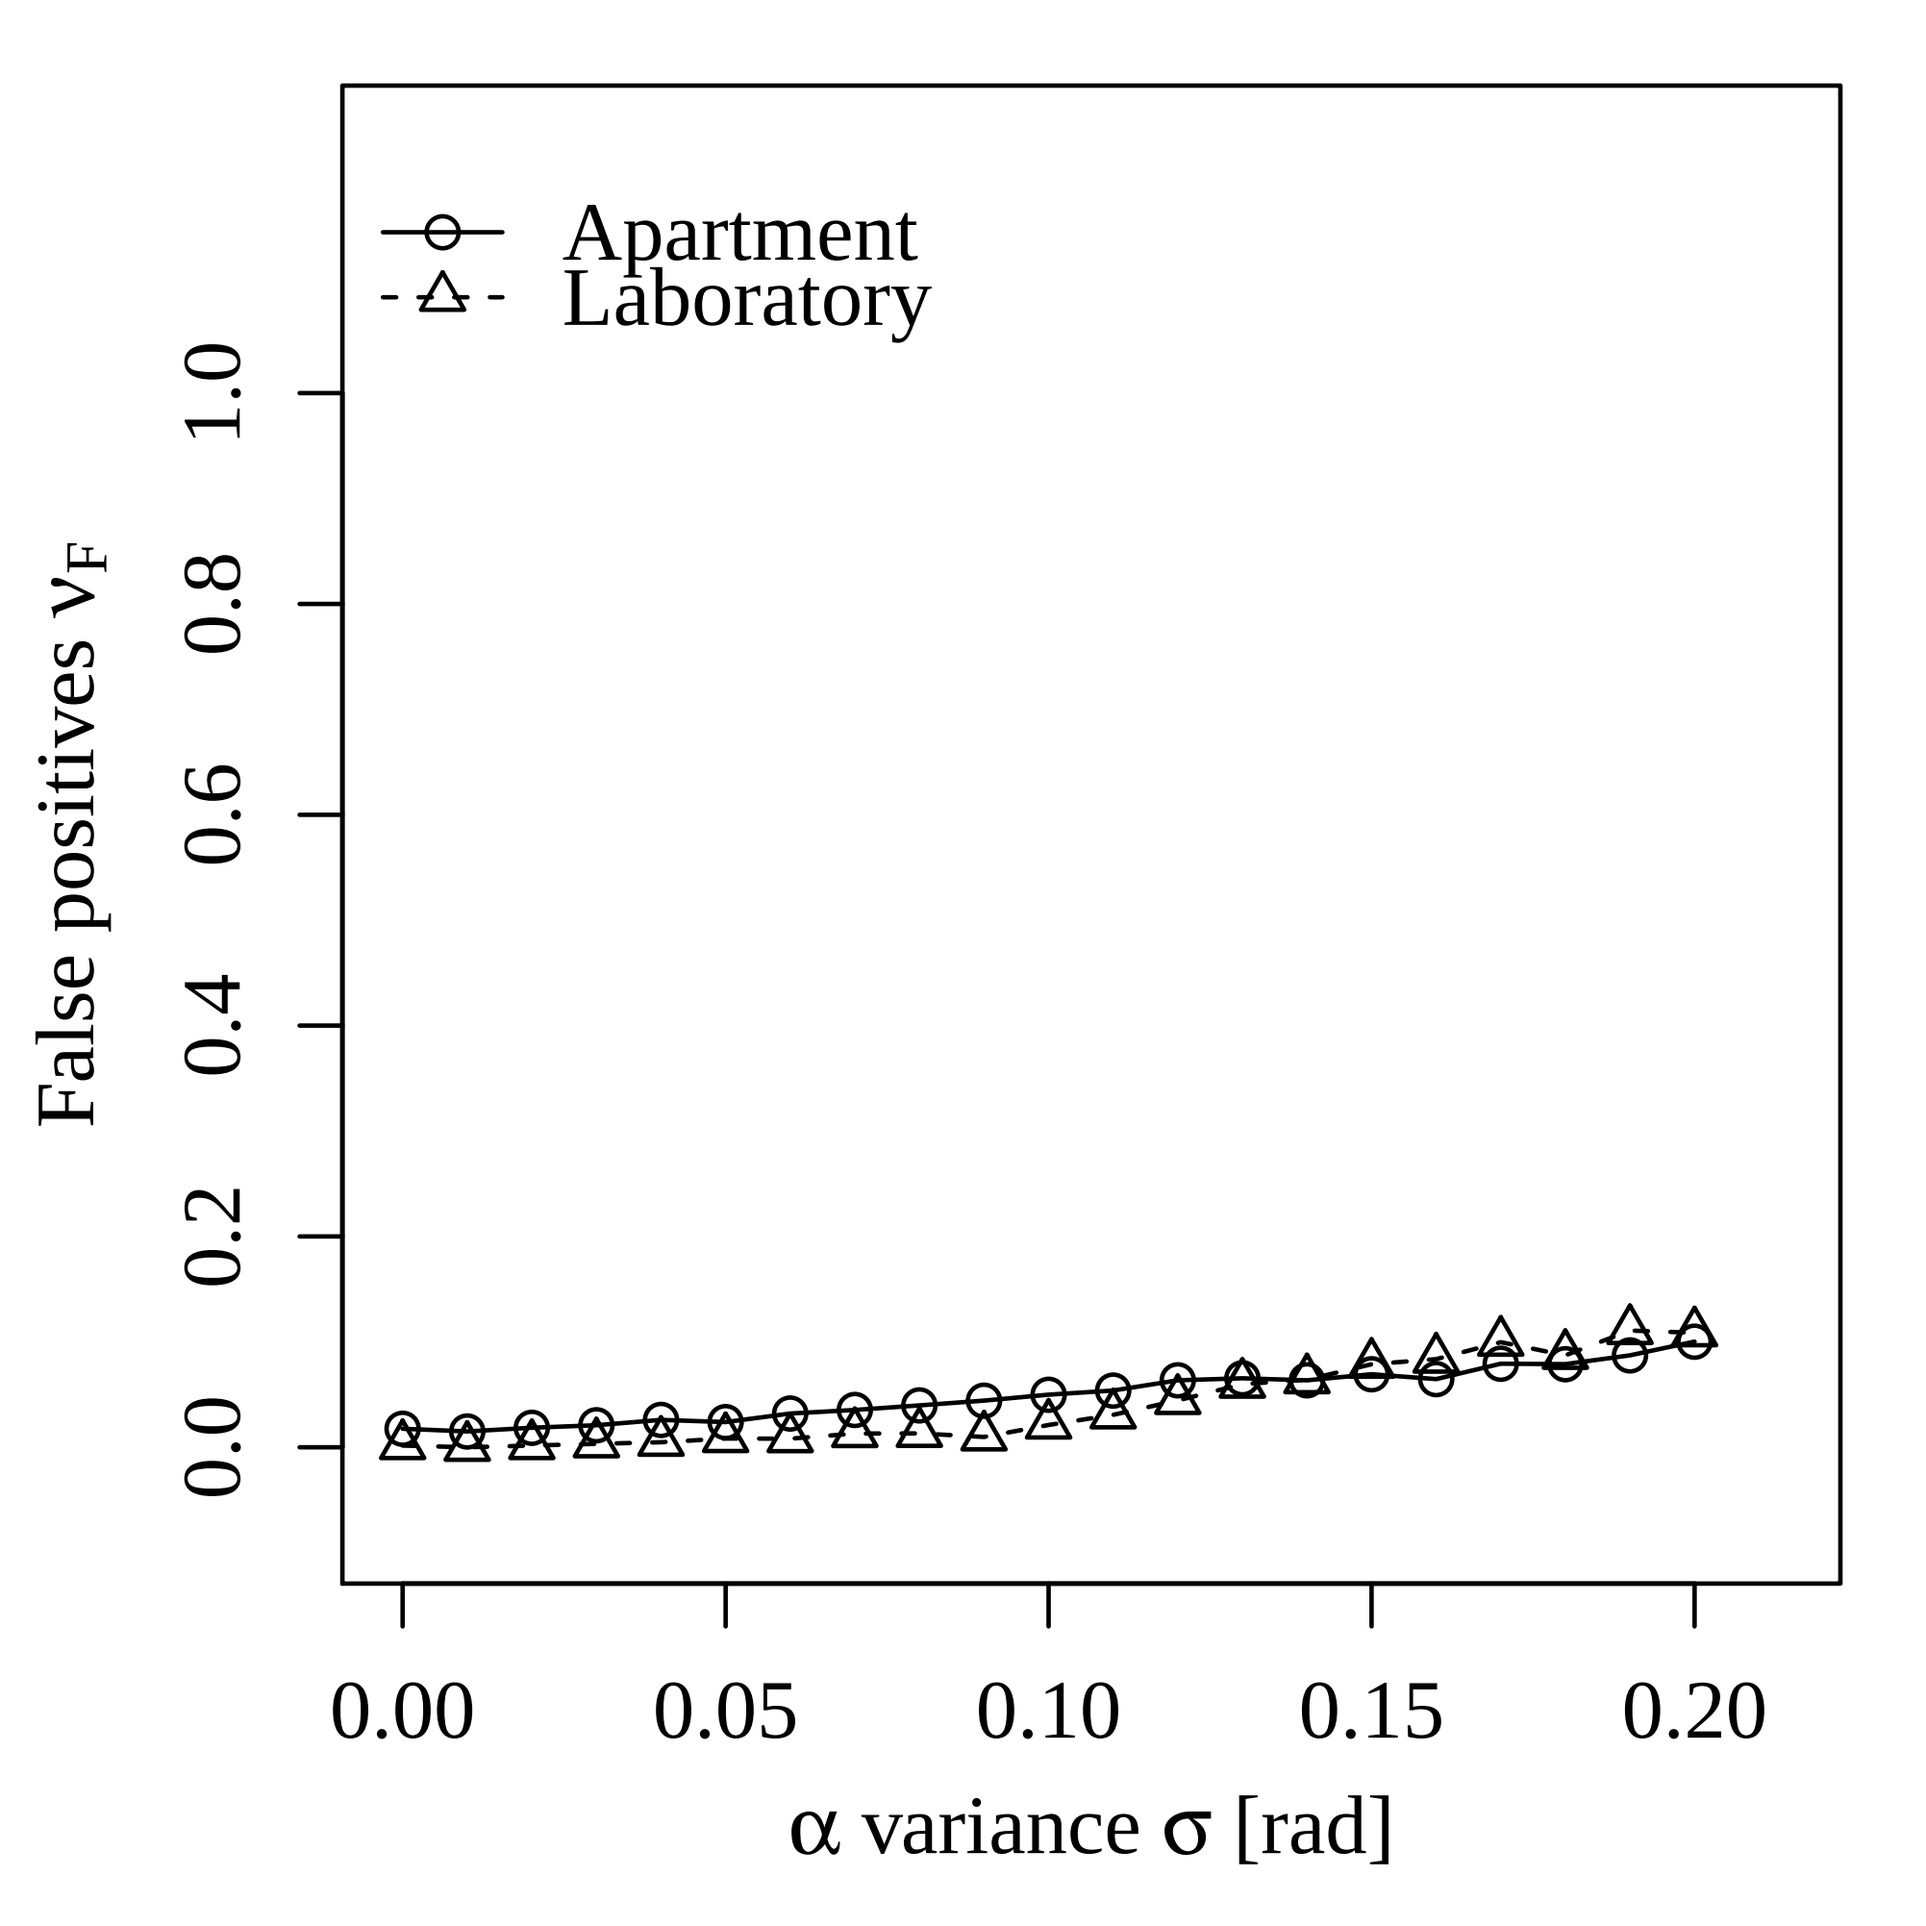
Apartment
Laboratory
False positives ν_F
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
0.00
0.05
0.10
0.15
0.20
α variance σ [rad]