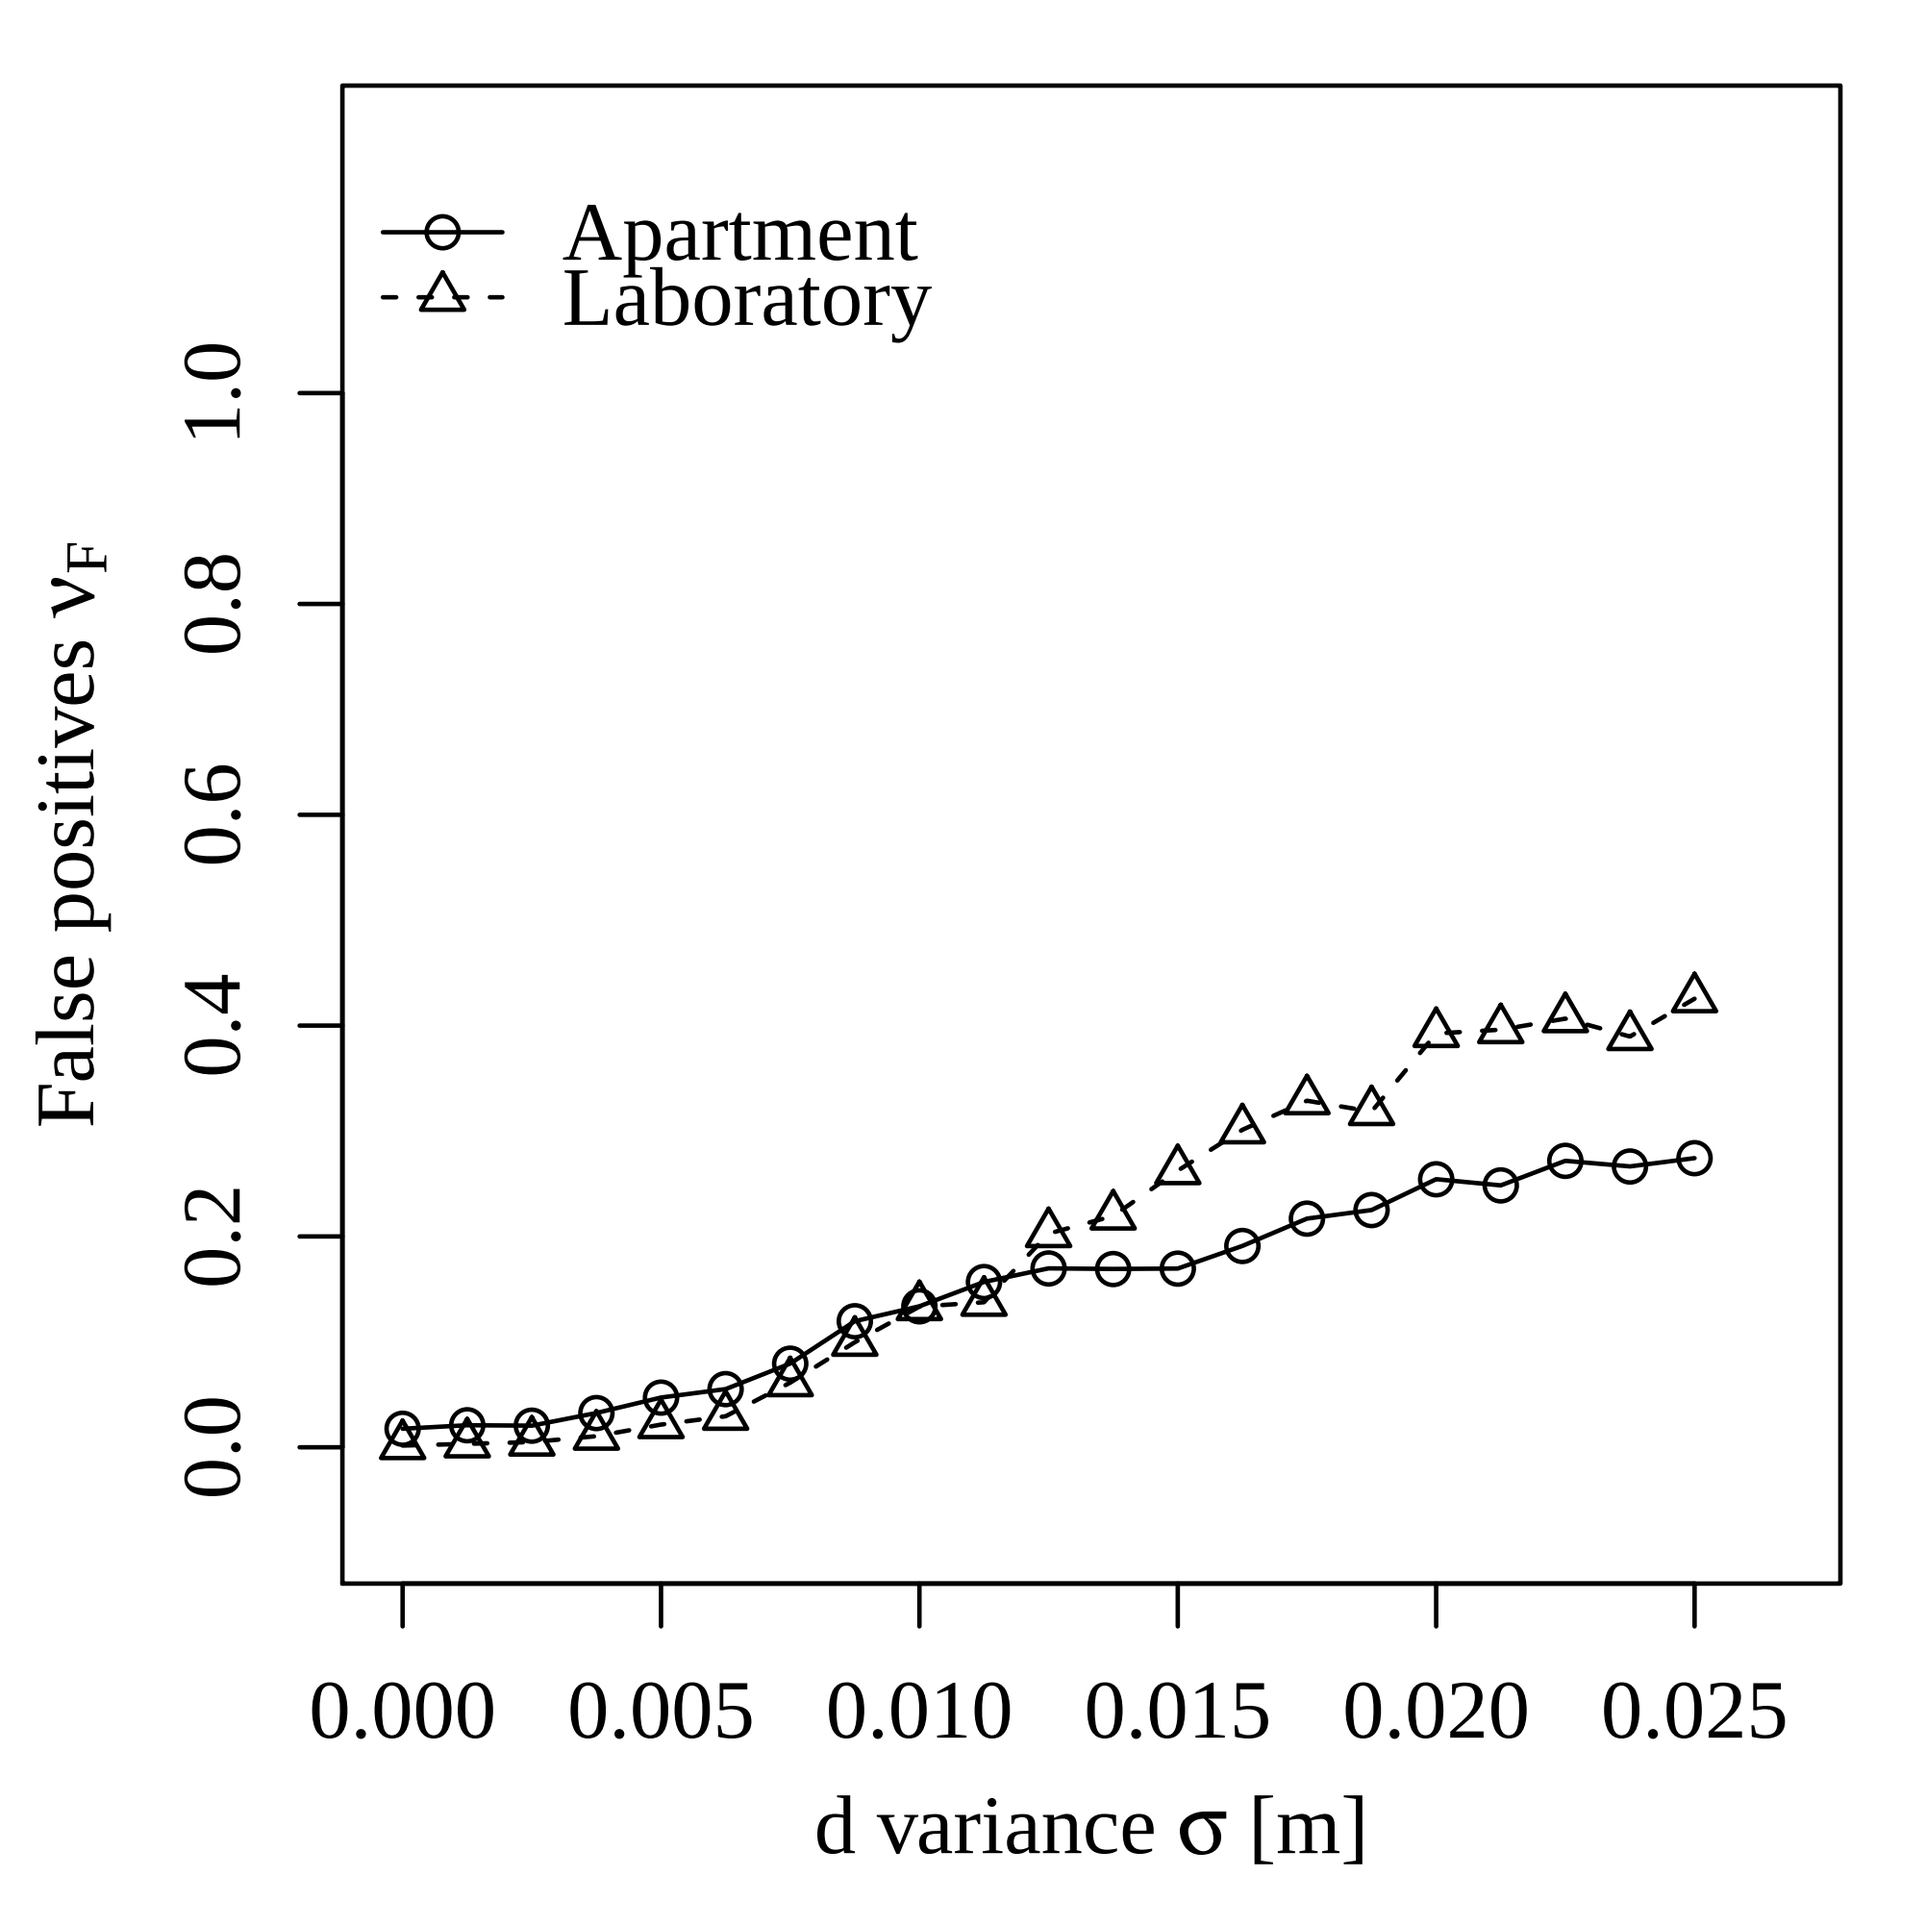
Apartment
Laboratory
False positives ν_F
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
0.000
0.005
0.010
0.015
0.020
0.025
d variance σ [m]