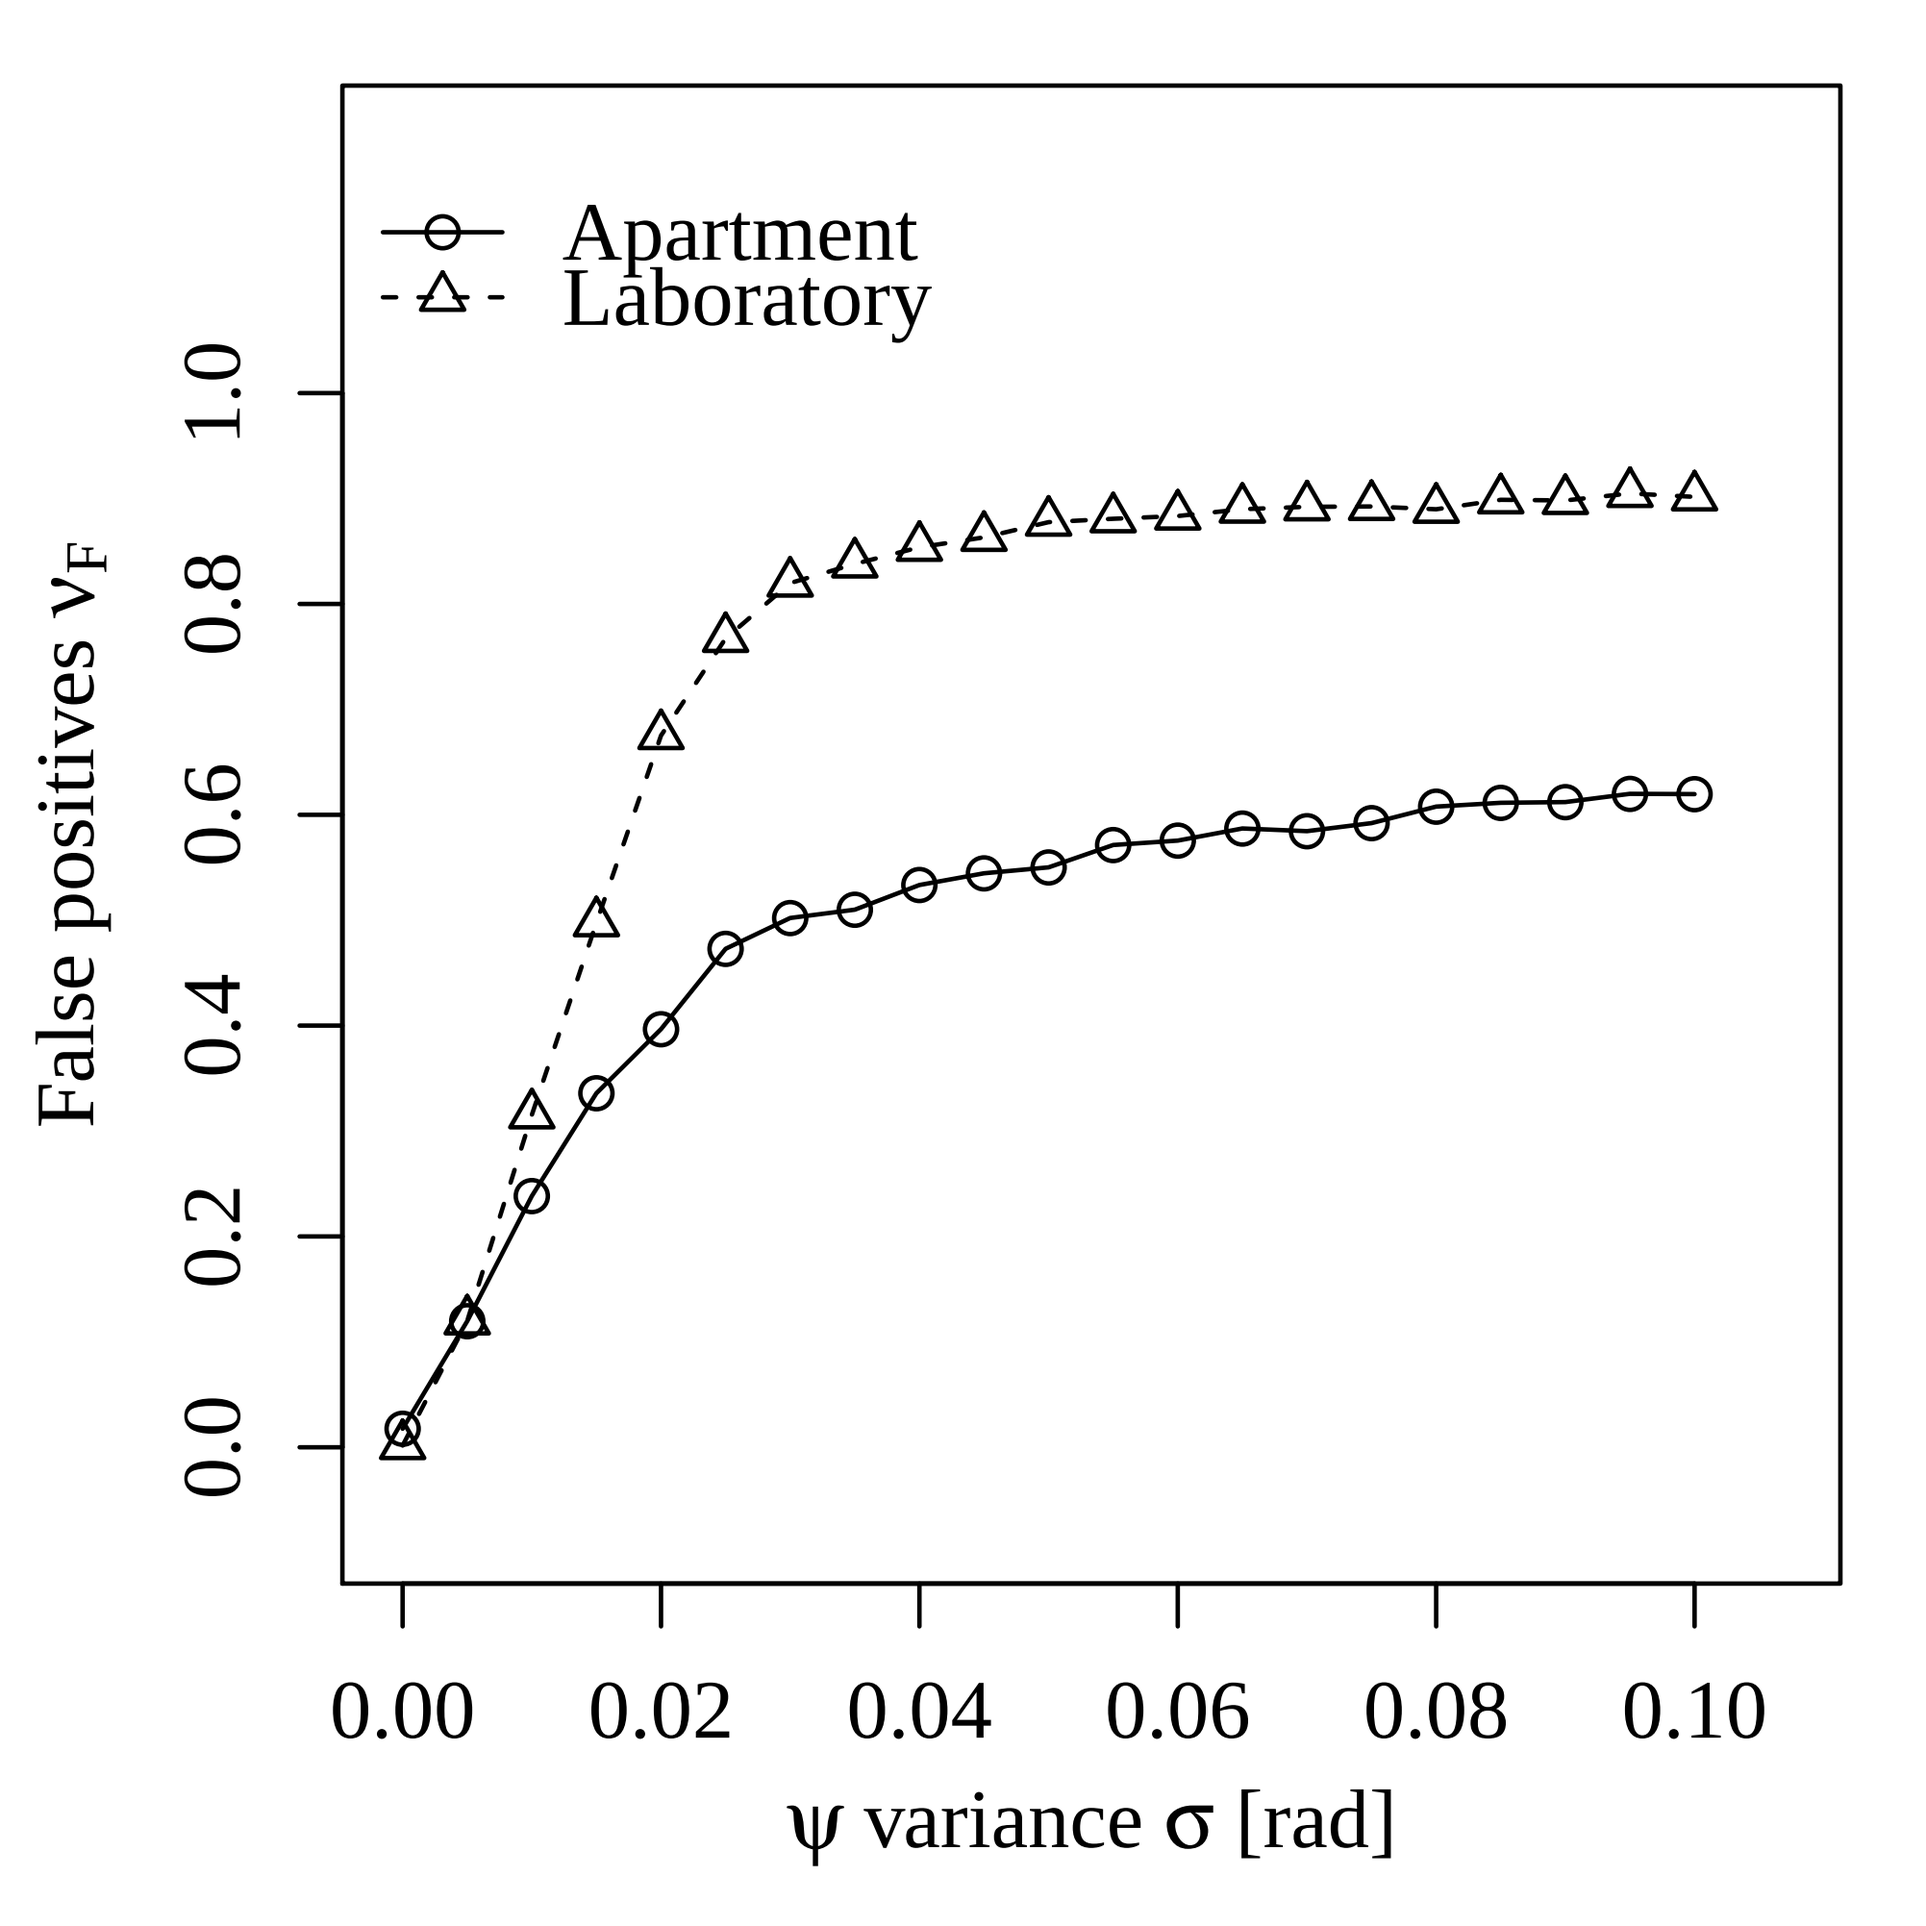
Apartment
Laboratory
False positives ν_F
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
0.00
0.02
0.04
0.06
0.08
0.10
ψ variance σ [rad]