소형 근린생활시설 외관 리뉴얼

출입 인지성과 거리 경관의 균형

실습	외관 리뉴얼	대상	가상 2층 근린생활시설
기준 규모	13.60 × 8.20 × H9.60m	1층	명목 111.5㎡ (약 34평)
두 층 합계	명목 223.0㎡ (약 68평)	범위	콘셉트·이미지 실습

01 프로젝트 개요

건물 운영자는 노후한 2층 근린생활시설의 도로변 전면을 개선하려 합니다. 건물의 규모와 개구부는 그대로 두고, 처음 방문하는 사람이 입구를 쉽게 찾으면서 주변 거리와 자연스럽게 어울리는 외관을 제안해 주세요. 기준 규모는 13.60×8.20×H9.60m, 명목 1층 111.5㎡(약 34평)·두 층 223.0㎡(약 68평)입니다.

02 주요 사용자

처음 방문하는 보행자, 1층 상업시설 이용자, 2층 업무·서비스 시설 이용자, 건물 운영자. D1은 두 층 이용자의 공용 진입구로 설정합니다. 내부 계단·점포 구성은 이번 과제에서 다루지 않습니다.

03 설계 문제

주 출입구가 창호와 비슷하게 읽혀 진입 위치를 찾기 어렵고, 단조로운 외벽과 빈 간판 영역 때문에 건물의 인상이 약합니다. 1층과 2층이 한 건물로 읽히면서도 보행자가 입구를 바로 찾을 수 있어야 합니다.

04 요구조건

R1 출입 인지성 | 처음 방문한 보행자가 D1을 주 출입구로 알아볼 수 있도록 전면에서 시각적 우선순위를 만들어 주세요.

R2 유지 조건 | 전면 폭 13.60m·깊이 8.20m·총높이 9.60m의 2층 교육용 매스, 지붕선, 층간 관계, D1 1개와 W1~W5의 위치·개수·크기, 창호 사이 벽체를 유지합니다. 구조체와 인접 건물·보도·도로의 기본 관계도 변경하지 않습니다.

R3 외관 정체성 | 단조로운 외관 인상을 개선하되 증축이나 과도한 조형물 없이 기존 건물에 맞는 정체성을 제안해 주세요.

R4 변경 범위 | 외장재·외벽 색상·입구 주변 마감과 강조, 소형 캐노피, SZ1의 무문자 간판 표현, 외부 조명, 소규모 조경을 제안할 수 있습니다. 창호를 가리거나 보행을 방해하지 마세요.

R5 주변 관계 | 주변의 단순한 저층 건물과 거리 환경을 고려해 존재감과 조화를 함께 설명해 주세요. 실제 상호·로고 대신 비어 있는 SZ1을 사용합니다.

R6 대안 제안 | R1~R5를 근거로 서로 다른 외관 전략 2개를 제안해 주세요. 동일 IMAGE 01, 카메라, 매스, 개구부, 주간 조건으로 비교합니다. 색상만 다른 결과는 서로 다른 전략으로 보지 않습니다. 각 전략의 장점·한계와 선택 이유를 설명해 주세요.

조건을 확인하고 전략을 제안하세요

원문 조건 / 미확정 조건 / 제안 범위를 구분합니다

05 제공 조건 / 미확정 조건

K1 교육용 형상 | 전면 폭 13.60m × 깊이 8.20m × 총높이 9.60m. 1층 바닥면적 명목 111.5㎡(약 34평), 두 층 합계 명목 223.0㎡(약 68평). GL ±0.00 / 2F +4.50 / ROOF +8.60 / TOP +9.60m: 1층 층고 4.50m, 2층 층고 4.10m, 옥상 파라펫 1.00m. 명목 면적이며 법정 건축면적·연면적 산정값이 아닙니다.

K2 개구부 | D1 1개 / 1층 W1·W2 / 2층 W3·W4·W5. W1·W2 상단과 D1 상단은 +3.70m로 정렬합니다. D1은 외곽 포털 프레임 포함 개구부 1.80×3.70m(문짝 유효폭 약 1.10m)입니다. 우측 측벽은 무창입니다. 상세 위치·크기는 기준 입면도와 조건표를 봅니다.

K3 간판과 거리 | SZ1 11.40×0.65m, 하단 +4.00m. 보도 깊이 2m·차도 관계는 교육용 배치 설정이며 공공 보도 점유를 허용하는 조건이 아닙니다.

K4 사용 범위 | 1층 상업, 2층 업무·서비스, 공용 D1. 실내계획·용도변경·실제 입주 업종은 설계 범위 밖. 현황은 가상이며 실제 주소·발주자 없음.

ID	추가 확인이 필요한 조건
U1	주요 이용 시간대 및 야간 운영 여부
U2	예산 및 공사 중 영업 유지 조건
U3	기존 외장재·간판 영역의 보존 여부
U4	원하는 건물 이미지 또는 분위기

변경 가능: 외장 마감 재료·색상 / 입구 주변 강조 / 소형 캐노피 / SZ1의 무문자 표현 / 외부 조명 / 소규모 조경. 개구부를 침범하지 않고, 보행 공간은 비워 둡니다.

제외: 층수·폭·높이 변경, 출입구·창호 이동이나 확대, 새 대형 개구부, 증축, 구조체 삭제, 발코니·대형 구조물·과도한 조형물, 도로 구조 변경. 실내·구조·설비·시공 상세와 실제 인허가 판단은 과제 밖입니다.

06 요청 결과물

1. 서로 다른 외관 리뉴얼 콘셉트 2안
2. 각 안의 디자인 전략과 출입 인지성 개선 방향
3. 외장재·입구·간판 영역·조명의 주요 제안
4. 기존 외관과 비교 가능한 콘셉트 이미지
5. 유지 조건 준수 여부와 추가 확인이 필요한 사항

07 자료 사용 방법

의뢰서는 요청·범위, 기준 입면도와 조건표는 새 교육용 치수·개구부의 근거입니다. IMAGE 01은 이미지 편집 원본, IMAGE 02는 측면 관계를 읽는 보조 자료입니다. 기준 도면·조건표의 수치는 교육용 설정입니다. 기존 AI 생성 현황 이미지와 예시 A/B는 재질·개구부의 관계와 대안 표현을 읽는 시각 참고이며, 새 기준 치수의 정밀 투영·실측 일치를 보증하지 않습니다. 이미지에서 치수를 재거나 새 도면과 완전히 일치한다고 판단하지 않습니다. 별도 Reference에서는 재료·분위기만 참고하고 공간 구조를 가져오지 않습니다.

외장재 성능·부착, 캐노피 구조·돌출 가능 범위, 간판·조명·보도 관련 기준, 전기·방수 상세는 해당 전문가가 별도 확인해야 합니다. 이미지로 적합성을 확정하지 않습니다.

U1~U4의 답을 받기 전에는 미확정 상태로 둡니다. 교육용 가상 조건의 확인은 실제 현장 검증이 아닙니다.

기준 입면도


부록 / 지면에 맞춰 축소 수록 · 정밀 축척은 별도 입면도 PDF를 A3 100%로 출력

AI LECTURE / DJ-CF-02

EXTERIOR / EDUCATIONAL DRAWING

교육용 기준 입면도

가상 건물 · 실측 / 구조 / 허가도면이 아님 · 단위 m

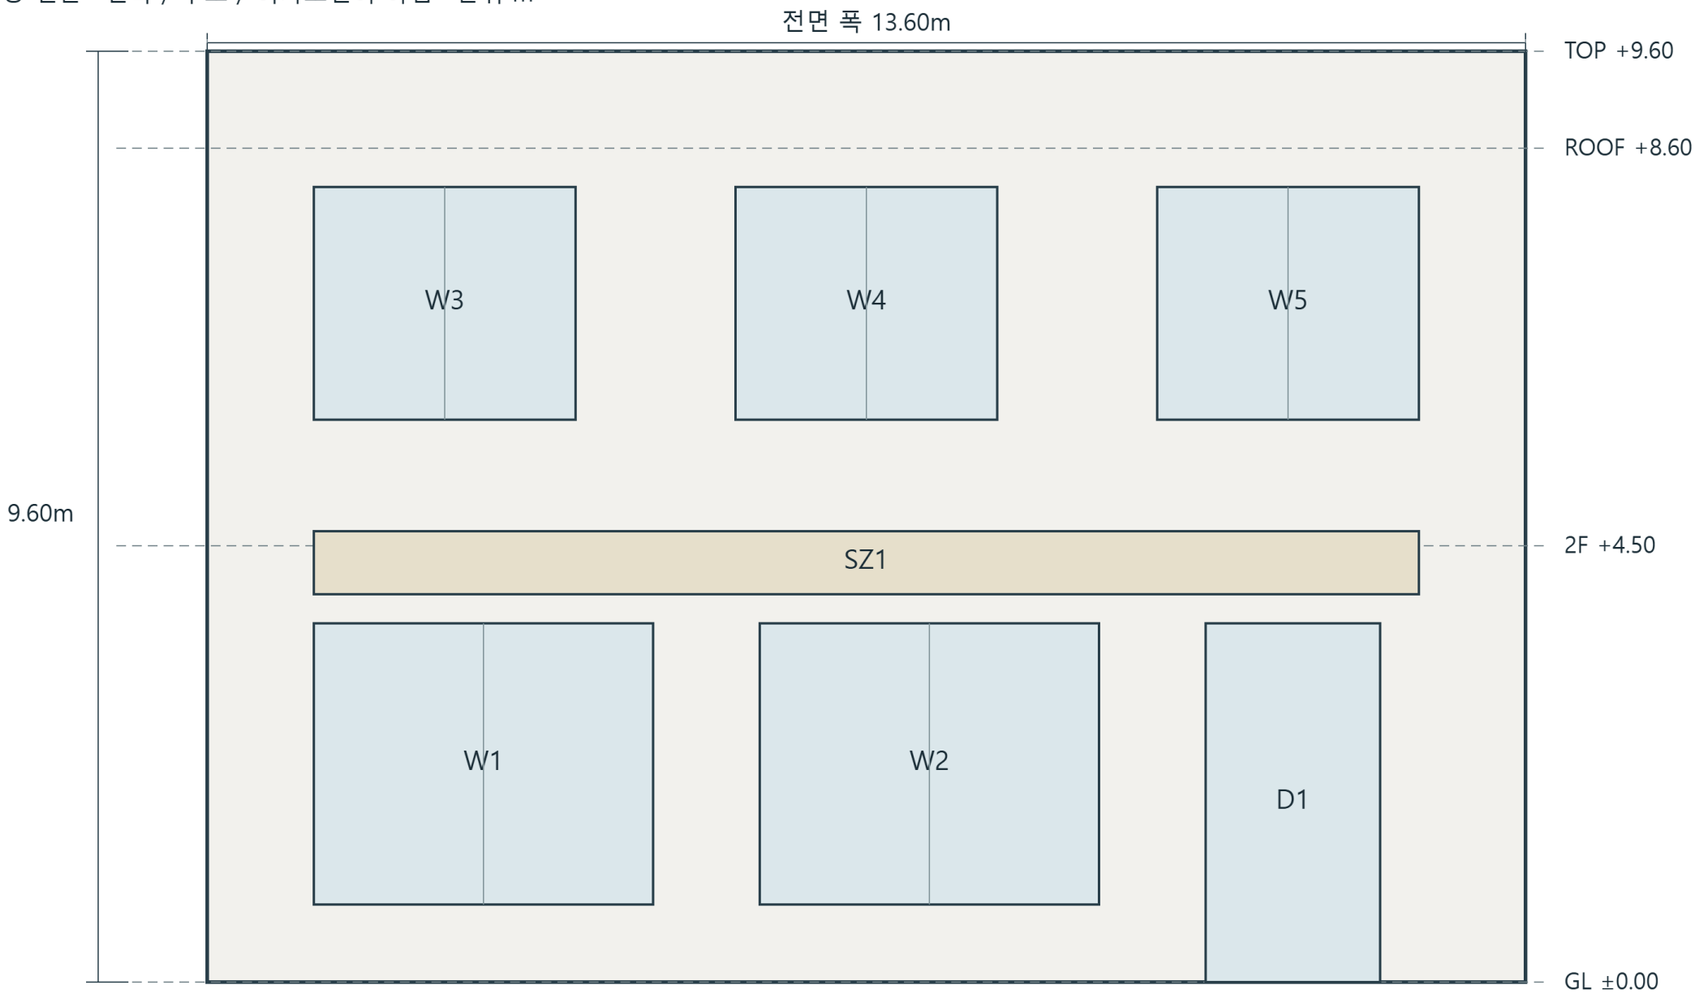

폭 13.60 × 깊이 8.20 × 높이 9.60m · 1층 명목 111.5㎡(약 34평) / 두 층 명목 223.0㎡(약 68평)

D1 외곽 포털 포함 1.80×3.70m (문짝 유효폭 약 1.10m) · W1·W2 3.50×2.90m, 하단 +0.80m

W3~W5 2.70×2.40m, 하단 +5.80m · SZ1 11.40×0.65m, 하단 +4.00m · D1/W1/W2 상단 +3.70m

1층 층고 4.50m / 2층 4.10m / 파라펫 1.00m · 기존 생성 이미지는 시각 참고이며 새 치수의 투영 일치 보증 없음

m · 그래픽 스케일바

0 1 2 3 4 5

교육용 가상 조건 · A3 100% 원본 1:50

현황 이미지 01 · 02

부록 / 같은 건물을 다른 시점에서 읽습니다



IMAGE 01 / 정면 편집 원본



IMAGE 02 / 우측 사선 보조 자료

IMAGE 01은 2교시 Prompt 연습, 3교시 Exterior 이미지 실습, 4~6교시 RFP 실습의 편집 원본입니다. IMAGE 02는 측면 관계를 읽는 시각 참고입니다. 새 교육용 도면의 정밀 투영을 재현한 이미지가 아닙니다.

두 이미지에서 D1 1개, 1층 W1·W2, 2층 W3~W5, 무문자 SZ1, 2층 매스·지붕선을 대조합니다. 우측 측벽은 창호가 없습니다.

AI 생성 현황 표현입니다. 기존 이미지와 A/B는 이전 교육 설정으로 생성한 시각 참고이며 새 치수의 정밀 투영 일치를 보증하지 않습니다. 치수·레벨·면적은 새 입면도·조건표에서 확인합니다. 역할이 중복되는 IMAGE 03은 제작하지 않았습니다.

자료는 같은 폴더의 개별 PNG·PDF로도 제공합니다. 다운로드 안내: DJ-CF-02_review.html

원문 조건 7개 + 후속 판단 3개

의뢰서 → 분석표 10개 영역 → 작업 기준서 10개 항목

첨부된 의뢰서(RFP) 원문 01~05절에서 조건을 추출하는 7개 영역(목표·사용자·필수 요구 R1~R5·유지·변경·제외·미확정 조건)에, 05절의 미확정 조건과 R6의 대안 요구를 바탕으로 디자이너가 정리하는 3개 영역(발주처 추가 질문·전문가 확인·대안 비교 기준)을 더해 총 10개 영역으로 분석합니다.

분석 영역	원문에서 찾을 근거
1 목표 / 2 사용자	01 개요·03 설계 문제 / 02 주요 사용자
3 필수 / 4 유지 / 5 변경 / 6 제외	04 요구조건 R1~R5 및 유지·변경·제외 범위
7 미확정 조건	05 제공 조건·미확정 조건
8 추가 질문 / 9 전문가 확인 / 10 대안 비교	05 미확정 조건·전문 확인 범위 / 04 R6 대안 요구를 바탕으로 작성

의뢰서 분석 10개 영역은 원문 조건과 질문을 파악하는 단계입니다. 원문 대조 뒤 디자이너가 3. 핵심 설계 문제, 4. 설계 우선순위 1→2→3, 9. 디자인 대안 전략 2개를 결정·보완하여 실제 디자인에 쓸 작업 기준서 10개 항목으로 전환합니다. AI가 제안한 우선순위·전략은 사람이 선택하기 전까지 후보 초안입니다.

작업 기준서 10개 항목	정리할 내용
1. 실습 목표	원문 근거와 선택·보완한 판단
2. 주요 사용자	원문 근거와 선택·보완한 판단
3. 핵심 설계 문제	원문 근거와 선택·보완한 판단
4. 설계 우선순위 1→2→3	원문 근거와 선택·보완한 판단
5. 유지 조건	원문 근거와 선택·보완한 판단
6. 변경 가능 범위	원문 근거와 선택·보완한 판단
7. 제외 범위	원문 근거와 선택·보완한 판단
8. 미확정 조건 / 가정	원문 근거와 선택·보완한 판단
9. 디자인 대안 전략 2개	원문 근거와 선택·보완한 판단
10. 결과 검토 기준	원문 근거와 선택·보완한 판단

수치 조건은 해당 영역에 함께 적고 필요한 항목에만 디자인 영향을 덧붙입니다. D1 1.80m는 포털 포함 개구부이며 문짝 유효폭 약 1.10m와 구분합니다.