
교육용 기준 입면도 · 개정 01

가상 건물 · 실측도면 / 구조도면 / 허가도면이 아님 · 단위 m

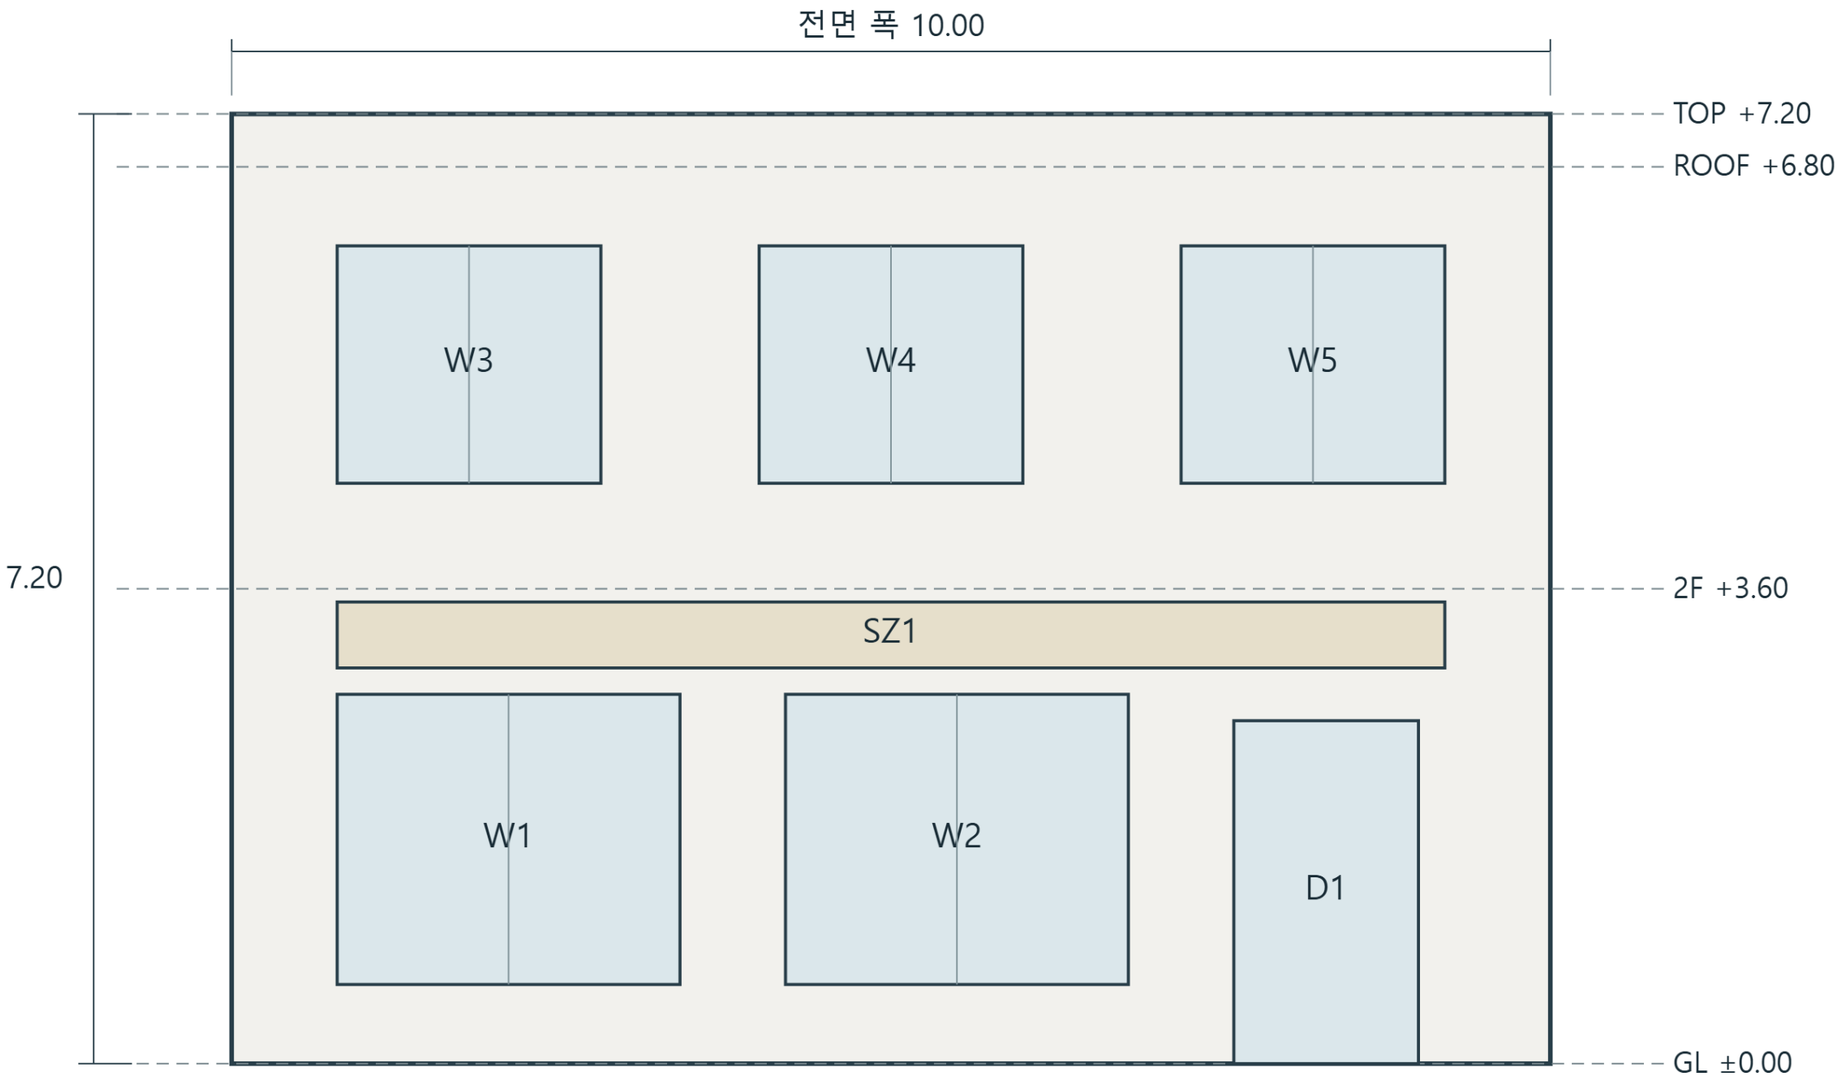

유지: 외곽 / 층수 / 지붕선 / D1 / W1~W5 / 층간 관계

변경: 외장 표현 / D1 주변 강조 / 소형 캐노피 / SZ1 표현 / 조명

D1 1.40×2.60 | W1·W2 2.60×2.20, 하단 +0.60 | W3~W5 2.00×1.80, 하단 +4.40

SZ1 8.40×0.50, 하단 +3.00 · 무문자 간판 영역 · 창호 사이 벽체도 유지 · 구조 그리드 미제공

기준 좌표: 전면 좌하단 (0,0). 개구부 위치·크기 근거는 이 도면과 건물 조건 JSON. 이미지로 실측하지 않음.

외벽 밝은 면 = 마감 변경 가능 영역 / 개구부 선 = 고정 / 치수·법규·구조 적합성은 별도 검토