

옥외광고물 (변경없음)

도면 번호	위치	계 획 내 용	비 고
전지역	전지역	■ 옥외광고물 설치 기본원칙 ○ 간판의 종류 : 옥외광고물등관리법시행령 제3조에 제시된 17개 옥외광고물의 분류 중 가로형, 돌출형, 지주형으로 설치가능한 종류를 제한하고, 옥상간판, 창문이용광고물, 세로형간판은 설치 할 수 없다. 단, 판매시설 중 대형점의 경우 측벽에 한하여 세로형간판을 설치할 수 있으며 옥상광고물(가로 5m × 세로 2m 이내)은 1개에 한해 설치가능 ○ 간판의수 : 1개 업소에서 표시할 수 있는 간판의 수는 1개로 하며, 가로형간판 설치를 원칙으로 한다. 다만 다음 각 호의 경우에는 1개 업소당 2개 이내로 표시 할 수 있음 - 의료기관·약국·이,미용업소에서 표지등(+, 약, 싸인볼에 한한다)을 표시하는 경우 - 연립지주이용광고물을 표시하는 경우 - 도로변 및 보행자전용도로변의 곡각지점에 접한 업소로서 2층 이하 정면의 벽면에 표시하는 가로형간판 ○ 재질 및 색채 - 간판의 틀은 양질의 자재로 마감하여 구조적·시각적으로 안정감 확보 - 주변건물, 간판과 어울리지 않는 지나친 순도 높은 원색은 사용금지 - 간판의 바탕색은 건축물의 외장색채와 조화되는 계통을 사용하며, 검정, 빨강, 파랑, 노랑, 녹색의 원색바탕사용 금지 ○ 형태 및 규모 - 건물 등 벽면을 이용하는 간판은 벽면의 상태를 고려하여 크기와 위치를 정하여야 하며, 동일 건물에 설치되는 간판은 형태의 조화 및 통일된 규격으로 설치하는 것을 권장 - 광고물은 교통·통행 등에 지장이 없도록 표시하여야 하며, 풍압이나 충격 등에 의하여 떨어지거나 넘어지지 아니하도록 설치 ○ 옥외공고물의 문자표기 - 딱딱한 느낌을 주는 사각형체의 사용 억제 - 문자는 한글표기를 원칙으로 하되, 필요시 영문 등을 병기할 수 있음. - 공공표지판으로 오인될 수 있는 문자, 도형 등은 표기할 수 없음 - 간판바탕의 상·하·좌·우에 여백을 두되, 문자의 높이는 간판바탕 높이의 2/3 이내로 표기하는 것을 권장 - 문자의 크기 등이 당해 건축·공작물 및 다른 간판등과 조화를 이루어야함. ○ 옥외광고물 설치와 관련하여 본조와 제74조에서 규정하지 아니한 사항은 옥외광고물관리법, 동법 시행령 및 서산시 옥외광고물 등 관리 조례에 따른다. ■ 옥외광고물 형태별 세부기준은 시행지침에 의한다. ○ 가로형 간판, 돌출형간판, 연립지주형간판(종합안내판)	시행지침 참조

3 지구단위계획 시행지침

제1편 총 론

제1장 총 칙

제 1 조 (목 적)

본 지구단위계획 시행지침(이하'지침'이라 한다)은 국토의 계획 및 이용에 관한 법률 제51조 규정에 의하여 작성되는 "서산테크노밸리 지구단위계획"에 적용되며 이를 시행함에 있어, 지구단위계획 구역 내의 토지이용을 합리화·구체화하고 도시의 기능·미관을 증진시키며 양호한 환경을 확보하기 위하여 용도지역·지구, 도시계획시설 및 건축물, 대지의 규모, 용도, 형태와 공간의 활용 등에 관해 지구단위계획결정도에 표시된 내용을 설명하고, 결정도에 표시되지 아니한 사항을 별도로 규정함을 목적으로 한다.

제 2 조 (지침의 적용범위)

본 지침은 서산테크노밸리 지구단위계획구역에 한하여 적용한다.

제 3 조 (지침의 구성)

본 지침은 총 3편으로 구성되어 있으며 제1편은 총칙과 지구단위계획 운용에 관한 사항으로 지구단위계획구역 내 모든 건축용지를 대상으로 하고, 제2편 건축부문시행지침에서는 산업시설용지, 산업지원시설용지, 공동주택용지, 단독주택용지, 근린생활시설용지, 상업시설용지, 공공 및 기타시설용지, 공통적용사항, 제3편은 공공부문에 각각 적용한다.

제 4 조 (지침적용의 기본원칙)

① 본 지침에서 별도로 규정하지 않은 사항에 대해서는 관련법규나 당해지역 관련조례 및 관련지침에 따른다.

② 시행지침의 일부 규제내용이 기존의 법, 시행령, 시행규칙 등 관련법령의 내용과 서로 다를 경우에는 이들 중 그 규제내용이 강화된 것을 따른다. (단, 지구단위계획 결정 이후 관련법, 시행령, 시행규칙, 조례가 재개정 되어 달라지는 경우에는 당초의 지구단위계획에 따른다.)

③ 교통처리계획에 있어서 본 지침과 지침도를 적용하되, 교통영향평가 결과를 우선하여 적용한다.

④ 본 지침서의 규제내용과 지구단위계획결정도의 규제내용이 서로 다른 경우에는 지구단위계획결정도를 우선한다.



⑤ 대지상호간 분할·합병에 의해 대지에 서로 상이한 시행지침이 적용될 경우 그 규제내용은 전면도로가 가장 넓은 필지에 적용되는 지침을 적용함을 원칙으로 한다.

⑥ 향후 교통영향평가 등에 의해 공공시설부지를 무상으로 제공하는 경우 “국토의 계획 및 이용에 관한 법률”시행령 제46조제1항에 근거하여 용적률완화를 적용할 수 있으며, 공동주택용지는 당해 지침에서 정하는 기준에 따라 상한용적률을 적용한다.

제 5 조 (용어의 정의)

① 본 지침에서 공통으로 사용하는 용어의 정의는 다음 각 호와 같다.

1. “지구단위계획구역”이라 함은 지구단위계획을 수립하는 일단의 지역적 범위를 말한다.
2. “가구”라 함은 도시계획도로 등에 의하여 구획된 일단의 토지를 말한다.
3. “대지분할가능선”이라 함은 대형필지에 대하여 지구단위계획 내용에 지장을 주지 않는 범위 안에서 분할할 수 있는 위치를 지정한 선을 말한다.
4. 건축물의 용도에 관한 용어정리는 다음과 같다.
   가. “허용용도”라 함은 그 필지 내에서 건축 가능한 용도를 말하며, 허용용도가 지정된 필지에서는 관련법령의 규정이 허용하는 용도라도 허용용도이외의 용도로는 건축할 수 없다.
   나. “불허용도”라 함은 관계법령의 규정에 의하여 허용되더라도 본 지침에 의해 그 필지에서는 허용되는 않는 건축용도를 말한다.
   다. “권장용도”라 함은 도시기능의 효율화를 위해 또는 대상지역의 계획적 기능을 육성하기 위해 필요하다고 인정하여 권장하는 용도를 말한다.
   라. “지식산업센터”이라 함은 산업집적활성화 및 공장설립에 관한법률 제2조 제13호에 규정하고 있는 동일 건축물안에 다수의 공장이 동시에 입주할 수 있는 3층이상의 다층형 집합건축물로서 6이상의 공장이 입주할 수 있는 건축물을 말한다.
   마. “점포주택”이라 함은 건축물의 일부를 근린생활시설 등 주거용도와 주거외의 용도로 복합사용하는 주택을 말한다.
   바. “연도형상가”라 함은 상업활동 활성화를 위해 공동주택단지 내 별도의 필지를 구획하지 않고 생활가로변에 설치하는 소규모의 생활편익시설(부대복리시설)을 말한다.
   사. 공동주택용지에서“주동”이라 함은 공동주택이 주용도인 독립된 1개 단위의 건축물을 말한다.
5. 건축물의 규모에 관한 용어정리는 다음과 같다.
   가. “건폐율” 이라 함은 대지면적에 대한 건축면적(대지에 2이상의 건축물이 있는 경우에는 이들 건축면적의 합계로 한다)의 비율을 말한다.
   나. “기준용적률”이라 함은 조례상 용적률 범위 안에서 전면도로의 폭, 경관, 기타 기반시설 여건 등 입지적 여건을 고려하여 블록별·필지별로 별도로 정한 용적률을 말한다.

다. “허용용적률”이라 함은 지구단위계획을 통하여 정하여지는 용적률로서 도시경관, 지하공간개발, 환경친화적 단지개발 등의 경우에 인센티브로 제공되는 용적률과 기준용적률을 합산한 용적률의 범위 안에서 별도로 정한 용적률을 말한다.

라. “상한용적률”이라 함은 건축주가 대지면적의 일부를 공원·광장·도로·하천 등의 공지(이하 공공시설이라 한다)를 설치하여 제공(기부채납의 경우에 한한다)하는 경우에 추가로 부여되는 용적률을 허용용적률과 합산한 용적률의 범위 안에서 별도로 정한 용적률을 말한다.

1) 공동주택용지(시행지침 제28조 ④ 참고)

- 상한용적률 = 허용용적률 × [1+1.5×(공공시설부지 제공면적 - 입주민 등을 위한 기반시설면적)/공공시설부지 제공 후 대지면적)]

2) 기타시설용지

- 상한용적률 = 해당용지 적용용적률 + [1.5×(공공시설부지 제공면적×공공시설 제공부지의 용적률)/공공시설부지 제공 후 대지면적)]

마. “최고층수”라 함은 지구단위계획에 의해 지정된 층수 이하로 건축하여야 하는 층수를 말한다. (산업지원, 근린생활시설, 상업시설용지에서는 1층 전체를 피로티구조의 주차장을 설치하는 경우에는 해당 층을 층수에 산입하지 않음.)

바. “최저층수”라 함은 지구단위계획에 의해 지정된 층수 이상으로 건축하여야 하는 층수를 말한다. (근린생활시설, 상업시설용지에서는 1층 전체를 피로티구조의 주차장을 설치하는 경우에는 해당 층을 층수에 산입하지 않음.)

사. “평균층수”라 함은 입면상의 세대수의 합을 기준층 세대수로 나눈 값을 말한다.

6. 건축물의 배치와 건축선에 관한 용어정의는 다음과 같다.

가. “직각배치”라 함은 지구단위계획에 의해 입지특성에 따라 공동주택용지 내에서 도로면을 향해 직각으로 주동을 배치하는 것을 말한다.

나. “건축한계선”이라 함은 그 선의 수직면을 넘어서 건축물의 지상부분이 돌출하지 못하는 선을 말한다.

다. “벽면한계선”이라 함은 건축물의 1층 또는 특정층에서 벽면이 그 선을 넘어 위치할 수 없도록 지정하는 선을 말한다.

라. “건축물 전면”이라 함은 건축물을 이용하는 사람을 위해 주된 출입구를 설치하는 면을 말한다.

마. “전면공지”라 함은 건축한계선 지정으로 발생된 대지 안의 공지를 말한다.

7. 건축물의 형태와 외관에 관한 용어의 정의는 다음의 각 목과 같다.

가. “경관지표동”이라 함은 주변 주거동에 비해 차별화된 형태 및 외관으로써 주위 경관중에서 두드러지게 눈에 띄기 쉬운 특이성을 갖는 주동을 말한다.

나. “탑상형 아파트”라 함은 주동을 수평투영 하였을 때 장변의 길이가 단변의 2배 이하가 되는 아파트를 말한다.



다. “입면적”이라 함은 건축 1동의 높이(박공지붕 등 평스라브 지붕이 아닌 경우에는 처마높이를 말함)에 건축물의 벽면의 직선거리를 곱한 값을 말한다.

라. “입면차폐도”라 함은 대지 주위의 주요 조망축 방향에서 건축물 입면적의 합계를 그 주요 조망축방향 단지의 가장 긴 길이(부정형단지는 단지를 가로지르는 가장 긴 거리)로 나눈 값을 말한다.

마. “피로티(piloti)”이라 함은 접지층에 있어서 기둥, 내력벽 등 하중을 지지하는 구조체이외의 외벽, 설비 등을 설치하지 않고 개방시킨 구조를 말한다.

바. “주조색”이라 함은 건축물의 외벽에서 유리면적을 제외한 벽면적의 70퍼센트 이상을 차지하는 색을 말한다.

사. “보조색”이라 함은 건축물의 외벽에서 유리면적을 제외한 벽면적의 30퍼센트 미만을 차지하는 색으로서 주조색과 같은 계통의 색을 말한다.

아. “강조색”이라 함은 건물의 외벽에서 유리면적을 제외한 벽면적의 10퍼센트 미만을 차지하는 색을 말한다.

8. 교통처리에 관한 용어정의는 다음과 같다.

가. “차량출입불허구간”이라 함은 이 구간에 접하는 도로로부터 대지의 차량출입구로 설치할 수 없는 구간을 말한다.

나. “차량출입허용구간”이라 함은 차량출입불허구간으로 지정되지 아니한 구간으로서, 대지 안으로 차량출입이 허용되는 구간을 말한다.

다. “차량출입구”라 함은 대지로의 차량진출입 위치를 특별히 정하여 허용하는 구간을 말한다.

라. “공동주차출입구”라 함은 2이상의 대지에 차량 진·출입을 위하여 공동으로 설치하여 사용하는 차량출입구를 말한다.

마. “단지 내 보행통로”라 함은 주택단지로부터 보행자 전용도로나 공원으로 보행자 통행이 가능하도록 조성된 통로를 말한다.

② 이 지침에서 정의되지 않은 용어로서 각종 법규에 정의된 용어는 그에 따르며 기타용어는 관습적인 의미로 해석한다.

제2장 지구단위계획 운용에 관한 사항

제 6 조 (지구단위계획 지침의 적용범위)

본 지구단위계획 시행지침은 지구단위계획구역내에서 행하는 모든 건축물 및 공공시설의 건축과 조성행위에 적용된다.

제 7 조 (건축계획 심의)

① 지구단위계획구역 건축물 중 건축계획심의대상 건축물은 다음과 같은 심의도서를 건축허가권자에게 제출하여야 한다.

1. 지구단위계획 결정도상의 해당부분 위치표시
2. 지구단위계획지침 중 해당 규제사항 및 권장사항 명기
3. 외부공간 및 건축물의 평면도, 단면도
4. 인접대지에 기존 건축물이 있는 경우 이를 포함한 배치도 및 입면도
5. 외부공간의 이용 및 조성계획도
6. 건축물의 외관에 관한 사항
7. 지구단위계획 지침의 반영여부 검토 서류

② 제1항의 규정에 의한 건축심의대상 건축물은 서산시 건축조례에서 정한 심의대상에 한한다.

제 8 조 (지구단위계획의 변경)

① 산업단지 전체의 변경이 아닌 경우로서 개별적인 건축허가를 목적으로 하는 지구단위계획의 변경인 경우, 국토의 계획 및 이용에 관한 법률 시행령 제25조 제4항에 의한 지구단위계획의 경미한 변경사항 중 제4호 건축물높이의 20퍼센트 이내의 변경사항은 경미한 변경으로 적용하지 아니한다.



제2편 건축부문 시행지침

제3장 산업시설용지

< 가구 및 획지에 관한 사항 >

제 9 조 (대지의 분할 및 합병)

① 산업시설용지 필지에 대하여 획지의 분할 및 합병을 허용한다.

② 획지의 분할은 차량출입구 설치가 가능하도록 하여야 하며, 대지의 최소분할가능면적 기준은 1,650제곱미터 이상으로 한다.

< 건축물의 용도 및 규모 등에 관한 사항 >

제 10 조 (건축물의 용도)

① 산업시설용지의 허용용도는 다음과 같다.

구 분	용도 기호	규 제 내 용	불허용도	비고
산업시설용지 I2	Ic	○「건축법 시행령」 별표 1 제5호의 문화 및 집회시설 중 전시장, 회의장 ○「건축법 시행령」 별표 1 제10호의 교육연구시설 중 연구소 ○「건축법 시행령」 별표 1 제17호 및 「산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률」 제2조 제1호의 공장 및 부대시설(기숙사 제외) [「산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률」 제2조 제13호의 지식산업센터를 건축할 경우 제1종, 2종근린생활시설(단란주점, 안마시술소, 안마원, 장의사, 종교집회장, 옥외철탑이 있는 골프장 제외) 허용] ○「건축법 시행령」 별표 1 제18호의 창고시설 ○「벤처기업육성에 관한 특별조치법」 제2조 1항 벤처기업 및 4항 벤처기업집적시설	허용용도 외 시설	일반공업지역
산업시설용지 I3~I8	Ia	○「건축법 시행령」 별표 1 제17호 및 「산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률」 제2조 제1호의 공장 및 부대시설(기숙사 제외) [「산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률」 제2조 제13호의 지식산업센터를 건축할 경우 제1종, 2종근린생활시설(단란주점, 안마시술소, 안마원, 장의사, 종교집회장, 옥외철탑이 있는 골프장 제외) 허용] ○「건축법 시행령」 별표 1 제18호의 창고시설		일반공업지역

구 분	용도 기호	규 제 내 용	불허용도	비고
산업 시설 용지 I9~I10, I12~I13	Id	○「건축법 시행령」 별표 1 제10호의 교육연구시설 중 연구소 ○「건축법 시행령」 별표 1 제17호 및 「산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률」 제2조 제1호의 공장 및 부대시설(기숙사 제외) [「산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률」 제2조 제13호의 지식산업센터를 건축할 경우 제1종, 2종근린생활시설(단란주점, 안마시술소, 안마원, 장의사, 종교집회장, 옥외철탑이 있는 골프장 제외) 허용] ○「건축법 시행령」 별표 1 제18호의 창고시설 ○「벤처기업육성에 관한 특별조치법」제2조 1항 벤처기업 및 4항 벤처기업집적시설	허용 용도 외 시설	일반 공업 지역
산업 시설 용지 I1	Ib	○「건축법 시행령」 별표 1 제5호의 문화 및 집회시설 중 전시장, 회의장 ○「건축법 시행령」 별표 1 제10호의 교육연구시설 중 연구소 ○「건축법 시행령」 별표 1 제13호의 운동시설 ○「건축법 시행령」 별표 1 제17호 및 「산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률」 제2조 제1호의 공장 및 부대시설(기숙사 제외) [「산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률」 제2조 제13호의 지식산업센터의 경우 제1종, 2종근린생활시설(단란주점, 안마시술소, 안마원, 장의사, 종교집회장, 옥외철탑이 있는 골프장 제외) 허용] ○「벤처기업육성에 관한 특별조치법」제2조 1항 벤처기업 및 4항 벤처기업집적시설		준공업 지역

② 산업시설용지에서는 허용용도 중 다음의 용도를 권장한다.


구 분	용도 기호	권 장 용 도
산업 시설 용지 I1	Ib	○「건축법 시행령」 별표 1 제5호의 문화 및 집회시설 중 전시장, 회의장 ○「건축법 시행령」 별표 1 제10호의 교육연구시설 중 연구소 ○「건축법 시행령」 별표 1 제17호 공장 중 지식산업센터 ○「벤처기업육성에 관한 특별조치법」제2조 1항 벤처기업 및 4항 벤처기업집적시설

제 11 조 (건폐율·용적률·높이)

① 산업시설용지의 건폐율은 60퍼센트이하를 원칙으로 한다.

② 산업시설용지의 대지에서 도로변, 녹지변, 공원경계부 전면공지에 대하여 공공조경형태로 70퍼센트이상, 최소 100제곱미터이상을 녹화처리하는 경우 건폐율을 70퍼센트이하로 완화적용하며, 적용예시는 다음과 같다.

- 대지위치별 해당 전면공지에 대한 녹화비율 확보예시
  - A(CASE 1) : 2개 도로와 접하는 경우
  - B(CASE 2) : 1개 도로에 접하는 경우
  - C(CASE 3) : 1개 도로와 1개 녹지(공원)에 접하는 경우

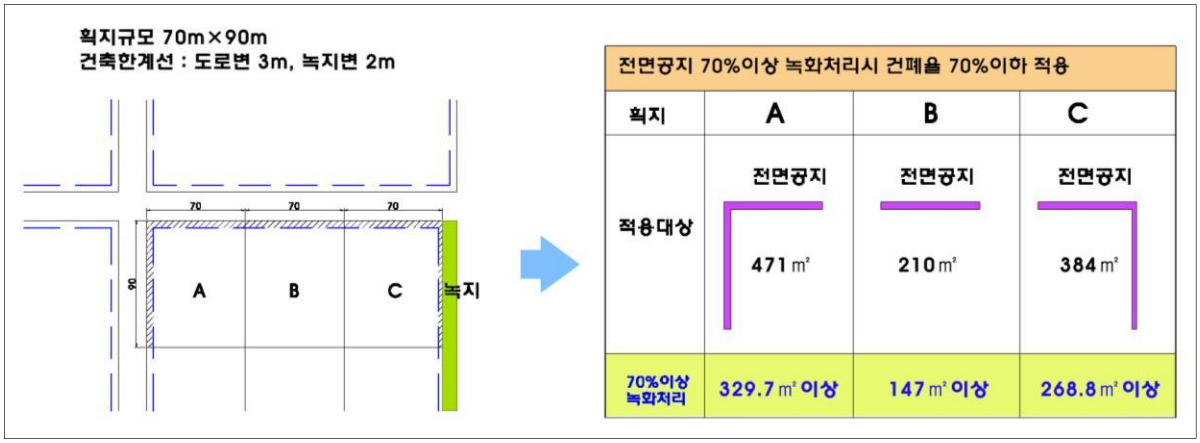

④ 용적률은 250퍼센트 이하로 한다.

⑤ 건축물의 최고층수는 4층을 적용한다. 단,「산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률」제2조 제13호의 지식산업센터, 「벤처기업육성에 관한 특별조치법」제2조 제4항의 벤처기업집적시설인 경우 최고층수 7층 이하까지 완화 적용한다.

⑥ 도면표시 방법 :

지침내용 도면표시

가구번호 I1

용도	용적률(%이하)	최고층수(층이하)
	건폐율(%이하) (기준/완화)	-

Ia	250	4
	60/70	-

표시내용 설명 예

·가구번호 : 산업시설용지의 가구번호
·용 도 : Ia의 허용용도
·용 적 률 : 250%이하
·건 폐 율 : 기준 60%이하 / 완화 70%이하
·최고층수 : 4층이하

< 건축물의 배치와 건축선에 관한 사항 >

제 12 조 (건축물의 배치)

① 건축물은 지형여건 등 불가피한 경우를 제외하고는 가급적 남향배치가 되도록 권장한다.

②「산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률」제2조 제13호의 지식산업센터의 경우 중정형배치를 권장한다.

제 13 조 (건축한계선)

① 산업시설용지 내 건축물은 지구단위계획 지침도에 표시된 바와 같이 시각적 개방감 확보를 위해 산업시설용지 내 주요도로인 중로1-5호선 변 10미터, 기타 도로변 및 근린공원경계부에서 3미터를 이격하고, 소공원 및 녹지경계부에서 2미터, 인접대지경계선에서 1미터를 각각 이격하여 건축하여야 한다.

② 지구단위계획 지침도에 건축한계선이 지정된 필지는 건축물의 지상부가 당해 건축한계선의 수직면을 넘어서는 아니 된다.(단, 중로1-5호선변은 담장도 건축한계선의 수직면을 넘어서는 아니된다.) 다만, 본 지침의 옥외광고물 설치기준에 의한 지주형 간판의 설치 및 건축허가권자가 인정한 옥외시설물의 설치는 예외로 한다.

< 건축물의 형태와 색채에 관한 사항 >

제 14 조 (건축물의 외관 및 색채)

① 건축물의 외관은 일률적인 경관형성을 지양할 수 있도록 특색 있는 외관 디자인을 권장한다.

② 건축물 외벽의 색채는 다음의 기준을 따른다.

외벽의 색채		
주조색	보조색	강조색
○ 따뜻한 색 또는 무채색 계통의 밝은색 계통 ○ 원색과 가까운 색 금지	○ 주조색과 같은 계통의 색으로 할 것 ○ 주조색이 없고 보조색이 여러 개 존재할 경우 같은 계통의 색으로 할 것	○ 제한 없음

③ 다음의 경우에는 2항의 기준에도 불구하고 외벽의 색채를 다르게 정할 수 있다.

1. 건축물의 1층 외벽과 건축물 중 외벽의 70퍼센트 이상이 유리로 마감될 경우

④ 건축물의 외벽에는 반사율이 낮은 유리의 사용을 권장한다.

< 대지내 공지에 관한 사항 >

제 15 조 (대지 내 공지)


① 지구단위계획 지침도에 표시된 건축한계선에 의해 확보되는 대지 내 공지는 개방감 확보를 저해하는 장애물을 설치하여서는 아니 된다. 다만, 본 지침의 옥외광고물 설치기준에 의한 지주형 간판의 설치 및 건축허가권자가 인정한 옥외시설물의 설치는 예외로 한다.

② 도로변 건축한계선에 의해 확보되는 전면공지는 50퍼센트 이상을 녹화처리 하여야 하며, 보도측 가로수와 조화되는 수종으로 식재하고 가건물이나 물건하역 및 적치공간은 가로미관을 위해 관목과 교목 등을 식재하여 시각적으로 차폐되도록 한다. 녹화처리한 부분이 조경설치기준에 적합한 경우 조경면적에 포함하여 산정할 수 있다.

③ 도로변, 녹지변, 공원경계부 전면공지에 대하여 공공조경형태로 70퍼센트이상, 최소 100제곱미터이상 녹화처리하는 경우 건폐율을 70퍼센트이하로 완화적용한다.

④ 대지안의 조경면적 및 조성 기준은 서산시 건축조례 제28조 및 제29조에 따른다.

통학로변 간선도로 전면공지 조성계획 예시

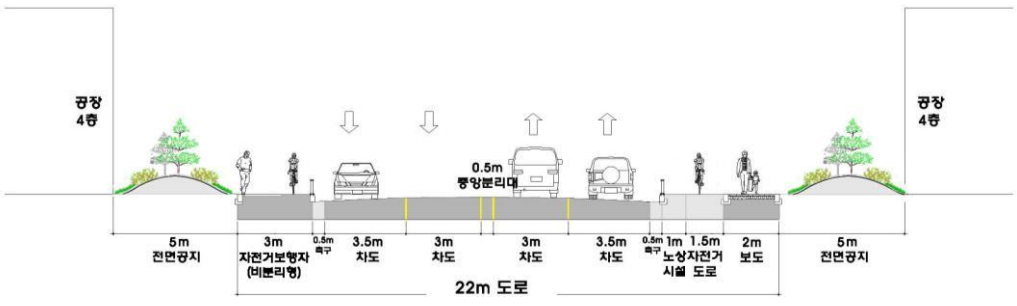



제 16 조 (담장)

담장의 설치는 원칙적으로 불허한다. 다만 필요시 1.2미터 이하의 생울타리 또는 투시형(친환경적 소재권장)으로 설치하는 경우에 한하여 허용한다.

< 교통처리에 관한 사항 >

제 17 조 (주차장 설치기준)

건축물 내 주차장은 주차장법 및 서산시 주차장조례 등 관련법규에 따라 적합하게 설치하여야 한다.

제4장 산업지원시설용지

< 가구 및 획지에 관한 사항 >

제 18 조 (필지의 분할 및 합병)

① 모든 필지는 지구단위계획구역의 가구 및 획지계획에서 결정한 필지단위를 분할할 수 없다. 단, IC1-6필지와 IC2-4필지는 2개 필지로 분할 할 수 있으며 분할시 필지선은 인접대지의 필지선과 일치시키고 공동주차출입구를 설치하여야 한다.

② 필지의 합병은 2개 필지 내에서 허용하며, 필지합병의 경우에도 합병 전 필지에 지정된 지구단위계획지침 및 지침도를 원칙적으로 따라야 한다. 단, 필지합병에 따라 지구단위계획지침에서 제시된 건축한계선과 주차출입구의 위치를 따르는 것이 불합리하게 된 경우에는 이를 적용하지 아니한다.

< 건축물의 용도에 관한 사항 >

제 19 조 (건축물의 용도)

① 산업지원시설용지의 허용용도는 다음과 같다.

구분	용도기호	허 용 용 도	불허용도	비고
산업지원시설용지	IC	○「건축법 시행령」 별표 1 제3호의 제1종 근린생활시설 ○「건축법 시행령」 별표 1 제4호의 제2종 근린생활시설 (종교집회장, 옥외 철탑이 있는 골프연습장, 장의사, 단란주점, 안마시술소, 안마원 제외) ○「건축법 시행령」 별표 1 제5호의 문화 및 집회시설 중 전시장 ○「건축법 시행령」 별표 1 제7호의 판매시설 (단지 내 산업시설용지에 소재하는 공장에서 생산되는 제품을 판매하는 시설에 한함) ○「건축법 시행령」 별표 1 제9호의 의료시설(정신병원, 격리병원은 제외) ○「건축법 시행령」 별표 1 제10호의 교육연구시설 ○「건축법 시행령」 별표 1 제11호의 노유자시설 ○「건축법 시행령」 별표 1 제13호의 운동시설 (옥외철탑이 있는 골프연습장, 체육관, 운동장 제외) ○「건축법 시행령」 별표 1 제14호의 업무시설 ○「건축법 시행령」 별표 1 제18호의 창고시설 ○「건축법 시행령」 별표 1 제19호의 위험물저장 및 처리시설 중 주유소 (IC2-4에 한함) ○「건축법 시행령」 별표 1 제20호의 자동차관련시설(폐차장 제외) ○「건축법 시행령」 별표 1 제24호의 방송통신시설 ○「건축법 시행령」 별표 1 제25호의 발전시설 ○「벤처기업 육성에 관한 특별조치법」제2조 제1항의 벤처기업 및 제4항의 벤처기업집적시설	허용용도외시설	준공업지역

② 산업지원시설용지에서는 허용용도 중 다음의 용도를 권장한다.

1. 「건축법 시행령」 별표 1 제5호의 문화 및 집회시설 중 전시장
2. 「건축법 시행령」 별표 1 제7호의 판매시설(산업시설용지에 소재하는 공장에서 생산되는 제품을 판매하는 시설에 한함)
3. 「건축법 시행령」 별표 1 제10호의 교육연구시설
4. 「건축법 시행령」 별표 1 제11호의 노유자시설 중 아동관련시설
5. 「건축법 시행령」 별표 1 제13호의 운동시설(옥외 철탑이 있는 골프연습장, 체육관, 운동장 제외)
6. 「건축법 시행령」 별표 1 제14호의 업무시설
7. 「벤처기업 육성에 관한 특별조치법」제2조 제1항의 벤처기업 및 제4항의 벤처기업집적시설

< 건축물의 규모에 관한 사항 >

제 20 조 (건축물의 밀도 및 높이)

① 건폐율은 60퍼센트 이하로 한다.

② 용적률은 250퍼센트 이하로 한다.

③ 건축물의 높이는 5층 이하로 한다.

④ 도면표시 방법

지구단위계획 결정도 표시

건축물의 용도	용적률 (%이하)	최고층수 (층이하)
	건폐율 (%이하)	-

IC	250	5
	60	-

표시내용 설명 예

용 도 : IC의 허용용도
용 적 률 : 250%이하
건 폐 율 : 60%이하
최고층수 : 5층 이하
최저층수 : -

※ 1층 전체에 주차장을 설치하는 경우에는 해당 층을 층수에 산입하지 않음.

< 건축물의 배치와 건축선에 관한 사항 >

제 21 조 (건축물의 배치)

건축물의 전면방향은 이용의 편리성을 고려하여 가급적 넓은 도로로 향하게 배치한다.

제 22 조 (건축한계선)


① 결정도에 건축한계선이 지정된 필지는 그에 적합하게 건축물을 건축하여야 한다.

② 다음 각 호의 기준에 따라 건축물을 후퇴하여 건축하여야 한다.

1. 전면간선도로변(20미터 이상) : 2미터
2. 이면도로변(20미터 미만) : 1미터
3. 보행자전용도로변 및 광장변 : 1.5미터

③ 건축한계선이 지정된 곳에는 건축 외벽의 각 부분이 이 선의 수직면을 넘어서는 아니 된다.

건축선후퇴 예시도

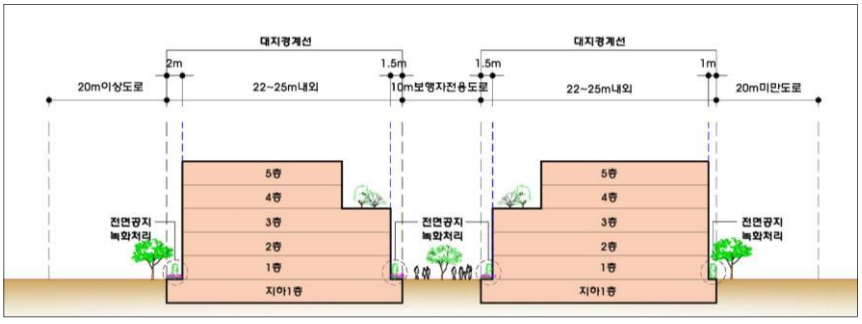

제 23 조 (대지 내 공지)

① 건축법 및 건축조례에서 인접대지경계선으로부터 건축물까지 띄어야 하는 거리가 명시되지 아니하였거나 완화 적용되어 최소기준이 없는 경우, 인접대지경계선으로부터 1미터 이상 띄어 건축하여야 한다.

② 건축한계선에 의한 전면공지(도로변, 보행자전용도로변, 광장변)는 50퍼센트 이상을 지피류, 관목류 등으로 녹화(水공간포함)처리하여야하며. 녹화처리한 부분이 조경설치기준에 적합한 경우 조경면적에 포함하여 산정할 수 있다.

③ 지구단위계획결정도에 표시된 건축한계선에 의해 확보되는 전면공지(도로변, 보행자전용도로변, 광장변)는 휴게공간으로의 조성이 가능하나, 담장 등 개방감 확보를 저해하는 장애물을 설치하여서는 아니 된다. 단, 건축허가권자가 인정한 옥외시설물의 설치는 예외로 한다.

< 건축물의 형태와 색채에 관한 사항 >

제 24 조 (외벽의 재료, 형태 등)

① 투시형이 아닌 건축물 외벽의 주조색은 다음의 기준을 권장한다.

외벽의 색채	
저층부(1,2층부)	고층부(3층이상)
○ 황색계열채색을 통한 평온한 인간적 이미지 구현 ○ 녹화처리 된 전면공지와 대비효과로 건축물 부각	○ 청, 녹색계열채색을 통한 첨단산업도시 이미지 구현

② 다음의 경우에는 1항의 기준에도 불구하고 외벽의 색채를 다르게 정할 수 있다.

1. 건축물의 1층 외벽과 건축물 중 외벽의 70퍼센트 이상이 유리로 마감될 경우


③ 타워형 주차시설의 설치 시 타워형 주차시설의 외장재는 해당 건축물의 외장재와 같은 재료를 사용할 것을 권장한다.

④ 계단실과 승강기 및 주차장(주차설비 포함)은 보행자전용도로변에 설치할 수 없다. 단 계단실과 승강기 외벽의 50퍼센트 이상 투시형으로 할 경우에는 보행자전용도로변에 설치할 수 있다.

⑤ 보행자전용도로변 건축물의 1층 외벽은 50퍼센트 이상을 투시형 벽면으로 한다.

⑥ 건축물의 외벽에 반사율이 낮은 유리의 사용을 권장한다.

1층 외벽처리

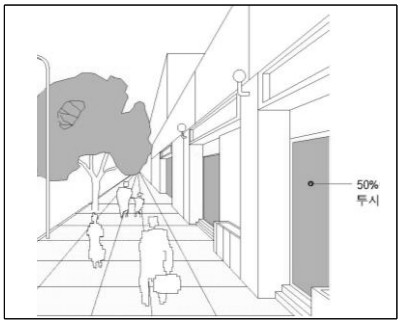


⑦ 건축물의 1층 바닥높이와 보행자전용도로변과의 고저차는 20센티미터를 초과할 수 없다. 단, 지형의 부득이한 이유로 적용하기 곤란한 경우에는 완화할 수 있다.

⑧ 측면이격공지에는 공공보행통로로 조성하거나, 조경을 한 후 투시형 담장을 설치하도록 한다.

⑨ 투시형 담장을 설치하는 경우에는 1층 보행자전용도로변의 외벽과 통일감을 형성할 수 있는 재료 및 의장요소를 사용하는 것을 원칙으로 하되, 별도의 경관계획이 수립되는 경우에는 이를 따르도록 한다.

1층 바닥높이

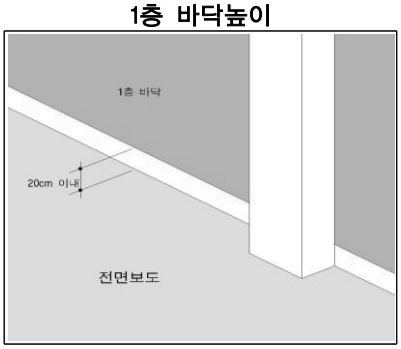

제5장 공동주택용지

< 가구 및 획지에 관한 사항 >

제 25 조 (대지의 분할 및 합병)

① 지구단위계획구역의 가구 및 획지계획에서 결정한 필지단위를 분할 또는 합병할 수 없다. 단, A1b, A2b, A6b블록은 2필지 이하 범위에서 분할을 허용한다.(A1b블록은 주택사업승인이 동시에 추진되는 경우에 한함.)

< 건축물의 용도 및 규모 등에 관한 사항 >

제 26 조 (건축물의 용도)

공동주택용지의 허용용도는 공동주택 중 아파트와 주택법 및 주택건설기준등에 관한 규정에 의한 부대시설 및 복리시설에 한한다.

제 27 조 (단지별 세대수)

단지별 세대수는 다음의 기준에 따른다.

단지별 세대수

도면번호	면 적(㎡)	세대수(호)	비 고
계	354,840.7	6,353	
A1b	41,300.5	725	
A2b	43,479.2	764	
A3a	26,526.8	551	전용면적 79.34㎡이하 적용
A4b	50,951.5	892	
A5b	47,268.1	832	
A6b	50,298.8	881	
A7a	27,352.7	568	전용면적 79.34㎡이하 적용
A8b	15,793.8	250	
A9a	28,475.6	590	전용면적 79.34㎡이하 적용
A10b	23,393.7	300	

제 28 조 (건폐율 및 용적률)

① 공동주택용지의 건폐율은 대지 내 공지, 녹지조경 등을 위한 비건폐용지확보를 위해 A1b~A9a블록은 20퍼센트 이하로 하고, A10b블록은 25퍼센트 이하로 한다. 단, 하천변, 근린공원주변에서 단지 내 경사에 의하여 데크형으로 조성 시 건축위원회 심의를 거쳐 40퍼센트 이하로 완화 적용할 수 있다.

② 용적률은 단지별로 각각 다음과 같이 적용한다.

구 분	용적률(%)		
	기준	허용	상한
A3a, A7a, A9a	180	190	200
A1b, A2b, A4b, A5b, A6b, A8b	190	200	210
A10b	140	150	160

③ 인센티브에 의한 완화용적률은 충남도 통합지침 별표2「허용용적률 인센티브기준」에 따르되, 지구단위계획 지침도에서 제시된 연도형상가 권장위치에 따라 건축하는 경우 기준용적률 × 0.4퍼센트를 허용용적률 범위 내에서 별도로 적용한다.

기준용적률 완화기준

항 목	인센티브 적용기준	완화용적률 (기준용적률×배점비율)
통경축 확보	○ 통경축 확보기준 초과 시 1.2%	2.28%
미관 및 스카이라인 확보	○ 디자인 및 스카이라인 기준 충족 시 1.2%	2.28%
주차장 확보	○ 지하주차장 90%이상, 주차면수 심의기준 130%이상 확보 시 1.6%	3.04%
주민생활편익 측면 및 특색 있는 단지 조성	○ 차별화된 단지로 위원회 인정시, 주민편익시설 기준치 20%이상 설치 시 1.0%	1.9%
친환경 단지 조성	○ 친환경기준 준수 시 1.0%	1.9%
가로활성화	○ 연도형상가 위치준수 0.4%	0.76%
완화 용적률 합계		**12.16%**

주) 인센티브 적용 세부기준은 충남도 공동주택건설에 관한 위원회검토·심의 통합지침 별표2의 규정에 따른다.

④ 상한용적률은 기준용적률과 허용용적률에 기반시설 기부채납 등에 의한 용적률 완화를 더한 용적률로 계산방식은 다음과 같다

• 상한용적률 = 허용용적률 × [1+1.5×(공공시설부지 제공면적 - 입주민 등을 위한 기반시설면적)/ 공공시설부지 제공 후 대지면적)]
- 공공시설부지 제공면적 : 도로 및 녹지 등을 설치하여 기부채납하는 면적
- 입주민 등을 위한 기반시설면적 : 용적률 완화 적용시 공공시설부지로 제공하는 면적 중 진입도로 및 가·감속차로 설치
등 아파트 입주민을 위한 기반시설 부담면적 (산정식=기반시설 제공후 대지면적 × 5%)

⑤ 모든 건축물은 별도의 규정이 없는 한 상한용적률을 초과하여 건축할 수 없다. 다만, 확정측량 에 따라 면적이 감소하여 상한용적률을 초과한 경우에는 지구단위계획에 의한 용적률을 충족한 것으로 본다.

⑥ 건축법 제8조, 서산시 건축조례 제18조 리모델링을 대비한 특례 조항에 근거하여 산정된 용적률의 110퍼센트까지 건축위원회심의를 거쳐 적용할 수 있다. 단, 높이제한 완화사항은 적용하지 아니한다.

제 29 조 (건축물의 높이)

① 공동주택용지의 건축물은 스카이라인 및 경관 등 향상을 고려하여 A1b~A9a블록은 평균층수 20층 이하, 최고층수 25층 이하로 하고, A10b블록은 평균층수 9층 이하, 최고층수 12층 이하로 한다.


② 주동의 층수는 다음의 기준을 따른다.

1. A10b블록 : 12층 이하
2. 남북방향 도로변, 성연천변 : 건축한계선에서 60미터 구간 20층 이하(경관지표동 제외)
   (도시관리계획결정도를 참조하여 적용)
3. 12층, 20층 이하 적용구간 외 기타 구간 : 25층 이하
4. 경관지표동 : 25층 이하로 계획하고 조망방향 연접동은 경관지표동의 1/5층 이상 차이를 둘 것을 권장한다.


③ ②항의 위치별 층수기준에 따른 주동배치 시 20층 이하 적용구간에 주동이 걸치는 경우 20층을 초과하는 각 세대의 바닥면적(발코니 포함, 엘리베이터・계단실 등 공용면적 제외)의 50퍼센트 이상을 걸쳐서 배치하여서는 아니 된다.

건축물 높이 적용구간 예시도

판상형

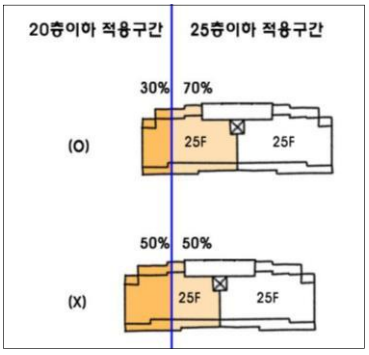

탑상형

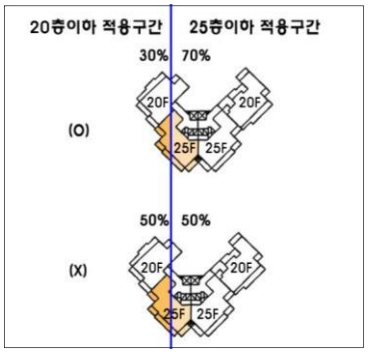

④ 층고변화는 단지 내 주동 내에서는 2층 이상, 단지 내 층수변화는 최고층수와 최저층수를 5층 이상 차이를 주어 변화 있는 스카이라인을 형성하여야 한다.

⑤ 아파트 1개동의 입면 고저차가 있는 경우 지나친 부조화를 방지하기 위하여 최고와 최저층 간의 차이는 최고층의 1/5층(소수점 층이 발생할 경우 사사오입)범위 안에서 조화있게 계획한다. 단, 다른 법령이나 기준에 의하여 부득이하게 1/5층 이상 층간 격차가

발생할 경우 그 높이 차이를 완화할 수 있는 경관조형물을 설치하여 공동위원회 또는 건축위원회에서 수용여부를 결정한다.

⑥ 직각배치적용 대상 건축물은 한 개 동에서 층수를 달리 적용하고자 할 때 저층부분을 도로변에 배치하여야 한다.

⑦ 도면표시 방법 :

지침내용 도면표시

가구번호 A1b

용도	용적률(%이하) (기준/허용/상한)	최고층수 (평균층수)
	건폐율 (%이하)	-

A	190/200/210	25 (20)
	20	-

·가구번호 : 공동주택용지의 가구번호 및 주택단지유형
·용 도 : A의 허용용도
·용적률 : 기준190/허용200/상한210%이하
·건폐율 : 20%이하
·층 수 : 최고층수25층이하 (평균20층이하)

< 건축물의 배치와 건축선에 관한 사항 >

제 30 조 (건축물의 배치)

① 주거동의 배치는 관련법규 및 지침, 외부공간의 구성, 조망 등을 종합적으로 고려하여 인동간격 및 높이 등을 적정하게 유지하여 각 단위주거에 양호한 일조 및 조망이 확보되도록 계획한다.

② 공동주택단지의 스카이라인 및 다양한 경관창출을 위해 판상형과 탑상형을 혼합배치하되, A2b, A3a, A6b, A7a, 블록의 소하천에 면하는 주동은 탑상형으로 배치하여야 한다.


③ 성연천변(A1)과 남북방향 도로변에 판상형을 배치하는 경우 개방감과 통풍성을 고려하여 주동의 장변이 대상이 되는 도로에 직각이 되도록 배치하여야 한다. 다만, 직각배치 준수 여부는 직각이 되는 선을 기준으로 다음과 같이 완화하여 적용한다.

1. A3a, A10b 판상형 직각배치구간 : 15도 이내까지 완화
2. 기타 판상형 직각배치구간 : 30도 이내까지 완화

직각배치 개념 예시도




건축 배치 예시



④ 단지 전체의 경관구조를 고려하여 시각적으로 주요 초점이 되는 지점에 지구단위계획 지침도에서 지정된 위치에 따라 경관지표동을 배치할 것을 권장한다.

⑤ 중로변의 가구 A3a, A4b, A5b에는 주변상업축의 연계성, 주민의 이용편의도 등을 감안하여 연도형상가배치를 권장한다.

연도형상가배치 예시

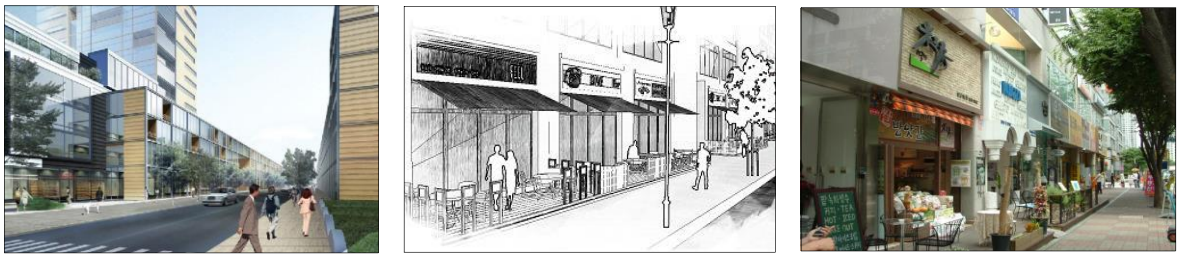


제 31 조 (건축한계선)

① 공동주택용지 내에서 공동주택 및 부대복리시설에 적용하는 건축한계선은 다음 각 호의 기준에 따른다.

1. 근린공원 및 하천 경계부 : 건축한계선 10미터(녹지포함)
2. 도로변 : 건축한계선 6미터
3. 녹지 및 인접대지 경계부 : 건축한계선 3미터 (단, A1b는 녹지경계부에서 건축한계선 10미터)

소하천변 건축한계선 예시

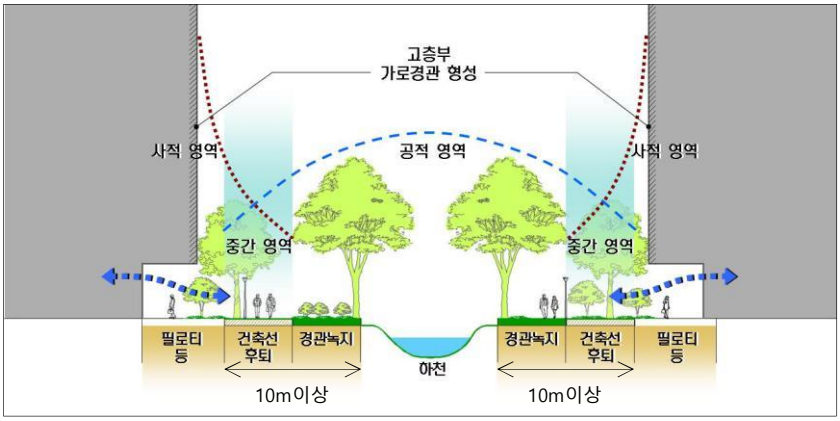

② 지구단위계획 지침도에 건축한계선이 지정된 곳에는 건축물의 지상부 및 담장 등이 당해 건축한계선의 수직면을 넘어서는 아니 된다.

③ 건축한계선 적용구간 내에는 파고라, 벤치 등을 포함하는 조경시설을 제외한 공동주택 및 부대복리시설을 설치할 수 없다.

< 건축물의 형태와 외관에 관한 사항 >

제 32 조 (건축물 1 동의 길이)

① 단지 내 원활한 일조·통풍과 개방감 확보를 위하여 공동주택 한 동의 기준 호수는 6호 조합 이하로 하되, 가급적 4호 조합 이하로 하여야 하며, 최대길이는 형태에 따라 다음 각 호 기준에 의한다.

1. 탑상형 : 45미터를 초과할 수 없다.
2. 판상형 : 60미터를 초과할 수 없다.

② 아파트의 길이는 건물의 전면에 대한 수직 투영도상의 길이를 기준으로 하며, 절곡형의 건물로서 여러방향에서 수직투영도상의 길이를 측정할 수 있는 경우에는 가장 긴 쪽의 길이를 그 아파트의 길이로 한다. 단 절곡형 공동주택에서의 각 건물의 조합각도는 135도 이하가 되어야 하며 초과 시는 각 건물 전면부 길이의 합산으로 산정한다.

제 33 조 (건축물의 입면적, 입면차폐도)

① 건축물의 입면적은 다음 각 호와 같이 면적제한을 통해 통경축을 확보하고 시야 차폐와 위압감을 해소하도록 한다. 단, 건축위원회에서 인정하는 경우 예외로 할 수 있다.

1. 하천, 공원 경계로부터 50미터 구간 내 : 3,000제곱미터 이하
2. 기타 : 3,500제곱미터 이하

② 건축물의 입면차폐도는 30미터 이하로 적용한다. 단, 건축위원회에서 인정하는 경우 예외로 할 수 있다.

③ 입면차폐도의 산정방식 및 조망축 설정방법은 「충청남도 공동주택건설에 관한 위원회 검토·심의 통합지침」별표4를 따른다.


제 34 조 (피로티 구조)

① 단지 내 주요 보행축에 시각적 폐쇄감 해소 및 휴식, 놀이, 커뮤니티시설 등의 공간을 일체적으로 확보하기 위하여 저층부(1~2개층) 일부를 피로티 구조로 설치할 것을 권장한다.

② 인접도로와 단지 간 단차가 있는 경우(근린공원 주변 등) 경관성 확보, 프라이버시보호 등을 위해 저층부 피로티구조 또는 데크형구조 설치를 권장한다. 데크형 구조의 경우 건축위원회 심의를 거쳐 건폐율 40퍼센트 이하 범위에서 완화 적용 할 수 있다.

제 35 조 (지붕형태)

① 공동주택의 지붕은 경사지붕을 원칙으로 하며, 경사지붕의 형태는 다음 각 호의 기준에 의한다. 다만, 경관에 지장이 없다고 주택건설 사업계획 승인권자가 인정한 경우, 조형적인 옥탑디자인을 하거나 옥상조경을 하는 경우, 탑상형의 공동주택인 경우에는 그러하지 아니한다.

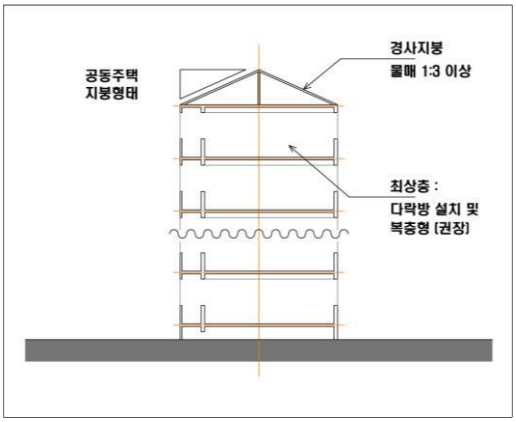

1. 경사지붕은 용마루를 갖춘 완전 경사지붕이 되도록 한다.
   (구배의 범위-세로:가로의 비율 = 1:3 이하)
2. 최상층은 다락방설치 또는 복층형을 권장한다.
3. 옥탑(엘리베이터실, 계단실, 제연팬룸 등)의 높이는 4미터 이하가 되도록 한다.

제 36 조 (건축물의 색채 및 외관)


① 건축물의 색채는 다음과 같은 기준에 따른 색조사용을 권장한다.

1. 주조색은 원색은 지양하고 밝은색 또는 3차색 이상의 혼합색을 사용하도록 하여 공동주택지의 경관이 시각적으로 부드럽고 세련되도록 하여야 한다.
   - 외벽면적 중 유리창 면적을 제외한 벽면적의 70퍼센트 이상을 차지
2. 보조색은 주조색과 같은 계통의 색채로 하되, 2가지 이내로 하며, 혼합색으로 주조색과 조화를 이룰 수 있는 색을 사용하는 것을 권장한다.
   - 외벽면적 중 유리창 면적을 제외한 벽면적의 10퍼센트 이상 30퍼센트 미만을 차지
3. 강조색은 원칙적으로 제한이 전체적으로 색조의 조화가 되도록 한다.
   - 외벽면적 중 유리창 면적을 제외한 벽면적의 10퍼센트 미만
4. 시각적 초점이 될 수 있는 아파트의 측벽에 서산시의 정체성과 단지의 이미지를 표현할 수 있는 그래픽처리를 권장한다.

② 건축물의 외관은 다음 각 호의 기준에 따라야 한다.

1. 공동주택의 입면은 저층부, 중층부, 상층부가 구분되도록 색채, 창호, 발코니 등의 구조물, 외장재료 등의 변화를 통한 입면의 변화를 권장한다.
2. 모든 공동주택의 외벽에 주택건설사업자의 단지명이나 회사의 심볼을 표시할 경우 측벽에 한하여 허용하며 글자를 표시할 경우 서체는 현대적이고 간결한 글씨체를 사용하도록 하며 크기는 1미터 이하로 제한한다.

입면처리 예시

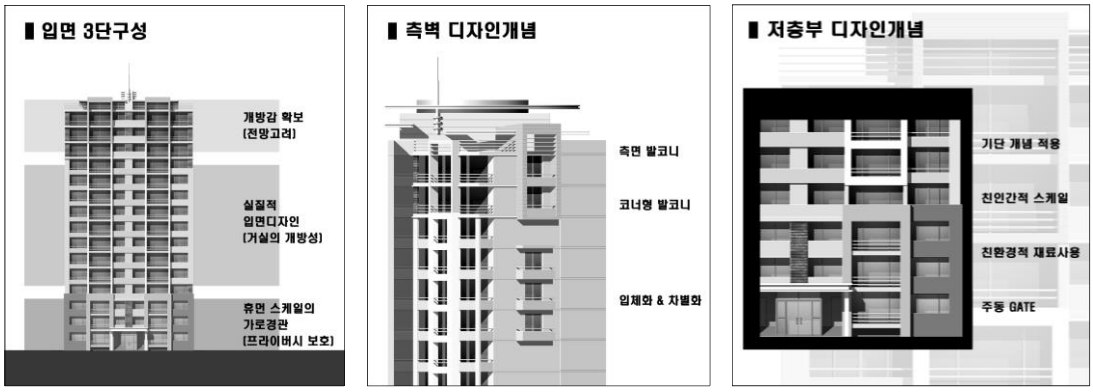


제 37 조 (경관지표동)

경관지표동의 높이, 형태, 색채 등은 다음의 각호 기준에 따른다.

1. 경관지표동은 25층 이하로 계획하고 조망방향 연접동은 경관지표동 층수의 1/5층 이상 차이를 둘 것을 권장한다.
2. 경관지표동은 가급적 탑상형으로 계획하고 창문, 발코니, 옥외계단 등 입체적인 외관을 형성하는 부분에 차별화된 디자인요소를 적극 활용하도록 한다.
3. 경관지표동의 최상층 부분은 층고, 창문, 발코니, 색채 등 외관이 다른 부분과 구분되도록 하고, 지붕디자인을 통해 스카이라인을 차별화하도록 한다.
4. 경관지표동의 색채는 타주거동과 같은 계열의 색상에서 채도와 명도를 달리하고 부분적으로 강조색을 사용함으로써, 통일감을 유지하면서도 차별화될 수 있도록 한다.
5. 경관지표동은 야간경관에서도 부각될 수 있도록 지붕 및 최상층 등에 야간조명을 설치를 권장한다.

경관지표동 예시

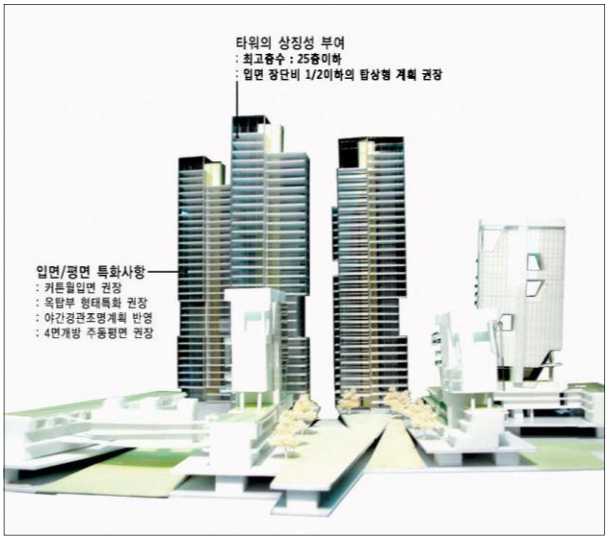

< 대지내 공지 및 경관에 관한 사항 >

제 38 조 (통경구간)

고밀환경의 경관분절을 통한 폐쇄감, 차폐감 저감과 양호한 주변자연환경의 조망확보 및 바람길 통풍효과를 도모하기 위하여 다음 각 호의 기준에 따라 통경구간을 설치한다.

1. 주통경축 30미터 이상 1개소 이상, 부통경축 10미터 이상 1개소이상 설치한다.
2. 통경구간 내에는 공동주택 및 단지 내 부대복리시설과 같은 일체의 건축물(지상부만 해당됨)을 설치할 수 없다. 다만, 보행자의 휴식을 위한 벤치 및 휴게시설, 조경시설의 설치는 예외로 한다.
3. 통경구간 내에는 보행통로를 설치하여야 하며,「장애인・노인・임산부등의 편의증진 보장에 관한 법률」에서 정한 시설기준에 적합하여야 한다. 이때 보행통로는 하천, 공원 등 휴식공간과 연계되도록 한다.


제 39 조 (전면공지)

① 지구단위계획 지침도에 표시된 건축한계선에 의해 확보되는 전면공지(도로변, 근린공원 경계부, 녹지경계부, 하천경계부, 인접대지경계부)는 주거환경보호 및 경관을 위해 50퍼센트 이상 녹화처리 하여야 하며, 구체적인 기준은 건축심의 또는 허가 시 권고사항을 준용한다. 단, 연도형 상가를 설치하는 구간의 전면공지의 녹화면적은 20퍼센트 이상으로 한다.

② 녹화처리는 교목, 관목, 지피류, 수공간 등으로 할 수 있으며, 조경설치기준에 적합한 경우 조경면적에 포함하여 산정할 수 있다.

③ 하천과 공원경계부 전면공지는 조경 및 소광장이 있는 산책로 형태로 조성하여야 한다.

전면공지 조성 예시

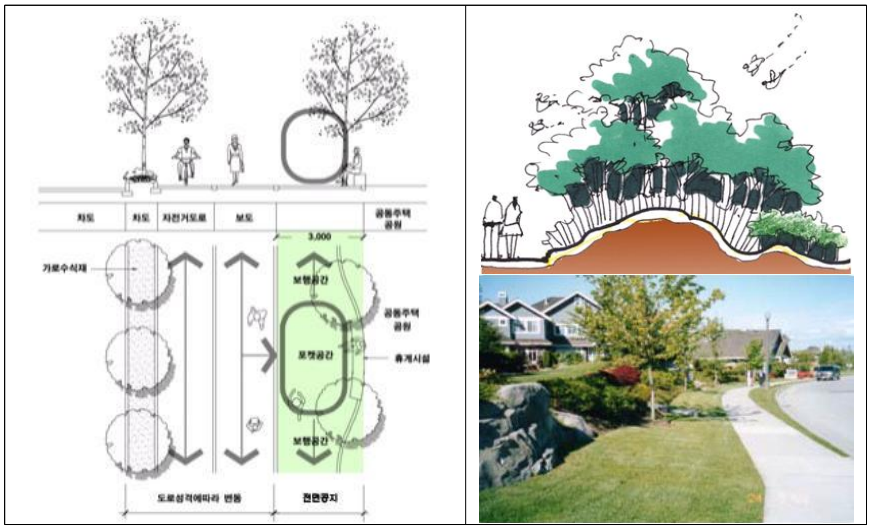

제 40 조 (대지안의 조경)

① 주거환경의 보호를 위해서 아파트단지에 면한 인접대지경계선에 교목과 관목 등으로 차폐식재의 설치를 권장하되, 구체적인 기준은 건축심의 또는 허가 시 권고사항을 준용한다.

② 각 아파트단지의 조경면적은 단지면적의 30퍼센트 이상, 생태면적률 30퍼센트 이상이 되도록 하고, 도로변은 가로수와 조화되는 수종으로 식재하여야 한다.

③ 녹화처리 된 전면공지가 조경설치기준에 적합한 경우 조경면적에 산입 할 수 있다.


제 41 조 (담장)

① 공동주택단지 내 담장설치를 원칙적으로 금지하여 단지 전체의 개방감을 확보한다.

② 필요시 담장의 형태는 생울타리로 조성하여 녹화처리 된 전면공지와 조화되고, 인접대지 간 차폐공간조성을 가능하게 하며, 높이는 1.2미터 이하로 한다.

③ 유수에 지장이 없도록 하여야 하고 인근에 옹벽 등의 구조물 설치를 불허하며 도로와의 단차가 20센티미터를 초과할 경우에는 자연석쌓기와 식재를 병행하여야 한다.

생울타리 담장 예시

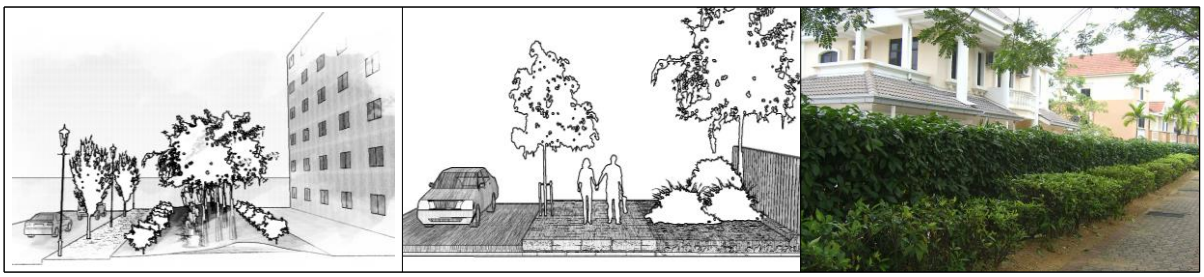

< 교통처리에 관한 사항 >

제 42 조 (차량출입구)

① 차량출입구는 지구단위계획 결정도에서 지정한 차량출입불허구간 이외의 구역에 설치하여야 한다.

② 차량출입이 허용된 구간이라도 다음 각 호의 구간에서는 차량출입구를 설치할 수 없다.

1. 대로급 도로 교차로에서 30미터 이내, 중로급 도로 교차로에서 10미터 이내의 구간
2. 하천, 보행로, 버스정류장 및 정차대, 가감속차선 설치구간, 공원경계부, 완충녹지대 등 공공의 시설이 설치된 구간



③ 차량출입구를 설치하는 경우 지침도상에 표기된 위치에 설치할 것을 권장한다.

④ 주택건설사업 승인 시 교통영향평가 협의결과를 반영하여 적절한 조치를 하여야 한다.

⑤ 주택건설사업 승인 시 가감속차로의 설치여부 검토결과를 지구단위계획에 반영하여야 한다.

제 43 조 (단지 내 도로)

① 보행로와 교차하는 지점은 '보행우선구조'로 조성한다.

② 간선도로와의 교차는 직각교차를 원칙으로 한다.

③ 지구단위계획 지침도에 단지 내 차량동선이 지정된 곳에는 가능한 한 지정된 형태로 도로를 설치할 것을 권장한다.

제 44 조 (단지 내 보행통로)

① 지구단위계획 지침도에 공동주택단지 내에서 공원 및 하천을 연결하는 보행자 통로로 지정되어 있는 구간은 통로 폭을 최소 6미터 이상으로 하고, 장애자 통행에 장애가 되지 않고 안전하게 이용 가능하도록 설치한다.

② 공동주택 단지 내 보행통로는 지정된 위치에서 양측 각 30미터 이내에서 공원 등과 연결되도록 직선형 또는 곡선형으로 조성하여야 하며, 인접한 단지의 보행통로와 연계하여 보행동선이 연속되도록 설치할 것을 권장한다.

③ 보행자 통로 주변에 옥외주차장, 지하주차램프 및 체육시설을 설치할 경우 2미터 이상을 이격하여 보행의 안전성을 확보하여야 하며 장애자 통행에 장애가 되지 않고 안전한 이용이 가능하도록 함을 권장한다.

④ 주택단지 내 차량 동선과 보행자 통로가 교차하는 부분은 단지 내 보행자 통로가 차량보다 우선되는 구조로 포장하도록 권장한다.

제 45 조 (주차시설)

① 모든 공동주택용지에는 주택건설기준 등에 관한 규정, 주차장 관련법령, 서산시 주차장 조례 및 교통영향평가에 의해 산정된 주차대수이상의 주차시설을 설치한다.

② 지하주차장비율은 단지별로 다음과 같이 적용한다.

구 분	지하주차장비율
A3a, A7a, A8b, A9a, A10b	80%이상 확보
기타(A1b, A2b, A4b, A5b, A6b)	90%이상 확보

③ 지하주차장 시설기준은 다음 각 호의 기준에 따라 설치한다.

1. 지하주차장은 자주식 주차장이어야 한다.
2. 지하주차장의 출구와 입구에는 자동차의 출입 또는 도로교통의 안전을 확보하기 위하여 필요한 경우에 경보장치와 교통신호등을 설치하여야 한다.
3. 지하주차장 출구와 입구의 경사로 위에는 아파트에서 내려다보는 경관과 지상에서의 경관을 고려하여 다음 기준에 적합한 파고라나 아치 등의 구조물을 설치한다.
   가. 지상에서 노출되는 경사로 면적의 1/2이상 위에 구조물을 설치한다.
   나. 높이가 경사로 바닥면으로부터 2.3미터 이상이 되도록 한다(쓰레기 수거차량의 출입을 요하는 경우에는 3.0미터 이상으로 한다.
   다. 구조물은 경관의 향상을 위해 조형미를 갖추도록 한다.
4. 지하주차장의 출구와 입구의 경사로는 원형으로 하는 것을 원칙으로 한다. 단, 아파트 건물과 부대복리시설 등의 배치 때문에 직선형 경사로가 불가피하다고 주택건설사업계획승인권자가 인정한 경우에는 그러하지 아니한다.

④ 지상주차장 설치 시 바닥포장을 잔디블럭을 사용할 것을 권장한다.

< 기타에 관한 사항 >

제 46 조 (친환경단지 조성)

① 단지 경계부에 급격한 고저차를 최대한 발생하지 않도록 하며, 단지 경계부 경사면은 외관상 위압감 완화를 위해 가급적 조경석, 보강토블럭 등으로 처리하여야한다.

② 단지 내 계획고간 고저차는 최대 5미터 이내(데크형 주차장설치 시 예외)로 하며, 단지 경사도는 4퍼센트 이하로 조성한다.

③ 단지 내 고저차로 인해 옹벽조성이 불가피한 경우 옹벽높이는 1.5미터 이하로 계획하여야 하며, 자연석 쌓기, 산벽 옹벽 등으로 설치하고 경관식재 등을 통해 노출법면을 최소화하도록 한다. 단, 지형여건상 부득이하여 건축위원회에서 인정 하는 경우 2미터 이하로 할 수 있다.

④ 단지 내 녹지공간을 최대한 확보하기 위해 지상주차장의 비율을 20퍼센트 이하로 제한하고 주차장 및 보도의 포장은 투수성포장(프로그램주차, 틈새포장 등) 등 친환경적 공법 및 재료를 사용하도록 계획한다.

⑤ 단지 내 옥외 생활공간 비율은 20퍼센트 이상이어야 하며, 대지면적 20,000제곱미터 미만인 16층 이상 고층아파트는 25퍼센트 이상이어야 한다.

제 47 조 (기타 지침, 심의 등의 적용)

공동주택 건설과 관련하여 본 지구단위계획에서 규정한 사항 이외사항은 충남도 공동주택건설에 관한 위원회검토·심의 통합지침, 서산시 건축조례 등 제반관련규정에 따른다.



제6장 단독주택용지

< 가구 및 획지에 관한 사항 >

제 48 조 (필지의 분할 및 합병)

모든 필지는 지구단위계획구역의 가구 및 획지계획에서 결정한 필지단위를 건축을 위한 대지단위로 하며, 분할 또는 합병 할 수 없다.

< 건축물의 용도에 관한 사항 >

제 49 조 (건축물의 용도)

① 단독주택용지의 허용용도는 다음과 같다.

구 분	용도기호	허 용 용 도	불허용도	비 고
단독주택용지	R	○「건축법 시행령」 별표 1 제1호 단독주택(4가구이하), 점포주택(점포 외 3가구이하) ○「건축법 시행령」 별표 1 제3호 제1종근린생활시설 ○「건축법 시행령」 별표 1 제4호 제2종근린생활시설 (종교집회장, 옥외 철탑이 있는 골프연습장, 장의사, 단란주점, 안마시술소, 안마원 제외) ※ 근린생활시설은 주차장을 제외한 건축연면적의 40% 범위에서 지상1층 이하에 설치할 수 있으며, 지하층 주거용도는 불허	허용용도 외 시설	제1종 일반주거지역

② 단독주택에서의 가구 수는 4가구이하, 점포주택에서의 가구 수는 점포 외 3가구이하로 제한하며, 지하층에는 주거용도로 사용할 수 없다.

③ 점포주택에서 근린생활시설은 주차장을 제외하고 건축연면적의 40퍼센트를 초과할 수 없으며, 1층 및 지하층에 한하여 허용한다.

< 건축물의 규모에 관한 사항 >

제 50 조 (건축물의 밀도 및 높이)

① 건폐율은 60퍼센트 이하로 한다.

② 용적률은 150퍼센트 이하로 한다.

③ 건축물의 높이는 3층 이하로 한다.

④ 도면표시 방법

지구단위계획 결정도 표시

건축물의 용도	용적률 (%이하)	최고층수 (층이하)
	건폐율 (%이하)	-

R	150	3
	60	-

표시내용 설명 예

용 도 : R의 허용용도
용 적 률 : 150%이하
건 폐 율 : 60%이하
최고층수 : 3층 이하
최저층수 : -

< 건축물의 배치와 건축선에 관한 사항 >

제 51 조 (건축물의 배치)

단독주택지내 건축물의 주방향은 가급적 남향으로 배치하여 쾌적한 주거환경을 조성할 수 있도록 한다.


제 52 조 (건축한계선)

① 결정도에 건축한계선이 지정된 필지는 그에 적합하게 건축물을 건축하여야 한다.

② 도로변에서 1.0미터 씩 후퇴하여 건축하여야 한다.

③ 건축한계선이 지정된 곳에는 건축 외벽의 각 부분이 이 선의 수직면을 넘어서는 아니 된다.

건축선후퇴 예시도

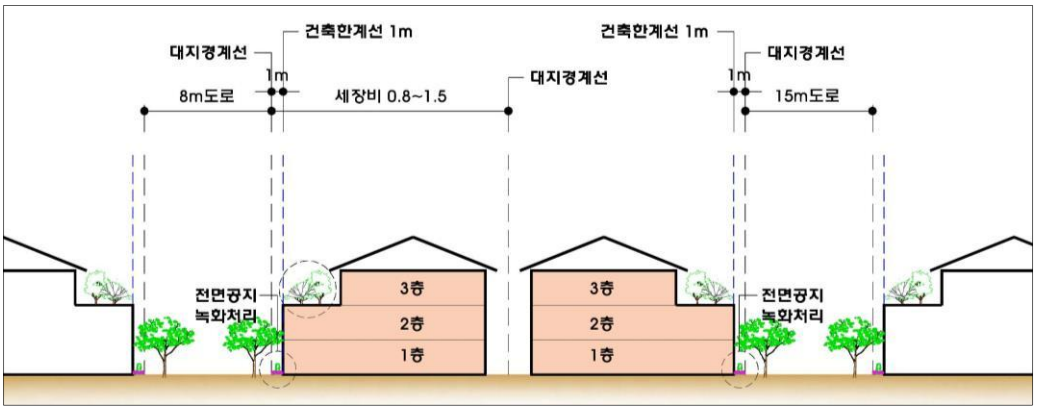

제 53 조 (대지 내 공지)

① 건축법 및 건축조례에서 인접대지경계선으로부터 건축물까지 띄어야 하는 거리가 명시되지 아니하였거나 완화적용 되어 최소기준이 없는 경우, 인접대지경계선으로부터 1미터 이상 띄어 건축하여야 한다.

② 건축한계선에 의한 전면공지(도로변)는 50퍼센트 이상을 지피류, 관목류 등으로 녹화(水공간포함)처리하여야 하며, 조경설치기준에 적합한 경우 조경면적에 포함하여 산정할 수 있다.

③ 지구단위계획결정도에 표시된 건축한계선에 의해 확보되는 전면공지(도로변)는 담장 등 개방감 확보를 저해하는 장애물을 설치하여서는 아니 된다. 단, 건축허가권자가 인정한 옥외시설물의 설치는 예외로 한다.

< 건축물의 형태와 외관에 관한 사항 >

제 54 조 (외벽의 재료, 형태 등)

① 건축물의 재료 및 색채는 건물전면과 측·후면이 동일하거나 유사한 재료 및 색상을 사용하되 최소한 서로 조화를 이루어 일관성을 지니도록 한다.

② 외벽색은 원색의 사용을 지양하고, 자연색 또는 3차색 이상의 혼합색을 사용하도록 권장한다.

③ 지상에 노출되는 지하층의 외벽도 지상층의 외벽과 동일하게 처리한다.


제 55 조 (지붕 및 옥탑 등)

① 단독주택지내에 근린생활시설이 입지할 경우에 지붕높이 및 옥상층의 부대시설(옥탑, 광고돌출물, 철탑 등)은 평균 1개층고 이상을 초과할 수 없다.

② 주택(점포주택을 포함한다)의 지붕은 경사지붕으로 하여야 하며, 노출형 물탱크설치를 금지한다. 단, 최상층(옥탑층 제외)이 아닌 부분에서 건설교통부장관이 고시한 옥상조경을 설치하는 경우에는 해당부분에 한하여 전체 지붕면적의 30퍼센트 범위 내에서 경사지붕으로 하지 아니할 수 있다.

③ 경사지붕의 구배는 40퍼센트 이상, 70퍼센트 이하, 처마길이는 30센티미터 이상으로 하여야 한다.

경사지붕 및 옥상조경

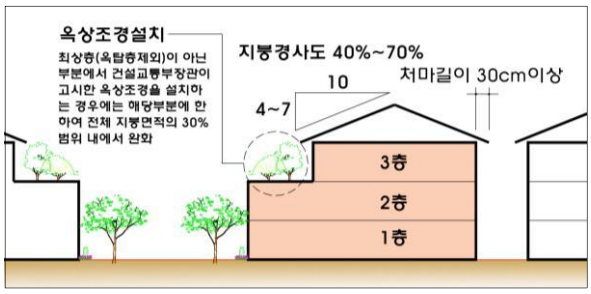

④ 지붕재는 내구성이 강한 자연재료 및 고급재료 사용을 권장한다.

⑤ 지붕의 색채는 외벽의 색상과 어울리는 색으로 채도가 높은 계통의 원색의 사용은 지양한다.

제 56 조 (담장 및 대문)

① 담장을 설치할 경우 담장의 높이는 1.2미터를 초과하여서는 아니 되며, 담장은 투시형 담장 혹은 생울타리로 설치하되, 상호 연계하여 조성하도록 권장한다.

생울타리




생울타리와 연계한 투시형담장




② 담장의 재료와 색채, 의장은 본 건물의 외벽과 조화될 수 있도록 계획하여야 한다.

③ 지형의 단차에 의하여 부득이하게 옹벽설치가 불가피한 경우, 자연석쌓기 등 자연친화적인 소재(콘크리트옹벽 설치배제)로 획지 간 상호 연계하여 통일감 있게 조성하도록 한다.

자연석쌓기 등에 의한 옹벽처리 예시

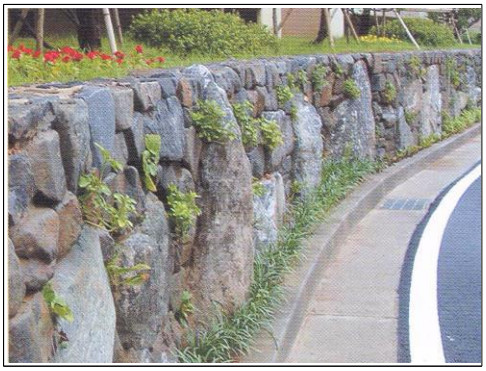

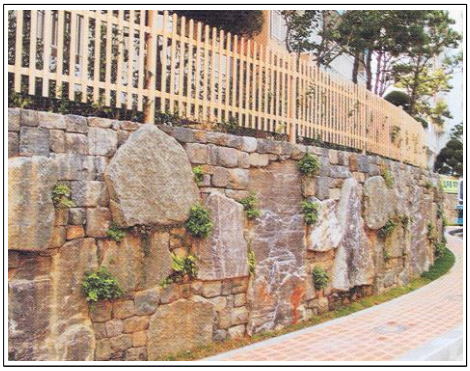

제7장 근린생활시설용지

< 가구 및 획지에 관한 사항 >

제 57 조 (필지의 분할 및 합병)

① 모든 필지는 지구단위계획구역의 가구 및 획지계획에서 결정한 필지단위를 분할할 수 없다.

② 필지의 합병은 2개 필지 내에서 허용하며, 필지합병의 경우에도 합병 전 필지에 지정된 지구단위계획지침 및 지침도를 원칙적으로 따라야 한다. 단, 필지합병에 따라 지구단위계획지침에서 제시된 건축한계선과 주차출입구의 위치를 따르는 것이 불합리하게 된 경우에는 이를 적용하지 아니한다.



< 건축물의 용도에 관한 사항 >

제 58 조 (건축물의 용도)

① 근린생활시설용지의 허용용도는 다음과 같다.

구 분	용도 기호	허 용 용 도	불허용도	비 고
근린 생활 시설 용지 N1, N2, N3, N4, N5	Na	○「건축법 시행령」 별표 1 제3호의 제1종 근린생활시설 ○「건축법 시행령」 별표 1 제4호의 제2종 근린생활시설 (옥외철탑이 있는 골프연습장, 장의사, 단란주점, 안마시술소, 안마원 제외) ○「건축법 시행령」 별표 1 제5호의 문화 및 집회시설 중 전시장, 공연장, 회의장 ○「건축법 시행령」 별표 1 제7호의 판매시설 ○「건축법 시행령」 별표 1 제9호의 의료시설 (정신병원, 격리병원 제외) ○「건축법 시행령」 별표 1 제10호의 교육연구시설 ○「건축법 시행령」 별표 1 제11호의 노유자시설 ○「건축법 시행령」 별표 1 제13호의 운동시설 (옥외 철탑이 있는 골프연습장, 체육관, 운동장 제외) ○ 건축법 시행령」 별표 1 제14호의 업무시설 ○「건축법 시행령」 별표 1 제18호의 창고시설 중 집배송시설 ○「건축법 시행령」 별표 1 제20호의 자동차관련시설 중 주차장, 세차장, 정비공장(경정비업소에 한함)	허용용도 외 시설	준주거 지역
근린 생활 시설 용지 N6, N7	Nb	○ Na 허용용도 ○「건축법 시행령」 별표 1 제6호의 종교시설중 종교집회장	허용용도 외 시설 학교보건법제6조에 의한 학교환경 위생정화구역 내 금지시설	준주거 지역

② 근린생활시설용지에서는 허용용도 중 다음의 용도를 권장한다.

구 분	용도 기호	권 장 용 도
근린 생활 시설 용지 N1, N2, N3, N4, N5	Na	○「건축법 시행령」 별표 1 제5호의 문화 및 집회시설 중 전시장, 공연장, 회의장 ○「건축법 시행령」 별표 1 제7호의 판매시설 중 상점 ○「건축법 시행령」 별표 1 제9호의 의료시설(정신병원 및 격리병원 제외) ○「건축법 시행령」 별표 1 제10호의 교육연구시설 ○「건축법 시행령」 별표 1 제13호의 운동시설(옥외 철탑이 있는 골프연습장, 체육관, 운동장 제외) ○「건축법 시행령」 별표 1 제14호의 업무시설
근린 생활 시설 용지 N6, N7	Nb	○「건축법 시행령」 별표 1 제3호의 제1종 근린생활시설 중 의원, 공공도서관, 지역아동센터 ○「건축법 시행령」 별표 1 제4호의 제2종 근린생활시설 중 서점, 공연장, 학원 ○「건축법 시행령」 별표 1 제10호의 교육연구시설 중 학원, 도서관 ○「건축법 시행령」 별표 1 제11호의 노유자시설 ○「건축법 시행령」 별표 1 제13호의 운동시설 (옥외 철탑이 있는 골프연습장, 체육관, 운동장 제외)

< 건축물의 규모에 관한 사항 >

제 59 조 (건축물의 밀도 및 높이)

① 건폐율은 60퍼센트 이하로 한다.

② 용적률은 다음 각 호의 기준에 따른다.

1. N1, N2, N3, N4, N5 : 350퍼센트 이하
2. N6, N7 : 300퍼센트 이하

③ 건축물의 높이는 다음 각 호의 규정에 따른다.

1. N1, N2, N3, N4, N5 : 최고높이 7층 이하, 최저높이 2층 이상
2. N6, N7 : 최고높이 5층 이하

④ 도면표시 방법

지구단위계획 결정도 표시

건축물의 용도	용적률 (%이하)	최고층수 (층이하)
	건폐율 (%이하)	-

Na	300	5
	60	-

표시내용 설명 예

용 도 : Na의 허용용도
용 적 률 : 300%이하
건 폐 율 : 60%이하
최고층수 : 5층 이하
최저층수 : -

※ 1층 전체에 주차장을 설치하는 경우에는 해당 층을 층수에 산입하지 않음.

< 건축물의 배치와 건축선에 관한 사항 >

제 60 조 (건축물의 배치)

근린생활시설 내 건축물의 전면방향은 이용의 편리성을 고려하여 가급적 넓은 도로로 향하게 배치한다.

제 61 조 (건축한계선)


① 결정도에 건축한계선이 지정된 필지는 그에 적합하게 건축물을 건축하여야 한다.

② 다음 각 호의 기준에 따라 건축물을 후퇴하여 건축하여야 한다.


1. N1, N2, N3, N4, N5 블록
 : 15미터 이상 도로변 2미터, 15미터 미만 도로변 및 보행자전용도로변 1.5미터
2. N6, N7 블록
 : 20미터이상 도로변 2미터, 20미터 미만 도로변 1미터, 보행자전용도로변 및 광장변 1.5미터

③ 건축한계선이 지정된 곳에는 건축 외벽의 각 부분이 이 선의 수직면을 넘어서는 아니 된다.

건축선후퇴 예시도(N1~N5)

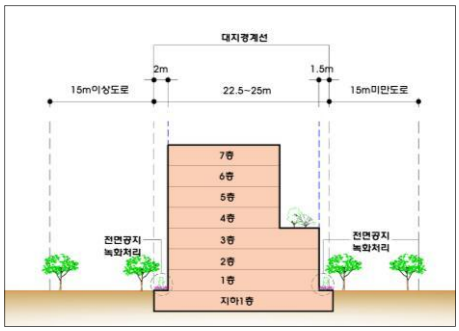

건축선후퇴 예시도(N6, N7)

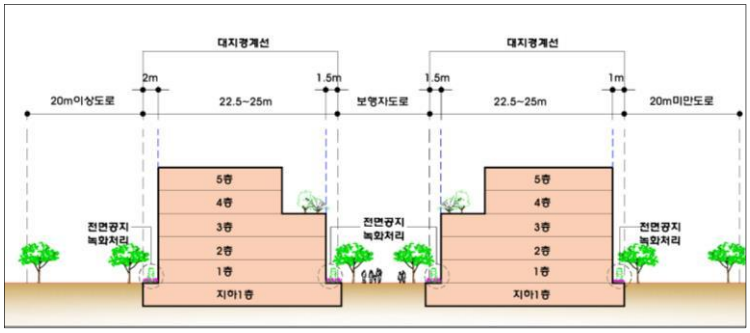

제 62 조 (대지 내 공지)

① 건축법 및 건축조례에서 인접대지경계선으로부터 건축물까지 띄어야 하는 거리가 명시되지 아니하였거나 완화적용 되어 최소기준이 없는 경우, 인접대지경계선으로부터 1미터 이상 띄어 건축하여야 한다. 단, 맞벽건축의 경우를 제외한다.

② 건축한계선에 의한 전면공지(도로변, 보행자전용도로변, 광장변)는 50퍼센트 이상을 지피류, 관목류 등으로 녹화(水공간포함)처리하여야 하며, 녹화처리한 부분이 조경설치기준에 적합한 경우 조경면적에 포함하여 산정할 수 있다.

③ 지구단위계획결정도에 표시된 건축한계선에 의해 확보되는 전면공지(도로변, 보행자전용도로변, 광장변)는 휴게공간으로의 조성이 가능하나, 담장 등 개방감 확보를 저해하는 장애물을 설치하여서는 아니 된다. 단, 건축허가권자가 인정한 옥외시설물의 설치는 예외로 한다.

< 건축물의 형태와 외관에 관한 사항 >

제 63 조 (건축물의 형태, 외벽의 재료 등)

① 투시형이 아닌 건축물 외벽의 주조색은 다음의 기준을 권장한다.

외벽의 색채	
저층부(1,2층부)	고층부(3층 이상)
○ 황색계열채색을 통한 평온한 인간적 이미지 구현 ○ 녹화처리 된 전면공지와 대비효과로 건축물 부각	○ 청, 녹색계열채색을 통한 첨단산업도시 이미지 구현

② 다음의 경우에는 1항의 기준에도 불구하고 외벽의 색채를 다르게 정할 수 있다.

1. 건축물의 1층 외벽과 건축물 중 외벽의 70퍼센트 이상이 유리로 마감될 경우

③ 타워형 주차시설의 설치 시 타워형 주차시설의 외장재는 해당 건축물의 외장재와 같은 재료를 사용할 것을 권장한다.

④ 계단실과 승강기 및 주차장(주차설비 포함)은 보행자전용도로변에 설치할 수 없다. 단 계단실과 승강기 외벽의 50퍼센트 이상 투시형으로 할 경우에는 보행자전용도로변에 설치할 수 있다.

⑤ 보행자전용도로변 건축물의 1층 외벽은 50퍼센트 이상을 투시형 벽면으로 한다.


⑥ 건축물의 외벽에 반사율이 낮은 유리의 사용을 권장한다.

⑦ 건축물의 1층 바닥높이와 보행자전용도로변과의 고저차는 20센티미터를 초과할 수 없다. 단, 지형의 부득이한 이유로 적용하기 곤란한 경우에는 완화할 수 있다.


⑧ 측면이격공지에는 공공보행통로를 조성하거나, 조경을 한 후 투시형 담장을 설치하도록 한다.

⑨ 투시형 담장을 설치하는 경우에는 1층 보행자전용도로변의 외벽과 통일감을 형성할 수 있는 재료 및 의장요소를 사용하는 것을 원칙으로 하되, 별도의 경관계획이 수립되는 경우에는 이를 따르도록 한다.

1층 외벽처리

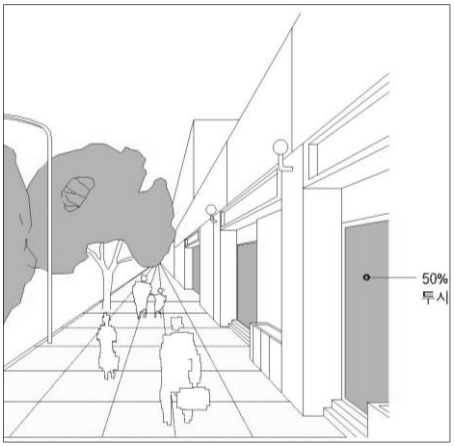

1층 바닥높이

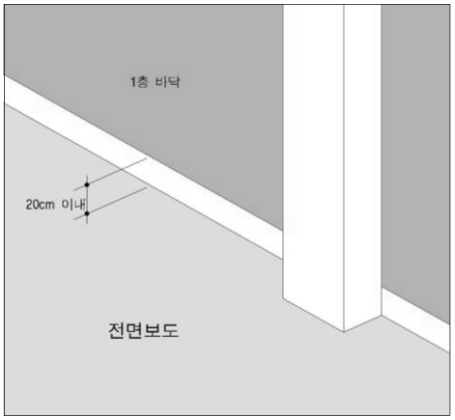

제8장 상업시설용지

< 가구 및 획지에 관한 사항 >

제 64 조 (필지의 분할 및 합병)

① 모든 필지는 지구단위계획구역의 가구 및 획지계획에서 결정한 필지단위를 분할할 수 없다. 단, C1획지는 1,000제곱미터이상 규모로 4개 필지 이하 범위에서 필지분할을 허용한다.

② 필지의 합병은 2개 필지 내에서 허용하며, 필지합병의 경우에도 합병 전 필지에 지정된 지구단위계획지침 및 지침도를 원칙적으로 따라야 한다. 단, 필지합병에 따라 지구단위계획지침에서 제시된 건축한계선과 주차출입구의 위치를 따르는 것이 불합리하게 된 경우에는 이를 적용하지 아니 한다.



< 건축물의 용도에 관한 사항 >

제 65 조 (건축물의 용도)

① 상업시설용지의 허용용도는 다음과 같다.

구 분	용도기호	허 용 용 도	불허용도	비 고
상업시설용지 C3	Ca	○「건축법 시행령」 별표 1 제3호의 제1종근린생활시설 ○「건축법 시행령」 별표 1 제4호의 제2종근린생활시설 (종교집회장, 옥외 철탑이 있는 골프연습장, 장의사 제외) ○「건축법 시행령」 별표 1 제5호의 문화 및 집회시설 중 전시장, 공연장, 회의장 ○「건축법 시행령」 별표 1 제7호의 판매시설 ○「건축법 시행령」 별표 1 제9호의 의료시설(정신병원, 격리병원 제외) ○「건축법 시행령」 별표 1 제10호의 교육연구시설 ○「건축법 시행령」 별표 1 제11호의 노유자시설 ○「건축법 시행령」 별표 1 제13호의 운동시설 (옥외 철탑이 있는 골프연습장, 체육관, 운동장 제외) ○「건축법 시행령」 별표 1 제14호의 업무시설 ○「건축법 시행령」 별표 1 제16호의 위락시설(카지노업소 제외) ○「건축법 시행령」 별표 1 제24호의 방송통신시설 ○「건축법 시행령」 별표 1 제27호의 관광휴게시설	허용용도 외 시설	일반상업지역
상업시설용지 C2	Cb	○ Ca의 허용용도 ○「건축법 시행령」 별표 1 제15호의 숙박시설	허용용도 외 시설	일반상업지역
상업시설용지 C4	Cc	○ 위락시설을 제외한 Ca 허용용도	허용용도 외 시설	일반상업지역
상업시설용지 C1	Cd	○ 위락시설을 제외한 Ca 허용용도 ○「건축법 시행령」 별표 1 제5호의 문화 및 집회시설 중 예식장 ○「건축법 시행령」 별표 1 제15호의 숙박시설 중 관광숙박시설 (단, C1-1 획지에 한함.) ※ 예식장은 주차장을 제외한 연면적의 70%이하로서 타용도와 복합개발시에 허용하며, 주차장을 제외한 예식장 바닥면적(공용면적포함)의 합계가 10,000㎡이하이어야 한다.	허용용도 외 시설	일반상업지역

② 상업시설용지에서는 허용용도 중 다음의 용도를 권장한다.

구 분	용도기호	권 장 용 도
상업시설용지 C2, C3, C4	Ca, Cb, Cc	○「건축법 시행령」 별표 1 제5호의 문화 및 집회시설 중 전시장, 공연장, 회의장 ○「건축법 시행령」 별표 1 제7호의 판매시설 중 상점, 소매시장 ○「건축법 시행령」 별표 1 제13호의 운동시설(옥외 철탑이 있는 골프연습장, 체육관, 운동장 제외) ○「건축법 시행령」 별표 1 제14호의 업무시설
상업시설용지 C1	Cd	○「건축법 시행령」 별표 1 제7호의 판매시설 중 대형점 ○「건축법 시행령」 별표 1 제14호의 업무시설 ○「건축법 시행령」 별표 1 제5호의 문화 및 집회시설 중 전시장, 공연장

< 건축물의 규모에 관한 사항 >

제 66 조 (건축물의 밀도 및 높이)

① 건폐율은 70퍼센트 이하로 한다.

② 용적률은 500퍼센트 이하로 한다.

③ 건축물의 높이는 다음의 기준을 따른다.

1. C1 블록 : 최고층수 18층 이하, 최저층수 2층 이상
2. C2, C3, C4 블록 : 최고층수 8층 이하, 최저층수 2층 이상

④ 도면표시 방법

지구단위계획 결정도 표시

건축물의 용도	용적률 (%이하)	최고층수 (층이하)
	건폐율 (%이하)	최저층수 (층이상)

Ca	500	8
	70	2

표시내용 설명 예

용 도 : Ca의 허용용도
용 적 률 : 500%이하
건 폐 율 : 70%이하
최고층수 : 8층 이하
최저층수 : 2층 이상

※ 1층 전체에 주차장을 설치하는 경우에는 해당 층을 층수에 산입하지 않음.

< 건축물의 배치와 건축선에 관한 사항 >

제 67 조 (건축물의 배치)

상업시설용지 내 건축물의 전면방향은 이용의 편리성을 고려하여 가급적 넓은 도로로 향하게 배치할 것을 권장하며, 보행자전용도로변에 면하는 경우 보행자전용도로변 건축한계선에 접하여 건축할 것을 권장한다.


제 68 조 (건축한계선 등)

① 결정도에 건축한계선 및 벽면한계선이 지정된 필지는 그에 적합하게 건축물을 건축하여야 한다.

② 다음 각 호의 기준에 따라 건축물을 후퇴하여 건축하여야 한다.

1. C1 블록 : 도로변 및 녹지경계부 건축한계선 3미터
   대로 3-1호선변 및 녹지경계부 벽면한계선 16미터(8층이상 적용)
2. C2, C3, C4 블록 : 15미터 이상 도로변 건축한계선 2미터
   15미터미만 도로변 및 보행자전용도로변 건축한계선 1.5미터
   (단, 대로 3-1호선변은 건축한계선 3미터)

건축선후퇴 예시도

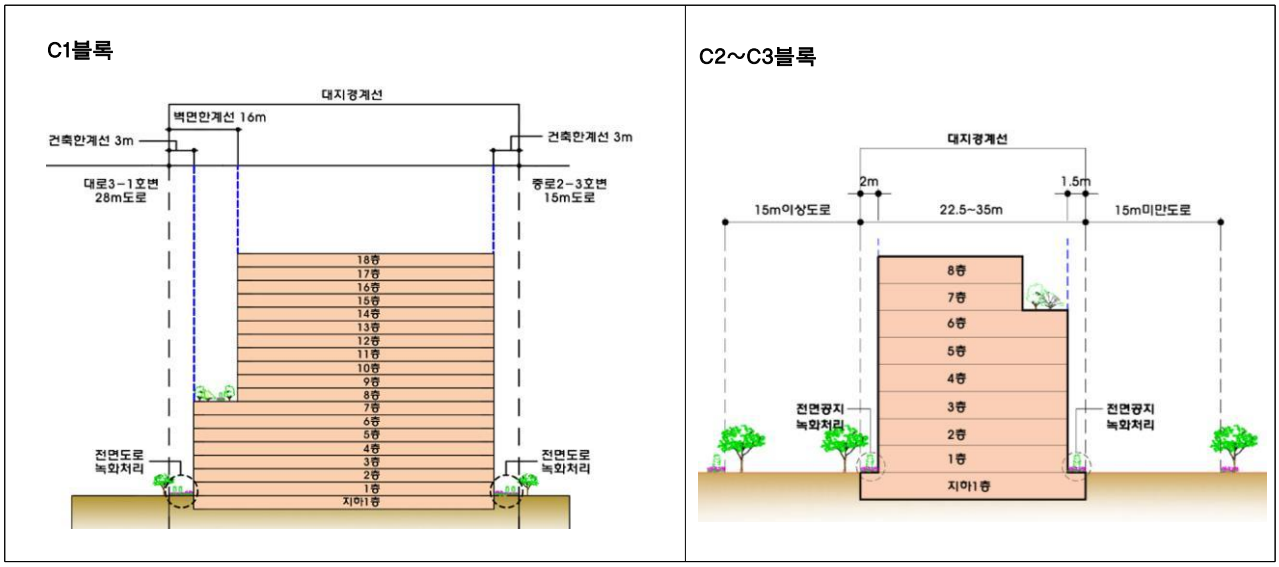

제 69 조 (대지 내 공지)

① 건축법 및 건축조례에서 인접대지경계선으로부터 건축물까지 띄어야 하는 거리가 명시되지 아니하였거나 완화적용 되어 최소기준이 없는 경우, 인접대지경계선으로부터 1미터 이상 띄어 건축하여야 한다. 단, 맞벽건축의 경우를 제외한다.

② 건축한계선에 의한 전면공지(도로변, 보행자전용도로변, 녹지경계부)는 50퍼센트 이상을 지피류, 관목류 등으로 녹화(水공간포함)처리하여야 하며, 녹화처리한 부분이 조경설치기준에 적합한 경우 조경면적에 포함하여 산정할 수 있다.

③ 지구단위계획결정도에 표시된 건축한계선에 의해 확보되는 전면공지(도로변, 보행자전용도로변, 녹지경계부)는 휴게공간으로의 조성이 가능하나, 개방감 확보를 저해하는 장애물을 설치하여서는 아니 된다. 단, 건축허가권자가 인정한 옥외시설물의 설치는 예외로 한다.

< 건축물의 형태와 외관에 관한 사항 >

제 70 조 (건축물의 형태, 외벽의 재료 등)

① 투시형이 아닌 건축물 외벽의 주조색은 다음의 기준을 권장한다.

외벽의 색채	
저층부(1,2층부)	고층부(3층이상)
○ 황색계열채색을 통한 평온한 인간적 이미지 구현 ○ 녹화처리된 전면공지와 대비효과로 건축물 부각	○ 청, 녹색계열채색을 통한 첨단산업도시 이미지 구현

② 다음의 경우에는 1항의 기준에도 불구하고 외벽의 색채를 다르게 정할 수 있다.
1. 건축물의 1층 외벽과 건축물 중 외벽의 70퍼센트 이상이 유리로 마감될 경우

③ 타워형 주차시설의 설치 시 타워형 주차시설의 외장재는 해당 건축물의 외장재와 같은 재료를 사용할 것을 권장한다.

④ 계단실과 승강기 및 주차장(주차설비 포함)은 보행자전용도로변에 설치할 수 없다. 단 계단실과 승강기 외벽의 50퍼센트 이상 투시형으로 할 경우에는 보행자전용도로변에 설치할 수 있다.

⑤ 보행자전용도로변 건축물의 1층 외벽은 50퍼센트 이상을 투시형 벽면으로 한다.


⑥ 건축물의 외벽에 반사율이 낮은 유리의 사용을 권장한다.

⑦ 건축물의 1층 바닥높이와 보행자전용도로변과의 고저차는 20센티미터를 초과할 수 없다. 단, 지형의 부득이한 이유로 적용하기 곤란한 경우에는 완화할 수 있다.


⑧ 인접대지경계선에서 건축물이격으로 발생하는 측면이격공지에는 공공보행통로를 조성하거나, 조경을 한 후 투시형 담장을 설치하도록 한다.

⑨ 투시형 담장을 설치하는 경우에는 1층 도로변의 외벽과 통일감을 형성할 수 있는 재료 및 의장요소를 사용하는 것을 원칙으로 하되, 별도의 경관계획이 수립되는 경우에는 이를 따르도록 한다.

1층 외벽처리

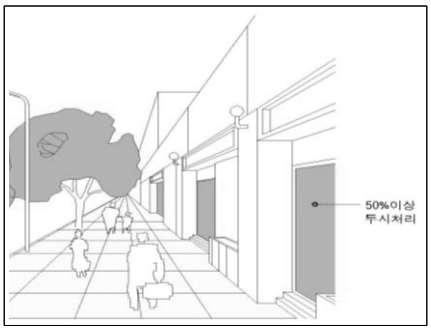

1층 바닥높이

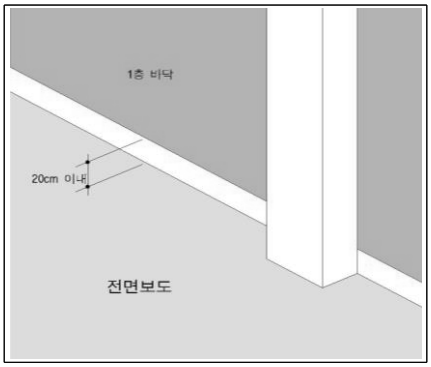

제9장 교육연구복합지원시설용지

< 가구 및 획지에 관한 사항 >

제 71 조 (필지의 분할 및 합병)

① 지구단위계획구역의 가구 및 획지계획에서 결정한 획지분할선 및 대지분할가능선을 기준으로 분할 및 합병이 가능하다. 단, 진출입로 설치가 가능한 경우에만 분할 및 합병을 허용한다.

② 필지합병의 경우 합병 전 필지에 지정된 지구단위계획지침 및 지침도를 원칙적으로 따라야 한다. 단, 필지합병에 따라 지구단위계획지침에서 제시된 건축한계선의 위치를 따르는 것이 불합리하게 된 경우에는 이를 적용하지 아니한다.



〈 건축물의 용도에 관한 사항 〉

제 72 조 (건축물의 용도)

교육연구복합지원시설용지의 허용용도는 다음과 같다.

구분	용도기호	허 용 용 도	불허용도	비고
교육연구복합지원시설용지	복합지원	○「건축법 시행령」 별표 1 제3호의 제1종근린생활시설 중 가목의 소매점(산업시설용지 내 공장 가동을 위한 공장기계·설비 등의 수리 및 부품 조달을 위하여 산업단지관리권자가 필요하다고 인정하는 소매점만 허용) 및 바목의 공공업무시설 ○「건축법 시행령」 별표 1 제2호의 공동주택 중 기숙사 ○「건축법 시행령」 별표 1 제4호의 제2종근린생활시설 중 너목의 시설 ○「건축법 시행령」 별표 1 제5호의 문화 및 집회시설 ○「건축법 시행령」 별표 1 제10호의 교육연구시설(라목의 학원 제외) ○「건축법 시행령」 별표 1 제11호의 노유자시설 중 가목의 아동관련시설, 다목의 근로복지시설 ○「건축법 시행령」 별표 1 제13호의 운동시설 및 부속용도(옥외 철탑이 있는 골프연습장 제외) ○「건축법 시행령」 별표 1 제14호의 업무시설 중 공공업무시설	허용용도 외 시설	준공업지역

〈 건축물의 규모에 관한 사항 〉

제 73 조 (건축물의 밀도 및 높이)

① 건폐율은 60퍼센트 이하로 한다.

② 용적률은 250퍼센트 이하로 한다.

③ 건축물의 높이는 5층 이하로 한다.

④ 도면표시 방법

지구단위계획 결정도 표시

건축물의 용도	용적률 (%이하)	최고층수 (층이하)
	건폐율 (%이하)	-

복 합 지 원	250	5
	60	-

표시내용 설명 예

용 도 : 복합지원의 허용용도
용 적 률 : 250%이하
건 폐 율 : 60%이하
최고층수 : 5층 이하
최저층수 : -

< 건축물의 배치와 건축선에 관한 사항 >

제 74 조 (건축물의 배치)

건축물의 전면방향은 이용의 편리성을 고려하여 가급적 넓은 도로로 향하게 배치한다.

제 75 조 (건축한계선)


① 결정도에 건축한계선이 지정된 필지는 그에 적합하게 건축물을 건축하여야 한다.

② 다음 각 호의 기준에 따라 건축물을 후퇴하여 건축하여야 한다.

1. 도로 중로1-5호선변 : 10미터
2. 기타 도로변 : 3미터
3. 인접대지경계선 : 2미터
4. 공공보행통로가 계획된 인접대지경계선 : 5미터
5. 녹지 및 광장변 : 2미터

③ 건축한계선이 지정된 곳에는 건축 외벽의 각 부분이 이 선의 수직면을 넘어서는 아니 된다.

건축선후퇴 예시도

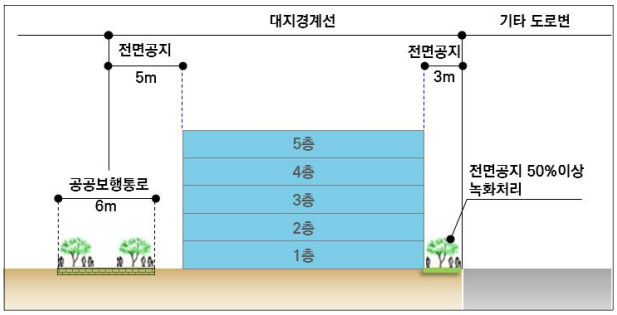

< 대지내 공지에 관한 사항 >

제 76 조 (대지 내 공지)

① 건축한계선에 의해 확보되는 전면공지(도로변, 녹지경계부, 광장경계부, 인접대지경계부(공공보행통로변, 기타))는 50%이상 녹화처리, 녹화처리 부분이 조경설치기준 적합시 조경면적에 포함하여야 한다.


② 전면공지는 휴게공간으로 조성가능하나, 담장 등 개방감 확보를 저해하는 장애물 설치는 금지한다. 단, 건축허가권자가 인정한 옥외시설물의 설치는 예외로 한다.

③ 녹지, 광장 및 인접대지경계변 건축한계선에 의해 확보되는 전면공지는 지피, 관목류의 수목을 밀식하여 소규모 녹지축이 형성될 수 있도록 조성하여야 한다.

④ 중로2-24호선, 중로2-25호선변 건축한계선에 의해 확보되는 전면공지는 보행공간과 녹화공간으로 조성하며, 보행공간은 인접 보도와 연계한 보행기능을 담당할 수 있도록 조성(포장 시 인접 보도와 동일하거나 유사한 재료 및 패턴을 사용하고 보행에 방해되는 시설물 설치 지양)하고 녹화공간은 지피, 관목류의 수목을 식재하여 도로 내 가로수 식재공간과 연계하여 녹지축이 형성될 수 있도록 조성하여야 한다.

⑤ '복합지원3' 인접대지경계선에 의해 확보되는 공간을 활용하여 공공보행통로를 6m폭원으로 설치하여 보행연속성을 확보하고 통행을 저해하지 않는 범위 내에서 지피, 관목류의 수목을 식재하고 투수성포장 등으로 생태적으로 조성하여야 한다.

중로2-24, 25호선변 전면공지 예시

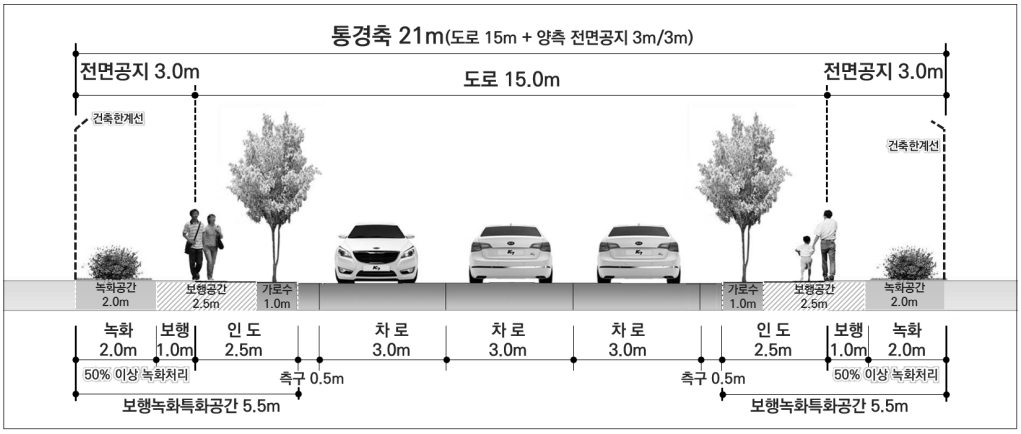

제 77 조 (공공조경)

① 중로1-5호선변 건축한계선에 의해 확보되는 전면공지에 공공조경을 조성하여야 한다.

② 공공조경은 교목류를 포함한 다층구조식재로 조성하여 인접한 산업시설 및 도로로부터 소음 공해를 저감하고 시각·심리적으로 차폐시켜야 한다.

③ 공공조경 내 산책로 조성을 권장하며, 산책로 조성 시 대지 내부의 보행동선과 연결하여야 한다.

공공조경 예시



제 78 조 (담장 및 경계부)

① 인공적 형태의 담장 설치는 지양하고, 산(생)울타리, 차폐식재, 조경석 등을 활용하여 영역성을 구분하여야 한다.(안전, 보안상 이유로 부득이 설치가 필요한 경우 1.2m 이하의 투시형 담장을 설치가 가능하나, 건축한계선에 따라 지정된 대지내 공지 안에는 담장 설치 제한)

② 지형에 따른 외부와의 단차 발생시 옹벽 설치는 지양하고, 사면녹화, 조경석·산벽쌓기 등 친자연적 기법을 활용하여 법면노출을 최소화하여야 한다.

< 건축물의 형태와 색채 등에 관한 사항 >

제 79 조 (건축물의 형태)

① 외관 및 입면

1. 단순 박스형태의 획일적인 건축물 디자인은 지양하고 분절, 중첩, 돌출 등 다양한 매스디자인이 복합적인 건축경관으로 형성되도록 권장한다.
2. 건축물의 장변이 가급적 인접 도로변을 따라 배치되지 않도록 하고, 부득이 장방형으로 설계시 기둥, 창호, 색채(재료) 등에 의한 입면분절을 적용하여 위압경관을 완화한다.
3. 동일 필지에 두 개 이상의 건축물을 건축하는 경우에는 형태, 입면, 색채 등이 공통된 요소의 디자인으로 설계되거나 조화를 이루도록 고려하여야 한다.
4. 자연환기, 채광, 신재생에너지 등을 활용한 에너지절약형 건축 디자인 권장한다.

② 지붕 및 옥상부

1. 경사지붕, 평지붕, 복합형지붕 등 다양한 지붕형태로 설계하되, 평지붕의 경우에는 옥상녹화 및 휴게공간 조성을 권장한다.
2. 조형적 디자인의 옥상파라펫(처마난간) 설치시 건물의 형태·입면과 일체감을 가지도록 설계하여야 한다.
3. 가림막 등을 설치하여 차폐하고 파라펫을 포함하여 옥상층에서 과도하게 돌출되는 시설의 설치는 지양하여야 한다. (옥상층의 부대시설(옥탑, 철탑 등)은 평균 1개층고 초과 제한한다.)

③ 저층부

1. 1층 외벽면은 50% 이상 유리재 등 투시형 벽면 및 필로티 설치를 권장한다.
2. 필로티 설치 시 안전문제(지진 등)에 지장이 없는 구조로 계획하고, 필로티로 확보된 공간은 로비 등 개방된 공용공간의 형태로 조성 권장한다.

외관 및 입면 예시



지붕 · 옥상부 예시



저층부 예시





제 80 조 (건축물의 색채)

① 적용원칙

1. 색채계획은 먼셀 색 체계를 따르며 2020 서산시 경관계획의 건축물 색채 가이드라인(공공건축물)의 내용을 준수하여야 한다.
2. 주조:보조:강조색의 비율은 7:2:1의 비율범위 적용을 권장한다.(주조:강조=7:3)
3. 색채의 자연스러운 변화감 및 깊이감을 위해 주조·보조·강조색은 단일색채가 아닌 다수의 색채로 구성이 가능하다.(동일 색계열에서 명도·채도 각 범위 3 이내)

② 색채범위는 다음의 기준을 권장한다.

책채범위				
구 분	색 상	명 도	채 도	비 고
지붕색	Y,N 계열	3.0~8.0	1.0~5.0	○ 배색비 산정에서 제외
주조색	Y,N 계열	6.0 이상	1.0 이하	
보조색	Y,N 계열	6.0 이상	1.0 이하	
강조색	Y,N 계열	1.0~5.0	1.0~5.0	○ 특화색채(4,8Y 7.9/11.8) 권장

③ 배색방안

1. 유사조화, 동일조화를 고려하여야 한다.(강조색을 제외한 대비적 색채사용 지양)
2. 저층부의 색채는 상층부에 비해 상대적으로 중·저명도 색채 사용을 권장한다.

④ 재료

3. 외벽면의 유리재 사용 권장(단, 반사유리 및 원색계열의 코팅유리 사용 지양)
4. 석재, 목재, 복합패널, 타일, 벽돌재 등 다양한 재료의 혼용마감을 권장한다.

⑤ 시설물은 N계열 또는 재료고유색 사용을 권장한다.

제 81 조 (조명)

① 건축물

1. 건축물에서 직접적으로 노출·발광되는 광원의 조명설치는 제한하고, 일부 건축적 조형요소의 부각이 필요한 경우 간접투광조명방식을 활용하여야 한다
   (단, 조명에 따른 건물 발광표면 휘도의 평균값은 10cd/㎡ 이하로 권장)
2. 사업대상지 동측 배후산지를 향하는 조명설치는 제한한다

제10장 공공 및 기타시설용지

< 가구 및 획지에 관한 사항 >

제 82 조 (필지의 분할 및 합병)

① 필지분할가능선이 지정되지 않은 모든 필지는 지구단위계획의 "가구 및 획지계획"에서 결정한 필지단위를 분할 또는 합병 할 수 없다. 다만, 공공지원시설은 3개 필지까지 분할이 가능하며, 교육연구복합지원시설용지는 필지분할 및 합병 가능. 단, 차량출입구 설치가 가능하며, 최소분할가능면적 기준은 2,000㎡ 이상으로 도시관리계획 관리권자가 인정하는 경우 필지분할 및 합병 허용

< 건축물의 용도에 관한 사항 >

제 83 조 (건축물의 용도)

① 건축물의 용도는 다음과 같다.

구 분	용도 기호	허 용 용 도	불허용도	비 고
교육 시설 (유치원포함)	학	○「건축법 시행령」 별표 1 제10호의 교육연구시설 중 가목의 학교 ○「초·중등교육법」 제2조의 학교와 당해 시설의 부속시설	허용용도 외 시설	제2종일반 주거지역
체육 시설 용지	체	○「건축법 시행령」 별표1 제13호의 운동시설(골프장, 골프연습장 제외) ○「건축법 시행령」 별표1 제2호의 공동주택 중 기숙사 ○「건축법 시행령」 별표1 제14호의 일반업무시설(오피스텔 제외) ※ 기숙사 및 일반업무시설은 주용도인 운동시설 설치시 허용함.	허용용도 외 시설	준공업 지역
공공 지원 시설	P	○「건축법 시행령」 별표 1 제3호의 제1종 근린생활시설 중 동사무소, 경찰관파출소, 소방서, 우체국, 전신전화국, 방송국, 보건소, 공공도서관, 지역아동센터 ○「건축법 시행령」 별표 1 제4호의 제2종근린생활시설 중 공연장과 운동시설(옥외 철탑이 있는 골프연습장 제외) ○「건축법 시행령」 별표 1 제5호의 문화 및 집회시설 중 공연장, 전시장 ○「건축법 시행령」 별표 1 제10호의 교육연구시설 중 유치원, 교육원, 직업훈련소, 학원, 연구소, 도서관 ○「건축법 시행령」 별표 1 제11호의 노유자시설 ○「건축법 시행령」 별표 1 제12호의 수련시설 (추가) ○「건축법 시행령」 별표 1 제13호의 운동시설 (옥외 철탑이 있는 골프연습장 제외) ○「건축법 시행령」 별표 1 제14호의 업무시설(오피스텔 제외) ○「건축법 시행령」 별표 1 제24호의 방송통신시설	허용용도 외 시설	제2종일반 주거지역
주차장	주	○「주차장법」 제2조 제1호 나목의 노외주차장 ○「주차장법」 제2조 제11호의 주차전용건축물 및 부속용도 (주차전용건축물은 건축물의 연면적중 주차장외의 용도로 사용되는 부분의 비율이 20%이하인 경우에만 허용)	허용용도 외 시설	해당 용도지역



(표계속)

구 분	용도기호	허 용 용 도	불허용도	비 고
유수지	유	○「도시계획시설의 결정·구조 및 설치기준에 관한 규칙」 제118조에 의한 유수지	허용용도 외 시설	일반공업지역 자연녹지지역
수질오염방지시설	수	○「도시계획시설의 결정·구조 및 설치기준에 관한 규칙」 제159조 및 「수질 및 수생태계 보전에 관한 법률」 제48조 규정에 의한 폐수종말처리장 및 부대시설(오수중계펌프장)	허용용도 외 시설	일반공업지역 자연녹지지역

② 주차전용건축물의 주차장외의 허용용도는 다음과 같다.

노외주차장	주차전용건축물의 주차장외의 허용용도
주차장 1, 2 (산업시설용지(I))	○ 제1종근린생활시설 ○ 자동차관련시설(폐차장 제외)
주차장 3,4 (산업지원시설용지(IC))	○ 제1종근린생활시설 ○ 제2종근린생활시설(종교집회장, 옥외철탑이 있는 골프연습장, 장의사, 단란주점, 안마시술소, 안마원 제외) ○ 판매시설(단지내 산업시설용지에 소재하는 공장에서 생산되는 제품판매시설에 한함) ○ 창고시설 중 집배송시설 ○ 자동차관련시설(폐차장 제외)
주차장 5, 6 (근린생활시설용지(N))	○ 제1종근린생활시설 ○ 제2종근린생활시설 (종교집회장, 옥외철탑이 있는 골프연습장, 장의사, 단란주점, 안마시술소, 안마원 제외) ○ 문화 및 집회시설 중 전시장, 공연장, 회의장 ○ 판매시설 ○ 창고시설 중 집배송시설 ○ 운동시설(옥외철탑이 있는 골프연습장, 체육관, 운동장 제외) ○ 업무시설 ○ 자동차관련시설 중 세차장, 정비공장(경정비업소에 한함)
주차장 7 (단독주택용지(R))	○ 제1종근린생활시설 ○ 제2종근린생활시설 (종교집회장, 옥외철탑이 있는 골프연습장, 장의사, 단란주점, 안마시술소, 안마원 제외)
주차장 8 (상업시설용지(C))	○ 제1종근린생활시설 ○ 제2종근린생활시설 (종교집회장, 옥외철탑이 있는 골프연습장, 장의사, 단란주점, 안마시술소, 안마원 제외) ○ 문화 및 집회시설 중 전시장, 공연장, 회의장 ○ 판매시설 ○ 운동시설(옥외철탑이 있는 골프연습장, 체육관, 운동장 제외) ○ 업무시설 ○ 자동차관련시설 중 세차장
주차장 9 (상업시설용지(복합지원))	○ 제1종근린생활시설

< 건축물의 규모에 관한 사항 >

제 84 조 (건폐율, 용적률 및 높이)

① 공공 및 기타시설용지의 건폐율, 용적률, 높이(최고층수, 최저층수)는 다음과 같다.

공공건축물 및 기타시설용지의 건폐율·용적률·높이

구 분	도면표시	건폐율	용적률	높이		비 고
				최고층수	최저층수	
학교시설 (유치원포함)	학1~2	60% 이하	150% 이하	5층	-	제2종일반주거지역
체육시설용지	체1	60% 이하	250% 이하	5층	-	준공업지역
공공지원시설	P1	60% 이하	250% 이하	5층	-	제2종일반주거지역
주 차 장	주1~8	해당용도지역기준				해당용도지역
유 수 지	유1~3	20% 이하	100% 이하	-	-	자연녹지지역 일반공업지역
수질오염방지시설	수1	60% 이하	250% 이하	-	-	일반공업지역
	수2	20% 이하	100% 이하	-	-	자연녹지지역

< 건축물의 배치와 건축선에 관한 사항 >

제 85 조 (건축물의 배치)

학교의 경우 건축물은 지형여건 등 불가피한 경우를 제외하고는 가급적 남향배치가 되도록 권장한다.

제 86 조 (건축한계선)

① 지구단위계획 결정도에서 건축한계선이 설정된 경우에는 건축물 외벽의 각 부분이 선을 넘어서는 안된다.

1. 교육시설 - 학교1 : 녹지경계부 및 도로변 2미터, 인접대지경계 1미터
   - 학교2 : 녹지경계부 2미터(하천경계에서 5미터), 도로변 2미터, 인접대지경계 1미터
2. 체육시설용지 - 도로 중로1-5호선변 : 건축한계선 10미터
   - 기타 도로변 및 근린공원경계부 : 건축한계선 5미터
   - 인접대지경계선 및 녹지경계부 : 건축한계선 3미터
3. 공공지원시설 - 도로변 및 녹지경계부 : 건축한계선 3미터
4. 주차장 - 해당용지의 건축한계선 적용



제 87 조 (지붕 및 옥상구조물 차폐 등)

① 건물옥상의 구조물은 건너편 도로에서 보이지 않도록 파라펫 등으로 차폐하도록 권장한다.

② 경사지붕을 권장하며, 평슬라브형태인 경우 도시생태복원을 위하여 가능한 한 녹지공간으로 조성할 것을 권장한다.

③ 주차장은 주차전용건축물로 설치하지 않고 노외주차장으로 사용하는 경우 차량 및 보행출입구를 제외한 전면공지를 1.2미터이하의 차폐조경으로 조성하여야 한다.

제 88 조 (건축물 외벽의 처리)

건축물 외벽의 재료와 색상은 전면과 측·후면의 구별 없이 모든 면의 마감수준을 동일하게 처리하거나 최소한 서로 조화를 이룰 수 있는 일관성을 지녀야 한다.

제 89 조 (건축물의 색채)

① 주차장은 용지별 색채기준에 따른다.

② 주차장을 제외한 기타 건축물은 외벽면의 70퍼센트 이상을 유리로 마감한 경우를 제외하고는 아래의 색채기준에 따르도록 권장한다.

1. 주조색은 무채색 또는 따뜻한 색 계통의 밝은 색을 선택하며, 원색에 가까운 색(채도가 높은색)은 금지한다.
2. 보조색은 주조색과 같은 계통의 색을 사용한다.

제 90 조 (바닥높이)

건축물 정면의 1층 바닥높이는 보도나 전면공지 등과 가능한 한 단차가 발생하지 않도록 하여야 한다.

제 91 조 (담장)

① 대지경계부(건축한계선이 지정된 경우 전면공지 경계부)에 담장을 설치할 경우에는 보행환경의 쾌적성 및 경관 등을 증진시킬 수 있는 소재 및 형태로 설치하되, 높이 1.2미터 이하의 담장 또는 생울타리로 설치할 것을 권장한다. 단, 체1-2필지의 경우 체육활동으로 인한 안전사고를 예방하기 위한 담장(안전휀스) 등을 제외하고는 설치를 불허한다.

② 학교는 운동장, 도서관등 학교시설의 주민이용 및 주변공원과의 연계를 고려하여 경계부 담장은 개방형으로 설치하여야 한다.

< 기타에 관한 사항 >

제 92 조 (대지 내 공지)

① 건축법 및 건축조례에서 인접대지경계선으로부터 건축물까지 띄어야 하는 거리가 명시되지 아니하였거나 완화 적용되어 최소기준이 없는 경우, 인접대지경계선으로부터 1미터 이상 띄어 건축하여야 한다.

② 건축한계선 지정으로 인해 조성된 전면공지(해당용지별 건축한계선 설정부)는 다음의 요건을 충족시킬 수 있어야 한다.

1. 바닥 높이는 인접한 보도 또는 보행자전용도로의 높이와 같도록 한다.
2. 바닥재는 인접한 보도 또는 보행자전용도로의 바닥재와 같거나 유사한 재료를 사용한다.
3. 보행자의 통행에 지장을 주는 쓰레기 적치장, 담장 등 일체의 장애물을 설치할 수 없다.
4. 체육시설용지 체1-2 필지의 중로 1-5호선과 중로 2-6호선 도로변 건축한계선에 의해 확보되는 전면공지는 50퍼센트 이상을 녹화처리 하여야 하며, 녹화처리한 부분이 조경설치기준에 적합한 경우 조경면적에 포함하여 산정할 수 있다.

③ 건축한계선 지정으로 인해 조성된 전면공지(해당용지별 건축한계선 설정부)에는 주차장을 설치할 수 없다.

제 93 조 (보행자 동선)

① 학교는 공원, 하천, 경관녹지 등 오픈스페이스와 연결되게 설치하도록 권장한다.

② 학교시설은 차량 및 보행자를 위한 출입구 외에 1개 이상의 보행자 출입구를 권장하며 학생들의 접근방향을 고려하여 설치하되 하천 및 경관녹지에 면한 학교의 경우에는 그와 연결되게 설치하도록 권장한다.

③ 체육시설용지 체1-2 필지의 건축행위시에는 중로 1-5호선과 중로 2-6호선 도로변 건축한계선에 의해 확보되는 전면공지 내에 보행자 동선을 확보하고 주요 보행자 동선 결절점에 경관거점(오픈스페이스)을 설치하여야 한다.

④ 교육연구복합지원시설용지의 건축행위시에는 중로1-5호선 도로변 건축한계선에 의해 확보되는 전면공지 내에 보행자 동선을 확보하고 주요 보행자 동선 결절점에 경관거점(오픈스페이스)을 설치하여야 한다.

제 94 조 (주차장)

① 주차전용건축물의 차량출입구는 건축물전면에 설치하는 것을 원칙으로 한다.

② 체육시설용지 1-2필지의 경우 주차장 계획면수의 4% 이상을 장애인주차장으로 시설접근이 용이한 지역에 확보해야한다.

제11장 공통적용사항


< 교통처리에 관한 사항 >

① 교통처리에 관한 사항은 교통영향평가결과를 우선하여 적용한다.

제 95 조 (차량진출입)

① 다음 각 호의 1에 해당하는 구간에는 차량출입구를 설치할 수 없다.

1. 완충녹지, 보행자전용도로 등 도시계획시설이 설치된 곳. 단, 비상용 차량의 경우는 예외로 한다.
2. 기타 지구단위계획에 의해 차량출입불허구간으로 지정된 곳

차량출입불허구간 : 


② 차량출입구 설치 시 기본적으로 위계가 낮은 도로 또는 가구의 장변구간에 설치하는 것을 원칙으로 한다.

③ 차량출입구가 설치되는 곳은 필요시 가감속 차로를 설치한다.


④ 도로에서 각 대지의 주차장으로 직접 주차하여서는 아니 되며, 별도의 대지내의 주차통로를 통해 주차를 권장한다.

⑤ 차량의 진출입으로 인한 보행 단절을 최소화하기 위해 공동주차출입구의 설치를 권장한다.

대지로의 차량진입(주차출입구)

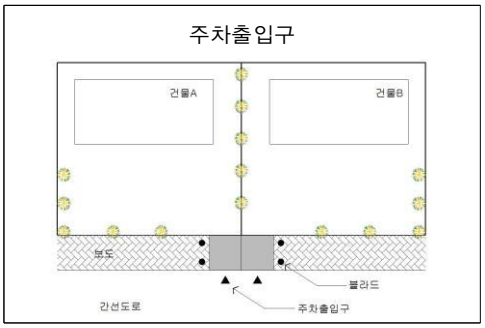

대지로의 차량진입(공동주차출입구)

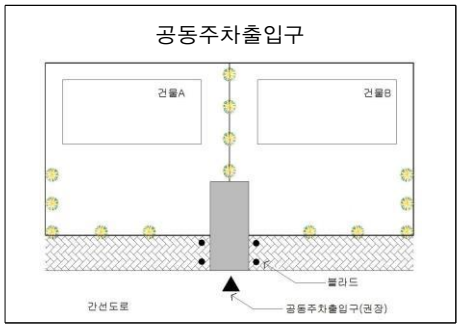

⑥ 차량출입구에 대한 별도지침이 없는 대지로의 차량출입구 위치는 임의로 정할 수 있으나, 가급적 도로모퉁이에서 10미터 이내에는 두지 아니한다.

⑦ 보도가 설치된 필지에서의 주차출입구 폭은 산업시설용지, 공동주택용지는 20미터 이하, 기타용지는 6미터 이내로 제한한다.

⑧ 공동주택용지는 주택건설사업 승인 시 차량진출입 등 교통영향평가 협의결과를 반영하여 적절한 조치를 하여야 한다.

⑨ 주택건설사업 승인 시 가감속차로의 설치여부 검토결과를 지구단위계획에 반영하여야 한다.

제 96 조 (주차장 설치기준)

건축물 내 주차장은 주차장법 및 서산시 주차장조례 등 관련법규에 따라 적합하게 설치하여야 한다.

< 옥외광고물 설치에 관한 사항 >

제 97 조 (옥외광고물 설치 기본원칙)

① 새롭게 조성되는 서산테크노밸리에서는 “옥외광고물등관리법”시행령 제3조에 제시된 17개 옥외광고물의 분류 중 가로형, 돌출형, 지주형으로 설치 가능한 종류를 제한하고, 옥상간판, 창문이용광고물, 세로형간판은 설치 할 수 없다. 단, 판매시설 중 대형점의 경우 측벽에 한하여 세로형간판을 설치할 수 있으며 옥상광고물(가로 5미터 × 세로 2미터 이내)은 1개에 한해 설치할 수 있다

② 1개 업소에서 표시할 수 있는 간판의 수는 1개로 하며, 가로형간판 설치를 원칙으로 한다. 다만 다음 각 호의 경우에는 1개 업소당 2개 이내로 표시 할 수 있다.

1. 의료기관・약국・이,미용업소에서 표지등(+, 약, 싸인볼에 한한다)을 표시하는 경우
2. 연립지주이용광고물을 표시하는 경우
3. 도로변 및 보행자전용도로변의 곡각지점에 접한 업소로서 2층 이하 정면의 벽면에 표시하는 가로형간판

③ 옥외광고물의 재질 및 색채는 다음의 기준을 따른다.

1. 간판의 틀은 양질의 자재로 마감하여 구조적・시각적으로 안정감을 확보하여야 한다.
2. 주변건물, 간판과 어울리지 않는 지나친 순도 높은 원색은 사용할 수 없다.
3. 간판의 바탕색은 건축물의 외장색채와 조화되는 계통을 사용하며 검정, 빨강, 파랑, 노랑, 녹색의 원색바탕사용을 금지한다.

④ 간판의 형태 및 규모는 다음의 기준을 따른다.

1. 건물 등 벽면을 이용하는 간판은 벽면의 상태를 고려하여 크기와 위치를 정하여야 하며, 동일 건물에 설치되는 간판은 형태의 조화 및 통일된 규격으로 설치하는 것을 권장한다.
2. 광고물은 교통・통행 등에 지장이 없도록 표시하여야 하며, 풍압이나 충격 등에 의하여 떨어지거나 넘어지지 아니하도록 설치하여야 한다.

⑤ 옥외공고물의 문자표기는 다음의 기준을 따른다.

1. 딱딱한 느낌을 주는 사각형체의 사용은 억제한다.
2. 문자는 한글표기를 원칙으로 하되, 필요시 영문 등을 병기할 수 있다.



3. 공공표지판으로 오인될 수 있는 문자, 도형 등은 표기할 수 없다.
4. 간판바탕의 상·하·좌·우에 여백을 두어야 하며, 문자의 높이는 간판바탕 높이의 2/3 이내로 표기하는 것을 권장한다.
5. 문자의 크기 등이 당해 건축·공작물 및 다른 간판등과 조화를 이루어야 한다.

⑥ 옥외광고물 설치와 관련하여 본조와 제74조에서 규정하지 아니한 사항은 옥외광고물관리법, 동법 시행령 및 서산시 옥외광고물 등 관리 조례에 따른다.

제 98 조 (옥외광고물 형태별 세부기준)

① 가로형 간판

1. 간판의 수 : 업소당 1개, 곡각부 또는 2면 이상이 도로에 접하는 경우 2개까지 가능하며, 측벽에 설치하는 경우 입체문자형으로 제한한다.
2. 간판규격 : 높이는 1미터이하로서 위아래 창문사이 벽체의 80퍼센트 이하이고, 1개 업소 간판의 최대길이는 업소 폭의 80퍼센트 이하이어야 한다.
3. 간판형태 : 원칙적으로 문자형으로 하여야 하며, 1층의 경우에 한하여 판류형으로 부착할 수 있다.
4. 부착위치 : 3층까지 부착할 수 있다. 다만, 건축물명을 부착하고자 하는 경우 최고층부 벽면이나 최고층부분을 파라펫에 문자형으로만 부착할 수 있다.
5. 부착방법 : 간판은 벽면과 밀착시켜야하며, 벽면으로부터의 돌출폭은 30센티미터 이내로 하여 부착된 간판의 높이와 연속되도록 설치한다.

② 돌출형간판


1. 간판의 수 : 3층 이상 건축물로서 업소 당 1개까지 설치가능하다.
2. 간판의 높이 : 도로면에서 3미터 이상 위치에 최대 20미터까지로서 1개 점포당 최대 3미터 또는 1개 층고를 넘을 수 없으며, 연립형으로 설치할 것을 권장한다.
3. 돌출길이 : 벽면에서 돌출할 수 있는 길이는 최대 1미터를 넘을 수 없다.
4. 간판의 두께 : 50센티미터 이하로 제작하되, 공고물의 표시는 좌우측 2면만 표시할 수 있다.
5. 부착위치 : 건축물의 좌측 또는 우측 벽체의 모서리에 설치하되 1개소만 설치할 수 있다.

③ 연립지주형 간판(종합안내판)

1. 5층 이상 건축물에 설치할 수 있으며, 건축물의 주출입구 주변에 1개의 연립지주형 간판을 설치할 수 있다.(산업시설용지의 경우 5층 이하 건축물 설치가능)
2. 간판 상단까지 높이는 지면으로부터 3미터 이내로 한다.
3. 건축한계선으로부터 50센티미터 이상 이격하여야 한다.
   (단, 산업시설용지의 경우 건축한계선후퇴부내 전면공지에 설치 할수 있으며, 도로경계선에서 1미터 이상 이격하여 설치하여야 한다.)
4. 산업시설용지 내 설치되는 지주형간판은 첨단산업단지의 이미지와 부합되는 세련된

형태의 설치를 권장한다.

옥외광고물 설치예시

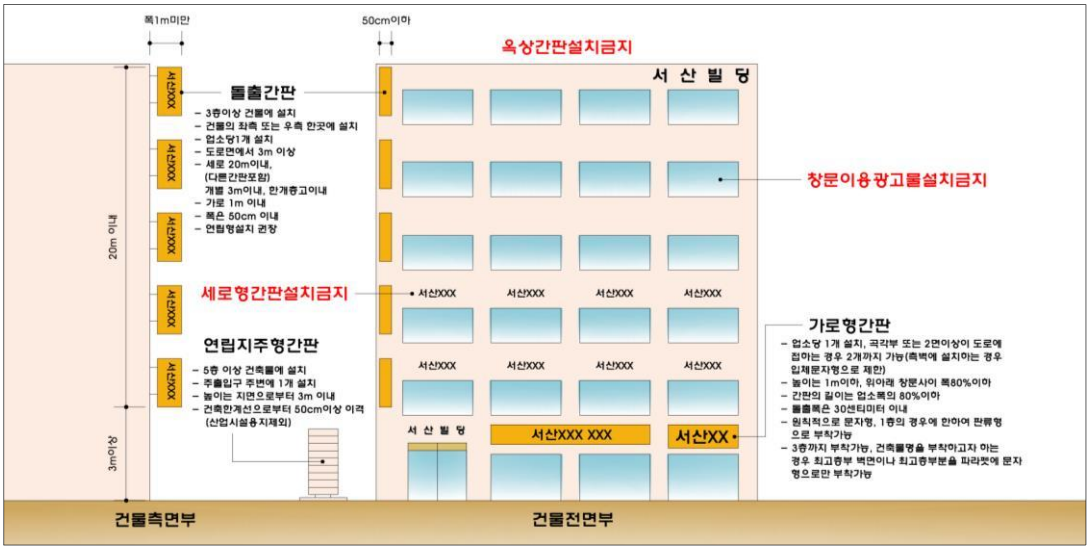

산업시설용지 내 연립지주형간판 예시







< 야간조명 설치에 관한 사항 >

제 99 조 (야간 경관조명)

① 서산테크노밸리를 상징하는 대표적인 건축물의 입지가 예상되는 주요경관축에서 야간경관조명설치 권장지역으로 지정하여, 조명을 증가시킴으로서 도시를 밝게 하는 것뿐 아니라, 과잉 조명을 적절하게 제어하고 필요 조명을 적재적소에 배치함으로써 에너지 절약, 자연경관의 배려 및 보다 매력적인 야간경관을 연출하도록 한다.

② 다음 각 호의 용지 내 건축물은 야간 경관조명의 설치를 권장한다.

1. 산업지원시설용지 : 보행자전용도로변 건축물
2. 상업용지 : 20미터 이상 간선도로변 및 보행자전용도로변 건축물
3. 근린생활시설용지 : 20미터 이상 간선도로변 및 보행자전용도로변 건축물
4. 공동주택 : 경관동 및 20층 이상의 탑상형, 주거동



③ 야간경관계획은 조명설비 설치를 위주로 하며, 경관효과 극대화를 위해 문화예술진흥법에 의한 미술장식품 설치와 연계하여 계획한다.

④ 야간의 보행밀도가 높은 상업지역 주변은 보행등겸 벤치·볼라드를 설치하여 야간보행자의 안전과 휴게·편익을 도모하고, 도시미관을 고려하여 계획한다.

⑤ 기존의 상부조명 일변도에서 탈피하여 야간경관 증진을 위해 하부조명의 상향 및 측향식 조명을 강화하여 야간의 가로환경 및 인지도를 부각시킨다.

⑥ 근린생활시설용지와 상업시설용지 내 건축물, 특히 1호근린공원(중앙수변생태공원)이 조망되는 건축물은 건물외벽 및 주변환경(조형물, 수목, 보도바닥)에 조명을 투사하여 야간 경관을 제고할 수 있도록 권장한다.

< 장애인 등을 위한 사항 >

제 100 조 (장애인 등을 위한 사항)

다중이용시설로 건축하는 건축물은 장애인이 쉽게 이용할 수 있도록 계획을 수립하되 장애인·노인·임산부 등의 편의증진보장에 관한 법률 등 관련 규정을 적용한다.

제3편 공공부문 시행지침

제12장 도로

제 101 조 (포장재료 등)

① 포장재료는 보행 및 차량의 하중을 감안하여 내구성 및 미끄럼과 눈부심이 방지될 수 있는 재료로 한다.


② 차도부분은 아스팔트 포장을 원칙으로 하되 특화가로구간, 보행과 자전거도로와의 교차접속구간에는 콘크리트나 투수성콘크리트, 소형고압블럭 등 이질적인 재료를 사용할 수 있다.

③ 보도부분의 포장패턴은 단순한 형태미를 갖는 패턴의 반복을 기본으로 하되, 가로수 식재 및 시설물 배치등과 연계하여 일체적 가로분위기를 조성할 수 있도록 한다

④ 산업단지 진입부, 결절부, 학교 주변지역 등의 일정구간은 재질, 색상, 패턴에 변화를 주도록 하고 포장패턴은 서산시의 상징문양 및 로고를 포함하여 산업단지의 이미지를 부각할 수 있는 독특한 디자인을 개발하여 사용한다.

⑤ 보도중앙 및 횡단보도 주변에는 장애자용 유도점자블럭과 턱이 없는 경계석을 설치하도록 한다.

식생포장

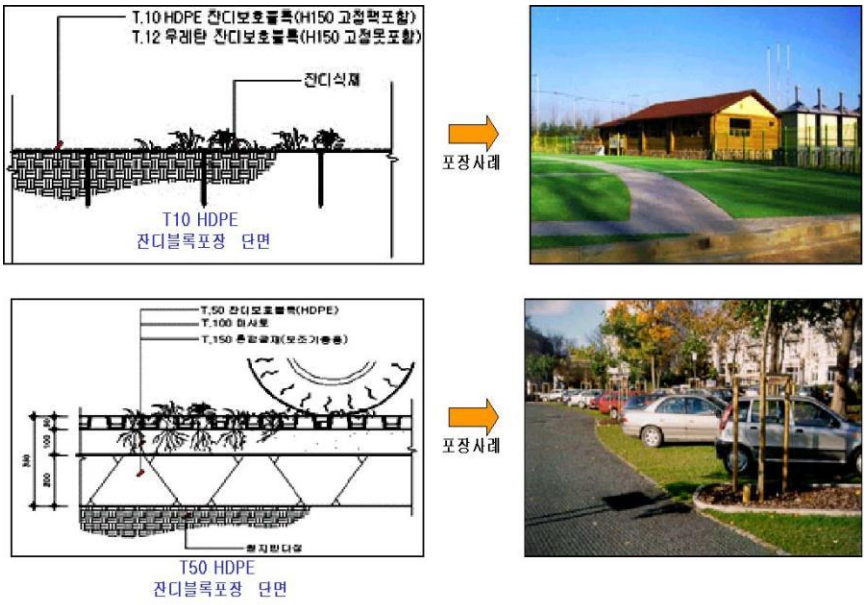



제 102 조 (가로수 식재)

① 보차도 구분이 있는 폭 12미터 이상의 도로로서 보도폭 2.5미터 이상인 도로에는 원칙적으로 식재하며, 동일노선에는 동일수종의 식재를 원칙으로 한다.

② 가로수 식재 간격은 성장 시 인접 수관이 서로 닿지 않도록 8미터 내외를 기준으로 한 열식을 원칙으로 한다.

③ 간선도로를 따라 서산시의 상징수와 상징화, 향토수종을 식재하거나 구간별 주제를 정하여 주제에 적합한 나무, 꽃을 식재하도록 한다.

④ 버스정류장의 전후구간에는 가로수로 인하여 운전자의 시야가 가리거나 승하차시 장애가 되지 않도록 식재를 배제하거나 부분적으로 이격시켜 식재하여야 한다.

제 103 조 (자전거도로 조성)

① 산업단지 내 자전거도로는 순환체계가 이루어지도록 하고 차량 및 보행동선과 분리하며 적절한 부대시설을 도입함으로써 자전거이용의 안전성과 쾌적성이 확보될 수 있도록 한다.

② 자전거도로의 평면 교차지점에서는 자전거 횡단표기시설을 설치하도록 하고, 자전거도로의 주요목적지에는 자전거보관대를 배치하도록 한다.

③ 주요 자전거도로 결절부 및 노선상에 급격한 변화가 있는 지점에는 자전거도로망에 대한 종합안내판을 설치하도록 한다.

④ 자전거도로의 포장은 투수성 포장 등 일체적이고 빗물의 배수 및 투수가 원활한 소재의 사용을 원칙으로 하되, 부분적으로 콘크리트, 아스콘, 소형고압블럭을 도입할 수 있다.

⑤ 투수성 포장재를 사용하지 않는 구간의 자전거도로 포장은 표면배수를 위한 구배를 유지하는 한편, 미끄럼이 방지되도록 한다.

제 104 조 (보행자전용도로)


① 보행자, 자전거 및 휠체어 이용에 불편이 없도록 계단 및 단차가 없도록 하며, 부득이하게 계단을 설치한 경우 경사로를 동시에 설치하여야 한다.

② 10미터 이상의 보행자전용도로 내부에는 보행 및 비상교통의 통행을 저해하지 않는 범위내에서 낙엽교목을 식재하여 녹음을 조성하고 휴게·편익시설을 설치하는 것을 권장한다.

③ 제2호 근린공원과 연결되는 중로2-15호선(보행자전용도로)은 근린공원과의 보행 및 자전거를 활용한 접근성 향상을 위해 보행자이용시설, 자전거보관시설 등을 설치하여야 하며, 녹화면적 30퍼센트 이상, 틈새포장, 투수성포장 등 생태적으로 조성하여야 한다.

④ 중로2-15호선(보행자전용도로)과 연결되는 중로2-14호선은 보행자우선도로로 정온화기법을 적용하도록 한다.

중로 2-14호선(보행자우선도로), 중로 2-15(보행자전용도로) 조성예시

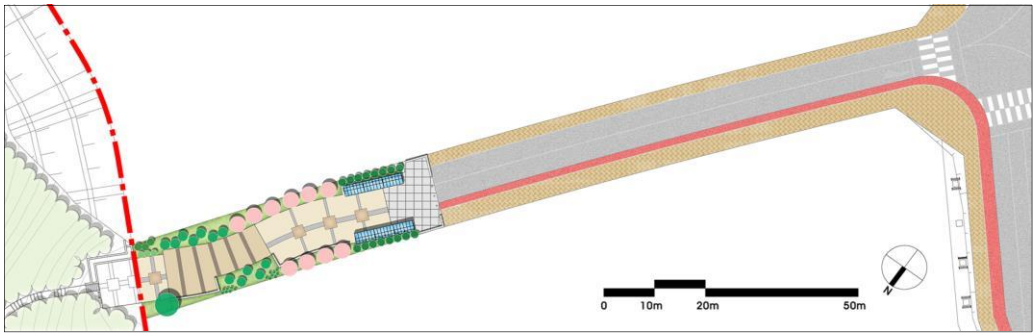

제13장 공원, 녹지, 광장, 하천

< 공원 >

제 105 조 (근린공원 조성원칙)

① 근린공원의 입지여건을 고려하여 공원성격과 주제를 설정하고 특성화시켜 공원이용의 기회를 다양화하도록 한다.

② 횡단보도 인접부, 보행자도로 연결부등 보행자의 주도착지점을 기준으로 입구를 설정하되, 접근의 편리성 제공과 이용의 원활화를 위하여 2개 방향이상의 진출입구를 확보하도록 한다.

③ 근린공원은 자동차도로와 접한 부분을 제외하고는 원칙적으로 울타리를 설치하지 않도록 한다.

제 106 조 (근린공원 내 도입시설)

① 근린공원과 폭 20미터이상의 도로와 접하는 부분은 소음차단을 위하여 완충식재를 하도록 한다.

② 근린공원 내에는 지형 및 입지여건에 따라 주민편의를 위한 등산로, 휴게공간, 운동시설 등을 확보하고, 야간이용의 활성화를 위하여 보행등을 설치하도록 한다.

제 107 조 (어린이공원 조성원칙)

① 어린이공원 내 시설은 단순놀이시설, 모험놀이시설, 복합놀이시설 및 소규모 운동장을 설치하여 교육과 휴게기능의 조화를 도모하도록 한다.

② 공원경계부는 화관목에 의한 생울타리나 마운딩으로 처리하며, 주변 보행인으로부터 쉽게 노출되어 안전사고와 범죄가 예방될 수 있도록 한다.



< 녹지 >

제 108 조 (식재원칙)

① 간선도로변의 완충녹지와 경관녹지는 쾌적한 주거환경조성을 위하여 소음공해 저감 및 차폐기능을 가지고 도시경관의 향상을 도모하도록 한다.

② 완충기능을 수행하는 완충녹지 및 경관녹지에는 분진, 매연, 소음 등 환경오염에 잘 견딜 수 있는 수종을 선정하도록 한다.

③ 완충녹지의 식재는 보도측으로부터 관목 밀식, 중·소규모 교목 군락식재, 대교목 랜덤식재 등의 단계적 식재기법을 고려하도록 한다.

④ 가로변의 휴게소, 정차대, 결절부 등에는 느티, 단풍 등 그늘을 제공하는 낙엽교목류를 도입하도록 한다.^^

제 109 조 (도입시설)

① 녹지는 소음차폐, 경관유지, 재해대책, 친수공간, 보행자의 통행과 주민의 일시적 휴식공간 확보 등 인접한 시설 및 기능수행 목적에 따라 적합한 시설을 도입하도록 한다.

② 결절부와 버스정차대 등 보행집분산지점의 녹지에는 벤치 등의 휴게시설을 설치하도록 한다.

< 광장 >

제 110 조 (광장 조성원칙)

① 보행안전성과 완충을 위해 요구되는 최소한의 녹지 폭을 제외하고 인접지역으로 가능한 전면적으로 개방되어야 한다.

② 광장의 포장은 투수성 포장을 원칙으로 한다.

③ 광장내부에는 낙엽교목에 의한 녹음식재와 화관목의 밀식을 통한 경관식재로서 가로경관을 제고하는 한편, 이용객에게 그늘을 제공할 수 있도록 한다.

제 111 조 (도입시설)

① 광장 내 주차방지를 위해 차량경계시설을 도입하며, 야간경관의 향상을 위하여 보행등을 확충 배치하도록 한다.

② 단지주민 및 산업시설용지 종사자의 커뮤니티 공간이 될 수 있도록 벤치, 파고라 등 휴게시설을 확보하도록 하되 보행의 흐름을 방해하지 않도록 벤치, 플랜터, 보행안내표지판 등의 시설은 가급적 외곽부에 배치한다.

③ 광장은 시민의 축제 및 화합을 위한 다목적 공간으로서 조명등, 열주, 깃발, 조각물 등 수직적 경관시설의 설치를 권장한다.

< 하천 >

제 112 조 (하천 조성원칙)

① 공원녹지의 일부기능을 담당할 수 있도록 친수환경으로 조성한다.

② 호안과 연결되는 수변에 갈대, 수초 등의 수생과 수중식재를 실시하여 하천경관의 제고와 생물의 서식처를 확보하도록 한다.

제 113 조 (하상처리)

① 자연재료를 활용한 호안처리를 모색하여 경관적 다양성 확보와 생태서식환경의 조성을 통한 휴식 및 교육의 장으로서 기능을 할 수 있도록 한다.

② 공동주택용지 내 주요 보행도착지점부에는 하도를 위한 목교 등을 설치하여 단지 간 보행통로를 확보함을 권장한다.

건축물 등에 관한 도시관리계획 결정도

부록

- 산업시설용지
- 공동주택용지
- 단독주택용지
- 근린생활시설용지
- 상업시설용지
- 기타시설용지

