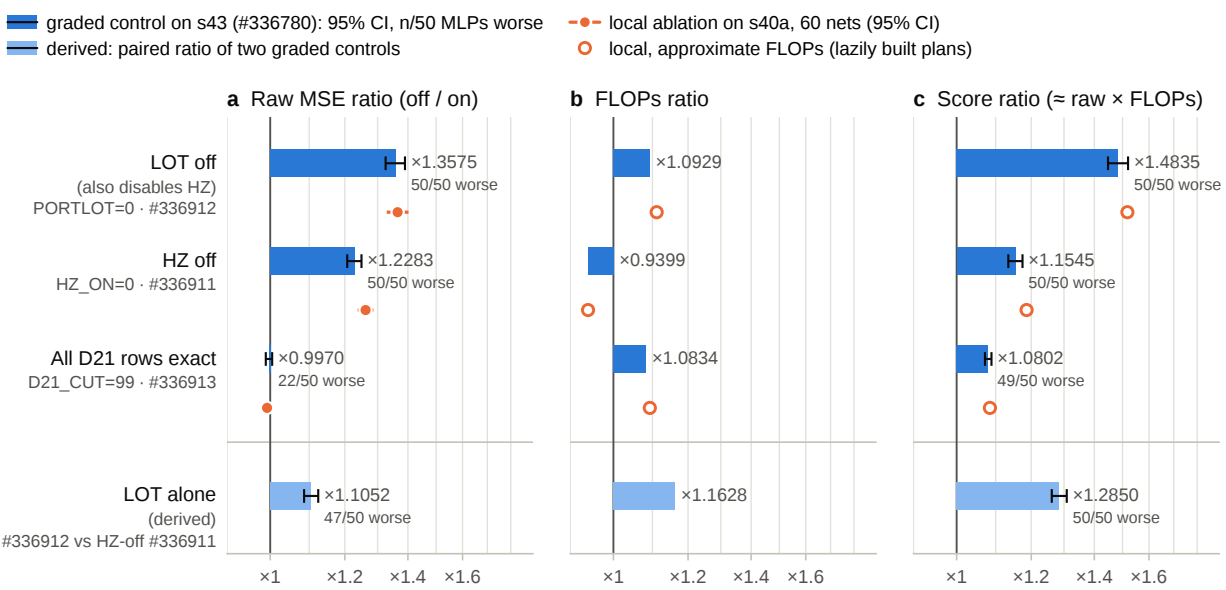
graded control on s43 (#336780): 95% CI, n/50 MLPs worse
derived: paired ratio of two graded controls
local ablation on s40a, 60 nets (95% CI)
local, approximate FLOPs (lazily built plans)
a Raw MSE ratio (off / on)
b FLOPs ratio
c Score ratio (≈ raw × FLOPs)
LOT off
(also disables HZ)
PORTLOT=0 · #336912
×1.3575
50/50 worse
×1.0929
×1.4835
50/50 worse
HZ off
HZ_ON=0 · #336911
×1.2283
50/50 worse
×0.9399
×1.1545
50/50 worse
All D21 rows exact
D21_CUT=99 · #336913
×0.9970
22/50 worse
×1.0834
×1.0802
49/50 worse
LOT alone
(derived)
#336912 vs HZ-off #336911
×1.1052
47/50 worse
×1.1628
×1.2850
50/50 worse
×1
×1.2
×1.4
×1.6