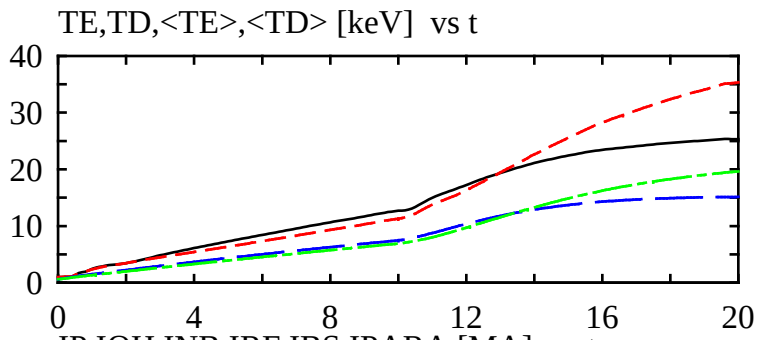
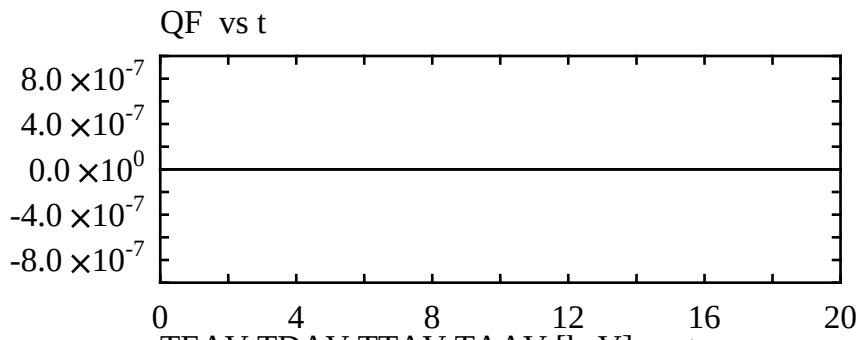
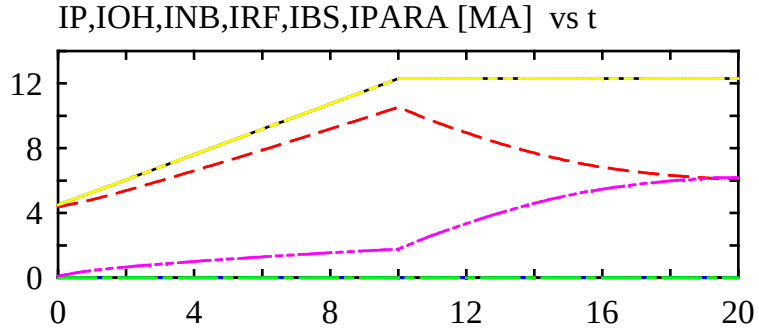
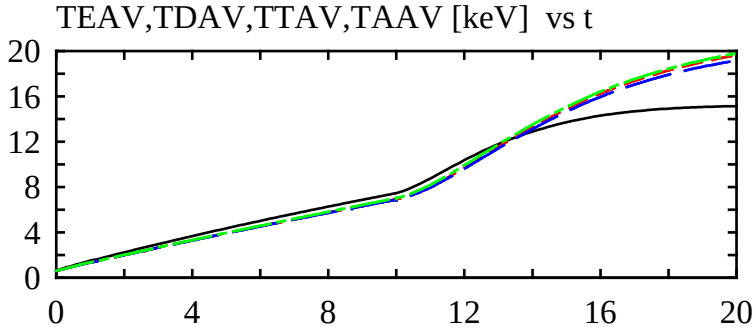
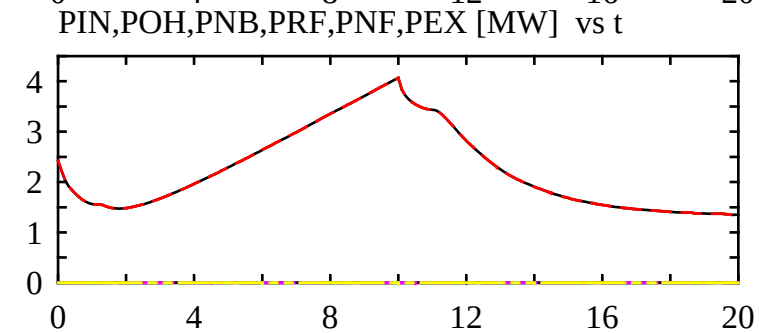
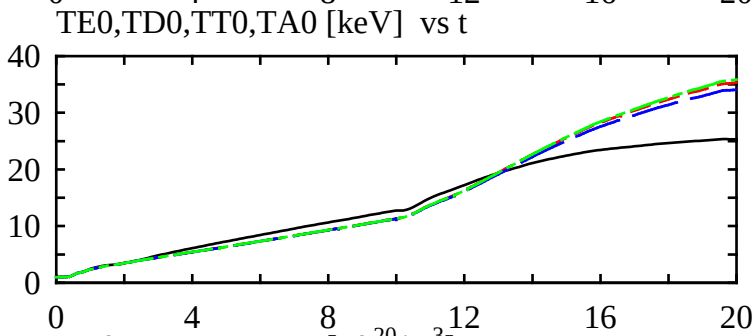

TE,TD,<TE>,<TD> [keV] vs t
40
30
20
10
0
0
4
8
12
16
20

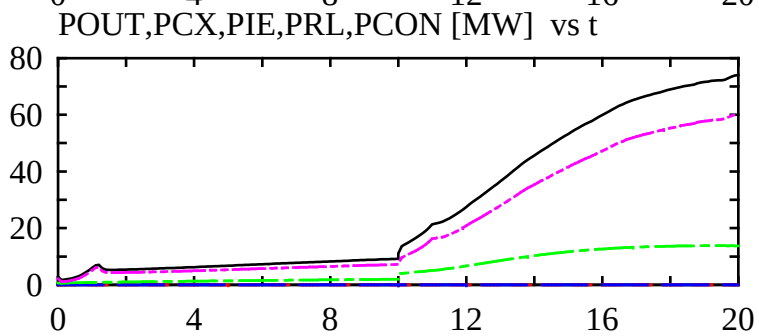

QF vs t
8.0 ×10-7
4.0 ×10-7
0.0 ×100
-4.0 ×10-7
-8.0 ×10-7
0
4
8
12
16
20

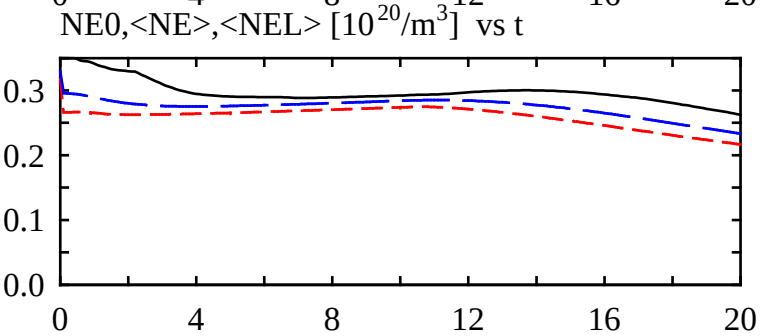

IP,IOH,INB,IRF,IBS,IPARA [MA] vs t
12
8
4
0
0
4
8
12
16
20

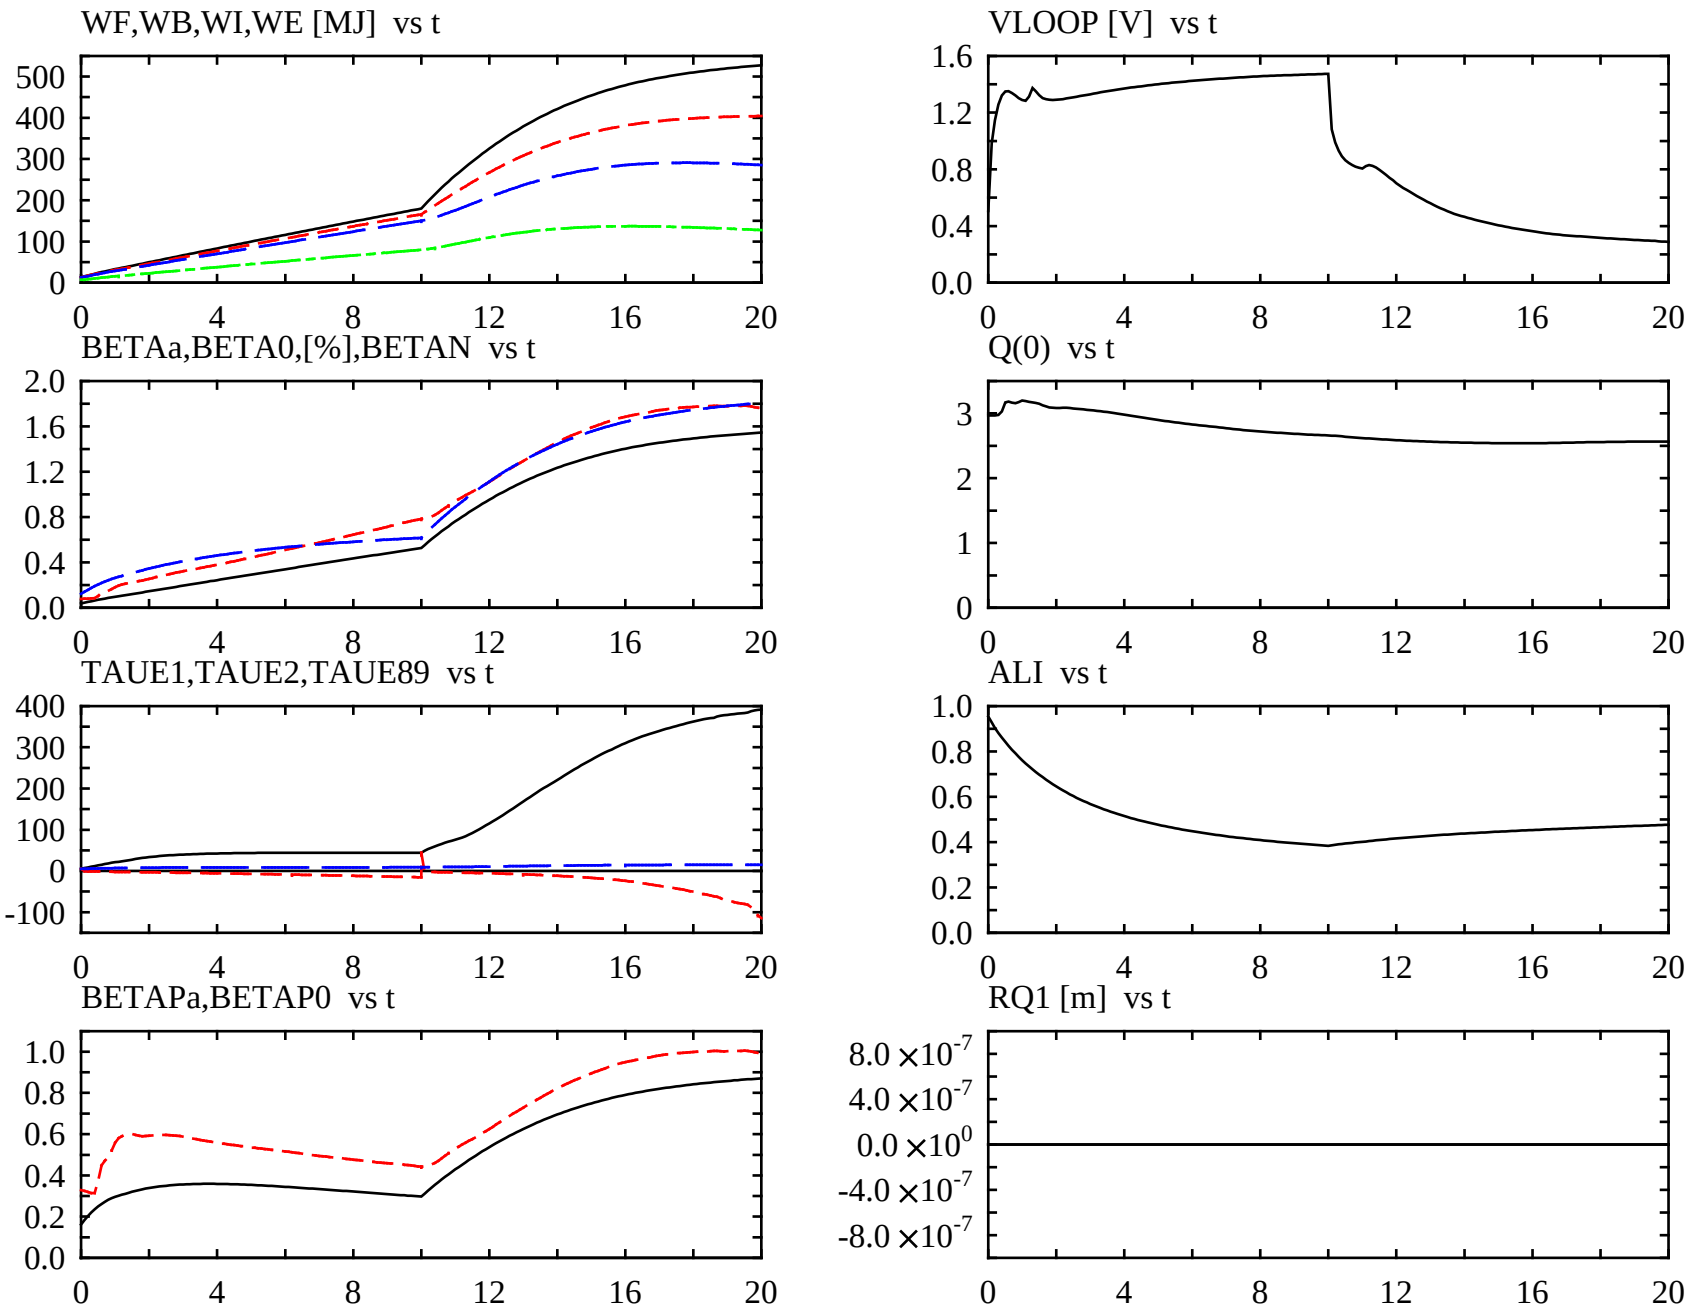

TEAV,TDAV,TTAV,TAAV [keV] vs t
20
16
12
8
4
0
0
4
8
12
16
20


PIN,POH,PNB,PRF,PNF,PEX [MW] vs t
4
3
2
1
0
0
4
8
12
16
20

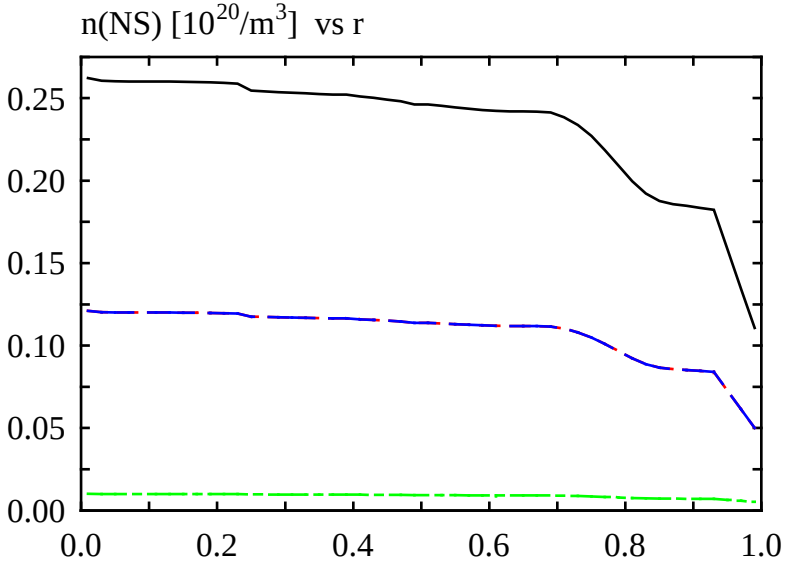

TE0,TD0,TT0,TA0 [keV] vs t
40
30
20
10
0
0
4
8
12
16
20

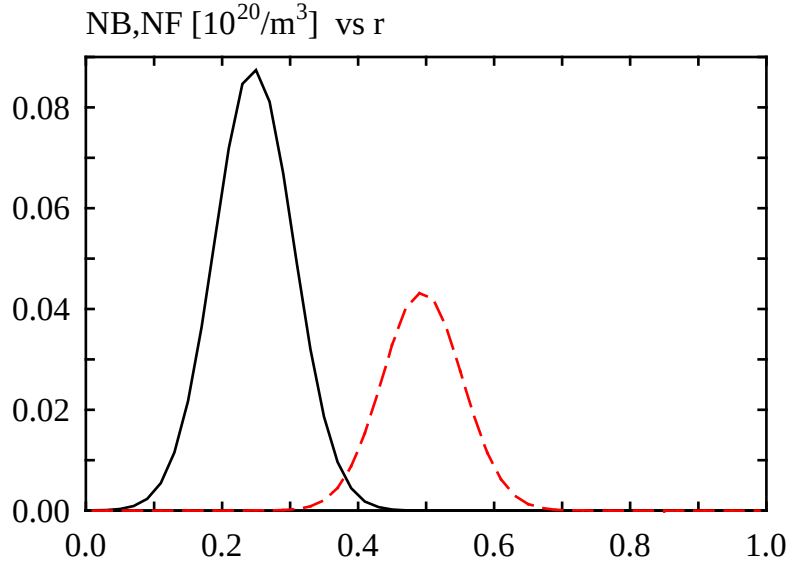

POUT,PCX,PIE,PRL,PCON [MW] vs t
80
60
40
20
0
0
4
8
12
16
20

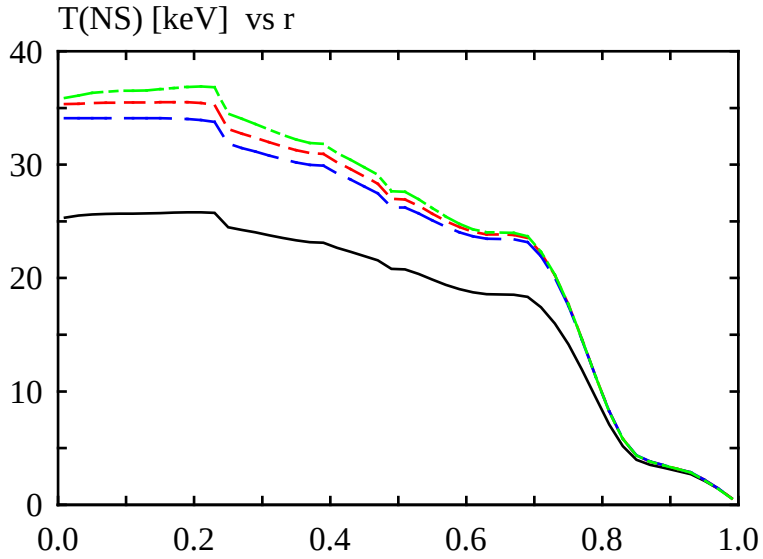

NE0,<NE>,<NEL> [10 20/m3] vs t
0.3
0.2
0.1
0.0
0
4
8
12
16
20

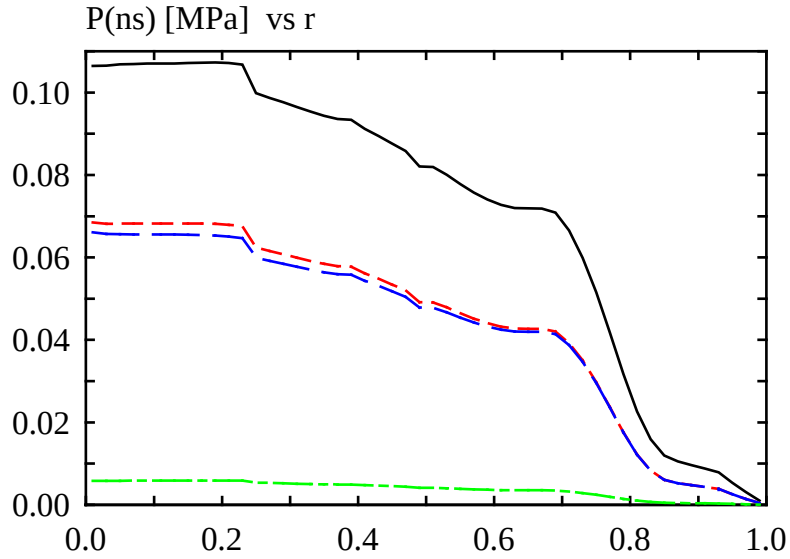

WF,WB,WI,WE [MJ] vs t
500
400
300
200
100
0
0
4
8
12
16
20
VLOOP [V] vs t
1.6
1.2
0.8
0.4
0.0
0
4
8
12
16
20
BETAa,BETA0,[%],BETAN vs t
2.0
1.6
1.2
0.8
0.4
0.0
0
4
8
12
16
20
Q(0) vs t
3
2
1
0
0
4
8
12
16
20
TAUE1,TAUE2,TAUE89 vs t
400
300
200
100
0
-100
0
4
8
12
16
20
ALI vs t
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
0
4
8
12
16
20
BETAPa,BETAP0 vs t
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
0
4
8
12
16
20
RQ1 [m] vs t
8.0 ×10-7
4.0 ×10-7
0.0 ×100
-4.0 ×10-7
-8.0 ×10-7
0
4
8
12
16
20

T= 20.000 SEC

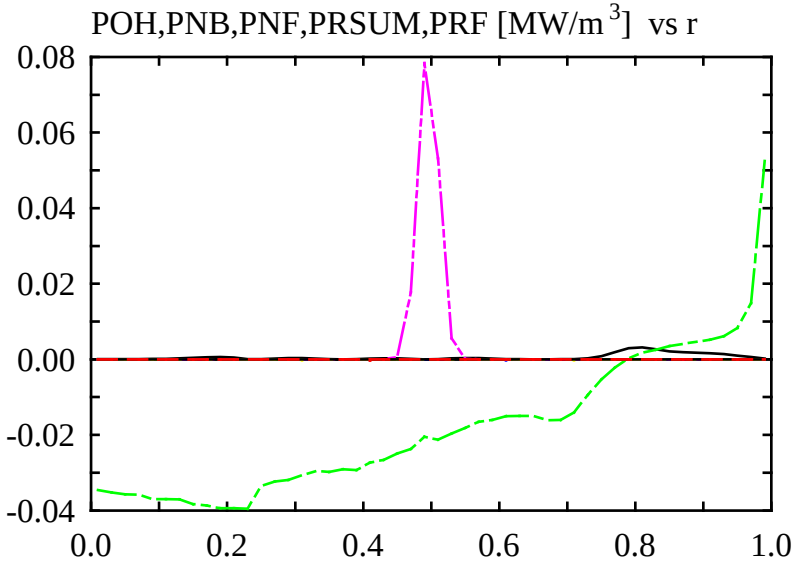

n(NS) [10^20/m^3] vs r
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0

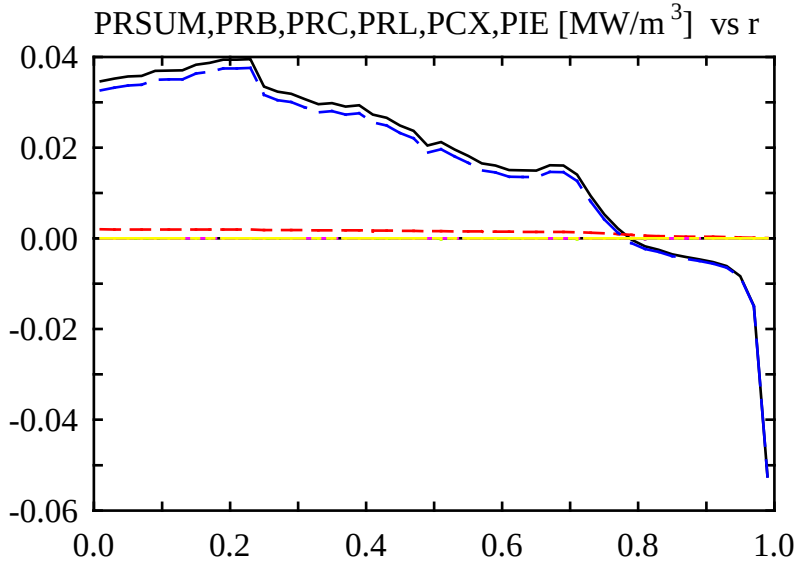

NB,NF [10^20/m^3] vs r
0.08
0.06
0.04
0.02
0.00
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0

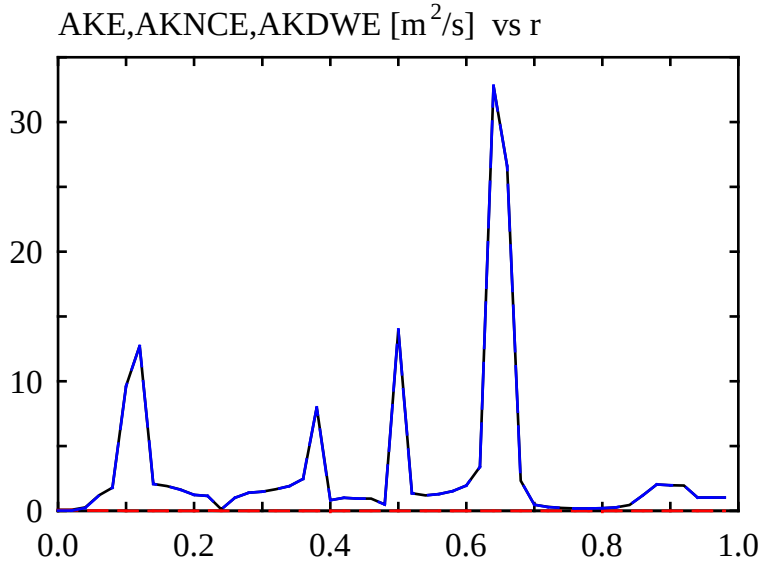

T(NS) [keV] vs r
40
30
20
10
0
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0

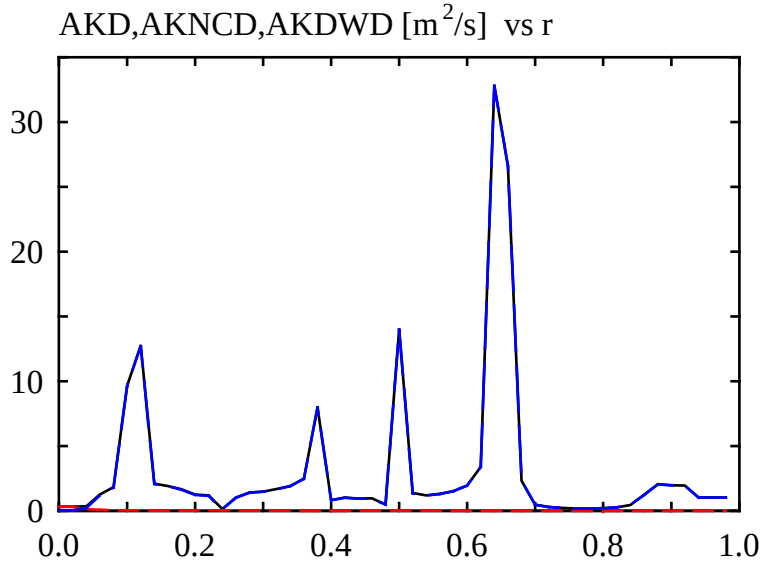

P(ns) [MPa] vs r
0.10
0.08
0.06
0.04
0.02
0.00
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0

T= 20.000 SEC

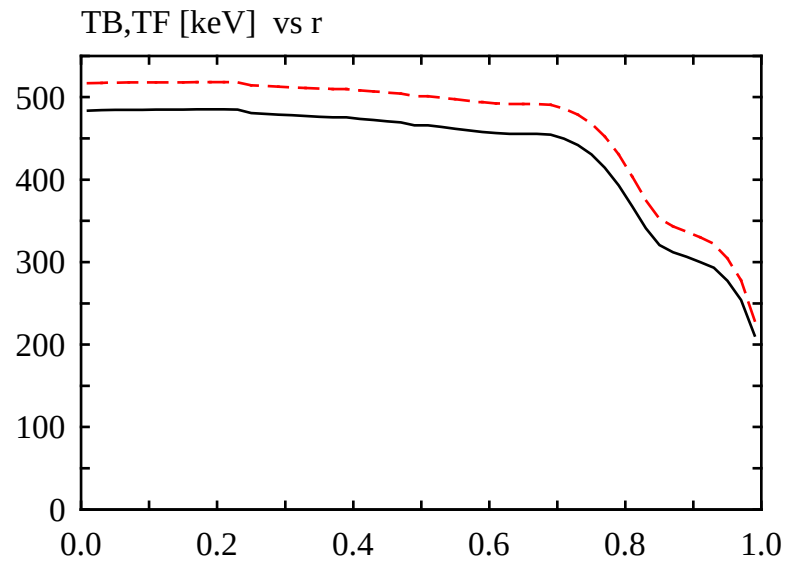

POH,PNB,PNF,PRSUM,PRF [MW/m 3] vs r
0.08
0.06
0.04
0.02
0.00
-0.02
-0.04
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0

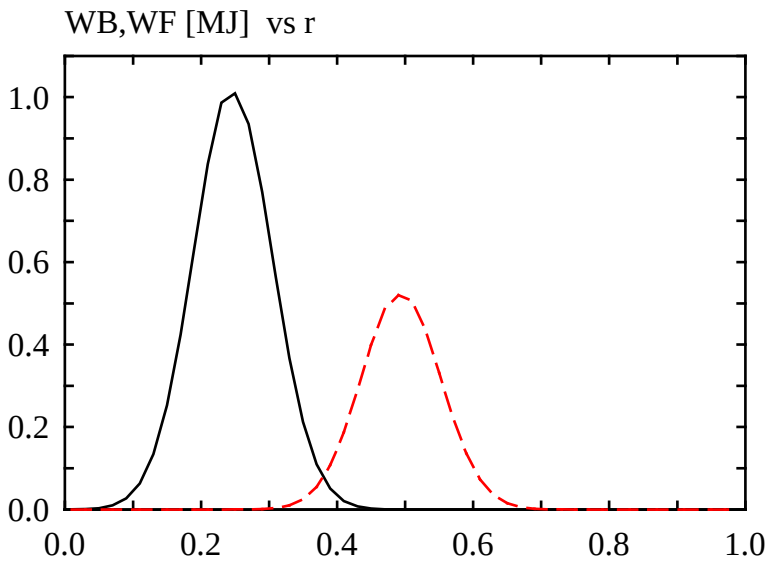

PRSUM,PRB,PRC,PRL,PCX,PIE [MW/m 3] vs r
0.04
0.02
0.00
-0.02
-0.04
-0.06
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0

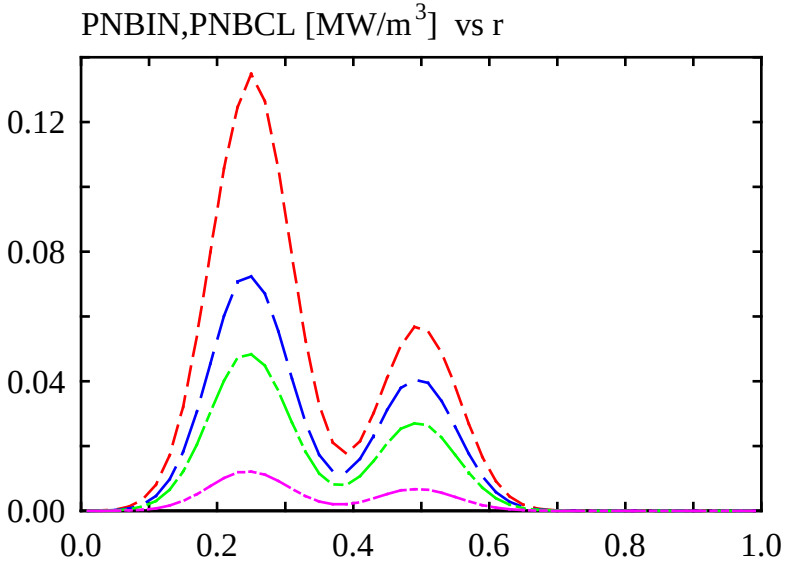

AKE,AKNCE,AKDWE [m 2/s] vs r
30
20
10
0
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0

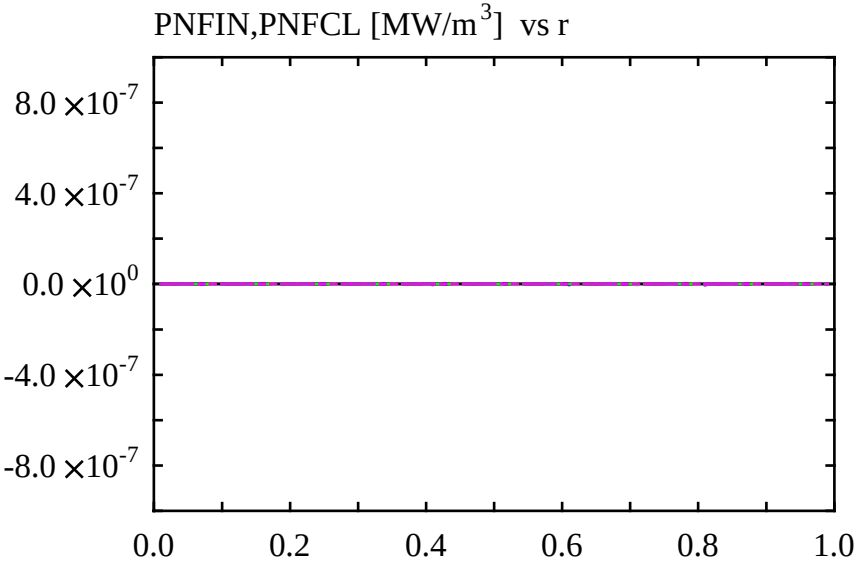

AKD,AKNCD,AKDWD [m 2/s] vs r
30
20
10
0
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0

T= 20.000 SEC

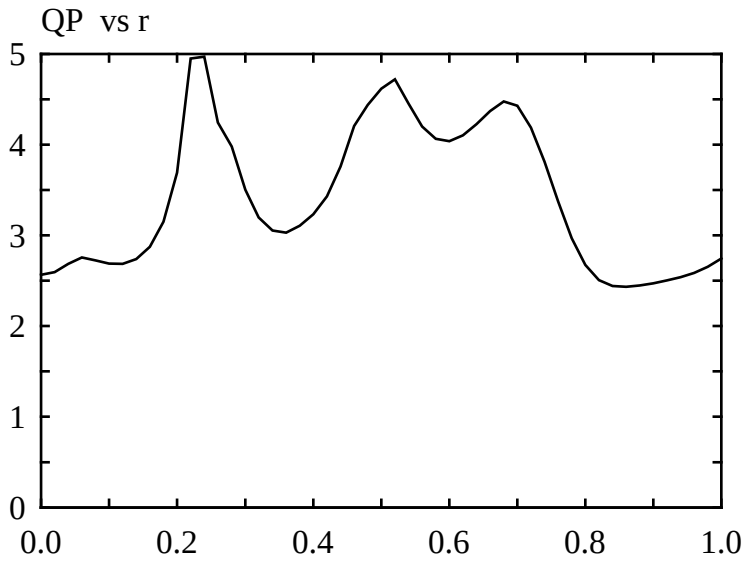

TB,TF [keV] vs r
500
400
300
200
100
0
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0

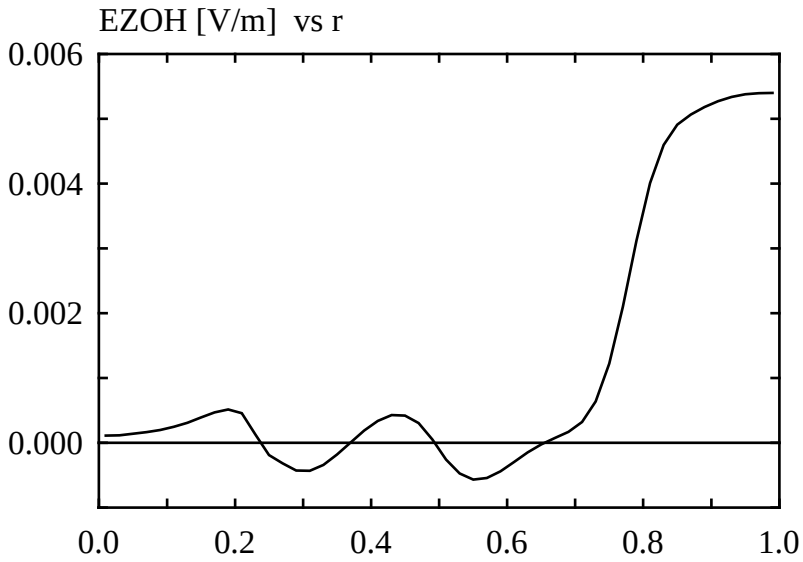

WB,WF [MJ] vs r
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0

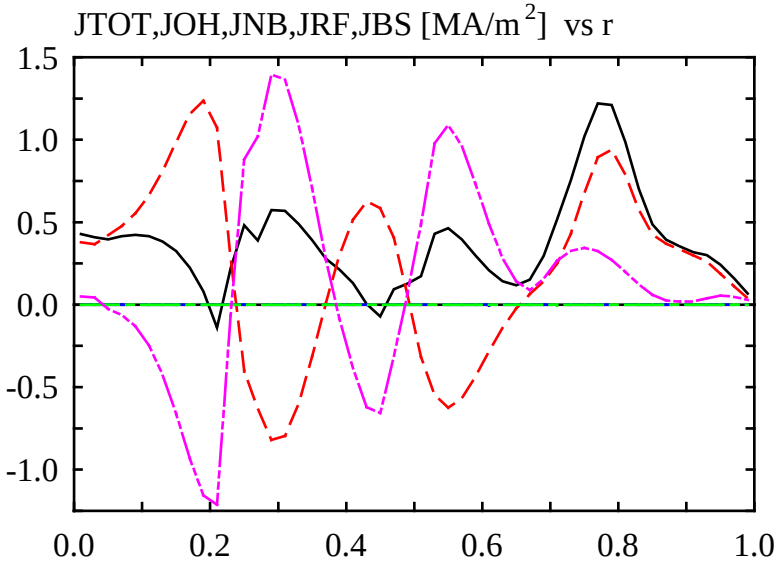

PNBIN,PNBCL [MW/m3] vs r
0.12
0.08
0.04
0.00
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0

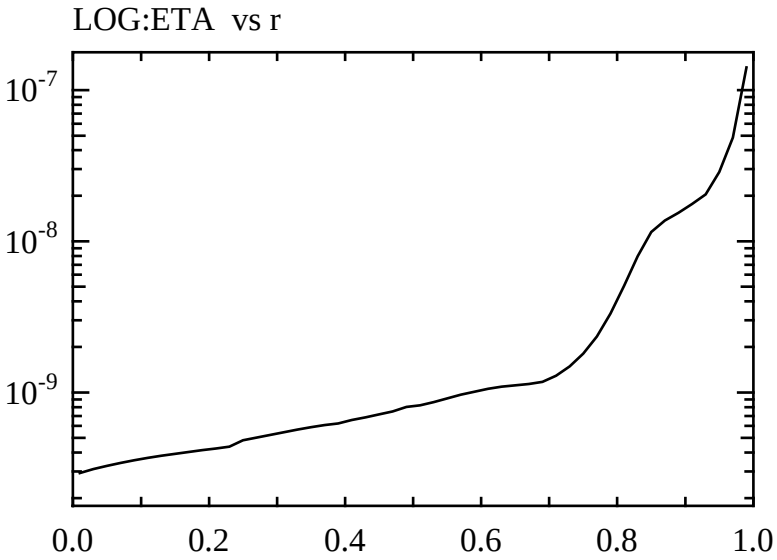

PNFIN,PNFCL [MW/m3] vs r
8.0 ×10-7
4.0 ×10-7
0.0 ×100
-4.0 ×10-7
-8.0 ×10-7
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0

T= 20.000 SEC

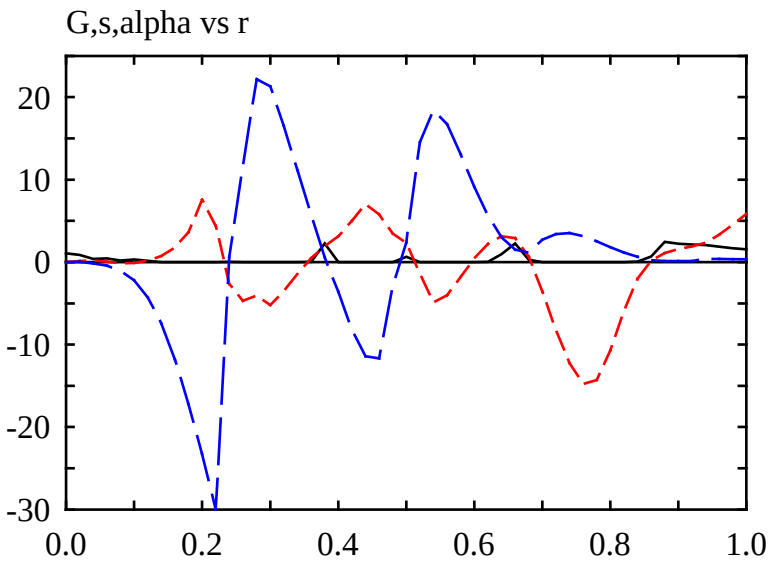

QP vs r
5
4
3
2
1
0
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0

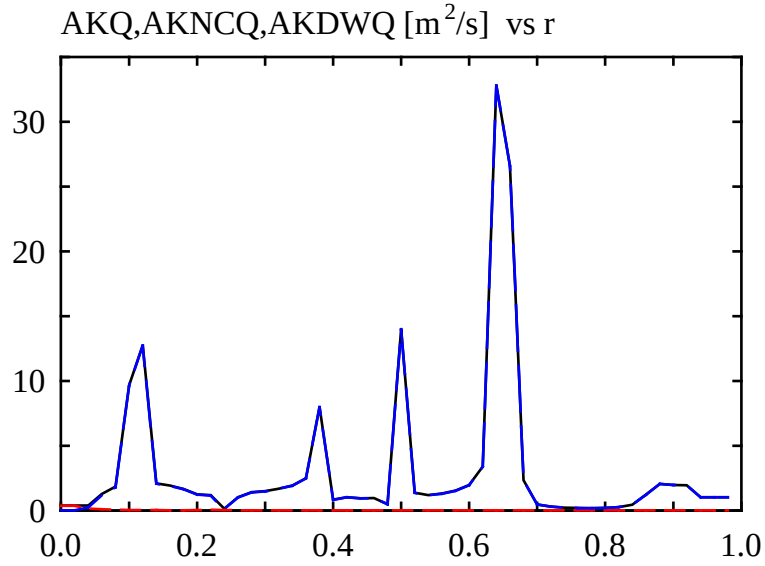

EZOH [V/m] vs r
0.006
0.004
0.002
0.000
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0

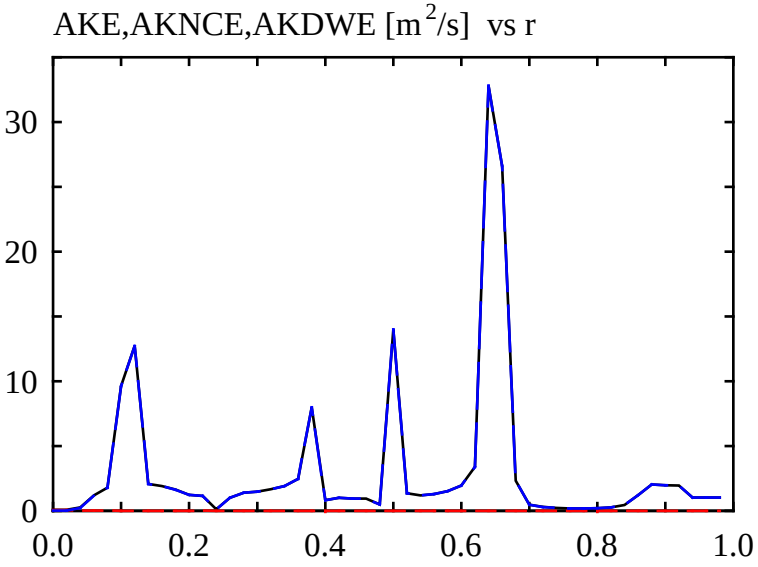

JTOT,JOH,JNB,JRF,JBS [MA/m 2] vs r
1.5
1.0
0.5
0.0
-0.5
-1.0
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0

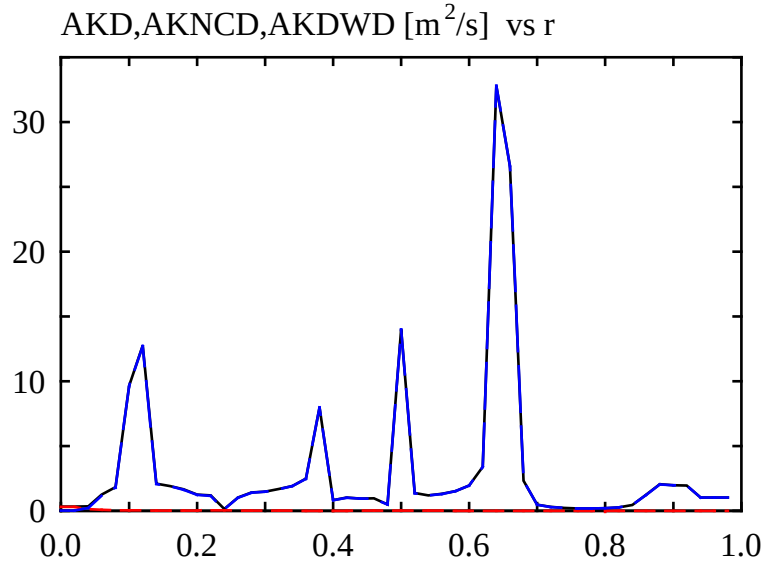

LOG:ETA vs r
10-7
10-8
10-9
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0

T= 20.000 SEC

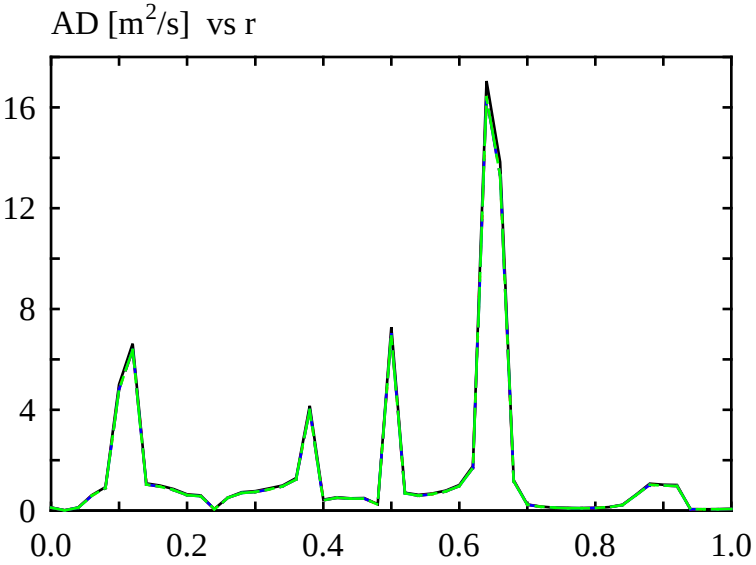

G,s,alpha vs r
20
10
0
-10
-20
-30
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0

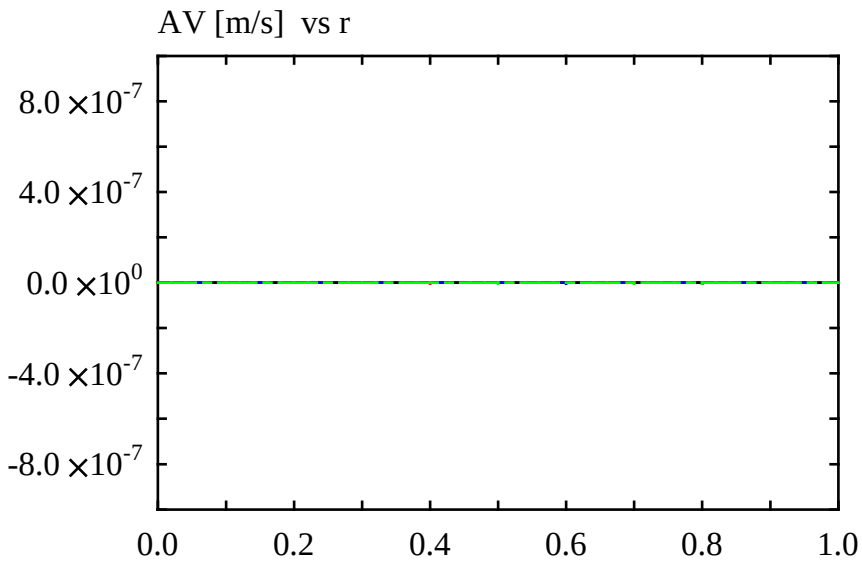

AKQ,AKNCQ,AKDWQ [m2/s] vs r
30
20
10
0
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0

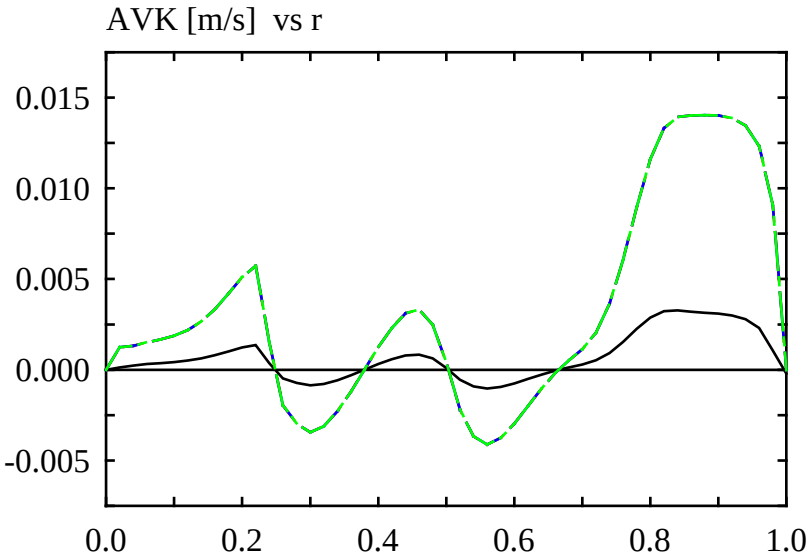

AKE,AKNCE,AKDWE [m2/s] vs r
30
20
10
0
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0

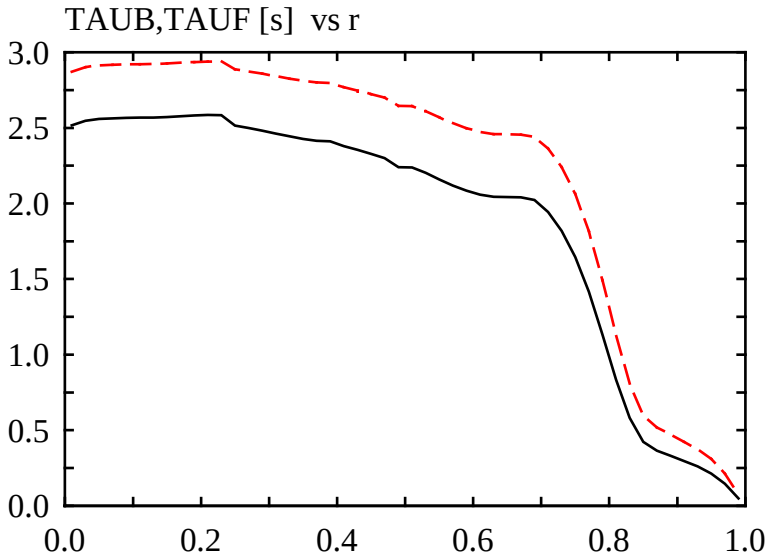

AKD,AKNCD,AKDWD [m2/s] vs r
30
20
10
0
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0

T= 20.000 SEC


AD [m^2/s] vs r
16
12
8
4
0
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0

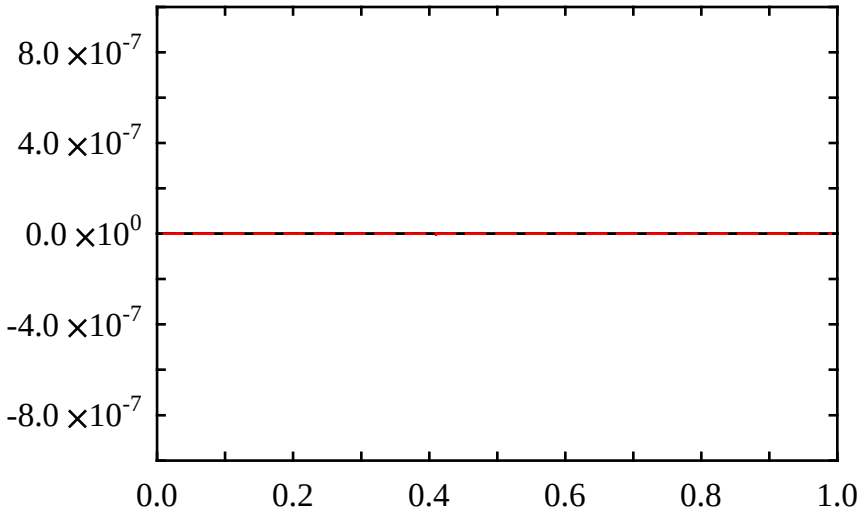

AV [m/s] vs r
8.0 ×10^{-7}
4.0 ×10^{-7}
0.0 ×10^{0}
-4.0 ×10^{-7}
-8.0 ×10^{-7}
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0


AVK [m/s] vs r
0.015
0.010
0.005
0.000
-0.005
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0

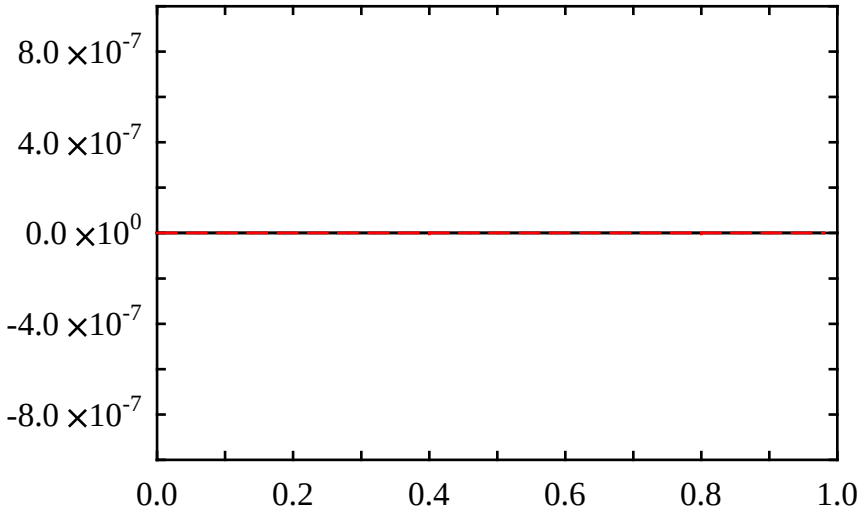

TAUB,TAUF [s] vs r
3.0
2.5
2.0
1.5
1.0
0.5
0.0
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0

T= 20.000 SEC

PNB_NNB [MW/m^3] vs r

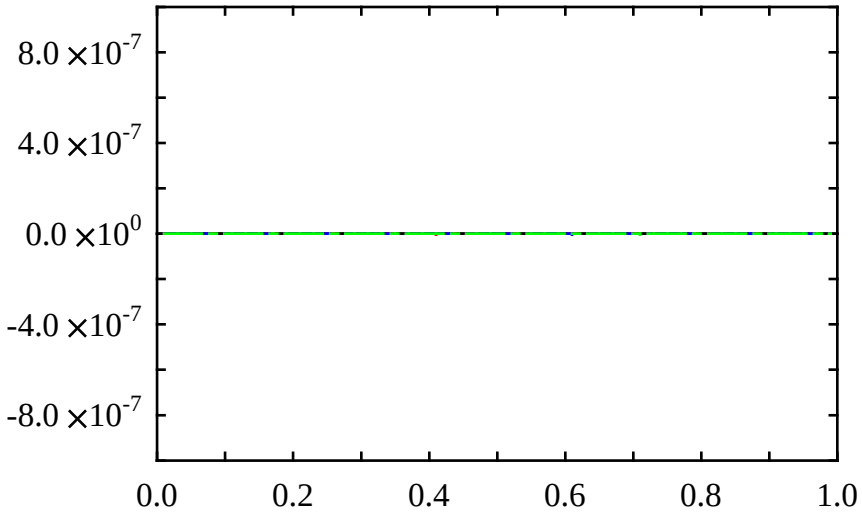


SNB_NNB vs r

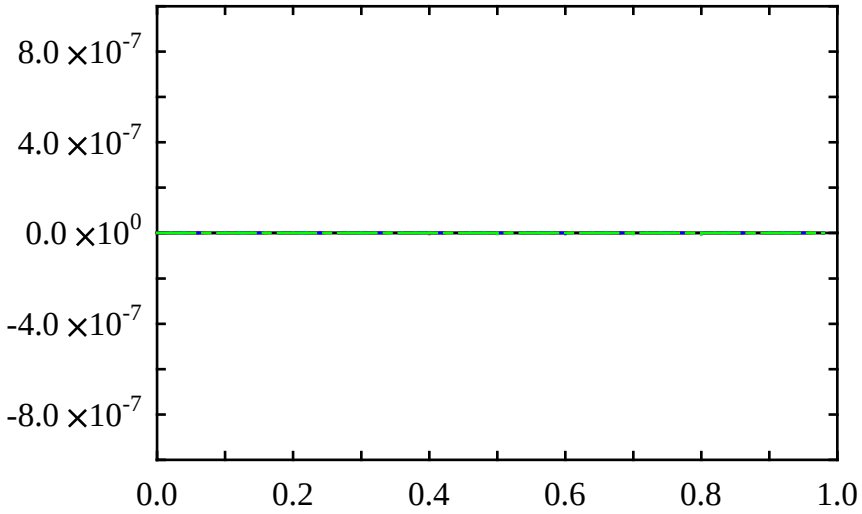


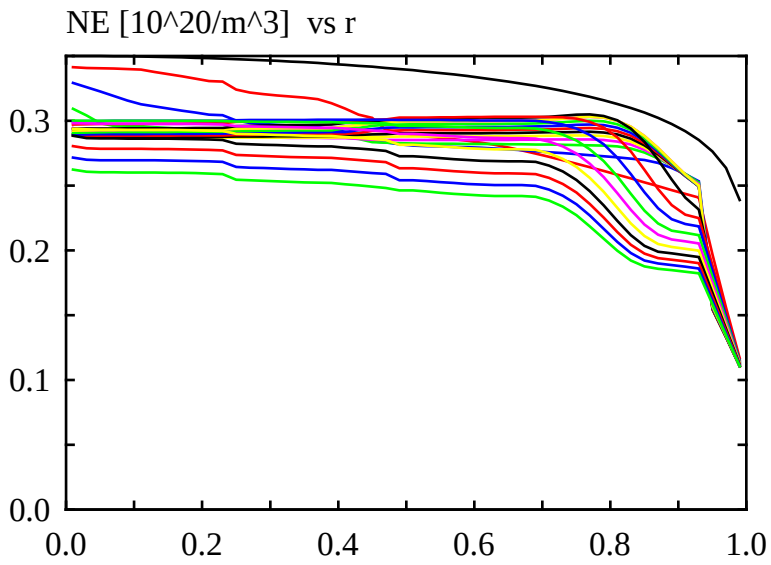
T= 20.000 SEC

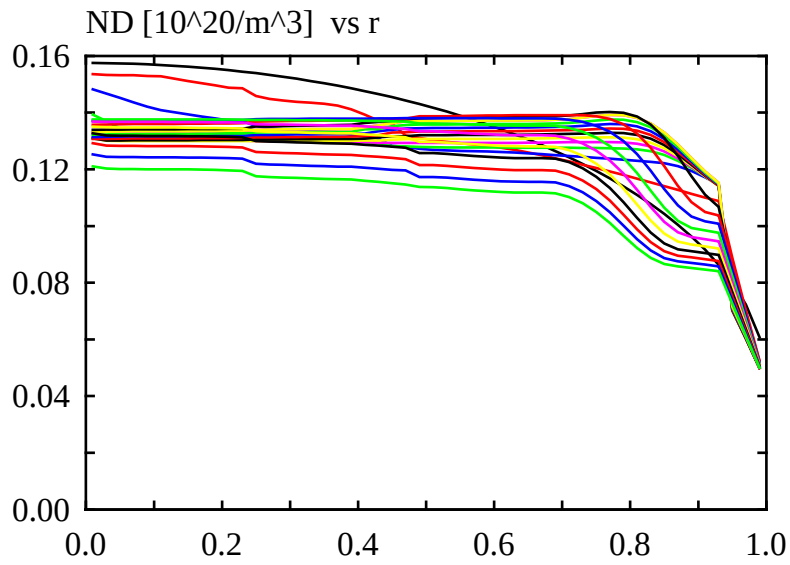
PNB_NS [MW/m^3] vs r

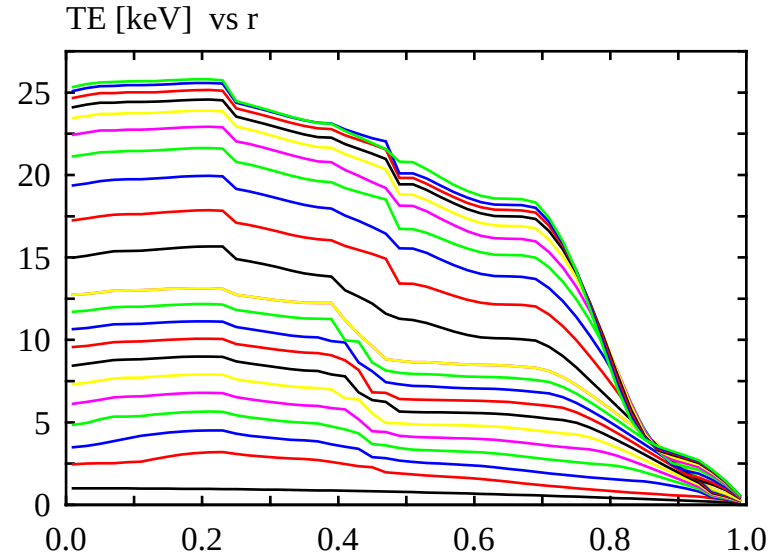


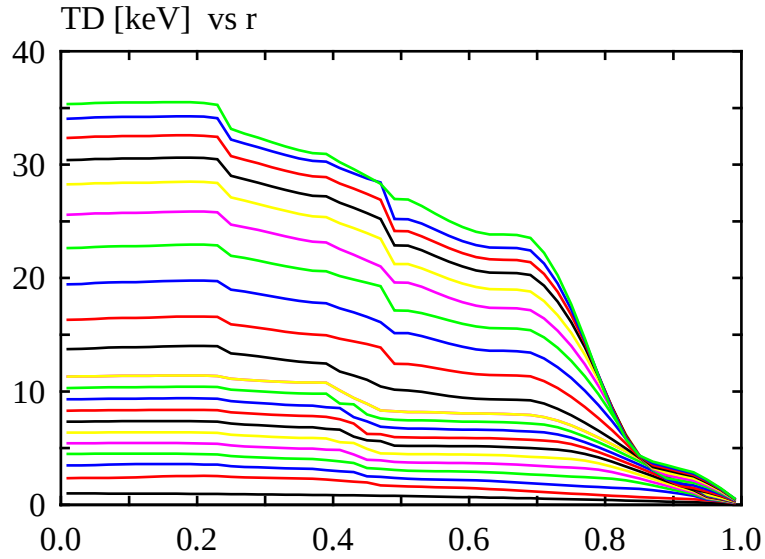
SNB_NS vs r

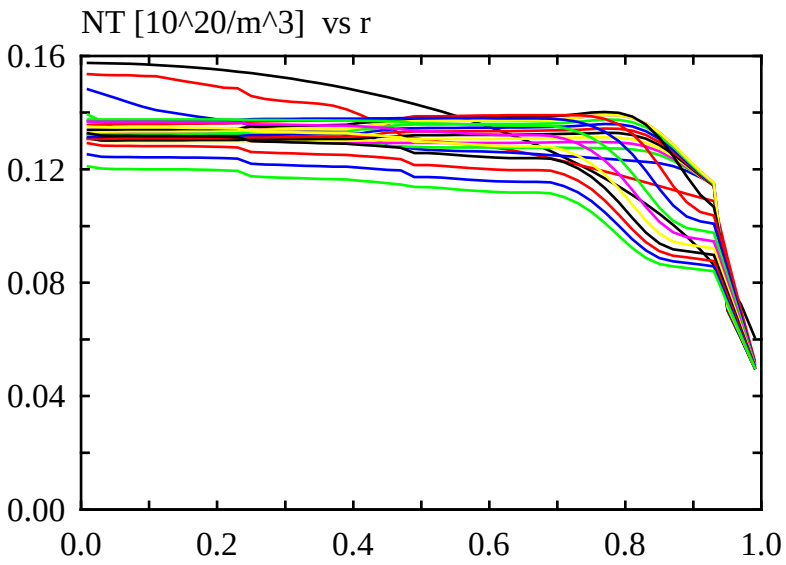


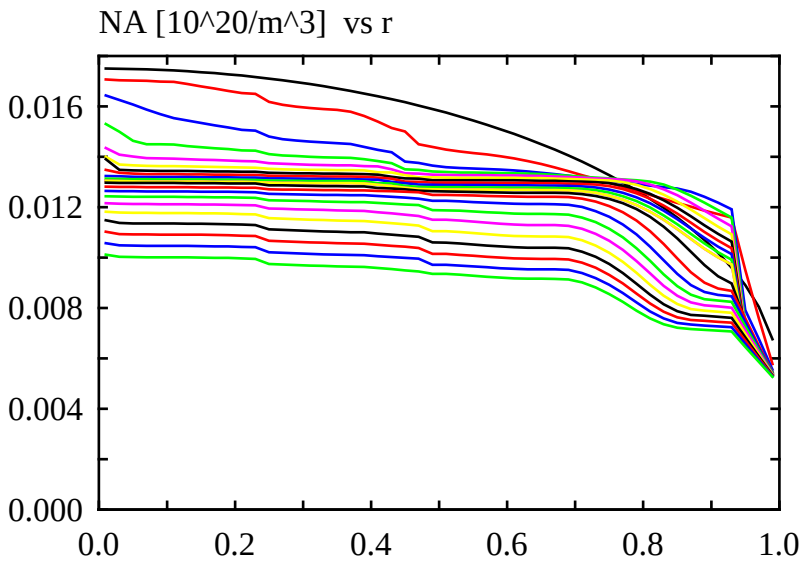

NE [10^20/m^3] vs r
0.0
0.1
0.2
0.3
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0

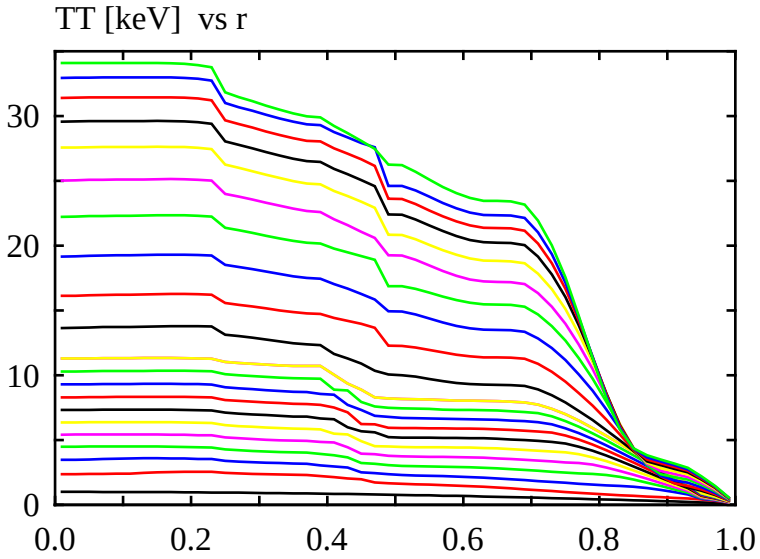

ND [10^20/m^3] vs r
0.00
0.04
0.08
0.12
0.16
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0

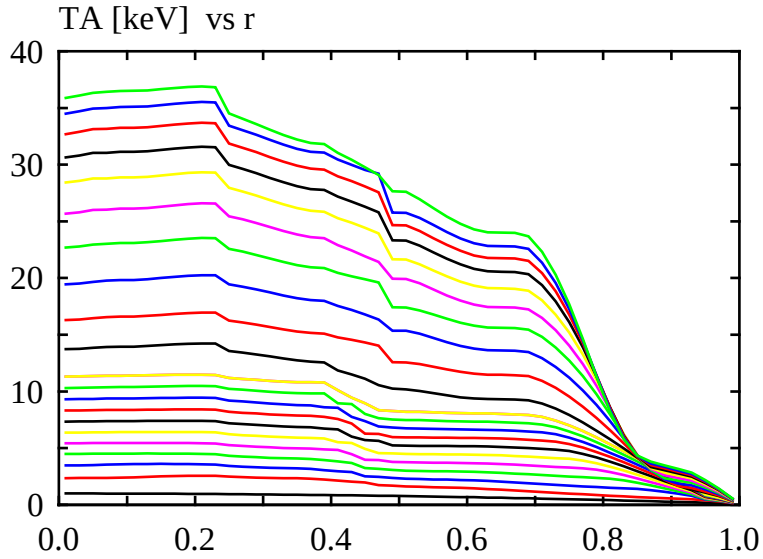

TE [keV] vs r
0
5
10
15
20
25
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0

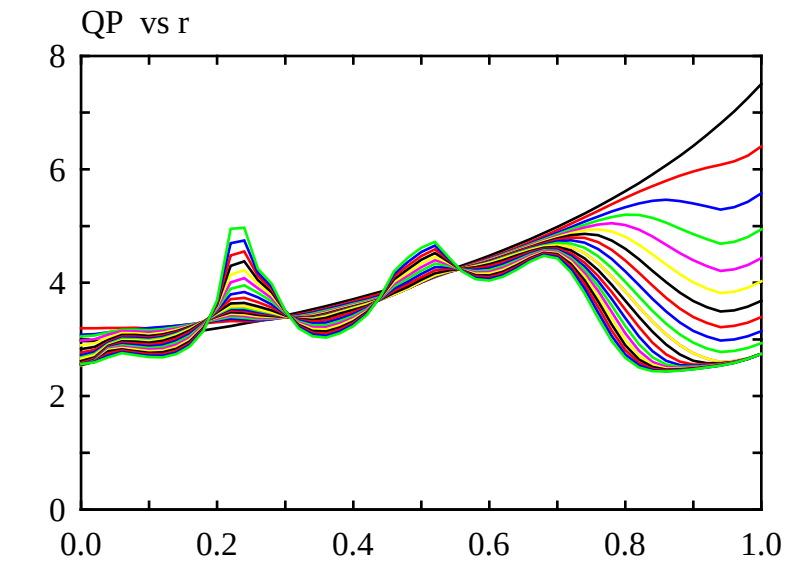

TD [keV] vs r
0
10
20
30
40
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0

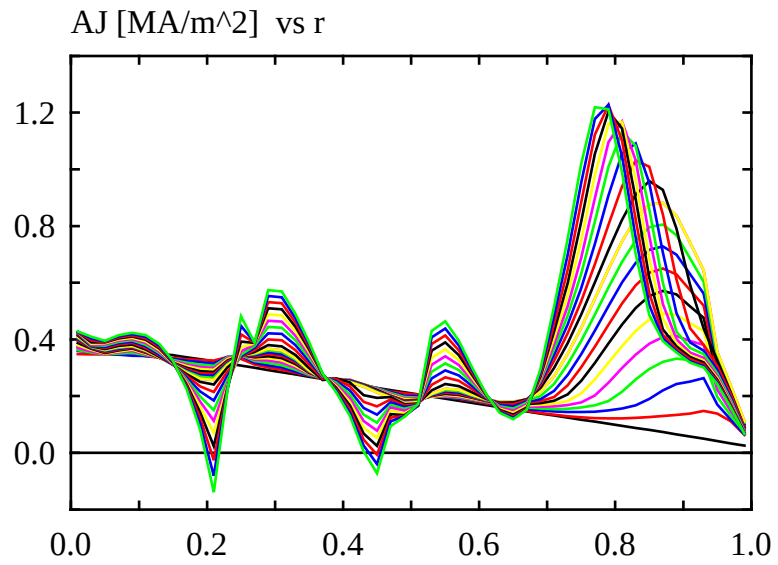

NT [10^20/m^3] vs r
0.16
0.12
0.08
0.04
0.00
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0

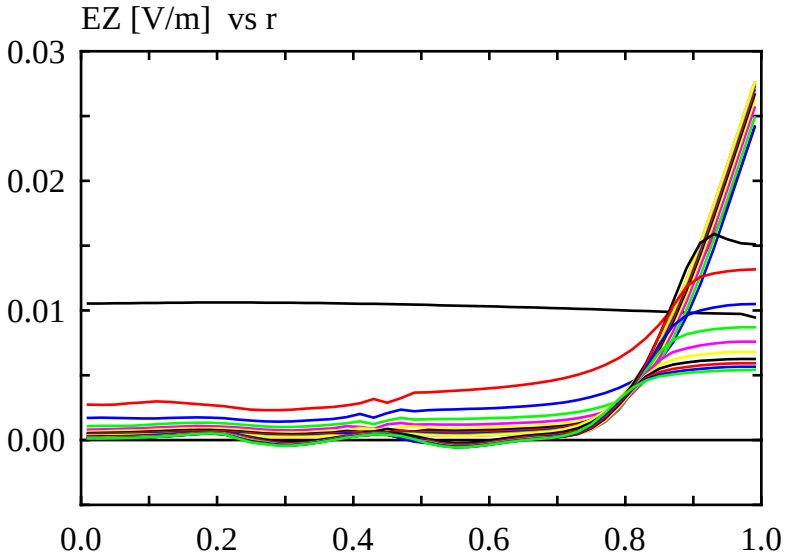

NA [10^20/m^3] vs r
0.016
0.012
0.008
0.004
0.000
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0

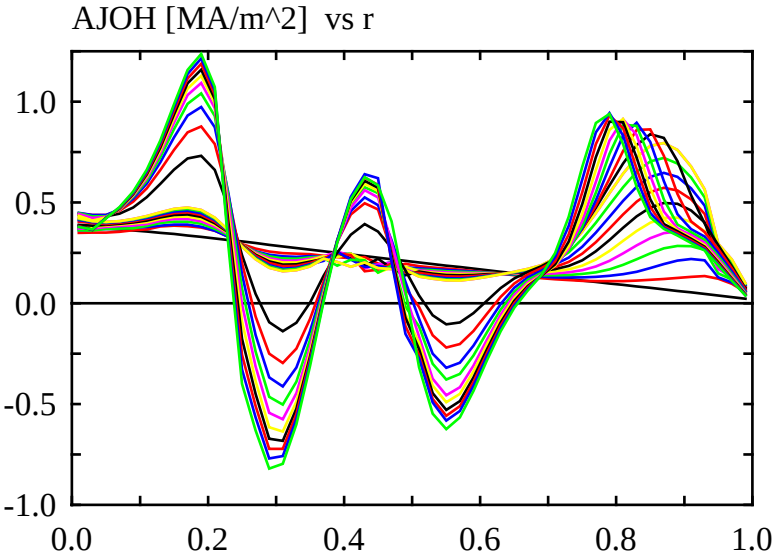

TT [keV] vs r
30
20
10
0
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0

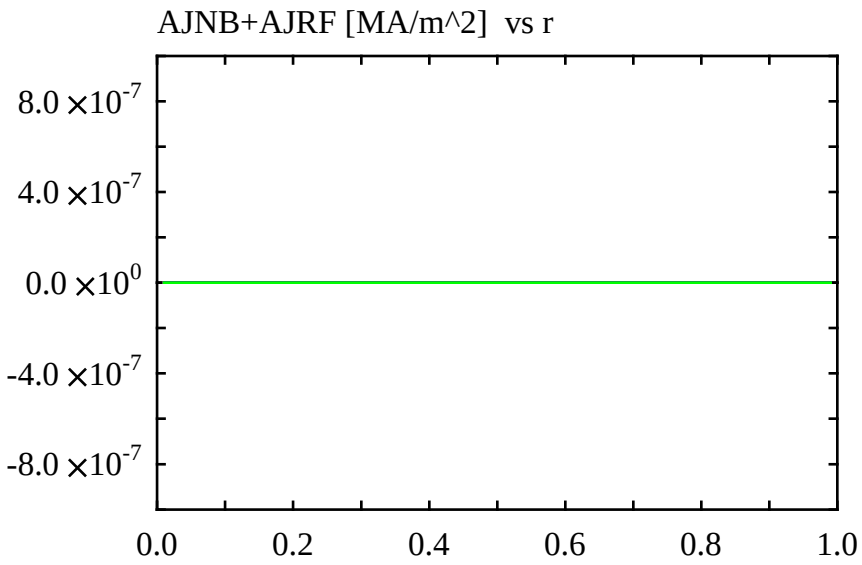

TA [keV] vs r
40
30
20
10
0
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0

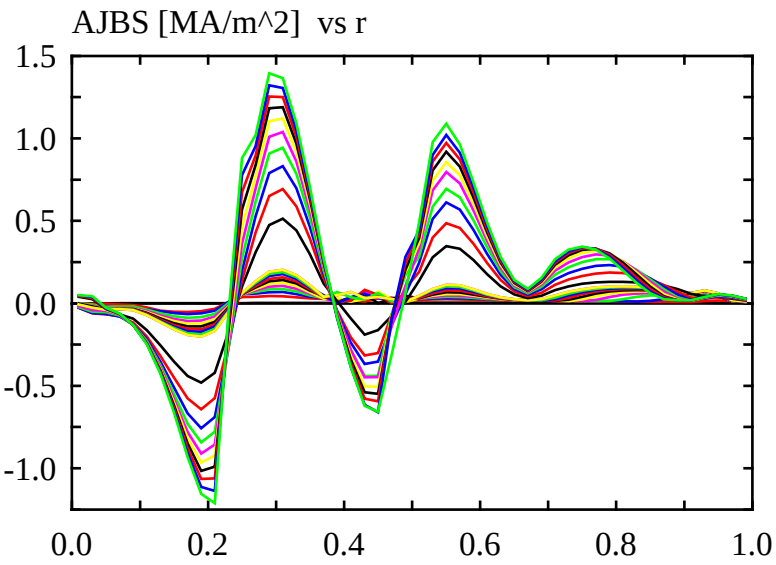

QP vs r
8
6
4
2
0
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0

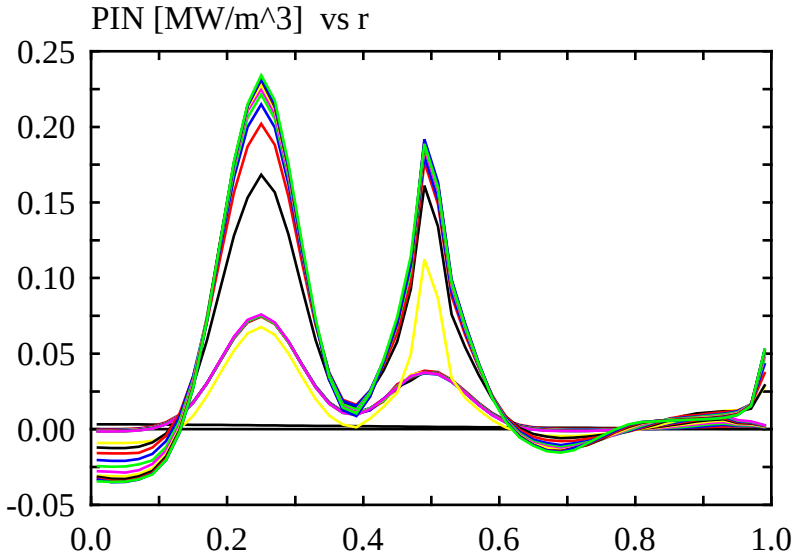

AJ [MA/m^2] vs r
1.2
0.8
0.4
0.0
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0

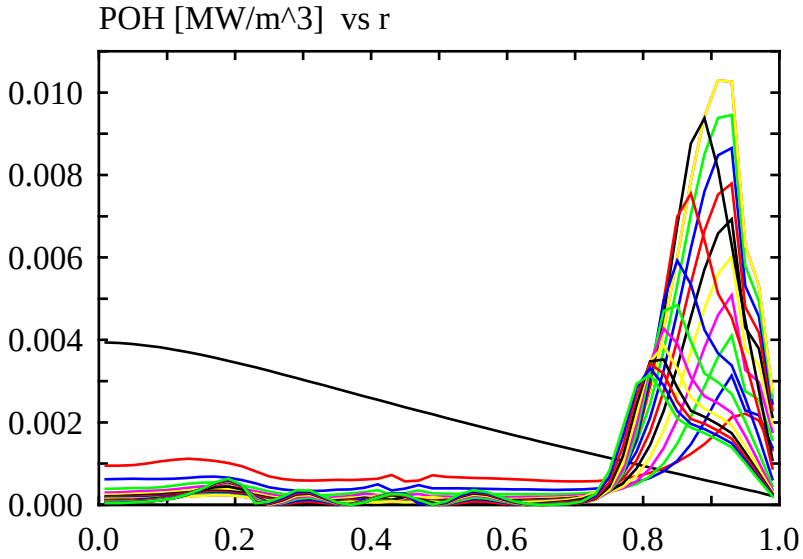

EZ [V/m] vs r
0.03
0.02
0.01
0.00
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0


AJOH [MA/m^2] vs r
1.0
0.5
0.0
-0.5
-1.0
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0


AJNB+AJRF [MA/m^2] vs r
8.0 ×10-7
4.0 ×10-7
0.0 ×100
-4.0 ×10-7
-8.0 ×10-7
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0


AJBS [MA/m^2] vs r
1.5
1.0
0.5
0.0
-0.5
-1.0
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0


PIN [MW/m^3] vs r
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
-0.05
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0


POH [MW/m^3] vs r
0.010
0.008
0.006
0.004
0.002
0.000
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0