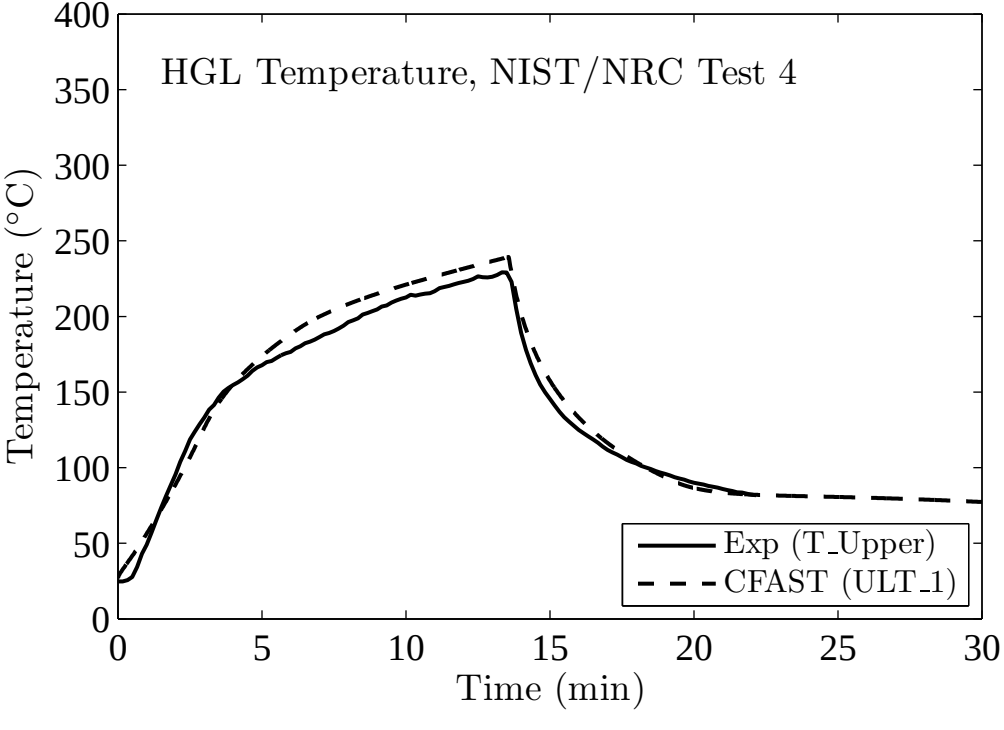
HGL Temperature, NIST/NRC Test 4
Temperature (°C)
Time (min)
Exp (T_Upper)
CFAST (ULT_1)
0
50
100
150
200
250
300
350
400
0
5
10
15
20
25
30