



03 PLAQUE DE TRAVERSE, VUE SELON X (2:1)

ep. 8, 6 plaques identiques serrees en paquet

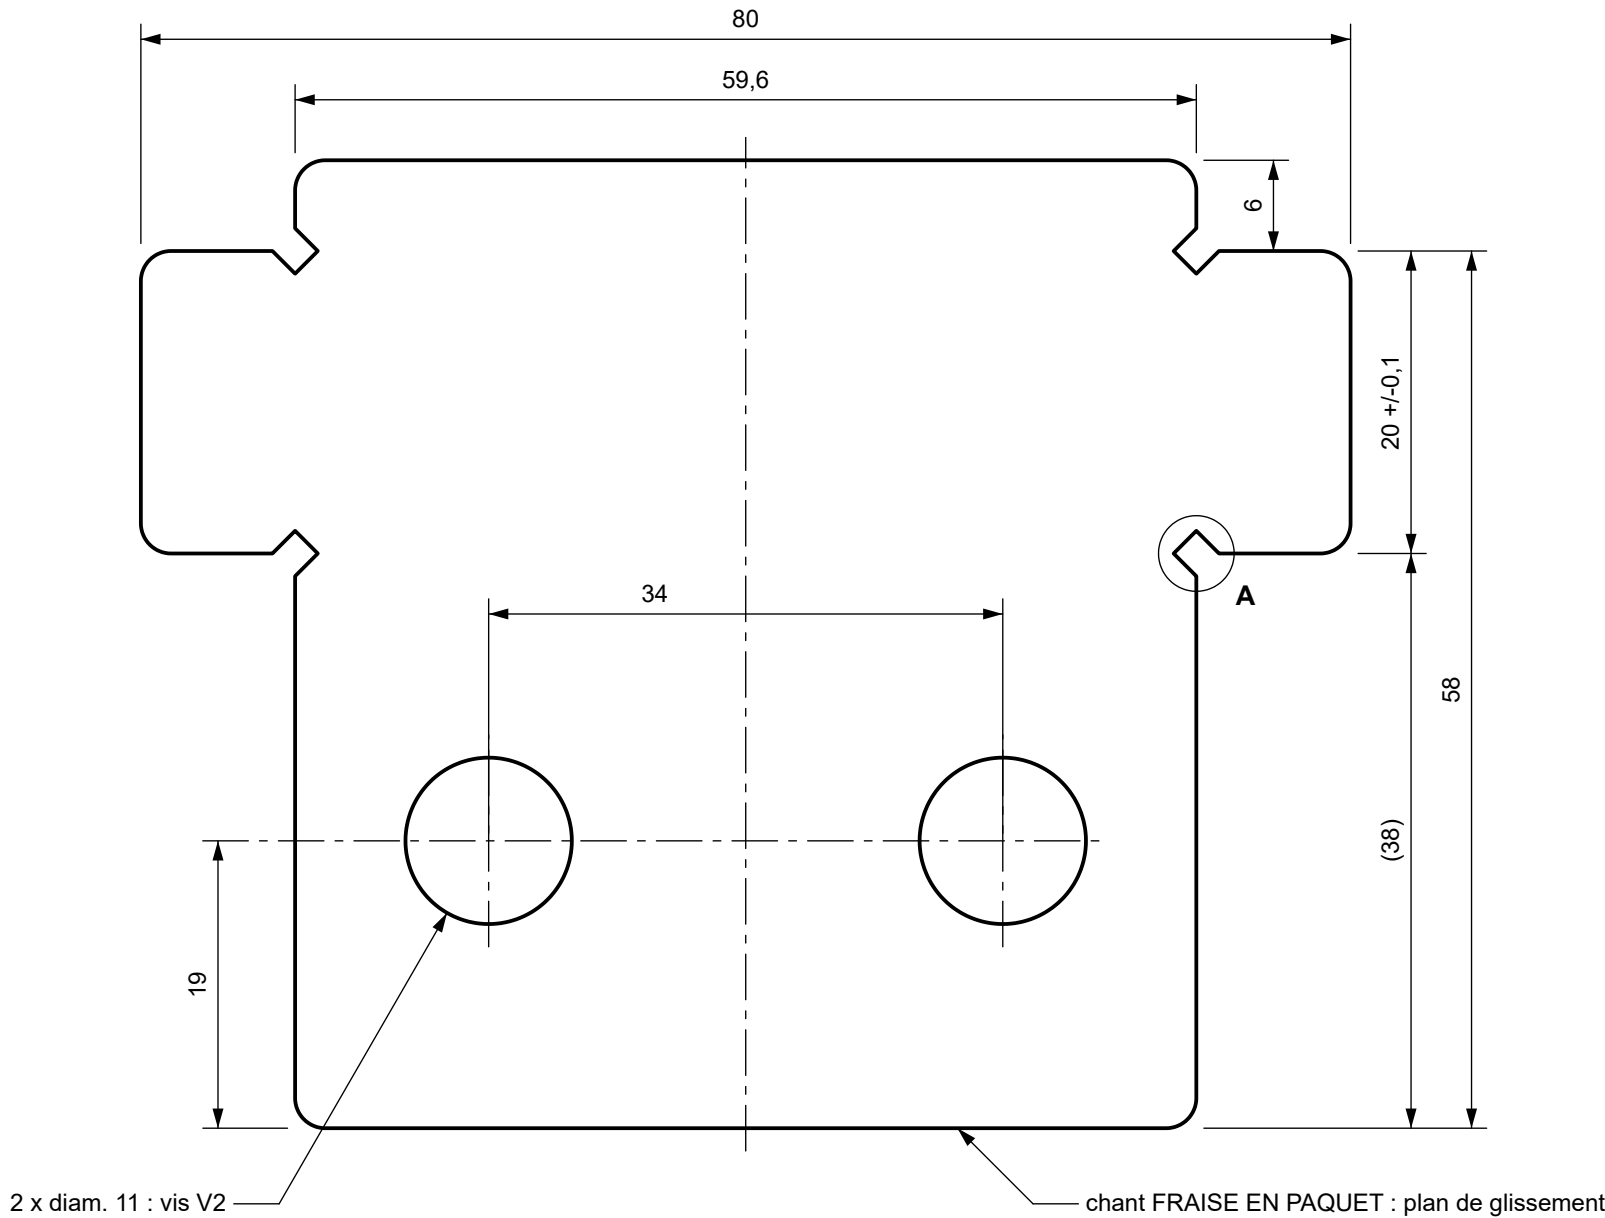

DETAIL A (10:1)

pied de tenon, 4 par plaque (ici en bas a droite)

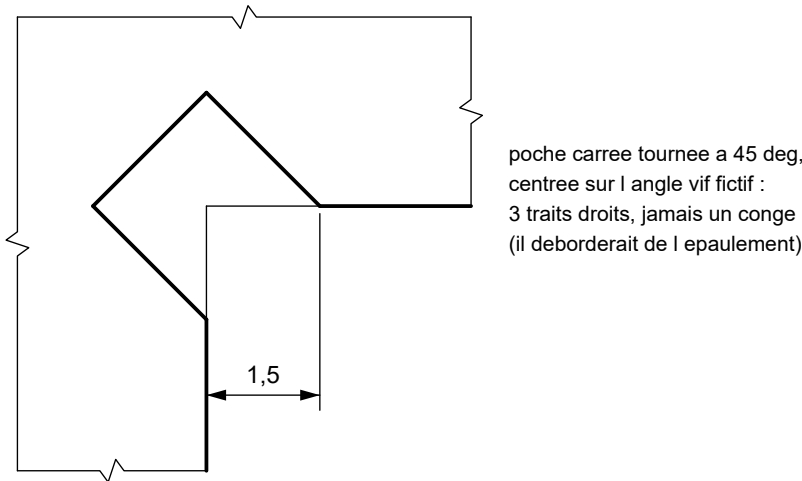

Matiere : S355JR, tole 8 mm du commerce : certificat 2.2 EN 10204 ; chant fraise frottant sur le bronze, sous pate graphite : admis a 7,6 MPa et a cette vitesse.
Decoupe laser d apres traverse.dxf (calque DECOUPE) : le DXF est le BRUT, chant du bas descendu de 1 (65 de haut au lieu de 64).
CHANT DU BAS FRAISE EN PAQUET : les 6 plaques serrees par les 2 vis V2, paquet retourne et pose sur les faces HAUTES des 12 tenons (2 cales de plus de 6 sous les tenons, la coiffe passe entre), fraise a 58 de ces faces.
Chant fraise : planeite 0,05 sur le paquet, Ra 1,6 ; c est le plan de glissement de la plaque de bronze 06c, sans rectification.
Aretes cassees 0,8 x 45 deg sur les deux faces APRES le fraisage (rainure en V de 1,6 a chaque joint, reserve de graisse), puis paquet resserre sur V2, chants fraises poses sur un marbre.
Angles du contour non cotes : R2 ; pieds de tenon : detail A.
Les tenons portent par leur face HAUTE sur l arete superieure de la mortaise du flanc : pas de vis de traverse.

Sous 12 kN (verification de dimensionnement) :

- matage du tenon sur l arete de mortaise : 26,5 MPa sur 38,4 x 5,9 par flanc (aretes cassees et degagement deduits) ;
 - racine de tenon : 11,5 MPa sur 17 nets ; plaque (64 de haut, percee de 11, appuis a 68,5) : 7,6 MPa, majorant ;
 - bronze 06c : 7,6 MPa sur 30 nets (5 joints dans ses 38) ; Re du S355JR a 150 C : 300 MPa.
- MONTAGE : serrer le paquet sur V2, engager les tenons dans un flanc, chants fraises du cote du coin, puis presenter le second flanc.

TRAVERSE - PLAQUE A TENONS		rep. 03	indice B 05/10/2026
matiere S355JR	brut tole 8 mm, cert. 2.2	quantite 6 plaques identiques	
echelle 2:1 - detail 10:1	cotes en mm tol. generale ISO 2768-m	banc de flexion poutrelle 103x107x840	