


Ablation anticrénelage — 24 bras, précision finale commit efe24dc, lot séparé de la campagne

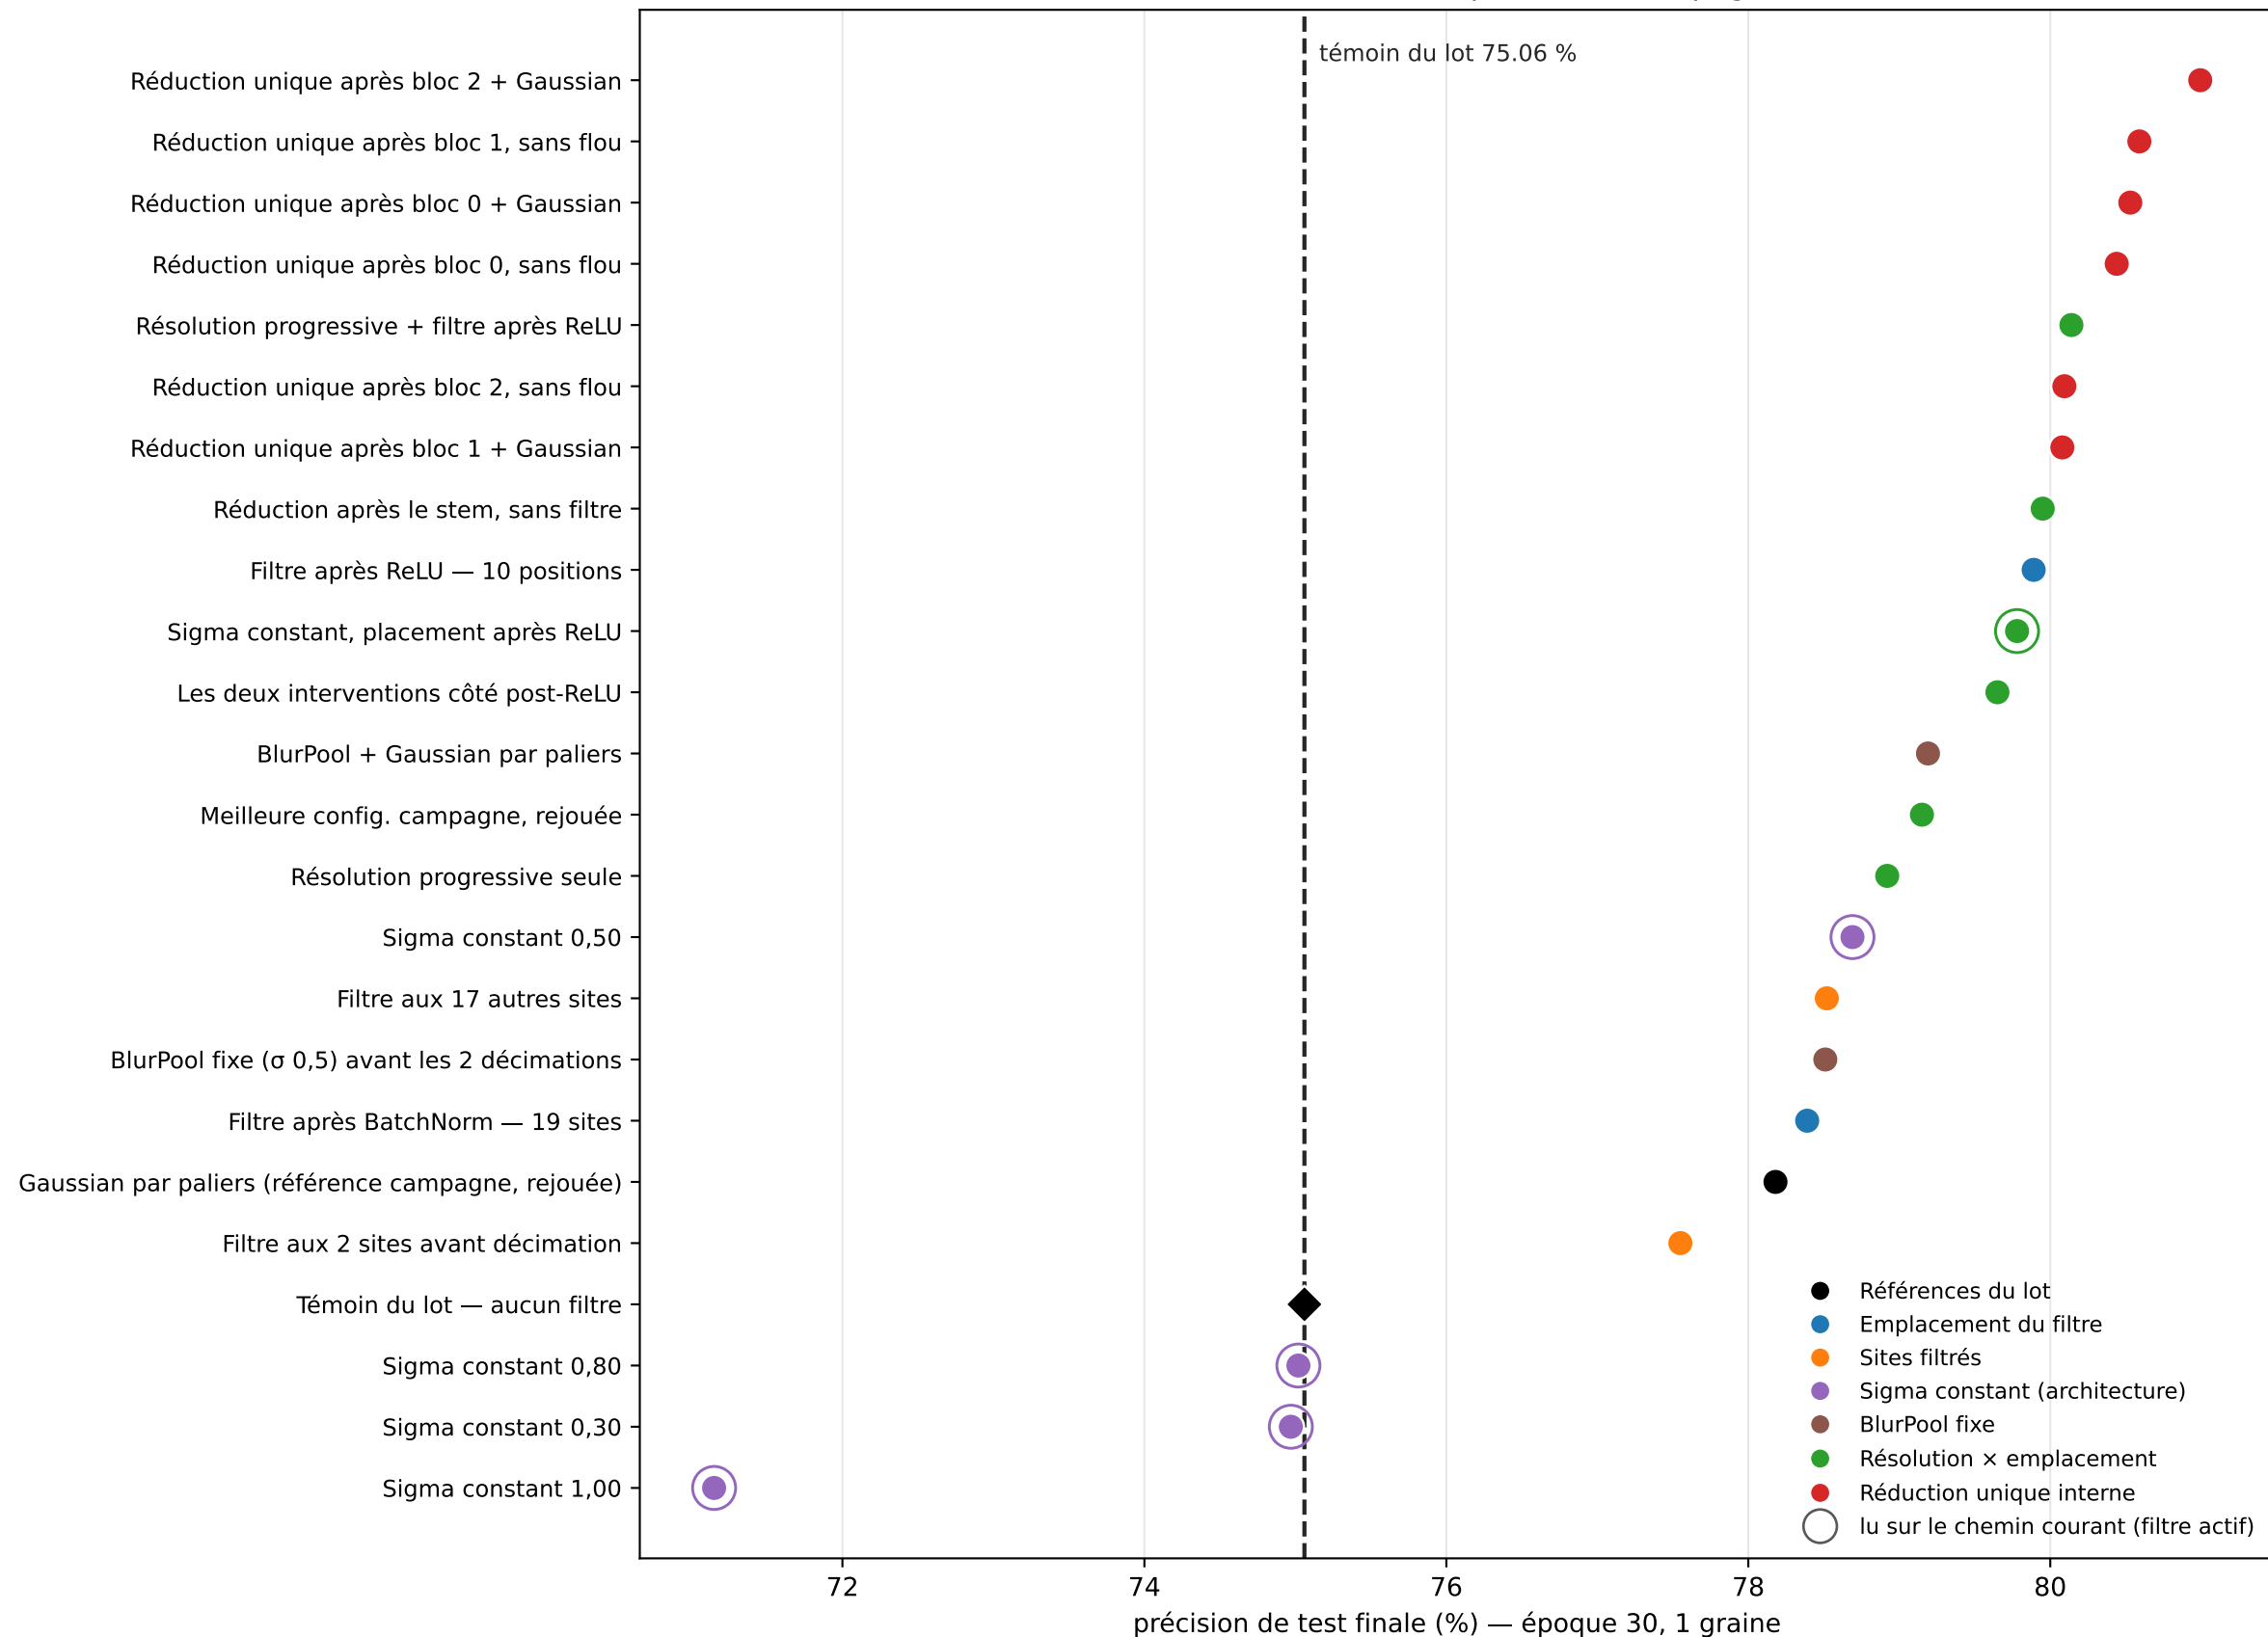

Lot d'ablation : 1 graine, poids initiaux différents de la campagne — les niveaux absolus ne sont pas comparables d'un lot à l'autre, seuls les écarts au témoin du même lot le sont.