

Atelier des Rives — cas synthétique

Performance énergétique et décisions opérationnelles

Période de données fournie

Ce qu'il faut retenir

Un écart récurrent mérite une action ciblée. Le potentiel économique justifie la vérification opérationnelle ; il ne constitue pas encore une économie réalisée.

Bénéfice annuel net potentiel

4 800 €/an

Estimation sous hypothèses ; aucune économie réalisée démontrée.

Coût d'intervention : 450 € (ponctuel)


Cadre de la mission

Cette prestation ne constitue pas un audit énergétique réglementaire.

Un écart récurrent à traiter avec méthode

Un écart récurrent subsiste dans les périodes comparables. Le scénario économique soutient une correction ciblée, sous réserve du service à préserver.

Consommation et activité

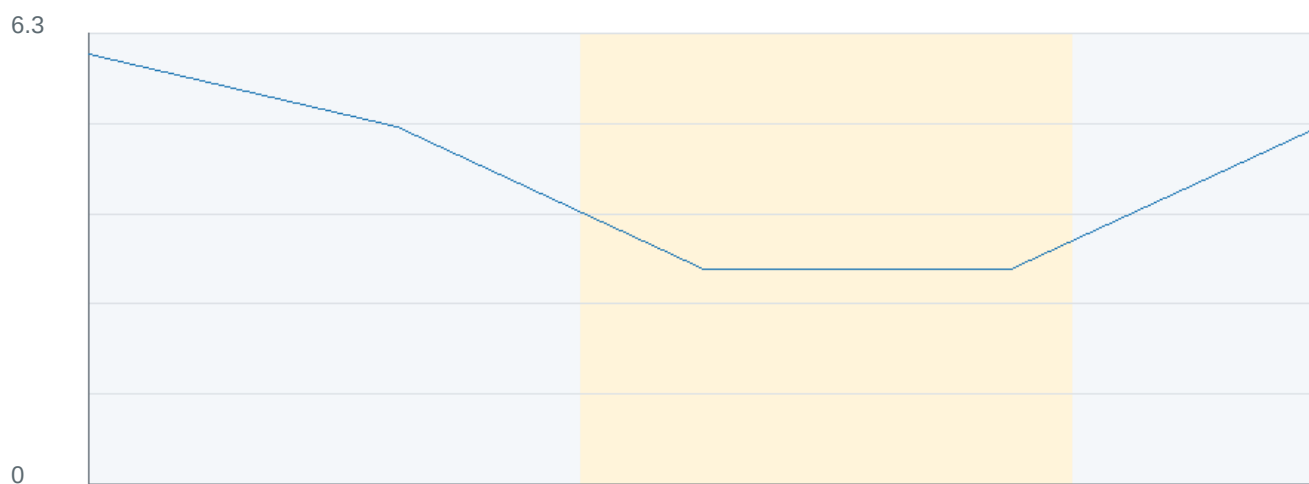

Le graphique répond à la question de la consommation pendant les régimes observés.

Horodatage source : 01/07/2026 00:00 — 01/07/2026 18:00

Énergie par intervalle (kWh)

Courbe bleue : consommation ; bandes orange pâle : activité/production active ; bandes grises : inactive

Ce qui reste incertain

Une charge évitable et un service utile non documenté restent des explications compatibles. La cause physique n'est pas identifiée.

Décision

Action recommandée

Niveau de preuve : Modéré

Comment vérifier après action

Mesure suivie : Consommation comparable

Évolution attendue : baisse

Période de comparaison : deux semaines comparables

À contrôler : activité et ouverture

Critère de validation : baisse persistante à activité comparable

Limites de l'analyse

La cause physique et la récupérabilité des écarts exigent une vérification opérationnelle.

Les résultats de cet exemple synthétique illustrent le format de restitution, pas une validation terrain.

Méthode

Comparaison des régimes disponibles, examen des explications concurrentes et scénarios économiques conservés séparément.