制御理論

2024年2月25日

無線部開発班 JG1VPP

nextzlog.dev

目次

第 1 章　制御系の構成と安定性 **3**
1.1 はじめに 3
1.2 制御器 3
1.3 安定性 4
1.4 モデルベース設計 5
1.5 加法的変動 6
1.6 制御帯域 6
1.7 データ駆動的設計 7

第 2 章　現代制御とは **8**
2.1 動的システム 8
2.2 伝達関数表現 8
2.3 連立微分方程式 8
2.4 具体例 8
2.5 伝達関数表現との比較 9
2.6 非線形システム 10

第 3 章　平衡実現 **11**
3.1 これは何？ 11
3.2 どうして低次元化するの？ 11
3.3 どうやって低次元化するの？ 11
3.4 何が平衡なの？ 11
3.5 可制御性・可観測性とは？ 11
3.6 詳しく 11

第 4 章　外乱補償 **13**

第1章　制御系の構成と安定性

1.1　はじめに

制御系を設計し、**安定性**と**モデル化誤差**の考え方を学ぶ。

1.2　制御器

制御系は、以下に例示する**制御仕様**を前提に設計される。

- 安定性
- 行き過ぎ量
- 立ち上がり時間
- 参照信号に対する追従性能

制御則は、Fig. 1.1 に示す 3 種類の基本的な形に分類できる。制御器 H, C は P の出力 Y を参照信号 R に追従させる。

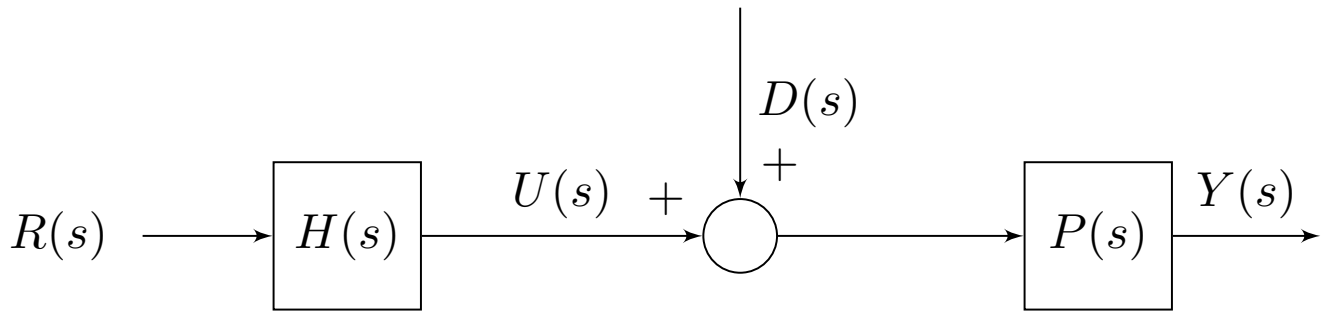

(a) Feed-forward (FF) controller

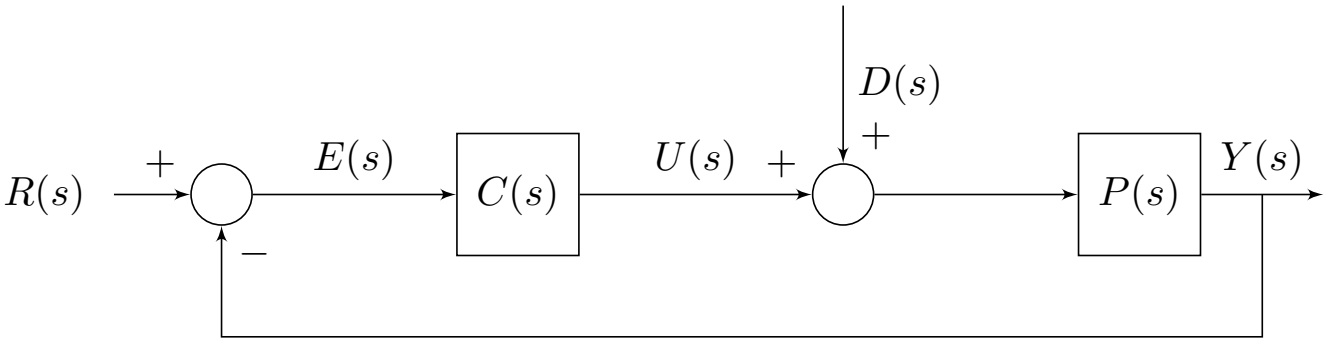

(b) Feed-back (FB) controller

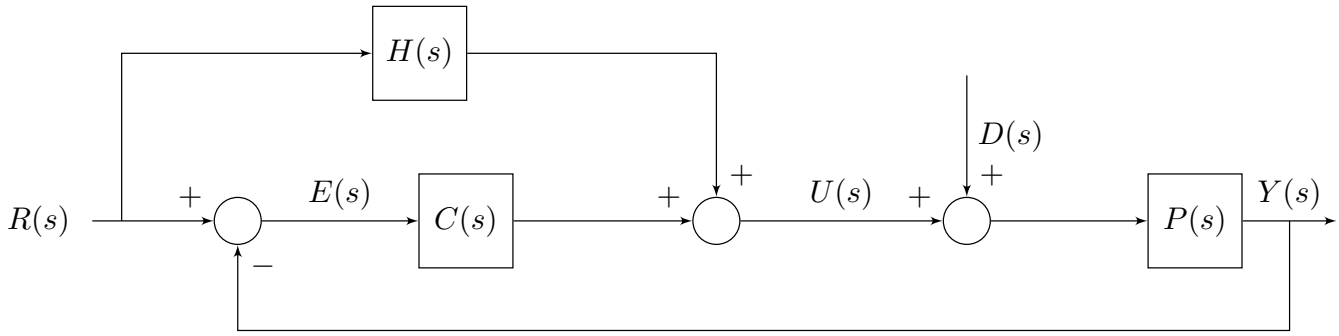

(c) 2 degree of freedom controller

Fig. 1.1: 制御系の種類

ただし、操作 U に外乱 D が乗り、動作に影響を与える。

1.3 安定性

制御系の設計で最も重要な観点が、安定性の確保である。

1.3.1 FF 制御

Fig. 1.1 より、各信号の間には、式 (1.1) の関係性が成立する。

$$\begin{pmatrix} U(s) \\ Y(s) \end{pmatrix} = G(s) \begin{pmatrix} R(s) \\ D(s) \end{pmatrix}. \tag{1.1}$$

整理すると、

$$G(s) = \begin{pmatrix} H(s) & 0 \\ P(s)H(s) & P(s) \end{pmatrix}. \tag{1.2}$$

安定性の必要十分条件は、任意の有界な R, D に対して、伝達行列 G の全要素が、有限の出力を与えることである。

1.3.2 FB 制御

Fig. 1.1 より、各信号の間には、式 (1.3) の関係性が成立する。

$$\begin{pmatrix} U(s) \\ Y(s) \end{pmatrix} = G(s) \begin{pmatrix} R(s) \\ D(s) \end{pmatrix}. \tag{1.3}$$

整理すると、

$$G(s) = \frac{1}{1+P(s)C(s)} \begin{pmatrix} C(s) & -P(s)C(s) \\ P(s)C(s) & P(s) \end{pmatrix}. \tag{1.4}$$

G の全要素が安定な伝達関数の場合を、**内部安定**と呼ぶ。任意の参照信号と外乱に対し、系の安定性を保証できる。

1.4 モデルベース設計

式 (1.5) に示す簡単な制御対象と、比例制御器を設計する。

$$\begin{cases} P(s) = \dfrac{b}{s+a}, \\ C(s) = K_{\mathrm{p}}. \end{cases} \tag{1.5}$$

1.4.1 FF 制御

式 (1.6) より、FF 制御系の伝達関数 G は、$-a$ を極に持つ。極の実部を負に配置すれば、定常値に漸近して安定する。

$$G(s) = \begin{pmatrix} K_{\mathrm{p}} & 0 \\ \dfrac{bK_{\mathrm{p}}}{s+a} & \dfrac{b}{s+a} \end{pmatrix}. \tag{1.6}$$

式 (1.7) に示す階段関数の参照信号 R と外乱 D を与える。

$$\begin{cases} R(s) = \dfrac{1}{s}, \\ D(s) = \dfrac{d}{s}. \end{cases} \tag{1.7}$$

安定な制御系の場合は、最終値の定理で定常値が求まる。

$$\lim_{t\to\infty} y(t) = \lim_{s\to 0} sY(s) = \frac{b}{a}(K_{\mathrm{p}} + d). \tag{1.8}$$

外乱 d が 0 なら、式 (1.9) の設定で参照信号に追従できる。

$$K_{\mathrm{p}} = \frac{a}{b}. \tag{1.9}$$

外乱を抑圧するには、FB 制御器との併用が必要である。

1.4.2 FB 制御

式 (1.10) より、FB 制御系 G は、$-(a+bK_{\mathrm{p}})$ を極に持つ。P が不安定でも、K_{p} の調整により、系を安定化できる。

$$G(s) = \frac{1}{s+a+bK_{\mathrm{p}}} \begin{pmatrix} (s+a)K_{\mathrm{p}} & -bK_{\mathrm{p}} \\ bK_{\mathrm{p}} & b \end{pmatrix}. \tag{1.10}$$

式 (1.7) に示す階段関数の参照信号 R と外乱 D を与える。安定な制御系の場合は、最終値の定理で定常値が求まる。

$$\lim_{t\to\infty} y(t) = \frac{bK_{\mathrm{p}}}{a+bK_{\mathrm{p}}} + \frac{bd}{a+bK_{\mathrm{p}}} \underset{K_{\mathrm{p}}\to\infty}{\longrightarrow} 1. \tag{1.11}$$

利得が無限なら、外乱を完全に抑圧し、偏差も 0 になる。外乱が無視できる場合の追従性能は、FF 制御器に劣る。

1.5 加法的変動

実際の制御対象は、熱暴走など何らかの変動要因を持つ。Fig. 1.2 に示す、ΔP の**加法的変動**が生じる場合を検討する。

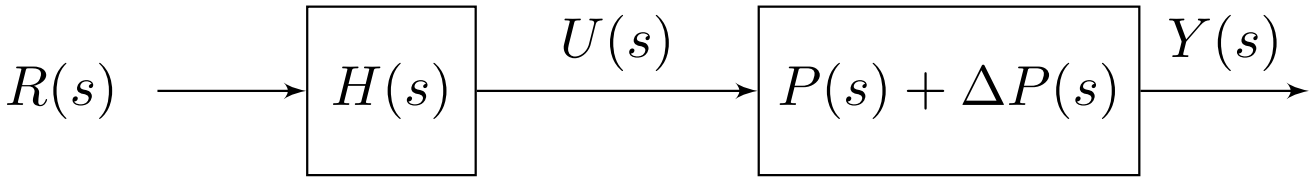

(a) FF

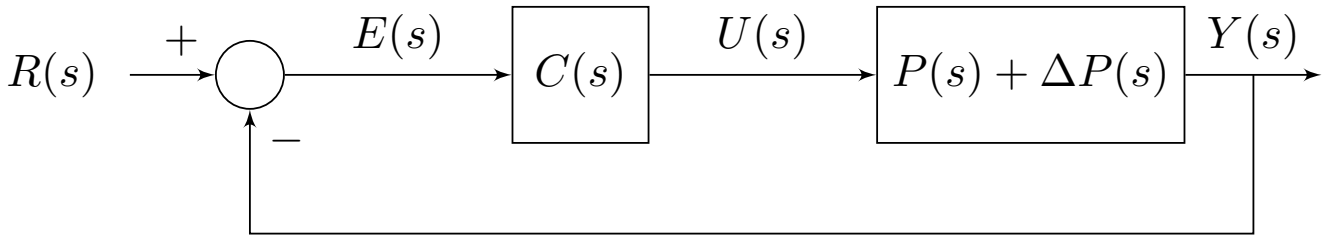

(b) FB

Fig. 1.2: 加法的変動のある制御系

1.5.1 FF 制御

FF 制御では、変動 ΔP の影響が、抑圧されず出現する。

$$Y = (G + \Delta G)R = (P + \Delta P)HR. \tag{1.12}$$

整理すると、

$$\frac{\Delta G}{G} = \frac{\Delta P}{P}. \tag{1.13}$$

1.5.2 FB 制御

FB 制御では、変動 ΔP の影響が、抑圧されて出現する。

$$Y = (G + \Delta G)R = \frac{(P + \Delta P)C}{1 + (P + \Delta P)C}R. \tag{1.14}$$

整理すると、

$$\frac{\Delta G}{G} = \frac{1}{1 + (P + \Delta P)C}\frac{\Delta P}{P} \approx S(s)\frac{\Delta P}{P}. \tag{1.15}$$

式 (1.16) は、変動に対する頑健性を表し、**感度関数**と呼ぶ。

$$S(s) = \frac{1}{1 + PC}. \tag{1.16}$$

閉路伝達関数は、$S(s)$ と対比して**相補感度関数**とも呼ぶ。

1.6 制御帯域

参照信号に対する追従速度は、**制御帯域**によって決まる。帯域を広げるには、**位相進み補償**や 2 自由度制御を行う。

1.6.1 FF 制御

式 (1.17) より、周波数 a rad/s で、応答は 3 dB 減衰する。

$$\frac{Y(s)}{R(s)} = \frac{bK_\mathrm{p}}{s+a}. \tag{1.17}$$

1.6.2 FB 制御

式 (1.18) より、制御帯域は、$a + bK_\mathrm{p}$ rad/s まで改善する。

$$\frac{Y(s)}{R(s)} = \frac{bK_\mathrm{p}}{s+a+bK_\mathrm{p}}. \tag{1.18}$$

1.7 データ駆動的設計

Fig. 1.3 は、FB 制御系を伝達関数 T で設計する様子である。制御対象 P が未知でも、実測値 U_0, Y_0 で最適化できる。

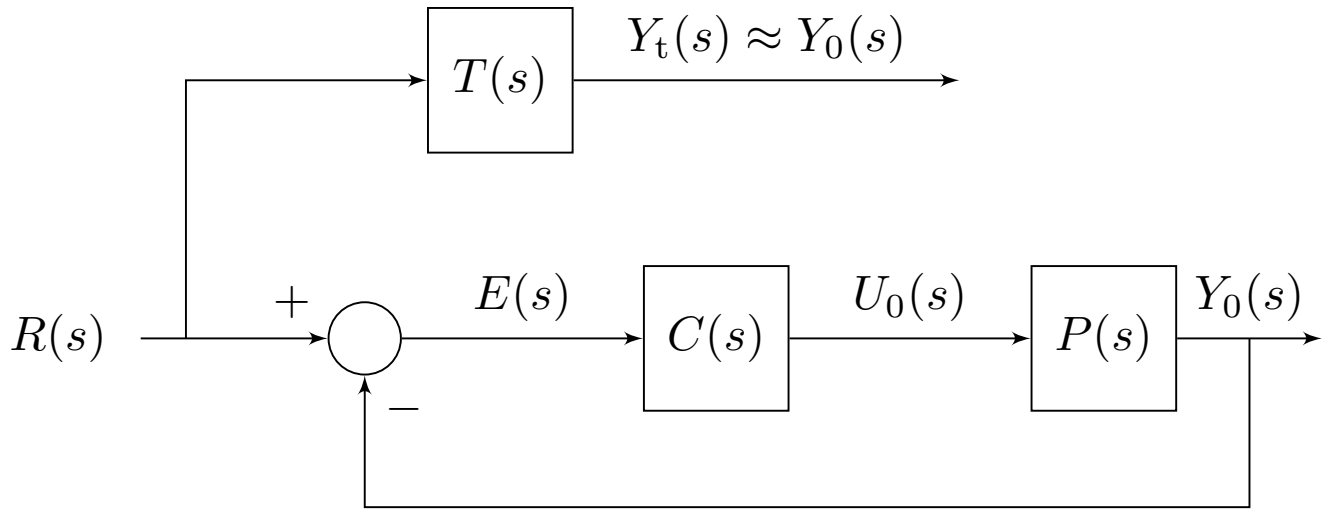

Fig. 1.3: データ駆動的設計

VRFT では、式 (1.19) により、入力 U_0 側で最適化を行う。

$$U_0(s) \approx C(s)\left(T^{-1}(s) - 1\right) Y_0(s). \tag{1.19}$$

FRIT では、式 (1.20) により、出力 Y_0 側で最適化を行う。

$$Y_0(s) \approx T(s)\left(C^{-1}(s)U_0(s) + Y_0(s)\right). \tag{1.20}$$

第2章　現代制御とは

伝達関数によりラプラス変換領域でシステムを記述する古典制御に対し、状態空間表現により時間領域でシステムを記述する。これにより、出力に直接現れない状態変数を考慮した制御を実現する。現実のシステムは非線形性を持つが、何らかの現実的な仮定を置くことで線形化できる。

2.1　動的システム

例えば、バネマスダンパ系は、

$$M\ddot{y}(t) + D\dot{y}(t) + Ky(t) = f(t). \tag{2.1}$$

物体に加える力 $f(t)$ を操作 $u(t)$ として適切に選び、物体の位置 $y(t)$ を望み通りの値に変化させる。式 (2.1) で、質量 M と弾性係数 K と粘性摩擦係数 D は常に同じ値と仮定すると、これを**線形時不変** (LTI) と呼ぶ。また、1 入力 1 出力なので、SISO とも呼ばれる。

2.2　伝達関数表現

古典制御では、LTI システムを伝達関数で表す。伝達関数は、微分方程式をラプラス変換することで得られる。

$$G(s) = \frac{Y(s)}{U(s)} = \frac{1}{Ms^2 + Ds + K}. \tag{2.2}$$

伝達関数はブロック線図と親和性が高く便利だが、以下の問題がある。

- 変位 $y(t)$ の応答は表現できても、速度 $\dot{y}(t)$ の表現は煩雑になる。
- 初期値に対する応答の依存性を考慮していない。

このため、定常値は保証できても、過渡応答を設計するのは困難である。

2.3　連立微分方程式

現代制御の肝は、LTI システムを連立微分方程式で表すことにある。例えば、

$$\begin{cases} \dot{x_1}(t) = a_{11}x_1(t) + a_{12}x_2(t), \\ \dot{x_2}(t) = a_{21}x_1(t) + a_{22}x_2(t). \end{cases} \tag{2.3}$$

式 (2.3) を行列式で表現すると、

$$\dot{\boldsymbol{x}}(t) = \begin{pmatrix} \dot{x_1}(t) \\ \dot{x_2}(t) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_1 1 & a_1 2 \\ a_1 2 & a_2 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1(t) \\ x_2(t) \end{pmatrix} = A\boldsymbol{x}(t). \tag{2.4}$$

2.4　具体例

2 個の水槽に水が流れ込むシステムを考える。

2.4.1 並列 2 水槽システム

並列に並ぶ左右の水槽にそれぞれ水が流れ込む場合を考える。左右の水槽の水位 $h(t)$ は、

$$\begin{cases} C_1\dot{h_1}(t) &= q_{i1}(t) - q_{o1}(t), \\ C_2\dot{h_2}(t) &= q_{i2}(t) - q_{o2}(t). \end{cases} \tag{2.5}$$

ただし、q_i は流入量で、q_o は流出量である。流量が定常値であれば、

$$\begin{cases} q_{o1}(t) = \dfrac{1}{R_1}h_1(t), \\ q_{o2}(t) = \dfrac{1}{R_2}h_2(t). \end{cases} \tag{2.6}$$

が成立し、

$$\begin{cases} R_1C_1\dot{h_1}(t) = -h_1(t) + R_1q_{i1}(t), \\ R_2C_2\dot{h_2}(t) = -h_2(t) + R_2q_{i2}(t). \end{cases} \tag{2.7}$$

ここから、状態空間表現は、

$$\dot{\boldsymbol{h}}(t) = \begin{pmatrix} -\dfrac{1}{R_1C_1} & 0 \\ 0 & -\dfrac{1}{R_2C_2} \end{pmatrix} \boldsymbol{h}(t) + \begin{pmatrix} \dfrac{1}{C_1} \\ \dfrac{1}{C_2} \end{pmatrix} \boldsymbol{q}_i(t). \tag{2.8}$$

対角行列となる点に注目しよう。

2.4.2 直列 2 水槽システム

上段と下段の 2 個の水槽に水が流れ込む場合を考える。上段の流出量 q_{o1} は下段の流入量 q_{i2} と同じなので、

$$\begin{cases} R_1C_1\dot{h_1} = & -h_1(t) + R_1q_{i1}(t), \\ R_2C_2\dot{h_2} = & -h_2(t) + \dfrac{R_2}{R_1}h_1(t). \end{cases} \tag{2.9}$$

ここから、状態空間表現は、

$$\dot{\boldsymbol{h}}(t) = \begin{pmatrix} -\dfrac{1}{R_1C_1} & 0 \\ \dfrac{1}{R_1C_2} & -\dfrac{1}{R_2C_2} \end{pmatrix} \boldsymbol{h}(t) + \begin{pmatrix} \dfrac{1}{C_1} \\ 0 \end{pmatrix} q_{i1}(t). \tag{2.10}$$

非対角行列となる点に注目しよう。

2.5 伝達関数表現との比較

式 (2.10) の直列 2 水槽システムで、流入量 $q_{i1}(t)$ を操作 $u(t)$ とし、水位 $h_2(t)$ を制御量 $y(t)$ とする。伝達関数は、

$$G(s) = \frac{Y(s)}{U(s)} = \frac{R_2}{(R_2C_2s+1)(R_1C_1s+1)}. \tag{2.11}$$

式 (2.11) の伝達関数表現では、出力 $h_2(t)$ を表現できるが、上段の水位 $h_1(t)$ を表現できない。式 (2.10) の状態空間表現では、両者を同時に表現できる。より一般に、

$$\begin{aligned} \dot{\boldsymbol{x}}(t) &= A\boldsymbol{x}(t) + B\boldsymbol{u}(t), \\ \boldsymbol{y}(t) &= C\boldsymbol{x}(t) + D\boldsymbol{u}(t). \end{aligned} \tag{2.12}$$

$\boldsymbol{x}(t)$ を状態変数で、$\boldsymbol{y}(t)$ は出力変数である。行列 A, B, C, D には特に定まった名称はない。行列 A, B, C, D が定数の場合、このシステムは LTI である。

2.6 非線形システム

過渡現象、つまり式 (2.6) の仮定が成立しない場合、

$$q_{o1}(t) = K\sqrt{h_1(t)}. \tag{2.13}$$

定数 K は重力加速度、流出口の断面積、流量係数により決まる。水槽単体の運動方程式は、

$$C_1\dot{h_1}(t) = -K\sqrt{h_1(t)} + q_{i1}(t). \tag{2.14}$$

式 (2.14) は非線形システムである。この場合、状態空間表現ができず、

$$\begin{aligned} \dot{\boldsymbol{x}}(t) &= \boldsymbol{f}(\boldsymbol{x}, \boldsymbol{u}, t), \\ \boldsymbol{y}(t) &= \boldsymbol{h}(\boldsymbol{x}, t). \end{aligned} \tag{2.15}$$

ここで、もし式 (2.16) が成立する場合は、これをアフィンシステムと呼ぶ。

$$\dot{\boldsymbol{x}}(t) = \boldsymbol{f}(\boldsymbol{x}) + \boldsymbol{g}(\boldsymbol{x})\boldsymbol{u}. \tag{2.16}$$

このように、現実のシステムは厳密には非線形性を持つ場合がある。今回は流量は定常値という仮定によって、**線形化**できた。さらに言えば、想定した**平衡点**の近傍で非線形システムを線形近似することが広く行われる。

第3章　平衡実現

3.1　これは何？

- 高次の状態空間モデル（伝達関数）を低次のモデルに変換する方法です- システム同定界の主成分分析です

3.2　どうして低次元化するの？

- 高次の成分はノイズの影響を受けやすくて汎化しにくいから除去したい- 高次のシステムを制御する制御器も高次で設計する必要があって難しい

3.3　どうやって低次元化するの？

- 状態空間モデル (A, B, C, D) の可制御・可観測グラム行列 P, Q を求めます- $P = Q$ かつ P, Q が対角行列となるように特異値分解を行います- P, Q の対角成分をハンケル特異値と呼びます- ハンケル特異値を枝刈りして P, Q を低次元化します- その P, Q に適合するように状態方程式の遷移行列 A, B, C, D を修正します

3.4　何が平衡なの？

- 可制御性と可観測性をバランスよく考慮した主成分分析です- 可制御性・可観測性に影響なさそうな状態変数を削減します

3.5　可制御性・可観測性とは？

- 可制御性は制御のしやすさ➡有限時間でどこまで遷移できるか- 可観測性は観測のしやすさ➡内部状態をどの程度推定できるか

3.6　詳しく

3.6.1　平衡実現

以下の状態量 $\boldsymbol{x}(t)$ と操作量 $\boldsymbol{u}(t)$ と観測量 $\boldsymbol{y}(t)$ からなる**安定**な状態空間モデルを考える:

$$\begin{cases} \dot{\boldsymbol{x}}(t) = A\boldsymbol{x}(t) + B\boldsymbol{u}(t) \\ \boldsymbol{y}(t) = C\boldsymbol{x}(t) + D\boldsymbol{u}(t) \end{cases} \tag{3.1}$$

初期値 $\boldsymbol{x}_0$ として $\boldsymbol{x}(t)$ の解は、

$$\boldsymbol{x}(t) = \boldsymbol{x}_0 e^{At} + \int_0^t e^{-A\tau} B\boldsymbol{u}(\tau) d\tau. \tag{3.2}$$

以下の可制御グラム行列 $P(t)$ が正則となる場合を**可制御**と呼び、状態 $\boldsymbol{x}(t)$ は有限時間で任意の状態に遷移できる。

$$P(t) = \int_0^t e^{A\tau} BB' e^{A'\tau} d\tau. \tag{3.3}$$

なお' は転置を表す。$P(t)$ は以下のリアプノフ方程式の解で、P の正定性と可制御性は等価である。

$$AP + PA' + BB' = 0. \tag{3.4}$$

同様に以下の可観測グラム行列 $Q(t)$ が正則となる場合を**可観測**と呼び、初期状態 $\boldsymbol{x}_0$ を一意に推定できる。

$$A'Q + QA + C'C = 0. \tag{3.5}$$

ここで操作 $\boldsymbol{u}(t)$ のエネルギーが有限の場合、例えば、

$$\int_0^t ||\boldsymbol{u}(\tau)||^2 d\tau \leq 1. \tag{3.6}$$

と仮定すれば、初期状態 $\boldsymbol{x}_0$ から時間 t で到達可能な状態空間は、以下の楕円体に制約される。

$$\boldsymbol{x}' P^{-1}(t) \boldsymbol{x} \leq 1. \tag{3.7}$$

さて P, Q は対称行列なので S_P, S_Q に対角化する直交変換 U_P, U_Q が存在して、

$$\begin{cases} P = U_P S_P U_P' \\ \\ Q = U_Q S_Q U_Q' \end{cases} \tag{3.8}$$

ここで行列 $H = S_Q^{1/2} U_Q' U_P S_P^{1/2}$ の特異値分解 $H = U_H S_H V_H'$ を得て、以下の変換行列 T を得る。

$$T = U_Q S_Q^{-1/2} U_H S_H^{1/2}. \tag{3.9}$$

この変換行列 T による相似変換は以下を満たす。σ を**ハンケル特異値**と呼ぶ。

$$\hat{P} = TPT' = \hat{Q} = (T^{-1})' Q T^{-1} = \mathrm{diag}(\sigma_1, \sigma_2, ..., \sigma_n). \tag{3.10}$$

変換後の可制御・可観測グラム行列 $\hat{P}, \hat{Q}$ は等値（平衡）かつ対角行列であり、この状態空間表現を**平衡実現**と呼ぶ。

$$\sigma_1 > \sigma_2 > ... > \sigma_n. \tag{3.11}$$

これは可制御性・可観測性の両方を均等に考慮して状態空間の各次元を再配置する **Petrov-Galerkin 射影**に相当する。

第4章　外乱補償

プラントの入力側に外乱が加わる時に、プラントの逆伝達関数を利用して外乱を推定し、負帰還することで外乱の影響を抑制する。ここではモデル化誤差がゼロの想定。

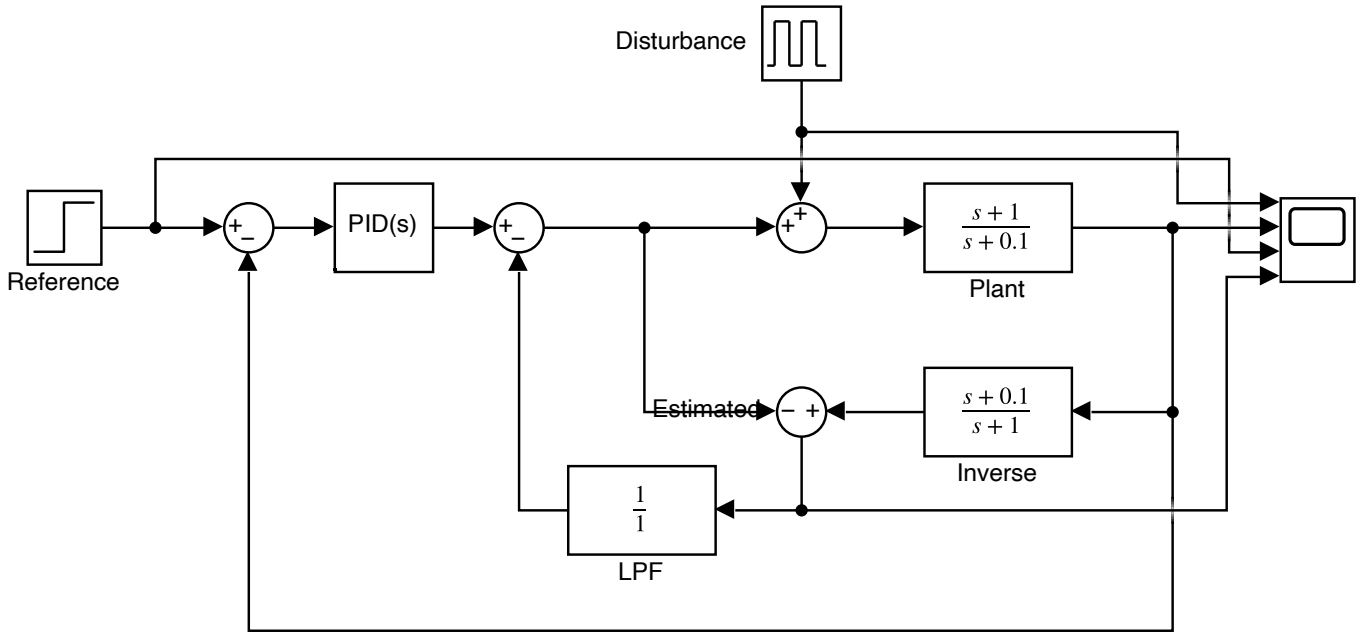

Fig. 4.1: ブロック図.

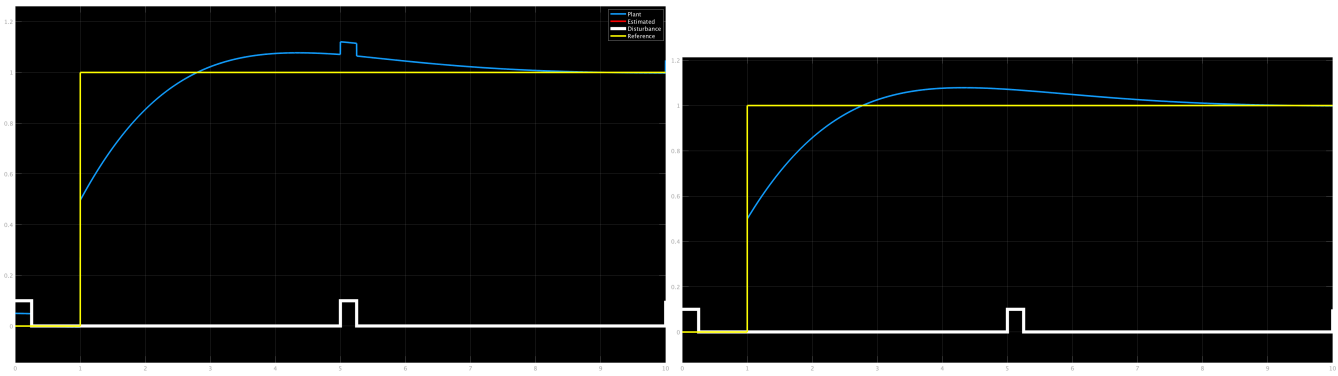

(a) 補償なし.　　(b) 補償あり.

Fig. 4.2: 実験結果.

5 秒後の外乱によるプラント出力の突発的な上昇が抑制された。