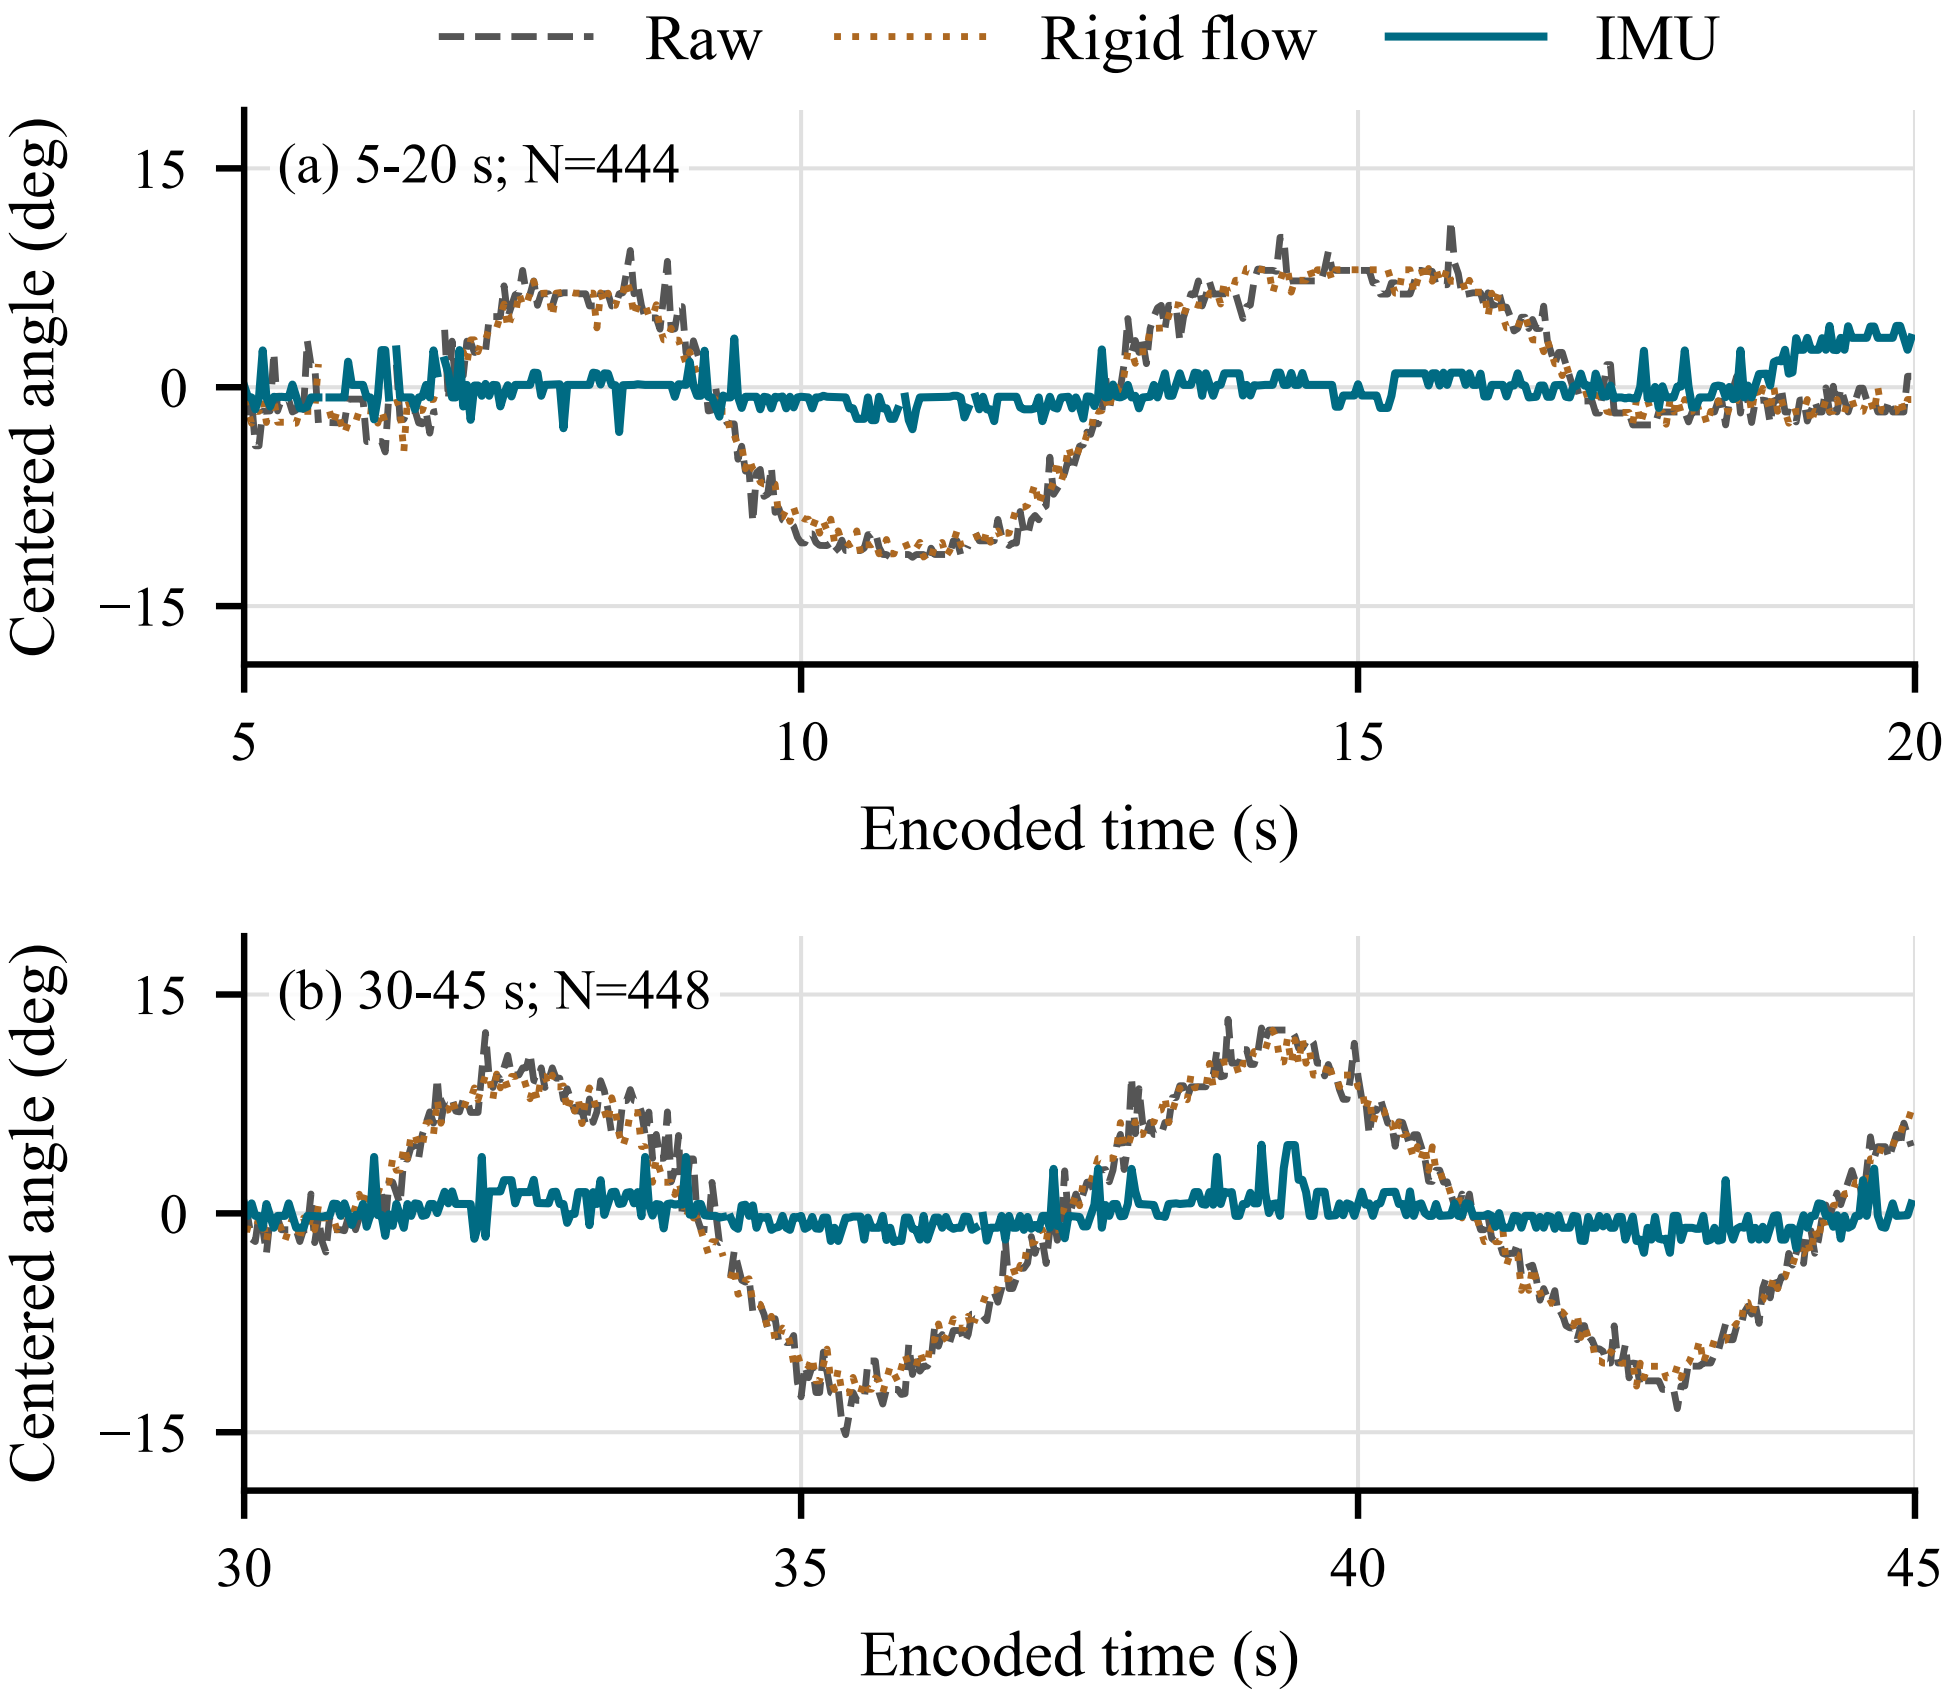

Raw
Rigid flow
IMU
(a) 5-20 s; N=444
Centered angle (deg)
15
0
−15
5
10
15
20
Encoded time (s)
(b) 30-45 s; N=448
Centered angle (deg)
15
0
−15
30
35
40
45
Encoded time (s)