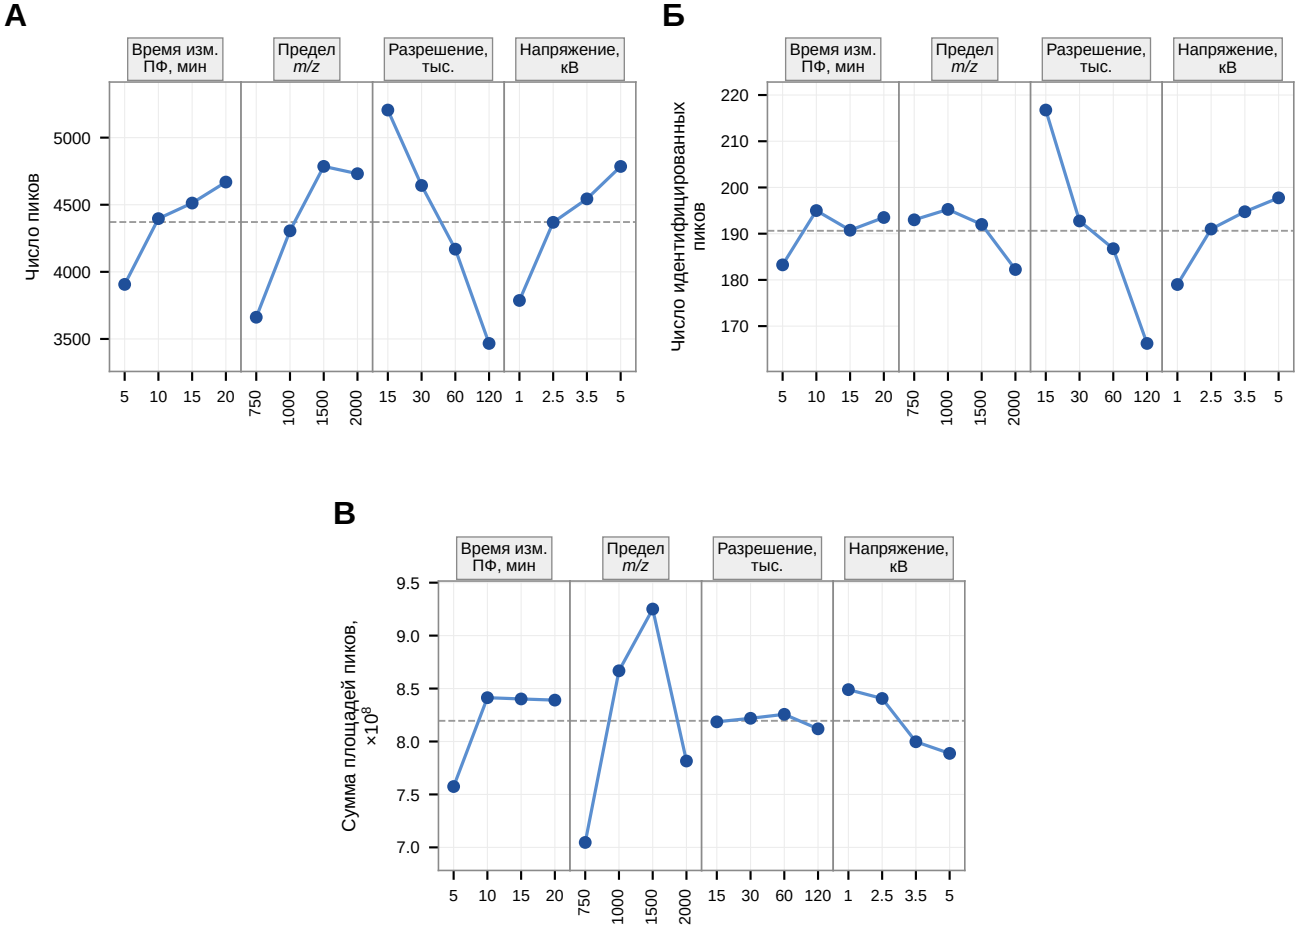
А
Время изм. ПФ, мин
Предел m/z
Разрешение, тыс.
Напряжение, кВ
Число пиков
5000
4500
4000
3500
5 10 15 20
750 1000 1500 2000
15 30 60 120
1 2.5 3.5 5
Б
Время изм. ПФ, мин
Предел m/z
Разрешение, тыс.
Напряжение, кВ
Число идентифицированных пиков
220
210
200
190
180
170
5 10 15 20
750 1000 1500 2000
15 30 60 120
1 2.5 3.5 5
В
Время изм. ПФ, мин
Предел m/z
Разрешение, тыс.
Напряжение, кВ
Сумма площадей пиков, ×10^8
9.5
9.0
8.5
8.0
7.5
7.0
5 10 15 20
750 1000 1500 2000
15 30 60 120
1 2.5 3.5 5