


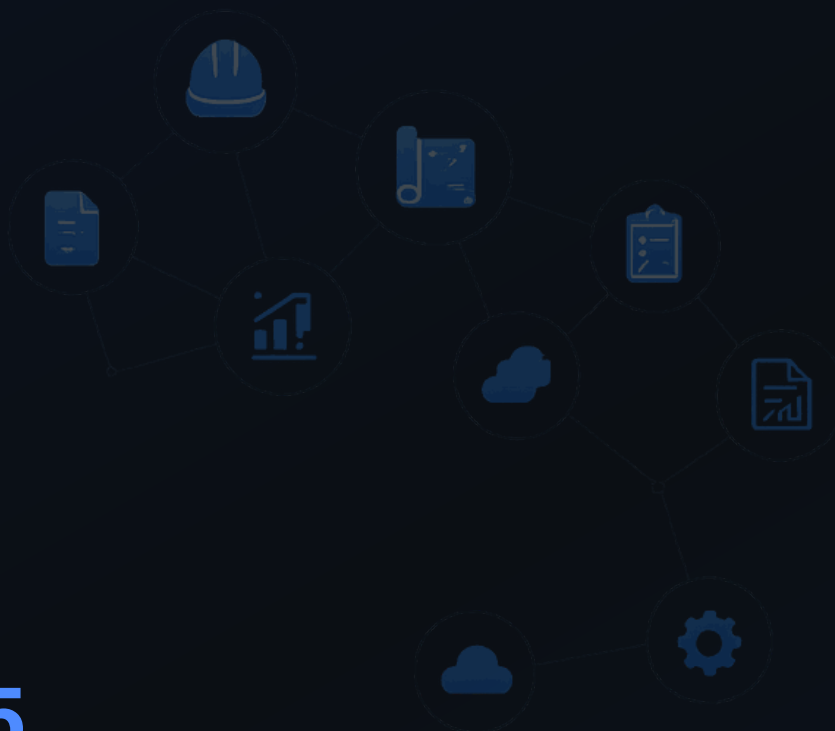

AXYS NEWSLETTER

Edição #02

janeiro de 2025

FONTE-BASE

FDE

A edição de janeiro de 2025 apresentou variação média de +0,73% nos custos das composições em SP, abaixo do IPCA registrado no período. Entre as atualizações da fonte, foi incluída 1 nova composição, 1 foi inativada e nenhuma passou por revisão.

VARIÇÃO MÉDIA (SP)

+0,73%

COMPOSIÇÕES

3.284

REVISADAS

0

COBERTURA


1 UFs

VISÃO 360°

FDE #02 · janeiro de 2025, em números

VARIÇÃO MÉDIA (SP) +0,73% mediana +0,10%	INSUMOS +1,15% 2.330 comparáveis	DIANTE DO IPCA abaixo IPCA +1,07%	COBERTURA 1 UF 3.285 CPUs
---	---	--	--

A fonte diante dos índices

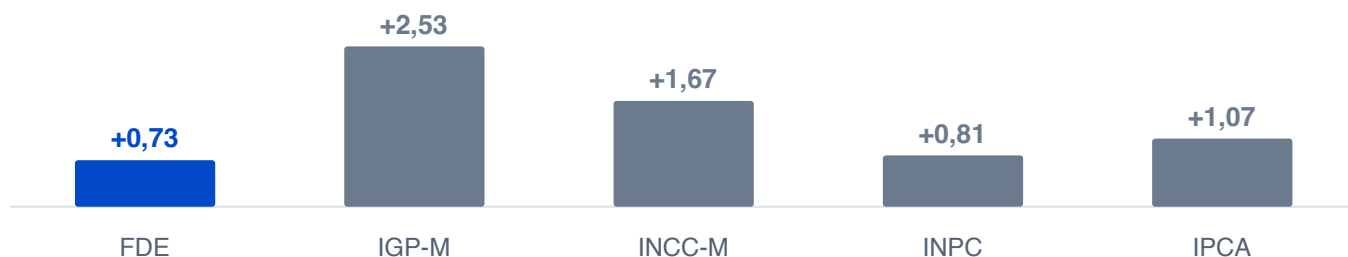

Variação da fonte em SP, regime sem desoneração, contra os índices acumulados no intervalo entre a edição atual e a edição anterior. A taxa Selic passou de 10,75% para 13,25% a.a. no período.

A média não conta a história



■ aumentaram · 1.775 ■ reduziram · 871 ■ sem alteração · 638

Das 3.284 composições comparáveis, 1.775 tiveram aumento de custo e 871 tiveram redução. A média de +0,73% é o resultado desse balanço, não o comportamento típico. A mediana das variações ficou em +0,10%.

O que entrou, saiu e voltou

REVISÕES DA EDIÇÃO	QUANTIDADE
Composições incluídas	1
Composições inativadas	1
Composições reativadas	0
Composições revisadas	0

A fonte não revisou composições nesta edição.

No acumulado do ano

FDE (SP) +1,80%	IPCA +0,16%	INCC-M +0,71%
---------------------------	-----------------------	-------------------------

Variação desde o fechamento de dezembro de 2024, que é a base do acumulado de 2025, em SP, ao lado dos índices no mesmo período.


Cobertura desta edição: 1 UFs e 3.285 composições. Do total publicado, 0,0% das linhas de custo das composições e 0,0% dos preços de insumos foram disponibilizados pela fonte sem preço. Esses percentuais ajudam a dimensionar a cobertura efetiva da edição e a disponibilidade de preços para uso em orçamentos.

IMPACTO POR FRENTE

Como cada frente de obra se comportou

A FDE organiza as composições em grupos, que reúnem serviços de uma mesma frente de obra. Nesta edição, 16 grupos tinham composições comparáveis em SP. A leitura por frente mostra onde o movimento se concentrou, antes de descer ao detalhe do subgrupo.

As frentes com maior aumento

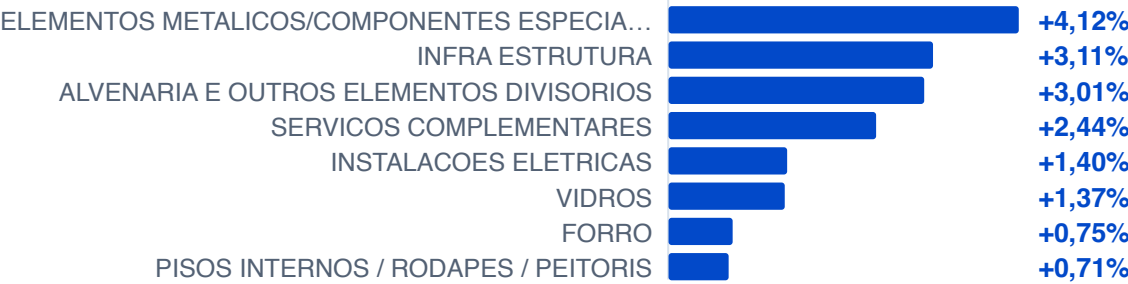

GRUPO	CPUS	MÉDIO 10/24	MÉDIO 01/25	VARIAÇÃO
ELEMENTOS METALICOS/COMPONENTES ESPECIAIS	186	2.532,77	2.637,01	+4,12%
INFRA ESTRUTURA	94	1.230,37	1.268,68	+3,11%
ALVENARIA E OUTROS ELEMENTOS DIVISORIOS	75	255,73	263,43	+3,01%
SERVICOS COMPLEMENTARES	709	3.389,34	3.472,07	+2,44%
INSTALACOES ELETRICAS	781	3.222,03	3.267,01	+1,40%
VIDROS	19	366,57	371,60	+1,37%
FORRO	37	176,77	178,11	+0,75%
PISOS INTERNOS / RODAPES / PEITORIS	182	160,34	161,48	+0,71%

As frentes com redução

GRUPO	CPUS	MÉDIO 10/24	MÉDIO 01/25	VARIAÇÃO
SERVICOS PRELIMINARES	76	1.708,56	1.682,92	-1,50%
COBERTURA	185	196,19	195,20	-0,51%
PINTURA	151	59,34	59,31	-0,05%
ELEMENTOS DE MADEIRA/COMPONENTES ESPECIAIS	169	1.247,34	1.246,97	-0,03%


Grupos com pelo menos 5 composições comparáveis. A variação é a razão entre os custos médios das duas edições, o que respeita a grandeza de cada composição dentro da frente.

IMPACTO POR SUBGRUPO

Onde os custos variaram

A análise considera os subgrupos com pelo menos 10 composições comparáveis em SP. Nesta edição, 98 subgrupos atenderam a esse critério. Para cada um deles, a variação foi calculada a partir dos custos médios das duas edições, permitindo identificar onde ocorreram os maiores aumentos e reduções no período.

Os dez maiores aumentos

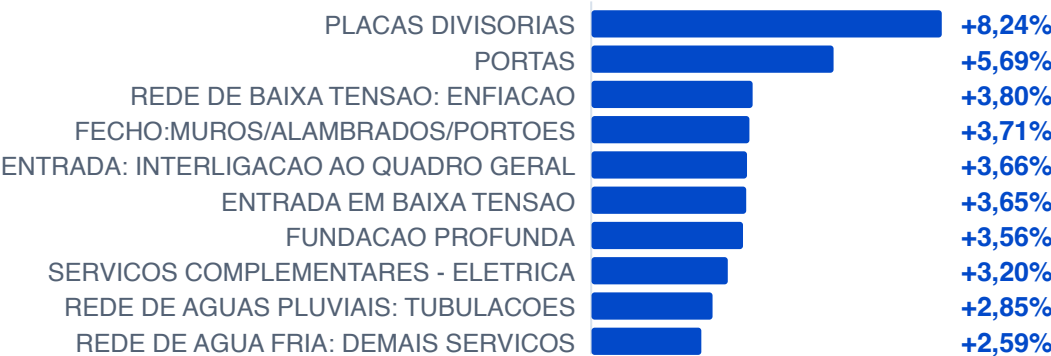

SUBGRUPO	CPUS	MÉDIO 10/24	MÉDIO 01/25	VARIAÇÃO
PLACAS DIVISORIAS	15	471,20	510,05	+8,24%
PORTAS	40	7.684,23	8.121,66	+5,69%
REDE DE BAIXA TENSAO: ENFIACAO	22	102,04	105,92	+3,80%
FECHO:MUROS/ALAMBRADOS/PORTOES	45	2.181,24	2.262,25	+3,71%
ENTRADA: INTERLIGACAO AO QUADRO GERAL	38	122,02	126,49	+3,66%
ENTRADA EM BAIXA TENSAO	45	2.989,84	3.098,95	+3,65%
FUNDACAO PROFUNDA	48	2.042,12	2.114,74	+3,56%
SERVICOS COMPLEMENTARES - ELETRICA	21	72.468,91	74.789,03	+3,20%

SUBGRUPO	CPUS	MÉDIO 10/24	MÉDIO 01/25	VARIAÇÃO
REDE DE AGUAS PLUVIAIS: TUBULACOES	16	319,96	329,06	+2,85%
REDE DE AGUA FRIA: DEMAIS SERVICOS	27	283,05	290,39	+2,59%

Os subgrupos com redução

SUBGRUPO	CPUS	MÉDIO 10/24	MÉDIO 01/25	VARIAÇÃO
ILUMINACAO EXTERNA	18	2.198,82	2.141,08	-2,63%
COMPLEMENTOS EXTERNOS/CANTEIRO DE OBRA/ALAMBRADO	33	757,60	739,95	-2,33%
PARA RAIOS	15	434,64	424,59	-2,31%
COBERTURA	31	188,78	185,21	-1,89%
LIMPEZA DO TERRENO	20	5.893,91	5.793,62	-1,70%
CONSERVACAO - PINTURA	33	63,07	62,02	-1,66%
PECAS PARA COBERTURA	51	113,18	111,93	-1,10%
ALVENARIA	34	173,27	171,82	-0,83%
REVESTIMENTO DE RODAPES	22	64,07	63,55	-0,82%
PORTAS/BATENTES/FERRAGENS	45	2.099,17	2.084,79	-0,69%

INSUMOS E TERRITÓRIO

Os extremos da edição

Insumos com maior variação

INSUMO	UN.	PREÇO 01/25	VARIAÇÃO
BARRA DE POLIESTER REFORÇADA COM FIBRA DE VIDRO (PRFV) MEDIA DAS BITOLAS	KG	27,17	+325,9%
CABO COBRE FLEXIVEL MULTIPOLAR PP 3X1,5 MM2 0,6/1KV	M	5,87	+36,8%
APARELHO AR CONDICIONADO HI WALL MINI SPLIT 30.000 BTU/H SÓ FRIIO INVERTER 220V FORNECIDO E INSTALADO REMOTO	CJ	11.038,20	+34,6%
CABO FLEXIVEL DE COBRE MULTIPOLAR PP 3X2,5 MM2 0,6/1KV (ISOLAÇÃO NAO HALOGENADO)	M	8,85	+34,3%
VARA MANOPLA FENOLITE 2.70M P/CH SEC	UN	280,12	+33,3%
DIVISORIA SANITARIA DE GRANILITE E=3CM	M2	300,45	+33,1%

INSUMO	UN.	PREÇO 01/25	VARIAÇÃO
CABO FLEXIVEL DE COBRE MULTIPOLAR PP 3X4 MM2 0,6/1KV (ISOLAÇÃO NAO HALOGENADO)	M	12,98	+32,6%
FUSIVEL DIAZED RAP/RET 2/35 A \$MD	UN	20,43	+32,0%
CABO FLEXIVEL DE COBRE MULTIPOLAR PP 3X6 MM2 0,6/1KV (ISOLAÇÃO NAO HALOGENADO)	M	18,44	+31,4%
SOLUCAO ACIDA DILUIDA EM AGUA - MURIATICO	L	6,43	-69,2%
LIMPA VIDROS PULVERIZADOR SPRAY	L	18,40	-61,9%
CANTONEIRA DE ALUMINIO PERFIL SEXTAVADO PARA AZULEJO	M	3,03	-59,5%
FIO TRANCADO PARA TELEFONE - PADRAO TELEBRAS	M	0,93	-39,6%
CUMEEIRA DE ACO NATURAL LISA / LISA DENT. E=0,5MM	M	30,68	-36,7%
GALVANIZACAO A FRIO (TINTA RICA EM ZINCO)	L	296,40	-34,8%
POSTE CONCR TUB OCO 11M C/JANELA INSPECAO	UN	1.615,00	-25,1%
ARGAMASSA PRE FABRICADA PARA REJUNTAMENTO	KG	7,25	-23,5%
RUFO LISO ACO GALV.PINT.E=0.65MM C=600MM	M	67,09	-21,8%

Variação de preço em SP, sem encargos. São preços de mercado coletados pela fonte-base, e os extremos refletem o comportamento do item no período. Para entender melhor essas variações, recomendamos a avaliação dos respectivos insumos, das composições que os utilizam, bem como uma análise de mercado no período indicado.

Como usar esta edição

Os números desta edição saem da leitura completa da publicação da fonte-base, comparada com a edição imediatamente anterior. As composições e os insumos citados podem ser consultados em detalhe na **Base de Conhecimento Axys**, disponível no aplicativo. Se você orça com FDE, vale conferir se os subgrupos listados nesta edição estão presentes no seu orçamento em andamento.