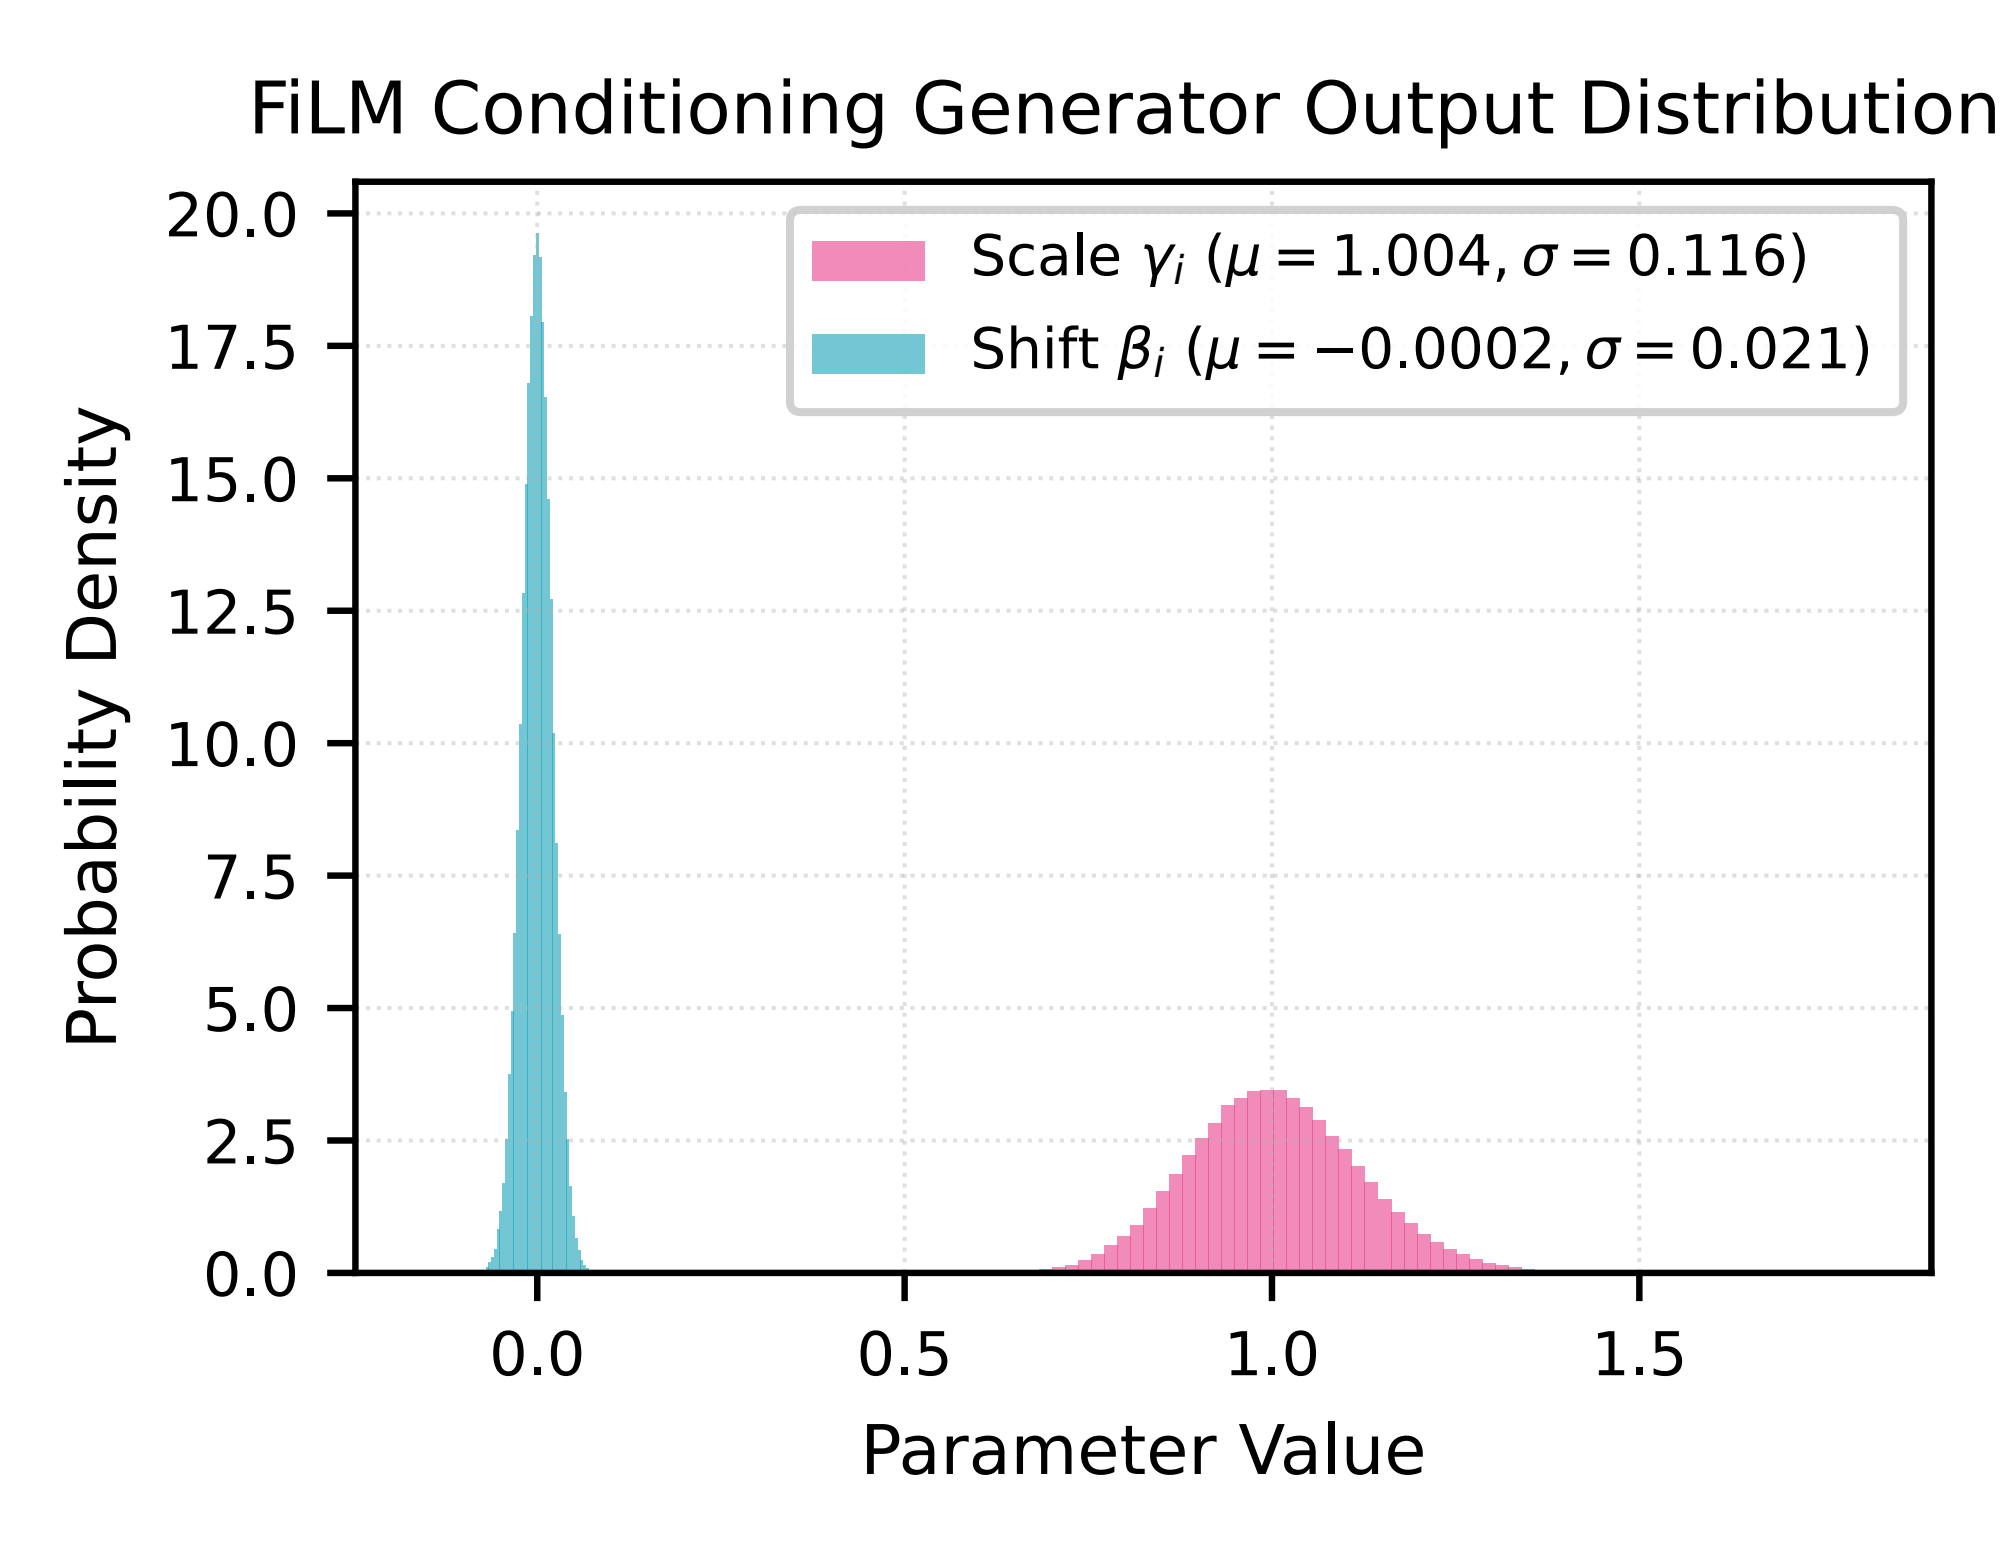
FiLM Conditioning Generator Output Distribution
Scale γ_i ($\mu = 1.004, \sigma = 0.116$)
Shift β_i ($\mu = -0.0002, \sigma = 0.021$)
Probability Density
20.0
17.5
15.0
12.5
10.0
7.5
5.0
2.5
0.0
0.0
0.5
1.0
1.5
Parameter Value