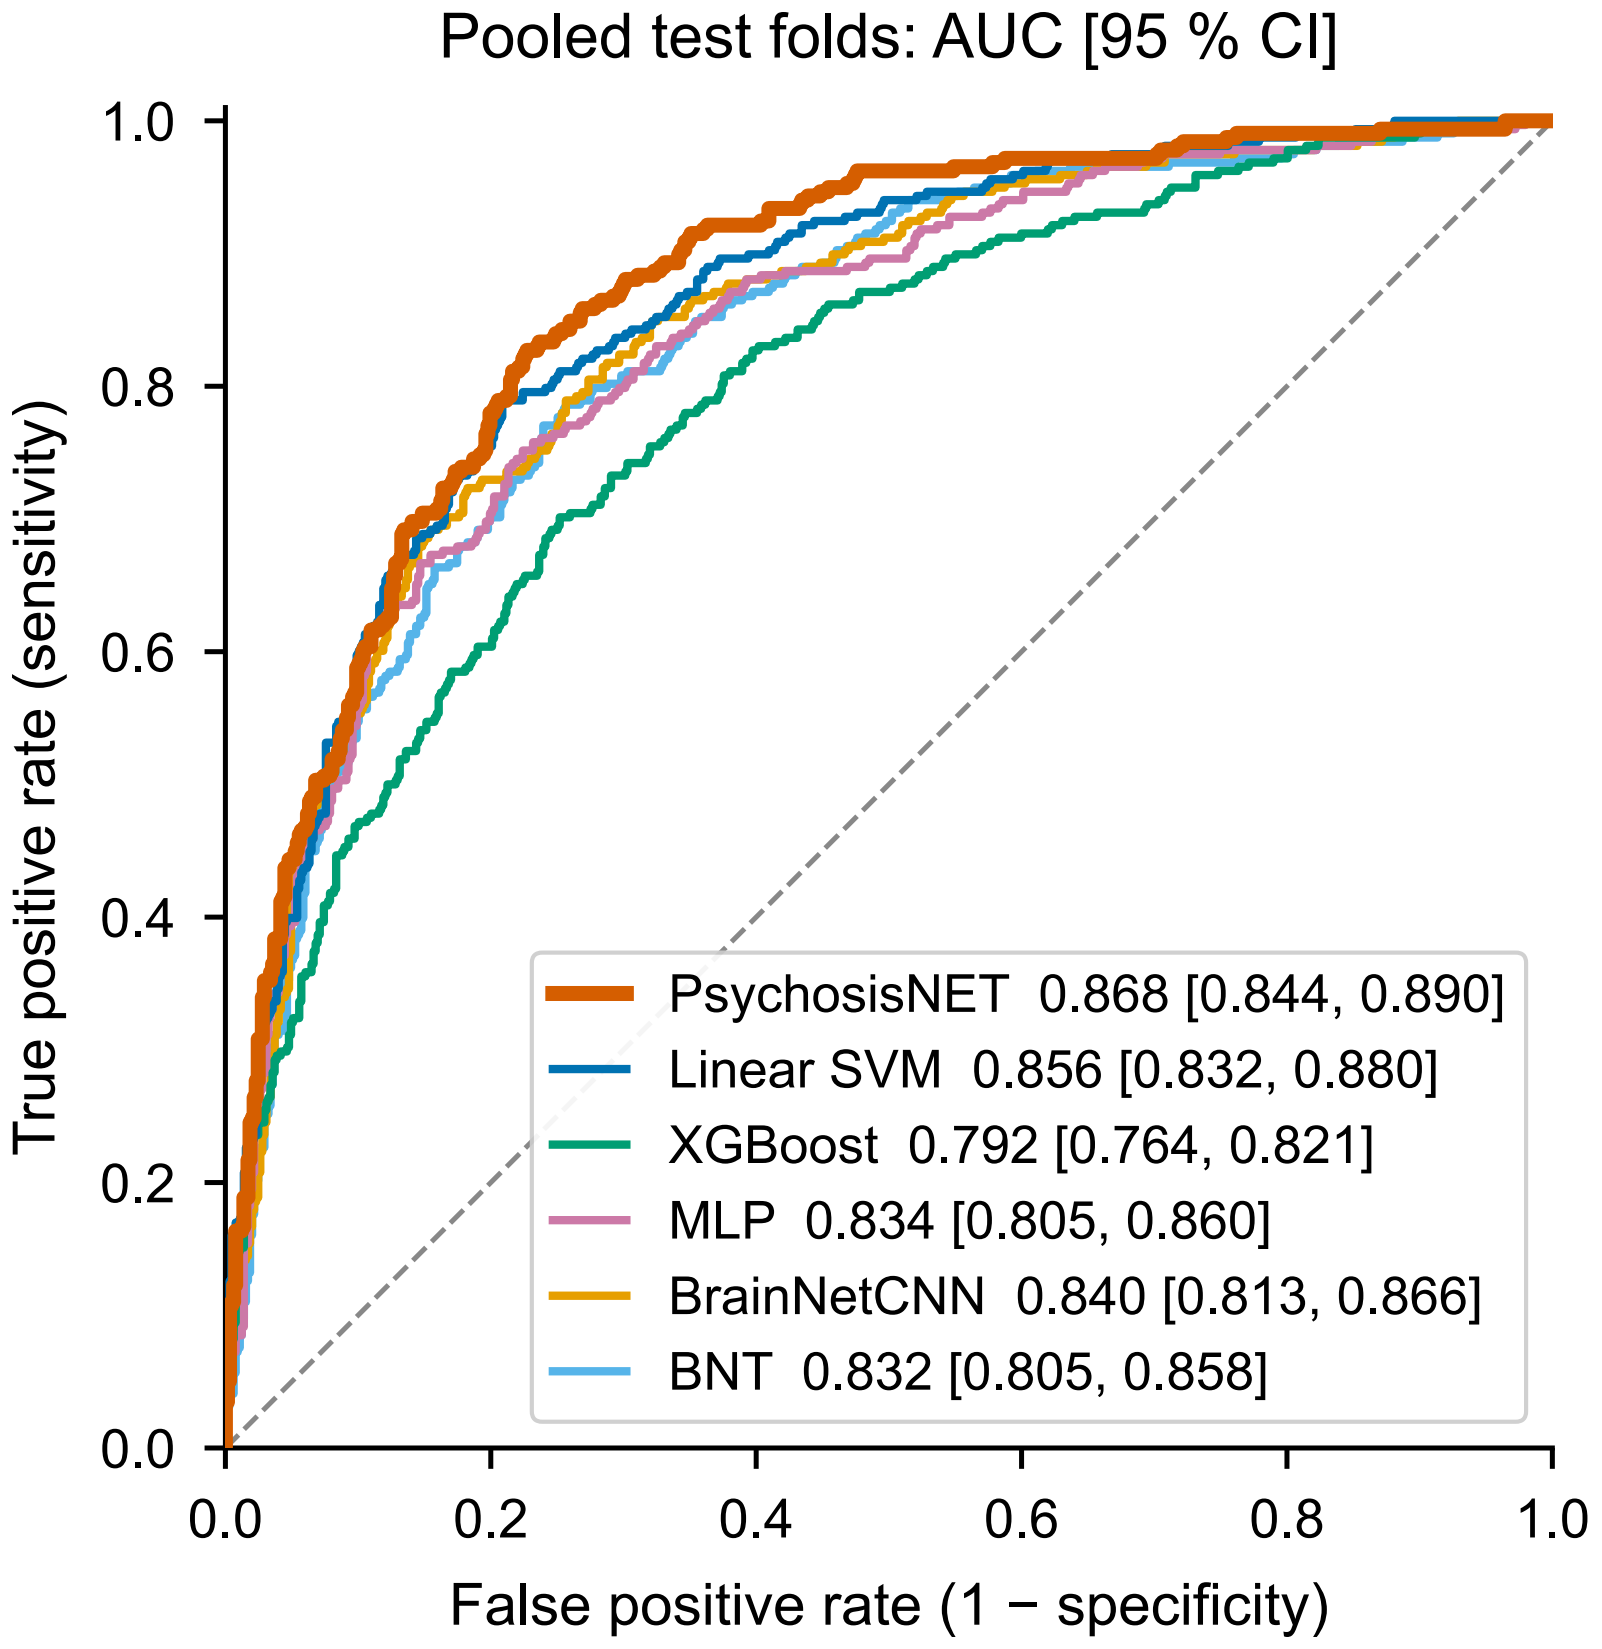
Pooled test folds: AUC [95 % CI]
True positive rate (sensitivity)
False positive rate (1 − specificity)
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
PsychosisNET 0.868 [0.844, 0.890]
Linear SVM 0.856 [0.832, 0.880]
XGBoost 0.792 [0.764, 0.821]
MLP 0.834 [0.805, 0.860]
BrainNetCNN 0.840 [0.813, 0.866]
BNT 0.832 [0.805, 0.858]