

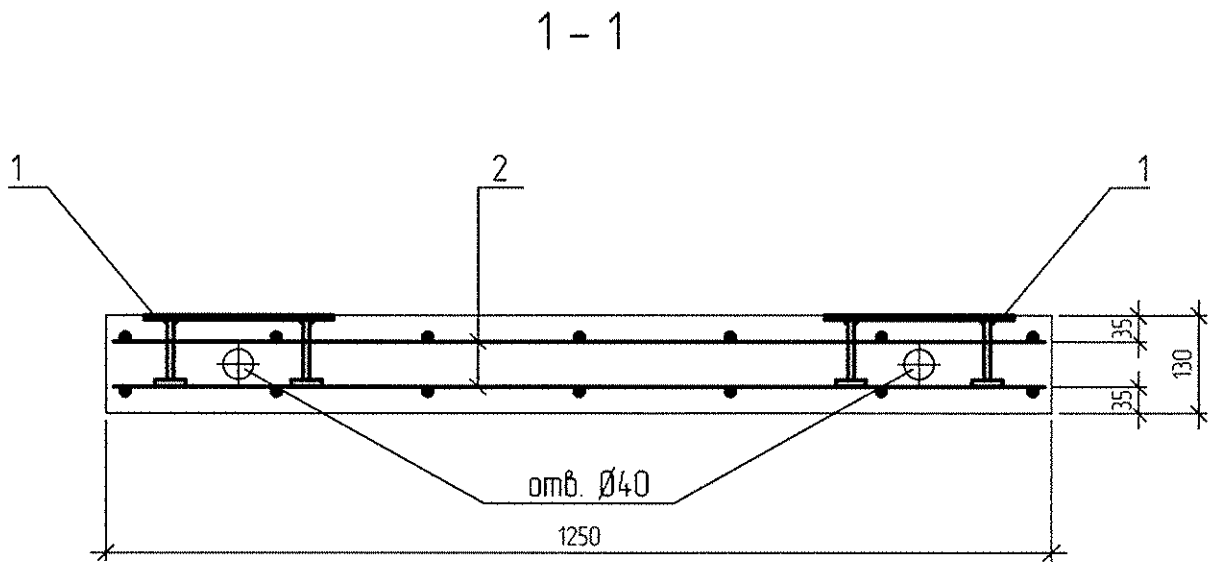
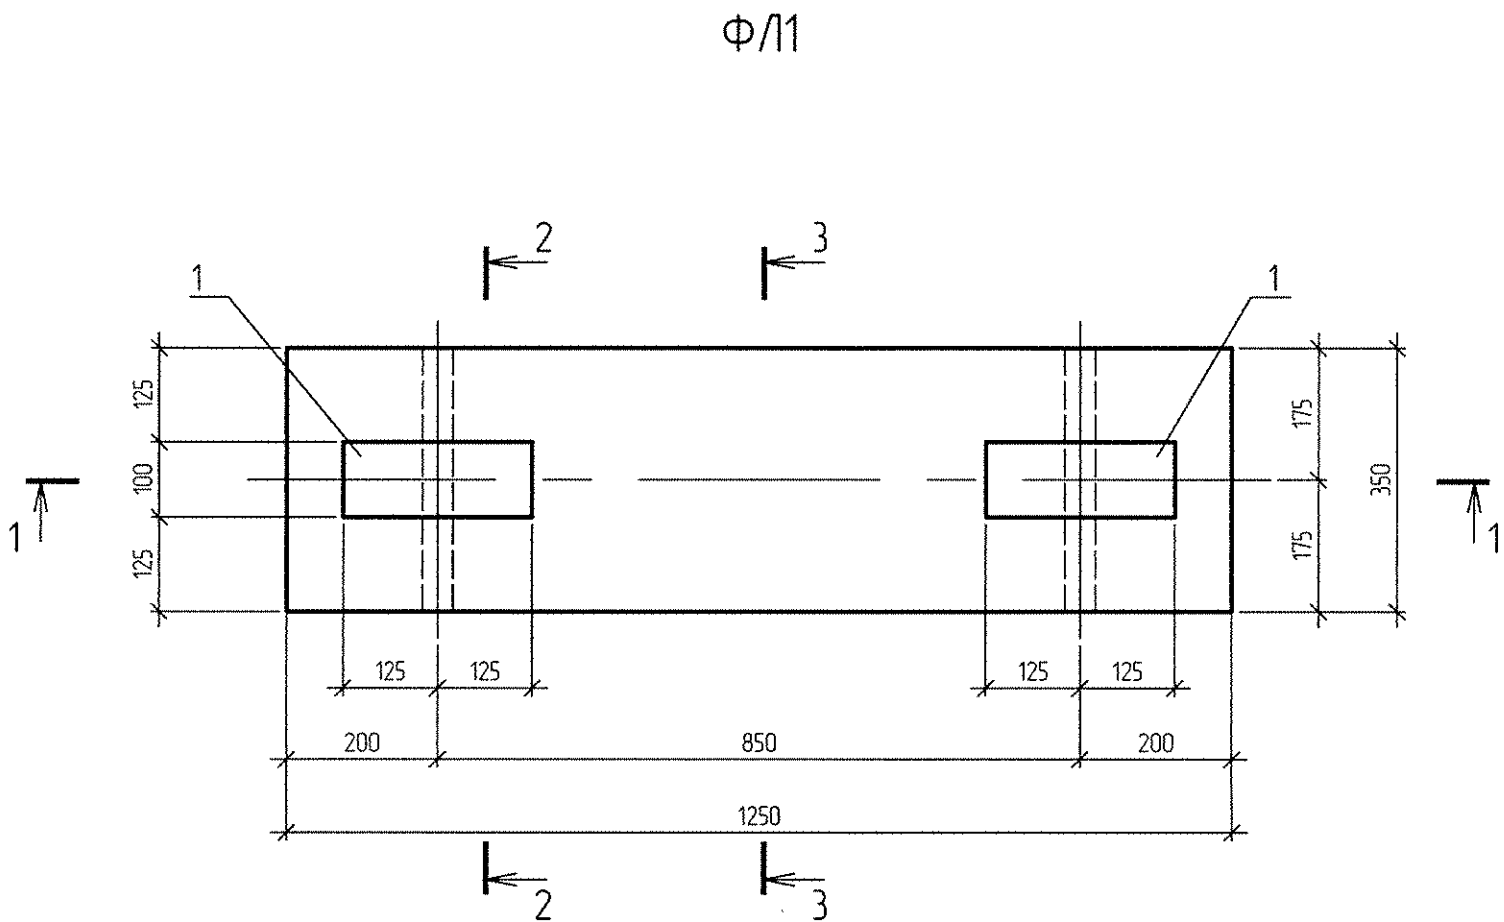


Спецификация к Ф/Л1


Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед.к2	Приме- чание
1	Серия 1.400-15 в.1	Изделие закладное МН109-6	2	1,7	
2	Данный лист	Сетка СЗ	2	1,03	
3	Данный лист	Ø6А-III ГОСТ 5781-82* l=90	14	0,02	
		Материал			
		Бетон класса В15, W6, F100			0,06 м <sup>3</sup>

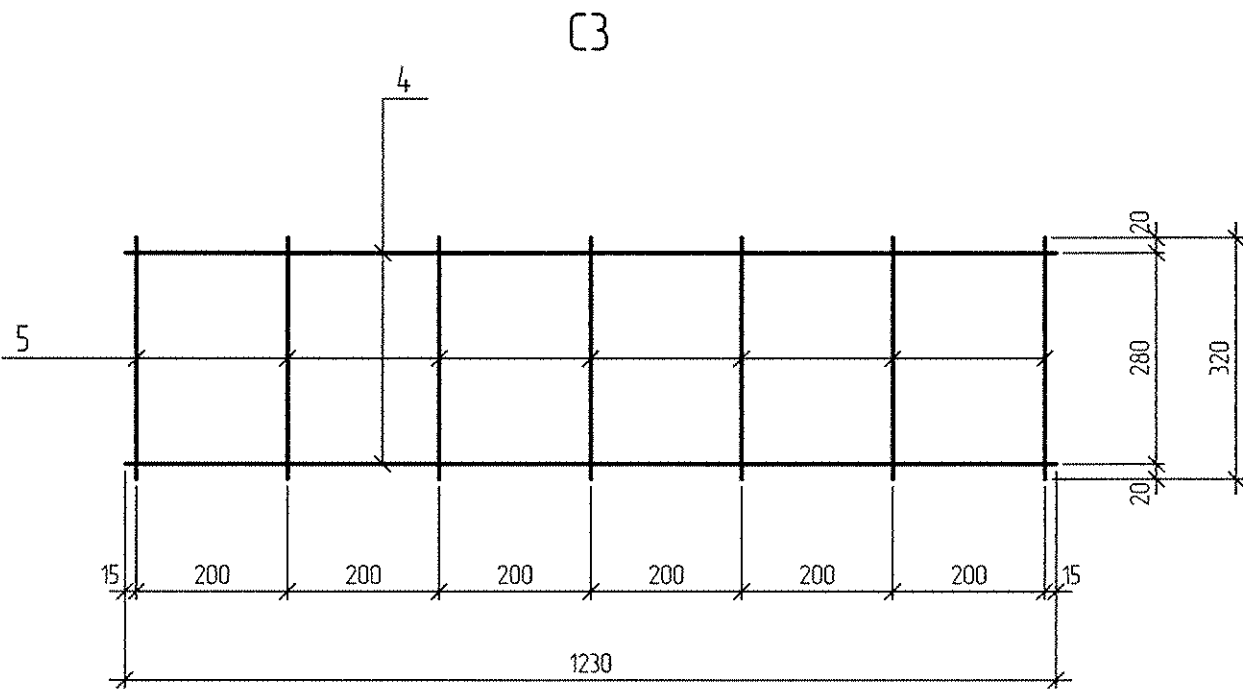

2 - 2  
(армирование условно не показано)

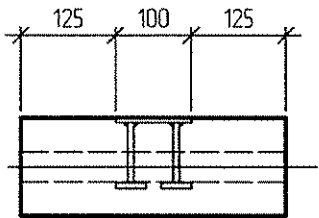

3 - 3

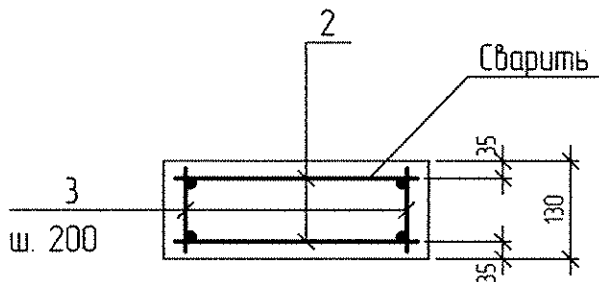

Ведомость расхода стали на один элемент, кг

Марка элемента	Изделия арматурные				Изделия закладные						Общий расход
	Арматура класса		Всего	Арматура класса		Прокат марки			Всего		
	А-III			А-III		С235					
	ГОСТ 5781-82*			ГОСТ 5781-82*		ГОСТ 19903-74*					
	Ø6			Итого	Ø8	Итого	-Ø=6	-Ø=8			
Ф/Л1	2,34		2,34	2,34	0,2	0,2	2,4	0,8	3,2	3,4	5,74

1. Общие технические требования см. лист Т-011302-КЖИ-00-92-1.  
2. Закладные изделия покрыты 2-мя слоями грунтовки "Эпипрайм-046" по ТУ 2312-055-98605321-2007 с последующим покрытием 2-мя слоями эмали "Гамма-УР-11" по ТУ 2312-026-98605321-2007.

Марка изделия (наимен.)	Поз. дет.	Наименование	Кол.	Масса 1 дет., кг	Масса изделия кг
СЗ	4	Ø6А-III ГОСТ 5781-82* l=1230	2	0,27	1,03
	5	Ø6А-III ГОСТ 5781-82* l=320	7	0,07	

Настоящий документ не может быть использован, воспроизведен, тиражирован или передан третьим лицам без письменного разрешения руководства ООО "Ленгипронефтехим" и согласия Заказчика, для которого разработан документ.

5766493-(98)-64020-КЖ1.1.И-5

Изм.	Кол.уч.	Лист	И. док.	Подпись	Дата	Фундамент под лестницу Ф/Л1. Сетка СЗ	Стация	Масса	Масштаб
Разработал	Шкуренкова	12.13					Р		
Проверил	Березнева	12.13					Лист		Листов
Рук. группы	Березнева	12.13							
Гл. констр.	Кределеб	12.13							
Нач. отдела	Крибанозов	12.13							
Норм. контр.	Лебедева	12.13							