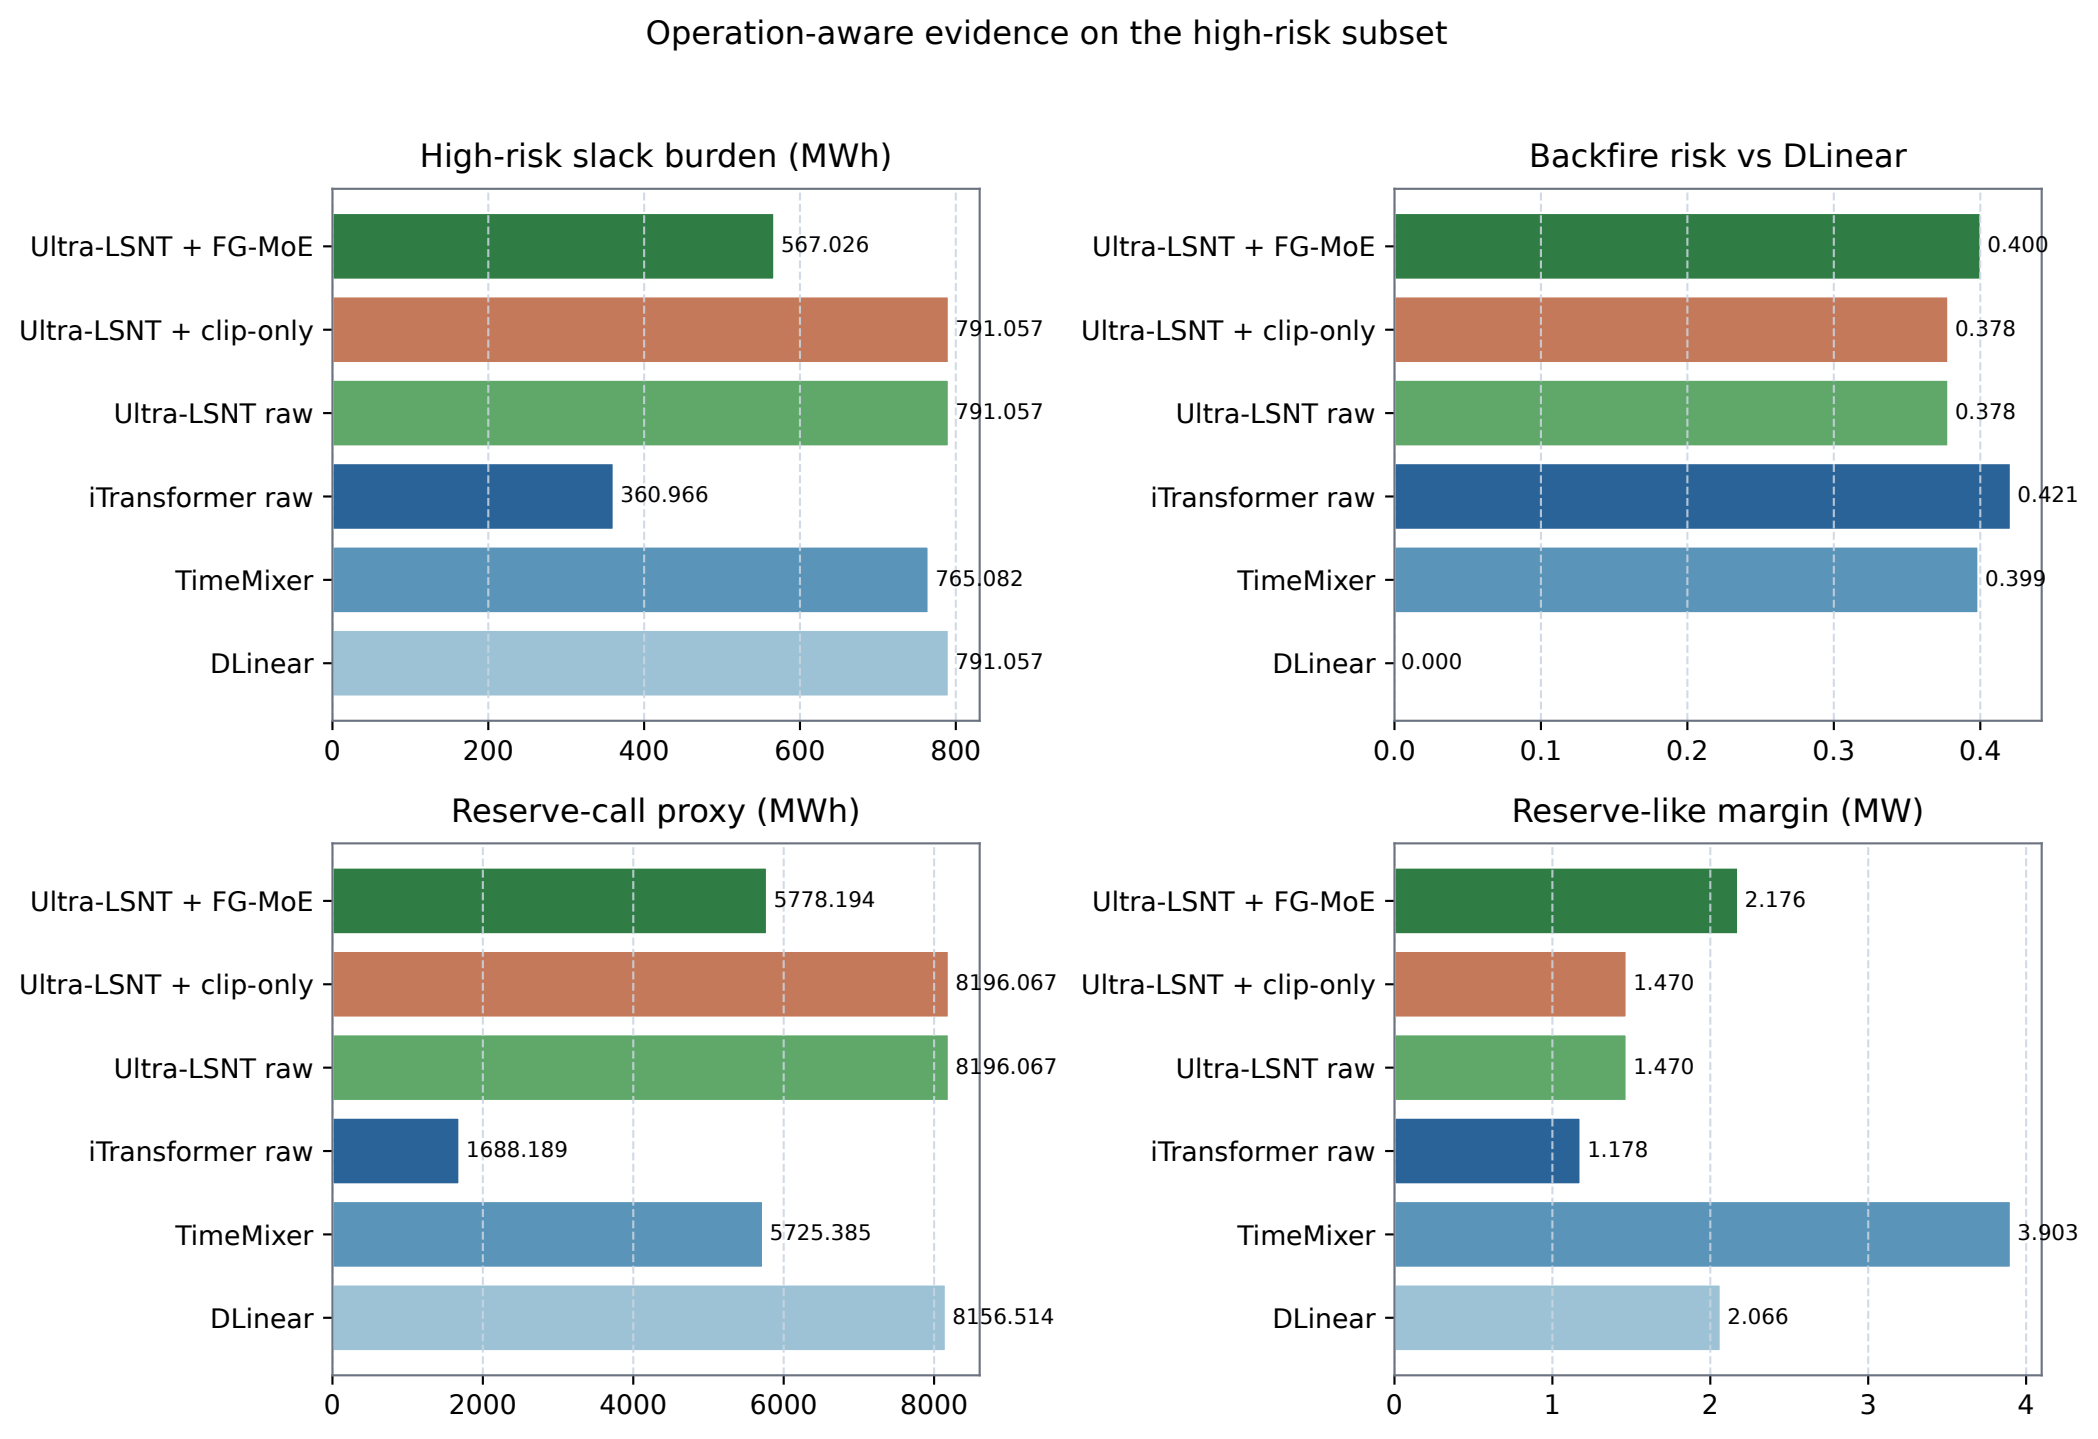
Operation-aware evidence on the high-risk subset
High-risk slack burden (MWh)
Ultra-LSNT + FG-MoE
Ultra-LSNT + clip-only
Ultra-LSNT raw
iTransformer raw
TimeMixer
DLinear
567.026
791.057
791.057
360.966
765.082
791.057
0
200
400
600
800
Backfire risk vs DLinear
0.400
0.378
0.378
0.421
0.399
0.000
0.0
0.1
0.2
0.3
0.4
Reserve-call proxy (MWh)
5778.194
8196.067
8196.067
1688.189
5725.385
8156.514
0
2000
4000
6000
8000
Reserve-like margin (MW)
2.176
1.470
1.470
1.178
3.903
2.066
0
1
2
3
4