Pemborosan listrik pabrik baja


Analisis 35.040 interval 15 menit (UCI 851, 2018). SQL + Python.

35%
beban akhir pekan dibanding hari kerja


77%
interval beban ringan ber-PF rendah

Rp12,5 juta
hemat/tahun bila 10% beban peak dipindah (perkiraan)


Beban per jam: hari kerja vs akhir pekan

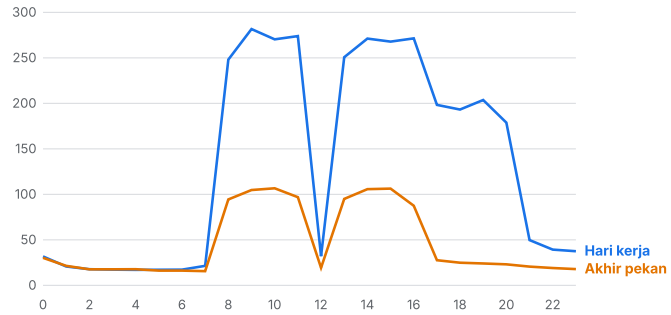

Porsi PF rendah menurut jam

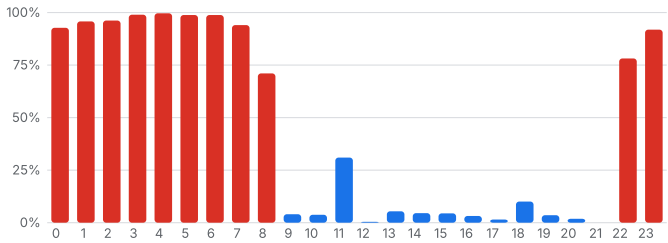

Penghematan per skenario (Rp juta, perkiraan)

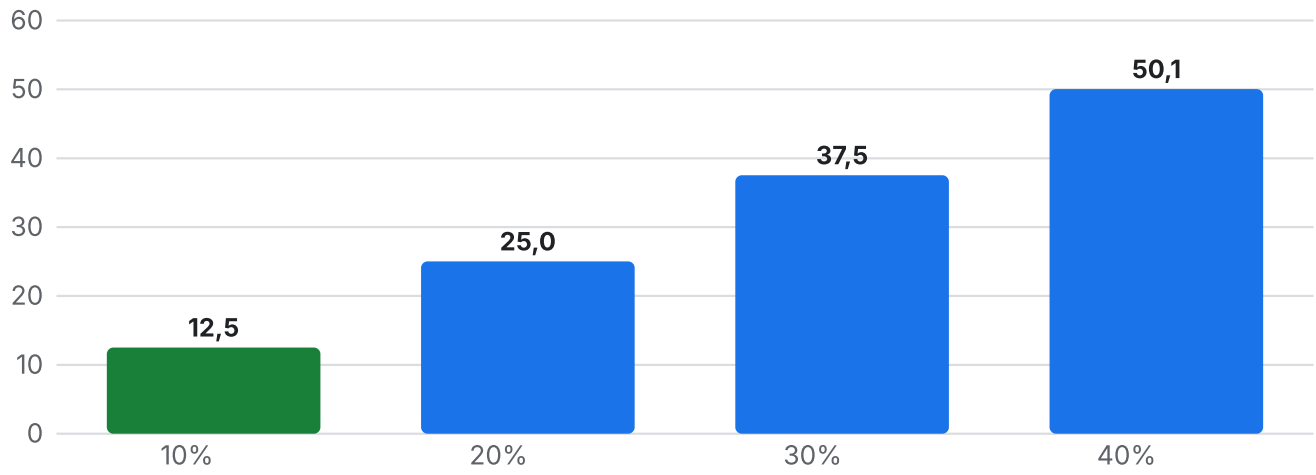

Rekomendasi perkiraan

- Pindahkan 10% beban blok peak ke jam 1–7.
- Pantau power factor di jam beban ringan.
- Ganti tarif asumsi dengan tarif kontrak.

Catatan jujur: satu pabrik, satu tahun; tarif asumsi; penghematan adalah batas atas; pada skenario 10% ada 22 hari puncak harian baru.

Verifikasi: cek silang SQL vs pandas 21 dari 21 lulus. **Data:** UCI 851 (CC BY 4.0). **Repo:** github.com/bagusbernadi/Project-6-Energy-Consumption-Dashboard