Project 6: Pola Konsumsi Listrik Pabrik Baja (2018)

960 MWh
Energi setahun

629 kW
Puncak

0.17
Load factor

32% (tarif asumsi)
Biaya jam peak

kWh per jam (area merah = tarif peak)

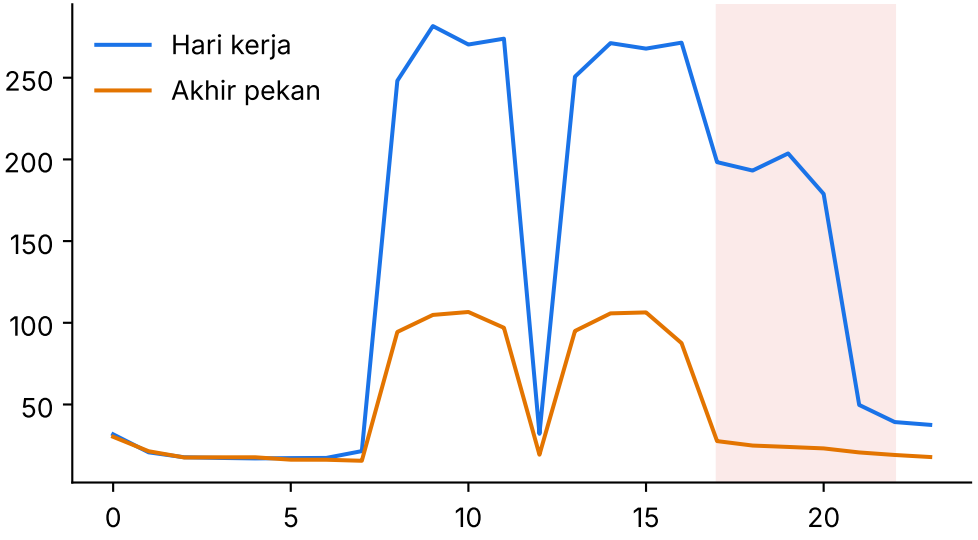

Porsi interval power factor rendah (<85) per jam

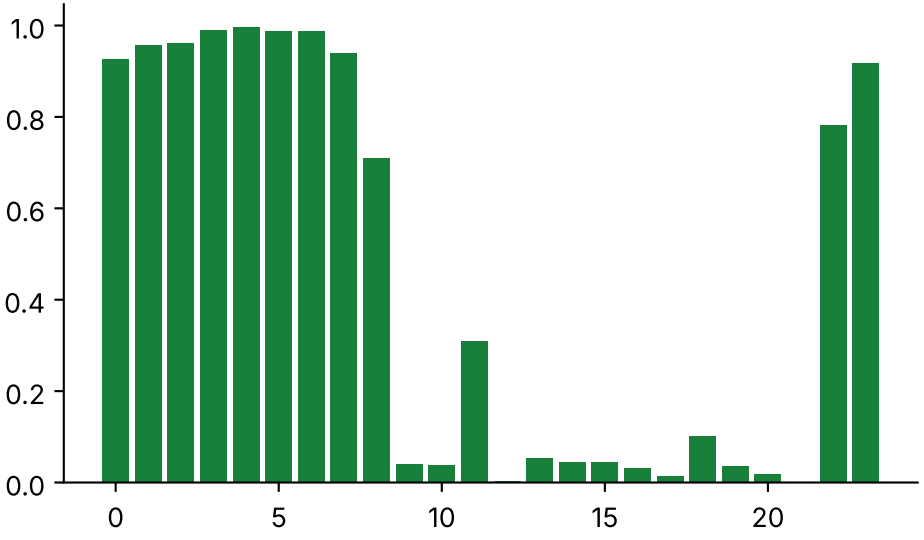

Penghematan bila beban peak dipindah (juta Rp/bulan, batas atas)

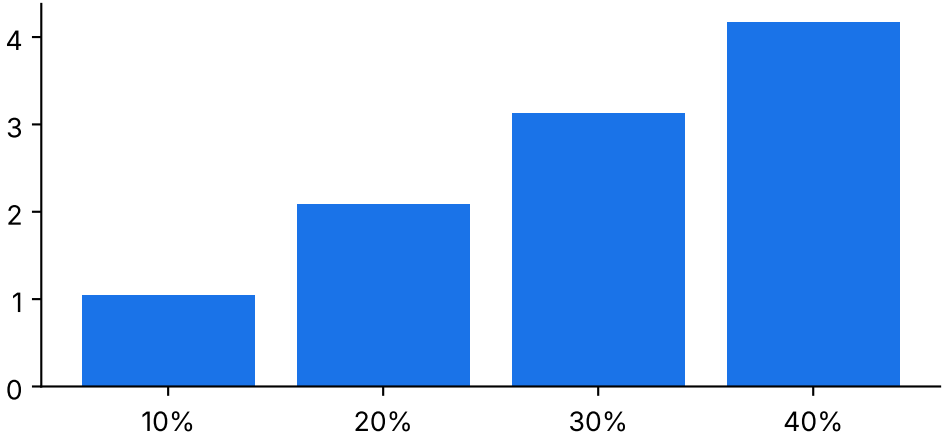

Temuan

Puncak beban jam 9, bukan jam tarif peak (17-22).

Akhir pekan ~35% dari hari kerja.

PF rendah paling sering saat beban ringan.

Tarif dan penghematan adalah asumsi/estimasi.